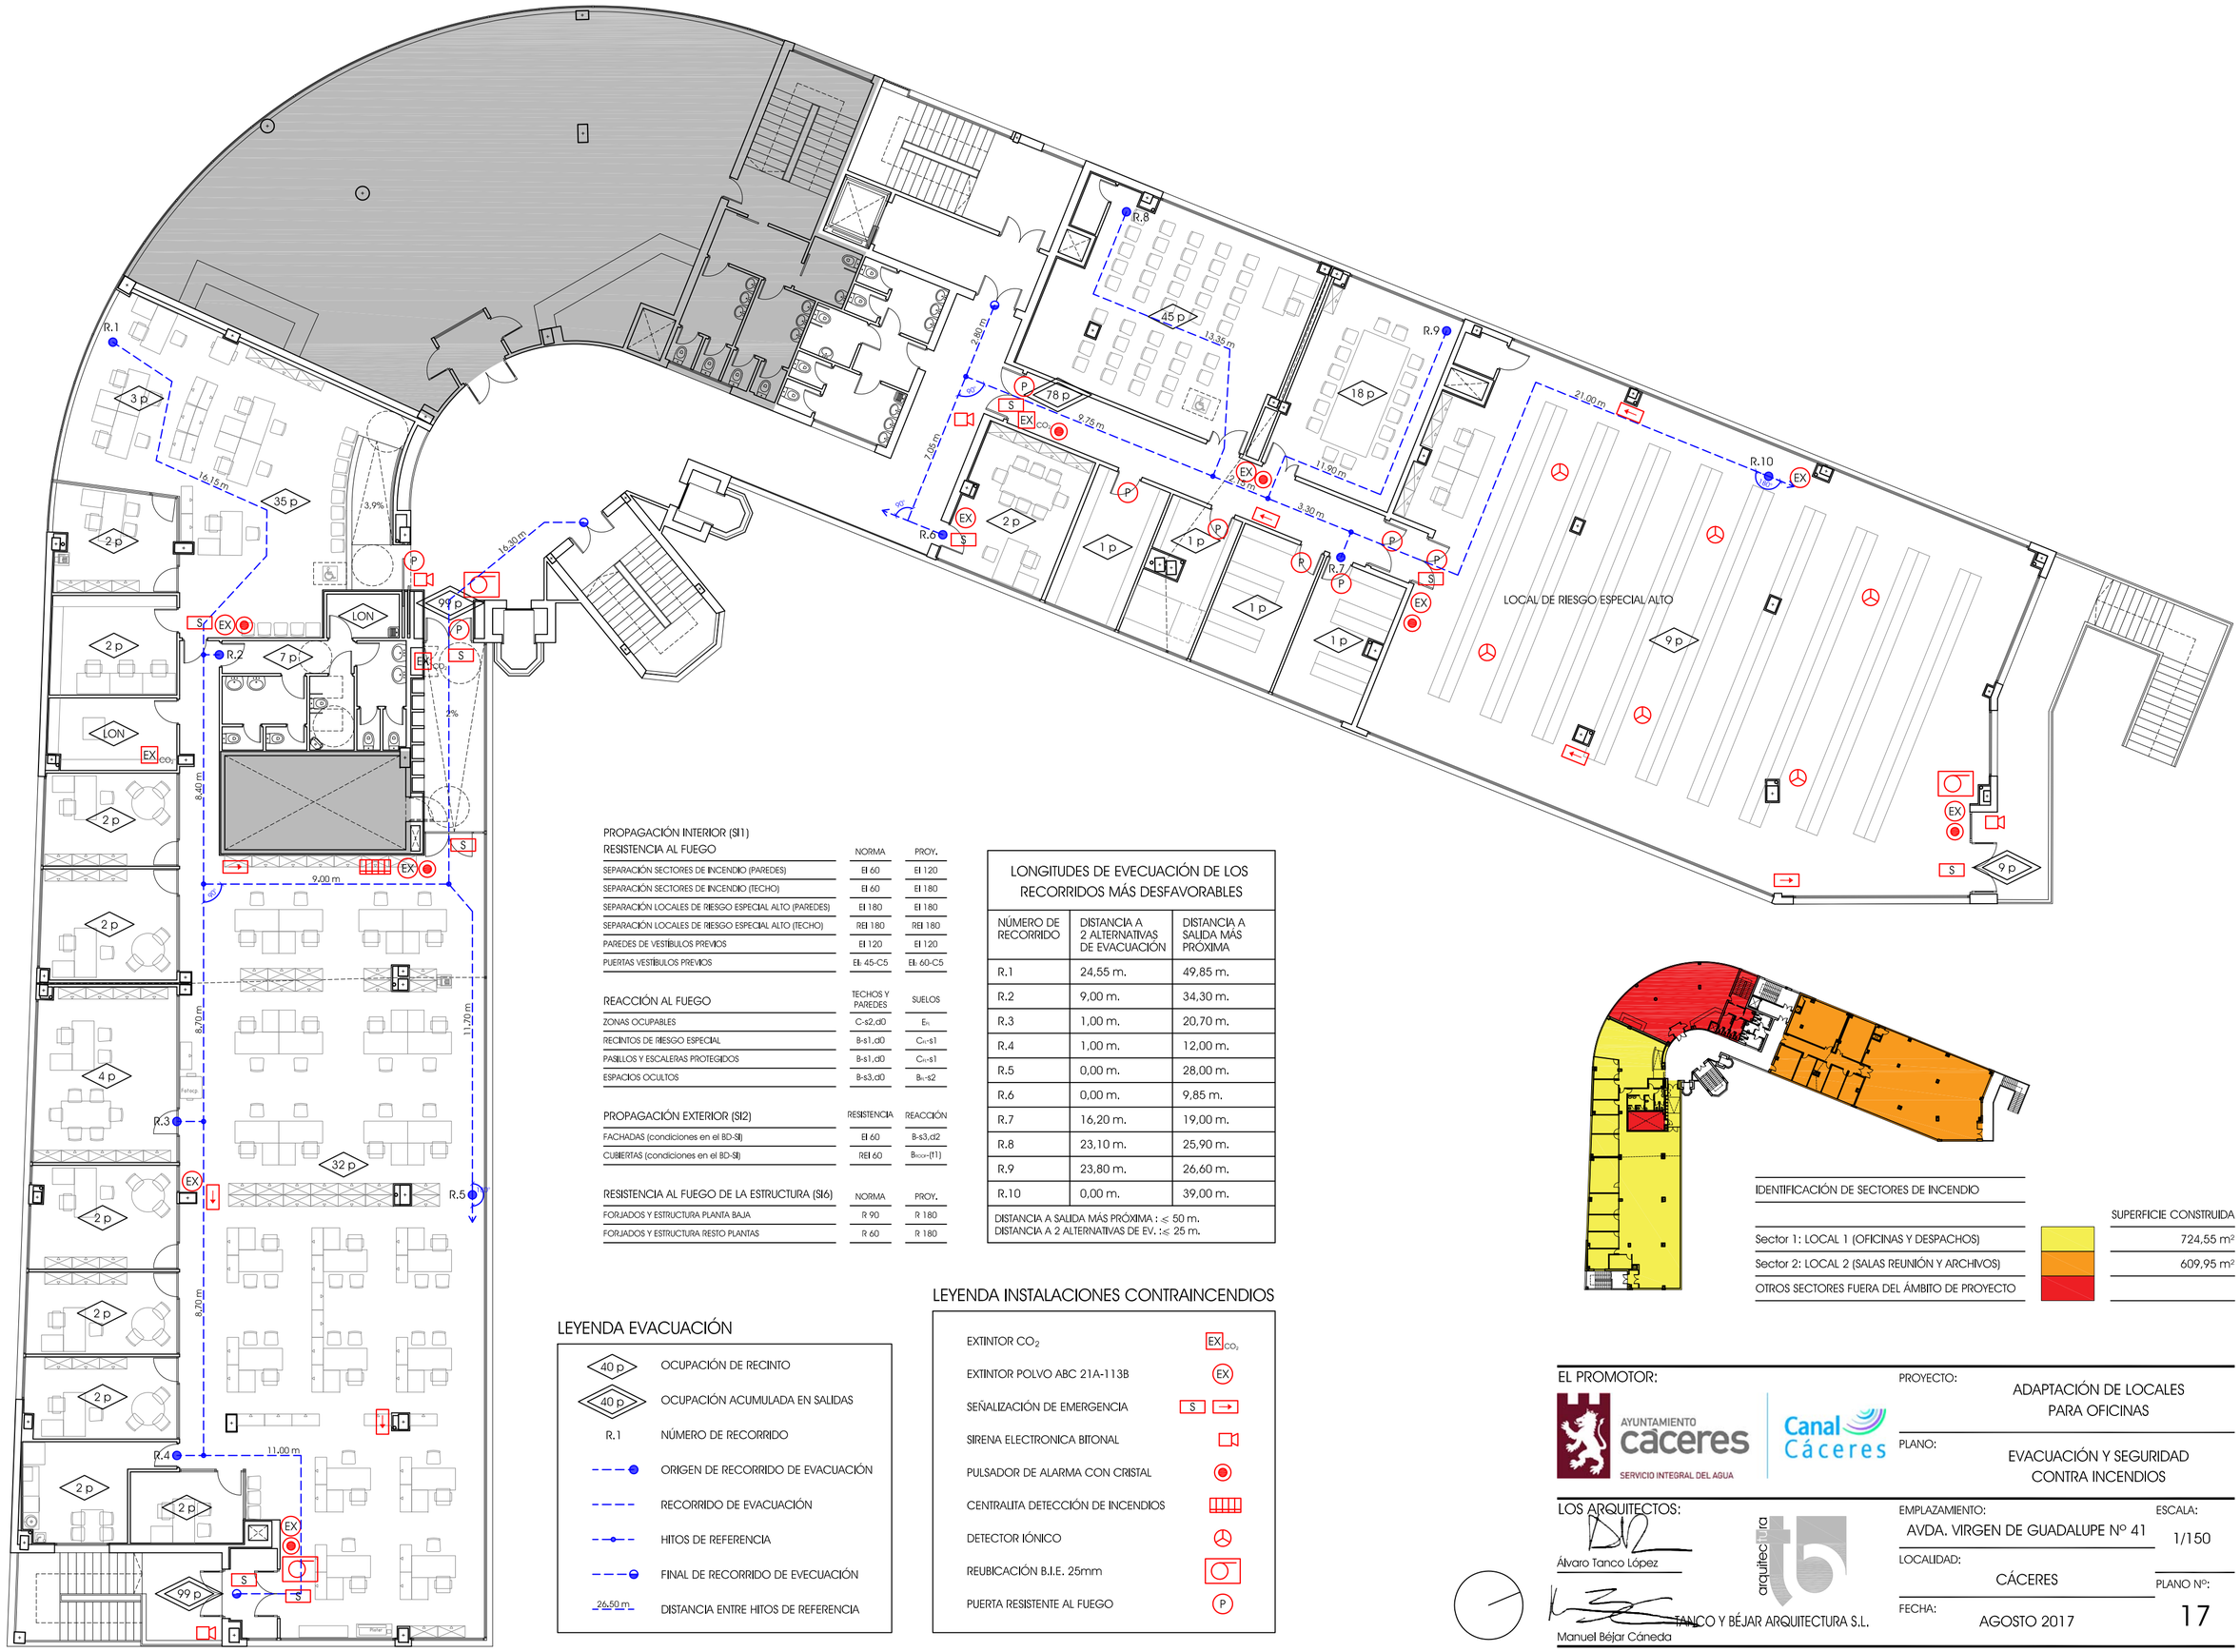

PROPAGACIÓN INTERIOR (SI1) RESISTENCIA AL FUEGO	NORMA	PROY.
SEPARACIÓN SECTORES DE INCENDIO (PAREDES)	EI 60	EI 120
SEPARACIÓN SECTORES DE INCENDIO (TECHO)	EI 60	EI 180
SEPARACIÓN LOCALES DE RIESGO ESPECIAL ALTO (PAREDES)	EI 180	EI 180
SEPARACIÓN LOCALES DE RIESGO ESPECIAL ALTO (TECHO)	REI 180	REI 180
PAREDES DE VESTÍBULOS PREVIOS	EI 120	EI 120
PUERTAS VESTÍBULOS PREVIOS	EI2 45-C5	EI2 60-C5

REACCIÓN AL FUEGO	TECHOS Y PAREDES	SUELOS
ZONAS OCUPABLES	C-s2,d0	E_{FL}
RECINTOS DE RIESGO ESPECIAL	B-s1,d0	C_{FL}-s1
PASILLOS Y ESCALERAS PROTEGIDOS	B-s1,d0	C_{FL}-s1
ESPACIOS OCULTOS	B-s3,d0	B_{FL}-s2

PROPAGACIÓN EXTERIOR (SI2)	RESISTENCIA	REACCIÓN
FACHADAS (condiciones en el BD-SI)	EI 60	B-s3,d2
CUBIERTAS (condiciones en el BD-SI)	REI 60	B_{ROOF}-(t1)

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA (SI6)	NORMA	PROY.
FORJADOS Y ESTRUCTURA PLANTA BAJA	R 90	R 180
FORJADOS Y ESTRUCTURA RESTO PLANTAS	R 60	R 180

LONGITUDES DE EVECUACIÓN DE LOS RECORRIDOS MÁS DESFAVORABLES

NÚMERO DE RECORRIDO	DISTANCIA A 2 ALTERNATIVAS DE EVACUACIÓN	DISTANCIA A SALIDA MÁS PRÓXIMA
R.1	24,55 m.	49,85 m.
R.2	9,00 m.	34,30 m.
R.3	1,00 m.	20,70 m.
R.4	1,00 m.	12,00 m.
R.5	0,00 m.	28,00 m.
R.6	0,00 m.	9,85 m.
R.7	16,20 m.	19,00 m.
R.8	23,10 m.	25,90 m.
R.9	23,80 m.	26,60 m.
R.10	0,00 m.	39,00 m.

DISTANCIA A SALIDA MÁS PRÓXIMA : ≤ 50 m.
DISTANCIA A 2 ALTERNATIVAS DE EV. :≤ 25 m.

LEYENDA EVACUACIÓN

- 40 p — OCUPACIÓN DE RECINTO
- 40 p — OCUPACIÓN ACUMULADA EN SALIDAS
- R.1 — NÚMERO DE RECORRIDO
- ORIGEN DE RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- RECORRIDO DE EVACUACIÓN
- HITOS DE REFERENCIA
- FINAL DE RECORRIDO DE EVECUACIÓN
- 26,50 m — DISTANCIA ENTRE HITOS DE REFERENCIA

LEYENDA INSTALACIONES CONTRAINCENDIOS

- EXTINTOR CO_2
- EXTINTOR POLVO ABC 21A-113B
- SEÑALIZACIÓN DE EMERGENCIA
- SIRENA ELECTRONICA BITONAL
- PULSADOR DE ALARMA CON CRISTAL
- CENTRALITA DETECCIÓN DE INCENDIOS
- DETECTOR IÓNICO
- REUBICACIÓN B.I.E. 25mm
- PUERTA RESISTENTE AL FUEGO

IDENTIFICACIÓN DE SECTORES DE INCENDIO

	SUPERFICIE CONSTRUIDA
Sector 1: LOCAL 1 (OFICINAS Y DESPACHOS)	724,55 m²
Sector 2: LOCAL 2 (SALAS REUNIÓN Y ARCHIVOS)	609,95 m²
OTROS SECTORES FUERA DEL ÁMBITO DE PROYECTO	

EL PROMOTOR:
AYUNTAMIENTO cáceres SERVICIO INTEGRAL DEL AGUA
Canal Cáceres

PROYECTO: ADAPTACIÓN DE LOCALES PARA OFICINAS

PLANO: EVACUACIÓN Y SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

LOS ARQUITECTOS:
Álvaro Tanco López
TANCO Y BÉJAR ARQUITECTURA S.L.
Manuel Béjar Cáneda

EMPLAZAMIENTO: AVDA. VIRGEN DE GUADALUPE Nº 41
ESCALA: 1/150
LOCALIDAD: CÁCERES
FECHA: AGOSTO 2017
PLANO Nº: 17

DICTAMEN: La concesión de este visado se realizará en las condiciones expresadas en el preceptivo dictamen de esta misma fecha que se adjunta.
VISADO F. Visado: 03/10/2017 Exp.: 17EI002065
Colegiados BEJAR CANEDA, MANUEL/TANCO LOPEZ, ALVARO
Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura