

## PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS



## ÍNDICE

<b>1.</b>	<b>PRESCRIPCIONES GENERALES</b>	<b>1</b>
1.1	Ámbito de aplicación	1
1.2	Aspectos generales	1
1.2.1	<i>Documentos que regirán en las obras afectadas</i>	1
1.2.2	<i>Definiciones</i>	1
1.2.3	<i>Afecciones</i>	3
1.2.4	<i>Materiales en contacto con agua de consumo humano</i>	3
1.2.5	<i>Productos de construcción</i>	3
1.2.6	<i>Seguridad y Salud en las obras</i>	4
1.2.7	<i>Medidas de prevención y seguridad en las instalaciones</i>	4
1.2.8	<i>Gestión de residuos durante las obras</i>	4
1.3	Condiciones administrativas que regirán en la ejecución de las obras	4
1.3.1	<i>Forma de ejecutar las obras</i>	4
1.3.2	<i>Aportación de equipo y maquinaria</i>	6
1.3.3	<i>Fase de construcción</i>	6
1.3.4	<i>Automatización</i>	6
1.3.5	<i>Automatización</i>	7
1.3.6	<i>Actas de Pruebas</i>	8
1.3.7	<i>Pruebas de rendimiento</i>	8
1.3.8	<i>Materiales y unidades no incluidos en el presente Pliego</i>	8
<b>2.</b>	<b>PROTECCIONES MEDIOAMBIENTALES</b>	<b>10</b>
<b>3.</b>	<b>LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN</b>	<b>11</b>
<b>4.</b>	<b>OBRA CIVIL</b>	<b>30</b>
4.1	Movimientos de tierras y drenajes	30
4.1.1	<i>Despeje, desbroce del terreno y retirada de tierra vegetal</i>	30
4.1.2	<i>Demoliciones</i>	31
4.1.3	<i>Excavaciones de explanación vaciado y emplazamiento de obras (excavaciones a cielo abierto)</i>	33
4.1.4	<i>Excavaciones en zanjas y pozos</i>	34
4.1.5	<i>Excavaciones en mina</i>	36
4.1.6	<i>Entibaciones</i>	37
4.1.7	<i>Agotamientos</i>	37
4.1.8	<i>Transporte interior en obra</i>	38
4.1.9	<i>Carga, transporte y descarga, fuera de la obra RCD's Nivel I</i>	39
4.1.10	<i>Camas de apoyo</i>	39
4.1.11	<i>Terraplenes, pedraplenes y rellenos</i>	40

4.1.12	Escollera de piedras sueltas	43
4.1.13	Muro de gaviones metálicos	44
4.1.14	Relleno localizado en trasdós de muros	44
4.1.15	Geotextiles	45
4.1.16	Banda de señalización	46
4.2	Estructuras de hormigón	46
4.2.1	Cimbras, encofrados y moldes	46
4.2.2	Acero para armaduras	47
4.2.3	Hormigones y morteros	48
4.2.4	Pilotes de hormigón armado moldeados "in situ"	51
4.2.5	Pilotes prefabricados	59
4.2.6	Micropilotes	61
4.2.7	Muros pantalla	65
4.2.8	Juntas en estructuras de hormigón	71
4.2.9	Acabados de superficies	73
4.2.10	Impermeabilización	75
4.2.11	Prueba de estanqueidad de muros y solera de las estructuras de hormigón	77
4.2.12	Prueba de estanqueidad cubiertas de depósitos	78
4.3	Estructuras de acero	78
4.3.1	Estructuras de acero	78
4.4	Estructuras prefabricadas	79
4.4.1	Paneles	79
4.4.2	Losa de fondo	80
4.4.3	Montaje de elementos prefabricados	85
4.5	Tuberías	90
4.5.1	Consideraciones constructivas	90
4.5.2	Tubería de hormigón armado	95
4.5.3	Tubería de hormigón armado con camisa de chapa (H/C)	98
4.5.4	Tubería de hormigón pretensado con camisa de chapa	100
4.5.5	Otras secciones de hormigón armado clase 135	102
4.5.6	Tuberías de polietileno (PE)	104
4.5.7	Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para redes de abastecimiento	107
4.5.8	Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para redes de saneamiento	109
4.5.9	Tubería de acero helicosoldada	112
4.5.10	Tubería de materiales termoplásticos de pared estructurada	114
4.5.11	Tubería de PVC orientado (PVC-O)	116
4.5.12	Tubería de fundición dúctil para abastecimiento/reutilización	118
4.5.13	Tubería de fundición dúctil para redes de saneamiento	122



4.5.14	<i>Tubería de fundición. Mangas y revestimientos</i>	124
4.5.15	<i>Tubería de gres vitrificado</i>	125
4.5.16	<i>Tubería de acero inoxidable</i>	126
4.5.17	<i>Hinca de tuberías</i>	127
4.5.18	<i>Pruebas de la tubería instalada en redes de abastecimiento/agua regenerada</i>	129
4.5.19	<i>Pruebas de la tubería instalada en redes de saneamiento</i>	133
4.5.20	<i>Accesorios y piezas especiales en acero</i>	137
4.5.21	<i>Accesorios y piezas especiales en fundición dúctil</i>	138
4.5.22	<i>Accesorios y piezas especiales de otros materiales</i>	139
4.5.23	<i>Albañilería</i>	139
4.5.24	<i>Revestimientos</i>	151
4.5.25	<i>Carpintería</i>	155
4.5.26	<i>Vidrios</i>	158
4.5.27	<i>Instalación interior de evacuación de aguas</i>	158
4.5.28	<i>Instalaciones interiores de suministro de agua</i>	159
4.5.29	<i>Instalaciones de protección contra incendios</i>	160
4.5.30	<i>Instalaciones de gas</i>	160
4.5.31	<i>Instalaciones térmicas</i>	161
4.5.32	<i>Instalaciones eléctricas</i>	162
4.5.33	<i>Acometidas</i>	163
4.5.34	<i>Pozos</i>	163
4.5.35	<i>Arquetas</i>	164
4.5.36	<i>Cámaras</i>	165
4.5.37	<i>Dispositivos de cubrimiento de pozos, arquetas y cámaras</i>	165
4.5.38	<i>Elementos complementarios</i>	167
4.5.39	<i>Firmes granulares</i>	171
4.5.40	<i>Bordillos, adoquinados y aceras</i>	175
4.5.41	<i>Riegos</i>	178
4.5.42	<i>Mezclas bituminosas</i>	180
4.5.43	<i>Hormigón en firmes</i>	181
4.5.44	<i>Drenes subterráneos</i>	182
4.5.45	<i>Cunetas</i>	183
4.5.46	<i>Señalización</i>	183
4.5.47	<i>Cerramiento</i>	184
4.5.48	<i>Preparación del terreno</i>	185
4.5.49	<i>Tuberías de riego</i>	187
4.5.50	<i>Plantaciones</i>	188
4.5.51	<i>Siembras e hidrosiembras</i>	192

<b>5.</b>	<b>EQUIPOS MECÁNICOS</b>	<b>196</b>
5.1	Especificaciones generales	196
5.1.1	Acabados de superficies	196
5.1.2	Forma de abono de las instalaciones y equipos	198
5.1.3	Fabricación	198
5.1.4	Control de calidad	199
5.1.5	Montaje	200
5.2	Válvulas y filtros	200
5.2.1	Generalidades	200
5.2.2	Válvulas de compuerta	202
5.2.3	Válvulas de mariposa	203
5.2.4	Válvulas de regulación y seguridad	204
5.2.5	Válvulas de aeración	206
5.2.6	Filtros	207
5.3	Compuertas	207
5.3.1	Materiales	207
5.4	Equipos de bombeo	208
5.5	Ventiladores, soplantes y compresores	211
5.5.1	Generalidades	211
5.5.2	Control de calidad	212
5.6	Equipos a presión	213
5.6.1	Generalidades	213
5.6.2	Medición y abono	213
<b>6.</b>	<b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>	<b>214</b>
6.1	Especificaciones generales	214
6.2	Forma de abono de las instalaciones y equipos	214
6.3	Alta tensión	215
6.3.1	Línea de Alimentación	215
6.3.2	Edificio Centro de Seccionamiento/Transformación	216
6.3.3	Celdas	220
6.3.4	Transformadores de Potencia	222
6.3.5	Suministro de alimentación segura (Fuente de alimentación segura)	225
6.3.6	Cuadro de señalización y alarmas	226
6.3.7	Instalación de puesta a tierra	226
6.4	Baja tensión	227
6.4.1	Cuadro General de Distribución de Baja Tensión (CGDBT)	228
6.4.2	Equipos de corrección de energía reactiva	231

6.4.3	<i>Centros de control de motores (CCM)</i>	232
6.4.4	<i>Cuadros locales o auxiliares</i>	235
6.4.5	<i>Líneas de alimentación, distribución, mando y señalización</i>	237
6.4.6	<i>Motores</i>	239
6.4.7	<i>Instalación de tierras de utilización</i>	242
6.5	<b>Alumbrado</b>	243
6.5.1	<i>Alumbrado exterior</i>	243
6.5.2	<i>Alumbrado antideflagrante</i>	244
6.5.3	<i>Alumbrado de edificios</i>	244
<b>7.</b>	<b>INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN</b>	<b>247</b>
7.1	<b>Especificaciones generales</b>	247
7.1.1	<i>Forma de abono de las instalaciones y equipos</i>	247
7.2	<b>Instrumentación</b>	247
7.2.1	<i>Consideraciones generales</i>	247
7.2.2	<i>Tritubo</i>	248
7.2.3	<i>Equipamiento de medida de nivel tipo radar</i>	248
7.2.4	<i>Equipamiento de medida de nivel tipo ultrasónico</i>	249
7.2.5	<i>Analizadores de redes</i>	249
7.2.6	<i>Equipamiento de medida de caudal</i>	250
7.2.7	<i>Equipamiento de medida de caudal de fluidos gaseosos</i>	252
7.2.8	<i>Equipamiento de medida de oxígeno disuelto</i>	252
7.2.9	<i>Equipamiento de medida de temperatura</i>	252
7.2.10	<i>Equipamiento de medida de pH</i>	253
7.2.11	<i>Equipamiento de medida de presión</i>	253
7.2.12	<i>Equipamiento de medida de protección redox</i>	254
7.2.13	<i>Cableado de instrumentación</i>	254
7.2.14	<i>Totalizadores integrados</i>	254
7.2.15	<i>Actuadores eléctricos multivuelta</i>	254
7.2.16	<i>Instalación a la intemperie</i>	255
7.3	<b>Automatización</b>	256
7.3.1	<i>Consideraciones generales</i>	256
7.3.2	<i>Armarios</i>	256
7.3.3	<i>Autómatas de control</i>	257
7.3.4	<i>Comunicaciones</i>	259
7.3.5	<i>Supervisión y control</i>	260
<b>8.</b>	<b>SEGURIDAD Y SALUD EN LAS INSTALACIONES</b>	<b>264</b>
8.1	<b>Generalidades</b>	264

8.2	Plataformas, escaleras, soportes y barandillas	264
8.3	Zonas resbaladizas	264
8.4	Nivel de ruidos de los equipos	264
8.5	Aislamiento térmico	265
8.6	Instalaciones de manutención	265
8.7	Atmósferas explosivas	265
8.8	Equipos de seguridad	266
8.9	Colores de seguridad	266

## 1. PRESCRIPCIONES GENERALES

### 1.1 Ámbito de aplicación

El presente Pliego será aplicable a todas las obras construidas por Canal de Isabel II, relativas a los servicios de abastecimiento, saneamiento y reutilización.

### 1.2 Aspectos generales

#### 1.2.1 Documentos que regirán en las obras afectadas

La ejecución de una obra determinada se regirá por los siguientes documentos:

- El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en lo sucesivo "PCAP", que rija la licitación, junto con uno de los siguientes documentos.
- El Proyecto de construcción en el caso de licitación de obra.
- El Pliego de bases en el caso de licitación de proyecto y obra.

#### 1.2.2 Definiciones

Para facilitar la comprensión del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales se acompañan definiciones auxiliares de algunos términos utilizados en el mismo.

- "Proyecto" es el documento técnico que describe, justifica y presupuesta una obra sirviendo de base para licitación. Estará constituido por los siguientes documentos:
  - Documento Nº 1: Memoria.
  - Documento Nº 2: Planos.
  - Documento Nº 3: Pliego de Prescripciones Técnicas, que incluye a su vez el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, en lo sucesivo "PPTG" y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares en lo sucesivo "PPTP".
  - Documento Nº 4: Presupuesto.
- "Pliego de Bases" es el documento técnico que describe, justifica y valora una obra, así como las condiciones del proyecto constructivo a redactar en las licitaciones de proyecto y obra. Estará constituido por los siguientes documentos:
  - Documento Nº 1: Pliego de Prescripciones Técnicas Generales, en lo sucesivo "PPTG".
  - Documento Nº 2: Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Integrado por la Memoria, Anejos y Planos.
- "Obras" o "Trabajos" son las tareas necesarias para realizar la construcción definida, incluyendo todos los suministros, servicios e instalaciones que se requieren para el fin previsto.
- "Oferta" es el conjunto de documentos que el Licitador presenta a la Licitación, en tiempo y forma, y de acuerdo con lo establecido en el anuncio de la misma.
- "Adjudicatario" es la persona o personas, naturales o jurídicas con quienes Canal de Isabel II formalice el Contrato para la ejecución de las obras.
- "Dirección de Obra" son los facultativos nombrados por Canal de Isabel II, como responsables de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras o trabajos contratados.

- "Documentos de Detalle" son el conjunto de:
  - 1) Planos de detalle.
  - 2) Copias de pedidos.
  - 3) Informes de progreso.
  - 4) Certificados de prueba.
  - 5) Hojas de envío de materiales y elementos que aclaran, complementan y definen totalmente el Proyecto durante el periodo de ejecución de las Obras y Trabajos.
  - 6) Especificaciones Técnicas de los equipos mecánicos, eléctricos y de instrumentación y control.
- "Planos de Detalle" son los que definen en toda su extensión las características físicas y geométricas de cada uno de los elementos y sistemas contenidos en el Proyecto de Construcción.
- "Copias de Pedidos" son las correspondientes a los pedidos oficiales del Adjudicatario a sus suministradores, en los cuales deben figurar todas las condiciones técnicas del suministro.
- "Informes de Progreso" son los que reflejan el avance de las fabricaciones y montajes que se realizan en taller y en obra.
- "Certificados de Pruebas" son los documentos que recogen los resultados de las pruebas efectuadas en taller o en obra como antecedente para la recepción de las obras.
- "Hojas de envío de materiales y elementos" son las emitidas por un suministrador como anuncio de la salida de tales materiales o elementos, desde el lugar de donde procede el suministro en dirección al lugar de las obras.
- "Especificaciones Técnicas de los equipos" son las especificaciones emitidas por el Contratista para aprobación de la Dirección de Obra con el objeto de definir el pedido de un equipo concreto.
- "Fase de Construcción" es el que comienza el día siguiente a la fecha de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo o Acta de Orden de Inicio y termina cuando todos los elementos que forman parte de las obras han sido instalados y están en condiciones de iniciar su funcionamiento.
- "Pruebas de funcionamiento" son las que se realicen durante la Fase de Construcción, antes de que proceda la Recepción de las Obras.
- "Prueba General de Funcionamiento" es la prueba de funcionamiento para comprobar que las instalaciones funcionan de un modo continuo, ininterrumpido y satisfactorio durante un tiempo mínimo exigido en el PPTP.
- "Pruebas de Reconocimiento" son las que hayan de realizarse en taller o en obra sobre elementos o sistemas parciales antes de la Prueba General de Funcionamiento.
- "Pruebas de Rendimiento" son las que se realicen durante el Periodo de Garantía para comprobar que las prestaciones de las instalaciones cumplen lo exigido por la Licitación y lo ofertado por el Adjudicatario.
- "Proyecto As Built" es el documento que con la definición de un proyecto constructivo, recoge la totalidad de la obra realmente ejecutada y que debe presentar el Contratista al final de la obra. Incluirá memoria, anejos de cálculos, planos y presupuesto.

- “Documento de liquidación” es el documento que contiene los planos y presupuesto que permite la medición completa de la obra ejecutada.
- Manual de Operación y Mantenimiento: es el documento que el Adjudicatario deberá entregar a Canal de Isabel II antes de la finalización del contrato, en el que se recoge la siguiente información: descripción general de la infraestructura, descripción y aspectos críticos de los procesos, planos de implantación y de detalles, listado de todos los equipos instalados junto a su descripción funcional, catálogos de los fabricantes con las características técnicas, instrucciones de instalación, montaje, operación y mantenimiento, informes de ensayos, listado de repuestos, informes de ensayos de rutina, tipo y especiales, certificados de garantía, y todos aquellos aspectos y particularidades que sean necesarios para realizar de forma adecuada la explotación de las instalaciones.

### 1.2.3 *Afecciones*

Se tendrán en consideración todas las limitaciones por afecciones al Dominio Público Hidráulico, carreteras, infraestructuras ferroviarias, vías pecuarias, patrimonio histórico, medioambientales o a cualquier otro servicio o infraestructura de energía eléctrica, telecomunicaciones, gaseoductos, oleoductos, etc. Se deberán aplicar las medidas derivadas de las tramitaciones o consultas emitidas por los órganos competentes o gestores en las materias anteriores y que se vean afectadas por la ejecución de las obras.

El Contratista de las obras será el responsable de la aplicación de estas medidas, no teniendo, en ningún caso, derecho a realizar reclamación alguna sobre las mismas a Canal de Isabel II.

### 1.2.4 *Materiales en contacto con agua de consumo humano*

Conforme a lo establecido en el RD 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, ninguno de los componentes en contacto con el agua para consumo humano debe producir alteración alguna en las características físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas del agua, teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos físico-químicos a que ésta haya podido ser sometida.

Si el contacto del agua con los componentes se produce a través de una protección, esta deberá cumplir con los requerimientos exigidos.

### 1.2.5 *Productos de construcción*

Será de aplicación lo dispuesto en el Reglamento 305/2011 de la Unión Europea por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, para aquellos materiales o componentes que formen parte de la red.

El Reglamento fija condiciones para la introducción en el mercado o comercialización de los productos de construcción, estableciendo reglas armonizadas sobre cómo expresar las prestaciones de los productos de construcción en relación con sus características esenciales y sobre el uso del marcado CE en dichos productos.

### 1.2.6 Seguridad y Salud en las obras

El Adjudicatario queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo en lo que le sea de aplicación. En particular la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, y el Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

La Dirección de Obra podrá ordenar la paralización de las obras por incumplimiento de dicha normativa, imputando al Adjudicatario los retrasos que por ello se ocasionen, con las penalizaciones correspondientes.

### 1.2.7 Medidas de prevención y seguridad en las instalaciones

Todas las instalaciones deberán cumplir con todos los requisitos de seguridad y salud establecidos en la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales, así como en materia de seguridad industrial, que sean de aplicación durante su posterior explotación.

Las obras ejecutadas deberán contar con las medidas preventivas y de seguridad necesarias que permitan evitar riesgos en la explotación de las instalaciones.

### 1.2.8 Gestión de residuos durante las obras

Según el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (RCD) con arreglo a la orden MAM/304/2002 de 8 de Febrero y sus modificaciones posteriores, el productor de los residuos debe incluir un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición con los contenidos mínimos que indica el citado Real Decreto.

El Adjudicatario llevará a cargo la gestión de los residuos generados durante la construcción de las obras de acuerdo al Anejo correspondiente del Proyecto, el cual se redactará teniendo en cuenta las especificaciones establecidas en el Real Decreto mencionado, así como en la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. Además será el responsable de tramitar toda la documentación necesaria para llevar a cabo la correcta gestión de los residuos generados durante la construcción de las obras.

## 1.3 Condiciones administrativas que regirán en la ejecución de las obras

### 1.3.1 Forma de ejecutar las obras

Las obras se construirán con estricta sujeción al Proyecto de Construcción aprobado y en todo aquello que no especifique el citado Proyecto, se estará a la interpretación de la Dirección de Obra. En los casos de licitaciones de Proyecto y Obra, en los que el Proyecto de Construcción es responsabilidad del Adjudicatario, éste no podrá reclamar contra esta interpretación ni solicitar indemnización económica alguna, cuando esa interpretación haya sido necesaria por la indefinición de dicho Proyecto.



Ninguna obra o instalación podrá realizarse sin que hayan sido aprobados por la Dirección de Obra los documentos de detalle correspondientes. Consecuentemente, la Dirección de Obra podrá rechazar cualquier obra o instalación que a su juicio sea inadecuada, si la característica que provoca el rechazo no se encuentra especificada en algún documento de detalle aprobado, sin que el Adjudicatario tenga derecho a su abono ni a indemnización económica alguna.

En el caso de que la Dirección de Obra decida rechazar una obra o instalación contenida en un documento de detalle aprobado, por considerar que es necesario para el desarrollo adecuado del Proyecto, la demolición y sustitución deberán ser abonadas al Adjudicatario.

La Dirección de Obra determinará el horario y lugar en que el Adjudicatario puede entregarle para su examen y aprobación los documentos de detalle. Con el objetivo de reducir los tiempos necesarios para la comunicación entre las partes, se dispondrá de correo electrónico en obra y en oficina técnica. El mecanismo de aprobación será el siguiente:

- El Adjudicatario recibirá una copia de los documentos de detalle que entrega, firmada por persona autorizada de la Dirección de Obra y en la que conste la fecha en la que hace entrega de dichos documentos
- Si en el plazo de CINCO (5) DIAS hábiles a partir del siguiente a la entrega, el Adjudicatario no recibe respuesta alguna sobre los documentos de detalle presentados, se considerarán aprobados.
- La Dirección de Obra podrá prorrogar el plazo de respuesta, comunicándolo por escrito al Adjudicatario dentro del plazo habilitado para contestar, en los casos en que el plazo de CINCO (5) DÍAS hábiles no sea suficiente a juicio de la Dirección de Obra.
- En el plazo de respuesta habilitado, la Dirección de Obra podrá devolver los documentos de detalle:
  - Aprobados
  - Aprobados con modificaciones
  - Para modificación y nueva presentación

Si el Adjudicatario no está de acuerdo con alguna modificación deberá manifestarlo por escrito a la Dirección de Obra, en el plazo de CINCO (5) DÍAS hábiles a partir de la recepción del Documento correspondiente y la Dirección de Obra deberá estudiar la discrepancia con el Adjudicatario a la mayor brevedad posible. La decisión final de la Dirección de Obra será ejecutiva, sin perjuicio de que el Adjudicatario ejerza sus derechos en la forma que estime oportuna.

El Adjudicatario podrá proponer, siempre por escrito, a la Dirección de Obra, la sustitución de una unidad de obra por otra que reúna mejores condiciones, el empleo de materiales de más esmerada preparación o calidad que los contratados, la ejecución con mayores dimensiones de cualesquier parte de la obra o, cualquier otra mejora de análoga naturaleza que juzgue beneficiosa para ella.

Si la Dirección de Obra estimase conveniente, aun cuando no sea necesaria, la mejora propuesta, podrá autorizarla por escrito, pero el Adjudicatario no tendrá derecho e indemnización de ninguna clase, sino sólo al abono de lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo contratado.

### 1.3.2 Aportación de equipo y maquinaria

El Adjudicatario queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquellas, en los plazos parciales y total convenidos en el Contrato.

En el caso de que para la adjudicación del Contrato hubiese sido condición necesaria la aportación por el Adjudicatario de un equipo de maquinaria y medios auxiliares concretos y detallados, la Dirección de Obra exigirá aquella aportación en los mismos términos y detalles que se fijaron en tal ocasión.

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en que se ha de utilizar, y no podrá retirarse sin consentimiento expreso de la Dirección de Obra. Los elementos averiados o inutilizados deberán ser sustituidos por otros en condiciones y no reparados, cuando la Dirección de Obra estime que su reparación exige plazos que han de alterar el programa de trabajo.

Cada elemento de los que constituyen el equipo será reconocido por la Dirección de Obra, anotándose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo, y pudiendo también rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra.

### 1.3.3 Fase de construcción

La fase de construcción comienza al día siguiente a la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo de las Obras o a la fecha del Acta de Orden de Inicio, y comprende la construcción de las obras civiles, la fabricación y adquisición de los equipos industriales necesarios y el montaje completo de los mismos.

Durante este periodo el Adjudicatario irá aportando todos los documentos de detalle necesarios para ejecución de las obras: planos, copias de pedidos, especificaciones, informes de progreso de fabricación, prueba y montaje de equipos, manuales de montaje y funcionamiento, protocolos de pruebas, instrucciones de mantenimiento, etc., según el programa al efecto incluido en el Proyecto de Construcción. En particular, el Adjudicatario entregará a la Dirección de Obra dos ejemplares, en papel y en soporte digital, de todos los libros, manuales y folletos de instrucciones de operación y mantenimiento de las instalaciones, en cuanto sea posible y siempre antes de la Recepción de las Obras.

### 1.3.4 Automatización

La Dirección de Obra decidirá quién realiza la programación de los autómatas, Canal de Isabel II o el Adjudicatario. En el caso de que sea realizada por Canal de Isabel II, el Adjudicatario de las obras deberá elaborar y hacer entrega de la documentación necesaria para la programación, la cual deberá ser aceptada por Canal de Isabel II.

Canal de Isabel II sólo será responsable de la correcta programación de los autómatas en función de la documentación que haya facilitado el Adjudicatario y que debe ajustarse a la siguiente relación:

- Relación de Entradas / Salidas tanto Digitales como Analógicas.
- Relación de alarmas (genéricas y críticas) de la instalación, con recomendación de cuales se deberían transmitir al Centro Principal de Control
- Planos eléctricos de señales a PLC.
- Planos eléctricos de mando.

- Definición funcional de la instalación, con explicación tanto del funcionamiento en modo Manual como Automático, con definición de las parametrizaciones que fueran necesarias, así como los posibles enclavamientos a tener en cuenta para el funcionamiento.
- Planos y diagramas del proceso con especificación de los puntos a controlar o visualizar.
- Si existen equipos sobre los que se deban realizar actuaciones más complejas o sobre los que exista una comunicación para realizar ajustes o recogida de información, el Adjudicatario deberá suministrar manuales o especificaciones de la información necesaria para el proceso y dónde se encuentra. Estos equipos podrían ser entre otros:
  - Variadores para arranque de Motores, tanto en modo directo como por comunicaciones.
  - Analizadores de red, tanto en modo directo como por comunicaciones.
  - Equipos de medida con funcionamiento por comunicaciones.
- Rango y tipo de medida para las distintas señales analógicas del proceso.
- En general, cualquier documentación o información que sea requerida por la Dirección de Obra.

#### 1.3.5 Automatización

Previamente a la Recepción de las Obras se realizarán las Pruebas de Reconocimiento establecidas en el programa de pruebas incluido en el Proyecto de Construcción. Las Pruebas de Reconocimiento se realizarán, salvo estipulación en contrario del PPTP, de acuerdo con el establecido en el presente Pliego y, en su defecto, en función de las normas relacionadas en **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** del mismo. El programa de pruebas incluido en el Proyecto de Construcción estipulará cuales deben realizarse en taller, en obra o en laboratorio, así como las pruebas de sistemas que comprendan varios equipos y que deban realizarse después de la instalación de los mismos.

Los gastos originados por el desarrollo de las pruebas y ensayos previos a la recepción correrán a cargo del Adjudicatario.

Las Pruebas de Reconocimiento verificadas durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el simple antecedente para la Recepción de las Obras. Por lo tanto, la admisión de materiales, elementos o unidades, que de cualquier forma se realice en el curso de las obras y antes de su Recepción, no atenúa la obligación de subsanar o reponer deficiencias, si las instalaciones resultasen inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de la Recepción.

En el caso de obras que incluyan instalación de equipos mecánicos, eléctricos y/o de automatización y control se desarrollará un periodo de pruebas de funcionamiento. Las pruebas de funcionamiento comenzarán cuando todos los equipos que forman parte de las obras estén instalados y en condiciones de iniciar su funcionamiento y finalizará cuando las instalaciones puedan funcionar en modo continuo, ininterrumpido y satisfactorio. Durante esta fase podrán realizarse comprobaciones de cotas de lámina de agua, pruebas de señales, pruebas de secuencias parciales así como una prueba general de funcionamiento de la totalidad de las instalaciones construidas.

La Prueba General de Funcionamiento se realizará antes de la Recepción de las obras y se considerará satisfactoria cuando todos los sistemas mecánicos, eléctricos, instrumentación, automatización y supervisión funcionen correctamente en condiciones de trabajo reales durante el periodo estipulado.

El Adjudicatario deberá avisar la fecha de la realización de las pruebas a la Dirección de Obra con antelación suficiente para que pueda estar presente en todas las pruebas y ensayos de materiales, mecanismos y obra ejecutada, establecidas en el programa de pruebas. Las pruebas especializadas deberán confiarse a laboratorios acreditados, independientes del Adjudicatario, salvo decisión en contra de la Dirección de Obra.

No se procederá al empleo de los materiales sin que estos sean examinados y aceptados por la Dirección de Obra, previa realización de las pruebas y ensayos previstos.

El resultado negativo de las pruebas a que se refiere el presente apartado dará lugar a la reiteración de las mismas tantas veces cuantas considere necesarias la Dirección de Obra y en los lugares elegidos por ésta, hasta comprobar si la prueba negativa afecta a una zona parcial susceptible de reparación o refleja defecto de conjunto que motive la no admisión en su totalidad de la obra comprobada.

#### 1.3.6 *Actas de Pruebas*

De los ensayos y pruebas de materiales, aparatos, obras ejecutadas, y de puesta a punto de los diferentes sistemas y subsistemas, se levantarán Actas que servirán de antecedentes para la recepción de las obras.

#### 1.3.7 *Pruebas de rendimiento*

Durante el Periodo de Garantía se llevará a cabo un completo programa de pruebas, que servirá como base para la comprobación del cumplimiento de las condiciones que se exigen a las instalaciones y a sus diversos elementos, y en su caso, al establecimiento de fianzas especiales.

Los gastos a que den lugar las pruebas que se establecen durante el periodo de garantía, serán de cuenta de Canal de Isabel II, salvo los originados por el personal que el Adjudicatario designe para la asistencia a las pruebas.

En las instalaciones de bombeo se realizarán también, pruebas de consumo de energía mediante el establecimiento de estados de consumo mensual, según lectura de los contadores correspondientes a las distintas partes de la instalación.

De igual forma, en todas las instalaciones caracterizadas por un alto consumo energético (minicentrales eléctricas, instalaciones de cogeneración, etc.) se realizarán pruebas de consumo de energía.

Si los consumos globales hallados no coincidieran con los que deben corresponder al tiempo de funcionamiento de las distintas máquinas, según los datos de los aparatos registradores y los partes de explotación, se investigará la causa de las deficiencias comprobándose directamente los rendimientos de aquellas máquinas, y se procederá a su sustitución o reparación o la aplicación de sanciones cuando haya lugar.

#### 1.3.8 *Materiales y unidades no incluidos en el presente Pliego*

Los materiales y unidades cuyas condiciones no estén especificadas en este Pliego cumplirán las prescripciones de los Pliegos, Instrucciones o Normas aprobadas con carácter oficial, en los casos en que dichos documentos sean aplicables.

La Dirección de Obra podrá rechazar dichos materiales si no reúnen, a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo y sin que el Contratista tenga derecho, en tal caso, a reclamación alguna.

## 2. PROTECCIONES MEDIOAMBIENTALES

Se procederá a la identificación de riesgos y al establecimiento de las medidas y condiciones de ejecución necesarias con el objeto de asegurar la protección medioambiental del entorno de las obras.

Se deberá evitar la contaminación del aire, cursos de agua, cultivos, montes y en general, cualquier clase de bien público o privado, que pudiera producir la ejecución de las obras, explotación de canteras, talleres y demás instalaciones auxiliares, aunque estuvieran localizados en terrenos de la propiedad. Los límites de contaminación admisibles serán los definidos como tolerables por las disposiciones vigentes o por la Autoridad competente.

En general, se seguirá lo marcado como medidas protectoras y correctoras del impacto ambiental en el Estudio de Impacto Ambiental, documento que además contendrá los aspectos referentes a descripción general del proyecto, alternativas estudiadas, justificación de la solución adoptada, evaluación de los efectos ambientales, programa de vigilancia ambiental y un resumen comprensible del mismo.

Además, en el caso de que exista Declaración de Impacto Ambiental, o Condicionado Ambiental, el Contratista estará obligado a ejecutar su contenido.

En particular se procederá a tomar las medidas necesarias para:

- Evitar la contaminación atmosférica por la emisión de polvo en las operaciones de movimiento de tierras, transporte, manipulación y ensilado de cemento, en el proceso de producción de los áridos, en las plantas de mezclas bituminosas y en la perforación en seco de las rocas.
- Evitar la contaminación acústica derivada de la utilización de maquinaria de forma que no resulten nocivos para las personas ajenas a la obra ni para las personas afectas a las mismas.
- Proteger la calidad de las aguas continentales evitando los derrames accidentales de sustancias potencialmente contaminantes y aguas residuales.
- Proteger el suelo, la fauna y flora
- Reducir la generación y peligrosidad de residuos y proceder a la gestión correcta de los mismos.

### 3. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN

Además de lo especificado en el presente Pliego serán de aplicación en las obras regidas por este PPT las siguientes disposiciones, normas y reglamentos en lo que resulte aplicable. Para la aplicación y cumplimiento de las mismas, así como para la interpretación de errores u omisiones contenidos en ellas, se seguirá el orden de mayor a menor rango legal de las disposiciones que haya servido para su aplicación.

#### Normativa del Canal Isabel II.

- Normas para redes de abastecimiento de Canal de Isabel II. Versión 2012 o aquella por la que sea sustituida en un futuro.
- Normas para redes de reutilización del Canal de Isabel II. Versión 2007 o aquella por la que sea sustituida en un futuro.
- Normas para redes de saneamiento del Canal de Isabel II. Versión 2006 o aquella por la que sea sustituida en un futuro.
- Especificación técnica de elementos de maniobra y control: Válvulas de mariposa. Versión 2013.
- Especificación técnica de elementos de cierre. Versión 2013.
- Especificación técnica de elementos de maniobra y control. Válvulas de compuerta. Versión 2012.
- Especificación técnica de acometidas de agua para consumo humano. Versión 2011.
- Normas Técnicas para la instalación de tritubo de polietileno en conducciones enterradas de comunicaciones. Versión 2003.
- Normas Técnicas de elementos de maniobra y control: Válvulas de regulación y seguridad. Versión 1996.
- Normas Técnicas de elementos de maniobra y control: Válvulas de aeración. Versión 2015.

#### Legislación Administrativa y de Contratación

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE n 276, de 16 de noviembre de 2011).
- Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas de la Comunidad de Madrid (BOCM nº309 de 30 de diciembre de 2013).
- Ley 9/2010, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y Racionalización del Sector Público (BOCM nº310 de 29 de diciembre de 2010. Corrección de errores: BOCM de 25 de febrero y 15 de abril de 2011 y BOE nº118 de 18 de mayo de 2011).
- Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid (BOCM nº310 de 30 de diciembre de 2008, excepto los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 y la disposición transitoria tercera derogados por la Ley 10/2009 de 29 de diciembre (BOCM nº308 de 29 de diciembre de 2009).
- Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre Procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales y sus modificaciones posteriores (BOE n 261, de 31 de octubre de 2007).

- Ley 2/2004, de 31 de mayo de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid (BOCM nº129 de 1 de junio de 2004), incluyendo las modificaciones efectuadas por la Ley 5/2004 de 28 de diciembre (BOCM nº310 de 30 de diciembre de 2004) y la Ley 10/2009 de 23 de diciembre (BOCM nº308 de 29 de diciembre de 2009).
- Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid. (BOCM nº177, de 27 de julio de 2001).

### Legislación Medioambiental

- Real Decreto 270/2014, de 11 de abril, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo. (BOE nº89, de 12 de abril de 2014).
- Ley 21/2013 de 9 de diciembre de 2013 de Evaluación ambiental (BOE nº296 de 11 de diciembre de 2013).
- Ley 2/2002, de 19 de junio, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid para la Protección de Medio Ambiente (BOCM nº154 de 1 de julio de 2002).
- Decreto 55/2012, de 15 de marzo, por el que se establece el régimen legal de protección contra la contaminación acústica en la Comunidad de Madrid (BOCM nº121 de 22 de mayo de 2012).
- Decreto 58/2009, de 4 de junio, por el que se aprueba el Plan de protección civil de emergencias por incendios forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA). (BOCM nº138 de 12 de junio de 2009).
- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición (BOE n 38, de 13 de febrero de 2008).
- Real Decreto 1620/2007 de 7 de diciembre por el que se establece el régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas (BOE n 294, de 8 de diciembre de 2007).
- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE nº275, de 16 de noviembre de 2007).
- Ley 8/2005, de 26 de diciembre de Protección y Fomento del Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid. (BOCM nº312 de 31 de diciembre de 2005).
- Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid. (BOCM nº128 de 29 de mayo de 2003).
- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE nº43, de 19 de febrero de 2002).
- Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano (BOE nº45, de 21 de febrero de 2003).
- Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo humano. (BOE nº50, de 27 de febrero de 2013).
- Directiva 98/83/CE del Consejo, de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas destinadas al consumo humano. (DOUE nº330, de 5 de diciembre de 1998).
- Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis, excepto el artículo 13 que es modificado en el Real Decreto 830/2010, de 25 de junio (BOE nº171, de 18 de julio de 2003).



- Real Decreto 866/2008, de 23 de mayo, por el que se aprueba la lista de sustancias permitidas para la fabricación de materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con los alimentos y se regulan determinadas condiciones de ensayo (BOE nº131, de 30 de mayo de 2008).
- Real Decreto 1/2001, del 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, y posteriores modificaciones (BOE nº176 de 24 de Julio de 2001).
- Ley 8/1998 de 15 de junio de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid (BOE nº206, de 28 de agosto de 1998) y todas las leyes y reglamentos vigentes sobre vías pecuarias.
- Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias (BOE nº71, de 24 de marzo de 1995).
- Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto (BOE nº86, de 11 de abril de 2006).

### **Legislación de Obras Hidráulicas**

- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (BOE nº228, de 23 de septiembre de 1986).
- Orden de 28 de julio de 1974 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de abastecimiento de agua (BOE nº236, de 2 de octubre de 1974).

### **Normativa de estructuras, edificación e instalaciones industriales**

- Ley 8/1993, de 22 de junio, de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas (BOCM nº152 de 29 de junio de 1993).
- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del RITE.
- Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE) (BOE nº149, de 23 de junio de 2011).
- Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios.
- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el RITE.
- Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE nº31, de 5 de febrero de 2009) y las modificaciones incluidas en el Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre (BOE nº249, de 15 de octubre de 2011) y en el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (BOE nº125, de 22 de mayo de 2010).

- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE) (BOE nº203, de 22 de agosto de 2008).
- Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de cementos. (RC-08) (BOE nº148, de 19 de junio de 2008).
- Orden 1415/2007, de 16 de mayo, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se modifica la Orden 639/2006.
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (BOE nº207, de 29 de agosto de 2007) y sus posteriores modificaciones incluidas en el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril (BOE nº213, de 5 de septiembre de 2013).
- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11 (BOE nº211, de 4 de septiembre de 2006) y modificaciones incluidas en el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo (BOE nº125, de 22 de mayo de 2010).
- Orden 639/2006, de 22 de marzo, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el registro de puesta en servicio de las instalaciones interiores de suministro de agua.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba Código Técnico de la Edificación y posteriores modificaciones y ampliaciones (BOE nº74, de 28 de marzo de 2006).
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra Incendios en Establecimientos Industriales (BOE nº303, de 17 de diciembre de 2004), y las modificaciones incluidas en el Real Decreto 560/2010 de 7 de mayo (BOE nº125, de 22 de mayo de 2010).
- Real Decreto 997/2002 de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSR-02) (BOE nº244, de 11 de octubre de 2002).
- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE nº112, de 10 de mayo de 2001) y las posteriores modificaciones recogidas en el Real Decreto 105/2010, de 5 de febrero (BOE nº67, de 18 de marzo de 2010).
- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, que dicta las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de Abril de 1979, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión (BOE nº129, de 31 de mayo de 1999).
- Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE nº61, de 12 de marzo de 1998).
- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (BOE nº298, de 14 de diciembre de 1993) y sus posteriores modificaciones incluidas en el Real Decreto 560/2010 de 7 de mayo (BOE nº125, de 22 de mayo de 2010), en la Orden de 27 de julio de 1999 (BOE nº186, de 5 de agosto de 1999) y en la Orden de 16 de abril de 1998 (BOE nº101, de 28 de abril de 1998).

- Reglamentos de redes y acometidas de combustibles gaseosos, aprobado por Orden de 18 de noviembre de 1974 (BOE nº292, de 6 de diciembre de 1974) y las modificaciones incluidas en la Orden de 6 de julio de 1984 (BOE nº175, de 23 de julio de 1984).
- Decreto 3565/1972, de 23 de diciembre, por el que se establecen las Normas Tecnológicas de la edificación, NTE (BOE nº13, de 15 de enero de 1973).
- Orden de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establece el procedimiento para el registro de puesta en servicio de las instalaciones de protección contra incendios en establecimientos no industriales en la Comunidad de Madrid (BOCM nº120, 22 de mayo de 2014).
- Orden de 19 de noviembre de 2013 y Orden de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por las que se modifica la Orden 639/2006.
- Orden de 27 de mayo de 2009, de simplificación administrativa por la que se regula el registro de puesta en servicio de las instalaciones de protección contra incendios en la Comunidad de Madrid (BOCM nº153, 30 de junio de 2009).
- Orden 688/2008, de 29 de febrero, de la Consejería de Economía y Consumo, por la que se modifica la Orden 9343/2003, de 1 de octubre, por la que se establece el procedimiento para el registro, puesta en servicio e inspección de instalaciones térmicas no industriales en los edificios, conforme a lo establecido en el Decreto 38/2002, de 28 de febrero. (BOCM de 18 de marzo de 2008).
- Orden 3619/2005, de 24 de junio, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el Registro de Instalaciones de Prevención y Extinción contra Incendios (BOCM de 22 de septiembre de 2005)

### **Normativa de carreteras y viales**

- Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sector Ferroviario. (BOE nº315, de 31 de diciembre de 2004).
- Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario. (BOE nº234, de 30 de septiembre de 2015)
- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras. (BOE nº228, de 23 de septiembre de 1994)
- Decreto 29/1993, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Carreteras de la Comunidad de Madrid. (BOCM nº87, 14 de abril de 1993)
- Ley 3/1991 de Carreteras de la Comunidad de Madrid (BOCM nº68 de 21 de marzo de 1991 y BOE nº127 de 28 de mayo de 1991) y el Decreto 29/1993 por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de la Comunidad de Madrid (BOCM de 14 de abril de 1993).
- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras. BOE nº 234, de 30 de Septiembre de 2015).
- Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/1975), con las modificaciones posteriores.
- Instrucción de Carreteras, y sus diferentes normas. Concretamente:

- Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras (BOE nº28, de 2 de febrero de 2000).
- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones de Firme, de la Instrucción de Carreteras (BOE nº297 de 12 de diciembre de 2003).
- Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la norma 8.3-IC Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado (BOE nº224, de 18 de septiembre de 1987).

### Legislación eléctrica

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. (BOE nº310, de 27 de diciembre de 2013.)
- Real Decreto 1048/2013, de 27 de diciembre, por el que se establece la metodología para el cálculo de la retribución de la actividad de distribución de energía eléctrica. (BOE nº312 de 30 de Diciembre de 2013) (Deroga al Real Decreto 222/2008, de 15 de febrero, excepto la disposición adicional 4).
- Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. (Corrección de errores en BOE nº36, de 11 de febrero de 2012)
- Real Decreto 223/2008 de 15 de febrero por el que se aprueba el Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE nº68, de 19 de marzo de 2008), (El Real Decreto 560/2010 de 7 de mayo modifica los artículos 13.1, 16, 19 y la ITC-LAT 03 y añade las disposiciones adicionales 1 a 4).
- Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior, y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (BOE nº279, de 19 de noviembre de 2008).
- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas complementarias. (BOE nº224 de 18 de septiembre de 2002) y modificaciones posteriores recogidas en el Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo.
- Decreto 38/2002, de 28 de febrero, por el que se regulan las entidades de control reglamentario de las instalaciones industriales de la Comunidad de Madrid (BOCM nº61, de 13 de marzo de 2002).
- Real Decreto 1955/2000 por el que se regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE nº310 de 27 de diciembre de 2000) y Reales Decretos posteriores que complementan, modifican y/o derogan sus artículos.
- Decreto 40/1998, de 5 de Marzo, por el que se establecen norma técnicas en instalaciones eléctricas para la protección de la avifauna (BOCM nº71 de 25 de marzo de 1998).
- Decreto 131/1997, de 16 de octubre, por el que se fijan los requisitos que se han de cumplir las actuaciones urbanísticas en relación con las infraestructuras eléctricas. (BOCM nº255 de 27 de octubre de 1997).

- Normas UNESA sobre dimensionamiento de redes de tierra de centros de transformación de tercera categoría.
- Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. (BOE nº288, de 1 de diciembre de 1982).
- Orden de 6 de julio de 1984, por la que se aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación (BOE nº183, de 1 de agosto de 1984) y Órdenes posteriores vigentes que las complementan, actualizan y/o modifican.
- Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico (BOE nº224, de 18 de septiembre de 2007).
- Orden 12 de abril de 1999, por la que se dictan las instrucciones técnicas complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica (BOE nº95, de 21 de abril de 1999).
- Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE nº139, de 9 de junio de 2014).
- Normativa y especificaciones particulares de las compañías suministradoras de energía eléctrica.

### **Legislación de Seguridad y Salud**

- Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. (BOE nº269 de 10 de noviembre de 1995), y los Reales Decretos que la complementan.
- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE nº298 del 13 de diciembre de 2003).
- Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE nº71, de 23 de marzo de 2010).
- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
- Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
- Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE nº97, de 23 de abril de 1997).
- Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo
- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Real Decreto 1254/1999, de 16 de julio, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas y Reales Decretos posteriores que modifican alguno de sus artículos (BOE nº172, de 20 de julio de 1999).
- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. (BOE nº257 de 25 de octubre de 1997) y Reales Decretos posteriores que modifican, añaden y/o derogan alguno de sus artículos.

#### Otra documentación de referencia

- RD 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
- Reglamento 305/2011 de la Unión Europea por el que se establecen las condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción
- Guía técnica sobre Depósitos para Abastecimiento de agua potable. CEDEX. 2009.
- Guía técnica sobre Redes de Saneamiento y Drenaje Urbano. CEDEX. 2007.
- Guía técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión. CEDEX 2006.
- Instrucción del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o pretensado (IET). Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja. Madrid 2007.
- Recomendaciones del I.E.T.C.C. para la fabricación, transporte y montaje de tubos de hormigón en masa.
- Manual de ATHA sobre cálculo, diseño e instalación de tubos de hormigón armado.

#### Normas técnicas

- Normas UNE.

UNE 7074: 1954	Determinación de la adherencia y de la coherencia de los materiales bituminosos.
UNE 7133: 1958	Determinación de terrones de arcilla en áridos para la fabricación de morteros y hormigones.
UNE 7368: 1977	Determinación con agua oxigenada del contenido de materia orgánica en los suelos.
UNE 21123-2: 2010	Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo.



UNE 21428-1: 2011	Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite, 50 Hz, de 50 kVA a 2 500 kVA con tensión más elevada para el material hasta 36 kV. Parte 1: Requisitos generales. Complemento nacional.
UNE 36068: 2011	Barras corrugadas de acero soldable para uso estructural en armaduras de hormigón armado.
UNE 36092: 2014	Mallas electrosoldadas de acero para uso estructural en armaduras de hormigón armado. Mallas electrosoldadas fabricadas con alambres de acero B 500 T.
UNE 36094: 1997	Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado.
UNE 36831: 1997	Armaduras pasivas de acero para hormigón estructural. Corte, doblado y colocación de barras y mallas. Tolerancias. Formas preferentes de armado.
UNE 38001: 1985	Clasificación y designación de las aleaciones ligeras.
UNE 38002/1M: 1984	Definición y designación del estado de tratamiento de las aleaciones ligeras.
UNE 53394: 2006 IN	Plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno (PE) para conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas.
UNE 56801: 2008	Unidad de hueco de puerta de madera. Terminología, definiciones y clasificación.
UNE 56803: 2000	Hojas de puerta. Especificaciones complementarias.
UNE 67027: 1984	Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la absorción de agua.
UNE 67028: 1997 EX	Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad.
UNE 67029: 1995 EX	Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Ensayo de eflorescencia.
UNE 67030: 1985	Ladrillos de arcilla cocida. Medición de las dimensiones y comprobación de la forma.
UNE 68072: 1986	Material de riego. Aspersores rotativos. Requisitos generales y métodos de ensayo.
UNE 80305: 2012	Cementos blancos.
UNE 83951: 2008	Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Toma de muestras.
UNE 102042: 2014	Yesos y escayolas de construcción. Otros métodos de ensayo.
UNE 103101: 1995	Análisis granulométrico de suelos por tamizado.
UNE 103103: 1994	Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande.
UNE 103104: 1994	Determinación del límite plástico de un suelo.
UNE 103105: 1993	Determinación de la densidad máxima de una arena

UNE 103106: 1993	Determinación de la densidad máxima de una arena por el método de apisonado.
UNE 103109: 1995	Método de ensayo para determinar el índice "equivalente de arena" de un suelo.
UNE 103201: 1996	Determinación cuantitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.
UNE 103202: 1995	Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles de un suelo.
UNE 103300: 1993	Determinación de la humedad de un suelo mediante secado en estufa
UNE 103500: 1994	Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal.
UNE 103501: 1994	Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado.
UNE 103502: 1995	Método de ensayo para determinar en laboratorio el índice C.B.R. de un suelo.
UNE 103503: 1995	Determinación "in situ" de la densidad de un suelo por el método de la arena.
UNE 127339: 2012	Propiedades y condiciones de suministro y recepción de las baldosas de hormigón.
UNE 127340: 2006	Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1340.
UNE 127916: 2014	Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, de hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Complemento nacional a la UNE-EN 1916.
UNE 127917: 2015	Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra de acero y de hormigón armado. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917.
UNE 211006: 2010	Ensayos previos a la puesta en servicio de sistemas de cables eléctricos de alta tensión en corriente alterna.
UNE 53394: 2006 IN	Plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno (PE) para conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normas UNE-EN</li> </ul>	
UNE-EN 124: 1995	Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad.
UNE-EN 124: 2015	Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos..



		Parte1. Definiciones, clasificación, principios generales de diseño, requisitos de comportamiento y métodos de ensayo. .
		Parte 2. Dispositivos de cubrimiento y de cierre de fundición. .
		Parte 3. Parte 3: Dispositivos de cubrimiento y de cierre de acero o aleación de aluminio. .
		Parte 4. Dispositivos de cubrimiento y de cierre de hormigón armado.
		Parte 5. Dispositivos de cubrimiento y de cierre de materiales compuestos.
		Parte 6. Dispositivos de cubrimiento y de cierre de polipropileno (PP), polietileno (PE) o poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). .
UNE-EN	287: 2011	Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros.
UNE-EN	295: 2013	Sistemas de tuberías de gres para saneamiento.
		Parte1. Requisitos para tuberías, accesorios y uniones.
		Parte 2. Evaluación de la conformidad y muestreo.
		Parte 3. Métodos de ensayo.
		Parte 4. Requisitos para adaptadores, conectores y uniones flexibles.
		Parte 5. Requisitos para tuberías perforadas y sus accesorios.
		Parte 6. Requisitos para los componentes de las bocas de hombre y cámaras de inspección.
		Parte 7. Requisitos para tuberías de gres y juntas para hinca.
UNE-EN	459: 2011	Cales para la construcción.
		Parte 1. Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
		Parte 2. Métodos de ensayo.
		Parte 3. Evaluación de la conformidad.
UNE-EN	520:2005 +A1:2010	Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN	545: 2011	Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN	598: 2008	Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN	639: 1995	Prescripciones comunes para tubos de presión de hormigón incluyendo juntas y accesorios.
UNE-EN	641: 1995	Tubos de presión de hormigón armado, con camisa de chapa, incluyendo juntas y accesorios.

UNE-EN 642: 1995	Tubos de presión de hormigón pretensado, con y sin camisa de chapa, incluyendo juntas, accesorios y prescripciones particulares relativas al acero de pretensar para tubos.
UNE-EN 681: 1996	Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1. Caucho vulcanizado. Parte 2. Elastómeros termoplásticos. Parte 4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado.
UNE-EN 736: 1996:	Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de válvulas.
UNE-EN 746-2: 2011	Equipos de tratamiento térmico industrial. Parte 2: Requisitos de seguridad para la combustión y los sistemas de manejo de combustibles.
UNE-EN 771-3: 2011	Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
UNE-EN 772-1: 2001	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión.
UNE-EN 772-11: 2011	Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 11: Determinación de la absorción de agua por capilaridad de piezas para fábrica de albañilería, en hormigón, piedra natural y artificial, y de la tasa de absorción de agua inicial de las piezas de arcilla cocida para fábrica de albañilería.
UNE-EN 805: 2000	Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus componentes.
UNE-EN 809: 2010	Bombas y grupos motobombas para líquidos. Requisitos comunes de seguridad.
UNE-EN 933-1: 2012	Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado.
UNE-EN 933-5: 1999	Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 5: Determinación del porcentaje de caras de fractura de las partículas de árido grueso.
UNE-EN 951: 1999	Hojas de puerta. Método de medida de la altura, anchura, espesor y escuadría.
UNE-EN 952: 2000	Hojas de puerta. Planitud general y local. Método de medida.
UNE-EN 998-1: 2012	Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido.
UNE-EN 1074-1:2001	Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificación apropiados. Parte 1: Requisitos generales.

UNE-EN 1092-1: 2008	Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero.
UNE-EN 1097-2: 2010	Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 2: Métodos para la determinación de la resistencia a la fragmentación
UNE-EN 1097-7: 2009	Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 7: Determinación de la densidad real del filler. Método del picnómetro.
UNE-EN 1097-8: 2010	Ensayos para determinar las propiedades mecánicas y físicas de los áridos. Parte 8: Determinación del coeficiente de pulimento acelerado.
UNE-EN 1121 : 2000	Puertas. Comportamiento entre dos climas diferentes. Método de ensayo.
UNE-EN 1338: 2004	Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 1339: 2004	Baldosas de hormigón. Especificaciones y ensayo.
UNE-EN 1340: 2004	Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 1341: 2013	Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1342: 2003	Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1343: 2013	Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1363-2: 2000	Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales.
UNE-EN 1412: 2003	Cobre y aleaciones de cobre. Sistema europeo de designación numérica.
UNE-EN 1503: 2001	Válvulas. Materiales para los cuerpos, caperuzas y cubiertas. Parte 1: Aceros especificados en las normas europeas. Parte 2: Aceros distintos de los especificados en las normas europeas. Parte 3. Fundiciones especificadas en las normas europeas. Parte 4. Aleaciones de cobre especificadas en las normas europeas (2003).
UNE-EN 1536: 2011+A1:2016	Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes perforados.
UNE-EN 1538: 2011	Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla.
UNE-EN 1563: 2012	Fundición. Fundición de grafito esferoidal.
UNE-EN 1610: 1998	Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento.

UNE-EN 1796: 2014	Sistemas de canalización en materiales plásticos para suministro de agua con o sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resina de poliéster insaturada (UP).
UNE-EN 1916: 2008	Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero.
UNE-EN 1917: 2008	Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero.
UNE-EN 1925: 1999	Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad.
UNE-EN 1926: 2007	Métodos de ensayo para la piedra natural. Determinación de la resistencia a la compresión uniaxial.
UNE-EN 1982: 2009	Cobre y aleaciones de cobre. Lingotes y piezas fundidas.
UNE-EN 10020: 2001	Definición y clasificación de los tipos de acero.
UNE-EN 10025: 2006	Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10028: 2007+A1:2009/AC:2010	Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Parte 1: Prescripciones generales.
UNE-EN 10028: 2010	Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Parte 2: Aceros no aleados y aleados con propiedades especificadas a altas temperaturas.
UNE-EN 10080: 2006	Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades.
UNE-EN 10088: 2006	Aceros inoxidables.
UNE-EN 10210: 2007	Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección.
UNE-EN 10217-7: 2006	Tubos de acero soldados para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 7: Tubos de acero inoxidable.
UNE-EN 10219: 2007	Perfiles huecos para construcción, conformados en frío, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Parte 2: Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección.
UNE-EN 10224: 2003	Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de líquidos acuosos, incluido agua para consumo humano. Condiciones técnicas de suministro.

UNE-EN 10311: 2006	Uniones para la conexión de tubos de acero y sus accesorios para la conducción de agua y otros líquidos acuosos.
UNE-EN 12165: 2011	Cobre y aleaciones de cobre. Semiproductos de forja.
UNE-EN 12201: 2012	Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. Parte 2: Tubos.
UNE-EN 12350-2: 2006	Ensayos de hormigón fresco. Parte 2: Ensayo de asentamiento.
UNE-EN 12371: 2011	Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la heladicidad.
UNE-EN 12372: 2007	Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la flexión bajo carga concentrada.
UNE-EN 12390-1: 2001	Ensayos de hormigón endurecido. Parte 1: Forma, medidas y otras características de las probetas y moldes.
UNE-EN 12390-3: 2003	Ensayos de hormigón endurecido. Parte 3: Determinación de la resistencia a compresión de probetas.
UNE-EN 12407: 2007	Métodos de ensayo para piedra natural. Estudio petrográfico.
UNE-EN 12592: 2015	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de la solubilidad.
UNE-EN 12608: 2003	Perfiles de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para la fabricación de ventanas y de puertas. Clasificación, requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 12697-34: 2013	Mezclas bituminosas. Métodos de ensayo para mezclas bituminosas en caliente. Parte 34: Ensayo Marshall.
UNE-EN 12699: 2001	Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento.
UNE-EN 12794: 2006 +A1:2008	Productos prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación.
UNE-EN 12842: 2013	Racores de fundición dúctil para sistemas de tuberías de PVC-U o PE. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 12849: 2009	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación del poder de penetración de las emulsiones bituminosas.
UNE-EN 12944-5: 2008	Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 5: Sistema de pinturas protectores
UNE-EN 13043: 2003	Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas.
UNE-EN 13101: 2003	Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de conformidad.

UNE-EN 13286-2: 2011	Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 2: Métodos de ensayo para la determinación en laboratorio de la densidad de referencia y el contenido en agua. Compactación Próctor.
UNE-EN 13286-41: 2003	Mezclas de áridos sin ligante y con conglomerante hidráulico. Parte 41: Método de ensayo para la determinación de la resistencia a la compresión de las mezclas de áridos con conglomerante hidráulico.
UNE-EN 13279-1: 2009	Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 13331: 2002	Sistemas de entibación de zanjas. Parte 1. Especificaciones de producto. Parte 2: Evaluación por cálculo o por ensayo.
UNE-EN 13369: 2013	Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón.
UNE-EN 13476: 2007	Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento enterrado sin presión. Sistemas de canalización de pared estructurada de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 1: Requisitos generales y características de funcionamiento.
UNE-EN 13478-1: 2005	Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.
UNE-EN 13589: 2008	Betunes y ligantes bituminosos. Determinación de las propiedades de tracción de betunes modificados por el método de fuerza-ductilidad.
UNE-EN 13598-1: 2011	Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento y evacuación enterrados sin presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para los accesorios auxiliares incluyendo las arquetas de inspección poco profundas.
UNE-EN 13706-1: 2003	Materiales compuestos de plástico reforzado. Especificaciones para perfiles pultruidos.
UNE-EN 14157: 2005	Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la abrasión.
UNE-EN 14199: 2006	Ejecución de trabajos especiales. Micropilotes.
UNE-EN 14231: 2004	Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción.
UNE-EN 14246: 2007	Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14364: 2007 +A1:2009	Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento con o sin presión. Plásticos termoendurecibles reforzados con vidrio (PRFV) a base de resina de poliéster

	insaturado (UP). Especificaciones para tuberías, accesorios y uniones.
UNE-EN 14396: 2004	Escaleras fijas para pozos de registro.
UNE-EN 14411: 2007	Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
UNE-EN 14844: 2007 +A2:2012	Productos prefabricados de hormigón. Marcos.
UNE-EN 15189: 2008	Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil. Recubrimientos exteriores de poliuretano para tuberías. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 60034-1: 2011	Máquinas eléctricas rotativas. Parte 1: Características asignadas y características de funcionamiento.
UNE-EN 60034-14: 2004	Máquinas eléctricas rotativas. Parte 14. Vibraciones mecánicas de determinadas máquinas con altura de eje igual o superior a 56 mm. Medición, evaluación y límites de la intensidad de vibración. (IEC 60034-14:2003/A1:2007).
UNE-EN 60034-30: 2010	Máquinas eléctricas rotativas. Parte 30: Clases de rendimiento para los motores trifásicos de inducción de jaula de velocidad única (código IE).
UNE-EN 60076: 2013	Transformadores de potencia.
UNE-EN 60439: 2001	Conjuntos de aparamenta de baja tensión.
UNE-EN 60831: 1998	Condensadores de potencia autorregenerables a instalar en paralelo en redes de corriente alterna de tensión nominal inferior o igual a 1000 V.  Parte 1. Generalidades. Características de funcionamiento, ensayos y valores nominales. Prescripciones de seguridad. Guía de instalación y de explotación.  Parte 2. Ensayos de envejecimiento, autorregeneración y destrucción.
UNE-EN 61000-6-1: 2007	Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-1: Normas genéricas. Inmunidad en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. (IEC 61000-6-1:2005).
UNE-EN 6143-19: 2014	Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas Generales.



- Normas UNE-EN ISO

UNE-EN ISO 898-1: 2010	Características mecánicas de los elementos de fijación de acero al carbono y acero aleado. Parte 1: Pernos, tornillos y bulones con clases de calidad especificadas. Rosca de paso grueso y rosca de paso fino (ISO 898-1:2009)
UNE-EN ISO 1461: 2010	Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN ISO 2409: 2013	Pinturas y barnices. Ensayo de corte con enrejado.
UNE-EN ISO 3452: 2014	Ensayos no destructivos. Ensayo por líquidos penetrantes. Parte 1: Principios generales Parte 2: Ensayo de productos penetrantes
UNE-EN ISO 4892-2: 2014	Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 2. Lámparas de arco de xenón.
UNE-EN ISO 7010: 2012	Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales de seguridad registradas.
UNE-EN ISO 8501-1: 2008	Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Evaluación visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de óxido y de preparación de sustratos de acero no pintados después de eliminar totalmente los recubrimientos anteriores. (ISO 8501-1:2007).
UNE-EN ISO 10675-1: 2013	Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Niveles de aceptación para los ensayos radiográficos. Parte 1: Acero, níquel, titanio y sus aleaciones.
UNE-EN ISO 10684: 2006/AC:2009	Elementos de fijación. Recubrimientos por galvanización en caliente (ISO 10684:2004/Cor 1:2008)
UNE-EN ISO 12100: 2012	Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo
UNE-EN ISO 15607:2004	Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales metálicos. Reglas generales.

- Normas UNE-ISO

UNE-ISO 8026:2012	Materiales de riego. Difusores. Especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-ISO 16422: 2008	Tubos y uniones de poli (cloruro de vinilo) orientado (PVC-O) para conducción de agua a presión. Especificaciones.

- Normas ISO

ISO 161-1:1996	Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids. Nominal outside diameters and nominal pressures. Part 1: Metric series
----------------	---



ISO 2531:2009	Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water applications
ISO 4200:1991	Plain end steel tubes, welded and seamless -- General tables of dimensions and masses per unit length
ISO 8180: 2006	Ductile iron pipelines -- Polyethylene sleeving for site application.
ISO 9906: 2012	Bombas rotodinámicas. Ensayos de rendimiento hidráulico de aceptación. Niveles 1, 2 y 3.

- Otras normas técnicas

AWWA C210	Liquid epoxy coating systems for the interior and exterior of steel water pipelines.
AWWA C222	Polyurethane coatings for the interior and exterior of steel water pipes and fittings.
AWWA M45	Fiberglass pipe design.
DIN 30670	Polyethylen coatings of steel pipes and fittings. Requirements and testing.
BS 8007	Design of concrete structures for retaining aqueous liquids.

## 4. OBRA CIVIL

### 4.1 Movimientos de tierras y drenajes

#### 4.1.1 *Despeje, desbroce del terreno y retirada de tierra vegetal*

##### 4.1.1.1 *Ejecución*

Debe retirarse la tierra vegetal de las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes, según las profundidades definidas en el Proyecto y verificadas durante la obra, procediendo a su mantenimiento según el condicionado ambiental.

Las operaciones de remoción se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficiente, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la Dirección de Obra.

Todos los tocones o raíces mayores de diez centímetros (10 cm) de diámetro serán eliminados hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm), por debajo de la rasante de la explanación.

Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con el suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce y se compactarán hasta que la superficie se ajuste a la del terreno existente.

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan las menores molestias posibles a los ocupantes de las zonas próximas a la obra.

Los árboles susceptibles de aprovechamiento serán podados y limpiados y se almacenarán cuidadosamente, a disposición de Canal de Isabel II.

Será la Dirección de Obra la que estime la necesidad de talar y desbrozar toda la zona de expropiación así como en la zona de ocupación temporal de los terrenos.

##### 4.1.1.2 *Medición y abono*

La medición del despeje y desbroce se hará por los metros cuadrados (m<sup>2</sup>) de superficie despejada y desbrozada a satisfacción de la Dirección de Obra, en las áreas ordenadas por ella y cuando dichas áreas correspondan a zonas ocupadas por las estructuras permanentes de las obras. No se hará, por tanto, medida ni, consecuentemente, abono por el despeje y desbroce en las áreas de préstamo o canteras, instalaciones del Adjudicatario, oficinas, etc.

El abono del despeje y desbroce se hará, según se considere o no incluida la tala de arbolado, mediante la aplicación del precio correspondiente de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

La retirada de tierra vegetal superficial del terreno desbrozado se medirá por metros cúbicos (m<sup>3</sup>) y se abonará mediante el precio correspondiente del Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

Adicionalmente, la tala de arbolado se abonará por unidad (ud) en función del perímetro del arbolado e incluyendo el troceado y apilado del mismo, así como el destocoado, mediante la aplicación del precio correspondiente de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

Una vez terminadas las obras, será imprescindible devolver la tierra vegetal al lugar donde se sacó, dejando las parcelas en idéntica situación al estado original de las mismas, incluso su reposición en la zona con nivelación final y reconstrucción de bancales. Todas estas operaciones se consideran incluidas en el precio de la retirada de tierra vegetal.

No se considera incluido en el precio de desbroce:

- El transporte interior en obra, incluso carga y descarga del mismo.
- La carga, transporte y descarga a vertedero, sea cual sea la distancia.
- El canon de vertido, los permisos necesarios, etc.

Estos conceptos se medirán y abonarán de acuerdo a los precios que figuren en el capítulo del Presupuesto correspondiente a la gestión de residuos de construcción y demolición.

#### 4.1.2 Demoliciones

Se define como demolición la operación de derribo de todas las construcciones o elementos constructivos, tales como firmes, acequias, edificios, fábricas de cualquier tipo u otros, que sea necesario eliminar para la adecuada ejecución de las obras. Incluye las siguientes operaciones:

- Trabajos de preparación y de protección.
- Derribo, fragmentación o desmontaje de las construcciones.
- Retirada de materiales resultantes a vertedero, o a su lugar de empleo, así como su acopio definitivo o provisional.

##### 4.1.2.1 Estudio de la demolición

Previamente a los trabajos de demolición se elaborará un estudio de demolición, que deberá ser sometido a la aprobación de la Dirección de Obra, siendo el Adjudicatario responsable del contenido de dicho estudio y de su correcta ejecución.

En el estudio de demolición deberán definirse como mínimo:

- Métodos de demolición y etapas de su aplicación.
- Estabilidad de las construcciones remanentes en cada etapa, así como los apeos y cimbras necesarios.
- Estabilidad y protección de construcciones remanentes que no vayan a ser demolidas.
- Protección de las construcciones e instalaciones del entorno.
- Mantenimiento o sustitución provisional de servicios afectados por la demolición.
- Medios de evacuación y definición de zonas de vertido de los productos de la demolición.
- Cronogramas de trabajos.
- Pautas de control.
- Medidas de seguridad y salud.

En función de la entidad de los elementos a demoler la Dirección de Obra podrá reducir, a su juicio, el contenido del estudio a realizar. Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de gestión de residuos.

#### 4.1.2.2 Ejecución

El Adjudicatario será responsable de la adopción de todas las medidas de seguridad y del cumplimiento de las disposiciones vigentes al efectuar las operaciones de derribo, así como de evitar que se produzcan daños, molestias o perjuicios a las construcciones, bienes o personas próximas y del entorno, sin perjuicio de su obligación de cumplir las instrucciones que eventualmente dicte la Dirección de Obra. En el caso de que sea necesario conservar intactos algunos elementos para su aprovechamiento posterior, estos serán designados por la Dirección de Obra, así como las condiciones de transporte y acopio de los mismos. En cualquier caso, el Adjudicatario requerirá autorización expresa para comenzar los derribos.

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo con las entidades administradoras o propietarias de las mismas. Se deberá prestar especial atención a las conducciones eléctricas y de gas que estén enterradas.

La profundidad de la demolición será como mínimo de cincuenta centímetros (50 cm) por debajo de la cota más baja del relleno o desmonte, salvo indicación en contra del Proyecto o de la Dirección de Obra. Todos los huecos que queden por debajo de esta cota deberán rellenarse.

Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en función de los medios que se dispongan y de las condiciones de transporte.

La gestión del material demolido se efectuará según lo recogido en el Anejo de Plan de Gestión de Residuos, o, en su defecto, según la legislación vigente. En caso de indefinición, los materiales no utilizables se llevarán a gestor de residuos o vertedero autorizado y los materiales utilizables se pondrán a disposición de Canal de Isabel II.

#### 4.1.2.3 Medición y abono

Las demoliciones de cimentaciones, soleras y edificaciones se medirán por metros cúbicos (m<sup>3</sup>) y se abonarán, en función del tipo de elemento a demoler y de los medios empleados, aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el caso de demoliciones de tapias, cercas y cubiertas, así como para el levantamiento de firmes, solados, adoquines, aceras, etc., la medición se realizará por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) de superficie levantada, y se abonarán, en función del tipo de elemento a demoler y de los medios empleados, aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

Las demoliciones de bordillos y alambradas se medirán por metros (m) de elemento levantado y se abonarán al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En dichos precios no se consideran incluidos: la selección y separación de escombros, el acopio temporal, la carga y transporte a vertedero, centro de selección o gestor de residuos, ni los cánones de gestión o

vertido. Estos conceptos se medirán y abonarán de acuerdo a los precios que figuren en el capítulo del Presupuesto correspondiente a la gestión de residuos de construcción y demolición.

El precio de demolición de elementos de fibrocemento incluye su ejecución según la legislación vigente (Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto).

#### 4.1.3 *Excavaciones de explanación vaciado y emplazamiento de obras (excavaciones a cielo abierto)*

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde han de asentarse las obras, así como las zonas de préstamos.

##### 4.1.3.1 *Ejecución*

La ejecución de este tipo de excavación deberá ajustarse a las prescripciones exigidas en el artículo 320.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Se ajustarán a las dimensiones y perfiles que constan en el Proyecto, así como a los datos fijados en el replanteo y en su defecto a las normas que dicte la Dirección de Obra.

##### 4.1.3.2 *Control de calidad*

Las obras de excavación se ajustarán a las alineaciones, pendientes y dimensiones indicadas en los planos de Proyecto, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a diez centímetros (10 cm) respecto de las superficies teóricas. La superficie deberá quedar perfectamente saneada.

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo a las especificaciones establecidas por la Dirección de Obra.

En ningún caso se admitirán tolerancias por defecto en las excavaciones para la explanación y emplazamiento de las obras.

##### 4.1.3.3 *Medición y abono*

En el caso de explanaciones, la excavación se abonará por metros cúbicos (m<sup>3</sup>) medidos sobre perfil.

En el precio se incluyen los procesos de formación de los posibles caballeros y todas las operaciones necesarias, excepto agotamientos, y costos asociados para la completa ejecución de la unidad.

La Dirección de Obra podrá obligar al Adjudicatario a rellenar las sobreexcavaciones realizadas, con las especificaciones que aquél estime oportunas, no siendo esta operación de abono.

Todas las excavaciones se medirán una vez realizadas y antes de que sobre ellas se efectúe ningún tipo de relleno. En el caso de que el Adjudicatario cerrase la excavación antes de conformada la medición se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine la Dirección de Obra.

Las excavaciones a cielo abierto se abonarán, en función los medios de ejecución empleados y del tipo de terreno, aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En dichos precios no se considerará incluida la carga, el transporte a vertedero o lugar de empleo, la descarga, ni el canon de vertido, los cuales se medirán y abonarán mediante las unidades que figuren en el capítulo del Presupuesto correspondiente a la gestión de residuos de construcción y demolición.

Tampoco se considera incluido en el precio, el refino, nivelación y apisonado de explanada, aspectos que se medirán por metro cuadrado (m<sup>2</sup>) de explanada y se abonarán al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 4.1.4 Excavaciones en zanjas y pozos

##### 4.1.4.1 Ejecución

La ejecución de excavaciones en zanjas y pozos se ajustará a las prescripciones establecidas en el artículo 321.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

La excavación se hará de manera que se minimicen las líneas quebradas, procurando tramos de pendiente uniforme de la mayor longitud posible. La pendiente de la zanja será, la indicada en el Proyecto.

El fondo de las zanjas deberá tener una capacidad portante superior a cinco Newton por centímetro cuadrado (5 N/cm<sup>2</sup>). En caso contrario, la Dirección de Obra podrá solicitar la mejora del terreno mediante técnicas de sustitución o modificación. Para la sustitución, se procederá a retirar el material inadecuado y a la colocación de material seleccionado, como arena, grava o zahorra, de tamaño máximo treinta milímetros (30 mm).

Para la modificación o consolidación del terreno se añadirá material seleccionado al suelo original, tales como zahorras, arenas y otros materiales inertes con un tamaño máximo de árido de treinta milímetros (30 mm) y se procederá a su compactación.

El Adjudicatario deberá proteger en su caso las paredes de las zanjas mediante las entibaciones y acodamientos que garanticen su permanencia inalterable hasta el relleno total de la excavación o pozo, siendo de su plena responsabilidad la retirada de los desprendimientos que pudieran originarse y los rellenos consiguientes.

Las excavaciones se ejecutarán ajustándose a las dimensiones y perfilado que consten en el Proyecto o que indique la Dirección de Obra. Los sobrecanchos de excavación necesarios para la ejecución de la obra deberán estar contemplados en el Proyecto o, en su defecto, deberán ser aprobados, en cada caso, por la Dirección de Obra.

Los productos de excavación aprovechables para el relleno posterior de la excavación se depositarán en caballeros situados a un solo lado de la zanja, dejando una banqueta de ancho igual o superior a un metro y medio (1,5 m).

No se procederá al relleno de zanjas o excavaciones, sin el previo reconocimiento de las mismas y la autorización de la Dirección de Obra.

#### 4.1.4.2 Control de calidad

Las zanjas y pozos terminados tendrán la forma y dimensiones exigidas en los planos del Proyecto, con las modificaciones debidas a los excesos inevitables autorizados, y deberán refinarse hasta conseguir una diferencia inferior a cinco centímetros (5 cm) respecto de las superficies teóricas.

Las sobreexcavaciones no autorizadas deberán rellenarse de acuerdo con las especificaciones definidas por la Dirección de Obra.

#### 4.1.4.3 Medición y abono

La excavación en zanjas o pozos se abonará por metros cúbicos (m<sup>3</sup>) medidos sobre perfil. Se abonarán los excesos autorizados e inevitables.

No serán de abono los excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección tipo teórica, por defectos imputables al Adjudicatario, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra.

Las excavaciones en zanja se abonarán, en función de los medios empleados y del tipo de terreno, aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

Las excavaciones en pozo se abonarán, en función de los medios empleados y del tipo de terreno, aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En estos precios no se considerará incluida la carga, el transporte a vertedero o lugar de empleo, la descarga, ni el canon de vertido, los cuales se medirán y abonarán mediante las unidades que figuren en el capítulo del Presupuesto correspondiente a la gestión de residuos de construcción y demolición.

Igualmente, en el precio no se consideran incluidos el refino, la nivelación, apisonado, protección y estabilización de taludes, las entibaciones, los agotamientos necesarios, ni la compactación del fondo de la zanja. Estos aspectos se medirán por metro cuadrado (m<sup>2</sup>) de superficie y se abonarán mediante la aplicación del precio correspondiente de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

El empleo de maquinaria zanjadora con la autorización de la Dirección de Obra y cuyo mecanismo activo de lugar a una anchura de zanja superior a la proyectada, si bien no dará lugar a sanción por exceso de excavación, tampoco supondrá incremento de medición a favor del Adjudicatario por el mayor volumen excavado ni por el subsiguiente relleno.

Los excesos no justificados de anchura de la excavación en los que están incluidos los desprendimientos que pudieran producirse y su relleno, sobre las medidas fijadas por la Dirección de Obra, no supondrá en ningún caso un incremento de medición a favor del Adjudicatario sin perjuicio de la sanción en que ésta pueda haber incurrido por desobediencia a las órdenes superiores.

#### 4.1.5 Excavaciones en mina

##### 4.1.5.1 Ejecución

La excavación en mina podrá realizarse por medios manuales, medios mecánicos, escarificado o martillo rompedor, con rozadora o con voladura, según las características del terreno.

En aquellos casos, en que el volumen a excavar sea pequeño o bien se presenten problemas de accesibilidad de la maquinaria y/o vibraciones que imposibiliten o desaconsejen el uso de explosivos u otros métodos, se realizará la excavación mediante el empleo de cementos expansivos.

Los pozos de ataque de la excavación en mina se abrirán a plomo con el eje de la mina que se haya de ejecutar. Su número y situación será determinado en cada caso en el Proyecto, a la vista de la profundidad de la mina, de la naturaleza de los terrenos y de las circunstancias específicas de la obra (existencia de otras canalizaciones, condiciones especiales de tránsito, etc.).

Los pozos destinados únicamente a la ejecución de las obras, extracción de tierras, bajada de materiales y acceso del personal, deberán tener un diámetro mínimo de un metro. También se podrán aprovechar para esta finalidad, los pozos que formen parte de la obra definitiva, tales como pozos de registro, de acceso definitivo, etc. Estos pozos se ejecutarán con las dimensiones que figuren en los planos.

Una vez abiertos los pozos hasta la profundidad necesaria para alcanzar el nivel de la solera de excavación de la conducción, se procederá al minado de las galerías en el tramo comprendido entre cada uno de los pozos.

Cuando las dimensiones de la galería y las conducciones del terreno no permitan realizar la excavación en mina a sección completa, se procederá a establecer una primera comunicación por medio de una pequeña galería de avance, de dimensiones suficientes para el paso de un operario, que deberá estar situada precisamente en el eje de la futura conducción. La excavación definitiva se realizará por cualquier procedimiento que permita efectuarla con las debidas garantías de buena ejecución y seguridad.

Será de cuenta del Adjudicatario la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en su caso, de todas las averías causadas por la ejecución de la excavación en las conducciones públicas o privadas de agua, gas, electricidad, teléfonos y otras, que pudieran existir en la zona afectada por las obras. Una vez descubiertas con las debidas precauciones, las citadas conducciones deberán ser sostenidas mediante cables o tabloneros para evitar su deformación o rotura.

La entibación será completa para garantizar la seguridad de los trabajadores.

Si se requiere el uso de explosivos para la ejecución de la excavación en mina se cumplirá lo especificado para los mismos en el Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos.

##### 4.1.5.2 Medición y abono

Las excavaciones en mina se abonarán, en función de los medios empleados y del tipo de terreno, aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.



En estos precios no se considerará incluida la carga, el transporte a vertedero o lugar de empleo, la descarga ni el canon de vertido, los cuales se medirán y abonarán mediante las unidades que figuren en el capítulo del Presupuesto correspondiente a la gestión de residuos de construcción y demolición.

El arrastre, elevación y/o descenso de los productos de fábrica, de excavación y demolición se medirán por metros cúbicos de material movilizado por metro de galería (m<sup>3</sup>/m) y se abonarán al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 4.1.6 Entibaciones

##### 4.1.6.1 Ejecución

En aquellos casos en los que por razones de seguridad se considere necesaria la entibación a juicio de la Dirección de Obra, o en bien en aquellos propuestos por el Adjudicatario y aceptados por la Dirección de Obra, las paredes de las zanjas se deberán proteger en su caso mediante las entibaciones y acodalamientos que garanticen su permanencia inalterable hasta el total relleno de la excavación. La entibación se realizará conforme a las recomendaciones que figuren en el Anejo Geotécnico.

El diseño, dimensionamiento y cálculo de la entibación será responsabilidad del Adjudicatario, quién deberá presentar los planos y cálculos justificativos de la misma. En cualquier caso, la resistencia del sistema de entibación deberá ser de al menos treinta kilo Newton por metro cuadrado (30 kN/m<sup>2</sup>).

Las entibaciones y apeos deberán ser ejecutados por personal especializado (entibadores), no admitiéndose, en ningún caso, salvo en las ayudas al mismo, otro personal no clasificado como tal. Asimismo, el sistema de entibación será conforme con las normas UNE-EN 13331: "Sistemas de entibación de zanjas", partes 1 y 2.

Será de rigurosa aplicación lo establecido en la vigente legislación sobre seguridad y salud del trabajo relacionado con el contenido del presente artículo y muy especialmente en lo que se refiere a la vigilancia diaria y permanente a cargo del personal especializado, del estado de las entibaciones y apeos, exigiéndose particularmente la constante atención de los elementos de sostenimiento y la unión del travesaño al panel, a fin de que, en ningún caso, quede mermada su efectividad en ningún punto de la zona protegida.

##### 4.1.6.2 Medición y abono

Las entibaciones se medirán por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) de superficie entibada.

La superficie entibada a efectos de medición será la realmente realizada. Si entre dos paneles entibados existe una distancia inferior a medio metro, se considerará dicha superficie como realmente entibada.

El abono de las correspondientes unidades se realizará mediante la aplicación, en función del tipo de entibación y del material empleado, incluso desentibado, del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 4.1.7 Agotamientos

El proyecto de ejecución debe contemplar los medios necesarios para la ejecución de excavaciones con niveles freáticos elevados.

#### 4.1.7.1 Ejecución

El Adjudicatario deberá planificar las excavaciones y explanaciones de forma que el agua de lluvia sea evacuada por gravedad y no afecte a la normal construcción de los distintos elementos de la obra ni a terceros.

Si, a juicio de la Dirección de Obra, se dan circunstancias excepcionales de lluvia intensa continuada, nivel freático anormalmente elevado e imposibilidad física de extracción de agua por gravedad, se podrán utilizar medios mecánicos para la extracción del agua acumulada en las excavaciones, utilizando equipos de bombeo adecuados a la importancia de los caudales a evacuar. En tal caso, se considerará que la excavación se realiza "con agotamiento".

En cualquier caso, los equipos de bombeo deberán ser propuestos y justificados técnicamente por el Adjudicatario y autorizados por la Dirección de Obra.

#### 4.1.7.2 Medición y abono

La medición y abono del agotamiento se realizará de acuerdo con las unidades existentes en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II, que sean más parecidas a los equipos utilizados por el Adjudicatario e inmediatamente inferior a la aprobada. Este precio incluye la parte proporcional de tiempo de parada, energía y personal auxiliar para su instalación, retirada y mantenimiento, así como el transporte y retirada de la obra.

En caso de que la Dirección de Obra considere que ha habido negligencia o pasividad, por parte del Adjudicatario, en realizar los movimientos de tierra necesarios para la evacuación por gravedad de las aguas, se considera a cargo del Adjudicatario el agotamiento de los tajos de obra, cualesquiera que sean los medios necesarios, hasta dejarlos en seco.

No se considera incluido en el precio el suministro y puesta en obra de la bomba de reserva necesaria para cualquier tipo de actuación, así como su posterior retirada. Estos conceptos se abonarán de acuerdo a las correspondientes unidades que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 4.1.8 Transporte interior en obra

##### 4.1.8.1 Ejecución

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán en la formación de rellenos y demás usos fijados en el Proyecto, y se transportarán directamente a las zonas previstas en el mismo o en su defecto, se estará a lo que al respecto, disponga la Dirección de Obra.

No se desechará ningún material excavado sin la previa autorización de la Dirección de Obra.

##### 4.1.8.2 Medición y abono

El transporte interior en obra de los productos resultantes de la excavación se medirá por metros cúbicos (m3) de material transportado medido sobre perfil de la excavación y se abonará mediante la aplicación del precio que corresponda, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En dicho precio se considera incluida la carga, la descarga y el extendido mecánico en su caso.

En ningún caso se considerará factor de esponjamiento salvo en aquellos que existan dificultades de medición, en cuyo caso la Dirección de Obra determinará la conveniencia o no de aplicación y el valor del mismo.

#### 4.1.9 *Carga, transporte y descarga, fuera de la obra RCD's Nivel I*

##### 4.1.9.1 *Ejecución*

Los productos resultantes de los movimientos de tierra que no sea posible reutilizar en la ejecución de las obras se transportarán a instalación autorizada, localizada lo más próxima posible a la zona de actuación.

##### 4.1.9.2 *Medición y abono*

Los productos resultantes de los movimientos de tierra (RCD's Nivel I) que no sea posible reutilizar en la ejecución de las obras se transportarán a instalación autorizada, localizada lo más próxima posible a la zona de actuación.

El transporte a instalación autorizada de estos productos se medirá por metros cúbicos (m<sup>3</sup>) de material transportado medido sobre perfil y se abonará mediante la aplicación del precio que corresponda, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En dicho precio se considera incluida la carga y la descarga, pero no el canon de vertido, que se medirá y abonará mediante unidad independiente.

En ningún caso se considerará factor de esponjamiento salvo en aquellos que existan dificultades de medición, en cuyo caso la Dirección de Obra determinará la conveniencia o no de aplicación y el valor del mismo.

#### 4.1.10 *Camas de apoyo*

##### 4.1.10.1 *Materiales*

Las camas de apoyo serán de material granular o de hormigón.

El material granular a emplear como cama de apoyo será no plástico, exento de materias orgánicas y de tamaño máximo veinticinco milímetros (25 mm), pudiendo utilizarse arenas gruesas o gravas rodadas. No podrán contener más del cero con tres por ciento (0,3%) de sulfato.

El espesor mínimo será de quince centímetros (15 cm) para asegurar el perfecto asiento de la tubería.

En el caso de emplear camas de hormigón, el material empleado deberá cumplir las siguientes especificaciones:

- Espesor bajo la generatriz inferior del tubo de quince centímetros (15 cm).
- Resistencia característica no inferior a veinte kilo newton por metro cuadrado (20 kN/m<sup>2</sup>).
- Tamaño máximo del árido no mayor de la cuarta parte del espesor de la cama bajo el tubo.

Para la elección del tipo de cama de apoyo se tendrán en cuenta aspectos tales como el tipo de tubo y sus dimensiones, la clase de uniones, la naturaleza del terreno, etc.

#### 4.1.10.2 Ejecución

Las camas granulares se realizarán en dos etapas. En la primera parte se ejecutará la parte inferior de la cama, con superficie plana, sobre la que se colocan los tubos, acoplados y acunados. En una segunda etapa se realizará el resto de la cama rellenando a ambos lados del tubo hasta alcanzar el ángulo de apoyo exigido.

En ambas etapas los rellenos se efectuarán por capas del orden de siete a diez centímetros (7 a 10 cm) compactadas mecánicamente. Los grados de compactación serán tales que la densidad resulte como mínimo el noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima del ensayo Próctor modificado o bien, el setenta por ciento (70%) de la densidad relativa si se tratara de material granular libremente drenante, de acuerdo con las normas UNE 103501: "Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado", UNE 103105: "Determinación de la densidad mínima de una arena" y UNE 103106: "Determinación de la densidad máxima de una arena por el método de apisonado".

En ningún caso se realizarán camas granulares mediante el vertido del material. Además, deberá comprobarse que se han eliminado del interior de la zanja todas las estacas de rasanteo colocadas y prestar especial cuidado en las operaciones de extensión y compactación para no producir movimientos ni daños en la tubería.

En el caso de realizar la cama de apoyo con hormigón, ésta se construirá con los tubos colocados en su posición definitiva, apoyados sobre calzos que impidan movimientos en la tubería y debiendo asegurar el contacto del tubo con el hormigón en toda la superficie de apoyo.

En las zonas de uniones, la cama se interrumpirá en un tramo de ochenta centímetros (80 cm) como mínimo, y se deberá profundizar la excavación del fondo de la zanja para dejar espacio suficiente para ejecutar las uniones.

#### 4.1.10.3 Control de calidad

Los ensayos a efectuar en los materiales utilizados en las camas de apoyo y rellenos, así como el control de la ejecución de los mismos, seguirán lo establecido en las normas UNE 103101, UNE 103103, UNE 103104, UNE 103201, UNE 103202, UNE 103501 y UNE 103503.

#### 4.1.10.4 Medición y abono

Los materiales a emplear como camas de apoyo se mediarán por metros cúbicos (m<sup>3</sup>) medidos sobre perfil y se abonarán, en función del material utilizado, mediante la aplicación del precio que corresponda, de los que figuran en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 4.1.11 Terraplenes, pedraplenes y rellenos

##### 4.1.11.1 Materiales

Los materiales para terraplenes cumplirán las condiciones que establece el artículo 330.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) para "suelos

seleccionados" o "suelos adecuados". El Proyecto definirá el tipo de suelo a utilizar en función de la misión resistente del terraplén.

Los materiales para pedraplenes cumplirán las condiciones que para "rocas adecuadas" establece el artículo 331.4 del PG-3.

Los materiales para rellenos localizados cumplirán las condiciones que para "suelos adecuados y seleccionados" se establecen en el apartado 330.3 del PG-3. No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421, "Rellenos localizados de material drenante" del PG-3 y que se realizarán de acuerdo a este último.

En la zona baja de la zanja se empleará relleno seleccionado, con un tamaño máximo de tres centímetros (3 cm), mientras que en la zona alta se empleará relleno adecuado con un tamaño máximo de quince centímetros (15 cm).

Para los tubos de materiales plásticos (PP, PE, PVC-O, PVC-U y PRFV) se rellenará la zanja con gravilla de canto rodado de tamaño máximo veinticinco milímetros (25 mm), hasta quince centímetros (15 cm) por encima de la clave de la tubería.

#### *4.1.11.2 Ejecución*

Los terraplenes se ejecutarán según se especifica en el artículo 330.6 del PG-3. El Proyecto definirá la compactación que se debe alcanzar, que en ningún caso será inferior al 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo de Proctor Modificado, según la norma UNE 103501: "Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado".

Las limitaciones de la ejecución de los terraplenes serán las contenidas en el PG-3 en su artículo 330.7.

Los pedraplenes se ejecutarán según se especifica en el artículo 331.7 del PG-3 y las limitaciones de ejecución serán las contenidas en el citado Pliego.

Los rellenos localizados se ejecutarán cumpliendo las especificaciones del artículo 332.5, con las limitaciones contenidas en el artículo 332.6 del PG-3. La compactación exigida vendrá definida en el Proyecto presentado por el Adjudicatario y no será inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado en el caso de emplear suelos seleccionados y del cien por cien (100%) en el caso de la utilización de suelos adecuados, de acuerdo a la norma UNE 103501.

La terminación y refino de la explanada y taludes se ejecutará según se especifica en los artículos 340.2 y 341.2 del PG-3, con las tolerancias del acabado indicadas en el citado Pliego.

#### *4.1.11.3 Control de calidad*

##### *4.1.11.3.1 Control de calidad de los materiales*

Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante la ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, previa autorización de la Dirección de Obra.

- Rellenos y terraplenes

Por cada 10.000 m<sup>3</sup> de material:

- 2 Material que pasa por el tamiz 0,080 UNE, según UNE-EN 993-1
- 2 Contenido de materia orgánica según UNE 7368
- 2 Próctor modificado según UNE 103501
- 2 Límites de Atterberg según UNE 103103 y UNE 103104
- 2 Contenido de humedad según UNE 103300
- 1 Índice CBR en laboratorio según UNE 103502

- Pedraplenes

Por cada 10.000 m<sup>3</sup> de material:

- 3 Granulometría por tamizado según UNE 103101

- Rellenos de material filtrante

Por cada 10.000 m<sup>3</sup> de material filtro:

- 2 Granulometría por tamizado según UNE 103101
- 2 Equivalente de arena según UNE 103109
- 2 Resistencia al desgaste según UNE-EN 1097-2

#### 4.1.11.3.2 Control de calidad de la ejecución

- Rellenos y terraplenes

Por cada 1.000 m<sup>3</sup> o fracción de capa colocada de material:

- 3 Densidad "in situ" según UNE 103503, con determinación de humedad

- Pedraplén

Por cada 1.000 m<sup>3</sup> de material:

- 3 Densidad "in situ" según UNE 103503

- Rellenos de material filtrante

Por cada 1.000 m<sup>3</sup> o fracción de material filtro colocado:

- 3 Densidad "in situ" según UNE 103503, con determinación de humedad

Para los pedraplenes, las tolerancias de las superficies acabadas serán las contenidas en el artículo 331.9 del PG-3.

#### 4.1.11.4 Medición y abono

Se medirán por los metros cúbicos (m<sup>3</sup>) empleados y compactados, medidos sobre perfil y se abonarán al precio que corresponda, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

El refino, la nivelación y apisonado de superficies y taludes se medirá y abonará al precio que corresponda, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el caso de que los materiales sean procedentes de préstamo, se considera incluido en el precio la extracción, la carga, el transporte a obra y todos los permisos y tasas necesarias para su obtención.

#### 4.1.12 Escollera de piedras sueltas

Esta unidad consiste en la extensión por vertido de un conjunto, en general en forma de manto o repié, de piedras relativamente grandes procedentes de excavaciones en roca, sobre un talud preparado, formando una capa compacta, bien graduada y con un mínimo de huecos.

Su ejecución comprende normalmente las siguientes operaciones:

- Preparación de la superficie de apoyo de la escollera.
- Colocación de una capa filtro.
- Excavación, carga y transporte del material pétreo que constituye la escollera.
- Vertido y colocación del material.

##### 4.1.12.1.1 Materiales

Los materiales para escollera deberán cumplir las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) en su artículo 658.2.

##### 4.1.12.1.2 Ejecución

La ejecución de esta unidad de obra deberá ajustarse a las prescripciones exigidas en el artículo 658.3 del PG-3.

Se ajustarán a las dimensiones y perfiles que constan en el Proyecto, y en su defecto a las normas que dicte la Dirección de Obra.

##### 4.1.12.1.3 Control de calidad

Se entiende que los espesores de los mantos de escollera señalados en los planos de Proyecto son espesores mínimos, no admitiéndose en ningún caso tolerancia en menos al respecto. En cuanto a las tolerancias en más, que en cualquier caso no serán de abono, se aceptará un sobreancho del manto de un veinte por ciento (20%) del espesor del manto en la base y cero en la coronación del mismo, siempre y cuando resulten taludes más tendidos que los del proyecto y el sobreancho medio resultante sea inferior al cinco por ciento (5%) del espesor del manto.

##### 4.1.12.1.4 Medición y abono

La escollera de piedras sueltas se abonará por metros cúbicos (m<sup>3</sup>) realmente colocados en obra para obtener las secciones indicadas en Proyecto, medidos sobre perfil y se abonará por la aplicación de los precios, según peso, que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el caso de disponerse de un filtro geotextil, esta unidad se medirá por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) de superficie cubierta, medida sobre perfil, incluyendo su suministro y colocación. Su abono se realizará mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 4.1.13 Muro de gaviones metálicos

##### 4.1.13.1 Materiales

Los materiales a emplear para la ejecución de muros o fábricas de gaviones deberán cumplir las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) en su artículo 659.2.

##### 4.1.13.2 Ejecución

La ejecución de esta unidad de obra deberá ajustarse a las prescripciones exigidas en el artículo 659.4 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

##### 4.1.13.3 Control de calidad

Las aristas y bordes de los gaviones estarán formadas por alambre galvanizado cuyo diámetro será como mínimo un veinte por ciento (20%) superior al que se emplea en el enrejado. Se admitirá una tolerancia del dos y medio por ciento (2,5%) en el calibre del alambre después de tejido.

No se admiten tolerancias en las aperturas de la malla, las cuales no podrán ser inferiores a cinco por siete centímetros (5x7 cm) ni superiores a ocho por diez centímetros (8x10 cm).

##### 4.1.13.4 Medición y abono

La fábrica de gaviones se medirá por metros cúbicos (m3) realmente colocados, medidos en su emplazamiento. La descripción del precio incluye todos los materiales y operaciones necesarios para dejar totalmente acabada e instalada la unidad de obra en su emplazamiento definitivo.

El abono de esta unidad de obra se realizará al precio que corresponda, en función del material utilizado y de la altura, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

La protección de taludes también podrá medirse por metros cuadrados (m2) de gavión colocado y se abonará al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 4.1.14 Relleno localizado en trasdós de muros

Esta unidad consiste en el relleno con materiales procedentes de la excavación o de préstamos del trasdós de obras de fábrica y estructuras (arquetas, casetas, fosos, muros, etc.), que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa, no permita la utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción.

##### 4.1.14.1 Materiales

Los materiales para rellenos localizados en trasdós de muros cumplirán las especificaciones que para “suelos adecuados” establece el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) en su artículo 330.3.



#### 4.1.14.2 Ejecución

La ejecución de esta unidad de obra deberá ajustarse a las prescripciones exigidas en el artículo 332.5 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de treinta centímetros (30 cm) de espesor y compactadas al noventa y cinco por ciento (95%) del ensayo Proctor Modificado.

La terminación y refino de la explanada se ejecutará según se especifica en el artículo 340 del PG-3.

#### 4.1.14.3 Control de calidad

##### 4.1.14.3.1 Control de calidad de los materiales

Se realizarán los mismos ensayos y con la misma frecuencia que para los materiales utilizados como terraplenes.

##### 4.1.14.3.2 Control de calidad de la ejecución

Se realizarán los mismos ensayos y con la misma frecuencia que para los materiales utilizados como terraplenes.

Las tolerancias de acabado serán las indicadas en el artículo 340.3 del PG-3.

#### 4.1.14.4 Medición y abono

Los volúmenes de abono correspondientes se determinarán por diferencia entre perfiles transversales tomados antes y después de realizar las operaciones. No se considerarán de abono los volúmenes de relleno que sean consecuencia de excavaciones no abonables según las normas del presente Pliego.

La medición se realizará por metros cúbicos (m<sup>3</sup>) realmente colocados y serán abonados, dependiendo de la procedencia del material, según el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

El precio incluye la carga y transporte del material a usar como relleno localizado desde cualquier punto de la obra, cantera o préstamo, el vertido extendido en capas, la nivelación, el riego y la compactación al grado exigido.

#### 4.1.15 Geotextiles

##### 4.1.15.1 Materiales

Los materiales a emplear como geotextiles deberán cumplir las especificaciones indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) en sus artículos 290 y 422.

#### 4.1.15.2 Ejecución

La ejecución de esta unidad de obra deberá ajustarse a las prescripciones exigidas en el artículo 422.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), con las limitaciones de ejecución contenidas en su artículo 422.4.

#### 4.1.15.3 Medición y abono

Los geotextiles se medirán y abonarán por metro cuadrado (m<sup>2</sup>) de superficie recubierta o envuelta, mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

El precio incluye todos los elementos necesarios para la colocación y puesta en obra del geotextil, así como su transporte a obra y la parte proporcional de solapes.

#### 4.1.16 Banda de señalización

##### 4.1.16.1 Materiales

El material a utilizar en las bandas de señalización será plástico y deberá ser resistente e insensible a los microorganismos.

El color de la banda dependerá del uso para el que esté destinada la conducción. Además dicho uso queda reflejado mediante una leyenda impresa en la propia banda.

##### 4.1.16.2 Ejecución

Se colocará a una distancia de medio metro (0,50 m) sobre la generatriz superior de la conducción.

##### 4.1.16.3 Medición y abono

La banda de señalización se medirá por metros (m) realmente colocados y se abonará al precio que figure en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

### 4.2 Estructuras de hormigón

#### 4.2.1 Cimbras, encofrados y moldes

##### 4.2.1.1 Materiales

Las cimbras, encofrados y moldes deberán cumplir las exigencias contenidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

##### 4.2.1.2 Ejecución

Las cimbras, encofrados y moldes se ejecutarán de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68º la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

El desencofrado, desmoldeo y descimbrado se ejecutarán de acuerdo con los artículos 73º y 74º de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

#### 4.2.1.3 Control de calidad

Para el control de calidad de atenderá a lo especificado en los artículos 94.3 y 94.4 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

#### 4.2.1.4 Medición y abono

Los encofrados se medirán por metro cuadrado (m<sup>2</sup>) de superficie de hormigón realmente ejecutada, y medida sobre planos. A tal efecto, los forjados se considerarán encofrados por la cara inferior y bordes laterales, y las vigas por sus laterales y fondos.

Las unidades incluyen el desencofrado y la limpieza, así como los apuntalamientos, tensores y todas las piezas necesarias (molduras, berenjenos, velas, cimbras y andamiaje, etc.) para la correcta realización de las mismas.

Los encofrados se abonarán aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

El cimbrado de elementos estructurales se medirá por metros cúbicos (m<sup>3</sup>) medidos entre el paramento inferior de la obra y la proyección en planta de la misma, y se abonará mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

### 4.2.2 Acero para armaduras

#### 4.2.2.1 Materiales

Los aceros para armaduras de hormigón armado cumplirán las exigencias contenidas en los artículos, 32º y 33º de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Asimismo, las barras corrugadas, mallas electrosoldadas y las armaduras básicas electrosoldadas en celosía se regirán por la norma UNE-EN 10080: "Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades."

Los aceros para armaduras de hormigón pretensado cumplirán las exigencias contenidas en el artículo 34º de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Las vainas y accesorios, así como los productos de inyección se regirán por lo estipulado en el artículo 35º de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Los alambres, barras y cordones para armaduras de hormigón pretensado se regirán por la norma UNE 36094: "Alambres y cordones de acero para armaduras de hormigón pretensado."

#### 4.2.2.2 Ejecución

La elaboración de la ferralla y colocación de armaduras pasivas se realizará como dispone el artículo 69º de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y siguiendo las indicaciones de la UNE 36831: "Armaduras pasivas de acero para hormigón estructural. Corte, doblado y colocación de barras y mallas. Tolerancias. Formas preferentes de armado."

La colocación y el tesado de las armaduras activas se realizarán según se especifica en el artículo 70º de la EHE, así como la norma UNE 36094.

#### 4.2.2.3 Control de calidad

Se atenderá a lo indicado en los artículos, 87º, 88º, 89º, 90º, 95º y 96º de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

#### 4.2.2.4 Medición y abono

Las armaduras de hormigón armado se medirán por su peso en kilogramos (kg), aplicando para cada tipo de acero los precios unitarios correspondientes a las longitudes realmente ejecutadas. Cuando el peso se deduce a partir de las secciones transversales, el peso unitario será de siete mil ochocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico. (7.850 kg/m3).

En el precio se incluyen el suministro y colocación del acero, así como el cortado, doblado y recortes que sean necesarios para la correcta ejecución de la unidad.

Las armaduras se abonarán aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 4.2.3 Hormigones y morteros

Los hormigones a utilizar se tipificarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 39.2 de la EHE.

Las clases específicas de los hormigones que se empleen en las obras se recogerán en una tabla similar a la adjunta, la cual deberá reflejarse en los planos de Proyecto:

HORMIGÓN	LOCALIZACIÓN	TIPIFICACIÓN	CONTROL	CEMENTO
No estructural	Rasanteo y limpieza	HL-150/P/30	No aplica	CEM I 32,5 N
Estructural	Pilares	HA/30/B/20/IIa	Normal	CEM II 32,5 R

Tabla 1. Ejemplo de clases de hormigones a emplear

##### 4.2.3.1 Materiales

- Áridos  
Se seguirán las prescripciones de los artículos 28 y 85.2 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
- Cementos  
El cemento empleado en hormigones en masa, armados o pretensados, y en morteros deberá cumplir las exigencias establecidas en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08), así como lo estipulado en el artículo 26º de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  
En todos los hormigones estructurales, el cemento será de categoría 32,5 o superior salvo justificación del Adjudicatario y autorización expresa de la Dirección de Obra.  
Deberá razonarse la utilización de cementos distintos al Cemento CEM II, en función de las características específicas de la obra y siempre dentro de los tipos contemplados en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08.

- Morteros  
Se utilizarán los materiales adecuados a los diferentes usos teniendo en cuenta la compatibilidad de los aglomerantes.
- Agua  
Cumplirá todas las especificaciones incluidas en los artículos 27 y 85.5 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
- Adiciones para el hormigón  
Las adiciones al hormigón cumplirán lo prescrito en los artículos 30 y 85.4 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
- Cementos  
El cemento empleado en hormigones en masa, armados o pretensados, y en morteros deberá cumplir las exigencias establecidas en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08), así como lo estipulado en el artículo 26º de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  
En todos los hormigones estructurales, el cemento será de categoría 32,5 o superior salvo justificación del Adjudicatario y autorización expresa de la Dirección de Obra.  
Deberá razonarse la utilización de cementos distintos al Cemento CEM II, en función de las características específicas de la obra y siempre dentro de los tipos contemplados en la Instrucción para la Recepción de Cementos RC-08.
- Morteros  
Se utilizarán los materiales adecuados a los diferentes usos teniendo en cuenta la compatibilidad de los aglomerantes.
- Agua  
Cumplirá todas las especificaciones incluidas en los artículos 27 y 85.5 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).
- Adiciones para el hormigón  
Las adiciones al hormigón cumplirán lo prescrito en los artículos 30 y 85.4 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

#### 4.2.3.2 Ejecución

La dosificación, fabricación, transporte a obra y puesta en obra del hormigón, así como la realización de juntas de hormigonado, el hormigonado en tiempo frío o en tiempo caluroso y el curado del hormigón, se realizarán de acuerdo con las especificaciones contenidas en sus correspondientes artículos de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Para las obras de hormigón, tanto en masa como armado o pretensado, las bases de cálculo, acciones, etc., seguirán las especificaciones establecidas en los capítulos 2 y 3 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), siendo imprescindible en todos los casos la comprobación de las condiciones de fisuración de los elementos estructurales

No se efectuará el hormigonado de ningún elemento estructural sin la conformidad expresa de la Dirección de Obra, una vez que hayan revisado las armaduras y se considere correcta su colocación.

Salvo indicación expresa de lo contrario por parte del Dirección de Obra, los elementos estructurales no se hormigonarán contra el terreno directamente, sino que se adoptará siempre una capa intermedia de limpieza y regularización de diez centímetros (10 cm).

#### 4.2.3.3 Control de calidad

##### 4.2.3.3.1 Control de calidad de los materiales

- Cemento

La toma de muestras y los ensayos aplicables en función del tipo de cemento empleado, se realizarán según se especifica en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).

Se realizarán antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro.

Durante la ejecución de las obras, se realizarán ensayos una vez cada tres meses y como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra.

La Dirección de Obra podrá sustituir estos ensayos previos por el certificado de ensayos enviado por el fabricante y correspondiente a la partida que se va utilizar.

- Agua de amasado

La toma de muestras de agua de amasado se realizará según la UNE 83951: "Durabilidad del hormigón. Aguas de amasado y aguas agresivas. Toma de muestras". Los ensayos se realizarán antes de comenzar las obras, si no se tienen antecedentes del agua que se va a emplear y cuando varíen las condiciones de suministro y se harán conforme a las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Se podrá eximir de la realización de los ensayos cuando se utilice agua para consumo humano de la red de suministro.

- Áridos

Antes de comenzar el hormigonado, cuando varíen las condiciones de suministro, y como mínimo cada quinientos metros cúbicos (500 m<sup>3</sup>) de hormigón puesto en obra, deberán realizarse los siguientes ensayos:

- Granulometría de los distintos tipos de áridos utilizados en la mezcla según UNE-EN 933-1: "Ensayos para determinar las propiedades geométricas de los áridos. Parte 1: Determinación de la granulometría de las partículas. Método del tamizado".
- Ensayos previstos en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
- Aceros para armaduras de hormigón armado

Se realizarán los ensayos especificados en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

A juicio de la Dirección de Obra, se podrán sustituir parcial o totalmente los ensayos por los correspondientes certificados presentados por el fabricante.

##### 4.2.3.3.2 Control de calidad de la ejecución

Se atenderá a lo especificado en el artículo 86º “Control del hormigón”, 97º “Control de los procesos de hormigonado”, 98º “Control de procesos posteriores al hormigonado”, 100º “Control del elemento construido” y 101º “Controles de la estructura mediante ensayos de información complementaria” de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Los ensayos de control se realizarán sobre probetas tomadas en obra, conservadas y rotas según la norma UNE-EN 12390: “Ensayos de hormigón endurecido”, partes 1 y 3.

En ambientes de hormigón IV se realizarán los obligatorios ensayos de permeabilidad del hormigón tal y como indica la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Se realizarán un mínimo de una serie de cuatro probetas cada cincuenta metros cúbicos (50 m3) de hormigón puesto en obra para romper a 7 y 28 días y una serie de seis probetas cada quinientos metros cúbicos (500 m3) para romper a 7, 28 y 60 días, con el fin de estudiar la evolución de la resistencia obtenida.

#### 4.2.3.3 Tolerancias

Las tolerancias admisibles en los elementos de hormigón se ajustarán a lo establecido en el Anejo nº11 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

#### 4.2.3.4 Medición y abono

Los hormigones se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos con arreglo a lo señalado en los planos del proyecto de ejecución, incluyendo el bombeo, la compactación, el vibrado, el curado y el acabado de los mismos.

El precio al que se abonará cada hormigón será el que corresponda a su resistencia característica y ubicación, aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 4.2.4 Pilotes de hormigón armado moldeados “in situ”

Se definen como cimentaciones por pilotes de hormigón armado moldeados “in situ” las realizadas mediante pilotes de hormigón armado, cuya ejecución se efectúa perforado previamente el terreno y rellenando la excavación con hormigón fresco y las correspondientes armaduras.

El diseño, ejecución y control de los pilotes de hormigón armado moldeados “in situ” deberán cumplir las especificaciones establecidas en la norma UNE-EN 1536: “Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes perforados” y en el Código Tecnológico de la Edificación DB SE-C: “Cimientos”.

Se consideran los siguientes tipos de pilotes moldeados “in situ”:

##### 4.2.4.1.1 Atendiendo al modo de sostener las paredes de la perforación:

- Pilotes con entubación recuperable: La entubación se extrae a medida que se hormigona el pilote, y es siempre de acero.
- Pilotes con entubación perdida: La entubación constituye la protección exterior o forro del pilote.

- Pilotes perforados con lodos bentoníticos: Son los pilotes en los que se utiliza, como contención de las paredes de perforación, lodo bentonítico.
- Pilotes perforados sin sostenimiento: Pilotes en los que no se utiliza ningún sistema de contención de las paredes de perforación por permitirlo el terreno, sin que se prevea presencia de agua.
- Pilotes perforados con barrena continua: Pilotes perforados con una hélice continua de fuste hueco, a través del cual se procede al hormigonado a medida que se extrae la hélice.

#### 4.2.4.1.2 Atendiendo a la forma de introducir la entubación en el terreno:

- Pilotes de desplazamiento: La entubación se hince con azuche inferior desplazando el terreno por percusión.
- Pilotes sondeados: La entubación se introduce en el terreno, extrayendo al mismo tiempo los productos de su interior mediante cuchara, sonda o cualquier otro artificio.

#### 4.2.4.1.3 Atendiendo a la forma de la entubación:

- Pilotes de entubación abierta: La entubación no tiene fondo, y puede ser introducida en el terreno por hince o medios mecánicos alternativos.
- Pilotes de entubación cerrada: La entubación tiene fondo, constituyendo una caja prácticamente impermeable que aísla al pilote del terreno. En este caso los pilotes son, necesariamente de entubación perdida y de desplazamiento.
- Pilotes de entubación taponada: La entubación es abierta, pero se hince con tapón de grava y hormigón, o bien con azuche perdido. Durante la hince la entubación se comporta como cerrada, pero luego suele recuperarse, funcionando como una entubación abierta.

No deberán ejecutarse pilotes con barrena continua, salvo indicación expresa del Proyecto o de la Dirección de Obra, cuando:

- La inclinación de los pilotes sea mayor de seis grados sexagesimales ( $6^\circ$ ), salvo que se tomen medidas para controlar la dirección de la perforación y la colocación de la armadura.
- Existan capas de terreno inestable con un espesor mayor que tres (3) veces el diámetro del pilote, salvo que pueda demostrarse, mediante pilotes de prueba, que la ejecución es satisfactoria.

A efectos de este artículo se consideran terrenos inestables los siguientes:

- Suelos uniformes no cohesivos con coeficiente de uniformidad –relación de diámetros correspondientes al setenta y diez por ciento (60% y 10%), en peso –inferior a dos ( $d_{60}/d_{10} < 2$ ) por debajo por nivel de agua.
- Suelos flojos no cohesivos con índice de densidad inferior a cero con treinta y cinco (0,35).
- Suelos blandos con resistencia al corte no drenada inferior a quince kilopascales ( $T_{fu} < 15 \text{ kPa}$ ).



Se entiende como diámetro nominal, de un pilote de sección circular, de diámetro medio de la perforación realizada en la zona superior del pilote. Se considera como zona superior del pilote la que va desde su extremo superior hasta tres (3) diámetro por debajo del mismo.

#### 4.2.4.2 Materiales

El hormigón para pilotes hormigonados “in situ” cumplirá las prescripciones de la Instrucción de Hormigón (EHE), con las siguientes características particulares:

- El tamaño máximo de los áridos no deberá sobrepasar el menor de los dos valores siguientes: treinta y dos milímetros (32 mm) o un cuarto (1/4) del espaciamiento entre las barras de armado longitudinales.
- El contenido mínimo de cemento y finos para el hormigón se indica en la tabla adjunta:

CONTENIDO DE CEMENTO	KG/M <sup>3</sup>
Hormigonado en condiciones secas	≥325
Hormigonado en condiciones sumergidas	≥375
CONTENIDO DE FINOS <sup>A</sup>	
Árido grueso d > 8 mm	≥400
Árido grueso d ≤ 8 mm	≥450
<sup>a</sup> Finos d<0,125 mm (incluyendo adiciones y cemento)	

Tabla 2. Contenido mínimo de cemento y finos en el hormigón

- No se usará en ningún caso cemento de aluminato cálcico.
- A fin de evitar que se produzca segregación, la granulometría de los áridos debe ser continua con el adecuado contenido de finos. Son preferibles los áridos redondeados.
- La relación agua/cemento no debe ser superior a 0,60.
- Los valores de consistencia para el hormigón fresco antes de su puesta en uso deberán cumplir, de acuerdo con la UNE-EN 1536

CONDICIONES DE USO TÍPICAS	DIÁMETRO DE FLUJO $\Phi$ (MM)	CONO DE ABRAMS H(MM)
Hormigonado en condiciones secas	500±30	150±30
Hormigonado bombeado u hormigonado con tubería tremie en condiciones sumergidas	560±30	180±30
Hormigonado con tubería tremie en condiciones sumergidas y con ayuda de fluido de sostenimiento	600±30	200±30

Tabla 3. Consistencia y tolerancias del hormigón fresco en diferentes condiciones

Para las armaduras se estará sujeto a lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Las armaduras verticales deberán tener un diámetro igual o superior a doce milímetros (12 mm).

La armadura longitudinal mínima será de cuatro (4) barras de doce milímetros (12 mm) de diámetro y en todo caso, la cuantía mínima de armadura longitudinal en relación con la sección transversal del pilote será:

SECCIÓN TRANSVERSAL DEL PILOTE $A_c$	ÁREA DE LA ARMADURA LONGITUDINAL $A_s$
$A_c \leq 0,50 \text{ m}^2$	$A_s \geq 0,5\% A_c$
$0,50 \text{ m}^2 < A_c \leq 1,00 \text{ m}^2$	$A_s \geq 0,0025 \text{ m}^2$
$A_c > 1,00 \text{ m}^2$	$A_s \geq 0,25\% A_c$

Tabla 4. Armadura longitudinal mínima

La separación entre barras deberá ser siempre la máxima posible para asegurar un correcto flujo del hormigón, pero no excederá de los cuatrocientos milímetros (400 mm).

La distancia libre horizontal entre barras longitudinales o conjunto de barras de una capa no puede ser inferior a cien milímetros (100 mm), pudiendo reducirse a ochenta milímetros (80 mm) a lo largo de la longitud de solape, siempre que el tamaño máximo de los áridos no sea mayor de veinte milímetros (20 mm).

Los diámetros de las barras transversales para estribos, cercos o armaduras helicoidales serán superiores a los seis milímetros (6 mm) y mayores que una cuarta (1/4) parte del diámetro máximo de las barras longitudinales.

La distancia libre horizontal de las barras transversales no debe ser inferior a la distancia libre establecida para la armadura

PROPIEDADES	FRESCO	REUTILIZACIÓN	ANTES DE HORMIGONAR
Densidad (g/m3)	<1,10	No aplica	<1,15
Viscosidad Marsh (s)	De 32 a 50	De 32 a 60	De 32 a 50
Pérdida fluido (cm3)	<30	<50	No se aplica
pH	De 7 a 11	De 7 a 12	No se aplica
Contenido arena (% del volumen)		No se aplica	<4
Cake (mm)	< 3	< 6	No se aplica

Tabla 5. Características de las suspensiones de bentonita

El Adjudicatario deberá presentar a la Dirección de Obra la composición química y mineralógica de la bentonita.

Como fluido de sostenimiento también se pueden utilizar polímeros, bien como único componente, o bien para que trabajen junto con la bentonita y así mejorar la efectividad reológica.

El uso de polímeros se basará en ensayos de perforación a escala real en el emplazamiento o en base a la experiencia comparable en condiciones geotécnicas similares o peores.

#### 4.2.4.3 Ejecución

El equipo necesario para la ejecución de las obras ofrecerá las máximas garantías en cuanto se refiere a los extremos siguientes:

- Precisión en la ejecución de la perforación.
- Mínima perturbación del terreno.
- Continuidad de los pilotes.
- Calidad del hormigón.

En el hormigonado de los pilotes se pondrá el mayor cuidado en conseguir que el pilote quede, en toda su longitud, con su sección completa, sin vacíos, bolsas de aire o agua, coqueas, cortes, ni estrangulamientos. También se deberán evitar el deslavado y segregación del hormigón fresco.

En los pilotes de entubación cerrada, ésta se limpiará, de modo que no quede tierra, agua, ni objeto o sustancia que pueda producir disminución en la resistencia del hormigón. Lo mismo se hará con los pilotes de entubación abierta con tapón o azuche perdidos.

En los demás tipos de pilotes de entubación abierta, se procederá, inmediatamente antes del comienzo del hormigonado, a una limpieza muy cuidadosa del fondo del taladro. Sin embargo, si la sedimentación en dicho fondo rebasase los cinco centímetros (5 cm), se echará en el mismo un volumen de gravilla muy limpia y de graduación uniforme, sin nada de arena, equivalente a unos quince centímetros (15 cm) de altura dentro del taladro construido. Esta gravilla formará un apoyo firme para el pilote, absorbiendo en sus huecos la capa de fango que haya sido imposible limpiar.

Una vez que el hormigonado haya comenzado, el tubo-tremie deberá estar siempre inmerso en, al menos, tres metros (3 m) de hormigón fresco. En caso de conocerse con precisión el nivel de hormigón la profundidad mínima de inmersión podrá reducirse a dos metros (2 m).

Las armaduras longitudinales se suspenderán a una distancia máxima de veinte centímetros (20 cm) respecto al fondo de la perforación y se dispondrán bien centradas y sujetas.

Durante el hormigonado de los pilotes de entubación recuperable, se irá elevando dicha entubación de modo que quede siempre un tapón de hormigón en el fondo de la misma, del orden de dos (2) diámetros, que impida la entrada del terreno circundante.

En los pilotes de entubación recuperable el hormigonado se hará bien en seco, o bien con el tubo inundado lleno de agua, debiendo elegir la Dirección de Obra uno u otro procedimiento según la naturaleza del terreno. Si se hormigona con el tubo inundado, el hormigón se colocará en obra por medio de tubo-tremie, bomba o cualquier artificio que impida su deslavado.

El tubo-tremie deberá colocarse en el fondo del pilote al comienzo del hormigonado, y después se izará ligeramente, sin exceder un valor equivalente al diámetro del tubo.

La colocación del hormigón bajo agua o lodos estabilizadores debe realizarse por medio de tubo-tremie, al objeto de evitar la segregación, lavado y contaminación del hormigón.

Si el hormigonado se hace con agua en el tubo, se hormigonará la cabeza del pilote hasta una cota al menos treinta centímetros (30 cm) por encima de la indicada en Proyecto y se demolerá posteriormente

este exceso por estar constituido por lechada deslavada que refluye por encima del hormigón colocado. Si al efectuar dicha demolición se observa que los treinta centímetros (30 cm) no han sido suficientes para eliminar todo el hormigón deslavado y de mala calidad, se proseguirá la demolición hasta sanear completamente la cabeza, reemplazando el hormigón demolido por hormigón nuevo, bien adherido al anterior.

El hormigonado de un pilote se hará en todo caso, sin interrupción; de modo que, entre la introducción de dos (2) masas sucesivas, no pase tiempo suficiente para la iniciación del fraguado. Si, por algún incidente, esta prescripción no se cumpliera, la Dirección de Obra decidirá si el pilote puede considerarse válido y terminarse, o no. En el caso de que se interrumpa el hormigonado bajo agua, no se aceptará el pilote salvo que, con la aceptación explícita de la Dirección de Obra, se arbitren medidas para su recuperación y terminación, así como para la comprobación de su correcta ejecución y funcionamiento. El pilote que haya sido rechazado por el motivo indicado, habrá de ser rellenado, sin embargo, en toda su longitud abierta en el terreno. La parte de relleno, después de rechazado el pilote, podrá ejecutarse con hormigón de relleno cuya resistencia característica mínima a compresión sea de doce megapascuales y medio (12,5 MPa) a veintiocho días (28 d). Su ejecución se hará con los mismos cuidados que si se tratara de un pilote que hubiera de ser sometido a cargas.

El Adjudicatario confeccionará un parte de trabajo de cada pilote, en el que figurarán, al menos:

- La fecha y hora de comienzo y fin de la introducción de la entubación.
- La profundidad total alcanzada por la entubación y por el taladro.
- La profundidad hasta la que se ha introducido la armadura, y la longitud y constitución de la misma.
- La profundidad del nivel de la superficie del agua en el taladro al comienzo del hormigonado.
- La utilización o no de trépano, indicando en su caso profundidad, peso y tiempo de empleo.
- La relación volumen de hormigón-altura alcanzada.
- La fecha y hora del comienzo y terminación del mismo.

En el caso de pilotes excavados, se registrará la calidad y espesor de los estratos atravesados y se tomarán muestras del terreno, en la forma y con la frecuencia que ordenen el Proyecto o la Dirección de Obra.

Sobre alguno de los pilotes de prueba, o bien sobre cualquiera de los de trabajo, se efectuarán las pruebas de carga y los ensayos sónicos, de impedancia mecánica o cualquier otro previsto en el Proyecto u ordenado por la Dirección de Obra.

En el caso de pilote aislado bajo un pilar se recomienda equipar todos los pilotes para su posible comprobación, y llevar a cabo pruebas del tipo señalado en, al menos, un (1) pilote de cada tres (3).

Si los resultados de los ensayos sónicos o de impedancia mecánica revelaran posibles anomalías, la Dirección de Obra podrá ordenar bien la comprobación del diseño teórico del pilote, bien la comprobación de la continuidad del pilote mediante sondeos, de cuya interpretación podrá establecer:

- La realización de pruebas de carga.
- La necesidad de reparación del pilote.
- El rechazo del pilote.

En el caso de realizar pruebas de carga, si éstas produjesen asientos excesivos y se demostrase que ello se debía a defectos del pilote, por causas imputables al Adjudicatario, la Dirección de Obra podrá ordenar la ejecución, a cargo de éste, de nuevas series de control sobre tres (3) pilotes, por cada pilote defectuoso encontrado. En el caso de realizar pruebas de carga suplementarias, se aplicará sobre el pilote una carga máxima del ciento veinticinco por ciento (125%) de la de trabajo. La Dirección de Obra definirá los criterios a seguir para la aceptación o rechazo de la cimentación a la vista de los resultados de los ensayos de carga o de cualquier otra comprobación que se realice.

El recubrimiento de hormigón para la armadura se establecerá de acuerdo con lo especificado en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

El recubrimiento mínimo se incrementará a setenta y cinco milímetros (75 mm) cuando:

- El pilote se ejecute en terreno blando y se ejecute sin revestimiento.
- Se hormigone en condiciones sumergidas con áridos de treinta y dos milímetros (32 mm).
- Se utilice humo de sílice como sustituto del cemento.
- Se coloque la armadura después del hormigonado.
- La superficie de las paredes de perforación sea irregular.

En el caso de utilizar un entubado o revestimiento permanente, el recubrimiento mínimo de hormigón podrá reducirse a cuarenta milímetros (40 mm).

#### 4.2.4.4 Control de calidad

##### 4.2.4.4.1 Control de calidad de los materiales

Se cumplirán las especificaciones establecidas al respecto en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08) y en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

##### 4.2.4.4.2 Control de la ejecución:

Durante las diferentes fases de la construcción se deberán supervisar y controlar los siguientes puntos:

Trabajos previos a la fase de excavación:

- Localización de los pilotes perforados
- Materiales
- Jaulas de armadura (dimensiones, montaje y longitud), y otros elementos a insertar

Ejecución de los pilotes perforados:

- Método de excavación (herramientas y equipo), dimensiones y profundidad
- Ejecución de la excavación (nivel y características del fluido de sostenimiento, instalación de entubados, construcción de uniones de pilotes y de ensanchamientos, etc.)
- Limpieza de la excavación
- Colocación de la jaula de armadura (profundidad, posición) u otros elementos.
- Hormigonado

- Fase post-hormigonado (recuperación de entubados provisionales, inyección del fuste y/o punta, incluyendo las características de las lechadas, etc.

#### 4.2.4.4.3 Tolerancias:

Los pilotes se construirán con los siguientes rangos de tolerancias:

- La excentricidad del eje del pilote respecto a la posición fijada, será inferior a diez centímetros (10 cm) para pilotes de diámetro no superior a un metro (1 m) y a la décima (1/10) parte del diámetro en caso contrario, pero siempre inferior a quince centímetros (15 cm).
- Para pilotes verticales o con pendiente superior a quince (15V:1H) el error de inclinación no excederá el dos por ciento (2%) del valor de la pendiente.
- Para pilotes inclinados con pendientes comprendidas entre quince (15V:1H) y cuatro (4V:1H) el error de inclinación no excederá del cuatro por ciento (4%) del valor de la pendiente.

#### 4.2.4.5 Medición y abono

Las cimentaciones por pilotes moldeados "in situ" se abonarán por metros (m) de pilote realmente ejecutados medidos en el terreno como suma de las longitudes de cada uno de ellos, desde la punta hasta la cara inferior del encepado.

En caso de que existan causas que lo justifiquen, podrá abonarse el exceso de hormigón consumido sobre el volumen teórico correspondiente al diámetro nominal del pilote.

No se abonarán:

- Las pruebas de carga en los pilotes de trabajo, si se realizan por dudas en su validez, como consecuencia de un trabajo defectuoso, o por causas que sean imputables al Adjudicatario.
- Los ensayos de nuevas series de control ordenados por la Dirección de Obra como consecuencia de haber encontrado pilotes defectuosos.
- El exceso de hormigón en las cabezas de los pilotes hormigonados con agua en el tubo.
- Los pilotes rechazados o defectuosos.
- La demolición de la cabeza del pilote, por incluirse dentro del precio del propio pilote.
- La recuperación de la entubación, en el caso de ejecutarse pilotes del tipo CPI-4, por incluirse dentro del precio del propio pilote.
- Los lodos bentoníticos, en el caso de ejecutarse pilotes del tipo CPI-6, por incluirse dentro del precio del propio pilote.

Asimismo, en el precio se considera incluido parte proporcional de transporte, la instalación, montaje y desmontaje de equipos, la protección de la cabeza del pilote, la limpieza y retirada de sobrantes, y todas las operaciones necesarias para dejar el pilote totalmente terminado.

Los pilotes se abonarán, en función de su tipología y diámetro, aplicando el precio que corresponda, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

Las vigas de atado, encepados y demás elementos estructurales se medirán y abonarán con las correspondientes unidades de obra que les sean de aplicación.

#### 4.2.5 Pilotes prefabricados

Este artículo hace referencia a pilotes de cimentación prefabricados de hormigón armado, elaborados en fábrica y puestos en obra por medio de impacto, vibración, presión u otras técnicas adecuadas.

En el cálculo, fabricación, control e hincado de este tipo de pilotes deberá cumplirse lo especificado por las siguientes normas e instrucciones: UNE-EN 12794: “Productos prefabricados de hormigón. Pilotes de cimentación.”, UNE-EN 12699: “Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento”, Norma Tecnológica NT-CPP: “Cimentaciones: Pilotes prefabricados”, el Código Técnico de la Edificación DB SE-C: “Cimientos”, y la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

##### 4.2.5.1 Materiales

Las materias primas utilizadas en la fabricación de los pilotes prefabricados deberán cumplir las especificaciones establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

El hormigón empleado tendrá una resistencia característica a compresión superior a treinta y cinco Newton por milímetro cuadrado (35 N/mm<sup>2</sup>).

Las barras de la armadura longitudinal se dispondrán de manera uniforme en el perímetro del pilote con un mínimo de seis (6).

La armadura transversal se dispondrá de manera helicoidal y sujetará en su posición a la armadura longitudinal. En cualquier caso, serán de una sola pieza o el empalme, cuando sea necesario, se hará mediante soldadura.

El recubrimiento de las armaduras será superior a dos centímetros y medio (2,5 cm).

La armadura longitudinal tendrá una cuantía respecto al área de la sección transversal del pilote no menor de un con veinticinco por ciento (1,25%) y el diámetro de las barras empleadas no será menor de doce milímetros (12 mm).

La armadura transversal tendrá una cuantía no menor del cero con dos por ciento (0,2%), respecto al volumen del pilote, en toda su longitud y el diámetro de las barras empleadas no será menor de seis milímetros (6 mm). En punta y cabeza y en una longitud no menor de tres diámetros (3 $\varnothing$ ), se duplicará dicha cuantía.

##### 4.2.5.2 Ejecución

Para la ejecución de los pilotes prefabricados de hormigón se cumplirán las especificaciones constructivas recogidas con relación a este tipo de pilotes en la UNE-EN 12699.

De cada pilote colocado, se realizará un parte en el que constará la siguiente información:

- Fecha de hincado
- Diámetro

- Longitud enterrada
- Altura de descabezado
- Incidentes producidos durante la ejecución
- En su caso, empotramiento logrado en punta y el rechazo obtenido en tres andanadas consecutivas de diez golpes.

Los pilotes se izarán suspendidos de forma que la carga sea estable y segura, suspendiéndose los trabajos cuando exista viento con una velocidad superior a cincuenta kilómetros por hora (50 Km/h).

El Adjudicatario deberá acotar las áreas de trabajo, de manera que no se produzca el paso de personas bajo cargas suspendidas.

Diariamente se revisará el estado de la maquinaria antes de comenzar los trabajos.

Las operaciones de guía del pilote serán realizadas mediante elementos auxiliares que permitan el alejamiento de los trabajadores del mismo, en el momento de la hinca.

#### 4.2.5.3 Control de calidad

##### 4.2.5.3.1 Control de calidad de los materiales

Para el control de la producción en fábrica se aplicará el apartado 6.3 de la UNE-EN 13369: “Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón”.

El Adjudicatario deberá garantizar, mediante certificado emitido por el fabricante, la resistencia estructural de los pilotes.

Se deberán marcar o etiquetar cerca de su cabeza todos los pilotes. El Adjudicatario deberá proporcionar un manual en el que, entre otras cosas, se describa el significado de este marcado y se proporcionen las instrucciones de manipulación del pilote durante su transporte, almacenamiento y elevación en obra.

##### 4.2.5.3.2 Control de la ejecución

Se controlarán los efectos de la ejecución de los pilotes en la proximidad de obras sensibles o de taludes potencialmente inestables mediante la medición de vibraciones, de presiones intersticiales, de vibraciones y de la inclinación.

De forma general se deberá reseñar:

- Sobre las mazas: altura de caída del pistón y su peso o la energía de golpeo, así como el número de golpes de la maza por unidad de penetración.
- Sobre los pilotes hincados por vibración: potencia nominal, la amplitud, la frecuencia y la velocidad de penetración.
- Sobre los pilotes hincados por presión: la fuerza aplicada al pilote.
- Cuando los pilotes se hincen hasta rechazo, se debe medir la energía y avance.

##### 4.2.5.3.3 Tolerancias



Los pilotes se hincarán con los siguientes rangos de tolerancias:

- La posición en planta de los pilotes respecto a la posición teórica no diferirá en más de cinco centímetros (5 cm) o el quince por ciento (15%) del diámetro, el mayor de ambos valores, para los grupos inferiores a tres (3) pilotes conjuntamente encepados y en más de quince centímetros (15 cm) para los grupos de tres (3) o más pilotes.
- Una inclinación, tal que la desviación de un extremo, respecto de la prevista, sea inferior al tres por ciento (3%) de la longitud del pilote.

#### 4.2.5.4 Medición y abono

Las cimentaciones por pilotes prefabricados se abonarán por metros (m) de pilote realmente colocado, medidos en el terreno como suma de las longitudes de cada uno de ellos, desde la punta hasta la cara inferior del encepado.

El precio al que se abonará cada pilote será el que corresponda a su diámetro y carga máxima, aplicando el precio correspondiente de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio se consideran incluidos el suministro y puesta en obra de los pilotes, la parte proporcional de transporte, instalación, almohadillas, paradas montaje y desmontaje de equipos mecánicos y todas las operaciones necesarias para dejar el pilote totalmente terminado.

#### 4.2.6 Micropilotes

Este artículo hace referencia a los micropilotes cilíndricos, de diámetro inferior a trescientos milímetros (300 mm), perforados en el terreno, armados con tubería de acero reforzada a veces con una o varias barras corrugadas, e inyectado con lechada o mortero de cemento en una o varias fases.

En el diseño y ejecución de micropilotes se seguirán las prescripciones establecidas en la norma UNE-EN 14199: "Ejecución de trabajos especiales. Micropilotes" y en la "Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carreteras", publicado por el Ministerio de Fomento.

##### 4.2.6.1 Materiales

###### 4.2.6.1.1 Armaduras

Estará constituida por un tubo de acero estructural, pudiendo completarse por una o o varias barras corrugadas de acero situadas en su eje, o dispuestas en torno al mismo.

Según el proceso de fabricación empleado, la armadura tubular deberá cumplir lo especificado en una de las dos normas siguientes:

UNE-EN 10210: *“Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado y de grano fino”.*

UNE-EN 10219: *“Perfiles huecos para construcción, conformados en frío, de acero no aleado y de grano fino”.*

#### 4.2.6.1.2 Lechadas y morteros de cemento

El cemento para la fabricación de lechadas y morteros cumplirá las especificaciones de la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08) y de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Los cementos a utilizar serán los especificados en la RC-08 para cimentaciones de hormigón armado y su clase resistente será como mínimo 42,5N. Además deberán cumplir las prescripciones específicas para ser resistente a los sulfatos (SR).

La resistencia característica a compresión de la lechada a utilizar en micropilotes deberá cumplir lo siguiente:

- A veintiocho días de edad (28 d) será igual o superior a veinticinco megapascuales ( $f_{ck} \geq 25$  MPa).
- A siete días de edad (7 d) será igual o superior que el sesenta por ciento de la requerida a veintiocho días ( $f_{ck,7} \geq 0,6 f_{ck}$ ).

Las lechadas de cemento deberán presentar alta resistencia y estabilidad y ser fácilmente bombeables.

La relación agua/cemento, en peso, deberá mantenerse entre cuarenta y cincuenta y cinco centésimas ( $0,40 \leq a/c \leq 0,55$ ). En el caso de que sea necesario recurrir a lechadas con relaciones agua/cemento inferiores a las cuarenta milésimas ( $a/c < 0,40$ ), se agregaran aditivos a las mismas para que puedan bombearse de forma adecuada.

La exudación de la lechada será menor o igual que el tres por ciento (3%) en volumen, transcurridas dos horas desde la preparación de la mezcla.

La resistencia característica a compresión a veintiocho días (28 d) de los morteros de cemento a utilizar en micropilotes, será igual o superior a veinticinco megapascuales ( $f_{ck} \geq 25$  MPa).

El contenido mínimo de cemento será de trescientos setenta y cinco kilogramos por metro cúbico (375 kg/m<sup>3</sup>), salvo especificación expresa del Proyecto.

La relación agua/cemento, en peso, ser inferior a sesenta centésimas ( $a/c < 0,60$ ) y la granulometría del árido deberá cumplir:

- $D_{85} \leq 4$  mm
- $D_{100} \leq 8$  mm

Donde DX representa el tamiz por el que pasa el x% de la muestra.

La arena de los morteros deberá cumplir las especificaciones de la EHE, estar limpia y seca, y normalmente no contener partículas que pasen por el tamiz 0,16 UNE. El uso de arenas rodadas mejora la inyectabilidad de la mezcla.

#### 4.2.6.2 Ejecución

Antes de proceder a la ejecución de los micropilotes, el Adjudicatario deberá presentar un procedimiento constructivo que contenga como mínimo la información siguiente:

- Identificación, objetivo y alcance de los micropilotes.
- Características geotécnicas del emplazamiento.
- Aspectos medioambientales.
- Equipo y procedimiento de trabajo, especificando de modo expreso orden de ejecución y tiempo de espera a observar.
- Medidas para asegurar la exactitud de la perforación: parámetros de inyección, localización del lugar de ejecución y áreas de trabajo, gestión de residuos o desechos y procedimientos de control de calidad.

La ejecución de un micropilote comprende la realización de las siguientes operaciones básicas:

- Perforación del taladro del micropilote
- Colocación de la armadura
- Inyección del micropilote
- Conexión con la estructura o con el resto de los micropilotes mediante un encepado, en caso necesario.

Para realizar estas operaciones se dispondrá de una plataforma de trabajo con la superficie necesaria para ubicar tanto el material como los equipos. El gálibo debe ser adecuado a dichas necesidades.

Las perforaciones se ejecutarán respetando las posiciones, diámetros, longitudes e inclinaciones, indicadas en los planos de Proyecto. El diámetro del taladro deberá garantizar el recubrimiento mínimo de la armadura tubular a lo largo de todo el micropilote.

El Adjudicatario propondrá a la Dirección de Obra el método de perforación a utilizar, teniendo en cuenta las características geotécnicas del suelo y las condiciones de la cimentación, de manera que resulte un taladro estable y con la sección transversal deseada en toda su longitud.

Cuando pueda producirse un flujo incontrolado de agua y suelo al interior del taladro o cuando haya riesgo de colapso, se tomarán medidas especiales para mantener la estabilidad. En concreto, al atravesar niveles artesianos se podrán emplear diversos sistemas: inyección de la zona hasta conseguir taponar la afluencia de agua y se reperforación posterior; entubación perdida desde la superficie hasta la cota inferior del nivel artesianos; elevación de la plataforma de trabajo para contrarrestar la presión; sistema de cierre en la boca de taladro, etc.

Finalizada la perforación del taladro se procederá, a la mayor brevedad posible, a la colocación de la armadura tubular, comprobando previamente que toda la longitud está libre de obstáculos y limpia de incrustantes, o de cualquier material o cuerpo extraño.

Cada tres metros de longitud (3 m) de la armadura se colocarán centradores para garantizar su correcta colocación y asegurar el recubrimiento mínimo frente a la corrosión, siendo de dos (2), el número mínimo de secciones transversales en las que se instalen centradores.

En el caso de utilizarse, además de la armadura tubular, barras de acero corrugadas se dispondrán elementos que las mantengan en su posición adecuada.

La punta de la armadura no apoyará directamente sobre el fondo, dejando una distancia mínima de diez centímetros (10 cm).

Posteriormente se procederá a la inyección del micropilote, siendo el tiempo transcurrido entre la perforación, la colocación de la armadura y la inyección inferior a veinticuatro horas (24 h).

El equipo mínimo para la ejecución de la inyección estará compuesto por una mezcladora, un agitador y una bomba de inyección.

#### 4.2.6.3 Control de calidad

##### 4.2.6.3.1 Control de la calidad de los materiales

No podrán emplearse productos de acero como armadura tubular de la que el Adjudicatario no presente la documentación siguiente:

- Nombre y dirección de la empresa suministradora
- Fecha de suministro
- Identificación del vehículo que la suministra
- Número de partidas que componen el suministro, identificando para cada partida, el fabricante y su contenido (peso, número de perfiles, tipo y grado de acero del material base de partida).

Además cada partida, deberá llegar acompañada de la siguiente documentación:

- Certificado del fabricante, firmado por persona física, en el que se indiquen los valores de las diferentes características especificadas en la norma UNE-EN 10210 o UNE-EN 10219, según corresponda.
- Resultados de los ensayos que justifiquen que los productos de acero cumplen las características especificadas.

Se comprobará el correcto marcado de los perfiles o paquetes de perfiles, que debe incluir la designación abreviada de la norma que corresponda, el tipo y grado de acero, el nombre o las siglas del fabricante.

##### 4.2.6.3.2 Control de la ejecución

Se comprobará que se cumplen los procedimientos y secuencias constructivas establecidas en el Proyecto y en el protocolo de ejecución.

Se efectuarán controles para verificar la idoneidad, tanto de la fabricación de la mezcla, como del proceso de inyección.

Diariamente se llevarán a cabo los siguientes controles:

- Tiempo de amasado
- Relación agua/cemento (a/c)
- Cantidad de aditivo utilizado
- Viscosidad con el cono Marsh
- Densidad aparente con una balanza de lodos, justo antes de la inyección

#### 4.2.6.3.3 Tolerancias

Los micropilotes se ejecutarán con los siguientes rangos de tolerancias:

- La posición en planta del eje del micropilote respecto a la fijada, no deberá exceder en más de cincuenta milímetros (50 mm). Esta verificación deberá efectuarse en todos y cada uno de los taladros.
- La excentricidad del eje del micropilote respecto a la posición fijada, no se deberá desviar más de dos grados sexagesimales (2º). Esta verificación deberá efectuarse en al menos cinco por ciento (5%) de los taladros, con un mínimo de tres (3) unidades por tajo.
- La reducción del diámetro nominal del micropilote respecto al previsto en Proyecto, no deberá exceder de los dos milímetros (2 mm) Se verificará cada vez que se cambie el útil de perforación, cuando éste, a juicio de la Dirección de Obra, tenga un desgaste apreciable y en todo caso, en el cinco por ciento (5%) de los micropilotes que se ejecuten.
- La longitud de la perforación no debe exceder en más de veinte centímetros (20 cm) de la prevista en Proyecto. Esta verificación se efectuara en al menos un veinte por ciento (20%) de los taladros, con un mínimo de tres (3) unidades por tajo.

#### 4.2.6.4 Medición y abono

Los micropilotes se abonarán, dependiendo de su diámetro, aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio está incluida la parte proporcional de transporte de equipo mecánico necesario y todas las operaciones auxiliares precisas para la terminación del pilote.

#### 4.2.7 Muros pantalla

Los muros pantalla son los elementos de hormigón armado contruidos mediante la perforación en el terreno de zanjas profundas y alargadas, sin necesidad de entibaciones, colocación de armadura y relleno posterior de hormigón, generando una estructura continua.

La normativa de referencia de estos elementos es el artículo 672. Pantallas Continuas de Hormigón Armado Moldeadas “in situ” del PG3 y la norma UNE–EN 1538: “Ejecución de Trabajos Geotécnicos Especiales. Muros Pantalla”:

#### 4.2.7.1 Materiales

El hormigón cumplirá las prescripciones de la Instrucción de Hormigón (EHE), con las siguientes características particulares:

- La consistencia del hormigón fresco, justo antes de hormigonar, debe corresponder a un cono de Abrams determinado según UNE 12350: “Ensayos de hormigón fresco. Parte 2: Ensayo de asentamiento”, comprendido entre dieciséis y veinte centímetros (16 y 20 cm).
- A fin de evitar que se produzca segregación, la granulometría de los áridos debe ser continua con el adecuado contenido de finos.
- El porcentaje de arena, en los áridos, debe ser superior al cuarenta por ciento (40%) en peso.
- El conjunto de partículas finas en el hormigón (comprendido el cemento u otros materiales finos) deberá estar entre cuatrocientos kilogramos por metro cubico (400 kg/m<sup>3</sup>) y quinientos cincuenta kilogramos por metro cubico (550 kg/m<sup>3</sup>).
- La dimensión máxima de los áridos no deberá sobrepasar el menor de los dos valores siguientes: treinta y dos milímetros (32 mm) o un cuarto (1/4) del espaciamiento entre las barras de armado longitudinales.
- El contenido mínimo de cemento será función del tamaño máximo del árido.

TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO (MM)	MÍNIMO CONTENIDO DE CEMENTO (KG/M <sup>3</sup> )
32	350
25	370
20	385
16	400

Tabla 6. Contenido mínimo de cemento en el hormigón

Las armaduras verticales deberán tener un diámetro igual o superior a doce milímetros (12 mm), debiendo haber un mínimo de tres (3) barras por metro de longitud, en cada lado de la jaula de armadura.

El espaciamiento horizontal libre, paralelamente al plano de pantalla, entre barras o grupo de barras, deberá ser superior o igual a cien milímetros (100 mm). Esta cifra podrá reducirse a ochenta milímetros (80 mm) en caso de paneles fuertemente armados, siempre que el tamaño máximo del árido sea de veinte milímetros (20 mm) o inferior.

Cuando la jaula de armadura esté compuesta por varios elementos verticales, la unión entre barras deberá efectuarse por solape o por acoplamiento.

En el caso de solape será necesario efectuar soldaduras, u otro procedimiento adecuado, que permita garantizar que no se produzcan deslizamientos entre las barras durante las operaciones de manipulación y colocación de las armaduras en su emplazamiento definitivo.

Las armaduras horizontales se deberán colocar de tal manera que eviten movimientos en la armadura vertical y habiliten un espacio adecuado para las columnas de hormigonado.

El espaciamiento vertical libre entre armaduras horizontales deberá ser superior o igual a doscientos milímetros (200 mm). Esta cantidad, se podrá reducir localmente a cien milímetros (100 mm) en aquellos casos en que la armadura horizontal sea elevada.

El espaciamiento horizontal libre entre armaduras transversales deberá ser superior o igual a ciento cincuenta milímetros (150 mm). Se recomienda un espaciamiento mínimo de doscientos milímetros (200 mm) para facilitar el movimiento del hormigón.

En caso de paneles con varias jaulas de armadura, la distancia mínima libre entre dos jaulas de un mismo panel deberá ser de doscientos milímetros (200 mm). Asimismo, la distancia mínima libre entre el extremo de una jaula y una junta deberá ser de cien milímetros (100 mm).

La bentonita se utiliza en los fluidos de excavación como componente de los lodos bentoníticos y como aditivo de los lodos de polímeros. Los lodos bentoníticos deben cumplir los siguientes parámetros:

PROPIEDADES	FRESCO	REUTILIZACIÓN	ANTES DE HORMIGONAR
Densidad (g/m <sup>3</sup> )	<1,10	<1,25	<1,15
Viscosidad Marsh (s)	De 32 a 50	De 32 a 60	De 32 a 50
Pérdida fluido (cm <sup>3</sup> )	<30	<50	No se aplica
pH	De 7 a 11	De 7 a 12	No se aplica
Contenido arena (% del volumen)		No se aplica	<4
Cake (mm)	< 3	< 6	No se aplica

Tabla 7. Características de los lodos bentoníticos en diferentes condiciones

#### 4.2.7.2 Ejecución

Para la construcción de la pantalla se dispondrá una superficie de trabajo sensiblemente horizontal, libre de obstáculos y de anchura suficiente para el trabajo de la maquinaria. El nivel freático deberá quedar a una profundidad mínima del orden de un metro y medio (1,5 m) por debajo del terreno; si esta condición no se cumple, se construirá una terraplén, con la altura necesaria y un grado de compactación no inferior al del terreno natural. La superficie de trabajo estará convenientemente drenada para evitar encharcamientos en periodos lluviosos.

Establecida la plataforma de trabajo, deberá efectuarse, en primer lugar, el trabajo de replanteo, situando el eje de la pantalla y puntos de nivelación para determinar las cotas de ejecución.

Los muretes guía tienen como finalidad garantizar la correcta alineación de la pantalla hormigonada, guiar los útiles de excavación, evitar cualquier desprendimiento de terreno de la zanja en la zona de fluctuación del fluido de excavación, así como servir de soporte para las jaulas de armadura, u otros a introducir en la excavación hasta que endurezca el hormigón.

Los muretes guía deberán ser normalmente de hormigón armado y contruidos "in situ". Su profundidad, normalmente comprendida entre medio metro y metro y medio (0,5 y 1,5 m), dependerá de las condiciones del terreno. Los muretes guía deberán permitir que se respeten las tolerancias especificadas para los paneles de pantalla. La distancia entre muretes guía deberá ser entre veinte y cincuenta milímetros (20 y 50 mm) superior al espesor de proyecto de la pantalla.

Antes de iniciarse los trabajos, el Adjudicatario someterá a la aprobación de la Dirección de Obra los detalles relativos a la dosificación del lodo fresco, teniendo en cuenta lo especificado en el apartado de características de los materiales de este artículo.

Con el fin de asegurar la estabilidad de las paredes de la zanja, esta debe ser excavada al abrigo de un fluido de excavación.

La excavación en seco, sin ayuda de fluido, podrá ser utilizada en algunos terrenos coherentes o en roca, si estos presentan una resistencia suficiente para garantizar el mantenimiento de las paredes de la zanja. En los terrenos en los que no se disponga de experiencia similar, se aconseja realizar una excavación de prueba.

Se registrara la calidad y espesor de los estratos atravesados, y se tomaran muestras del terreno en la forma y con la frecuencia que indiquen el Proyecto o la Dirección de Obra.

El nivel del fluido de excavación deberá estar, por lo menos, medio metro (0,5 m) por encima del nivel correspondiente a la estabilidad de la zanja. Deberá estar, asimismo, por lo menos un metro (1 m) por encima del nivel piezométrico más elevado, bien sea natural o rebajado mediante bombeo, de las capas interceptadas por la excavación o situadas en las proximidades. Igualmente, deberá permanecer por encima de los pies de los muretes guía, a menos que el terreno de apoyo de estos no presente riesgo de socavación del suelo por debajo de ellos.

Justo antes de colocar los elementos del panel (encofrados de juntas, jaulas de armaduras y paneles prefabricados) el fondo de la excavación deberá ser limpiado, y en caso necesario, el fluido de excavación deberá ser tratado (proceso de desarenado) o bien reemplazado. En caso de lodo bentonítico deberán respetarse las propiedades especificadas en el apartado i) de este artículo para antes de hormigonar.

La duración entre el final de la limpieza de la excavación y el comienzo del hormigonado de los paneles deberá ser inferior a cinco horas (5 h).

Las jaulas de armadura no deberán colocarse en el fondo de la excavación sino que deberán ser suspendidas de los muretes guía.

Se recomienda dejar, entre la jaula y el fondo de la excavación, una distancia mínima de veinte centímetros (20 cm).

Cuando se utilice un fluido de excavación, se deberá colocar el hormigón mediante el sistema Tremie. El tubo-tremie deberá estar limpio y ser estanco. Su diámetro interior deberá ser superior o igual a quince centímetros (15 cm) y a seis (6) veces el tamaño máximo de los áridos. Su diámetro exterior no deberá ser superior a un medio (1/2) de la anchura de la pantalla hormigonada, no armada, y de cero con ocho (0,8) veces la anchura interior de la jaula de armadura para la pantalla de hormigón armado.



El número de tubos-tremie a utilizar en un mismo panel deberá ser determinado de tal manera que se limite el recorrido horizontal del hormigón a partir de cada tubo. En condiciones normales, el recorrido horizontal del hormigón se deberá limitar a dos con cinco metros (2,5 m). Asimismo, se recomienda utilizar al menos un tubo-tremie por jaula de armadura.

Para empezar el hormigonado, el tubo-tremie deberá colocarse sobre el fondo de la zanja y después levantarlo de diez a veinte centímetros (10 a 20 cm). Una vez que el hormigonado haya comenzado, el tubo-tremie deberá estar siempre inmerso en, por lo menos, tres metros (3 m) de hormigón fresco.

La velocidad media de ascenso del hormigón, considerada sobre la altura total de la pantalla, no deberá ser inferior a tres metros por hora (3 m/h).

El hormigonado deberá realizarse sin interrupción, debiendo, el hormigón que circula, hacerlo dentro de un periodo de tiempo equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del de comienzo de fraguado. Cuando se prevea un periodo mayor deberán utilizarse retardadores de fraguado.

Al poder ser la calidad del hormigón, en su parte superior, peor, deberá colocarse una cantidad adicional, excedentaria, de hormigón en el panel de manera que se puedan garantizar las propiedades prescritas para el hormigón situado por debajo del nivel de descabezamiento previsto en Proyecto.

Una vez terminada la ejecución de los paneles se demolerá la cabeza de los mismos en una profundidad suficiente para eliminar el hormigón contaminado por el lodo tixotrópico, y se construirá la viga de atado prevista en el Proyecto. Previamente se prolongaran las armaduras verticales de la pantalla en todo el canto de la viga de atado, enlazándolas con las armaduras longitudinales y transversales de ésta.

#### 4.2.7.3 Control de calidad

Las tolerancias establecidas en este apartado serán aplicables en los casos generales, siendo necesario consultar las normas específicas que rigen en la ejecución de los muros pantalla para situaciones particulares.

El muro pantalla se construirá con los siguientes rangos de tolerancias:

- La tolerancia de implantación, definida al nivel de los muretes-guía, y en el lado a excavar, será de veinte milímetros (20 mm) en la dirección de la excavación principal y de cincuenta milímetros (50 mm) en la dirección opuesta.
- La tolerancia de verticalidad de los paneles será del uno por ciento (1%) de la profundidad total excavada.
- La tolerancia, considerando el plano de la cara excavada, de los paneles hormigonados deberá ser inferior a cien milímetros (100 mm) en caso de protuberancias, e inferior a veinte milímetros (20 mm) en caso de agujeros. El "tecleo" entre superficies contiguas de la junta no deberá ser mayor de ciento cincuenta milímetros (150 mm).
- La anchura y la profundidad de la excavación no deberán ser en ningún caso inferiores a los valores recogidos en Proyecto.
- La tolerancia en la longitud del panel no será superior a cincuenta milímetros (50 mm).
- La longitud total de la jaula de armadura deberá ser igual a la recogida en Proyecto, más menos diez milímetros (10 mm).

- Las cotas de los elementos singulares, tales como empalmes, armaduras de espera, refuerzos para zonas de anclajes, deberán ser iguales, después del hormigonado, a los valores de Proyecto en más o en menos de setenta milímetros ( $\pm 70$  mm).
- La cota de la parte superior de la jaula deberá ser igual, después de hormigonar, al valor de Proyecto en más o en menos de cincuenta milímetros ( $\pm 50$  mm).
- La posición horizontal de la jaula, siguiendo el eje de pantalla, deberá ser igual, después de hormigonar, al valor de Proyecto en más o en menos de setenta milímetros ( $\pm 70$  mm).

#### 4.2.7.4 Medición y abono

Los muros pantalla se abonarán por metros cúbicos (m<sup>3</sup>), deducidos de los planos, multiplicando la superficie de pantalla afectada por el espesor teórico de la misma mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II. La profundidad de la pantalla se medirá desde el plano de trabajo hasta la profundidad teórica de las armaduras más veinte centímetros (20 cm). La longitud se medirá horizontalmente.

En el precio se consideran incluidos los siguientes conceptos:

- excavación
- hormigonado
- parte proporcional de transporte e instalación de equipos
- demolición de la coronación de la pantalla hasta llegar al hormigón sano y siempre, como mínimo en una profundidad de treinta centímetros (30 cm).
- limpieza y doblado de armaduras
- formación de la viga de coronación
- saneamiento de las protuberancias que aparezcan en su paramento interior
- limpieza y retirada de sobrantes
- trabajos auxiliares

Los solapes, sólo serán de abono en aquellos casos en los que no sea posible el doblado de las armaduras.

Los muretes-guía se medirán por metros (m) realmente ejecutados y se abonarán mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio se consideran incluidas la parte proporcional de excavación en zanja, el encofrado de los muretes y su posterior demolición, la retirada de los escombros y todas las operaciones auxiliares necesarias para la correcta ejecución de la unidad.

Los lodos bentoníticos se abonarán por metros cúbicos (m<sup>3</sup>), aplicando al volumen empleado el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

El acabado de la cara vista de la pantalla se abonará por metro cuadrado (m<sup>2</sup>) de superficie terminada, medida sobre planos, mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II. En el correspondiente precio se incluye la nivelación y el cepillado de la superficie.

#### 4.2.8 Juntas en estructuras de hormigón

##### 4.2.8.1 Materiales

Las bandas elastoméricas para estanqueidad de juntas son tiras o bandas de material elastomérico, caucho sintético o natural, de sección transversal adecuada para formar un cierre que impida el paso del agua a través de las juntas de las obras de hormigón. Se colocan embebidas en el hormigón según una superficie ortogonal a la de la junta y centrada con ella.

El material elastómero a emplear será: caucho butilo (IIR), caucho termopolímero Etileno-Propileno-Dieno-Monómero (EPDM), caucho de policloporeno (CR) o de Polietileno Clorosulfonado (CSM).

En Proyecto se establecerá la forma y dimensiones de la sección transversal de las bandas, especificando:

- Ancho total.
- Espesor (sin considerar nervios y bulbos).
- Altura y espesor de los nervios, en su caso.
- Dimensiones de los bulbos de anclaje.
- Diámetros interior y exterior del bulbo central, en su caso.

La sección transversal de las bandas será compacta, homogénea y exenta de porosidad, burbujas y otros defectos.

Cuando la junta sea susceptible de movimiento transversal, será obligatorio el empleo de bandas provistas de núcleo central hueco.

El material de anclaje a utilizar será adhesivo (masilla) de resina rígida.

Para el sellado de las juntas podrá utilizarse mástic asfáltico, mástic de poliuretano, relleno de poliestireno o resina de poliuretano bicomponente.

En el caso de utilizarse perfiles hidroexpansivos, estos estarán compuestos por resinas hidrofílicas sobre caucho natural, de dimensiones mínimas 20 x 5 mm.

##### 4.2.8.2 Ejecución

###### 4.2.8.2.1 Juntas de dilatación en muros y soleras

Las juntas de dilatación de dos centímetros (2 cm) de anchura se impermeabilizarán mediante un sistema de consistente en:

- Junta de PVC con perfil en laberinto embebida en el hormigón entre las dos paredes de la junta de dilatación. Tendrá núcleo central hueco y deberá ser estanca (colocada y deformada). A continuación se rellenará la junta con poliestirenos expandido.
- Sellado superficial mediante masilla de poliuretano apta para colocación en contacto con agua potable y en situación de inmersión permanente en agua. Deberá tener una capacidad de movimiento permanente del veinticinco por ciento (25%) o superior de su anchura de junta. Se

deberá disponer el correspondiente fondo de junta y los labios de la misma deberán ser limpiados y tratados con la correspondiente imprimación de adherencia.

- Junta EPDM sobre el hormigón entre las dos paredes de la junta de dilatación. Esta junta consiste en:
  - Imprimación en un ancho de 50-60 cm, (30 cm a cada lado del eje de la junta) con resina de poliuretano bicomponente a razón de 0,2-0,3 kg/ml.
  - Aplicación a quince centímetros (15 cm) de la junta masilla rígida de poliuretano bicomponente.
  - Colocación de una banda de EPDM agujereada en los extremos de treinta centímetros (30 cm) de anchura.
  - Enmasillado de los bordes de la junta con masilla rígida de poliuretano bicomponente.
  - Revestimiento elástico de la junta con resina de poliuretano bicomponente con un consumo de 0,2-0,3 kg/ml aplicado en una sola capa.

Se colocarán juntas de dilatación:

- Cada 20 m como máximo
- Donde cambie la altura del muro
- Donde cambie la profundidad del plano de cimentación
- En todo cambio de dirección en planta.

Se deberá proyectar las juntas de tal manera que coincidan las de solera con muros.

#### 4.2.8.2 Juntas de construcción con perfiles hidroexpansivos

En los arranques de muros se dispondrán perfiles hidroexpansivos compuestos por resinas hidrofílicas sobre caucho natural de 20 x 5 mm de tamaño mínimo situados en el centro del muro. Los perfiles se fijarán según las indicaciones del suministrador, en general clavados o pegados mediante masillas de poliuretano. Se podrá sustituir esta junta hidroexpansiva por junta de PVC, a juicio de la Dirección de Obra.

#### 4.2.8.3 Control de calidad

Se controlarán todos los materiales que intervienen en la ejecución de la junta, y la comprobación de las prescripciones concernientes a las dimensiones, aspecto general y acabado. Los materiales que no satisfagan las características sometidas a inspección serán rechazadas.

#### 4.2.8.4 Medición y abono

Las juntas se mediarán por metros (m) realmente colocados y se abonarán al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

La unidad incluye todos los materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la misma.

## 4.2.9 Acabados de superficies

### 4.2.9.1 Ejecución

Una vez sean retirados los encofrados, todas las zonas defectuosas se resanarán y todos los agujeros producidos por las barras de acoplamiento se rellenarán con un mortero de cemento de la misma composición que el usado en el hormigón, excepto para las caras vistas en las que una parte del cemento será BL I 42,5 UNE 80305, con objeto de obtener un color de acabado que iguale el del hormigón circundante. Las zonas defectuosas se repicarán hasta encontrar hormigón macizo y hasta una profundidad no inferior a dos centímetros y medio (2,50 cm). Los bordes de los cortes serán perpendiculares a la superficie del hormigón. Todas las zonas a resanar y como mínimo quince centímetros (15 cm) de la superficie circundante se saturarán de agua antes de tender el mortero.

El mortero se amasarán, aproximadamente, una hora antes de su tendido y, ocasionalmente, durante este tiempo se volverá a amasar con una paleta sin añadir agua. Se consolidará en su posición y se enrasará hasta dejarlo ligeramente elevado sobre la superficie circundante.

El resanado en superficies vistas se acabará, haciendo juego con las superficies adyacentes, después de que haya fraguado durante una hora o más. Los resanados se curarán tal como se ha especificado para el hormigón. Los agujeros de las barras de acoplamiento se humedecerán con agua y se rellenarán totalmente con mortero. Los agujeros que se prolonguen a través del hormigón se rellenarán por medio de una pistola de inyección o por otro sistema adecuado desde la cara no vista. El exceso de mortero en la cara vista se quitará con un trapo.

#### 4.2.9.1.1 Acabado tipo

Si no se pide un acabado especial en los planos del Proyecto, todas las superficies vistas llevarán un acabado tipo.

- Superficies no correspondientes a los encofrados

- Pavimentos de hormigón

La superficie del hormigón se enrasará por medio de una plantilla que avanzará con un movimiento combinado longitudinal y transversal. Durante el transcurso de esta operación se mantendrá un ligero exceso de hormigón por delante de la plantilla. Después del enrasado, el hormigón se fratasará longitudinalmente en un fratás de madera; efectuado esto, la superficie se comprobará con un escantillón, corrigiendo y volviendo a fratar si fuera necesario. El acabado final se obtendrá con un fratás de correa. El fratás se colocará de plano sobre la superficie del hormigón y se adelantará con un movimiento de sierra, que se prolongará hasta obtener una superficie lisa, pero arenosa y no resbaladiza. Los cantos y juntas se redondearán con un descantillador de doce milímetros (12 mm) de radio.

- Aceras

La superficie se enrasará tal como se ha especificado para los pavimentos. Después se acabará a mano con un fratás de madera hasta obtener una superficie lisa y arenosa. Los cantos y juntas se redondearán con un descantillador hasta un radio de seis milímetros (6 mm).

Las superficies sin acabado específico se terminarán con fratasas de madera hasta alisarlas.

- Superficies correspondientes al encofrado

Además del resanado de las zonas defectuosas y relleno de los orificios de las barras, se eliminarán cuidadosamente todas las rebabas y otras protuberancias, nivelando todas las irregularidades.

#### 4.2.9.1.2 Acabados especiales

Estos se emplearán en las superficies de hormigón vistas, solamente cuando así se requiera en el Proyecto. Para acabados especialmente lisos, se construirá, de acuerdo con los requisitos establecidos a este fin, una sección de la parte no vista de la estructura, tal como un muro de cimentación. Si el acabado de esta sección se ajusta al especificado, se empleará como lienzo de muestra; en otro caso, se prepararán otras secciones hasta obtener el acabado especificado. Cuando así se pida en el Proyecto, los acabados especialmente lisos recibirán la lechada de limpieza especificada en este artículo.

- Acabado especial liso  
Las superficies serán de aspecto uniforme, liso y exento de rebabas, depresiones y abombamientos.
- Acabado frotado (apomazado)  
Cuando sea factible se retirarán los encofrados antes de que el hormigón haya llegado a un fraguado duro, poniendo el debido cuidado para garantizar la seguridad de la estructura. Inmediatamente después de retirados los encofrados, la superficie se humedecerá totalmente con agua frotándola con carborundo, u otro abrasivo, hasta obtener un acabado continuo, liso y de aspecto uniforme. A la terminación de esta operación la superficie se lavará perfectamente con agua limpia.
- Acabado cepillado  
Se retirarán los encofrados estando aún fresco el hormigón y la superficie se cepillará con cepillos de cerdas duras o de fibra de alambre, haciendo uso libremente del agua, hasta que el árido quede uniformemente descubierto en la extensión apropiada. Después se lavará la superficie con agua limpia.  
Al cepillar se pondrá cuidado en no producir hoyos en la superficie arrancando partículas de árido. Si algunas partes de dicha superficie se hubieran endurecido demasiado para cepillarlo con igual relieve, o si la capa de cemento no se desprende del árido descubierto, a fin de facilitar el cepillado puede hacerse uso de una solución de ácido clorhídrico en las proporciones siguientes: una parte de ácido por cuatro partes de agua. Se eliminará totalmente con agua limpia todo vestigio de ácido.
- Acabado con fratasado mecánico  
En las soleras de hormigón se podrá optar por el acabado con fratasado mecánico, consistente en compactar y alisar la superficie del hormigón mediante la acción mecánica de las fratasadoras mecánicas, también llamadas helicópteros. Estas constan de unas paletas metálicas que forman una especie de hélice y que tomando distintos grados de inclinación hunden los áridos gruesos, aíslan la superficie y compactan el mortero superficial que forma la capa de rodadura.

La fratasadora realiza tres acciones Hunde los áridos gruesos, por lo que la capa superficial consiste en un mortero de cemento; si lleva la capa de rodadura adecuada formada por arena de sílice y cemento se adquirirá una gran dureza. También se puede pigmentar para alcanzar un mayor efecto decorativo. Alisa la superficie eliminando defectos y pequeñas irregularidades. Por último, compacta la superficie.

Para realizar todo el proceso, primero debe ser vertido el hormigón y correctamente extendido. Posteriormente se realizarán las pasadas con una regla vibrante, que alisara la superficie. Más tarde, cuando en el hormigón no se marque huella de más de cinco centímetros (5 cm) y el agua de exudación haya desaparecido se procederá a trabajar con la fratasadora mecánica.

Primero se deberán fratar manualmente las esquinas y los bordes. El fratasado mecánico primero debe realizarse con las paletas paralelas al pavimento. Según se realicen las sucesivas pasadas, se cambiará la inclinación de las paletas hasta obtener el acabado deseado.

- Lechada de limpieza

Cuando se pida en el Proyecto, los acabados lisos especiales recibirán una lechada de limpieza en la forma siguiente: La lechada consistirá en una parte de cemento CEM I, por una y media de arena fina, amasadas con el agua suficiente para producir una consistencia de pintura espesa como cemento. En su totalidad o en parte, según se ordene, se empleará cemento BL I. Se mojará la superficie del hormigón y se aplicará la lechada uniformemente, a brocha o pistola, hasta rellenar completamente todos los huecos debidos a burbujas de aire. Inmediatamente después de aplicada la lechada, las superficies se frotarán vigorosamente con un fratas de madera o de esponja de goma en los acabados especiales lisos. Durante una o dos horas, según las condiciones atmosféricas, se dejará que la lechada fragüe parcialmente. Con tiempo seco y caluroso se mantendrá húmeda la superficie de la lechada por medio de un rociado pulverizado. Cuando haya endurecido, se raspará toda aquella que pueda desprenderse con el canto de una llana de acero, sin extraer la lechada de los agujeros dejados por las burbujas de aire, La superficie se dejará secar perfectamente y después se frotará vigorosamente con un arpillera seca para arrancar totalmente la lechada. Después de esto no quedará película alguna visible de lechada.

La operación de limpieza para cualquier zona se completará el mismo día que se comience. Después de revocado todo el trabajo, todos aquellos puntos oscuros o vetas que se observen, se limpiarán frotando suavemente con una piedra fina de esmeril; el frotado con la piedra no cambiará la textura del hormigón.

#### 4.2.10 Impermeabilización

Este artículo hace referencia a la impermeabilización de elementos de hormigón armado, no siendo de aplicación para las cubiertas de edificación.

##### 4.2.10.1 Materiales

Se efectuará la impermeabilización del conjunto del vaso mediante dos capas de resinas de poliuretano bicomponente específico para dicha función:

- Debe ser apto para contacto con agua para consumo humano

- Debe ser flexible con capacidad para puentear microfisuras y sufrir elongaciones de un 20 % sin aparición de fisuras.

#### 4.2.10.2 Ejecución

Previamente a la aplicación del material de impermeabilización, se limpiarán con agua a presión y se repararán, si fuese necesario, las superficies del vaso que deben quedar libres de coqueras, zonas mal hormigonadas, lechadas superficiales, partículas mal adheridas productos desencofrantes o de curado, etc.

En los encuentros entre elementos, por ejemplo solera y muros se ejecutarán medias cañas para suavizar las esquinas. Estas medias cañas se ejecutarán picando previamente dicho encuentro. No es admisible la colocación de la resina directamente sobre las esquinas sin picar. Las medias cañas deben tener un tamaño mínimo de 5 x 5 cm. Las medias cañas se ejecutarán con morteros aditivados sin retracción.

Igualmente, se sellarán previamente los espadines del encofrado.

La imprimación consistirá en la aplicación de una mano de resina de poliuretano bicomponente con un consumo estimado de 0,4-0,6 kg/m<sup>2</sup> (dependiendo del soporte), que penetrando en la red capilar del hormigón sirva de anclaje del revestimiento posterior.

El revestimiento consistirá en la aplicación de una capa de una resina de poliuretano, bicomponente, sin disolventes, perfectamente compatible, con un consumo estimado de 0,4-0,5 kg/m<sup>2</sup> de características elastoplásticas y tixotrópicas, y debe cumplir toda la normativa sobre potabilidad.

La parte interior de la cubierta llevará una protección anticarbonatación.

En el caso de los depósitos de almacenamiento de agua, dado el ambiente húmedo y algo clorado de su interior, las condensaciones en cubierta pueden producir la corrosión acelerada de las armaduras del forjado. Para evitar este fenómeno se adoptarán dos medidas:

- Colocación de chimeneas de aireación en cubierta, rejillas de ventilación en la galería del aliviadero e incluso extractores de aire en la misma.
- Protección del interior del forjado mediante pintura acrílica anticarbonatación aplicada en al menos 2 manos. Previamente se procederá a la limpieza mediante agua a presión del forjado para que la superficie quede completamente limpia y libre de partículas mal adheridas. Se seguirán las especificaciones del suministrador de la pintura de protección.

#### 4.2.10.3 Medición y abono

La impermeabilización se realizará por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) realmente ejecutados y se abonará al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.



#### 4.2.11 Prueba de estanqueidad de muros y solera de las estructuras de hormigón

##### 4.2.11.1 Ejecución

El Adjudicatario deberá garantizar la estanqueidad de los depósitos y tanques de hormigón para lo cual, ante la no existencia de normativa española, se seguirán las especificaciones indicadas en la norma inglesa BS 8007.

Previamente a la realización del ensayo se deberá:

- Asegurar que los dispositivos de evacuación de agua están disponibles y que funcionan correctamente.
- Limpiar las superficies interiores de los tanques de hormigón.
- Aislar y asegurar todas las conducciones de entrada y de salida.

El procedimiento de ensayo será el siguiente:

- Llenar lentamente el depósito o tanque de agua hasta el nivel total de llenado. La velocidad de llenado no será superior a los dos metros (2 m) de lámina de agua cada veinticuatro horas. Durante la fase de llenado y posteriores, se registrarán detalladamente la eventual aparición de humedades y flujos de agua a través de fisuras, debiendo detenerse el ensayo si las filtraciones resultasen peligrosas para la integridad de la estructura.
- Antes de comenzar a controlar el nivel de la lámina de agua, se mantendrá lleno el tanque un periodo de tiempo, para poder distinguir las pérdidas debidas a la absorción inicial del hormigón, de las fisuras autosellantes del resto de las filtraciones existentes. En caso de ser necesario, se restituirá el líquido que por absorción inicial de los paramentos se consuma. Este período de absorción tendrá una duración comprendida entre una semana, para aquellas estructuras calculadas con una anchura máxima de fisura inferior a una décima de milímetro (0,1 mm) y tres semanas, para una anchura máxima de fisura mayor o igual a dos décimas de milímetro (0,2 mm).
- Durante esta fase de estabilización, si procede, se registrarán los caudales filtrados recogidos por la red de drenaje bajo solera. También se verificará si las fisuras registradas durante la fase de llenado y la fase de estabilización se han sellado o si siguen provocando filtraciones.
- Una vez terminada la fase de estabilización y absorción inicial se deberá mantener el depósito o tanque lleno, sin aportación adicional de agua durante al menos siete días, durante los cuales se controlará el nivel de la lámina de agua, como mínimo, cada veinticuatro horas durante la ejecución del ensayo. Para realizar esto se establecerá un punto de referencia fijo. También se registrarán las filtraciones recogidas por la red de drenaje.
- Se calcularán las pérdidas de agua. Salvo indicación contraria del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, las pérdidas admisibles no pueden superar los siguientes límites:
  - el dos por mil (2 ‰) del volumen total.
  - 10 mm de descenso absoluto de la lámina de agua

En esta disminución no se tiene en cuenta las pérdidas por evaporación y por aporte de lluvia que se corregirán aparte.

- Se realizará un informe del ensayo recogiendo las conclusiones obtenidas y las posibles propuestas de actuación, en el caso que las pérdidas obtenidas sean superiores a las admisibles.

Las reparaciones de fisuras, juntas, etc deberán efectuarse desde la cara en contacto con el agua. El material empleado deberá tener la flexibilidad adecuada, no reaccionar con el agua y ser compatible con el posterior uso del agua almacenada.

Una vez realizados los trabajos de impermeabilización se realizará otro ensayo de estanqueidad, que igualmente requerirá una primera fase de estabilización.

#### 4.2.12 *Prueba de estanqueidad cubiertas de depósitos*

##### 4.2.12.1 *Ejecución*

Previamente a la realización del ensayo se deberá:

- Asegurar que el compartimento está vacío de agua
- En el caso de cubiertas planas, realizar previsiones temporales para sellar cualquier pérdida en la cubierta.
- Realizar los ajustes temporales para conseguir la profundidad de agua necesaria en la cubierta.

El procedimiento de ensayo será el siguiente:

- En cubiertas planas, se inundará la cubierta con una lámina de al menos veinticinco centímetros (25 cm) de agua durante no menos de veinticuatro horas (24 h)
- Cuando la geometría de la cubierta impida su inundación, se procederá al regado por aspersión durante al menos seis horas (6 h)
- Se observará la parte inferior de la cubierta para detectar las pérdidas
- Se redactará un informe con las condiciones del ensayo y sus resultados

Si aparecieran filtraciones, goteras o manchas de humedad en la cara inferior de la cubierta o en el contacto de ésta con los muros perimetrales durante el ensayo de estanqueidad o inmediatamente después, el Adjudicatario deberá proponer una solución de impermeabilización de la cubierta y repetir el ensayo de estanqueidad una vez efectuada la reparación.

La cubierta del depósito deberá ser impermeable para evitar la contaminación del agua almacenada por la lluvia y los arrastres de la suciedad acumulada en la misma.

### 4.3 Estructuras de acero

#### 4.3.1 Estructuras de acero

##### 4.3.1.1 *Materiales*

El tipo de acero a emplear en perfiles laminados y placas será en general S275JR excepto indicación en contra en planos, según clasificación de la norma UNE-EN 10025: “Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro”.

Serán de aplicación las especificaciones que sobre los aceros para perfiles y placas conformados se prescriben en el Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).

El almacenamiento se realizará de forma que no están expuestos a una oxidación directa, a la acción de atmósferas agresivas, ni se manchan de grasa, ligantes o aceites.

#### 4.3.1.2 Ejecución

Serán de aplicación los artículos del título 6 de la EAE.

#### 4.3.1.3 Control de calidad

Serán de aplicación los artículos del título 7 de la EAE.

#### 4.3.1.4 Medición y abono

Se abonarán por kilogramo (kg) realmente colocado de perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y correas, mediante uniones soldadas atendiendo a los planos aprobados, con la aplicación del precio que corresponda del Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II. En el precio correspondiente se considera incluido el suministro y montaje, la parte proporcional de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado, según normativa vigente.

La protección contra la oxidación de los elementos metálicos mediante galvanización con cinc se medirá por kilogramo (kg) de peso teórico del material tratado y se abonará mediante la aplicación del precio que corresponda del Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En dicho precio se considera incluido:

- El transporte, la carga y descarga a taller de galvanización.
- La preparación del material.
- El desengrase eliminando mediante tratamientos preliminares restos de pinturas, manchas de grasa, etc.
- El decapado superficial de óxidos por inmersión en ácido sulfúrico o clorhídrico diluido.
- El tratamiento con flujo e inmersión en baño de zinc fundido a través de la cubierta de flujo que flota sobre el material fundido, a temperatura de 445-465 ° C.
- Nueva carga y transporte sobre camión a obra.

### 4.4 Estructuras prefabricadas

#### 4.4.1 Paneles

##### 4.4.1.1 Paredes:

Los elementos estrán fabricados a base de paneles de hormigón HA-40/F/13/IV (ambiente normal para agua potable, característica adicional MR o SR en caso necesario).

Los paneles se fabricarán con armadura activa vertical. Se ensamblarán formando un prisma poligonal regular, articulados a la solera por su base, y pretensados mediante una serie de tendones post-tesos.

La estructura se calculará según las indicaciones de la norma UNE EN 1992:3-2011 para clase de estanqueidad 3, sobre la base de que la combinación de pretensado vertical y horizontal permiten mantener la compresión interior en todas las combinaciones del Estado de Servicio, como también en la manipulación e izado de los paneles para su montaje.

Asimismo, las juntas verticales entre paneles quedarán comprimidas en cualquier combinación del Estado de Servicio, garantizando que su sellado, ya sea mediante perfil de caucho o por la combinación de cordones de poliuretano más mortero de inyección sea completamente efectivo.

#### 4.4.1.2 Cubierta:

Por otro lado, las cubiertas estarán formadas por piezas con sección completa, sin necesidad de hormigonado de capa de compresión in situ, y de la misma calidad de hormigón que los paneles de la pared. Se garantizará la impermeabilidad de las juntas entre cubierta sin necesidad de impermeabilización ulterior.

#### 4.4.2 Losa de fondo

La losa de fondo será flexible de hormigón armado, dotadas de zapata perimetral bajo los paneles de pared y de zapatas centrales para los pilares de cubierta.

Es de importancia fundamental verificar que no existe riesgo de asientos diferenciales que puedan comprometer la estabilidad estructural o la estanqueidad del vaso. Se garantizará que el terreno dispone de resistencia suficiente para soportar la presión máxima transmitida, y de homogeneidad de deformaciones.

En el proceso de construcción de la losa de fondo, en condiciones de terreno normales sin necesidad de soluciones especiales, se seguirán las etapas descritas a continuación:

- Replanteo del centro del depósito y el radio exterior de la solera.
- Excavación y explanación de tierras.
- Comprobación de la resistencia del terreno. Medidas correctoras.
- Nivelación de los puntos perimetrales.
- Vertido del hormigón de limpieza.
- Replanteo de la geometría en planta.
- Encofrado de borde de la losa de fondo.
- Colocación de las armaduras.
- Vertido del hormigón de la losa de fondo.
- Acabado superficial y curado.

#### 4.4.2.1 Replanteo del centro:

Se buscará el lugar donde se situará el depósito según el plano de emplazamiento. Localizará el centro del terreno a excavar y clavará en él una varilla que servirá de centro para trazar una circunferencia con un radio 1 m mayor que el radio de la losa de fondo, según los planos.

#### 4.4.2.2 Excavación y explanación de tierras

Una vez replanteado se procederá a la excavación y explanación de las tierras, procurando que la varilla de hierro clavada en el suelo no se mueva. En el caso de que sea necesario mover la varilla, se volverá a clavar comprobando de nuevo el círculo antes trazado.

En el caso de que la estructura vaya enterrada o semi-enterrada, dejar una rampa de acceso, o acondicionar un espacio de terreno desde donde sea posible el tránsito de los camiones para transporte de ferralla, hormigonera, los camiones de transporte de paneles, el acceso de las grúas para el montaje de los paneles o para el acopio de materiales.

El relleno perimetral se hará con material drenante.

Se replantearán los elementos singulares de la losa de fondo, zapata perimetral, zapatas para pilares de cubierta, arquetas, tubos enterrados bajo solera, y se excavará lo necesario para dichos elementos.

El asentamiento se hará sobre suelo firme. Si la tierra es arcillosa el asentamiento se hará sobre suelo libre de congelación. No se asentará sobre terrenos expansivos, en caso de que aparecieran en la excavación se excavarán y se hará un relleno con material seleccionado debidamente compactado, a fin de que no haya asientos diferenciales.

Si el material de base permitiera un acabado de la excavación suficientemente nivelado, se verterá sobre él el hormigón de limpieza. Si en la excavación quedaran irregularidades se regularizarán con material de aporte de características similares a las del suelo base, esto es, en caso de suelos granulares, con zahorra compactada al 100% Proctor, en caso de suelos rocosos, con hormigón ciclópeo. Siempre se procederá al objeto de conseguir el suelo soporte más homogéneo posible, evitando asientos diferenciales.

En caso de aparición de nivel freático durante la excavación, se dispondrán medios de drenaje suficientes, según el criterio de la Dirección de Obra. Se cuidará que las condiciones de humedad del suelo soporte no suponen peligro de deformaciones por plastificación en ningún punto afectado por la estructura.

#### 4.4.2.3 Comprobación de la resistencia del terreno. Medidas correctoras.

Una vez finalizada la explanación, se harán ensayos para verificar la resistencia del terreno, y la seguridad frente a asientos diferenciales. Si los ensayos realizados no dieran resultados satisfactorios, se harán las medidas correctoras según el criterio de la Dirección de Obra, considerado el informe del Técnico competente en Geotécnia.

Se evitará la construcción sobre suelos poco homogéneos en cuanto a deformabilidad. En especial se evitará la construcción parcial en desmonte y parcial en relleno. En estos casos será necesaria la intervención de un Técnico Competente (Ingeniero de Caminos, Ingeniero Civil, Ingeniero Geólogo,

Ingeniero Industrial, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes, según el caso) con experiencia probada en cimentaciones similares, que deberá proyectar una cimentación adecuada para las necesidades estructurales del depósito.

En caso de cimentaciones bajo nivel freático, se hace mención de que es necesario garantizar que no se va a producir plastificación del suelo. Asimismo, si no es posible evitar las subpresiones mediante un drenaje adecuado, es necesario estudiar el efecto estructural de los empujes hidrostáticos bajo solera. No se recomienda que la solera pueda flexionar hacia arriba, esto es, con tracción en la fibra superior. En estos casos se recomienda lastrar la solera con una capa de hormigón ciclópeo bajo ella, amarrada a la solera con redondos de acero suficientemente anclados en el hormigón ciclópeo y en cantidad suficiente para evitar que la solera alcance el momento de fisuración por el empuje hidrostático.

#### 4.4.2.4 Nivelación de los puntos perimetrales.

Se procederá a la nivelación de los puntos del perímetro de la solera, clavando estaquillas de madera que servirán como guía.

A efectos de las necesidades de montaje, se admite una tolerancia de niveles, sobre la solera terminada, de  $\pm 15$  mm, a lo largo del perímetro del depósito.

Es importante mantener esta tolerancia incluso desde el hormigón de limpieza, que también es de nivelación. Si el hormigón de limpieza no quedara bien nivelado, será luego más difícil mantener la uniformidad en la ejecución de la solera.

Sobre la base de las estaquillas de madera colocadas, y de la varilla que marca el centro del depósito, será fácil tomar niveles para cualquier punto de la planta de solera, sin más que usar un hilo.

#### 4.4.2.5 Vertido del hormigón de limpieza.

Se verterá el hormigón de limpieza cuidando la nivelación lo más posible. La terminación puede ser rugosa, pero conviene que el acabado sea lo más regular posible, a efectos de facilitar la colocación de las armaduras de la solera.

Se evitará que queden coqueas que pudieran dar lugar a problemas de asientos. Para ello se vibrará con vibrador de aguja o con regla vibradora.

Generalmente se emplea, como hormigón de nivelación, HM-15/P/20. La Dirección de Obra podrá especificar otro tipo, previa justificación.

#### 4.4.2.6 Replanteo de la geometría en planta.

A fin de que se produzca una buena correspondencia entre las partes prefabricada e “in situ”, se ha de ejecutar esta última con la mayor precisión posible en cuanto a las dimensiones en planta y alzado. Para esto, es esencial hacer un buen replanteo, y el mejor momento para hacerlo es sobre el hormigón de limpieza endurecido.

Tomando como base el centro del depósito, que ha quedado marcado con una varilla, desde el principio, se ha de replantear la geometría de la solera según los planos correspondientes.

El replanteo se puede hacer a cinta o usando un aparato topográfico. Es especialmente importante el replanteo de la unión entre paneles y solera, según la forma poligonal o circular expresada en el plano de soleras.

En el caso de que en el plano de soleras se defina la solera en forma poligonal (en la mayoría de depósitos), los polígonos se pueden replantar a cinta haciendo triángulos con el radio de la circunferencia inscrita y el lado del polígono, o mediante aparato topográfico.

En el caso de que en el plano de soleras se defina la solera en forma circular (en depósitos de gran diámetro), el marcado se puede hacer fácilmente con cinta, únicamente midiendo radios.

La tolerancia máxima en cotas verticales ha de ser de  $\pm 15$  mm. La tolerancia en dimensiones horizontales es de  $\pm 10$  mm.

Los puntos marcados pueden señalarse con clavos introducidos en el hormigón de limpieza y resaltados con pintura. Se recomienda replantar el borde exterior y la vertical del escalón perimetral. Los ejes de pilares no es necesario replantarlos en esta fase puesto que ya se replantearon para la excavación de las zapatas y no es necesario dejar ningún elemento embebido en el hormigón.

Se colocarán planchas metálicas de estaca a estaca siguiendo la curvatura del perímetro de la losa de fondo a modo de encofrado. Las planchas tendrán una medida igual a la suma de los cantos del hormigón de limpieza y del hormigón de la losa de fondo dadas en proyecto. El borde superior del encofrado será continuo y sin altibajos, ajustándose a las señales realizadas en las estacas. Es muy importante que el encofrado de borde esté muy bien realizado puesto que puede servir de apoyo en el proceso de regleado del hormigón de la losa.

#### 4.4.2.7 Encofrado de borde de la losa de fondo.

El encofrado exterior se hará respetando la geometría indicada en los planos. La altura del encofrado incluirá la necesaria para hormigonar la junta entre paneles y solera, de forma que no haya que volver a encofrar nuevamente ni mover el encofrado de nuevo.

El encofrado del escalón perimetral se colocará de forma que quede en la vertical del polígono correspondiente, que se ha marcado en el hormigón de limpieza. Se asegurará afalconándolo al encofrado exterior o amarrándolo a las armaduras mediante separadores de hormigón y alambres.

Para no desperdiciar piezas de encofrado, es posible emplear tabloneros más largos que los lados del polígono a encofrar, sin más que montarlo en “espina de pescado”.

A efectos dimensionales se respetarán las tolerancias requeridas,  $\pm 5$  mm en vertical y  $\pm 10$  mm en horizontal.

#### 4.4.2.8 Colocación de las armaduras.

Una vez encofrado el perímetro exterior y antes de encofrar el canto del escalón perimetral, se colocarán las armaduras necesarias.

Se respetarán las cuantías de acero indicadas en los planos y la geometría y posicionamiento de las armaduras allí detalladas.

En general se permite que la solera se ferralle en malla ortogonal (parrilla) o en malla axial. El primer procedimiento es más aconsejable en soleras planas. Se recomienda el ferrallado a partir de redondos sueltos, armados “in situ”. El uso de parrillas elaboradas en taller aumenta innecesariamente el consumo de acero en solapes. Además, la necesidad de solapar más de dos mallas en las esquinas aumentan el espacio ocupado en la vertical (al montarse los diámetros) y dificultan mantener la geometría de la solera.

El armado con simetría axial es más aconsejable en soleras tronco cónicas. En este caso es obligado armar la ferralla en obra a base de redondos sueltos. Dado que los redondos radiales se acercan entre ellos al aproximarse al centro, cuando su distancia alcance la mitad del espaciamiento marcado, ha de suprimirse uno de cada dos, recuperando el espaciamiento de nuevo. En promedio, el espaciamiento en la armadura radial será menor que el requerido, implicando esto un consumo adicional de acero. Sin embargo, el uso de mallas ortogonales no conviene en estas soleras porque obliga a curvar en la vertical las armaduras.

Se cuidará el recubrimiento marcado en los planos en la cara inferior y en la cara superior. Se utilizarán separadores suficientes en la cara inferior, así como caballetes, según las especificaciones de la EHE-08. Como separadores no es válido utilizar piedras o trozos de ladrillo. Se ha de utilizar separadores de hormigón del calibre adecuado.

Se cuidará que las barras estén correctamente ancladas y enlazadas, cumpliendo con las longitudes marcadas en la EHE-08.

El Director de Obra habrá de revisar y dar por bueno el armado antes del hormigonado de la solera.

#### 4.4.2.9 Vertido del hormigón de la losa de fondo.

Una vez completado el ferrallado y el encofrado, se procederá a verter el hormigón de la solera.

Se cuidará en todo caso la ejecución según lo indicado en la EHE-08.

El hormigón de la solera será el definido en los planos. El vertido empezará por las zonas a cotas menores, como por la zapata perimetral, y terminando por la zona interior de solera. Se pondrá cuidado en ejecutar el vertido en el menor tiempo posible, siempre dentro de los requerimientos de la EHE-08.

Se vibrará con vibrador de aguja, cuidando de que se llene bien la solera en todos los puntos. Para la terminación, se aconseja disponer de una regla vibradora.

En general, para depósitos de tamaño mediano, se procurará hacer la solera sin juntas, para lo cual irá dotada de armado suficiente y se cuidará el tiempo de ejecución.

En soleras grandes, el Contratista y el Director de Obra pueden decidir ejecutar la solera por sectores, separándolos con juntas de construcción. En este caso, se ha de definir con cuidado la ejecución de las juntas y controlar bien su ejecución.

#### 4.4.2.10 Acabado superficial y curado.

El Director de obra definirá la terminación necesaria de la solera, desde el acabado regleteado hasta el acabado fratasado con “helicóptero”.



A fin de evitar la fisuración excesiva de la solera, se cuidará el curado del hormigón. Se evitarán días muy secos o con viento. Se regará la solera continuamente durante los primeros dos días, evitando siempre el lavado de cemento en las primeras horas. Si es necesario, se aplicarán sacos de arpillera encharcados.

Una solución alternativa es elevar el encofrado del escalón perimetral unos centímetros, de forma que se pueda llenar de agua dicho encofrado sobre el hormigón. De esta forma se consigue un curado excelente, incluso en días calurosos. Para conseguir que el agua no se pierda, el encofrado ha de estar correctamente ejecutado.

Si el hormigonado se realiza en tiempo frío, además de respetar las limitaciones dadas en la EHE, se protegerá la solera de la helada cubriéndola con un plástico de polietileno (o similar), de forma que se mantenga parte del calor liberado en el fraguado. Si las condiciones son extremas se desaconseja hormigonar hasta que el tiempo mejore.

Como regla general, se tendrá un curado mínimo de una semana antes de proceder al montaje de los paneles del depósito. Excepcionalmente se puede montar en cuatro días si no se va a subir la grúa sobre la solera y si no se trata de tiempo frío que pueda retrasar el curado. En estas condiciones, el condicionante para montar con seguridad es que el hormigón de solera haya endurecido lo suficiente como para permitir fijar con seguridad los pernos expansivos que asegurarán los puntales a la solera

#### 4.4.3 Montaje de elementos prefabricados

En el montaje se distinguen las siguientes fases:

- Replanteo.
- Montaje de paneles.
- Introducción de bables y primer tesado.
- Hormigonado de junta con solera.
- Inyección de juntas verticales (si los lleva).
- Tesado final
- Aplicación de sellados
- Montaje de cubierta.
- Sellado de juntas de cubierta.

##### 4.4.3.1 Replanteo:

Partiendo como base del centro del depósito, que se ha señalado con una varilla de acero desde el principio, el equipo de montaje deberá replantear el polígono de la pared y las posiciones de los pilares de cubierta.

En el replanteo se posicionarán todos los paneles especiales, por ejemplo paneles con piezas metálicas insertadas o formas singulares, cuya posición se haya definido en el proyecto. Dichos paneles singulares condicionarán también la orientación del polígono, que habrá de estar inequívocamente indicada en los planos del proyecto. Alternativamente, dicha orientación podrá ser establecida, en el momento del replanteo, por el Director de Obra. Una vez replanteado, queda limitada ya la posibilidad de alterar la orientación de los paneles.

Dado que el polígono de la pared viene a caer en el fondo del rebaje perimetral, por motivos de comodidad, se replantea un polígono paralelo a este y menor, de forma que caiga sobre la parte interior de solera, próximo al escalón. Con la alineación del centro es fácil ubicar los vértices del polígono de la pared, con la ayuda de un flexómetro apoyado sobre solera, midiendo la distancia necesaria.

Sobre el fondo del escalón, se colocará una chapa metálica sobre almohadilla de mortero, de forma que sobre ella puedan apoyar los dos paneles que confluyen en la junta, a través de los tornillos de nivelación con los que cuentan. Dichas chapas se colocarán a nivel con precisión de  $\pm 3$  mm, partiendo de la junta más alta en el fondo del escalón, y manteniendo esta cota con la tolerancia indicada en todo el perímetro.

Para los pilares de cubierta, se marcará el centro y la orientación, de forma que coincidan con las zapatas ejecutadas en la solera. Con una plantilla metálica, se marcarán los centros de los taladros necesarios para fijar cada pilar. La tolerancia en cotas horizontales dependerá del radio del depósito y será de será del 3 por mil.

#### 4.4.3.2 Montaje de los paneles:

Los paneles se montarán sobre el polígono replanteado, apoyándolos en las chapas de nivelación a través de los pernos roscados previstos a tal efecto, y sostenidos por puntales extensibles.

Los paneles serán aplomados con precisión para mantener una tolerancia en cotas verticales de  $\pm 3$  mm entre piezas.

La tolerancia en cotas horizontales dependerá del radio del depósito y será de será del 3 por mil.

Los puntales se fijarán a solera mediante pernos expansivos y al panel atornillándolos a las mangas previstas en el panel a tal efecto. Excepcionalmente se pueden fijar al panel con pernos expansivos, que luego habrán de ser retirados completamente y su orificio sellado con masilla de poliuretano y doble capa de mortero impermeabilizante.

En case de ser necesario para el tipo de panel dispuesto, antes de ensamblar las juntas se ha de aplicar al panel doble cordón de masilla de poliuretano, de forma que al encajarla con el panel anterior quede sellada por dentro y por fuera.

#### 4.4.3.3 Introducción de cables y primer tesado:

Una vez ensamblados todos los paneles, se introducen los cables por el panel de tesado, usando una máquina especial empujadora. Alternativamente, si el tamaño del depósito lo permite, se pueden introducir a mano.

Se cuidará que no se produzcan daños de importancia en la cubierta plástica que envuelve los cables. En caso de producirse, se podrá reparar dicha cubierta con cinta adhesiva adecuada.

Si el daño no permite dicha reparación, se desechará el cable dañado.

En caso de que no se pueda enfilar un cable, el Responsable Técnico de la empresa de prefabricados decidirá el procedimiento a seguir, en base a las prescripciones de la EHE-08, habiendo dos alternativas principales:

- Prescindir del cable que no se puede enfilar, aumentando el tesado de los restantes, dentro de los límites admisibles.
- Corregir el impedimento al paso del cable, mediante procedimiento existente para tal caso, basado en localizar el obstáculo, abrir una cata en el panel desde el interior, despejar el paso en la vaina, pasar el cable y cerrar la cata abierta con mortero de reparación de clase R4. El panel ha de quedar en idénticas condiciones mecánicas que al principio, tanto de armado como de hormigón.

Una vez introducidos se aplicarán las cabezas de anclaje y se dará el primer tesado. Se respetará la tabla de tesado del depósito.

Durante el primer tesado, puede producirse alguna fisura en los labios de la junta vertical, que aún está vacía, por imperfecciones de fabricación o montaje, que causan que se produzca un contacto más pronunciado en algunos puntos y que se llegue a romper el hormigón del labio hembra. En caso de que esto suceda, el jefe del equipo de montaje revisará su estado antes de inyectar. Si ofrece garantías para contener la inyección se procederá con ella. Si, por el contrario, ofrece dudas, se asegurará al panel por medios mecánicos, con pernos expansivos o con puntales al suelo, según su posición. Una vez inyectadas las juntas, se repicará la zona del labio rota y se reconstruirá con mortero R4, a fin de reponer la estética exterior del depósito. Si la rotura dejara al descubierto alguna armadura del panel se aplicará pasivador antes de reparar con mortero el labio.

En el caso de que la junta disponga de un elastómero de caucho, en el primer tesado se producen grandes deformaciones. Para controlar la regularidad de la pared durante el primer tesado se cuenta con los puntales extensibles y con tornillos horizontales enroscados en mangas en el extremo inferior del panel y que apoyan contra el canto de solera. Mediante una llave mordaza se puede ajustar la longitud del tornillo y dejar entrar los paneles lo necesario, según se va tesando.

Según las indicaciones de la tabla de tesado, se liberarán los puntales en el momento preciso.

#### 4.4.3.4 Hormigonado de junta con solera:

Una vez aplicado el primer tesado, se hormigona la junta con solera.

Para el vertido de hormigón en el tiempo adecuado es necesario disponer de bomba.

Antes de hormigonar se habrá limpiado el escalón de cuerpos extraños, se habrán aplicado los cordones de sellado según se detalla en los planos y la lechada de puente de unión.

El hormigón utilizado ha de tener, salvo indicación en contra del Responsable Técnico de la empresa de prefabricados, la misma especificación que el hormigón de solera, con la excepción del tamaño máximo de árido, que será de 12 milímetros como máximo.

La puesta en obra será siguiendo las prescripciones de la EHE-08. Se vibrará a conciencia con vibrador de aguja, vertiéndolo en el exterior y haciendo que pase al interior por debajo del panel a fuerza de vibrador.

En el interior se dará terminación lisa a nivel del hormigón de solera.

En el exterior se dará terminación lisa, preferiblemente dejando un poco de pendiente hacia afuera.

#### 4.4.3.5 *Inyección de juntas verticales:*

Una vez hormigonada la junta con solera se inyectarán las juntas verticales en el caso de que se disponga de ellas.

Antes de inyectar se colocarán en los extremos superiores de las juntas ventosas metálicas que cerrarán la junta por la parte superior, una vez evacuado el aire.

Se montará la máquina de inyección y el entubado necesario. Se revisará el funcionamiento del generador y el suministro de agua. La máquina de inyección ha de tener el mantenimiento adecuado.

La inyección de cada tramo (entre dos paneles de tesado consecutivos) no durará más de lo establecido en las instrucciones del fabricante del mortero. En general el tiempo operativo máximo desde que se abre el primer grifo hasta que se cierra el último será de 1 hora.

Después de inyectar se lavará la bomba y el entubado recuperado.

En caso de que aparezca alguna fuga en junta vertical, el Jefe de Equipo de Montaje determinará si es posible taponarla sin parar la inyección. Los métodos normales de taponamiento sobre la marcha son cuñas de madera o papel.

Si hubiera de pararse la inyección por cualquier problema, más allá del tiempo operativo, será necesario estudiar en qué medida se han llenado las juntas y proceder con un método alternativo para completar el llenado. Normalmente, el método a que se recurre es el llenado mediante vertido desde arriba, requiriendo especial cuidado en vibrar con redondo las juntas a fin de garantizar que se ha llenado la junta vertical. Este método no garantiza el total relleno de las vainas de los cables, pero, ejecutado con cuidado, sí da seguridad razonable de que las juntas verticales se ejecutan correctamente.

#### 4.4.3.6 *Tesado final:*

Una vez que los hormigones de las juntas con solera y juntas verticales (si existen) han alcanzado resistencia suficiente, se aplica el tesado final a los cables.

En general, se considera suficiente haber alcanzado una resistencia de 10 MPa en el hormigón de la junta con solera, y de 30 MPa en el hormigón de las juntas.

En condiciones normales de temperatura, esto es, con temperaturas de 20º C, se puede confiar en haber alcanzado dichos valores a los 3 días de haber hormigonado la junta con solera y a los 2 días de haber inyectado las juntas verticales.

En caso de tiempo frío, pueden ser necesarios datos de rotura de probetas a 3 días, antes de hacer el tesado definitivo.

Dado que en el primer tesado se cierran las holguras entre piezas y se alcanza el contacto pleno, no tiene sentido medir alargamientos de los cables en esa fase.

En el segundo tesado, al no haber más holguras que cerrar, sí se mide el alargamiento obtenido en los cables desde el primer tesado, comparándolo con el teórico calculado, dentro de los parámetros de aceptación dados en la tabla de tesado.

De producirse diferencias respecto a dichos criterios de aceptación, el Responsable Técnico de la empresa de prefabricados ha de dar su parecer sobre la aceptación o no de los resultados.

En caso de la eventualidad de la rotura de un cable, o de un anclaje, se ha de proceder a la sustitución de dicho cable. El Responsable Técnico de la empresa de prefabricados habrá de decidir lo que convenga, y establecer el procedimiento de trabajo necesario.

#### *4.4.3.7 Aplicación de sellados:*

Sobre la esquina interior de la junta con solera se aplicarán los sellados especificados en los planos.

En las aplicaciones de productos se seguirán las instrucciones dadas en las fichas técnicas del fabricante y se respetarán los tiempos de curado necesarios.

En general, el sellado interior consiste en aplicación de dos cordones de masilla de poliuretano más doble capa de mortero semiflexible impermeabilizante, recubriendo desde el panel hasta el hormigón de solera. Sellados alternativos pueden ser introducidos a criterio del Responsable Técnico.

#### *4.4.3.8 Montaje de cubierta:*

La cubierta se montará, según los planos de proyecto, ejecutando las uniones entre pilares, estructuras de apoyo y piezas de cubierta.

Se cuidará que las uniones que requieran hormigonado hayan fraguado suficientemente antes de entrar en carga, según las fichas técnicas de los morteros de alta resistencia empleados.

El apoyo entre piezas de hormigón será en todo caso sobre bandas de elastómero.

En el apoyo de cubiertas sobre la pared, además del elastómero de apoyo se dispondrá otro perfil continuo para cerrar el espacio remanente e impedir la entrada de elementos indeseados al depósito.

#### *4.4.3.9 Sellado de juntas de cubierta:*

Una vez colocadas las piezas de cubierta se sellarán las juntas, según las indicaciones de proyecto.

En general, el sellado será a base de fondo de junta, relleno de la llave de cortante con mortero sin retracción, e impermeabilización mediante cordón de poliuretano y doble capa de mortero semiflexible impermeabilizante.

Alternativamente se podrán emplear otros sistemas, según las indicaciones del Responsable Técnico de la empresa de prefabricados.

En cualquier caso, se respetarán las instrucciones de las fichas técnicas de los productos empleados así como los tiempos de curado necesarios.

Si las inclemencias meteorológicas no permiten ejecutar el sellado en condiciones, se esperará a que el tiempo mejore. En general, no es operativo habilitar una cubierta temporal para proteger el sellado de la lluvia.

## 4.5 Tuberías

### 4.5.1 Consideraciones constructivas

#### 4.5.1.1 Transporte, almacenamiento y manipulación

Estas operaciones deberán realizarse sin que ninguno de los elementos sufra golpes o rozaduras, teniendo que depositarlos en el suelo sin brusquedades y sin dejarlos caer en ningún momento. En el caso de los tubos, estará prohibido rodarlos sobre piedras.

El transporte desde fábrica se realizará con medios adecuados a las dimensiones de los tubos, solicitándose si es el caso los permisos pertinentes para el transporte por carretera. En cualquier caso, el transporte, deberá hacerse siempre conforme a las vigentes normas de seguridad vial y de tráfico.

Si el transporte incluye tubos de distinto diámetro, será preciso colocarlos en sentido decreciente del mismo desde la hilera de la base hacia arriba, no admitiéndose cargas adicionales sobre los tubos que puedan producir deformaciones excesivas en los mismos. Además se garantizará la inmovilidad de los tubos, apilándolos de forma que no queden en contacto unos con otros, disponiendo para ello cuñas de madera o elementos elásticos. Especial atención deberá prestarse a estos aspectos en el caso de los tubos flexibles y más cuidadosamente para tubos de PRFV.

Los tubos con uniones de enchufe y extremo liso deberán colocarse con los extremos alternados, de modo que los enchufes no queden en contacto con los tubos inferiores.

Cuando los tubos se almacenen sobre el terreno deberá comprobarse que éste será lo suficientemente resistente para soportar las cargas que se le transmitan y lo suficientemente liso para que éstos se apoyen en toda su longitud, sin riesgo de que piedras y otros salientes puedan dañarlos. Las precauciones serán máximas cuando se almacenen tubos de PRFV.

El acopio de los tubos en obra se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de madera u otros dispositivos que garanticen su inmovilidad. Los tubos de hormigón, si disponen de una solera rígida y se garantizan las debidas condiciones de seguridad, pueden almacenarse en posición vertical, siempre que no se ocasionen daños en sus boquillas al colocarlos en esta posición.

El tiempo de almacenamiento deberá restringirse al mínimo posible, no debiendo prolongarse innecesariamente y, en cualquier caso, habrá que procurar la adecuada protección frente a posibles daños externos, especialmente en los anillos elastoméricos y las válvulas, los cuales deberán situarse en lugar cerrado y protegidos de la luz solar y de temperaturas elevadas. En los tubos de hormigón, en particular, deberá evitarse que sufran secados excesivos o fríos intensos, por lo que se almacenarán en lugares cerrados y protegidos de la luz solar y de temperaturas extremas.

Los tubos de materiales plásticos no deberán estar en contacto con combustibles o disolventes, estarán protegidos de luz solar y su superficie no podrá alcanzar temperaturas superiores a cuarenta y cinco grados centígrados (45°C).

El acopio de las juntas elastoméricas se realizará en locales cerrados y se tendrán en cuenta las siguientes precauciones:

- Las juntas se mantendrán limpias y no se expondrán a la intemperie hasta el momento de su utilización.
- Se almacenarán libres de tensión, compresión u otra deformación. Tampoco podrán almacenarse en locales con equipos capaces de generar ozono, gases de combustión y vapores orgánicos, ni deberán estar en contacto con materiales líquidos o semisólidos, en especial disolventes, aceites y grasas, ni con metales.
- La temperatura de almacenaje estará comprendida entre diez y veinticinco grados centígrados (10 y 25º C).
- Los anillos elastoméricos se protegerán de la luz, en especial de la radiación solar directa. Se almacenarán en contenedores opacos.
- Estos anillos también se protegerán del aire en circulación, envolviéndolos y almacenándolos en envases cerrados.

Las operaciones de carga y descarga deberán realizarse de tal manera que los distintos elementos no se golpeen entre sí o contra el suelo.

Se procurará que el movimiento de los tubos, una vez descargados, sea mínimo, por lo que la descarga se hará, en la medida de lo posible, cerca del lugar donde vayan a ser colocados, evitando que el tubo quede apoyado sobre puntos aislados.

Si la zanja no estuviera abierta en el momento de la descarga de los tubos, estos deberán colocarse en el lado opuesto a aquél en que piensen depositar los productos de la excavación, de tal forma que queden protegidos del tránsito de vehículos, explosivos, etc.

Las operaciones de carga y descarga de los tubos habrá que realizarlas mediante equipos mecánicos, si bien, para diámetros reducidos, podrán emplearse medios manuales. Nunca se suspenderá el tubo por un extremo ni se descargará por lanzamiento. Sí es admisible la descarga mediante estrobos, enganchando para ello las bocas del tubo.

En cualquier caso, no se admitirán dispositivos formados por cables desnudos ni cadenas en contacto con el tubo, siendo recomendable, por el contrario, el uso de bandas de cinta ancha, eslingas recubiertas de caucho o procedimientos de suspensión a base de ventosas.

Cuando se empleen cables metálicos deberán protegerse con un recubrimiento adecuado.

No será admisible la rodadura o el arrastre de los tubos sobre el terreno, máxime si los tubos tienen revestimientos exteriores.

Si los tubos de materiales plásticos se transportan unos dentro de otros, la descarga de los mismos, deberá comenzarse por los del interior. En los tubos de PVC-O, cuando se manejen con temperaturas inferiores a cero grados centígrados (0º C), deberá prestarse especial atención a todas estas operaciones, evitando que sufran golpes.

#### 4.5.1.2 Instalación de tuberías enterradas

Una vez ejecutada la excavación en zanja y previamente a la instalación de la tubería, el Adjudicatario realizará el replanteo previo de toda la traza de la conducción, señalando sus vértices y fijando puntos de referencia, de alineación y de nivel, a partir de los cuales se colocarán los tubos. Se replanteará también la posición de todas las piezas especiales y elementos singulares (valvulería, tomas, etc.). Este replanteo deberá ser aprobado por la Dirección de Obra, antes de iniciarse los trabajos.

Todos los elementos, tuberías, revestimientos de protección interior o exterior, en su caso, accesorios y material de juntas, se inspeccionarán antes del descenso a la zanja para su instalación.

Una vez los tubos en el fondo de la zanja, deberán examinarse de nuevo para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, suciedad, etc., para a continuación realizar su centrado y alineación. Posteriormente deberán ser calzados y acodalados con un poco de material de relleno para impedir su movimiento.

Las tuberías no podrán instalarse de forma tal que el contacto o apoyo sea puntual o una línea de soporte. No podrán apoyarse directamente en el fondo de la zanja, sino que deberán hacerlo en una cama de apoyo, cuya misión es asegurar una distribución uniforme de las presiones exteriores sobre la conducción.

Para tuberías con protección exterior, el material de la cama de apoyo y la ejecución de ésta deberá ser tal que el recubrimiento protector no sufra daños.

Las conducciones podrán reforzarse con recubrimiento de hormigón si tuvieran que soportar cargas superiores a las de diseño de la tubería, evitar erosiones y/o descálces, si hubiera que proteger la tubería de agresividades externas o añadir peso para evitar su flotabilidad bajo el nivel freático. Las características del hormigón y dimensiones de las secciones reforzadas deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra.

En general, no se colocarán más de cien metros (100 m) de tubería sin proceder al relleno parcial de la zanja.

Se deberán tomar las medidas necesarias para evitar la posible flotación de la tubería.

El Adjudicatario adoptará precauciones para evitar que las tierras puedan penetrar en la tubería por sus extremos libres, siendo responsable de la posterior limpieza de la conducción instalada. En el caso de que alguno de dichos extremos o ramales vaya a quedar durante algún tiempo expuesto, se dispondrá un cierre estanco al agua suficientemente asegurado para que no pueda ser retirado accidentalmente.

Cada tubo deberá centrarse perfectamente con los adyacentes, en el caso de zanjas con pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido ascendente. En el caso de que esto no sea posible, se tomarán las debidas precauciones para evitar el deslizamiento de los tubos.

Las partes de la tubería correspondiente a las juntas se mantendrán limpias y protegidas.

En las uniones de enchufe y extremo liso, el empuje para el enchufe coaxial de los diferentes tramos será controlado, pudiendo utilizarse gatos mecánicos o hidráulicos, palancas manuales y otros dispositivos, cuidando que durante la fase de empuje no se produzcan daños.



En este tipo de unión deberá cuidarse especialmente que las superficies del tubo en contacto con el anillo elastomérico estén limpias y exentas de defectos superficiales, tales como coqueras o aristas que puedan afectar a la estanquidad o dañar al anillo.

Durante el montaje de la unión se efectúa el encaje correcto del anillo, comprobándose que los paramentos verticales del enchufe y del extremo liso están separados lo suficiente, para poder absorber los movimientos de la unión.

En las conducciones de fundición dúctil, de hormigón, de acero y de gres, la zona baja de la zanja se rellenará con material seleccionado, con un tamaño máximo de tres centímetros (3 cm), colocado en capas de pequeño espesor hasta alcanzar un grado de compactación igual o superior al noventa y cinco (95%) del Próctor modificado. Se rellenará con este tipo de material treinta centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo.

En el caso de tubos de material plástico (PVC-O, PRFV, PE, PVC-U y PP estructurados), la zona baja de la zanja de excavación se rellenará con gravilla de canto rodado de tamaño máximo 25 mm hasta quince centímetros (15 cm) por encima de la clave de la tubería. Se prestará especial atención a la colocación en obra sobre los tubos de PRFV; el manual AWWA M45 recomienda un tamaño máximo de partícula de 25, 32 ó 38 mm en función de que su DN sea menor o igual a 900, esté comprendido entre 900 y 1.200 o sea superior a este valor respectivamente.

En la zona alta se empleará relleno adecuado con un tamaño máximo recomendado de quince centímetros (15 cm), que se colocará en tongadas horizontales hasta alcanzar un grado de compactación no menor del cien por cien (100%) del Próctor modificado.

El material de relleno, tanto para la zona alta como para la baja, podrá ser procedente de la excavación de la zanja a menos que sea inadecuado.

#### 4.5.1.3 Instalación de tuberías aéreas

En la instalación de tuberías aéreas, los tubos se colocarán sobre apoyos aislados, que podrán ser de hormigón o metálicos y en número tal que se asegure un funcionamiento sin vibraciones. Los apoyos de hormigón se dispondrán con una cuna de asiento de la tubería, la cual abarca al tubo en un arco de entre ciento veinte y ciento ochenta grados (120º y 180º). Cuando se empleen zunchos metálicos, estos serán pletinas de cincuenta milímetros (50 mm), las cuales estarán protegidas contra la erosión y no deberán provocar, en ningún caso, el aplastamiento local del tubo.

En el caso de tubos de materiales plásticos el apoyo deber realizarse mediante pinzas o abrazaderas de material plástico o metálico, las cuales no deben comprimir al tubo.

La flecha máxima admisible en el centro de vanos entre apoyos será de 1/1000 de la longitud entre soportes, medida con la tubería en funcionamiento.

No se colocarán en ningún caso, tuberías al nivel del suelo ni a menos de uno con noventa metros (1,90 m) del piso en los lugares de paso, salvo en galerías donde, debidamente señalizadas se admitirá el cruce de tuberías cuya generatriz inferior distará del suelo una distancia mínima de uno con setenta metros (1,70 m).

Las uniones de los tubos y de las piezas especiales quedarán al descubierto para permitir el montaje y desmontaje de las mismas.

Se preverán dispositivos para compensar las dilataciones debidas a las variaciones de temperatura, circunstancia de especial importancia en las tuberías de acero y polietileno.

No se emplearán tubos de PE en instalaciones aéreas y si excepcionalmente, la Dirección de Obra autoriza su uso, las distancias máximas entre apoyos serán las contempladas en la norma UNE 53394 IN: "Plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno (PE) para conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas".

Los tubos de PVC-O se protegerán especialmente contra la acción de los rayos solares, no debiendo alcanzar la superficie exterior del tubo los cuarenta y cinco grados centígrados (45º C).

#### 4.5.1.4 Control de calidad. Aspectos generales

El fabricante deberá asegurar la calidad de sus productos durante la fabricación mediante un sistema de control de las materias primas y del proceso de fabricación, que garantice el cumplimiento de las prescripciones técnicas de la norma base utilizada para la producción de los componentes de las redes.

El Adjudicatario deberá facilitar la documentación necesaria para conocer las características técnicas, materias primas, proceso de fabricación, control de calidad durante el mismo, certificaciones de producto y recomendaciones de instalación y manipulación de los mismos.

Todos los componentes, con independencia del tipo de material, deberán ser sometidos a una inspección visual al finalizar el proceso de fabricación, de forma que se verifique la uniformidad en el color y el aspecto de los mismos, de forma que tanto la superficie exterior como la interior estén libres de irregularidades que puedan afectar negativamente a la hora de cumplir los requisitos previstos.

Cuando alguna directiva o reglamento de la Unión Europea obligue a que determinados componentes a instalar en las redes vayan identificados con el distintivo "CE", se atenderá a lo dispuesto en ella.

A la llegada a obra se observará el cargamento con detenimiento, apreciando si los tubos han sufrido algún deterioro. Serán objeto de revisión visual los siguientes aspectos:

- Deterioros, desgastes o pérdidas del revestimiento exterior o interior de los tubos, en los tipos de tuberías que los llevan.
- Golpes, abolladuras o señales superficiales en cualquier parte de la superficie del tubo.
- Alteraciones de cualquier tipo producidas en los extremos de los tubos.

Cualquier anomalía que pudiera detectarse será responsabilidad del Adjudicatario, quedando obligado a la ejecución, si ello fuera posible, de todas las labores necesarias para la reparación de los desperfectos ocasionados en el tubo hasta cumplir todas las especificaciones incluidas en el presente Pliego.

Todos los tubos reparados en obra por este concepto serán sometidos a las correspondientes verificaciones por la Dirección de Obra o tercero que ésta designe, antes de su aceptación final.

En caso de que los tubos dañados o reparados por el Adjudicatario ofrezcan alguna duda sobre su utilización en la obra, éstos serán definitivamente rechazados, pudiendo la propiedad reclamar la indemnización por daños y perjuicios que a tal efecto se establezca en el Contrato entre las partes.

Adicionalmente, la Dirección de Obra podrá proceder a la toma de muestras de tubos, accesorios y piezas especiales y a la ejecución de los ensayos previstos en la norma de referencia de producto conforme a lo que se determine en el Anejo de Control de Calidad.

Durante la ejecución de las obras, se realizarán ensayos mediante la utilización de líquidos penetrantes en todas las soldaduras realizadas en obra en los tubos de acero y en los de hormigón armado o pretensado con camisa de chapa, de acuerdo a lo especificado en la norma UNE-EN ISO 3452-1: "Ensayos no destructivos. Ensayo por líquidos penetrantes. Parte 1: Principios generales", no debiendo detectarse ningún poro durante el ensayo.

Además, se deberá, sobre el diez por ciento (10%) de las mismas, realizar ensayos por otros procedimientos, tales como radiografías o partículas magnéticas, de forma, que si los fallos detectados exceden porcentajes de más del cinco por ciento (5%), este control radiográfico podría extenderse al cincuenta por ciento (50%) de las soldaduras. Los ensayos por radiografías se ajustarán a las especificaciones establecidas en la norma UNE-EN ISO 10675-1: "Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Niveles de aceptación para los ensayos radiográficos. Parte 1: Acero, níquel, titanio y sus aleaciones. (ISO 10675-1:2008)."

En estos tubos se establecerán además, como mínimo, los siguientes puntos de control:

- Homologación de procedimiento de soldadura.
- Homologación de soldadores.
- Preparación de bordes para soldaduras a tope, si fueran necesarias, éstas deben realizarse en taller.
- Separación mínima/máxima entre chapas solapadas para soldar (boquillas entre tubos).
- Electrodo a utilizar y tipo.
- Otros tipos de soldadura en otros materiales.
- Alineación y nivelación de tuberías.
- Control de calidad soldaduras.
- Inspección visual.
- Control de calidad de la protección de las tuberías.

#### 4.5.2 Tubería de hormigón armado

Las tuberías de hormigón armado de sección circular sólo podrán emplearse en redes de saneamiento, debiendo cumplir con lo especificado para las mismas en las normas UNE-EN 1916: "Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero." y UNE 127916: "Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, de hormigón armado y hormigón con fibra de acero. Complemento nacional a la UNE-EN 1916."

Las tuberías de hormigón podrán usarse en conducciones de diámetros igual o superior a 300 mm, hasta los 3.000 mm. La serie de diámetros a utilizar será:

- 300, 400, 500, 600, 800, 1.000, 1.200, 1.500, 1.800, 2.000, 2.500 y 3.000

Los tubos de hormigón armado de sección circular se clasificarán por su diámetro nominal (DN), refiriéndose éste al diámetro interior del tubo (ID), y por su clase de resistencia.

#### 4.5.2.1 Materiales

Los materiales a emplear en la fabricación de los tubos de hormigón (cemento, agua, áridos, aditivos, adiciones y acero para armaduras) deberán cumplir con las especificaciones que figuran en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). En particular, el hormigón y acero utilizado para las armaduras cumplirán con lo especificado en la misma para la clase general de exposición IIa y clase específica de exposición Qb. Cuando los cementos vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia a los sulfatos (SR), siempre que el contenido en sulfatos, expresado como SO<sub>4</sub>, sea igual o mayor que 600 mg/l en el caso de aguas ó 3.000 mg/l en el caso de suelos, tal y como se indica en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).

Los tubos, una vez fabricados, deberán resistir las cargas de fisuración y de rotura, según DN y clases, especificadas en la norma UNE 127916.

La resistencia mínima a la rotura de los tubos a emplear será igual a ciento treinta y cinco kilo newton por metro cuadrado (135 kN/m<sup>2</sup>)

Las características finales del hormigón obtenido deberán ser las que se indican a continuación (UNE-EN 1916 y UNE 127916):

- Relación máxima agua cemento: 0,45
- Absorción máxima de agua (% de la masa): 6
- Contenido máximo de ion cloro (% de la masa de cemento): 0,4
- Resistencia a compresión mínima (N/mm<sup>2</sup>): 30
- Alcalinidad: Con ataque químico medio,  $\geq 0,85$ ;  
Con ataque químico débil, a criterio del proyectista.

En el caso de zonas de alta montaña con utilización de sal por nevadas, o con posibilidad de erosión, se tendrá que recurrir a las prescripciones, en relación a la durabilidad, establecidas en la vigente EHE.

Las dimensiones normalizadas de los tubos de hormigón de sección circular serán las indicadas, según sea su tipología, en la norma UNE 127916.

Todos los tubos deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con las siguientes identificaciones como mínimo:

- Nombre o marca del fabricante
- Marcado THA, indicativo de que se trata de un tubo de hormigón armado
- Fecha de fabricación
- Diámetro nominal DN
- Clase resistente de la conducción
- Referencia a la norma EN 1916

- Marca de Calidad, en su caso
- Marcado CE
- Tipo de cemento, si este tuviera alguna característica especial
- Carga máxima de hincado, en los tubos de hinca

Los tubos de hormigón armado podrán diseñarse de modo que la base de los mismos sea plana y no circular para así facilitar la instalación. Igualmente, en los tubos de diámetro superior a mil ochocientos milímetros (1.800 mm) se podrá disponer una pequeña plataforma o andén que permita que sean visitables, así como un pequeño canal de sección semicircular que facilite el transporte de las aguas residuales en tiempo seco.

#### 4.5.2.2 Ejecución

El tipo de junta a emplear en las tuberías de hormigón armado será flexible mediante anillo elastomérico, siendo posible las disposiciones siguientes, atendiendo a la terminación de sus extremos:

- Uniones con macho escalonado
- Uniones con macho acanalado

Las juntas de elastómero deberán ser conformes con lo especificado en la norma UNE-EN 681: “Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado”.

Los tubos de hormigón que se instalen mediante hinca irán dispuestos con uniones rígidas, bien por virola fija, virola libre o por boquilla a medio espesor, quedando en cualquier caso, los frentes de los tubos siempre planos. En los dos primeros casos, las virolas deberán ser de acero inoxidable conforme a lo indicado en la norma UNE-EN 10025.

#### 4.5.2.3 Control de calidad

##### 4.5.2.3.1 Control de calidad de la fabricación

Para el control de calidad de la fabricación de los tubos será de aplicación lo especificado en las normas UNE-EN 1916 y en la UNE 127916.

Asimismo, en el caso de requerirse evaluación de la conformidad para todos los elementos, será de aplicación lo indicado en el Anexo H de la norma citada.

##### 4.5.2.3.2 Control de calidad de la instalación

Se comprobará que la conducción está convenientemente colocada sobre el lecho de asiento, que no haya sufrido ningún desperfecto durante la manipulación y que deflexiones angulares máximas admitidas en las uniones flexibles de los tubos de hormigón serán las especificadas en la UNE-EN 1916.

##### 4.5.2.3.3 Tolerancias

La tolerancia sobre el valor declarado para la longitud nominal (L) de los tubos, según UNE-EN 1916 y UNE 127916 será:

- DN < 1500  $\pm 1\%$  del valor de la longitud declarada por el fabricante
- DN  $\geq 1500$  +50 mm/-20 mm

La tolerancia sobre el espesor de la pared del tubo será el menor valor de los siguientes:

- El noventa y cinco por ciento (95%) del espesor de la pared declarado por el fabricante
- El espesor de pared declarado por el fabricante menos cinco milímetros (5 mm)

La tolerancia admitida en la rectitud del tubo será menor del cero con treinta y cinco por ciento (0,35%) de su longitud.

#### 4.5.2.4 Medición y abono

El precio al que se abonará cada tubería será el que corresponda a su diámetro, clase y tipo de hormigón utilizado en su fabricación, de acuerdo con los precios que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios se considera incluida la parte proporcional de junta elastomérica, así como las pruebas necesarias para ponerla en funcionamiento.

#### 4.5.3 Tubería de hormigón armado con camisa de chapa (H/C)

Las tuberías de hormigón armado con camisa de chapa sólo se emplearán en redes de abastecimiento.

En el cálculo, fabricación, control e instalación de las tuberías de hormigón armado con camisa de chapa deberá cumplirse lo especificado por las siguientes normas e instrucciones: UNE-EN 639: "Prescripciones comunes para tubos de presión de hormigón incluyendo juntas y accesorios", UNE-EN 641: "Tubos de presión de hormigón armado, con camisa de chapa, incluyendo juntas y accesorios" e Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Las tuberías de hormigón armado con camisa de chapa podrán usarse en conducciones de diámetros igual o superior a 1.000 mm, hasta los 3.500 mm. La serie de diámetros a emplear será:

- 1.000, 1.100, 1.200, 1.250, 1.400, 1.500, 1.600, 1.800, 2.000, 2.100, 2.200, 2.400, 2.500, 2.600, 2.800, 3.000, 3.200 y 3.500

La clasificación de los tubos se realiza en base a su diámetro nominal (DN), refiriéndose éste a su diámetro interior (ID) y a la presión máxima de diseño (MDP) que resistan.

##### 4.5.3.1 Materiales

Los materiales a emplear en los tubos de hormigón armado (cemento, agua, áridos, aditivos, adiciones, acero para armaduras pasivas y chapas de acero) deberán cumplir lo especificado por la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), así como lo que complementariamente se expone a continuación.

- El cemento a emplear en ningún caso será aluminoso y deberá cumplir la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)

- Se emplearán hormigones cuya resistencia característica no sea inferior a treinta y cinco newton por milímetro cuadrado (35 N/mm<sup>2</sup>).
- Las barras o alambres de las armaduras pasivas deberán ser de los siguientes diámetros: 6, 8, 10 y 12 mm y el acero a emplear será de calidad soldable, cuando sea preciso. Las barras corrugadas cumplirán con las especificaciones de la norma UNE 36068 y las mallas electrosoldadas con las de la norma UNE 36092.
- En la armadura principal (transversal) se utilizarán barras o alambres corrugados, mientras que en la armadura auxiliar (longitudinal) se utilizarán aceros lisos.
- La chapa de acero empleada en las camisas de los tubos de hormigón debe ser dulce y espesor uniforme (en ningún caso inferior a 6 mm). En su fabricación podrán emplearse chapas de tipo S-235 JR, según la norma UNE-EN 10025 o de calidad superior.

Todos los tubos deberán ir indeleblemente marcados de forma claramente visible y duradera con la siguiente información como mínimo en el extremo macho o hembra:

- Referencia a la norma EN 641
- Una "P" para indicar que el tubo es apto para el transporte de agua para consumo humano.
- Fabricante y lugar de producción
- Fecha de fabricación
- Certificación por tercera parte, si procede
- Diámetro y resistencia mecánica
- Identificación de un uso especial, cuando proceda
- En los tubos biselados su desviación angular. El lado corto será igualmente identificado.

#### 4.5.3.2 Ejecución

Para los tubos de hormigón armado con camisa de chapa se utilizan, o bien uniones rígidas (uniones soldadas), o bien uniones flexibles con anillo elastomérico, las cuales deberán ser conformes con lo especificado para las mismas en la UNE-EN 639.

#### 4.5.3.3 Control de calidad

##### 4.5.3.3.1 Control de calidad de la fabricación

Para el control de calidad de la fabricación de los componentes de las tuberías de hormigón armado con camisa de chapa será de aplicación lo especificado en las normas UNE-EN 639, UNE-EN 641 y en la EHE.

##### 4.5.3.3.2 Control de calidad de la instalación

Se comprobará que la conducción está convenientemente colocada sobre el lecho de asiento, que no haya sufrido ningún desperfecto durante la manipulación y que las deflexiones angulares máximas admitidas, en el caso de uniones flexibles, serán las establecidas en la UNE-EN 639.

##### 4.5.3.3.3 Tolerancias

Las dimensiones normalizadas de los tubos de hormigón armado con camisa de chapa serán las indicadas en la norma UNE 641.

Aunque la longitud de los tubos (L) no está normalizada, en cualquier caso la tolerancia sobre el valor declarado por el fabricante debe ser de más o menos diez milímetros (+/-10 mm) y la relación L/DN no mayor de veintiuno (21), de acuerdo con la UNE-EN 639.

Las desviaciones angulares admisibles para las uniones flexibles son las indicadas en la UNE-EN 639.

#### 4.5.3.4 Medición y abono

Las tuberías de hormigón armado con camisa de chapa se medirán por metros (m) de conducción totalmente terminada y probada en obra.

El precio al que se abonará cada tubería será el que corresponda a su diámetro y presión máxima de diseño, según los precios que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios se consideran incluidas la armadura interior de camisa de chapa de al menos seis milímetros (6 mm) con su posible refuerzo, la armadura exterior, la protección exterior de dos manos de pintura epoxi-brea de setenta y cinco micras (75  $\mu$ m) cada una, así como la parte proporcional de junta soldada reforzada con anillo armado, la colocación, así como las pruebas necesarias para ponerla en funcionamiento.

#### 4.5.4 Tubería de hormigón pretensado con camisa de chapa

Las tuberías de hormigón pretensado con camisa de chapa sólo se emplearán en redes de abastecimiento.

Para el cálculo, fabricación, control e instalación de las tuberías de hormigón pretensado con camisa de chapa deberá cumplirse lo especificado en la norma UNE-EN 642: "Tubos de presión de hormigón pretensado, con y sin camisa de chapa, incluyendo juntas, accesorios y prescripciones particulares relativos al acero de pretensar para tubos" y en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Las tuberías de hormigón pretensado con camisa de chapa podrán usarse en conducciones de diámetros igual o superior a 1.000 mm, hasta los 3.500 mm. La serie de diámetros a utilizar será:

- 1.000, 1.100, 1.200, 1.250, 1.400, 1.500, 1.600, 1.800, 2.000, 2.100, 2.200, 2.400, 2.500, 2.600, 2.800, 3.000, 3.200 y 3.500

La clasificación de los tubos se realiza en base a su diámetro nominal (DN), refiriéndose éste a su diámetro interior (ID) y a la presión máxima de diseño (MDP) que resistan.

##### 4.5.4.1 Materiales

Los materiales a emplear en los tubos de hormigón pretensado deberán cumplir lo especificado por la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), así como lo que complementariamente se expone a continuación.



- El cemento a emplear en ningún caso será aluminoso y deberá cumplir la vigente Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)
- Se emplearán hormigones cuya resistencia característica no sea inferior a treinta y cinco newton por milímetro cuadrado (35 N/mm<sup>2</sup>).
- La chapa de acero empleada en las camisas debe ser dulce y espesor uniforme (en ningún caso inferior a 6 mm). En su fabricación podrán emplearse chapas de tipo S-235 JR, según la norma UNE-EN 10025 o de calidad superior.
- Los alambres de pretensado deberán ser de los siguientes diámetros: 5, 6 y 7 mm y deberán cumplir con lo especificado en la UNE 36094, admitiéndose los siguientes tipos:

DESIGNACIÓN	DIÁMETROS NOMINALES (MM)	CARGA UNITARIA MÁXIMA F <sub>MAX</sub> (N/MM <sup>2</sup> )
Y 1670 C	7	1.670
Y 1770 C	5-6	1.770
Y 1860 C	5	1.860

Tabla 8. Tipos de alambre de pretensado

Todos los tubos deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con las siguientes identificaciones como mínimo:

- Fabricante y lugar de producción
- Fecha de fabricación
- Referencia a la norma EN 642
- Una “P” para indicar que el tubo es apto para el transporte de agua para consumo humano.
- Identificación de la certificación por tercera parte, si procede.
- Diámetro DN
- Identificación de un uso especial, cuando proceda.
- En tubos biselados su desviación angular. El lado corto será igualmente identificado.
- Si se usa armadura elíptica, el eje de la armadura será identificado

#### 4.5.4.2 Ejecución

Los sistemas de unión de los tubos de hormigón pretensado con camisa de chapa podrán ser, o bien uniones rígidas (uniones soldadas), o bien uniones flexibles con anillo elastomérico, las cuales deberán ser conformes con lo especificado para las mismas en la UNE-EN 639.

#### 4.5.4.3 Control de calidad

##### 4.5.4.3.1 Control de calidad de la fabricación

Para el control de calidad de la fabricación de los componentes de las tuberías de hormigón pretensado con camisa de chapa será de aplicación lo especificado en la norma UNE-EN 642.

##### 4.5.4.3.2 Tolerancias

Las dimensiones normalizadas de los tubos de hormigón pretensado serán las indicadas en la norma UNE-EN 642.

Aunque la longitud de los tubos (L) no está normalizada, en cualquier caso la tolerancia sobre el valor declarado por el fabricante debe ser de más o menos diez milímetros (+/-10 mm) y la relación L/DN no mayor de veintiuno (21), de acuerdo con la UNE-EN 639.

Las desviaciones angulares admisibles para las uniones flexibles son las indicadas en la UNE-EN 639.

#### 4.5.4.4 Medición y abono

Las tuberías de hormigón pretensado con camisa de chapa se medirán por metros (m) de conducción totalmente terminada y probada en obra.

El precio al que se abonará cada tubería será el que corresponda a su diámetro y presión máxima de diseño según los precios que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios se consideran incluidas la armadura interior de camisa de chapa de al menos seis milímetros (6 mm) con su posible refuerzo, los alambres de pretensado de cualquier diámetro, la protección exterior de dos manos de pintura epoxi-brea de setenta y cinco micras (75µm) cada una, así como la parte proporcional de junta soldada reforzada con anillo armado, la colocación, así como las pruebas necesarias para ponerla en funcionamiento.

#### 4.5.5 Otras secciones de hormigón armado clase 135

Las conducciones de hormigón de sección no circular objeto de este artículo sólo podrán emplearse en redes de saneamiento.

Los colectores de sección ovoide deberán cumplir con lo especificado para los mismos, en las normas UNE-EN 1916 y UNE 127916 y se clasificarán por su altura y anchura nominal (WN/HN) y por su clase de resistencia.

Para los marcos prefabricados de hormigón se cumplirán lo especificado para los mismos en la norma UNE-EN 14844: "Productos prefabricados de hormigón. Marcos".

##### 4.5.5.1 Materiales

En el caso de los colectores de sección ovoide, los materiales a emplear en su fabricación (cemento, agua, áridos, aditivos, adiciones y acero para armaduras) deberán cumplir con las especificaciones que figuran en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). En particular, el hormigón y acero utilizado para las armaduras cumplirán con lo especificado en la misma para la clase general de exposición IIa y clase específica de exposición Qb. Cuando los cementos vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia a los sulfatos (SR), siempre que el contenido en sulfatos, expresado como SO<sub>4</sub>, sea igual o mayor que 600 mg/l en el caso de aguas o 3.000 mg/l en el caso de suelos, tal y como se indica en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-16)

Las secciones y espesores de los tubos de sección ovoide están normalizadas en la norma UNE-EN 127916. Las dimensiones a utilizar serán:

ANCHO (MM)	ALTO (MM)
600	900
700	1.050
800	1.200
900	1.350
1.000	1.500
1.200	1.800
1.400	2.100

Tabla 9. Dimensiones de los ovoides empleados

Únicamente se admitirá el uso de ovoides de hormigón armado y de resistencia mínima a la rotura igual a ciento treinta y cinco kilo newton por metro cuadrado (135 kN/m<sup>2</sup>)

Los tubos, una vez fabricados deberán resistir las cargas de fisuración y de rotura, según dimensiones y clase, especificadas en la norma UNE-EN 1916.

TIPO DE TUBO	CLASE 135	
	CARGA DE FISURACIÓN (KN/M)	CARGA DE ROTURA (KN/M)
600/900	54	81,00
700/1050	63	94,50
800/1200	72	108,00
900/1350	81	121,50
1000/1500	90	135,00
1200/1800	108	162,00
1400/2100	126	189,00

Tabla 10. Carga de fisuración y de rotura en ovoides C-135

Los colectores de sección ovoide deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con las siguientes identificaciones como mínimo:

- Nombre o marca del fabricante
- Marcado THA, indicativo de que se trata de un elemento de hormigón armado
- Fecha de fabricación
- Dimensión nominal DN
- Clase resistente de la conducción
- Referencia a la norma EN 1916

- Marca de Calidad, en su caso
- Marcado CE
- Tipo de cemento, si este tuviera alguna característica especial

En el caso de los marcos prefabricados de hormigón, los materiales utilizados en su fabricación cumplirán lo especificado para los mismos en la UNE-EN 14844, sin perjuicio de lo establecido en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Los marcos se designarán mediante sus dimensiones principales: W x H x L, siendo W la anchura interna, H la altura interna y L la longitud del elemento.

El espesor nominal de las losas superior e inferior y de las paredes laterales será como mínimo de cien milímetros (100 mm).

Para el marcado de los marcos se seguirá el capítulo 7 de la norma UNE-EN 13369: “Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón”.

#### 4.5.5.2 Ejecución

El sistema de unión de los tubos de sección no circular es mediante enchufe machihembrado, de unión elástica o rígida en función de los materiales de relleno y sellado que se empleen.

En los marcos prefabricados de hormigón, los tipos de junta son: machihembrada, de espiga y a tope.

#### 4.5.5.3 Medición y abono

Los colectores de sección ovoide se medirán por metros (m) de conducción totalmente terminada y probada en obra y se abonarán, en función del tipo de hormigón empleado en su fabricación y de las dimensiones del tubo, mediante la aplicación del precio correspondiente de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios está incluido el sellado de juntas interiores y exteriores con el tipo de mortero especificado en cada caso en la descripción de la unidad de obra.

Los marcos prefabricados de hormigón se medirán por metros (m) de elemento totalmente terminado y probado en obra y se abonarán, al precio que corresponda en función de sus dimensiones y del tipo de hormigón utilizado en su fabricación, de los comprendidos en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios está incluido el sellado de juntas interiores y exteriores con el tipo de mortero especificado en cada caso en la descripción de la unidad de obra.

#### 4.5.6 Tuberías de polietileno (PE)

Este artículo es de aplicación para todas las tuberías de polietileno que se utilicen en las redes de abastecimiento, saneamiento, redes de reutilización y acometidas que gestiona Canal de Isabel II.

Los tubos de polietileno deberán cumplir con lo especificado para los mismos en la norma UNE-EN 12201: "Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades y Parte 2: Tubos".

Las tuberías de polietileno podrán usarse en conducciones de diámetros igual o superior a 25 mm, hasta los 400 mm. La serie de diámetros normalizados a utilizar será:

- 25, 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315

Se clasificarán por su diámetro nominal (DN), refiriéndose éste al diámetro exterior (OD), por su presión nominal (PN) y por la Resistencia Mínima Requerida (MRS) del material.

#### 4.5.6.1 Materiales

Los materiales empleados en la fabricación de los tubos de polietileno deberán cumplir las especificaciones que figuran en la norma UNE-EN 12201, en sus partes 1 y 2.

Los tubos deberán cumplir, además, con las siguientes características mecánicas de forma específica:

- Únicamente se podrán emplear tubos de polietileno PE-100, presión nominal 1,6 MPa (PN 16) y MRS 10 N/mm<sup>2</sup> (PE 100), y por lo tanto, SDR = 11 y S= 5.
- El coeficiente de seguridad C adoptado será de 1,25.
- La tensión de diseño ( $\sigma_s$ ) tendrá un valor de 8 N/mm<sup>2</sup>.
- El valor de la presión de funcionamiento admisible (PFA) de los tubos para una temperatura de 20º, será de 1,6 N/mm<sup>2</sup>.
- El módulo de elasticidad del material a corto plazo, Eo, será como mínimo, de 1.000 N/mm<sup>2</sup> y a largo plazo E50 de 160 N/mm<sup>2</sup>. La resistencia mínima a flexotracción a corto o a largo plazo será, respectivamente 30 ó 14,40 N/mm<sup>2</sup>.

Todos los tubos deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con las siguientes identificaciones como mínimo:

- Referencia a la norma EN 12201.
- Nombre o marca del fabricante.
- Dimensiones (DN x e, siendo e el espesor nominal).
- Serie SDR.
- Uso previsto
- Material y designación (PE 100).
- Clasificación de presión, en bar (PN 16).
- Información del fabricante sobre la trazabilidad (periodo y, en su caso, lugar de producción)
- Identificación del certificado de producto emitido por tercera parte, si procede.

Los colores de los tubos empleados, en función de su uso, serán los siguientes:

- Redes de abastecimiento y acometidas: Negro con bandas azules
- Redes de saneamiento: Negro con bandas marrones
- Redes de reutilización: Negro con bandas moradas

#### 4.5.6.2 Ejecución

Para la instalación de conducciones de polietileno, además de las normas citadas, se tendrá en cuenta lo indicado en la norma UNE 53394 IN: “Plásticos. Código de instalación y manejo de tubos de polietileno (PE) para conducción de agua a presión. Técnicas recomendadas”.

Las uniones entre tubos de polietileno se realizarán mediante electrofusión. La unión mediante accesorios mecánicos se podrá emplear en reparaciones de tuberías y la unión mediante bridas sólo se utilizará con piezas especiales y elementos de maniobra y control. La soldada térmicamente a tope sólo será aplicable a tubos de DN mayor o igual a 200 mm y con la autorización expresa de la Dirección de Obra.

#### 4.5.6.3 Control de calidad

##### 4.5.6.3.1 Control de calidad de la fabricación

Para el control de calidad de la fabricación de las tuberías de polietileno será de aplicación lo especificado en la norma UNE-EN 12201.

No está normalizada la longitud nominal de los tubos suministrados en barras rectas, debiendo acordarse en cada caso con la Dirección de Obra.

En el caso de tubos que se suministren enrollados, el diámetro interior de la bobina no debe ser inferior a 18·DN.

##### 4.5.6.3.2 Control de calidad de la instalación

Cada tubo a conectar debe centrarse perfectamente con los adyacentes, con una desviación máxima respecto al trazado en planta y alzado de Proyecto de más o menos diez milímetros ( $\pm 10$  mm).

Se comprobará que la conducción está convenientemente colocada sobre el lecho de asiento, que no haya sufrido ningún desperfecto durante la manipulación.

#### 4.5.6.4 Medición y abono

Las tuberías de polietileno se medirán por metros (m) de conducción totalmente terminada y probada en obra y se abonarán al precio que corresponda, en función del diámetro nominal y de la presión nominal, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio se consideran incluidos, la parte proporcional de elementos de unión, los medios auxiliares y las pruebas necesarias para el correcto funcionamiento de la tubería.

#### 4.5.7 Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para redes de abastecimiento

Las tuberías de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de aquí en adelante tuberías de PRFV, se emplearán en redes de abastecimiento y deberán cumplir con las especificaciones establecidas en la UNE-EN 1796: "Sistemas de canalización en materiales plásticos para suministro de agua con o sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resina de poliéster insaturada (UP)."

Estas tuberías podrán usarse en conducciones de diámetros igual o superior a 800 mm, hasta los 2.000 mm. La serie de diámetros a utilizar será:

- 800, 900, 1.000, 1.200, 1.400, 1.600, 1.800, y 2.000

Los tubos y sus accesorios se clasificaran en función de su diámetro nominal, refiriéndose éste al diámetro interior (ID), de la presión nominal (PN) y de su rigidez nominal (SN).

Estos tubos presentan la singularidad de poder ser fabricados bajo dos series: la serie A y la serie B.

##### 4.5.7.1 Materiales

Los tubos de PRFV deberán cumplir con lo especificado en la norma UNE-EN 1796.

Los valores normalizados de presión nominal de los tubos a emplear serán:

- PN-16, PN-20 y PN-25

Los valores normalizados de rigidez nominal, SN, a utilizar serán: 5.000 ó 10.000 kN/m<sup>2</sup>.

La rigidez a corto plazo (S0) deberá ser al menos el valor de la rigidez nominal SN, mientras que la rigidez a los 50 años del tubo (S50) deberá ser declarada por el fabricante. En cuanto a la resistencia a la tracción de la parte estructural del tubo, tanto a corto como a largo plazo, también deberá ser declarada por el fabricante.

Los tubos deberán ir marcados directamente en su superficie de manera legible a simple vista, de manera que el marcado no inicie fisuras u otro tipo de fallo.

El marcado siguiente debe figurar en el interior o el exterior de cada tubo:

- Referencia a la norma EN 179
- Diámetro nominal (DN) y la serie de diámetro: A o B1.
- Valor de la rigidez nominal, SN.
- Valor de la presión nominal, PN.
- Una "P" en el caso de tubos empleados para el transporte de agua para consumo humano.
- Nombre o marca del fabricante.
- Fecha y código de fabricación.

- Una marca “R”, si procede, para indicar si el tubo es adecuado para utilizarse con cargas axiales.
- Una marca “RA”, si procede, para indicar si el tubo es adecuado para utilizarse con cargas axiales y se ha sometido a ensayo conforme al anexo A de la norma UNE-EN 1796.
- Letra “H” para indicar la aptitud para el uso aéreo, si procede.
- Marca de calidad normalizada, si procede.

#### 4.5.7.2 Ejecución

Deberá prestarse especial atención al transporte, almacenamiento y manipulación de las tuberías de PRFV para evitar cualquier daño en los mismos.

Para el transporte de los tubos se acondicionarán cunas que acopladas al vehículo, garanticen su inmovilidad y eviten el contacto de unos con otros, siendo imprescindible la sujeción de los tubos al vehículo por medio de bandas textiles adecuadas.

Esto será de aplicación también en los desplazamientos interiores en la obra.

El Adjudicatario adoptará las medidas necesarias para almacenar los tubos sin riesgo de que sean dañados por piedras u otros salientes del terreno. El acopio de los tubos se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de madera u otros dispositivos que garanticen su inmovilidad.

Los sistemas de unión en los tubos de PRFV podrán ser alguno de los siguientes:

- Uniones rígidas
  - Con bridas (fijas o móviles)
  - Encoladas
  - Vendadas a tope (o laminadas)
- Uniones flexibles
  - Con enchufe y extremo liso con anillo elastomérico (con uno dos anillos)
  - Con manguitos y elemento de estanqueidad (con uno dos anillos)
  - Autotrabada, cuando se prevean esfuerzos de tracción

#### 4.5.7.3 Control de calidad

##### 4.5.7.3.1 Control de calidad de la fabricación

Será de aplicación lo especificado en la norma UNE-EN 1796.

##### 4.5.7.3.2 Tolerancias

Será de aplicación lo especificado al respecto en la norma UNE-EN 1796.

Excepto para las uniones trabadas, las juntas flexibles deben tener una desviación angular máxima admisible que no sea inferior a los valores siguientes:



DN	DESVIACIÓN ANGULAR MÍNIMA
DN ≤ 500	3º
500 < DN < 900	2º
900 < DN < 1800	1º
DN > 1800	0,5º

Tabla 11. *Desviación angular admisible de las uniones flexibles*

El movimiento axial no superará nunca el 0,3% de la longitud de los tubos a unir.

#### 4.5.7.4 Medición y abono

Las tuberías de PRFV se medirán por metros (m) de conducción totalmente terminada y probada en obra.

El precio al que se abonará cada tubería será el que corresponda a su uso, diámetro nominal, presión nominal y rigidez nominal, según los precios que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios incluidos la parte proporcional de junta de unión, los medios auxiliares y todas las pruebas necesarias para el correcto funcionamiento de la tubería.

#### 4.5.8 Tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) para redes de saneamiento

Los tubos de PRFV para redes de saneamiento deberán cumplir con lo especificado para los mismos en la norma UNE-EN 14364: "Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento con o sin presión. Plásticos termoendurecibles reforzados con vidrio (PRFV) a base de resina de poliéster insaturado (UP). Especificaciones para tuberías, accesorios y uniones".

Las tuberías de PRFV para redes de saneamiento cuyo funcionamiento hidráulico sea por gravedad, podrán usarse en conducciones de diámetros igual o superior a 400 mm, hasta los 3.000 mm. En este caso, la serie de diámetros normalizados a utilizar será:

400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2600, 2800 y 3.000

Para el caso de las impulsiones, el rango de diámetros va de 150 a 700 mm.

Los valores normalizados de rigidez nominal, SN, a utilizar serán: 5.000 ó 10.000 kN/m<sup>2</sup>

Estos tubos pueden ser fabricados bajo dos series: la serie A y la B, de manera que la designación genérica DN se refiere al diámetro interior (ID) en los de la serie A y al exterior (OD) en los de la serie B.

Para la serie B, además, existen cuatro subseries: B1, B2, B3 y B4. La primera es una serie genérica para tubos de PRFV, mientras que las series B2, B3 y B4 tienen unas dimensiones tales que los tubos fabricados bajo dichas series sean compatibles, respectivamente, con accesorios de fundición (según ISO 2531), de PVC (según ISO 161-1) o de acero (según ISO 4.200).

Los parámetros de clasificación de los tubos de PRFV a emplear en las redes de saneamiento son diferentes, en función del funcionamiento hidráulico de la red y se clasifican de la siguiente manera:

- Tubos cuyo funcionamiento hidráulico sea por gravedad  
Se clasificarán por su diámetro nominal (DN) y por su rigidez nominal (SN).
- Tubos cuyo funcionamiento hidráulico sea por impulsión  
Se clasificarán por su diámetro nominal (DN), por su rigidez nominal (SN) y por su presión nominal (PN).

#### 4.5.8.1 Materiales

Los tubos de PRFV para redes de saneamiento deberán cumplir con lo especificado en la norma UNE-EN 14364.

Las características físicas de los tubos de PRFV a corto plazo deben ser, como mínimo, las indicadas en la siguiente tabla:

CARACTERÍSTICA	VALOR
Contenido en fibra de vidrio	> 15% en peso
Tamaño máximo de los áridos Normal tabla	Mínimo(< 20% del espesor total de la pared o de 2,5 mm)

Tabla 12. Características de los tubos de PRFV a corto plazo (UNE-EN 14364)

Los tubos de PRFV deberán cumplir, además, con las siguientes características mecánicas:

- La rigidez a corto plazo (S0) deberá ser al menos el valor de la SN, mientras que la rigidez a los 50 años del tubo (S50) deberá ser declarada por el fabricante.
- La resistencia a la tracción de la parte estructural del tubo, tanto a corto como a largo plazo ( $\sigma_{r,0}$  y  $\sigma_{r,50}$ , respectivamente) también deberá ser declarada oportunamente por el fabricante.
- El valor medio del alargamiento a la rotura no deberá ser inferior al cero con veinticinco por ciento (0,25 %).
- La resistencia inicial específica en tracción longitudinal, su valor vendrá dado por la siguiente expresión:

$$\sigma_1^* = 25 \cdot p_{0,d} \cdot D_m$$

$p_{0,d}$  presión de diseño, en bar

$D_m$  diámetro medio del tubo, en m

$\sigma_1^*$  resistencia inicial específica en tracción longitudinal, en N

Las dimensiones normalizadas de los tubos de PRFV, así como los valores para DN, SN y PN, y sus posibles combinaciones, serán las indicadas en la UNE-EN 14364.

Además, en la norma UNE-EN 14364 se prevén como diámetros nominales no convencionales los valores de 1.100, 1.300, 1.500, 1.700, 1.900, 2.100 ó 2.300 mm.

Todos los tubos deberán ser marcados en fábrica con al menos las siguientes indicaciones:

- Nombre o marca del fabricante
- Referencia a la norma EN 14364
- Fecha de fabricación (mes y año)
- Diámetro nominal, DN
- Serie de diámetros (A, B1, B2, B3 o B4)
- Presión nominal, PN, en aplicaciones bajo presión hidráulica interior
- Rigidez nominal, SN
- Tipo de unión y si es resistente o no al esfuerzo axial
- Marca de Calidad, en su caso

#### 4.5.8.2 Ejecución

De la misma manera que para los tubos de PRFV en redes de abastecimiento y redes de reutilización, deberá prestarse especial atención al transporte, almacenamiento y manipulación de estos tubos para evitar cualquier daño en los mismos.

Para el transporte de los tubos, también en desplazamientos interiores, se acondicionarán cunas que acopladas al vehículo, garanticen su inmovilidad y eviten el contacto de unos con otros, siendo imprescindible la sujeción de los tubos al vehículo por medio de bandas textiles adecuadas.

Los tubos se almacenarán tomando las medidas necesarias para que no sean dañados por piedras u otros salientes del terreno. El acopio de los tubos se hará en posición horizontal, sujetos mediante calzos de madera u otros dispositivos que garanticen su inmovilidad.

Los sistemas de unión de los tubos de PRFV para redes de saneamiento podrán ser alguno de los siguientes:

- Uniones rígidas
  - Con bridas (fijas o móviles)
  - Encoladas (o pegadas)
  - Vendadas a tope (o laminadas)
- Uniones flexibles
  - Con enchufe y extremo liso con anillo elastomérico (en ocasiones es un doble anillo)
  - Con manguitos y elemento de estanquidad (también doble anillo)
  - Autotrabada, cuando se prevean esfuerzos de tracción

#### 4.5.8.3 Control de calidad

##### 4.5.8.3.1 Control de calidad de la fabricación

Será de aplicación lo especificado en la norma en UNE-EN 14364.

##### 4.5.8.3.2 Tolerancias

Cuando las uniones sean flexibles la desviación angular admisible no deberá ser inferior a los valores indicados en la siguiente tabla:

DN	DESVIACIÓN ANGULAR MÍNIMA
DN ≤ 500	3º
500 < DN < 900	2º
900 < DN < 1800	1º
DN > 1800	0,5º

Tabla 13. *Desviación angular admisible de las uniones flexibles*

El movimiento axial no superará nunca el 0,3% de la longitud de los tubos a unir.

Del número total de tubos suministrados en cada diámetro, el fabricante podrá entregar hasta un diez por ciento (10%) en longitudes más cortas. Las tolerancias sobre la longitud nominal de los tubos suministrados serán de más o menos sesenta milímetros ( $\pm 60$  mm).

#### 4.5.8.4 Medición y abono

Las tuberías de PRFV para redes de saneamiento se medirán por metros (m) de conducción totalmente terminada y probada en obra.

El precio al que se abonará cada tubería será el que corresponda a su uso, diámetro nominal, rigidez nominal y presión nominal, si procede, de los precios que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios se consideran incluidos la parte proporcional de junta de unión, los medios auxiliares y todas las pruebas necesarias para el correcto funcionamiento de la tubería.

#### 4.5.9 Tubería de acero helicosoldada

Las tuberías de acero helicosoldadas se emplearán en redes de abastecimiento y deberán cumplir con las especificaciones establecidas en la norma UNE-EN 10224: "Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de líquidos acuosos, incluido agua para consumo humano. Condiciones técnicas de suministro",

Podrán emplearse tuberías de acero en conducciones de diámetro nominal igual o superior a 813 mm hasta los 2.743 mm. La serie de diámetros normalizados a utilizar será:

- 813, 864, 914, 1.016, 1.067, 1.118, 1.168, 1.219, 1.321, 1.422, 1.524, 1.626, 1.727, 1.829, 1.930, 2.032, 2.134, 2.235, 2.337, 2.438, 2.540, 2.642 y 2.743

Los tubos de acero se clasifican por su diámetro nominal (DN), refiriéndose éste a su diámetro exterior (OD), por el espesor nominal (e) y por el tipo de acero empleado definido por el valor de su límite elástico.

#### 4.5.9.1 Materiales

El acero empleado en la fabricación debe ser no aleado y completamente calmado, según se indica en la norma UNE-EN 10020. Además, será apto para el soldeo, según lo indicado en la norma UNE-EN 10025.

De acuerdo con la norma UNE-EN 10224 se podrán utilizar los aceros L275 (S275) y L355 (S355).

Las dimensiones de los tubos de acero (diámetros y espesores) están normalizadas según la norma UNE-EN 10224. La relación espesor/diámetro superará en todo caso el valor del ocho por mil (8‰).

Los tubos de acero han de estar revestidos mediante protecciones frente a la corrosión. El interior de los tubos estará revestido con una capa de cuatrocientas micras (400 µm) de pintura epoxi que cumpla la normativa sobre productos en contacto con agua para el consumo humano, con una preparación previa de la superficie a grado SA 2  $\frac{1}{2}$  según la norma UNE-EN ISO 8501-1.

El exterior de los tubos se protegerá con una capa de tres milímetros (3 mm) de polietileno extruido en caliente o con mil micras (1.000 µm) de poliuretano, previa preparación de la superficie a grado SA 2  $\frac{1}{2}$  según la norma UNE-EN ISO 8501-1. Los valores citados son espesores mínimos, debiendo cumplir lo especificado en las normas: AWWA C210, AWWA C222 y DIN 30670.

Todos los tubos deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con la siguiente información en la secuencia indicada:

- Nombre del fabricante o marca de identificación.
- Referencia a la norma EN 10224.
- Designación simbólica del acero
- En caso de inspección técnica:
  - Marca del inspector, cuando se requiera una inspección específica.
  - Número de identificación, por ejemplo, número de pedido o de artículo, que permita la correlación del producto o unidad de suministro con los documentos relacionados.
- La letra W para indicar que el tubo ha sido fabricado mediante soldadura.
- Diámetro nominal, DN.
- Espesor nominal, e.
- Identificación del certificado de producto emitido por tercera parte, si procede.

#### 4.5.9.2 Ejecución

En zonas urbanas, urbanizables y en aquellas que indique la Dirección de Obra por su posible afección a otras infraestructuras, las tuberías de acero irán alojadas en un dado de hormigón, el cual estará diseñado para resistir las cargas de tráfico y de tierras a las que vaya estar sometido, conforme a lo especificado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)

Los tubos de acero podrán estar provistos de uniones rígidas soldadas o bien por uniones rígidas con bridas, debiendo cumplir en ambos casos las especificaciones recogidas en la norma UNE-EN 10311: "Uniones para la conexión de tubos de acero y sus accesorios para la conducción de agua y otros líquidos acuosos."

Habitualmente se utilizarán uniones rígidas soldadas abocardadas.

En el caso de realizar algún entronque será necesario realizar un estudio concreto y diseñar el tipo de refuerzo o babero y el espesor del mismo.

El radio mínimo de los codos será vez y media (1,5), el radio interior de la tubería.

La longitud de los conos será, como mínimo, cuatro (4) veces la diferencia de los diámetros máximo y mínimo de los conos.

#### 4.5.9.3 Control de calidad

##### 4.5.9.3.1 Control de calidad de la fabricación

Será de aplicación lo especificado en la norma UNE-EN 10224.

##### 4.5.9.4 Medición y abono

Las tuberías de acero se medirán por metros (m) de conducción totalmente terminada y probada en obra y se abonarán, al precio que corresponda, en función de la calidad del acero, del diámetro exterior y del espesor nominal del tubo, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios están incluidos, el revestimiento interior de cuatrocientas micras (400  $\mu\text{m}$ ) con pintura epoxi, el recubrimiento exterior de tres milímetros (3 mm) de polietileno o mil micras (1.000  $\mu\text{m}$ ) de poliuretano, la preparación de ambas superficies a grado SA 2 ½, la parte proporcional de junta soldada, y todas las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la tubería.

Además de lo relacionado en el párrafo anterior, los precios incluyen la manga termorretractil a aplicar como protección exterior de las juntas, así como el pintado interior de las mismas tras el proceso de soldadura, con el mismo recubrimiento que el aplicado en la tubería instalada.

#### 4.5.10 Tubería de materiales termoplásticos de pared estructurada

Los tubos de materiales termoplásticos de pared estructurada objeto de este artículo sólo podrán emplearse en redes de saneamiento y deberán cumplir con lo especificado para los mismos en la norma UNE-EN 13476: "Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento enterrado sin presión. Sistemas de canalización de pared estructurada de poli de (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE).

La serie de diámetros normalizados a utilizar será:

- 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1.000 y 1.200 mm

Los tubos de PVC-U de pared estructurada se clasificarán por su diámetro nominal (DN), expresado como diámetro exterior (OD) o diámetro interior (ID) según proceda, y por su rigidez nominal (SN).

##### 4.5.10.1 Materiales

Estos tubos podrán ser fabricados con diversos materiales, PVC-U, PE o PP, y bajo muchos posibles diseños, los cuales se clasifican de la siguiente manera:

- Tipo A: Tubos y accesorios con la superficies interna y externa lisas
- Tipo B: Tubos y accesorios con la superficie interna lisa y la superficie externa perfilada

El material de los tubos y accesorios tendrá las características que figuran en la tabla adjunta:

CARACTERÍSTICAS	PVC-U	PP	PE	UNIDAD
Módulo de elasticidad	$\geq 3.200$	$\geq 1.250$	$\geq 800$	MPa
Densidad media	$\approx 1.400$	$\approx 900$	$\approx 940$	Kg/m3
Coefficiente medio de dilatación térmica lineal	$\approx 8 \times 10^{-5}$	$\approx 14 \times 10^{-5}$	$\approx 17 \times 10^{-5}$	K-1
Conductividad térmica	$\approx 0,16$	$\approx 0,20$	$\approx 0,36$ a $0,50$	WK-1m-1
Coefficiente de Poisson	0,40	0,42	0,45	(-)

Tabla 14. Características tuberías de materiales termoplásticos de pared estructurada

En el caso de tubos de PVC-U y de PE de pared estructurada sólo se admiten rigideces nominales iguales o superiores a ocho kilo newton por metro cuadrado (8 kN/m<sup>2</sup>), mientras que para los tubos de PP, la rigidez nominal será de dieciséis kilo newton por metro cuadrado (16 kN/m<sup>2</sup>).

La serie de diámetros de las tuberías de PE y PP de pared estructurada se limita a los 400, y 500 mm.

La utilización de tubos de PE y de PP de pared estructurada se restringirá a los casos en los que la altura de tierras por encima de la generatriz superior del tubo sea menor de tres metros, y además, para los tubos de PP no deberán existir cargas de tráfico sobre los mismos.

La capa interior y exterior de los tubos y accesorios serán de color teja (aproximadamente RAL 8023).

Todos los tubos deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con las siguientes identificaciones como mínimo:

- Nombre y/o marca del fabricante.
- Material: PVC-U, PE o PP.
- Referencia a la norma EN 13476.
- Diámetro nominal (DN), expresado como diámetro exterior o interior, según el caso
- Tolerancia en el diámetro: sólo para tubos de PP y PE, la designación CT si requiere tolerancia.
- Tipo de conducción, A o B.
- Rigidez nominal (SN).
- Flexibilidad anular
- Área de aplicación, aplicación prevista designada con una U si se encuentra a cierta distancia de un edificio y con una UD, si está destinada a usar bajo o cerca de un edificio.
- Marca de calidad.

#### 4.5.10.2 Ejecución

Los sistemas de unión de los tubos de materiales termoplásticos de pared estructurada podrán ser:

- Unión flexible de enchufe y extremo liso con anillo elastomérico.
- Unión flexible mediante manguito soldado a uno de los extremos de la conducción con anillo elastomérico.

De acuerdo con la UNE-EN 13476, se permiten juntas de estanqueidad realizadas con otros polímeros distintos al PVC-U, PP o PE. El material utilizado deberá ser conforme a las normas UNE-EN 681-1, UNE-EN 681-2 o UNE-EN 681-4, según proceda.

La junta de estanqueidad no tendrá efectos perjudiciales sobre el material de la tubería.

#### 4.5.10.3 Control de calidad

##### 4.5.10.3.1 Control de calidad de la fabricación

Será de aplicación lo especificado en la norma UNE-EN 13476.

##### 4.5.10.3.2 Control de calidad de la ejecución

Será de aplicación lo especificado en la norma UNE-EN 13476, en su parte quinta.

#### 4.5.10.4 Medición y abono

Las tuberías de materiales termoplásticos de pared estructurada se medirán por metros (m) de conducción totalmente terminada y probada en obra y se abonarán, al precio que corresponda, en función del diámetro nominal y de la rigidez anular, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios están incluidos, la parte proporcional de junta elástica, los medios auxiliares y todas las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la tubería.

#### 4.5.11 Tubería de PVC orientado (PVC-O)

Este artículo es de aplicación para todas las tuberías de policloruro de vinilo orientado molecularmente (PVC-O) que se utilicen en las redes de abastecimiento, las redes de saneamiento y las redes de reutilización que gestiona el Canal de Isabel II.

Las tuberías de PVC-O deberán cumplir con lo especificado para las mismas en la norma UNE-ISO 16422. "Tubos y uniones de poli (cloruro de vinilo) orientado (PVC-O) para conducción de agua a presión. Especificaciones."

La serie de diámetros nominales, DN, a utilizar será: 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560 y 630 mm.

Los tubos de PVC-O se clasificarán por su diámetro nominal (DN), refiriéndose éste a su diámetro exterior (OD), por su presión nominal (PN) y por la Resistencia Mínima Requerida (MRS) del material.

##### 4.5.11.1 Materiales

El material del cual se fabrican los tubos deberá cumplir lo especificado en la norma UNE-ISO 16422.



Únicamente podrán emplearse tubos de PVC-O 500, MRS 50 N/mm<sup>2</sup> y por tanto, SDR= 45,8 y S= 22,40.

La presión nominal será conforme a proyecto y podrá tener como mínimo los siguientes valores:

- Redes de abastecimiento: PN 16
- Redes de reutilización: PN 16
- Redes de saneamiento: PN 16

Los colores de los tubos empleados, en función del servicio que presten, serán los siguientes:

- Redes de abastecimiento: Azul (PANTONE 3005, RAL 5005, RAL 5007, RAL 5010, RAL 5015 o RAL 5017)
- Redes de reutilización: Morado. (PANTONE 2577, RAL 4001 o RAL 4005)
- Redes de saneamiento: Teja. (RAL 8023)

Todos los tubos deberán ir marcados, a intervalos no superiores a un metro, de forma fácilmente legible y durable, con las siguientes identificaciones como mínimo:

- Nombre del fabricante o marca comercial.
- Material del tubo y su clasificación (PVC-O 500).
- Diámetro exterior nominal DN y espesor nominal de pared, e.
- Presión nominal, PN.
- Referencia a la norma ISO 16422.
- El coeficiente C.
- Fecha de producción o código.
- Centro de producción.
- Identificación del certificado de producto emitido por tercera parte.

#### 4.5.11.2 Ejecución

El sistema de unión de las tuberías de PVC-O será mediante junta flexible de enchufe y extremo liso con anillo elastomérico.

Las juntas tóricas elastoméricas utilizadas para la unión de componentes cumplirán con lo especificado en la UNE-ISO 16422.

No se admiten uniones simplemente encoladas en este tipo de tubos.

Los tubos de PVC-O podrán ser montados en el exterior de la zanja e introducirse en ella una vez unidos.

##### 4.5.11.2.1 Control de calidad de la fabricación

Para el control de calidad de la fabricación de las tuberías y piezas especiales de PVC-O será de aplicación lo especificado en la norma UNE-ISO 16422.

#### 4.5.11.3 Medición y abono

Las tuberías de PVC-O se medirán por metros (m) de conducción totalmente terminada y probada en obra.

El precio al que se abonará cada tubería será el que corresponda a su diámetro nominal y presión nominal, según los precios que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios se considera incluida la parte proporcional de unión mediante junta elástica, los medios auxiliares y las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la tubería.

#### 4.5.12 Tubería de fundición dúctil para abastecimiento/reutilización

Los tubos de fundición dúctil objeto del presente artículo deberán cumplir con lo especificado para los mismos en la norma UNE-EN 545: "Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo."

En redes nuevas de aducción o de distribución de agua para consumo humano, las tuberías de fundición dúctil serán de uso preferente dentro de su rango de aplicación, el cual comprende desde el diámetro nominal 80 mm al 1.000 mm.

Para las redes de agua regenerada, los diámetros de las conducciones también estarán comprendidos entre los 80 mm y los 500 mm.

Los tubos unidos mediante junta flexible se clasificarán por su diámetro nominal (DN), refiriéndose éste a su diámetro interior (ID) y su clase de presión (C), mientras que los tubos que se unen mediante bridas se clasifican por su diámetro nominal (DN) y por su presión nominal (PN).

La serie de diámetros nominales y clases de presiones a utilizar serán:

TUBOS CON UNIÓN FLEXIBLE					
DN (MM)	CLASE 30	CLASE40	CLASE50	CLASE 64	CLASE 100
	PFA 30	PFA 40	PFA 50	PFA 64	PFA 100
	PMA 36	PMA 48	PMA 60	PMA 76.8	PMA 120
	PEA 41	PEA 53	PEA 65	PEA 81	PEA 125
80					
100					
125					
150					
200					
250					
300					

350					
400					
450					
500					
600					
700					
800					
900					
1.000					

Tabla 15. Diámetros y presiones de los tubos de fundición dúctil a emplear

#### 4.5.12.1 Materiales

Las características mecánicas de la fundición dúctil empleada en las tuberías deberán cumplir con lo especificado en la siguiente tabla:

TIPO DE PIEZA	RESISTENCIA MÍNIMA A TRACCIÓN RM (N/MM <sup>2</sup> )	ALARGAMIENTO MÍNIMO EN ROTURA AMIN R(%)	DUREZA BRINELL MÁXIMA. HBHIPÓTESIS 1
Tubos centrifugados	420	10	230
Tubos no centrifugados	420	5	230
Piezas especiales	420	5	250

Tabla 16. Características mecánicas de la fundición dúctil a emplear

Para la densidad del material se adopta el valor de 7.050 kg/m<sup>3</sup> y para el módulo de elasticidad 1,7 x 10<sup>5</sup> N/mm<sup>2</sup>.

Las dimensiones normalizadas de los tubos de fundición con junta flexible serán las indicadas en la tabla adjunta:

DIÁMETROS (MM) UNIDAD		ESPESOR MÍNIMO (MM)				
VALOR NOMINAL		CLASE 30	CLASE 40	CLASE 50	CLASE 64	CLASE 100
DN	OD					
80	98					4,70
100	118					4,70
125	144				4,00	5,00
150	170				4,00	5,90
200	222			3,90	5,00	7,70

DIÁMETROS (MM) UNIDAD		ESPESOR MÍNIMO (MM)				
VALOR NOMINAL		CLASE 30	CLASE 40	CLASE 50	CLASE 64	CLASE 100
DN	OD					
250	274			4,80	6,10	9,50
300	326		4,60	5,70	7,30	11,20
350	378		5,30	6,60	8,50	13,00
400	429		6,00	7,50	9,60	14,80
450	480		6,80	8,40	10,70	16,60
500	532	5,60	7,50	9,30	11,90	18,30
600	635	6,70	8,90	11,10	14,20	21,90
700	738	7,80	10,40	13,00	16,50	
800	842	8,90	11,90	14,80	18,80	
900	945	10,00	13,30	16,60		
1000	1048	11,10	14,80	18,40		

Tabla 17. *Diámetros y espesores de los tubos de fundición dúctil a emplear*

Los tubos, uniones y piezas especiales deberán ser sanos y exentos de defectos de superficie y de cualquier otro tipo que pueda tener influencia en su resistencia y comportamiento.

Todos los tubos se protegerán contra la corrosión mediante revestimientos adecuados, los cuales recubrirán uniformemente la totalidad de sus contornos, constituyendo superficies lisas y regulares, exentas de defectos tales como cavidades o burbujas.

Salvo indicación contraria por parte de la Dirección de Obra, todos los tubos, en función de su uso, se suministrarán con las siguientes protecciones:

Redes de abastecimiento:	Revestimiento exterior de cinc metálico con capa de acabado de barniz bituminoso Revestimiento interior de mortero de cemento
Redes de abastecimiento:	Revestimiento exterior de cinc metálico con capa de acabado de pintura epoxi Revestimiento interior de mortero de cemento

Tabla 18. *DProtecciones de los tubos de fundición dúctil en función de su uso*

En cualquier caso, los revestimientos aplicados cumplirán con lo especificado para los mismos en la norma UNE-EN 545.

La elección del revestimiento exterior se realizará en función de la agresividad del suelo que rodee la conducción, por este motivo, antes de su instalación, el Adjudicatario deberá realizar un estudio de las

características electroquímicas de los terrenos por donde discurrirá, por si fuera preciso prever en algún tramo una protección adicional.

Los tubos para redes de abastecimiento serán de color negro, mientras que los tubos para redes de agua regenerada deberán ir pintados exteriormente de color morado (RAL 4001 ó 4005 o PANTONE 2577 U).

Todos los tubos deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con la siguiente identificación como mínimo:

- Nombre o marca del fabricante.
- Identificación del año de fabricación.
- Identificación como fundición dúctil.
- Diámetro nominal, DN.
- PN (rating) de las bridas para componentes bridados.
- Referencia a la norma EN 545.
- Clase de presión de los tubos centrifugados.
- Identificación del certificado de producto emitido por tercera parte.

#### 4.5.12.2 Ejecución

Con carácter general, los sistemas de unión de los tubos de fundición serán del tipo flexible automática sin acerrojar. Adicionalmente y siempre y cuando lo apruebe la Dirección de Obra, se podrán emplear los siguientes tipos:

- Unión flexible
  - Automática (acerrojada)
  - Mecánica (sin acerrojar o acerrojada)
- Unión rígida (embridada)

#### 4.5.12.3 Control de calidad

Para el control de calidad de la fabricación de las tuberías de fundición dúctil será de aplicación lo especificado en la norma UNE-EN 545.

##### 4.5.12.3.1 Tolerancias

Los valores mínimos de la desviación angular admisible en las uniones flexibles serán:

DN(MM)	TIPO DE UNIÓN	
	SIN ACERROJAR	ACERROJADAS
DN ≤ 300	3º 30'	1º 45'
350 ≤ DN ≤ 600	2º 30'	1º 15'
700 ≤ DN ≤ 1000	1º 30'	45

Tabla 19. Desviación angular en uniones flexibles (UNE-EN 545)

#### 4.5.12.4 Medición y abono

Las tuberías de fundición dúctil se medirán por metros (m) de conducción totalmente terminada y probada en obra, según los precios que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

El precio al que se abonará cada tubería será el que corresponda a su diámetro, clase, revestimiento interior y exterior y tipología de junta.

En los precios se consideran incluidos los medios auxiliares y las pruebas necesarias para el correcto funcionamiento de la tubería.

#### 4.5.13 Tubería de fundición dúctil para redes de saneamiento

##### 4.5.13.1 Materiales

Los tubos de fundición dúctil objeto del presente artículo se emplearán en redes de saneamiento y deberán cumplir con lo especificado para los mismos en la norma UNE-EN 598. "Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo."

La serie de diámetros, en milímetros, a utilizar será:

- 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200, 1.400, 1.500, 1.600, 1.800 y 2.000.

Los tubos de fundición dúctil se clasificarán por su diámetro nominal (DN), refiriéndose éste aproximadamente a su diámetro interior (ID), estando normalizado el espesor de la pared del tubo para cada diámetro nominal.

Las características mecánicas de la fundición dúctil empleada en las tuberías deberán cumplir con lo especificado en la siguiente tabla:

TIPO DE PIEZA	RESISTENCIA MÍNIMA A LA TRACCIÓN $R_m$ (N/MM <sup>2</sup> )	ALARGAMIENTO MÍNIMO EN ROTURA $A_{min R}(\%)$		DUREZA BRINELL MÁXIMA, HB
		DN≤1000	DN>1000	
Tubos centrifugados	420	10	7	230
Tubos no centrifugados	420	5	5	230
Piezas especiales	420	5	5	250

Tabla 20. Características mecánicas de la fundición dúctil

Los tubos deberán identificarse exteriormente por uno de los siguientes colores: marrón, rojo o gris. En ningún caso se admitirá el color azul.

Todos los tubos se protegerán contra la corrosión mediante la aplicación de revestimientos, los cuales recubrirán uniformemente la totalidad de los contornos de los tubos, constituyendo superficies lisas y regulares, exentas de defectos tales como cavidades o burbujas. Deberán estar bien adheridos a la fundición, no descascarillándose, ni exfoliándose y secando en un tiempo rápido. Los revestimientos se aplicarán siempre en fábrica, excepto la manga de polietileno que se colocará en la propia obra.

Salvo indicación expresa de la Dirección de Obra, todos los tubos de fundición dúctil deberán suministrarse con las siguientes protecciones:

- Revestimiento exterior de zinc con una capa de acabado.
- Revestimiento interior de mortero de cemento con alto contenido en alúmina (como mínimo de un 40 %).
- Recubrimiento a base de resina sintética (epoxi, poliuretano...) sobre las superficies de los extremos que puedan entrar en contacto con el efluente.

Todos estos revestimientos deberán cumplir las especificaciones para los mismos de la norma UNE-EN 598.

Excepcionalmente, y si así lo acepta la Dirección de Obra, podrán ser admisibles los revestimientos alternativos que figuran en el Anexo B de la citada norma.

Todos los tubos deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con la siguiente identificación como mínimo:

- Nombre o marca del fabricante.
- Fecha de fabricación.
- Identificación como fundición dúctil.
- Diámetro nominal, DN.
- Presión nominal, PN, en el caso de unión con bridas.
- Referencia a la norma EN 598.
- Marcado CE.
- Identificación del certificado de producto emitido por tercera parte.

#### 4.5.13.2 Ejecución

Los sistemas de unión de los tubos de fundición deberán ser conformes con lo especificado para los mismos en la norma UNE-EN 598 y podrán ser alguno de estos tipos:

- Unión flexible de enchufe y extremo liso
- Unión flexible acerrojada resistente a las tracciones
- Unión flexible mecánica
- Unión rígida con bridas

#### 4.5.13.3 Control de calidad

Para el control de calidad de la fabricación de las tuberías de fundición dúctil será de aplicación lo especificado en la norma UNE-EN 598.

##### 4.5.13.3.1 Tolerancias

Los valores mínimos de la desviación angular admisible en las uniones flexibles serán:

DN(MM)	TIPO DE UNIÓN	
	SIN ACERROJAR	ACERROJADAS
DN < 300	3º 30´	1º 45´
350 < DN < 600	2º 30´	1º 15´
700 < DN < 2000	1º 30´	45´

Tabla 21. Desviación angular en uniones flexibles (UNE-EN 598)

#### 4.5.13.4 Medición y abono

El precio al que se abonará cada tubería será el que corresponda a su diámetro nominal, según los precios que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios se consideran incluidos el revestimiento interior de mortero de cemento, el exterior a base de zinc y epoxi, así como la parte proporcional de junta automática flexible, medios auxiliares y pruebas necesarias para el correcto funcionamiento de la tubería.

#### 4.5.14 Tubería de fundición. Mangas y revestimientos

##### 4.5.14.1 Materiales

Las mangas de polietileno utilizadas deberán cumplir las especificaciones de la norma ISO 8180.

Los revestimientos exteriores de poliuretano deberán cumplir las especificaciones de la norma UNE-EN 15189: "Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil. Recubrimientos exteriores de poliuretano para tuberías. Requisitos y métodos de ensayo".

##### 4.5.14.2 Ejecución

La aplicación de las mangas de polietileno deberá efectuarse en la propia obra y se realizarán sobre la capa de acabado del revestimiento exterior de cinc de la tubería de fundición.

Antes de colocar la manga, las tuberías deben estar secas y limpias. Se evitará la presencia de tierra u otro material extraño entre el tubo y la manga durante su instalación.

No se debe usar una manga que se encuentre rasgada o agujereada y se debe evitar cualquier daño al momento de su instalación. Los defectos de mayor importancia deben ser arreglados mediante un remiendo utilizando la misma manga. Los defectos pequeños pueden ser reparados con cinta adhesiva.



El Adjudicatario deberá almacenar la manga de polietileno al abrigo de la luz y el calor.

Con el tubo apoyado en sus extremos mediante dos tacos de madera, se colocará la manga sobre todo el cuerpo de la tubería, envolviéndola cuidadosamente y efectuando el pliegue sobre la generatriz superior, evitando siempre la formación de bolsas de aire. Los siguientes pasos a seguir serán:

- Fijar el pliegue con cinta adhesiva.
- Fijar sobre el cuerpo del tubo, las extremidades de la manga con cinta adhesiva en toda su circunferencia, de manera que se obtenga un recubrimiento estanco.
- Amarrar con un alambre fino de acero plastificado cada metro y medio (1,50 m).
- Colocar la tubería en la zanja.
- Proceder a la instalación de la conducción manteniendo siempre el pliegue en la generatriz superior.

La aplicación del revestimiento exterior de poliuretano deberá efectuarse en fábrica.

#### 4.5.14.3 Medición y abono

Las mangas de polietileno se medirán por metros (m) realmente aplicados de manga sobre la conducción de fundición y se abonarán al precio que corresponda, en función del diámetro nominal del tubo, de los que figuren en el Cuadro de Precios de Canal de Isabel II.

En el precio se considera incluida la parte proporcional de rollos de hilo y cinta adhesiva.

El revestimiento exterior de poliuretano se medirá por metro realmente aplicado sobre la conducción de fundición y se abonará al precio que corresponda, en función del diámetro nominal del tubo, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 4.5.15 Tubería de gres vitrificado

Las tuberías de gres vitrificado objeto del presente artículo sólo podrán emplearse en redes de saneamiento.

Este tipo de tubos deberá cumplir con lo especificado para los mismos en la norma UNE-EN 295: "Sistemas de tuberías de gres para saneamiento, partes 1 a 7".

La serie de diámetros, en milímetros, a utilizar será:

- 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1.000, 1.200 y 1.400

Los tubos de gres clasificarán por su diámetro nominal (DN), refiriéndose éste a su diámetro interior (ID) y por su clase de resistencia.

##### 4.5.15.1 Materiales

La tubería de gres vitrificado se fabricará de acuerdo a lo especificado en la norma UNE-EN 295.

Todos los tubos deberán ir marcados, de forma fácilmente legible y durable, con las siguientes identificaciones como mínimo:

- Nombre o marca del fabricante.
- Fecha de fabricación.
- Diámetro nominal, DN.
- Referencia a la norma EN 295.
- Sistema de unión.
- Resistencia al aplastamiento (FN) en kN/m.
- Resistencia al momento de flexión BMR, en kNm, si es aplicable.
- Marcado CE.
- Identificación del certificado de producto emitido por tercera parte.

#### 4.5.15.2 Ejecución

Los sistemas de unión de los tubos de gres podrán ser:

- Unión flexible mediante resina de poliuretano, impregnada tanto en el enchufe como en la campana de los tubos a unir.
- Unión flexible mediante anillo elastomérico en forma de labio y posterior sellado con resina epoxy. Este sistema sólo se aceptará en tubos de diámetro menor de trescientos milímetros (300 mm).
- Manguitos de polipropileno

#### 4.5.15.3 Control de calidad

##### 4.5.15.3.1 Control de calidad de la fabricación

Será de aplicación lo especificado en la norma UNE-EN 295.

##### 4.5.15.3.2 Tolerancias

La tolerancia sobre la longitud nominal declarada de las tuberías y accesorios rectos debe estar entre el -1% a +4%, o  $\pm 10\%$ , el valor que sea mayor.

#### 4.5.15.4 Medición y abono

Las tuberías de gres se medirán por metro (m) de conducción totalmente terminada y probada en obra y se abonará al precio que corresponda, en función de su diámetro, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 4.5.16 Tubería de acero inoxidable

Los tubos de acero inoxidable se clasifican por su diámetro nominal (DN), refiriéndose éste a su diámetro exterior (OD) y por el espesor nominal (e).

#### 4.5.16.1 Materiales

Se utilizarán tuberías de acero inoxidable AISI- 316 L y deberán cumplir las especificaciones establecidas en la UNE-EN 10217: “Tubos de acero soldados para usos a presión. Condiciones técnicas de suministro. Parte 7: Tubos de acero inoxidable”.

#### 4.5.16.2 Control de calidad

##### 4.5.16.2.1 Control de calidad de la fabricación

El Adjudicatario presentará las correspondientes certificaciones de composición química y características mecánicas de las tuberías de acero inoxidable y controlará la calidad del acero inoxidable para que el material suministrado se ajuste a lo indicado en la normativa vigente.

#### 4.5.16.3 Medición y abono

Las tuberías de acero inoxidable se medirán por metros (m) de conducción totalmente terminada y probada en obra y se abonarán, al precio que corresponda, en función del diámetro exterior y del espesor nominal del tubo, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios están incluidos, la parte proporcional de junta soldada, los codos y piezas especiales, y todas las pruebas necesarias para asegurar el correcto funcionamiento de la tubería.

#### 4.5.17 Hinca de tuberías

##### 4.5.17.1 Materiales

Se emplearán como tuberías de hinca, bien tuberías de hormigón armado de conformidad con la Norma UNE-EN 1916, bien tuberías de acero.

Los tubos deberán incluir en su marcado la carga máxima de empuje permitida para el mismo durante la hinca.

##### 4.5.17.2 Ejecución

Las conducciones podrán colocarse mediante tecnologías sin apertura de zanja en los siguientes casos:

- Cruces bajo carretera, ferrocarril y en general, pasos de difícil ejecución en los que no sea posible la realización de una zanja sin causar grandes afecciones.
- Aquellos otros casos en los que, por la profundidad de la zanja o la dificultad de la ejecución, resulte económicamente ventajosa la adopción de estas tecnologías.

Para su ejecución deberán tenerse en consideración las condiciones impuestas por el órgano responsable de la infraestructura que es necesario atravesar.

En cualquier caso, deberá disponerse de un estudio geotécnico en que se incluya el perfil geológico-geotécnico de la traza de la tubería a hincar. A partir de los datos de este estudio se elegirá el sistema de perforación a emplear, siendo los más utilizados:

- Por percusión: consiste en introducir una camisa de acero a base del empuje transmitido por un martillo neumático. Este sistema está recomendado para terrenos con bolos. La gama de diámetros a emplear va de los doscientos mm (200 mm) hasta los mil milímetros (1.000 mm), dependiendo de las características del terreno a perforar.
- Por rotación: Únicamente se admite su uso para la hinca de tubos de acero, pues para tubos de hormigón armado, el roce de la broca del equipo de perforación, desgasta progresivamente el tubo hasta su rotura. La perforación se realiza mediante una cabeza de rotación accionada por un grupo hidráulico y que transmite el esfuerzo mediante un tornillo sinfín, Se puede utilizar en todo tipo de terrenos y el rango de diámetros a emplear va de los trescientos mm (300 mm) hasta los mil quinientos milímetros (1.500 mm), dependiendo de las características del terreno a perforar
- Por empuje: En este tipo de perforación, se utiliza el tubo como elemento definitivo y al mismo tiempo como elemento de empuje sobre la tuneladora. El método consiste en empujar la tubería desde un pozo e ir hincándola en el terreno a la vez que un elemento excavador por delante de ella va abriendo el hueco aprovechando el empuje transmitido por dicha tubería. Dependiendo de la estabilidad del frente de excavación y de la presencia a o no de nivel freático, la tuneladora a emplear será de escudo abierto o de escudo cerrado. Para utilizar el sistema de perforación con escudo abierto será imprescindible la ausencia de niveles freáticos y el terreno a perforar ha de ser cohesivo, no siendo admisible su uso en terrenos muy sueltos y sin cohesión, muy resistentes o con presencia de agua.

En todo caso, el Adjudicatario someterá a la aprobación técnica de la Dirección de Obra, el procedimiento de instalación, así como los equipos que propone utilizar, debiendo presentar los correspondientes cálculos mecánicos referentes a las solicitudes a las cuales estará sometida la conducción durante la instalación, teniendo en consideración las limitaciones por afecciones a otros servicios.

#### 4.5.17.3 Mediciones y abono

Las hincas de tuberías se medirán por metro (m) realmente ejecutado, medido sobre perfil y se abonarán al precio que corresponda, en función de su diámetro y del terreno a perforar, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio de la unidad se incluye:

- La movilización de la maquinaria necesaria para la ejecución de la hinca hasta el lugar de las obras.
- La colocación de la tubería en función del sistema de perforación empleado, guiada mediante láser.
- La parte proporcional de juntas, piezas, maquinaria y medios auxiliares.
- La demolición posterior de macizos, el arrastre y la extracción de sobrantes.

El incremento de tubería metálica necesario para su colocación en el interior de la vaina hincada se medirá por metro (m) realmente colocado y se abonará mediante la aplicación del precio que

corresponda, en función de su diámetro, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio de esta unidad se considera incluida la parte proporcional de elementos de deslizamiento, el centrado y anclaje, los equipos y medios auxiliares de colocación y las pruebas necesarias.

#### 4.5.18 Pruebas de la tubería instalada en redes de abastecimiento/agua regenerada

Las pruebas de la tubería instalada se realizarán conforme a la metodología general de la norma UNE-EN 805: "Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus componentes". Dicha metodología es de aplicación para todas las conducciones de cualquiera de los materiales incluidos en este Pliego y cuya finalidad sea prestar servicios de abastecimiento o de agua regenerada.

Para las tuberías de comportamiento viscoelástico, como las de PE, se deberá seguir el procedimiento de verificación descrito en el Anexo A.27 de dicha norma, que tiene en cuenta la fluencia que caracteriza al material.

Las pruebas se efectuarán de forma previa a la ejecución de acometidas y deberá probarse la totalidad de la conducción, pudiendo ser dividida en varios tramos de prueba cuando por su longitud sea necesario, siempre según las indicaciones realizadas al respecto por la Dirección de Obra.

Antes del comienzo de las pruebas, se realizarán las operaciones de relleno y anclaje, así como la selección y llenado de los tramos de prueba.

La longitud de los tramos de prueba dependerá de las características particulares de cada uno de ellos (podrá oscilar entre 250 y 1.000 o incluso 2.000 metros), debiendo ser aprobada por la Dirección de Obra.

Los tramos de prueba deben ser seleccionados de tal forma que:

- La presión de prueba pueda aplicarse al punto más bajo de cada tramo en prueba.
- Pueda aplicarse una presión de al menos igual a la presión máxima de diseño (MDP) en el punto más alto de cada uno de ellos.
- Pueda suministrarse y evacuarse sin dificultad la cantidad de agua necesaria para la prueba.
- En la medida de lo posible, sus extremos coincidan con válvulas de paso de la tubería.

Para todas las conducciones, la presión de prueba, STP, se calculará a partir de la presión máxima de diseño, MDP, considerando los siguientes dos casos:

- Golpe de ariete calculado en detalle:

$$STP = MDP_c + 0,1 \quad (\text{MPa})$$

- Golpe de ariete estimado o no calculado en detalle, el menor valor de los siguientes:

$$STP = MDP_a + 0,5 \quad (\text{MPa})$$

$$STP = 1,5 \cdot MDP_a \quad (\text{MPa})$$

Siendo:

- MDPc Presión máxima de diseño con golpe de ariete calculado en detalle (MPa).
- MDPa Presión máxima de diseño con golpe de ariete estimado o no calculado en detalle (MPa).

En los casos de impulsiones y grandes diámetros, deberá calcularse en detalle el valor del golpe de ariete. Sólo en caso de redes por gravedad puede ser estimado como  $MDPa = 1,2 \cdot DP$ , debiendo cumplir  $MDPa \geq DP + 0,2 \text{ MPa}$ .

El procedimiento de prueba conforme a la metodología general indicada en la norma UNE-EN 805, se llevará a cabo en tres fases:

- Prueba preliminar
- Prueba de purga
- Prueba principal o de puesta en carga

Las fases necesarias serán fijadas en cada caso por la Dirección de Obra, que asimismo deberá aprobar el desarrollo de las mismas.

#### 4.5.18.1.1 Prueba preliminar

Se comenzará llenando lentamente de agua el tramo objeto de la prueba. Se dejarán abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, para después ir cerrando cada uno de ellos sucesivamente de aguas abajo a arriba. Una vez llena de agua se debe mantener la tubería en esta situación al menos veinticuatro horas.

A continuación, se aumentará la presión hidráulica de forma constante y gradual hasta alcanzar un valor comprendido entre la presión máxima de diseño (MDP) y la presión de prueba de la red (STP), de forma que el incremento de presión no supere 0,1 MPa por minuto, manteniendo estos límites durante un tiempo, que dependerá del material de la conducción y será establecido por el Adjudicatario considerando las normas del producto aplicables.

Durante este período de tiempo no debe haber pérdidas apreciables de agua, ni movimientos aparentes de la conducción.

#### 4.5.18.1.2 Prueba de purga

La presencia de aire en la conducción produce datos erróneos y reduce la precisión de la prueba principal de presión. La Dirección de Obra especificará si dicha prueba debe llevarse a cabo. En caso afirmativo, se procederá para realizar el ensayo según se describe en el Anexo A.26 de la norma UNE-EN 805, que es el desarrollado en este apartado en los siguientes pasos:

- Se presuriza la conducción hasta alcanzar la presión de prueba de la red (STP), prestando atención a que la purga del equipo de prueba se complete.
- Se extrae un volumen de agua a contabilizar  $V$  de la conducción midiéndose la caída de presión correspondiente  $P$ .
- Se compara el volumen de agua extraído con el volumen de la pérdida de agua admisible  $V_{max}$  correspondiente a la caída de presión medida  $P$ , calculada según la siguiente fórmula:

$$\Delta V_{\max} = 1,5 V \Delta P \left( \frac{1}{E_w} \right) + \frac{ID}{e E}$$

Siendo:

$\Delta V_{\max}$ : Pérdida de agua admisible (l).

V: Volumen del tramo de conducción en prueba (l)

$\Delta P$ : Caída de presión medida durante la prueba (MPa)

E: Módulo de elasticidad del material de la conducción (MPa)

$E_w$ : Módulo de compresibilidad del agua ( $2,1 \times 10^3$  MPa)

ID: Diámetro interior de la conducción (mm)

E: Espesor nominal de la conducción (mm)

1,5: Factor de corrección que considera la cantidad de aire restante admisible antes de la prueba principal de presión.

Material	E (MPa)	
Fundición	$1,70 \times 10^5$	
Acero	$2,10 \times 10^5$	
Hormigón	$2,00 \times 10^4 - 4,00 \times 10^4$	
PVC-O	3.500	
PE	1.000 (corto plazo)	150 (largo plazo)
PRFV	$1,0 \times 10^4 - 3,9 \times 10^4$	

#### 4.5.18.1.3 Prueba principal o de puesta en carga

La prueba principal de presión no debe comenzar hasta que hayan sido completadas satisfactoriamente la prueba preliminar y la prueba de purga especificada.

Se admiten dos métodos de prueba básicos:

- El método de prueba de caída o pérdida de presión.
- El método de prueba de pérdida de agua.

La Dirección de Obra determinará el método a utilizar, cuyo desarrollo se deberá ajustar a lo siguiente:

- Método de prueba de caída o pérdida de presión  
Para evaluar la pérdida de presión, la presión hidráulica interior se aumentará de forma constante y gradual mediante bombeo, de forma que el incremento de presión no supere 0,1 MPa por minuto, hasta alcanzar el valor de STP.

Alcanzado dicho valor, se desconectará el bombeo y no se admitirá la entrada de agua en al menos una hora. Transcurrido este tiempo, se medirá con un manómetro el descenso de presión durante dicho intervalo, que deberá ser inferior a 0,02 MPa.

- Método de prueba de pérdida de agua

Para medir la pérdida de agua se pueden emplear dos métodos equivalentes: medida del volumen evacuado o medida del volumen bombeado.

En ambos métodos se incrementará la presión regularmente mediante bombeo hasta alcanzar el valor de STP en la conducción. Posteriormente se mantendrá la STP mediante bombeo, si es necesario, durante un periodo no inferior a una hora.

Para el método de medida del volumen evacuado, se desconectará la bomba y no se permitirá que entre más agua en la conducción durante un periodo de prueba de al menos una hora. Al final de este periodo se medirá la presión reducida y se procederá a recuperar la STP bombeando. Se medirá la pérdida, evacuando agua hasta que se alcance nuevamente la anterior presión reducida.

Para el método de medida del volumen bombeado, se medirá la cantidad de agua que es necesario inyectar para mantener la presión de prueba de la red durante el periodo de tiempo indicado anteriormente.

El volumen final evacuado o suministrado durante la primera hora de prueba no deberá exceder el valor dado por la siguiente expresión:

$$V_{\max} = 1,2 \cdot V \cdot P \left[ \left( \frac{1}{E_w} \right) + \frac{ID}{e \cdot D} \right]$$

Siendo:

$V_{\max}$ : Pérdida de agua admisible (l).

V: Volumen del tramo de conducción en prueba (l).

P: Caída de presión medida durante la prueba (0,02 MPa)

E: Módulo de elasticidad del material de la conducción (MPa)

$E_w$ : Módulo de compresibilidad del agua ( $2,1 \times 10^3$  MPa)

ID: Diámetro interior de la conducción (mm)

E: Espesor nominal de la conducción (mm)

1,2: Factor de corrección que, entre otros aspectos, tiene en cuenta el efecto del aire residual existente en la conducción

Cuando, durante la realización de esta prueba principal o de puesta en carga, el descenso de presión o las pérdidas de agua sean superiores a los valores admisibles, el Adjudicatario estará obligado a corregir los defectos observados, repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que el resultado de la prueba sea satisfactoria, repitiéndose ésta las veces que sea necesario para conseguirlo.



Todos los gastos ocasionados por las pruebas y ensayos de las tuberías instaladas en redes de abastecimiento o agua regenerada serán de cuenta del Contratista, estando incluidos en los precios de los distintos tipos de tubos.

#### 4.5.19 Pruebas de la tubería instalada en redes de saneamiento

Para la realización de las pruebas de la tubería instalada en redes de saneamiento, la metodología a emplear será diferente según se trate de conducciones cuyo funcionamiento hidráulico sea en gravedad o en impulsión.

Con carácter general, se deberá probar la longitud total de la red instalada, salvo que el respectivo proyecto especifique otra distinta, en cuyo caso, la Dirección de Obra determinará los tramos que deben probarse.

##### 4.5.19.1.1 Conducciones enterradas en gravedad

Cuando el funcionamiento hidráulico de la conducción sea en gravedad la prueba de la tubería instalada se realizará conforme a la metodología de la norma UNE-EN 1610: "Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento", según la cual la prueba podrá hacerse bien con aire o con agua.

Podrá realizarse la prueba por separado de entronques, registros y cámaras de inspección, por ejemplo la de tuberías con aire, y la de registros con agua. En el caso de un fallo aislado o continuo en la prueba de aire, se permite el recurso a la prueba de agua y el resultado de la misma por sí sola deberá ser decisivo.

En cualquier caso, la prueba se realizará una vez se hayan colocado los tubos, los pozos y previo al relleno de la zanja, para lo que se obturará la entrada de la tubería en el pozo aguas abajo del tramo en prueba, así como cualquier otro punto por el que pudiera salirse el agua, llenándose completamente de agua la tubería y el pozo situado aguas arriba del tramo a probar.

- Prueba con aire (método L)

La prueba con aire podrá hacerse conforme a cuatro metodologías diferentes (LA, LB, LC o LD), basadas en que a medida que aumenta la presión del ensayo disminuye la duración de la prueba. La Dirección de Obra establecerá cuál es de aplicación en cada caso.

Los valores de la presión de prueba (STP), la duración del ensayo (t) y el descenso de presión admisible ( $\Delta P$ ) serán los establecidos en la tabla siguiente, según cual sea el material de la conducción, el diámetro nominal y el método de prueba seleccionado.

Material	Método o prueba	ST P	$\Delta P$	Duración de la prueba t (minutos)						
		(mbar)		DN 100	DN 200	DN 300	DN 400	DN 600	DN 800	DN 1000
Tubería de hormigón seca	LA	10	2,5	5	5	5	7	11	14	18
	LB	50	10	4	4	4	6	8	11	14
	LC	100	15	3	3	3	4	6	8	10

	LD	20 0	15	1,5	1,5	1,5	2	3	4	5
Tubería de hormigón y de otros materiales mojada	LA	10	2,5	5	5	7	10	14	19	24
	LB	50	10	4	4	6	7	11	15	19
	LC	10 0	15	3	3	4	5	8	11	14
	LD	20 0	15	1,5	1,5	2	2,5	4	5	7

Tabla 22. Presión de prueba, indicador de presión y tiempo para ensayos con aire

- Prueba con agua (método W)

La prueba con agua consistirá en someter al tramo en prueba a una presión de prueba que no deberá ser superior a 50 kPa ni inferior a 10 kPa.

Transcurrido un tiempo de acondicionamiento posterior al llenado de las tuberías, 60 minutos suele ser suficiente, aunque puede ser necesario un periodo más largo para condiciones climáticas secas en el caso de tubos de hormigón, se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, comprobándose que no haya pérdidas de agua significativas ni movimientos aparentes en la tubería.

A continuación, se procederá a medir y a anotar la cantidad de agua ( $\Delta V$ ) que es necesario inyectar para mantener la presión de prueba ( $\pm 1$  kPa) durante un periodo no inferior a treinta minutos, debiendo ser ésta inferior a los siguientes valores:

- 0,15 l/m<sup>2</sup> para las tuberías
- 0,20 l/m<sup>2</sup> para tuberías incluyendo los pozos de registro
- 0,40 l/m<sup>2</sup> para los pozos de registro

#### 4.5.19.1.2 Conducciones enterradas en impulsión

Cuando el funcionamiento hidráulico de la conducción sea en impulsión, la prueba de la tubería instalada se realizará conforme a la metodología general de la norma UNE-EN 805.

Dicha metodología general es de aplicación para las conducciones de cualquiera de los materiales incluidos en este Pliego excepto para las de comportamiento viscoelástico, como las de PE, en cuyo caso el procedimiento de verificación a seguir será el descrito en el Anexo A.27 de dicha norma.

Para todas las conducciones, la presión de prueba, STP, se calculará a partir de la presión máxima de diseño, MDP, considerando los siguientes dos casos:

- Golpe de ariete calculado en detalle:

$$STP = MDP_c + 0,1 \quad (\text{MPa})$$

- Golpe de ariete estimado o no calculado en detalle, el menor valor de los siguientes:

$$STP = MDP_a + 0,5 \quad (\text{MPa})$$

$$STP = 1,5 \cdot MDP_a \quad (\text{MPa})$$

Siendo:

- MDPc Presión máxima de diseño con golpe de ariete calculado en detalle (MPa).
- MDPa Presión máxima de diseño con golpe de ariete estimado o no calculado en detalle (MPa).

En los casos de impulsiones y grandes diámetros, deberá calcularse en detalle el valor del golpe de ariete. Sólo en caso de redes por gravedad puede ser estimado como  $MDPa = 1,2 \cdot DP$ , debiendo cumplir  $MDPa \geq DP + 0,2$  MPa.

El procedimiento de prueba, conforme a la metodología general indicada en la norma UNE-EN 805, puede llevarse a cabo en tres fases:

- Prueba preliminar
- Prueba de purga
- Prueba principal o de puesta en carga

#### 4.5.19.1.3 Prueba de purga

La presencia de aire en la conducción produce datos erróneos y reduce la precisión de la prueba principal de presión. La Dirección de Obra especificará si dicha prueba debe llevarse a cabo. En caso afirmativo, se procederá para realizar el ensayo según se describe en el Anexo A.26 de la norma UNE-EN 805, que es el desarrollado en este apartado en los siguientes pasos:

- Se presuriza la conducción hasta alcanzar la presión de prueba de la red (STP), prestando atención a que la purga del equipo de prueba se complete.
- Se extrae un volumen de agua a contabilizar  $\Delta V$  de la conducción midiéndose la caída de presión correspondiente  $\Delta P$ .
- Se compara el volumen de agua extraído con el volumen de la pérdida de agua admisible  $\Delta V_{max}$  correspondiente a la caída de presión medida  $\Delta P$ , calculada según la siguiente fórmula:

$$\Delta V_{max} = 1,5 V \Delta P \left( \frac{1}{E_w} \right) + \frac{ID}{e E}$$

Siendo:

$\Delta V_{max}$ : Pérdida de agua admisible (l).

V: Volumen del tramo de conducción en prueba (l)

$\Delta P$ : Caída de presión medida durante la prueba (MPa)

E: Módulo de elasticidad del material de la conducción (MPa)

$E_w$ : Módulo de compresibilidad del agua ( $2,1 \times 10^3$  MPa)

ID: Diámetro interior de la conducción (mm)

E: Espesor nominal de la conducción (mm)

1,5: Factor de corrección que considera la cantidad de aire restante admisible antes de la prueba principal de presión.

Material	E (MPa)
Fundición	$1,70 \times 10^5$
Acero	$2,10 \times 10^5$
Hormigón	$2,00 \times 10^4 - 4,00 \times 10^4$
PVC-O	3.500
PE	1.000 (corto plazo) 150 (largo plazo)
PRFV	$1,0 \times 10^4 - 3,9 \times 10^4$

#### 4.5.19.1.4 Prueba principal o de puesta en carga

La prueba principal de presión no debe comenzar hasta que hayan sido completadas satisfactoriamente la prueba preliminar y la prueba de purga especificada.

Se admiten dos métodos de prueba básicos:

- El método de prueba de caída o pérdida de presión.
- El método de prueba de pérdida de agua.

La Dirección de Obra determinará el método a utilizar, cuyo desarrollo se deberá ajustar a lo siguiente:

- Método de prueba de caída o pérdida de presión  
Para evaluar la pérdida de presión, la presión hidráulica interior se aumentará de forma constante y gradual mediante bombeo, de forma que el incremento de presión no supere 0,1 MPa por minuto, hasta alcanzar el valor de STP.  
Alcanzado dicho valor, se desconectará el bombeo y no se admitirá la entrada de agua en al menos una hora. Transcurrido este tiempo, se medirá con un manómetro el descenso de presión durante dicho intervalo, que deberá ser inferior a 0,02 MPa.
- Método de prueba de pérdida de agua  
Para medir la pérdida de agua se pueden emplear dos métodos equivalentes: medida del volumen evacuado o medida del volumen bombeado.  
En ambos métodos se incrementará la presión regularmente mediante bombeo hasta alcanzar el valor de STP en la conducción. Posteriormente se mantendrá la STP mediante bombeo, si es necesario, durante un periodo no inferior a una hora.  
Para el método de medida del volumen evacuado, se desconectará la bomba y no se permitirá que entre más agua en la conducción durante un periodo de prueba de al menos una hora. Al final de este periodo se medirá la presión reducida y se procederá a recuperar la STP bombeando. Se medirá la pérdida, evacuando agua hasta que se alcance nuevamente la anterior presión reducida.  
Para el método de medida del volumen bombeado, se medirá la cantidad de agua que es necesario inyectar para mantener la presión de prueba de la red durante el periodo de tiempo indicado anteriormente.

El volumen final evacuado o suministrado durante la primera hora de prueba no deberá exceder el valor dado por la siguiente expresión:

$$QV_{\max} = 1,2 \cdot V \cdot QP \left[ \left( \frac{1}{E_w} \right) + \frac{ID}{e \cdot D} \right]$$

Siendo:

$QV_{\max}$ : Pérdida de agua admisible (l).

V: Volumen del tramo de conducción en prueba (l).

$QP$ : Caída de presión medida durante la prueba (0,02 MPa)

E: Módulo de elasticidad del material de la conducción (MPa)

$E_w$ : Módulo de compresibilidad del agua ( $2,1 \times 10^3$  MPa)

ID: Diámetro interior de la conducción (mm)

E: Espesor nominal de la conducción (mm)

1,2: Factor de corrección que, entre otros aspectos, tiene en cuenta el efecto del aire residual existente en la conducción

Cuando, durante la realización de esta prueba principal o de puesta en carga, el descenso de presión o las pérdidas de agua sean superiores a los valores admisibles, el Adjudicatario estará obligado a corregir los defectos observados, repasando las juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que el resultado de la prueba sea satisfactoria, repitiéndose ésta las veces que sea necesario para conseguirlo.

Todos los gastos ocasionados por las pruebas y ensayos de las tuberías instaladas en redes de abastecimiento o agua regenerada serán de cuenta del Contratista, estando incluidos en los precios de los distintos tipos de tubos.

#### 4.5.20 Accesorios y piezas especiales en acero

Los accesorios y piezas especiales de acero deberán cumplir lo especificado para los mismos en la UNE-EN 10224: "Tubos y accesorios en acero no aleado para el transporte de líquidos acuosos, incluido agua para consumo humano. Condiciones técnicas de suministro".

##### 4.5.20.1 Materiales

Los materiales empleados en la fabricación los accesorios y piezas especiales de acero serán con carácter general de calidad mínima S 275 JR y deberán cumplir lo especificado en la norma UNE-EN 10025.

#### 4.5.20.2 Medición y abono

Los carretes pasamuros de acero de calidad mínima S 275 JR se medirán por metros (m) realmente colocados en obra y se abonarán al precio que corresponda, en función del diámetro exterior y del espesor, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En dichos precios se considera incluido el revestimiento interior de cuatrocientas micras (400 µm) de pintura epoxi alimentaria, el revestimiento exterior de tres milímetros (3 mm) de polietileno, la preparación previa de ambas superficies a grado SA 2 ½, la parte proporcional de junta soldada, la colocación, así como los medios auxiliares y pruebas.

Los accesorios y piezas especiales de acero se medirán por kilogramos (kg) realmente colocados y se abonarán al precio correspondiente, en función del tipo de acero empleado, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 4.5.21 Accesorios y piezas especiales en fundición dúctil

##### 4.5.21.1 Materiales

Serán de aplicación lo especificado para los mismos en la norma UNE EN-545: “Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo” o en la UNE EN-598: “Tuberías, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para aplicaciones de saneamiento. Requisitos y métodos de ensayo”, dependiendo de si se trata de accesorios para redes de abastecimiento y redes de reutilización o para redes de saneamiento.

Los accesorios a intercalar entre los tubos de PVC-O, al no fabricarse en dicho material, serán de fundición dúctil conformes a la norma UNE-EN 12842: “Racores de fundición dúctil para sistemas de tuberías de PVC-U o PE. Requisitos y métodos de ensayo”.

Atendiendo a su tipología podrán clasificarse de la siguiente forma:

- Codos
- Tés
- Conos
- Placas reductoras
- Bridas ciegas
- Conectores (brida-enchufe, brida-liso, manguitos)
- Carretes
- Collarines

Los accesorios de fundición dúctil deberán ir provistos con un recubrimiento exterior e interior a base de resinas epoxi.

Excepcionalmente y si así lo autoriza la Dirección de Obra, podrá disponerse algún otro recubrimiento de los especificados en las normas UNE-EN 545 o en la UNE EN-598, según el tipo de red considerado.

Las dimensiones de las piezas están normalizadas en las normas citadas, en función de tipo de tubo de que se trate.

Con respecto a la presión, no se admitirán accesorios de fundición dúctil inferiores a PN 16.

#### 4.5.21.2 *Medición y abono*

Los accesorios de fundición dúctil se medirán por unidades (ud) realmente colocadas y se abonarán al precio correspondiente, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios se consideran incluidos el revestimiento interior y exterior de resina epoxi, el color requerido, la colocación, las juntas, los materiales, los medios auxiliares y las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento.

### 4.5.22 *Accesorios y piezas especiales de otros materiales*

#### 4.5.22.1 *Materiales*

Los accesorios y piezas especiales en polietileno (PE) deberán cumplir con lo especificado para los mismos en la UNE-EN 12201: “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE)”.

En el caso de los accesorios y piezas especiales en poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) deberán cumplir con lo especificado en la UNE-EN 1796: “Sistemas de canalización en materiales plásticos para suministro de agua con o sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resina de poliéster insaturada (UP)” para redes de abastecimiento y con lo especificado en la UNE-EN 14364: “Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación y saneamiento con o sin presión. Plásticos termoendurecibles reforzados con vidrio (PRFV) a base de resina de poliéster insaturado (UP). Especificaciones para tuberías, accesorios y uniones” para redes de saneamiento.

#### 4.5.22.2 *Medición y abono*

Los accesorios y piezas especiales de otros materiales se medirán por unidades (ud) realmente colocadas y se abonarán al precio que corresponda del Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

## EDIFICACIÓN

### 4.5.23 *Albañilería*

#### 4.5.23.1 *Materiales*

##### 4.5.23.1.1 *Forjados unidireccionales*

Los forjados unidireccionales estarán formados por dobles viguetas autorresistentes de hormigón pretensado, separadas entre sí sesenta centímetros (60 cm), con entrevigado de bloque de hormigón y con capa de compresión de cinco centímetros (5 cm) de HA-25/P/20/I.

Deberán cumplir las prescripciones establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Las viguetas que se reciban en obra llevarán marcado el nombre del sistema, la designación de su tipo, que corresponde a las características mecánicas garantizadas en su ficha de características, y la fecha de fabricación.

#### 4.5.23.1.2 Forjado reticular

Los forjados serán con nervios de hormigón armado dispuestos en dos direcciones perpendiculares entre sí, y con capa de compresión de HA-25/P/20/I.

Las piezas de entrevigado serán bloques de hormigón o cerámicas sin alabeos, roturas ni fisuraciones, los cuales deberán resistir, apoyado en sus bordes, una carga vertical de veinticinco newton por milímetro cuadrado (25 N/mm<sup>2</sup>).

Deberán cumplir las prescripciones establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y en el Código Técnico de la Edificación (CTE).

#### 4.5.23.1.3 Forjado placas alveolares

Los forjados de placas alveoladas prefabricadas de hormigón deberán cumplir las prescripciones establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Sobre las placas se dispondrá una capa de compresión de cinco centímetros (5 cm) de HA/35/P/I.

#### 4.5.23.1.4 Fábrica de ladrillos

Los materiales empleados deberán cumplir las especificaciones del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico: Seguridad Estructural-Fábrica.

#### 4.5.23.1.5 Fábrica de bloques de hormigón

Los materiales empleados en la fabricación de los bloques de hormigón cumplirán con la norma UNE-EN 771-3: "Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros)", sin perjuicio de lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y en la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).

#### 4.5.23.1.6 Mampostería

Se define como mampostería a la obra de fábrica realizada con piedras sin labra o con poca labra de tamaño tal que permita manejarlas a mano.

La mampostería se clasifica en:

- Careada: en la que los mampuestos están labrados por una sola cara que define el paramento.
- Concertada: la que se construye colocando, en sus paramentos vistos, mampuestos con sus caras labradas en forma poligonal más o menos regular para que su asiento se verifique sobre superficies sensiblemente planas.
- Descafilada: cuando los mampuestos están labrados en los bordes de una cara, que define el paramento dejándose el resto de dicha cara saledizo o averrugado.
- En seco: la construida colocando los mampuestos a hueso, sin ningún mortero de unión ante ellos.
- Ordinaria: cuando se colocan, incluso en el paramento, piedras o mampuestos de varias dimensiones, sin labra ninguna, arreglada solamente a martillo.



La piedra a emplear en mampostería deberá cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogénea, de grano uniforme y resistente a las cargas que tenga que soportar. Se rechazarán las piedras que al golpearlas no den fragmentos de aristas vivas.
- Carecer de grietas, coqueras, nódulos y restos orgánicos. Dará sonido claro al golpearlas con el martillo.
- Ser inalterable al agua y a la superficie y resistente al fuego.
- Tener suficiente adherencia a los morteros.

Cada pieza deberá carecer de depresiones capaces de debilitarla, o de impedir su correcta colocación y será de una conformación tal, que satisfaga, tanto en su aspecto como estructuralmente, las exigencias de la fábrica especificadas.

Las dimensiones en las piedras serán las indicadas en los planos y, si no existieran tales detalles al respecto, se preverán las dimensiones y superficies de las caras necesarias para obtener las características generales y el aspecto indicado en los mismos.

Por lo general las piedras tendrán un espesor superior a diez centímetros (10 cm), anchos mínimos de una vez y medio su espesor y longitudes mayores de una vez y medio su ancho. Cuando se emplean piedras de coronación, sus longitudes serán, como mínimo, las del ancho del asiento de su tizón más veinticinco centímetros (25 cm).

Por lo menos un cincuenta por ciento (50%) del volumen total de la mampostería estará formado por piedras cuya cubicación sea, como mínimo, de veinte decímetros cúbicos (20 dm<sup>3</sup>).

Las piedras se trabajarán con el fin de quitarles todas las partes delgadas o débiles.

La capacidad de absorción de agua será inferior al dos por ciento (2%) en peso.

#### 4.5.23.1.7 Morteros de cemento

En el Proyecto se definirá la dosificación en función del uso a que se destina.

El cemento será CEM I-32,5. En general, el mortero para fábricas de ladrillo y mampostería tendrá una dosificación de doscientos cincuenta kilogramos (250 kg) de CEM I-32,5 por metro cúbico, y para el resto de usos será superior a cuatrocientos cincuenta kilogramos (450 kg) de CEM I-32,5 por metro cúbico.

#### 4.5.23.1.8 Cubierta autoprotegida descontaminante

Los materiales a utilizar en la formación de cubiertas deberán cumplir las prescripciones establecidas en el apartado 2.4 del Documento Básico HS: Salubridad del Código Técnico de la Edificación (CTE). Los materiales para la impermeabilización deberán cumplir los siguientes indicados a continuación.

- Tipo: imprimación bituminosa a base de disolvente y de secado rápido (menor a 2 horas).
- Dotación: > 300 g/m<sup>2</sup>.
- Aplicación:
  - Primera lámina de betún elastómero SBS con armadura de poliéster; dotación > 180 g/m<sup>2</sup> (masa > 3,3 kg/m<sup>2</sup>) totalmente adherida al soporte.

- Segunda lámina de betún elastómero SBS con armadura de vidrio; dotación  $> 50 \text{ g/m}^2$  (masa  $> 4,6 \text{ kg/m}^2$ )
- Acabados y remates: los acabados, remates, entregas, juntas de dilatación, sumideros, limahoyas y esquinas se resolverán mediante imprimación bituminosa, escuadras de refuerzo e impermeabilización vertical con lámina autoprotegida con gránulos cerámicos de color blanco aditivados con dióxido de titanio, descontaminantes de macropartículas NOx mediante fotocatalisis.

#### 4.5.23.1.9 Paneles prefabricados de hormigón

Los paneles de hormigón son elementos prefabricados de hormigón utilizados en el cerramiento de fachadas de edificios, sin que formen parte de la estructura resistente.

El hormigón y sus elementos constitutivos cumplirán las especificaciones establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Además se tendrán en cuenta las "Recomendaciones Internacionales unificadas para el cálculo y la ejecución de las estructuras formadas por la unión de paneles de gran tamaño" del Comité Europeo del Hormigón (CEB).

Los paneles serán tipo "sándwich", formados por dos planchas de hormigón de cinco centímetros (5 cm) de espesor, con rigidizadores interiores y capa interior de poliestireno de diez centímetros (10 cm) de espesor.

El tamaño máximo admisible del árido será de veinte milímetros (20 mm).

Las características del hormigón que se utilice en la fabricación de los paneles de cerramiento serán definidas por el fabricante para que el producto cumpla con las condiciones de calidad y características declaradas por aquel.

La resistencia característica del hormigón de los paneles de cerramiento a los veintiocho días no será inferior a doscientos kilopondios por centímetro cuadrado (200 kp/cm<sup>2</sup>) para el hormigón en masa o armado y ciento cincuenta kilopondios por centímetro cuadrado (150 kp/cm<sup>2</sup>) para morteros reforzados con fibras sintéticas.

La resistencia al fuego mínima de los paneles de cerramiento vendrá determinada por lo especificado al respecto en la UNE-EN 1363-2: "Ensayos de resistencia al fuego. Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales".

En la documentación del fabricante deberá venir especificado el coeficiente de dilatación térmica, el de hinchamiento y la resistencia térmica del panel, así como el tipo de acabado exterior, o revestimiento del mismo.

#### 4.5.23.2 Ejecución

##### 4.5.23.2.1 Forjados unidireccionales

Para la ejecución de los forjados de viguetas de hormigón pretensado deberán cumplirse las prescripciones establecidas en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y en el Código Técnico de la Edificación (CTE).

Las viguetas se almacenarán en obra en su posición normal de trabajo, sobre apoyos de suficiente extensión y evitando contacto con el terreno o con cualquier producto que las pueda manchar o deteriorar.

#### 4.5.23.2.2 Forjado reticular

Los forjados serán con nervios de hormigón armado dispuestos en dos direcciones perpendiculares entre sí, y que cumplan las condiciones que establecen las bases de cálculo del Anejo correspondiente.

Las piezas de entrevigado serán de bloques de hormigón o cerámicas sin alabeos, roturas ni fisuraciones, deberán resistir, apoyado en sus bordes una carga vertical de doscientos cincuenta kilogramos por metro cuadrado (250 Kg/m<sup>2</sup>). Los puntales del encofrado serán capaces de soportar el peso del forjado que sobre él gravita más un treinta por ciento (30%) por carga accidental durante la construcción. Se colocarán bajo las sopandas, no debiéndose utilizar diámetros inferiores a siete centímetros (7 cm), ni admitiéndose más de un puntal empalmado por cada cuatro voladizos.

Conviene introducir riostras y cruces de San Andrés discrecionalmente, sobre todo el contorno. Cuando la altura supere los cuatro metros (4 m) se tomarán precauciones en la disposición de puntales y su arriostramiento.

Cuando se trate del primer forjado se cuidará el apoyo de los puntales sobre el terreno.

El desencofrado se realizará:

- En condiciones normales de temperatura, el plazo de desencofrado será de veintidós días.
- Puede homogeneizarse la planta superior a los ocho días del hormigonado de la planta inferior, siempre que ésta se encuentre apuntalada.
- No deben existir más de tres plantas encofradas simultáneamente.
- Para luces de recuadros mayores de 6,0 x 6,0 m. o bien cuando la temperatura se aproxime a los 5º C., los ocho días del segundo apartado se sustituirán por diez días.
- En caso de voladizos el desencofrado se hará de manera que la fecha se obtenga gradualmente.
- Se evitará el desencofrado súbito y sin precauciones, evitando el impacto de los encofrados sobre los forjados.

Durante la construcción de los cerramientos y tabiques se evitará el acopio excesivo de material sobre el forjado e igualmente se tendrá en cuenta la deformación propia del mismo a fin de evitar la formación de fisuras en las fábricas.

Es muy importante evitar los agujeros en las zonas macizas de capiteles. En el caso de que sea inevitable los orificios, se preverán al hacer el Proyecto a fin de disponer el armado especial que cada caso requiera y poder emplear como molde tubos de PVC o metálicos sin herir el hormigón del capitel.

Se verificará que no disminuya la resistencia al esfuerzo cortante o a la flexión en el elemento y en ningún caso se practicarán agujeros después de hormigonar el forjado.

Las piezas de aligeramiento se mojarán previamente y en este estado se encontrarán en el momento de hormigonar.

La alineación de las piezas debe ser lo más perfecta posible utilizando el procedimiento que se estime oportuno.

Los capiteles o zonas macizas del forjado se anclarán a los pilares según el detalle que deberá figurar en los planos correspondientes.

Antes de hormigonar, se revisará la disposición, calibres y recubrimientos de las armaduras.

A no ser que se indique expresamente otra cosa, los nervios perimetrales tendrán un ancho mínimo de veinticinco centímetros (25 cm), pero siempre mayor que el canto del forjado.

Cuando existan fábricas u otro tipo de cargas que apoyen sobre forjados, se asegurará que dicho forjado ha sido calculado para dicha carga, a cuyo fin en los planos se indicará la zona prevista para dicho apoyo.

Se evitará la colocación de maquinillos en los bordes de los forjados sin el debido apeo.

Cuando se dejen vanos para la implantación de la grúa se procurará que no afecten a las fajas principales entre pilares y sobre todo que no deje en vuelo el forjado cortado.

#### 4.5.23.2.3 Forjado placas alveolares

La ejecución de los forjados de placas alveoladas cumplirá con las especificaciones establecidas al respecto en el artículo 76º y en el Anejo nº12 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

#### 4.5.23.2.4 Fábrica de ladrillos y fábrica de bloques de hormigón

El cálculo y la ejecución de las fábricas se regirán por el artículo 7 del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico: Seguridad Estructural-Fábrica.

#### 4.5.23.2.5 Mampostería

Las fábricas de mampostería se ejecutarán con la mayor trabazón posible, evitándose que queden divididas en hojas en el sentido del espesor.

Si los mampuestos no tuvieran el suficiente cuerpo para constituir por ellos solos el espesor del muro y este tuviera necesidad de ejecutarse en dos hojas, se trabarán estas, colocando de trecho en trecho llaves o perpiños de mucha cola que atizonen todo el grueso. Si, por el contrario, los mampuestos fueran de mucho volumen, deberán partirse para conseguir la regularización de la fábrica.

Si el espesor del muro fuera muy grande y no pudiera atravesarse con una sola piedra, se colocarán dos o más alternadas que alcancen más de la mitad de su espesor y, en caso de que lo juzgue necesario la Dirección de Obra, se engatillarán por sus colas con hierros o abrazaderas metálicas especiales. En estos muros de gran espesor se dejarán asimismo mampuestos de resalto, de modo que formen llaves verticales que enlacen la hilada construida con la que se va a colocar encima.

Las mismas precauciones de buena trabazón anteriormente señaladas se aplicarán indispensablemente a la ejecución de ángulos y esquinas. A este fin, se emplearán en esta parte de las fábricas las piedras de mayor tamaño de que se disponga y cuya altura corresponda a la que tenga la hilada o el banco en ejecución. Estas piedras de ángulo tendrán ligeramente labradas las dos caras que hayan de formar los paramentos del muro, y su colocación se hará alternando las juntas laterales.

Las fábricas de mampostería estarán perfectamente aplomadas y con sus aristas verticales, debiéndose emplear en su construcción la menor cantidad posible de ripios.

La mampostería concertada de paramentos habrá de serlo por hiladas horizontales y con la piedra desbastada a pico grueso por todas sus caras. Las líneas de juntas verticales deberán ser alternadas y en ningún caso habrá, entre la junta de dos hiladas contiguas, una distancia inferior a veinte centímetros (20 cm). La superficie de la cara de paramentos habrá de ser de forma aproximadamente rectangular, siendo el espesor máximo admitido en las juntas de dos centímetros (2 cm).

Las juntas deberán estar sin falta de mortero y apretado para que el relleno sea completo en profundidad.

Los mampuestos se colocarán en su primera hilada sobre tortada de mortero de dos o tres centímetros (2 ó 3 cm) de espesor, y previa limpieza y riego del asiento, regándose también los mampuestos si fuera necesario. Se procederá primero a sentar los mampuestos de los dos paramentos, colocándose después los principales mampuestos de relleno a baño de mortero, bien ligados entre sí, acuñados con ripio, pero cuidando de la perfecta trabazón indicada en los párrafos anteriores. En los muros de poco espesor se enrasarán todas las hiladas y se procurará guardar la horizontalidad perfectamente. En el aparejo no deben concurrir más de tres aristas de mampuestos en un solo vértice.

En la mampostería careada las piedras del paramento exterior se prepararán de tal modo que las caras visibles tengan forma poligonal que llene el hueco que dejen los mampuestos contiguos. Estos polígonos podrán ser o no regulares, pero queda prohibida la concurrencia de cuatro aristas de mampuestos en un mismo vértice.

La trabazón tendrá piedras de atizonado completo en un veinticinco por ciento (25%) del total de las piedras.

#### 4.5.23.2.6 Cubiertas

Las cubiertas deberán ejecutarse cumpliendo en todo momento las prescripciones establecidas en el apartado 2.4 del Documento Básico HS: Salubridad del Código Técnico de la Edificación (CTE).

#### 4.5.23.2.7 Paneles prefabricados de hormigón

El panel presentará sus aristas definidas y estará exento de fisuras y coqueras que puedan afectar a sus condiciones de funcionalidad.

Será capaz de resistir las solicitaciones derivadas de:

- Desmoldeo y levantamiento para transporte.
- Transporte.
- Izado y montaje en obra.

Para el izado de los paneles se utilizarán balancines, eslingas, cadenas, etc., comprobándose previamente que están en buen estado y que son adecuados para los trabajos a realizar. El fabricante indicará en su documentación técnica la forma más conveniente para la manipulación de los paneles de cerramiento.

Durante la manipulación de los paneles se tendrá especial cuidado de que no resulten dañados, queden marcas o se vean sometidos a tensiones superiores a las máximas admisibles. Especial atención se prestará en caso de viento, utilizando todos los puntos de izado existentes en las piezas.

Los paneles de cerramiento se almacenarán, preferentemente, verticalmente de forma que no estén en contacto directo entre ellos y se permita la libre circulación de aire para el secado.

Las disposiciones de apoyo serán compatibles con las posibilidades resistentes del panel y estarán concebidas de forma que se evite el alabeo.

El transporte se realizará de forma que los paneles permanezcan en una posición próxima a la vertical. Todos los paneles irán acunados con el fin de evitar golpes o movimientos bruscos que pudieran dañarlos.

El montaje de los paneles prefabricados de hormigón deberá realizarse conforme a lo establecido en Proyecto, y en particular con lo indicado en los planos y detalles de montaje.

El montaje se ejecutará de la siguiente manera:

- Traslado del panel a su zona de montaje
- Posicionamiento
- Nivelado y aplomado
- Anclaje mediante soldadura o atornillado

El sistema de sujeción de cada panel a la estructura del edificio deberá garantizar, una vez colocado éste, su estabilidad y su resistencia a las sollicitaciones derivadas del viento y de las variaciones de temperatura (contracciones y dilataciones para un salto térmico de cincuenta grados centígrados (50º C).

Puesto que las deformaciones de la estructura del edificio debido a la puesta en carga, retracción, deformaciones térmicas o movimientos diferenciales pueden originar en los paneles estados tensionales importantes, no considerados en su dimensionamiento, si se encuentran rígidamente unidos a la estructura, los sistemas de sujeción permitirán un movimiento lateral y vertical relativo entre la estructura y el panel. Si esto no fuere posible, en el dimensionamiento de los paneles se tendrán en cuenta estos posibles estados tensionales.

El sistema de sujeción de los paneles a la estructura del edificio deberá tener en cuenta las tolerancias admisibles en la ejecución del edificio, además de las propias del panel. Para cada sistema de sujeción el fabricante indicará las tolerancias que permite el mismo en relación con el aplomado entre el elemento de fijación más saliente y cualquier otro, y con la distancia entre planos horizontales de fijación.

No se admitirán sistemas de sujeción que fijen el panel a la estructura portante en tres o más niveles.

El sistema de sujeción deberá tener en cuenta la compatibilidad entre los distintos elementos metálicos con respecto al ataque electro-químico causado por el contacto entre metales diferentes. Todos los elementos metálicos deberán estar protegidos contra la corrosión.

El coeficiente de seguridad a rotura de los sistemas de sujeción será, como mínimo de siete (7).

### 4.5.23.3 Control de calidad

#### 4.5.23.3.1 Generalidades

El control de calidad incluirá la revisión de la documentación de los suministros, incluida la correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente y el control mediante distintivos de calidad.

#### 4.5.23.3.2 Forjado unidireccional

Las viguetas no deben presentar rebabas que sean indicio de pérdidas graves de lechada, ni más de tres coqueras en una zona de diez centímetros cuadrados (10 cm<sup>2</sup>) de superficie, ni coquera alguna que deje vistas las armaduras.

Tampoco presentarán superficies deslavadas o aristas descantilladas, señales de discontinuidad en el hormigón, o armaduras visibles.

Salvo autorización de la Dirección de Obra no se aceptarán forjados con fisuras ni alabeos de más de una décima de milímetro (0,1 mm) de ancho, o con fisuras de retracción de más de dos centímetros (2 cm) de longitud.

La contra-flecha bajo la acción del peso propio, medida en el forjado en condiciones normales de apoyo, no será superior al dos por mil (2‰) de la luz.

La Dirección de Obra podrá ordenar la comprobación de las características mecánicas y, en particular, del módulo de flecha, momentos de fisuración y rotura y esfuerzo cortante de rotura, sobre un cierto número de placas de forjado.

Se efectuará un ensayo de tipo destructivo por cada cincuenta (50) piezas fabricadas o fracción de un mismo lote, repitiéndose el ensayo con otras piezas si la primera no hubiese alcanzado las características exigidas y rechazándose el lote completo si alguno de los ensayos posteriores es negativo. Las piezas utilizadas en estos ensayos y el coste de los mismos serán por cuenta del Adjudicatario.

#### 4.5.23.3.3 Forjado reticular

- Se admitirán las siguientes tolerancias:

La separación entre los ejes de los nervios del forjado será menor a tres (3) centímetros por exceso y menor a un (1) centímetro por defecto

La desviación de la alineación recta tendrá una tolerancia no superior a cinco milímetros por metro (5 mm /m).

El ancho de los nervios también respetará estos requisitos, será menor a tres (3) centímetros por exceso y menor a un (1) centímetro por defecto

El ancho de los nervios también respetará estos requisitos, será menor a tres centímetros (3 cm) por exceso y a un centímetro (1 cm) por defecto.

La planeidad de acabado después que ha endurecido el hormigón, en un lapso dentro de setenta y dos horas después del vertido de hormigón, será:

- Maestreado con regla:  $\pm 8$  mm.
- Llano mecánico (tipo helicóptero):  $\pm 12$  mm.

Debe controlarse la resistencia de dos cubas (amasadas) para cada cien metros cúbicos (100 m<sup>3</sup>) o para cada mil metros cuadrados (1.000 m<sup>2</sup>) de superficie del forjado.

#### 4.5.23.3.4 Forjados de placas alveoladas prefabricadas

Para el control de calidad de los forjados de placas alveoladas prefabricadas se seguirán las prescripciones establecidas al respecto en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

#### 4.5.23.3.5 Fábrica de ladrillos

Las características de los ladrillos se comprobarán antes de su utilización mediante la ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación, previa autorización de la Dirección de Obra.

- Por cada 500 m<sup>2</sup> de fábrica o fracción:
  - Comprobación dimensional y de forma según UNE 67030
  - Eflorescencia, si procede, según UNE 67029
  - Heladicidad, si procede, según UNE 67028
  - Absorción de agua según UNE 67027
  - Succión según UNE-EN 772-11
  - Resistencia a compresión según UNE-EN 772-1

Para el control de la ejecución se seguirá el artículo 8 del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico: Seguridad Estructural-Fábrica.

#### 4.5.23.3.6 Fábrica de bloques

Para el control de la ejecución se seguirá el artículo 8 del Código Técnico de la Edificación, Documento Básico: Seguridad Estructural-Fábrica.

#### 4.5.23.3.7 Mampostería

Las tolerancias de desvío en las caras de asiento respecto de un plano, y en juntas, respecto de la línea recta, no excederán de quince milímetros (15 mm).

#### 4.5.23.3.8 Cubiertas

Para el control de calidad de la recepción de los materiales y de la ejecución de las cubiertas se seguirán las prescripciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación.

#### Tolerancias

Se verificará que no haya irregularidades ni que se hayan formado burbujas en la superficie impermeabilizada: tolerancia: menor o igual a cinco (5) milímetros.

La prueba que se expone a continuación está destinada a comprobar el funcionamiento de la solución impermeabilizante dispuesta en una cubierta plana. El ensayo considerado como prueba de servicio, se fundamenta en la detección de posibles humedades cuando la cubierta se inunda durante un determinado período de tiempo.



Una vez terminado el sistema de impermeabilización se procede a efectuar la obstrucción de los desagües. Los puntos de desagüe tienen que estar conectados a la red o canalizados a un punto de evacuación suficiente y que no presente ningún tipo de riesgo de inundación de paredes sensibles de la obra.

Acto seguido se llena la cubierta con agua hasta llegar a un nivel de cinco centímetros (5 cm), aproximadamente, por debajo del punto más alto, del encuentro más bajo, de la impermeabilización con paramentos.

Se mantiene la inundación y el nivel indicado durante veinticuatro horas, como mínimo.

Pasado dicho periodo se procede a un minucioso examen de la parte inferior del forjado donde está situada la cubierta, para observar la posible presencia de puntos de filtración o pérdida de agua. Hay que fijarse especialmente en puntos singulares como desagües, encuentro con muros, pilares, juntas, etc.

Una vez efectuada la inspección se procederá a vaciar la zona inundada.

En cubiertas en las que no sea posible la inundación, se procede a la aplicación de un riego continuo, en la superficie, en un espacio de tiempo no inferior a las cuarenta y ocho horas.

#### 4.5.23.3.9 Paneles prefabricados de hormigón

##### Control de la fabricación y de la ejecución

El Adjudicatario deberá presentar los certificados de control de calidad de las materias primas y del producto terminado.

Durante la fabricación se llevará un control sistemático de la consistencia del hormigón utilizado y de la resistencia del hormigón a compresión con el fin de comprobar la homogeneidad de las masas.

Se realizará también un control de los moldes de forma que las piezas fabricadas coincidan, dentro de las tolerancias previstas, con las teóricas proyectadas.

Los ensayos y verificaciones a que podrán ser sometidos los paneles de hormigón con el fin de comprobar las características exigidas son:

- Comprobación de aspecto
- Comprobación geométrica
- Elementos de fijación
- Resistencia de juntas

Los métodos de ensayo y comprobación de las características anteriores se realizarán según lo especificado en las "Recomendaciones Internacionales unificadas para el cálculo y la ejecución de las estructuras formadas por la unión de paneles de gran tamaño".

Cuando el material llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento de las condiciones exigidas, su recepción podrá realizarse comprobando únicamente sus características aparentes.

Queda, en todo caso, a criterio de la Dirección de Obra la clasificación del material en lotes de control y la decisión sobre los ensayos de recepción a realizar.

#### Tolerancias

Las tolerancias admisibles respecto a la longitud y altura nominales, así como la desviación de la planeidad, serán las que figuran en el siguiente cuadro:

ALTURA O LONGITUD	TOLERANCIA (MM)	DESV. PLAN. (MM)
Hasta 2	+0 / -3	6
De 2 a 3	+0 / -6	8
De 3 a 4,5	+0 / -9	10
De 4,5 a 6	+0 / -12	12
Por cada 6 m adicionales	+0 / -6	

Tabla 23. Tolerancias admisibles

La tolerancia respecto del espesor nominal total será de cinco milímetros en más o en menos ( $\pm 5$  mm).

Las tolerancias en la escuadra, medida como la desviación respecto de la escuadra del lado menor que confluye en la arista, se ajustarán a los valores siguientes:

LONGITUD DEL LADO MENOR	TOLERANCIA ESCUADRA (MM)
Menor o igual que 1	3
Entre 1 y 2	5
Mayor que 2	6

Tabla 24. Tolerancias admisibles en la escuadra

Las tolerancias de alabeo, medido como la mayor distancia que puede separar una arista del plano definido por las otras tres, se ajustarán a los valores siguientes:

LONGITUD DEL LADO MAYOR	TOLERANCIA ALABEO (MM)
Menor o igual que 3	6
Entre 3 y 6	9
Mayor que 6	12

Tabla 25. Tolerancias admisibles de alabeo

#### 4.5.23.4 Medición y abono

Los forjados se medirán por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) de superficie vista de forjado, por su cara superior y se abonarán, en función del tipo y de su canto, al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio se considera incluido el suministro y puesta en obra, así como todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad.

Las fábricas de ladrillo se medirán, o por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) realmente colocados, medidos sobre los planos de Proyecto o por metros cúbicos (m<sup>3</sup>) realmente ejecutados, dependiendo si en la descripción de la unidad se incluye o no el espesor de la fábrica.

Los precios de abono serán en cada caso el que corresponda, en función del tipo de ladrillo, de los comprendidos en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios se considera incluido el suministro, la puesta en obra y todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de estas unidades de obra. Se incluyen también todas las piezas especiales necesarias para ejecutar, remates, huecos, zunchos de arriostamiento, vierteaguas, piezas en esquina, etc., así como los materiales necesarios para colocarlas y ejecutarlas correctamente.

Las fábricas de bloques de hormigón se medirán por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) realmente ejecutados, medidos sobre los planos de Proyecto y se abonarán, en función del tipo de bloque y de las dimensiones, al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios se incluye el suministro, la puesta en obra y cuantos medios materiales, auxiliares, operaciones y piezas especiales sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.

La mampostería se medirá por metros cúbicos (m<sup>3</sup>) realmente colocados y se abonará al precio que corresponda, en función del tipo y del material, de los comprendidos en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio de la unidad se incluye el suministro del material, así como el replanteo, la nivelación, la preparación de las piedras, el aplomado, las mermas y la limpieza, y cuantos medios auxiliares y operaciones sean necesarios para la correcta ejecución.

Las cubiertas y los materiales empleados para su impermeabilización se medirán por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) de superficie ejecutada y se abonarán al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

Los paneles prefabricados de hormigón se medirán por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) realmente colocados y se abonarán en función del acabado del panel, aplicando el precio que corresponda de los comprendidos en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 4.5.24 *Revestimientos*

##### 4.5.24.1 *Materiales*

###### 4.5.24.1.1 *Enfoscados y enlucidos*

Los materiales que forman el mortero de cemento a utilizar en el enfoscado de paramentos cumplirá con las especificaciones establecidas en la norma UNE-EN: 998: "Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y enlucido."

La cal a emplear en los revestimientos cumplirán las especificaciones de la UNE-EN: 459-1: "Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad."

Los yesos utilizados en guarnecidos, tendidos y enlucidos deberán cumplir las especificaciones que figuran en la norma UNE-EN 13279: "Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones".

Los prefabricados de yeso o escayola a utilizar en techos cumplirán lo especificado para los mismos en las siguientes normas: UNE-EN 14246: "Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo" y UNE-EN 520: Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo".

#### 4.5.24.1.2 Alicatados, solados y pavimentos

Los materiales a emplear en alicatados y solados de superficies deberán cumplir las especificaciones establecidas en la norma UNE-EN 14411: "Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado".

Para los pavimentos, en función del material, la normativa aplicable será la siguiente:

TIPO DE PAVIMENTO	NORMA
Baldosas de terrazo	UNE-EN 13748: "Baldosas de terrazo. Parte 1. Baldosas de terrazo para uso interior".
Cemento continuo	Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC)
Uso industrial	NFP 11-213

Tabla 26. Normativa aplicable sobre pavimentos

#### 4.5.24.1.3 Pinturas

Las materias primas constitutivas de las pinturas se regirán por las normas INTA Comisión 16 - Pinturas, Esmaltes y Barnices.

Los aceites secantes cumplirán las condiciones exigidas en las normas INTA 16 11 que le corresponda.

Los pigmentos y cargas cumplirán las exigencias de las normas INTA 16 12 que le sean de aplicación.

Los disolventes compuestos se regirán por las normas INTA 16 13 y los preparados por las 16 23 que le sean de aplicación.

Los plastificantes cumplirán las condiciones exigidas en la norma INTA 16 14 01 A.

Los secantes se regirán por la norma INTA 16 15 01 A.

Las resinas se regirán por las normas INTA 16 16 que le sean de aplicación.

El Adjudicatario especificará las materias primas de las pinturas ofertadas y las normas INTA por las cuales se registrarán.

#### *4.5.24.2 Ejecución*

##### *4.5.24.2.1 Enfoscados y enlucidos*

Los enfoscados y enlucidos se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones recogidas en la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE) correspondiente, sin perjuicio de lo que para los mismos, se establezca en el Código Técnico de la Edificación.

##### *4.5.24.2.2 Alicatados, solados y pavimentos*

Los alicatados, solados y pavimentos se ejecutarán de acuerdo a las especificaciones recogidas en la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE) correspondiente, sin perjuicio de lo que para los mismos, se establezca en el Código Técnico de la Edificación.

##### *4.5.24.2.3 Pinturas*

Para su ejecución será de aplicación las recomendaciones recogidas en la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-RPP "Pinturas".

El material a emplear se suministrará en los envases originales, sellados y con la etiqueta del fabricante con la que se proporcionarán las instrucciones necesarias para su correcta aplicación.

Igualmente estarán impresas en el envase la fecha de fabricación, caducidad y el número de lote.

Los materiales deben suministrarse con el correspondiente certificado de composición con referencia al número del lote e indicando el número de kilogramos suministrados.

Los materiales se almacenarán de acuerdo con las instrucciones dadas por el fabricante y en todo caso estarán protegidos de la humedad, del sol directo y en locales bien ventilados.

La temperatura del recinto de almacenamiento no debe ser inferior a diez grados centígrados (10º C), ni superior a treinta y dos grados centígrados (32º C).

La superficie de aplicación estará preparada con todos los elementos (puertas, ventanas, etc.) recibidos y totalmente nivelada y lisa.

No se pintará bajo condiciones climatológicas adversas: tiempo lluvioso, humedad relativa superior al 85%, temperatura no comprendida entre veintiocho y seis grados centígrados.

#### *4.5.24.3 Control de calidad*

##### *4.5.24.3.1 Enfoscados y enlucidos*

##### Control de calidad de la fabricación

Si el producto viene envasado en sacos se muestrearán el cinco por ciento (5%) de los sacos. Cuando la partida se suministre a granel, se tomarán cinco muestras de cada partida.

Los ensayos a realizar y los criterios para evaluar la conformidad de la cal a emplear en los revestimientos serán los especificados UNE-EN: 459, en sus partes 2 y 3.

Los ensayos a realizar en los yesos utilizados en guarnecidos, tendidos y enlucidos serán los indicados en las normas UNE-EN 13279: “Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo” y en la UNE 102042: Yesos y escayolas de construcción. Otros métodos de ensayo.”

Todos los productos suministrados deberán estar en posesión del marcado CE.

El número de muestras a ensayar seguirá el mismo criterio que el especificado para cales.

#### Control de calidad de la ejecución

Los controles a realizar durante la ejecución, así como su número serán los especificados en la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE), aplicable en cada caso.

#### Tolerancias

Se cumplirán las exigencias establecidas en el Código Técnico de la Edificación.

#### *4.5.24.3.2 Alicatados, solados y pavimentos*

#### Control de calidad de la fabricación

Los ensayos a realizar y los criterios para evaluar la conformidad de los alicatados y solados serán los especificados UNE-EN 14411.

Para los pavimentos, en función del material, la normativa aplicable será la especificada en el apartado de i) Materiales.

Los ensayos se realizarán en todos los casos cada 500 m<sup>2</sup> o fracción.

#### Control de calidad de la ejecución

Los controles a realizar durante la ejecución, así como su número serán los especificados en la Norma Tecnológica de la Edificación (NTE), aplicable en cada caso.

#### Tolerancias

Según normativa citada en los apartados anteriores.

#### *4.5.24.3.3 Pinturas*

#### Control de calidad de la fabricación

La toma de muestras se realizará conforme a la norma INTA 16 00 21.

Los ensayos físicos y químicos se regirán por la normativa INTA que le sea de aplicación. Podrán sustituirse los ensayos mediante la presentación del certificado de calificación del INTA.

### Control de calidad de la ejecución

Se realizarán los controles que se especifican en la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPP "Pinturas".

#### *4.5.24.4 Medición y abono*

Los revestimientos de paramentos, suelos, escaleras y techos se medirán por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) de superficie realmente ejecutada, a excepción de los rodapiés y los revestimientos de escalera, que se medirán por metro colocado.

Las unidades se abonarán al precio que les corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

Los precios comprenden todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de las unidades de obra definidas.

#### *4.5.25 Carpintería*

##### *4.5.25.1 Materiales*

##### *4.5.25.1.1 Carpintería de madera*

La carpintería de madera para puertas se regirá por las normas UNE 56801: "Unidad de hueco de puerta de madera. Terminología, definiciones y clasificación" y la UNE 56803: "Hojas de puerta. Especificaciones complementarias".

Las puertas de madera se emplearán en cierres de pasos interiores y serán de madera maciza noble, preparada para pintar o barnizar.

##### *4.5.25.1.2 Carpintería metálica*

Los aceros empleados para carpintería metálica cumplirán las especificaciones establecidas en la norma UNE-EN 10020 "Definición y clasificación de los tipos de aceros." y en la Instrucción de Acero Estructural (EAE).

Para la carpintería de aluminio anodizado se cumplirán las especificaciones establecidas en las normas UNE 38001: "Clasificación y designación de las aleaciones ligeras" y en la UNE 38002/1M: "Definición y designación del estado de tratamiento de las aleaciones ligeras".

##### *4.5.25.1.3 Carpintería de PVC*

Los perfiles a emplear serán de PVC de alta tenacidad, obtenido por extrusión, resistente al choque incluso en frío y estable a la intemperie y deberá ser conforme a las especificaciones establecidas para el mismo en la norma UNE-EN 12608: "Perfiles de poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U) para la fabricación de ventanas y de puertas. Clasificación, requisitos y métodos de ensayo.

Las dimensiones y diseño de los perfiles asegurarán la suficiente resistencia e indeformabilidad de la carpintería, de manera que se garantice la estanqueidad y una atenuación acústica tal que, se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación (CTE).

#### 4.5.25.2 Ejecución

##### 4.5.25.2.1 Carpintería de madera

La ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de Edificación NTE-PPM. "Particiones. Puertas de madera", sin perjuicio de lo especificado en el Código Técnico de la Edificación (CTE).

##### 4.5.25.2.2 Carpintería metálica

La ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FCA "Fachadas de carpintería de acero", o de acuerdo a la NTE-FCL "Fachadas de carpintería de aleaciones ligeras", según proceda. En ambos casos, será de cumplimiento lo que respecto a las condiciones de ejecución se especifique en el Código Técnico de la Edificación (CTE).

##### 4.5.25.2.3 Carpintería de PVC

Los elementos de carpintería se montarán sobre premarcos metálicos, atornillando los marcos a éstos, o por mediación de zarpas (anclas) o tacos expansores, de tal forma que los marcos queden libres de tensiones y puedan soportar sin riesgo alguno, los cambios de temperatura, los movimientos de la obra y las presiones de viento.

La distancia máxima entre dos puntos de sujeción no será superior a quinientos milímetros (500 mm).

Los herrajes serán de materiales de primera calidad (acero bicromatado/cincado o acero inoxidable), cuyas piezas hayan sido diseñadas para sistemas de PVC. Los herrajes se montarán con tornillos especiales con rosca de PVC.

Los perfiles de marco y hoja se soldarán a inglete en las esquinas, teniendo que cumplir la calidad de la soldadura los requisitos de la norma UNE-EN 12608. Las uniones de travesaños a marcos u hojas, o entre sí, se pueden hacer por soldadura o mecánicamente, utilizando topes de unión con sus placas o con zapatas de estanquidad.

La holgura entre marco y muro se rellenará con espuma de poliuretano (PU) de alta densidad, teniendo en cuenta el modo de empleo de la misma especificado por el fabricante. Después de la expansión de la espuma, se recortará ésta, obteniendo así un canal para el sellado exterior con silicona neutra o masilla de poliuretano, apropiados para PVC/ladrillo y/o mortero de cemento.

#### 4.5.25.3 Control de calidad

##### 4.5.25.3.1 Carpintería de madera

Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre:

Humedad:	Según UNE-EN 1121
Dimensiones	Según UNE-EN 951
Alabeo y curvatura	Según UNE-EN 952
Arranque de tornillos	Según UNE 56803
Resistencia a las variaciones de humedad	Según UNE 56803



Si los materiales poseen sello de calidad homologado y vigente, los ensayos no serán necesarios.

#### Control de calidad de la ejecución

El control de la ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de Edificación NTE-PPM. "Particiones. Puertas de madera".

#### *4.5.25.3.2 Carpintería metálica*

#### Control de calidad de la fabricación

Comprende el control de la documentación de los suministros, incluida la correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente y el control mediante distintivos de calidad.

#### Control de calidad de la ejecución

El control de la ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FCA "Fachadas de carpintería de acero", o de acuerdo a la NTE-FCL "Fachadas de carpintería de aleaciones ligeras", según proceda.

#### *4.5.25.3.3 Carpintería de PVC*

#### Control de calidad de la fabricación

La carpintería de PVC deberá cumplir las siguientes normas: UNE-EN 12608, UNE-EN ISO 1183-2: "Plásticos. Métodos para determinar la densidad de plásticos no celulares. Parte 2: Método de la columna por gradiente de densidades", UNE-EN ISO 527-1: "Plásticos. Determinación de las propiedades en tracción. Parte 1: Principios generales" y la UNE-EN ISO 10077: "Prestaciones térmicas de ventanas, puertas y persianas. Cálculo del coeficiente de transmitancia térmica".

Además la Dirección de Obra comprobará la documentación de los suministros, incluida la correspondiente al marcado CE cuando sea pertinente y el control mediante distintivos de calidad.

#### Control de calidad de la ejecución

El montaje en obra y las tolerancias de los huecos se ajustarán en todo momento a las especificaciones de la Norma UNE 85219: "Ventanas. Colocación en obra".

- Tolerancias de planimetría del cerco o precerco:
  - Para perfiles de más de dos metros (2 m) la flecha será inferior o igual a tres milímetros (3 mm).
  - Para perfiles iguales o menores dos metros (2 m) la flecha será inferior o igual a dos milímetros (2 mm).
- Tolerancias para el descuadre, con diferencia entre diagonales no mayor:
  - De cinco milímetros (5 mm) para cercos o precercos con perfiles mayores de dos metros (2 m).
  - De tres milímetros (3 mm) para cercos o precercos con perfiles menores o iguales a dos metros (2 m).

- Tolerancias entre cerco y precerco:
  - En cualquier punto de unión entre ambos, la holgura estará entre cero y quince milímetros (0 y 15 mm).

#### 4.5.25.4 Medición y abono

La carpintería de cualquier material, puertas y ventanas se medirán por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) de la superficie del hueco, esto es, por la superficie del hueco vista fuera de los muros o tabiques.

El precio de abono será el que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios está incluido el suministro y la colocación, incluso el premarco, sellado, juntas, cortes, uniones de perfiles, fijaciones, herrajes de colgar, etc. y todos los materiales y medios auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la unidad correspondiente.

Las persianas se medirán con el mismo criterio anterior, por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) de la superficie del hueco, y se abonarán, en función del material, aplicando el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 4.5.26 Vidrios

##### 4.5.26.1 Materiales

Los materiales a utilizar cumplirán las condiciones establecidas en el Código Técnico de la Edificación (CTE).

##### 4.5.26.2 Ejecución

La ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de Edificación NTE-FV, sin perjuicio de las condiciones especificadas en el Código Técnico de la Edificación (CTE).

##### 4.5.26.3 Control de calidad

Para el control de calidad, el Adjudicatario se atenderá a los ensayos y especificaciones de conformidad establecidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE).

##### 4.5.26.4 Medición y abono

Se medirán y abonarán por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) de superficie realmente acristalada, al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 4.5.27 Instalación interior de evacuación de aguas

La instalación interior de evacuación de aguas deberá cumplir con las especificaciones establecidas en la normativa siguiente:

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y, en concreto, su Documento Básico HS 5: Evacuación de aguas.

Las instalaciones interiores de evacuación de aguas se ejecutarán con arreglo a la legislación vigente, por medio de empresas instaladoras capacitadas para el ejercicio de la actividad.

Para cada instalación se elaborará una documentación técnica, en la que se pondrá de manifiesto el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias. Ésta documentación será en forma de Proyecto suscrito por técnico facultativo competente.

#### 4.5.27.1 Medición y abono

La instalación interior de evacuación de aguas se medirá y abonará conforme a las unidades que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios unitarios se consideran incluidas las ayudas de albañilería y oficios necesarios para su total acabado y montaje.

#### 4.5.28 Instalaciones interiores de suministro de agua

Las instalaciones interiores de suministro de agua deberán cumplir con las especificaciones establecidas en la normativa siguiente:

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y, en concreto, su Documento Básico HS 4: Suministro de agua.
- Orden 639/2006, de 22 de marzo, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el registro de puesta en servicio de las instalaciones interiores de suministro de agua.
- Orden 1415/2007, de 16 de mayo, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se modifica la Orden 639/2006.
- Orden de 19 de noviembre de 2013 y Orden de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por las que se modifica la Orden 639/2006.

Las instalaciones interiores de suministro de agua se ejecutarán con arreglo a la legislación vigente, por medio de empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.

Para cada instalación se elaborará una documentación técnica, en la que se pondrá de manifiesto el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias. Ésta documentación, en función de las características de la instalación, será en forma de Proyecto suscrito por técnico facultativo competente, o mediante Memoria Técnica suscrita por instalador autorizado.

Para cualquier instalación interior de suministro de agua, será preceptiva la autorización de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid.

#### 4.5.28.1 Medición y abono

Los distintos elementos que componen la instalación interior de suministro de agua se medirán y abonarán conforme a las unidades que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios unitarios se consideran incluidas las ayudas de albañilería y oficios necesarios para su total acabado y montaje.

#### 4.5.29 Instalaciones de protección contra incendios

Las instalaciones de protección contra incendios deberán cumplir con las especificaciones establecidas en la normativa siguiente:

- Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RIPCI), así como la Orden de 16 de abril de 1998 que lo desarrolla.
- Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y en concreto, su Documento Básico SI: Seguridad en caso de incendio.
- Orden 3619/2005, de 24 de junio, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se establece el procedimiento para el Registro de Instalaciones de Prevención y Extinción contra Incendios (BOCM de 22 de septiembre de 2005)
- Orden de 27 de mayo de 2009, de simplificación administrativa por la que se regula el registro de puesta en servicio de las instalaciones de protección contra incendios en la Comunidad de Madrid (BOCM nº153, 30 de junio de 2009).
- Orden de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se establece el procedimiento para el registro de puesta en servicio de las instalaciones de protección contra incendios en establecimientos no industriales en la Comunidad de Madrid (BOCM nº120, 22 de mayo de 2014).

Las instalaciones de protección contra incendios, con excepción de los extintores portátiles, se ejecutarán por medio de empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad, según lo establecido en el Real Decreto 1942/1993.

Para cada instalación, con excepción si cuenta únicamente de extintores, se elaborará una documentación técnica en la que se pondrá de manifiesto el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias. Ésta documentación será en forma de Proyecto suscrito por técnico facultativo competente.

Para cualquier instalación de protección contra incendios, con excepción si únicamente incorpora extintores, será preceptiva la autorización de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid.

##### 4.5.29.1 Medición y abono

Los distintos elementos que componen la instalación de protección contra incendios se medirán y abonarán conforme a las unidades que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios unitarios se consideran incluidas las ayudas de albañilería y oficios necesarios para su total acabado y montaje.

#### 4.5.30 Instalaciones de gas

Las instalaciones de gas deberán cumplir con las especificaciones establecidas en la normativa siguiente:

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación y, en concreto, su Documento Básico HE: Ahorro de Energía.

Los materiales, equipos y aparatos utilizados en las instalaciones de gas, en su caso, deberán incorporar el marcado “CE” de conformidad, de acuerdo a la Directiva 90/396/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1990, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos de gas, así como la Directiva 93/68/CEE que la modifica.

Las instalaciones de gas se ejecutarán con arreglo a la legislación vigente, por medio de empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad e instaladores que dispongan del correspondiente carnet de instalador, según lo establecido en la ITC-ICG 09 del Real Decreto 919/2006.

Para cada instalación se elaborará una documentación técnica, en la que se pondrá de manifiesto el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias. Ésta documentación, en función de las características de la instalación, será en forma de Proyecto suscrito por técnico facultativo competente, o mediante Memoria Técnica suscrita por instalador en la categoría que indique la ITC-ICG 09.

Para cualquier instalación de gas, será preceptiva la autorización de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid y, en su caso, de la Compañía suministradora.

#### 4.5.30.1 Medición y abono

Los distintos elementos que componen las instalaciones de gas se medirán y abonarán conforme a las unidades que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios unitarios se consideran incluidas las ayudas de albañilería y oficios necesarios para su total acabado y montaje.

#### 4.5.31 Instalaciones térmicas

Las instalaciones térmicas se ajustarán en todo momento a las disposiciones vigentes que le sean de aplicación y, en particular:

- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
- Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el RITE.
- Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios.
- Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del RITE.

Las instalaciones térmicas se ejecutarán con arreglo a la legislación vigente, por medio de empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad e instaladores que dispongan del correspondiente carnet de instalador, según lo establecido en el Real Decreto 1027/2007.

Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que defina las características de la instalación y que, en función de sus características, según determine el Real Decreto 1027/2007, revestirá la forma de proyecto o memoria técnica.

A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalación emitirá un certificado de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en la legislación vigente y de acuerdo con la documentación técnica. En su caso, identificará y justificará las variaciones que en la ejecución se hayan producido con relación a lo previsto en dicha documentación.

El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de dirección de obra y el de inspección inicial, deberá depositarse ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, con objeto de registrar la referida instalación

#### 4.5.31.1 Medición y abono

Los distintos elementos que componen las instalaciones térmicas se medirán y abonarán conforme a las unidades que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios unitarios se consideran incluidas las ayudas de albañilería y oficios necesarios para su total acabado y montaje.

#### 4.5.32 Instalaciones eléctricas

La ejecución, modificación, ampliación de instalaciones eléctricas se ajustarán en todo momento al Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51.

Las instalaciones eléctricas se ejecutarán con arreglo a la legislación vigente, por medio de empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad e instaladores que dispongan del correspondiente carnet de instalador, según lo establecido en la ITC-BT 03 del Real Decreto 842/2002.

Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que defina las características de la instalación y que, en función de sus características, según determine la correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o memoria técnica.

A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso, la inspección inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalación emitirá un certificado de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido en el Reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementarias y de acuerdo con la documentación técnica. En su caso, identificará y justificará las variaciones que en la ejecución se hayan producido con relación a lo previsto en dicha documentación.

El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de dirección de obra y el de inspección inicial, deberá depositarse ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, con objeto de legalizar la referida instalación.

#### 4.5.32.1 Medición y abono

Los distintos elementos que componen las instalaciones eléctricas se medirán y abonarán conforme a las unidades que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios unitarios se consideran incluidas las ayudas de albañilería y oficios necesarios para su total acabado y montaje.

### ACOMETIDAS

#### 4.5.33 Acometidas

##### 4.5.33.1 Materiales

El diseño de las acometidas se llevará a cabo conforme a lo indicado en la correspondiente Especificación Técnica de Acometidas de Canal de Isabel II y los materiales empleados cumplirán las especificaciones recogidas en la normativa que les sea aplicable en cada caso.

##### 4.5.33.2 Ejecución

La construcción de las acometidas se hará según las condiciones establecidas en la correspondiente Especificación Técnica de Acometidas de Canal de Isabel II.

##### 4.5.33.3 Medición y abono

Las acometidas se medirán y abonarán por unidades (ud) realmente construidas, al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

La descripción de la unidad considera la ejecución de la acometida completa, incluida la demolición de cualquier tipo de pavimento, la excavación, el relleno y compactado, la reposición de pavimento en acera o calzada, la instalación, si procede, del armario con aislante térmico y el contador. No se considera incluida la retirada a vertedero del sobrante de excavación, ni el canon de vertido.

### ALOJAMIENTOS

#### 4.5.34 Pozos

##### 4.5.34.1 Generalidades

Los pozos podrán ser bien prefabricados o contruidos “in situ”.

En el caso de pozos de sección transversal circular, estos se designarán por su diámetro nominal (DN), referido al diámetro interior del componente.

Los pozos prefabricados deberán ir previstos a la salida de fábrica con los orificios necesarios para su unión con las conducciones, no admitiéndose la perforación “in situ” de los pozos. Las juntas entre los módulos que conforman el pozo deberán incorporar un anillo elastomérico para asegurar la estanqueidad entre los elementos.

#### 4.5.34.2 Materiales

##### 4.5.34.2.1 Pozos prefabricados de hormigón armado

Deberán cumplir con lo especificado para los mismos en las normas UNE-EN 1917: “Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibras de acero” y en la UNE 127917, Complemento Nacional a la anterior.

##### 4.5.34.2.2 Pozos contruidos “in situ”

En el caso de redes de abastecimiento y reutilización, la solera de los pozos contruidos in situ deberá ser siempre de hormigón armado y estarán dimensionados para soportar la presión hidrostática.

En el caso de redes de saneamiento la solera será de hormigón armado o en masa, y deberá tener conformada una media caña del mismo material que la conducción que le acomete. El espesor de la misma por debajo de la generatriz inferior de la cuna no será inferior a 30 cm

Los alzados serán en general, de hormigón armado o fábrica de ladrillo macizo. En el caso de fábrica de ladrillo, ésta será de ladrillo macizo enfoscado interiormente mediante mortero hidrófugo bruñido.

##### 4.5.34.2.3 Pozos prefabricados de PRFV

Deberán cumplir con lo especificado en la norma DIN 19565.

##### 4.5.34.2.4 Pozos prefabricados de material termoplástico de pared estructurada

Los pozos prefabricados de materiales termoplásticos de pared estructurada, deberán cumplir lo especificado en la UNE-EN 13598: “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento y evacuación enterrados sin presión. Policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U), polipropileno (PP) y polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para los accesorios auxiliares incluyendo las arquetas de inspección poco profundas.”

#### 4.5.34.3 Medición y abono

Los pozos se medirán por unidad (ud) realmente ejecutada en obra y se abonarán al precio que corresponda, en función del tipo de que se trate, del material constitutivo y de sus dimensiones, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio de cada unidad se consideran incluidos todos los materiales, medios auxiliares, mano de obra y operaciones necesarios para terminar totalmente la unidad considerada.

#### 4.5.35 Arquetas

Se define como arqueta los alojamientos no visitables. Estas podrán ser contruidas “in situ” o prefabricadas.



#### 4.5.35.1 Materiales

La solera de las arquetas construidas “in situ” deberá ser siempre de hormigón en masa o armado y deberá tener como mínimo veinte centímetros (20 cm) de espesor. Los alzados serán de fábrica de ladrillo perforado de ½ pie, enfoscado interiormente mediante mortero hidrófugo bruñido.

#### 4.5.35.2 Medición y abono

Las arquetas se medirán por unidades (ud) realmente ejecutadas en obra y se abonarán al precio que corresponda, en función de sus dimensiones, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio de cada unidad se consideran incluidos todos los materiales, medios auxiliares, mano de obra y operaciones necesarios para terminar totalmente la unidad considerada, incluso cerco y tapa de hormigón prefabricado o de fundición, según corresponda.

#### 4.5.36 Cámaras

Las cámaras son alojamientos visitables, en los cuales, aunque su acceso puede realizarse a través de una tapa normalizada, junto a ésta se dispone de una cubierta a base de losas desmontables de hormigón armado (cobijas), que en caso necesario, pueden ser retiradas para realizar operaciones de mantenimiento.

##### 4.5.36.1 Materiales

Todas las cámaras serán de hormigón armado y por tanto, deberán cumplir con las prescripciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Deberán ir previstas de distintos elementos auxiliares, los cuales deberán cumplir lo especificado en el 4.5.38 de este Pliego.

##### 4.5.36.2 Medición y abono

Las cámaras, al tratarse de estructuras de hormigón armado, se medirán y abonarán mediante las correspondientes unidades de hormigón, acero, etc., según los precios unitarios que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 4.5.37 Dispositivos de cubrimiento de pozos, arquetas y cámaras

##### 4.5.37.1 Materiales

Los dispositivos de cubrimiento estarán formados por marco y tapa, siendo el primero el elemento fijado al alojamiento que recibe la tapa y le sirve de asiento. La tapa es el elemento móvil que cubre la abertura para el acceso.

Los marcos y tapas deberán cumplir con lo especificado en la norma UNE-EN 124: “Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad”.

El aseguramiento de la tapa al marco podrá realizarse por una de las siguientes formas:

- Con un dispositivo de acerojado: Cierre con llave.
- Con suficiente masa superficial: Peso.
- Con una característica específica de diseño: Dispositivo adicional de cierre o varios dispositivos combinados: mecanismo elástico radial o circunferencial, bisagra o articulación, pestañas perimetrales...

El aseguramiento de la tapa al marco mediante cualquiera de los procedimientos anteriores o combinación de los mismos, dependerá del diseño de cada dispositivo.

La clase resistente del dispositivo de cierre (A15, B125; C250, D400; E600, F900) dependerá del lugar de instalación.

En el caso de las cámaras, se incluirá un dispositivo de cierre específico para operaciones de mantenimiento cuya tapa estará formada por losas desmontables (cobijas) de hormigón armado canteadas con perfiles normalizados de acero.

Excepto las cobijas empleadas en las cámaras, los dispositivos de cubrimiento cumplirán los siguientes requisitos:

- Serán de fundición dúctil, hormigón armado, o mixtas de hormigón y acero.
- Los marcos podrán ser redondos o cuadrados.
- Las tapas serán redondas o cuadradas
- En alojamientos visitables la cota de paso mínima será de 600 mm

Todo dispositivo deberá estar marcado de manera duradera y visible tras la instalación conforme a lo que se establece en la Norma UNE-EN 124 y deberá constar de:

- Referencia a la norma UNE-EN 124
- Clase Resistente.
- Información del fabricante: Nombre y/o sigla del mismo y lugar de fabricación.
- Marca de organismo de certificación.

Adicionalmente podrá identificarse el producto con nombre y/o referencia de catálogo.

Además de las anteriores prescripciones de la Norma UNE-EN 124, en los dispositivos de cierre se incluirá la Imagen Corporativa de Canal de Isabel II y la indicación del Servicio, ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO o REUTILIZACIÓN.

El diseño y la ubicación del marcado completo deberán ser aprobados por los Servicios Técnicos de Canal de Isabel II.

#### 4.5.37.2 Control de calidad

El Adjudicatario deberá facilitar a la Dirección de Obra la documentación técnica relativa a los dispositivos de cubrimiento, donde se indiquen las características técnicas, materias primas, proceso de fabricación y control de calidad durante el mismo, certificaciones de producto y recomendaciones de instalación y manipulación de los mismos.

Será requisito indispensable que los dispositivos de cubrimiento dispongan de certificado de producto conforme a lo establecido en la UNE-EN 124.

#### 4.5.37.3 Medición y abono

Los dispositivos de cubrimiento se medirán por unidades (ud) colocadas en obra y se abonarán al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

Las losas y cobijas se medirán por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) de superficie cubierta y se abonarán mediante la aplicación del precio que corresponda, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 4.5.38 Elementos complementarios

Los alojamientos deberán ir provistos, además de con un dispositivo de cierre, con distintos elementos auxiliares:

- Pates de acceso
- Escaleras
- Pasarelas y plataformas
- Barandillas y cadenas de seguridad
- Rejilla tipo trámex

Este artículo hace referencia a los principales elementos auxiliares a colocar en las distintas instalaciones de Canal de Isabel II.

En las instalaciones donde se disponga de espacio suficiente, cuando proceda, se colocarán escaleras metálicas o de obra como solución constructiva preferente, en contraposición con la instalación de escaleras de servicio fijas o pates, especialmente en aquellos recintos con equipos electromecánicos objeto de explotación y mantenimiento frecuente (elevadoras o grupos de presión, entre otros.)

Igualmente, en las, cámaras, pozos, vasos de depósitos, plataformas o atillos, entre otros, en el acceso se optarán por la instalación de una escala de servicio fija (metálica, con materiales plásticos, fibra o, en su defecto, mediante pates), en detrimento de la sola utilización de escaleras de mano.

En el caso de elementos galvanizados, será de aplicación lo especificado en la norma UNE-EN ISO 1461: "Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo".

##### 4.5.38.1 Materiales

###### 4.5.38.1.1 Pates

Los pates a instalar en las obras de fábrica serán de polipropileno con alma de acero y deberán cumplir con lo especificado para los mismos en la norma UNE-EN 13101: "Pates para pozos de registro enterrados. Requisitos, marcado, ensayos y evaluación de conformidad".

Cuando los pates se coloquen en obras de fábrica de hormigón deberán cumplir con lo especificado para ellos en las normas UNE-EN 1917: "Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa,

hormigón armado y hormigón con fibras de acero” y en la UNE 127917: “Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra de acero y de hormigón armado. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917”.

La distancia mínima entre la pared de la obra de fábrica y la cara exterior del pate será de ciento veinte milímetros (120 mm), y máxima de ciento sesenta milímetros (160 mm). La distancia entre peldaños estará comprendida entre doscientos cincuenta y trescientos milímetros. (250 - 300 mm).

Los pates se dispondrán en una única alineación vertical y tendrán un ancho de trescientos milímetros (300 mm) como mínimo y de cuatrocientos milímetros (400 mm) como máximo.

La separación del pate superior más próximo a la boca del pozo estará comprendida entre cuatrocientos y quinientos milímetros (400-500 mm)

Se anclarán a la pared entre setenta y cinco y ochenta y cinco milímetros (75-85 mm), en los taladros realizados al efecto.

Previo limpieza de los agujeros, se aplica el taco químico, anclaje químico o resina y se introduce el pate hasta su inserción total.

#### 4.5.38.1.2 Escaleras

Las escaleras serán fijas, ancladas a la pared de la estructura (escalas fijas) o transportables. En este último caso, podrán ser de una sola pieza o telescópicas y deberán ajustarse a lo establecido en su normativa específica.

Las escaleras fijas de acceso a los alojamientos o a las obras de fábrica deberán cumplir con lo especificado para las mismas en la norma UNE-EN 14396: “Escaleras fijas para pozos de registro” y Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

La anchura mínima de las escalas fijas será de cuarenta centímetros (40 cm) y la distancia máxima entre peldaños de treinta centímetros (30 cm).

Cuando el paso desde el tramo final de una escala fija hasta la superficie a la que se desea acceder suponga un riesgo de caída por falta de apoyos, la barandilla o lateral de la escala se prolongará al menos 1 metro por encima del último peldaño o se tomarán medidas alternativas que proporcionen una seguridad equivalente.

Las escalas fijas que tengan una altura superior a tres metros (3 m) dispondrán, al menos a partir de dicha altura, de una protección circundante. Esta medida no será necesaria en conductos, pozos angostos y otras instalaciones que, por su configuración, ya proporcionen dicha protección.

En el caso de alturas superiores a 9 metros será obligatorio la instalación de plataformas de descanso cada 9 metros o fracción.

Las escaleras deberán disponer de huella, contrahuella y pasamanos.

Los pavimentos de las huellas estarán formados por trámex que serán de acero inoxidable AISI 304, AISI 316, acero galvanizado en caliente o PRFV.

#### 4.5.38.1.3 Pasarelas y plataformas

Las pasarelas y plataformas deberán cumplir con lo establecido para las mismas en el Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Las estructuras soportes serán de acero inoxidable, acero galvanizado o acero al carbono con protección anticorrosión.

Los pavimentos estarán formados por trámex que serán de acero inoxidable AISI 304, AISI 316, acero galvanizado en caliente o PRFV.

#### 4.5.38.1.4 Barandillas y cadenas de seguridad

Las barandillas y cadenas de seguridad serán de acero inoxidable AISI 304, AISI 316 o de acero galvanizado en caliente. En el interior de las instalaciones, previa aprobación de la Dirección de Obra, se admitirá la colocación de barandillas de PRFV.

Las barandillas deberán ser conformes al Real Decreto 486/1997, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas o la caída de objetos sobre personas.

Por motivos de seguridad, las barandillas deberán cumplir las siguientes especificaciones:

- Se utilizará el procedimiento de plegado y soldadura de tubos y chapas para conseguir su forma. La soldadura deberá ser continua, no admitiéndose el punteado de elementos.
- Sus extremos serán curvados.
- Las placas de anclaje deberán garantizar la resistencia máxima en el sentido de la protección.
- La sujeción se realizará mediante anclajes con tirafondos en acero inoxidable, exceptuando los casos de base metálica, en los que se utilizará tornillería.
- Para longitudes superiores a 50 metros se instalarán uniones que permitan la dilatación.

#### 4.5.38.1.5 Trámex

Los trámex serán de acero inoxidable AISI 304, AISI 316, acero galvanizado en caliente o PRFV y estarán constituidos por pletinas de 30 x 2 o 30 x 3 mm, unidas formando mallas de 30 x 30 mm. Estas mallas conformarán a su vez, piezas unitarias de dimensiones máximas de 3 m x 1 m.

Los cercos y piezas angulares de apoyo para encajar los trámex tendrán la misma protección frente a la corrosión que estos.

El acabado deberá ser antideslizante, para lo cual los metálicos serán de doble pletina con doble diente de sierra.

Los trámex irán sujetos a la estructura soporte mediante tornillos, tuercas y piezas inferiores adaptables de acero inoxidable.

Las zonas de tránsito de peatones por debajo de la superficie cubierta con los trámex, llevarán incorporado en éste, una malla de protección cuya abertura máxima de los intersticios será de ocho milímetros (8 mm).

Deberán estar diseñados para soportar operarios, herramientas y partes de la instalación que se puedan colocar sobre ellos durante el montaje y revisiones periódicas.

#### 4.5.38.1.6 Estructuras de PRFV

Las estructuras de PRFV deberán cumplir la norma UNE-EN 13706: “Materiales compuestos de plástico reforzado. Especificaciones para perfiles pultruidos”.

Los materiales a utilizar en las estructuras de PRFV serán resina ISOFÁTICA en el caso de que el elemento se sitúe en espacios sin agresión química y resina VINILESTER, para los casos en los que se localice en espacios confinados con agresión química.

Este tipo de material no se usará nunca en exteriores

Las características de los materiales serán las siguientes:

- Resistencia UV 5 en la escala de grises conforme a norma UNE-EN ISO 4892-parte 2: “Plásticos. Métodos de exposición a fuentes luminosas de laboratorio. Parte 2: Lámparas de arco de xenón”.
- Resistencia al fuego M-1 (ASTM-E84)
- Resistencia al humo F-1 (ASTM-E84)
- Pigmentación mediante resina tintada

#### 4.5.38.2 Medición y abono

Los pates se medirán por unidades (ud) realmente colocadas y se abonarán al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

Las plataformas, pasarelas y emparrillados de trámex se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada y se abonarán al precio que corresponda, en función del tipo elemento, de los que figuren en el Cuadro de Precios de Canal de Isabel II.

En los precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como la parte proporcional de recercados, cortes, despuntes, soldaduras y todos los materiales, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad considerada.

Los peldaños de escalera, las barandillas y las cadenas de seguridad se medirán y abonarán por metros realmente colocados, al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios de Canal de Isabel II.

En estos precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como todos los materiales, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad considerada.

Las vigas, tubulares, escaleras y protecciones para escalera de PRFV se medirán por metros (m) colocados en obra y se abonarán al precio que corresponda, de los que figuren en el Cuadro de Precios de Canal de Isabel II.

Las plataformas y rejillas de PRFV se medirán por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) de superficie realmente colocada y se abonarán al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios de Canal de Isabel II.

En estos precios se consideran incluidos el suministro y montaje, así como todos los materiales, medios auxiliares y mano de obra necesarios para la correcta ejecución de la unidad considerada.

## FIRMES Y URBANIZACIÓN

### 4.5.39 Firmes granulares

#### 4.5.39.1 Materiales

Los materiales a emplear como sub-bases granulares serán zahorras naturales procedentes de graveras o depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos y deberán cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 510.2 del PG-3.

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1 estará comprendida en los husos reseñados como ZN (40) o ZN (20) y será “no plástico”, conforme a la norma UNE 103104.

El valor del coeficiente de Los Ángeles de los materiales empleados como zahorra natural será inferior a treinta y cinco (35).

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, marga, materia orgánica, o cualquier otra sustancia que pueda afectar a la durabilidad de la capa.

Los materiales a emplear como bases serán zahorras artificiales o grava-cemento.

Los materiales para la zahorra artificial serán procedentes de la trituración, total o parcial, de piedra de cantera o de grava natural y deberán cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 510.2 del PG-3.

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1 estará comprendida en los husos reseñados como ZA (20) o ZA (25) y será “no plástico”, conforme a la norma UNE 103104.

El porcentaje mínimo de partículas trituradas, según la UNE-EN 933-5 será del setenta y cinco (75%) y el índice de lajas deberá ser inferior a treinta y cinco (35).

El valor del coeficiente de Los Ángeles de los materiales empleados como zahorra artificial será inferior a treinta (30) y el coeficiente de limpieza, según la UNE-EN 13043 deberá ser inferior a dos (2).

Los materiales a emplear en la fabricación de suelo cemento y de grava-cemento deberán cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 513.2 del PG-3.

Los áridos empleados en la fabricación de grava-cemento tendrán un valor del coeficiente de Los Ángeles inferior a treinta (30).

Los materiales empleados para la estabilización de suelos con cemento deberán cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 512.2 del PG-3.

Los suelos a estabilizar no contendrán en ningún caso materia orgánica, sulfuros, fosfatos, nitratos, cloruros u otros compuestos químicos que puedan reaccionar con el cemento.

De acuerdo a sus características finales, el tipo de suelo estabilizado obtenido será el S-EST1.

En todos los casos en los que se utilice cemento, bien para la tratar o estabilizar el suelo, la clase resistente del cemento empleado será la 32,5R, no pudiéndose utilizar cementos de aluminato de calcio, ni mezclas de cemento con adiciones que no se hayan realizado en fábrica.

#### 4.5.39.2 Ejecución

La ejecución de las sub-bases y bases realizadas con material granular deberá cumplir las condiciones establecidas en los artículos 510.4 y 510.5 del PG-3.

La extensión del material se realizará en tongadas de espesor no superior a 30 centímetros (30 cm), tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.

Las zahorras artificiales deberán compactarse al cien por cien (100%) de la densidad máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado, según UNE 103501.

Para la ejecución de materiales tratados con cemento, ya sea suelo-cemento o grava-cemento, se deberán seguir las prescripciones establecidas en el PG-3, en sus artículos 513.4 y 513.5.

La ejecución de suelos estabilizados con cemento deberá cumplir las condiciones establecidas en los artículos 512.4 y 512.5 del PG-3.

#### 4.5.39.3 Control de calidad

##### 4.5.39.3.1 Control de calidad de los materiales

Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante la ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación:

- Sub-bases granulares y zahorras artificiales:  
Por cada 10.000 m3 de material:
  - 5 granulometría por tamizado según UNE 103101
  - 5 equivalente de arena según UNE103109
  - 5 límites de Atterberg según UNE103103 y UNE103104
  - 2 Proctor modificado según UNE 103501
  - 1 índice CBR en laboratorio según UNE 103502
  - 1 resistencia al desgaste según UNE-EN 1097-2
- Suelo cemento y grava-cemento  
Por cada 10.000 m3 de áridos:
  - 3 granulometría por tamizado según UNE 103101
  - 2 equivalente de arena según UNE 103109



- 2 límites de Atterberg según UNE103103 y UNE103104
- 2 Proctor modificado según UNE 103501
- 2 resistencia al desgaste según UNE-EN 1097-2
- 2 contenido de materia orgánica según UNE 7368
- 1 contenido de sulfatos solubles según UNE 103201 y UNE 103202
- 1 proporción de terrones de arcilla según UNE 7133

Además al cemento se le harán los ensayos especificados en el **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..** de este Pliego, al menos una vez durante la ejecución:

- Suelos estabilizados con cemento  
Por cada 10.000 m3 de suelo a estabilizar:
  - 3 granulometría por tamizado según UNE 103101
  - 2 límite líquido según UNE 103103
  - 2 límite plástico según UNE 103104
  - 2 contenido de sulfatos solubles según UNE 103201 y UNE 103202
  - 1 densidad máxima y humedad óptima de la mezcla según UNE 103106
  - 1 Proctor modificado según UNE 103501

Además al cemento se le harán los ensayos especificados en el **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.,** al menos una vez durante la ejecución:

#### 4.5.39.3.2 Control de la ejecución:

- Sub-bases granulares y zahorras artificiales:  
Por cada 1.000 m2 o fracción de capa colocada:
  - 3 densidad “in situ” según UNE 1035503, con determinación de humedad
- Suelo cemento y grava-cemento  
Por cada 1.000 m2 de suelo-cemento o grava-cemento
  - 6 resistencia a compresión de probetas fabricadas según UNE 103400
  - 4 densidad “in situ” según UNE 1035503, con determinación de humedad
- Suelos estabilizados con cemento  
Por cada 1.000 m2 de suelo estabilizado:
  - 6 resistencia a compresión simple a 7 días según UNE-EN 13286-41
  - 4 densidad “in situ” según UNE 1035503, con determinación de humedad
  - 1 CBR a los 7 días, en laboratorio, según UNE-EN13286-2

#### 4.5.39.3.3 Tolerancias

##### Sub-bases granulares y zahorras artificiales:

La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm) en calzadas de carreteras con categoría de tráfico pesado T00 a T2, ni en más de veinte milímetros (20 mm) en el resto de los casos.

La anchura y espesor de la capa extendida en ningún caso deberán ser inferiores a las establecidas en los planos de secciones tipo de Proyecto.

#### Suelo cemento y grava-cemento

La rasante de la superficie terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por debajo de ella en más de quince milímetros (15 mm).

La anchura de la capa extendida, en ningún caso deberá ser inferior ni superar en más de diez centímetros (10 cm), a la establecida en los planos de secciones tipo de Proyecto.

No se admiten tolerancias, ni por exceso ni por defecto, en el espesor de la capa terminada.

#### Suelo estabilizado con cemento

La rasante de la superficie estabilizada terminada no deberá superar a la teórica en ningún punto ni quedar por debajo de ella en más de treinta milímetros (30 mm) en estabilizaciones “in situ” de fondos de desmote y formación de núcleos de terraplén.

En el caso de estabilizaciones con objeto de obtener explanadas de categorías E1 a E3, la rasante no podrá quedar por debajo de la teórica en más de veinte milímetros (20 mm).

La anchura de la capa estabilizada, en ningún caso deberá ser inferior ni superar en más de diez centímetros (10 cm), a la establecida en los planos de secciones tipo de Proyecto.

No se admiten tolerancias, ni por exceso ni por defecto, en el espesor de la capa estabilizada.

#### *4.5.39.4 Medición y abono*

Las sub-bases y bases granulares se medirán por metros cúbicos (m3) medidos sobre perfil.

El abono se realizará mediante la aplicación de los correspondientes precios que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio se consideran incluidos la puesta en obra del material, su extensión y compactación en capas de 20/30 cm de espesor, así como la preparación de la superficie de asiento.

No serán de abono los excesos laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes.

La grava-cemento y el suelo cemento se medirán por metros cúbicos (m3) realmente fabricados y puestos en obra, medidos en las secciones tipo señaladas en los planos de Proyecto.

Se abonarán aplicando los correspondientes precios, que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio se consideran incluidos todos los componentes (cemento, áridos, agua, ligante bituminoso etc.) y todas las operaciones necesarias (puesta en obra, extendido y compactación, preparación de la superficie existente y curado, etc.) para la correcta ejecución de la unidad.

La ejecución de suelos estabilizados con cemento se medirá por metros cúbicos (m3) de material realmente estabilizado, los cuales se obtendrán, en el caso de mezcla “in situ” como producto de la superficie realmente estabilizada, medida sobre el terreno, por el espesor medio estabilizado deducido de los ensayos de control. En el caso de que la mezcla se elabore en central, la medición se obtendrá directamente de la cubicación de las secciones tipo señaladas en los planos.

Se abonarán aplicando el precio correspondiente de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio se consideran incluidos todos los componentes (cemento, agua, ligante bituminoso, etc.) y todas las operaciones necesarias (preparación de la superficie existente, extendido, compactado, refino y curado de la superficie estabilizada) para la correcta ejecución de la unidad.

#### 4.5.40 Bordillos, adoquinados y aceras

##### 4.5.40.1 Materiales

###### 4.5.40.1.1 Bordillos

Los bordillos prefabricados de hormigón se ajustarán a las especificaciones establecidas en las normas UNE-EN 1340: “Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo”, y en la UNE 127340, complemento de la anterior, sin perjuicio de lo establecido en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).

Los bordillos graníticos deberán cumplir las prescripciones establecidas en la norma UNE-EN 1343: “Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo”.

###### 4.5.40.1.2 Adoquinados

Los materiales empleados en la fabricación de adoquines prefabricados de hormigón deberán cumplir las condiciones establecidas en la UNE-EN 1338: “Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo”.

Los adoquines graníticos cumplirán las condiciones establecidas en la UNE-EN 1342: “Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo”.

###### 4.5.40.1.3 Aceras

Las características de las aceras a emplear vendrán definidas en el Proyecto y podrán estar constituidas por losas o losetas hidráulicas, losas prefabricadas de hormigón, losas de hormigón granallado, losas de piedra caliza, baldosas de terrazo, pavimento de cemento ruleteado o cualquier otro tipo de material destinado a este fin.

La normativa técnica a aplicar, en función del material de la baldosa empleada, será la siguiente:

UNE-EN 1339: “Baldosas de hormigón. Especificaciones y ensayo”.

UNE 127339: “Baldosas de hormigón. Complemento nacional a la norma UNE-EN 1339”.

UNE-EN 1341: *“Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos de ensayo”.*

#### 4.5.40.2 Ejecución

##### 4.5.40.2.1 Bordillos

Todo bordillo ha de recibirse en una cama o solera de hormigón HM-20, clave para su funcionamiento general, independientemente del tipo de firmes que delimiten.

El espesor mínimo de la solera será de quince centímetros (15 cm), llegando a veinte centímetros (20 cm) en caso de soportar tráficos importantes. La anchura de la base será la del bordillo más diez centímetros (10 cm) a cada lado del mismo.

El bordillo se recibirá en la cama o solera mediante una capa de mortero de cemento y arena de río en la proporción de uno a tres (1 a 3), respectivamente. Este mortero debe ser duro, de consistencia seca y cono de Abrams inferior a cinco centímetros (5 cm).

La colocación se comenzará en una alineación recta y por el punto más bajo del tramo y se continuará pendiente arriba, siempre que se pueda.

La colocación de los primeros bordillos requiere un cuidado especial, puesto que esto se reflejará en la disposición de sucesivos elementos. Para obtener un modelo de colocación se tenderá una cinta, a modo de replanteo, para delimitar el borde de la alineación y que ésta sirva de referencia permanente.

De cualquier forma, se hace indispensable un retacado de los bordillos con hormigón, a modo de trasdosado.

Los bordillos no deben ser martilleados, ya que se pueden provocar marcas permanentes, astillamientos o desgajamientos de los mismos, y sólo en los casos en que sea imprescindible se permite usar un martillo de goma interponiendo un elemento amortiguador (banda de caucho, madera, etc.)

La junta entre piezas será de cinco milímetros (5 mm) como máximo, y se rellenará con el mismo tipo de mortero que se usa para colocar el bordillo. Para conseguir una apertura uniforme en las juntas se usarán separadores o distanciadores.

##### 4.5.40.2.2 Adoquinados

Una vez preparada la superficie sobre la que se colocarán los adoquines, el operario irá colocando los mismos por delante de él, de forma que al avanzar, siempre irá pisando por encima de ellos. Por último, se efectúan los cortes de los remates.

Se deberá comprobar el perfecto encaje de las piezas y que el espesor de las juntas sea el mismo. Además se verificará que no aparecen cejas entre los adoquines y que las piezas se han dispuesto alineadas.

##### 4.5.40.2.3 Aceras

El acerado se construirá según la geometría que se defina en el Proyecto.

Las aceras de baldosas hidráulicas se asentarán sobre una capa de mortero de cemento, nivelándolas a golpe de maceta y dándoles la pendiente de desagüe correspondiente. Después se pasará con una escobilla, una lechada de cemento para el relleno de las juntas, que no serán superiores a cinco milímetros (5 mm).

#### 4.5.40.3 Control de calidad

##### 4.5.40.3.1 Bordillos

Los bordillos prefabricados de hormigón deberán estar en posesión del marcado CE y cumplir con la norma UNE-EN 1340.

Para el control de calidad de los bordillos de piedra natural se estará sujeto a lo establecido en las siguientes normas:

UNE-EN 14231:	<i>Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia al deslizamiento mediante el péndulo de fricción".</i>
UNE-EN 14157:	<i>"Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la abrasión.</i>
UNE-EN 12407:	<i>"Métodos de ensayo para piedra natural. Estudio petrográfico".</i>
UNE-EN 12372:	<i>"Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a flexión bajo carga concentrada".</i>
UNE-EN 12371:	<i>Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la heladicidad".</i>
UNE-EN 1926:	<i>"Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la compresión uniaxial".</i>
UNE-EN 1925:	<i>Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad".</i>

##### 4.5.40.3.2 Adoquinados

Para el control de calidad de los adoquinados de piedra natural se estará sujeto a lo establecido en las normas UNE-EN citadas para los bordillos de piedra natural.

##### 4.5.40.3.3 Aceras

Las baldosas que compondrán las aceras deberán estar en posesión del marcado CE. El símbolo de dicho marcado deberá figurar en los documentos comerciales de acompañamiento y/o sobre el embalaje, e ir acompañado por la información que aparece en la norma UNE-EN 1339, para baldosas de hormigón, y en la UNE-EN 1341, para baldosas de piedra caliza.

El adjudicatario aportará marca o sello de calidad que acredite el cumplimiento de las características exigidas en el Proyecto y que deberá ser aceptada por la Dirección de Obra.

Para el control de calidad de las losas de piedra natural se estará sujeto a lo establecido en las normas UNE-EN citadas para los bordillos de piedra natural.

La superficie no deberá presentar irregularidades superiores a cinco milímetros (5 mm).

#### 4.5.40.4 Medición y abono

Los bordillos se medirán por metros (m) lineales realmente colocados y se abonarán, en función del tipo, mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

El precio incluye el suministro de las piezas, la excavación necesaria, el mortero de asiento, el relleno de juntas, el hormigón HM-20 en solera y el correspondiente refuerzo.

Los adoquinados se medirán por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) realmente colocados y se abonarán, en función del material empleado, mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

El precio incluye el suministro de material, el mortero para la capa de asiento y la lechada para el relleno de juntas, salvo que figuren en el Proyecto unidades específicas para su medición y abono.

El pavimento de baldosas se medirán por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) realmente colocados

El precio incluye el suministro de material, el mortero para la capa de asiento y la lechada para el relleno de juntas, salvo que figuren en el Proyecto unidades específicas para su medición y abono.

Las aceras se medirán por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) realmente colocados y se abonarán, en función del material empleado, mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

El precio incluye el todos los materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios para que la unidad quede totalmente terminada.

#### 4.5.41 Riegos

##### 4.5.41.1 Materiales

Los materiales empleados como riegos de imprimación cumplirán las especificaciones establecidas en el artículo 530.2 del PG-3.

Para los materiales utilizados en riegos de adherencia se deberán cumplir las condiciones establecidas en el artículo 531.2 del PG-3.

##### 4.5.41.2 Ejecución

Los riegos de imprimación se ejecutarán con los equipos descritos en el artículo 530.4 del PG-3, siguiendo las prescripciones establecidas en su artículo 530.5. Las limitaciones de la ejecución serán las contenidas en el citado Pliego.

Los riegos de adherencia se realizarán con los equipos descritos en el artículo 531.4 del PG-3, siguiendo las prescripciones establecidas en su artículo 531.5. Las limitaciones de la ejecución serán las contenidas en el citado Pliego.

#### 4.5.41.3 Control de calidad

##### 4.5.41.3.1 Control de calidad de los materiales

Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante la ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación:

- Riegos de imprimación  
Por cada 25 toneladas o fracción de ligante:
  - 1 contenido de agua según UNE 104281-3-2
  - 1 viscosidad Saybolt Furol según UNE 104281-3-3
  - 1 destilación según UNE-EN 1431
  - 1 penetración sobre residuo de destilación según UNE-EN 12849  
Por cada 50 m3 o fracción de árido empleado:
  - 2 granulometría por tamizado según UNE 103101
  - 2 contenido de humedad según UNE 103300
- Riegos de adherencia  
Por cada 25 toneladas o fracción de ligante:
  - 1 contenido de agua según UNE 104281-3-2
  - 1 viscosidad Saybolt Furol según UNE 104281-3-3
  - 1 destilación según UNE-EN 1431
  - 1 penetración sobre residuo de destilación según UNE-EN 12849

##### 4.5.41.3.2 Control de la ejecución:

- Riegos de imprimación y riegos de adherencia
  - Control de la temperatura del ligante

##### 4.5.41.3.3 Tolerancias

La dotación media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los áridos no deberá diferir de la prevista en más de un quince por ciento (15%). No más de un (1) individuo de la muestra ensayada podrá presentar resultados que excedan de los límites fijados.

##### 4.5.41.4 Medición y abono

Los riegos de imprimación y adherencia se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada y se abonarán de acuerdo al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En los precios se considera incluido el barrido y la preparación de la superficie subyacente.

#### 4.5.42 Mezclas bituminosas

##### 4.5.42.1 Materiales

Los materiales empleados en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso deberán cumplir las condiciones establecidas en el artículo 542.2 del PG-3.

Los materiales empleados en la fabricación de mezclas bituminosas para capas de rodadura deberán cumplir las condiciones establecidas en el artículo 543.2 del PG-3.

##### 4.5.42.2 Ejecución

Las mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso se ejecutarán con los equipos descritos en el artículo 542.4 del PG-3, siguiendo las prescripciones establecidas en su artículo 542.5. Las limitaciones de la ejecución serán las contenidas en el citado Pliego.

Las mezclas bituminosas para capas de rodadura se realizarán con los equipos descritos en el artículo 543.4 del PG-3, siguiendo las prescripciones establecidas en su artículo 543.5. Las limitaciones de la ejecución serán las contenidas en el citado Pliego.

##### 4.5.42.3 Control de calidad

Se deberán cumplir las especificaciones recogidas en los artículos 542.9 y 542.10 del PG-3 para las mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y para las mezclas bituminosas para capas de rodadura, las fijadas en los artículos 543.9 y 543.10 del citado Pliego.

##### 4.5.42.3.1 Control de calidad de los materiales

Las características de los materiales se comprobarán antes de su utilización mediante la ejecución de los ensayos cuya frecuencia y tipo se señalan a continuación:

- Por cada 500 m3 o fracción de árido grueso empleado:
  - 3 granulometría por tamizado según UNE 103101
  - 1 resistencia al desgaste según UNE 1097-2
  - 1 pulimento acelerado según UNE 1097-8
  - 1 adherencia según UNE 7074
- Por cada 500 m3 o fracción de árido fino empleado:
  - Igual que el árido grueso
- Por cada 100 m3 o fracción de filler:
  - 2 granulometría por tamizado según UNE 103101
  - 1 densidad aparente según UNE-EN 1097-7
  - 1 coeficiente de emulsibilidad según NLT-180/74
- Por cada 500 m3 de mezcla de áridos:
  - 2 equivalente de arena según UNE 103109
  - 2 granulometría por tamizado según UNE 103101
  - 2 temperatura de áridos y ligante a la entrada y salida del mezclador
- Por cada 50 toneladas de betún asfáltico:



- 1 contenido de agua según UNE 104281-3-2
- 1 penetración según UNE-EN 12849
- 1 ductilidad según UNE-EN 13589
- 1 solubilidad en tricloroetileno según UNE-EN 12592

#### 4.5.42.3.2 Control de la ejecución:

- Por cada 1000 m3 de mezcla:
  - 6 ensayos de resistencia y densidad sobre probetas fabricadas según método Marshall UNE-EN 12697.

#### 4.5.42.3.3 Tolerancias

Las tolerancias admitidas serán las especificadas en los artículos 542.7 y 543.7 del PG-3 para las mezclas bituminosas en caliente tipo hormigón bituminoso y para las mezclas bituminosas para capas de rodadura, respectivamente.

#### 4.5.42.4 Medición y abono

La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas se abonarán por toneladas (t), según su tipo, medidas multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los planos de Proyecto, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control de cada lote.

El abono se realizará mediante la aplicación, en función del tipo de mezcla, del precio correspondiente de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En dicho abono se considerará incluida la fabricación, el transporte, el extendido, la compactación, el betún y el filler de aportación.

### 4.5.43 Hormigón en firmes

#### 4.5.43.1 Materiales

Los materiales empleados en pavimentos de losas de hormigón en masa cumplirán las prescripciones que figuran en el artículo 550.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

La resistencia característica del hormigón en este tipo de pavimentos será como mínimo de treinta y cinco newton por milímetro cuadrado (35 N/mm<sup>2</sup>) y el tamaño máximo del árido empleado será cuarenta milímetros (40 mm).

Los hormigones hidráulicos para bases serán hormigones en masa de resistencia característica igual a veinte newton por milímetro cuadrado (20 N/mm<sup>2</sup>), tamaño máximo del árido empleado cuarenta milímetros (40 mm) y consistencia plástica. Para su empleo en pavimentos de aparcamiento en superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, la resistencia característica del hormigón será de quince newton por milímetro cuadrado (15 N/mm<sup>2</sup>).

#### 4.5.43.2 Ejecución

Los pavimentos de losas de hormigón en masa se ejecutarán de acuerdo con lo especificado en el artículo 550.5 del PG-3, con las limitaciones establecidas en el artículo 550.8 del mismo documento.

#### 4.5.43.3 Control de calidad

##### 4.5.43.3.1 Control de calidad de los materiales

Las características de los materiales de los pavimentos de losas de hormigón en masa se comprobarán antes de su utilización mediante la ejecución de ensayos, cuya frecuencia y tipo serán los recogidos en los artículos 550.9.1 y 550.9.2 del PG-3.

##### 4.5.43.3.2 Control de calidad de la ejecución

La ejecución de los pavimentos de losas de hormigón en masa se controlará mediante la realización de ensayos, cuya frecuencia y tipo serán los recogidos en el artículo 550.9.3 del PG-3.

##### 4.5.43.3.3 Tolerancias

Los criterios de aceptación o rechazo de la superficie terminada, así como los valores de las tolerancias admitidas, serán los establecidos en el artículo 550.10 del PG-3

#### 4.5.43.4 Medición y abono

Los pavimentos de losas de hormigón en masa se medirán por metros cúbicos (m<sup>3</sup>) y se abonarán al precio que corresponda, en función de la resistencia característica del hormigón empleado, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio de la unidad se considera incluido la parte proporcional de encofrado, el vibrado, el acabado con textura superficial ranurada, la pulverización de producto filmógeno de curado sobre la superficie terminada y las juntas necesarias.

Los hormigones hidráulicos, ya sea en bases o en pavimentos, se medirán por metros cúbicos (m<sup>3</sup>) y se abonarán al precio que corresponda, en función del tipo de capa y del hormigón empleado, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio de la unidad se considera incluido el suministro y puesta en obra del hormigón, así como el vibrado y moldeado si es requerido.

#### 4.5.44 Drenes subterráneos

##### 4.5.44.1 Materiales

El material drenante y los tubos a utilizar en los drenes subterráneos cumplirán las especificaciones que para los mismos figuran en el artículo 420.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)

#### 4.5.44.2 Ejecución

Para la ejecución de los drenes subterráneos se estará a lo dispuesto en el artículo 420.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3)

#### 4.5.44.3 Medición y abono

El material drenante se medirá por metro cúbico (m<sup>3</sup>) medido sobre perfil y se abonará al precio correspondiente de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio se incluye el suministro, la extensión y la compactación del material, así como su colocación en zanjas o superficies para drenaje en capas de veinte centímetros (20 cm) de espesor.

Los tubos se medirán por metro (m) realmente colocado y se abonarán mediante la aplicación del precio que corresponda, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En este precio se incluye el suministro y la colocación del tubo.

#### 4.5.45 Cunetas

##### 4.5.45.1 Materiales

El hormigón utilizado en las cunetas ejecutadas en obra deberá cumplir con las especificaciones de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) y de la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).

La resistencia característica a compresión del hormigón a utilizar no será inferior a veinte Newton por milímetro cuadrado (20 N/mm<sup>2</sup>).

Los materiales empleados en las cunetas prefabricadas deberán cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 401.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).

##### 4.5.45.2 Medición y abono

Las cunetas se medirán por metro (m) realmente ejecutado, medido sobre el terreno y se abonarán mediante la aplicación del precio correspondiente del Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio se considera incluida la excavación, el refino, el lecho de apoyo, el revestimiento de hormigón o las piezas prefabricadas, en su caso, las juntas y todos los elementos y labores necesarios para su correcta ejecución y funcionamiento.

#### 4.5.46 Señalización

##### 4.5.46.1 Materiales

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas termoplásticas de aplicación en caliente cuyas características deberán cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 700.3 del PG-3

Las señales y carteles verticales de circulación deberán cumplir las especificaciones establecidas en el artículo 701.3 del PG-3.

#### 4.5.46.2 Ejecución

Las marcas viales se ejecutarán siguiendo las prescripciones establecidas en el artículo 700.6. Las limitaciones de la ejecución serán las contenidas en el citado artículo.

Para la colocación de las señales y carteles verticales de circulación se cumplirán las especificaciones establecidas en el artículo 701.6 del PG-3.

#### 4.5.46.3 Control de calidad

Será de aplicación las prescripciones establecidas en el artículo 700.7 del PG-3 para las marcas viales y para las señales y carteles las fijadas en el artículo 701.7.

#### 4.5.46.4 Medición y abono

Las marcas viales longitudinales se abonarán por metros (m) realmente aplicados, medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento.

El abono se realizará mediante la aplicación, en función del ancho de la marca vial, del precio correspondiente de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

Las marcas viales para estarcido sobre pavimento se abonarán por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) realmente ejecutados medidos sobre el pavimento, mediante la aplicación del precio que figure en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

No serán de abono las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y el replanteo, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada.

La eliminación de las marcas viales se abonará por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) realmente ejecutados medidos sobre el pavimento, mediante la aplicación de los precios que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

Las señales y carteles verticales de circulación se abonarán por unidades (ud) realmente colocadas en obra. Se abonarán de manera independiente, el suministro y colocación de los postes de sustentación, incluida la excavación para su cimentación, el anclaje de hormigón HM-20 y los accesorios necesarios, del suministro y colocación de las señales. En este caso, se considera incluido en el precio las piezas de anclaje o atado y la tornillería de acero inoxidable.

#### 4.5.47 Cerramiento

##### 4.5.47.1 Materiales

El cerramiento de las parcelas se ejecutará mediante muros de fábrica, bien de bloques prefabricados o bien de mampostería careada.

Estos materiales cumplirán con lo especificado para los mismos en los artículos correspondientes de este Pliego.

Para los casos en los que no esté previsto el cierre de la parcela mediante muros de fábrica, se podrán emplear los siguientes cerramientos:

- De acero pintado y malla electrosoldada
- De acero galvanizado y malla electrosoldada
- De acero galvanizado y malla de acero ondulada trenzada de hierro dulce

#### 4.5.47.2 Medición y abono

El cerramiento de la parcela con muro de fábrica se medirá por metros (m) realmente colocados en obra y se abonará, en función del material empleado, mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio de la unidad se considera incluida la cimentación del muro con hormigón HM-20, la albardilla de coronación, el cerramiento metálico con malla de acero galvanizado de simple torsión, los postes de esquina e intermedios, el alambre de tensar y la pintura antioxidante y de acabado.

El cerramiento de la parcela sin muro de fábrica se medirá por metros (m) realmente colocados en obra y se abonará, en función del material empleado y de las dimensiones, mediante la aplicación del precio que corresponda, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio de la unidad se consideran incluidos todos los materiales, la mano de obra y los medios auxiliares necesarios para que la unidad quede totalmente terminada.

### JARDINERÍA

#### 4.5.48 Preparación del terreno

##### 4.5.48.1 Ejecución

##### 4.5.48.1.1 Aporte y extendido de tierra vegetal

La tierra vegetal procederá de las excavaciones realizadas en las obras. En el caso de que este volumen sea insuficiente, se incorporarán tierras de otra procedencia siempre que sean aprobadas por la Dirección de Obra.

En el transporte y depósito de la tierra vegetal se ha de utilizar maquinaria ligera para evitar que la misma se convierta en fango, y se evitará el paso de los camiones por encima de la tierra acopiada.

El almacenamiento de la tierra vegetal en los lugares específicos de acopio se realizará en caballones de un metro y medio (1,5 m) de altura máxima.

Previo al extendido de la tierra vegetal, es necesario proceder a la descompactación de las superficies por donde ha circulado la maquinaria, ya que el peso de ésta habrá dado lugar a una compactación de los materiales que impedirá el desarrollo y penetración de las raíces de las plantas. Por ello, las superficies sobre las que se extenderá la tierra vegetal, se deben escarificar ligeramente con anterioridad, a mano o mecánicamente.

El extendido de tierra vegetal se realizará con maquinaria que ocasione una mínima compactación.

Asimismo, en las áreas a ajardinar se aplicará una capa de tierra vegetal de veinte centímetros (20 cm) de espesor.

En el caso de pedraplenes se procederá, antes del extendido de la tierra vegetal, a la incorporación de materiales apropiados que produzcan un cierto sellado que sirva de base a la capa de tierra vegetal.

La tierra vegetal acopiada no deberá presentar un exceso de humedad, en el momento de su utilización, que dificulte su extensión. Esta operación no se realizará en días lluviosos.

Salvo que la Dirección de Obra autorice a realizarla en otra época, la extensión de tierra vegetal se realizará en el período del año comprendido entre finales de agosto y finales de septiembre, siempre de forma inmediatamente anterior a las siembras en seco o hidrosiembras que hayan de ejecutarse en las mismas zonas y de forma posterior a la preparación del terreno que haya de ejecutarse en las mismas zonas.

#### 4.5.48.1.2 Laboreo

El laboreo se define como la operación encaminada a mullir el suelo, alterando la disponibilidad de los horizontes, en una profundidad que oscila entre los diez y los veinte centímetros, dependiendo de los medios empleados. En el caso de empleo de herramienta manual, la profundidad a alcanzar será de veinte centímetros (20 cm), mientras que si se realiza mediante pases de motocultor, la profundidad será de diez-quince centímetros (10-15 cm).

Después se procederá al alzado, buscando mullir las capas superiores del terreno que servirán de asiento de las semillas. El resultado debe ser una superficie uniforme pero a la vez rugosa, sin terrones mayores de dos centímetros (2 cm), adecuada para conseguir unas condiciones óptimas para el establecimiento de la vegetación y con el objeto de que sirva de cama de siembra.

El laboreo puede realizarse en cualquier momento en que el contenido del suelo en humedad sea óptimo (suelo con buen tempero), de otra manera, es difícil de trabajar y hay un serio peligro de ulterior compactación, perdiendo precisamente la cualidad que se intenta mejorar con el laboreo. Jamás se realizará esta operación con la tierra excesivamente húmeda.

Se deberá realizar en otoño o primavera con una considerable anticipación sobre el momento de plantar o sembrar. Se pueden realizar dos labores a distinta profundidad y con distintos aperos, incluso a mano en pequeñas superficies.

Las enmiendas y abonos de acción lenta se podrán incorporar al suelo con el laboreo; bastará para ello extenderlos sobre la superficie antes de empezar a labrar.

#### 4.5.48.2 Control de calidad

Se comprobará que el mullido se ha practicado en la profundidad establecida, que la granulometría y uniformidad son adecuadas, sin exceso de finos y que no se haya formado suela de labor. Igualmente se comprobará la regularidad del acabado superficial.

#### 4.5.48.3 Medición y abono

Las operaciones que comprenden los trabajos previos se medirán por unidades (ud) de elemento tratado, por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) de superficie tratada o por metros cúbicos (m<sup>3</sup>) de material aportado, según corresponda.

El abono se realizará al precio que corresponda, en función de la descripción de la unidad, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 4.5.49 Tuberías de riego

##### 4.5.49.1 Materiales

Se utilizarán tuberías de polietileno conformes a la norma UNE-EN 12201.

Cada red de riego incluirá los siguientes elementos (además de los goteadores autocompensados integrados en las tuberías) para la distribución del agua en las zonas a regar:

- Aspersores.
- Difusores.
- Válvulas y accesorios
- Bocas de riego.
- Arquetas.

Asimismo, las redes de riego contarán con un sistema electrónico para regular su funcionamiento, que estará compuesto por los siguientes elementos:

- Programador electrónico.
- Electroválvulas.
- Conectores estancos.
- Sistema de protección antidescarga.

Los aspersores serán de giro por turbina y dispondrán de un sistema antivandálico. Se conectarán a las tuberías de polietileno, y se distribuirán en las posiciones que aseguren un riego sectorial de cinco a ocho metros de radio.

Los aspersores deberán cumplir con lo especificado para los mismos en la norma UNE 68072: “Material de riego. Aspersores rotativos. Requisitos generales y métodos de ensayo”.

Los difusores cumplirán con lo especificado para los mismos en la norma UNE-ISO 8026: “Materiales de riego. Difusores. Especificaciones y métodos de ensayo”.

##### 4.5.49.2 Ejecución

Las tuberías de polietileno de las redes de riego se colocarán superficialmente en las áreas ajardinadas a regar, discurriendo por su perímetro, en alineación similar a la de los setos arbustivos de los mismos.

Los goteadores irán insertos en las tuberías de polietileno, y la distancia entre ellos podrá variar entre los treinta centímetros y un metro (0,3 y 1,0 m).

#### 4.5.49.3 Medición y abono

Las tuberías de las redes de riego se medirán por metros (m) realmente instalados y se abonarán, en función del tipo y del diámetro, al precio que corresponda, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

La Dirección de Obra podrá ordenar la realización de las pruebas que considere pertinentes en los distintos elementos de las redes de riego, para verificar su calidad, así como la ejecución de pruebas de las redes en su conjunto una vez concluida su instalación, para comprobar su correcto funcionamiento. Estas pruebas serán por cuenta del Adjudicatario serán de cuenta del Contratista, estando incluidos en los precios de los distintos tipos de tubos.

Los diferentes elementos constitutivos de las redes de riego (filtros, aspersores, difusores, electroválvulas, arquetas, etc.) se medirán por unidades (ud) realmente instaladas, y se abonarán, en función del elemento de que se trate, al precio que corresponda de los, que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 4.5.50 Plantaciones

Este proceso incluye las operaciones de suministro de plantas a la obra, la ejecución de las plantaciones y las labores de mantenimiento (riegos, reposición de marras, etc.) hasta la finalización del período de garantía, necesarias para el correcto establecimiento y el enraizamiento en los lugares definidos en el Proyecto de las especies vegetales.

Se entiende por planta toda especie vegetal que, habiendo nacido y sido criada en un lugar, es sacada de éste y situada en el punto de ubicación que se indica en el Proyecto.

Se distinguirán las siguientes dimensiones y características de las plantas a utilizar:

- Árbol. Vegetal leñoso que puede llegar a alcanzar en su madurez cinco metros (5 m) de altura o más, no se ramifica desde la base y posee un tallo principal llamado tronco.
- Arbusto. Vegetal leñoso que, como norma general, se ramifica desde la base y puede no poseer un tallo principal. Su altura normal no alcanza los cinco metros (5 metros).
- Planta vivaz: Vegetal no leñoso (herbáceo) que dura varios años. También planta cuya parte subterránea vive varios años.

##### 4.5.50.1 Materiales

Los árboles, arbustos y plantas pertenecerán a las especies, variedades y medidas señaladas en el Proyecto y reunirán las condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante que asimismo en él se indiquen.

Tendrán las siguientes condiciones generales:

- Los árboles, arbustos y plantas serán bien conformados, de desarrollo normal, sin que presenten síntomas de raquitismo o retraso. No presentarán heridas en el tronco o ramas y el sistema radical será completo y proporcionado al porte. Las raíces de las plantas de cepellón presentaran cortes limpios y recientes, sin desgarrones ni heridas.



- Su porte será normal y bien ramificado y las plantas de hoja perenne presentarán el sistema foliar completo, sin decoloración ni síntomas de clorosis. Las plantas estarán ramificadas desde su base, cuando éste sea su porte natural, en las coníferas además, las ramas irán abundantemente provistas de hojas. En los arbustos, las plantas tendrán como mínimo tres brazos en la base.
- Las plantas suministradas poseerán un sistema radical, en el que se hayan desarrollado las suficientes raíces finas para establecer enseguida un equilibrio con la parte aérea.
- Se debe corresponder el porte y desarrollo con la edad de la planta. La edad de las plantas será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no admitiéndose aquellos ejemplares, que aun cumpliendo la condición del porte, sobrepasen en años la edad necesaria para alcanzarlo. La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con su altura.

En cuanto a las dimensiones y características particulares, se ajustarán a las prescripciones del Proyecto, debiéndose dar como mínimo: para árboles caducos la circunferencia o/y la altura para los de hoja perenne; para los arbustos la altura y para las plantas herbáceas, la modalidad y el tamaño.

Serán rechazadas las plantas que:

- En cualquiera de sus órganos o en su madera puedan ser portadoras de plagas o enfermedades.
- Hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.
- Hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a tratamientos especiales u otras causas.
- Lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas.
- Durante el arranque o transporte hayan sufrido daños.
- No vengán protegidas por el correspondiente embalaje.

La preparación de las plantas para su transporte al lugar de plantación se efectuará de acuerdo con la exigencia de la especie, edad de la planta y sistema de transporte elegido.

Las plantas en maceta se dispondrán de manera que ésta quede fija y aquellas suficientemente separadas unas de otras, para que no se molesten entre sí y no sufran deterioros ni roturas.

Los árboles con cepellón se prepararán de forma que éste llegue completo al lugar de plantación, de manera que el cepellón no presente roturas ni resquebrajaduras, sino constituyendo un todo compacto.

El transporte de las especies vegetales deberá efectuarse lo más rápidamente posible y tomando todas las precauciones necesarias, con el fin de no deteriorar las plantas.

El número de plantas transportadas desde el vivero o plantación será el que diariamente pueda plantarse y si por cualquier motivo es superior, se depositarán las plantas que sobren en una zanja, protegiendo la raíz y parte de la copa, regándolas si fuera necesario, para mantenerla en condiciones adecuadas.

El Adjudicatario vendrá obligado a sustituir las plantas rechazadas y correrán a su costa todos los gastos ocasionados por las sustituciones, sin que el posible retraso pueda repercutir en el Plazo de Ejecución de la Obra.

Para la formación de setos y pantallas, las plantas serán:

- Del mismo color y tonalidad.
- Ramificadas y guarnecidas desde la base y capaces de conservar estos caracteres con la edad.
- De la misma altura.
- De hojas persistentes, cuando se destinen a impedir la visión.
- Muy ramificadas cuando se trate de impedir el acceso.

Cada lote de cada variedad o especie se deberá suministrar con una etiqueta duradera, con los caracteres bien visibles y claros, indelebles, en los que se especifique como mínimo:

- Número de registro del vivero
- Nombre del proveedor
- Número individual de serie o de lote
- Fecha de expedición
- Nombre botánico de acuerdo con el Código Internacional de Nomenclatura Botánica
- Denominación del cultivar, si procede, de acuerdo con el Código Internacional de Nomenclatura para Plantas Cultivadas
- Denominación del patrón si procede
- Cantidad
- Presentación del sistema radical
- Perímetro del tronco
- Volumen del contenedor, si procede
- Número del pasaporte fitosanitario, si procede

#### 4.5.50.2 Ejecución

El proceso de plantación se realizará con especies procedentes de viveros acreditados, quedando totalmente prohibido trasplantar plantas de las inmediaciones para su aprovechamiento en la obra.

La apertura de hoyos y zanjas de plantación de árboles consisten en el vaciado del terreno, que se realizará excavando en un volumen proporcional a las exigencias a la plantación a realizar y de manera que en todos los casos, el sistema de raíces pueda colocarse sin doblar y con la holgura suficiente. El tamaño de la planta afecta directamente el tamaño del hoyo por la extensión del sistema radical o las dimensiones del cepellón de tierra que le acompaña. Como norma general, el tamaño del hoyo deberá ser como mínimo el doble del volumen del cepellón o del sistema radical de la planta que se ubicará en él.

La excavación se efectuará con la mayor antelación posible sobre la plantación, para favorecer la meteorización de las tierras. El lapso entre excavación y plantación no será inferior a una semana.

Se cuidará de no causar daños a las conducciones eléctricas, telefónicas, de agua, etc. que pudieran existir en la zona, se descubrirán con las debidas precauciones y se suspenderán adecuadamente, conforme a su rigidez.

Para la plantación de bosquetes y grupos, podrá optarse por una labor de desfonde común, extendida a la superficie ocupada, y posteriormente, se abrirán los huecos superficiales de las dimensiones adecuadas para cada tipo de planta.

La plantación se ejecutará de la forma siguiente:

- Se aportará al fondo del hoyo una capa mínima de veinticinco centímetros (25 cm) de tierra.
- Se colocará la planta debidamente centrada en posición vertical.
- El hoyo se rellenará con tierra libre de elementos gruesos, apretándola mediante pisado gradual a medida que se va colmatando el foso, logrando que penetre entre las raíces sin dejar espacios vacíos.
- Para finalizar se dará un riego copioso en el mismo día que se planta.

Para el relleno de los agujeros de a la plantación se tendrán en cuenta los siguientes materiales:

- Materiales propios de la excavación si poseen la calidad exigida
- Materiales propios de la excavación previa selección de los diferentes horizontes y capas de la excavación
- Materiales propios de la excavación, enriquecidos con tierra fértil abonada o no
- Tierra fértil, abonada o no.

No se realizará ninguna plantación hasta que no se encuentre finalizada, comprobada y en funcionamiento la instalación de riego proyectada. Las plantaciones no podrán efectuarse en época de heladas.

El riego vendrá condicionado por la estación del año, el tipo de árbol, el tipo y condición del suelo. La Dirección de Obra facilitará las instrucciones de riego necesarias tras la operación de plantación. El agua a utilizar en la plantación y siembra, así como en los riegos de conservación, será suficientemente pura, con concentraciones salinas (cloruros y sulfatos) inferior al cinco por mil (0,5‰). No se utilizará agua con un pH inferior a seis (6).

Para evitar que los árboles sean abatidos por el viento o que fallen por ceder el subsuelo en contacto con las raíces, se utilizarán tutores, de longitud aproximada a la del tronco del árbol a sujetar y colocados del lado donde sople el viento dominante.

Los tutores se enterrarán al menos cien centímetros (100 cm) de profundidad, se colocarán lo más centrado posible con el tronco y a una distancia mínima de veinte centímetros (20 cm).

#### 4.5.50.3 Control de calidad

##### 4.5.50.3.1 Control de calidad de los materiales

Se exigirá certificado de garantía del vivero o plantación suministradora de las especies vegetales.

No se recibirá favorablemente ninguna especie vegetal que incumpla los requisitos señalados en el Proyecto. La recepción favorable de las especies no implica su aceptación para la plantación si no son mantenidas en las condiciones exigidas en este Pliego.

#### 4.5.50.3.2 Tolerancias

Los árboles destinados a ser plantados en alineación tendrán el tronco derecho, no permitiéndose una flecha superior al diez por ciento (10%) en zona interurbana y al dos por ciento (2%) en zona urbana.

Los árboles tendrán el tronco recto, sin inclinaciones, no permitiéndose una desviación superior al dos por ciento (2%).

#### 4.5.50.4 Medición y abono

Las plantaciones se medirán por unidades (ud) realmente colocadas y se abonarán, en función de la especie y sus características, al precio que corresponda, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

El precio comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares para terminar completamente la unidad considerada, incluso el primer riego y la primera siega.

#### 4.5.51 Siembras e hidrosiembras

##### 4.5.51.1 Materiales

Las semillas procederán de empresas especializadas acreditadas. Cada especie de semilla será suministrada en envase individual sellado o en sacos cosidos. En todas las partidas se indicará la especie botánica y, en su caso, la subespecie, variedad o cultivar a que pertenecen, así como su región de procedencia.

Las semillas no presentarán enfermedad o plaga alguna, ni síntomas de haberlas padecido.

Las semillas no se mezclarán antes de su inspección. En ningún caso se aceptarán mezclas pluriespecíficas comercializadas.

Las partidas de semillas estarán a disposición de la Dirección de Obra con tiempo suficiente para poder comprobar su pureza y capacidad germinativa.

Las semillas se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su idoneidad para el empleo. Este almacenamiento se realizará en lugar seco, de forma que los envases estén aislados del suelo. Se protegerá el acopio del ataque de animales granívoros.

La sustitución de un material por otro solo será justificable por su falta en el mercado, o porque todo el material comercializado no reúna las exigencias de calidad exigibles. En cualquier caso, toda sustitución deberá ser expresamente autorizada por la Dirección de Obra, y en ningún caso dará origen a la formación de nuevos precios.

El peso de la semilla pura viva, contenida en cada lote, no será inferior al noventa por ciento (90 %) del peso del material envasado, y la capacidad germinativa será igual o superior al ochenta y cinco por ciento (85 %).

Si se justificase debidamente la falta de disponibilidad de semillas con estas características, la Dirección Facultativa podrá aceptar rebajar el peso de semilla pura viva hasta el ochenta por ciento (80 %), y de la capacidad germinativa hasta el setenta y cinco por ciento (75 %); siempre que se multiplique la dotación

especificada por la razón entre siete mil seiscientos cincuenta (7.650) y el producto de la pureza por la capacidad germinativa, ambas expresadas en tanto por ciento (%).

Las condiciones a cumplir por las semillas a utilizar en las hidrosiembras serán las aquí especificadas.

#### 4.5.51.2 Ejecución

##### 4.5.51.2.1 Siembras

La siembra se ejecutará mediante sembradoras. La distribución de semillas y abonos deberá ser homogénea, cubriendo todas las superficies a tratar. La sembradora deberá rastrillar las superficies sembradas a medida que pasa, para enterrar las semillas. La siembra se realizará en dos (2) direcciones perpendiculares entre sí. Estas dos (2) pasadas podrán reducirse a una (1) cuando se den garantías de una buena distribución de la semilla de esta manera.

En superficies pequeñas, o de difícil acceso, se emplearán sembradoras manuales, o se realizará de forma manual "a voleo", mezclando también semillas y abonos, y procediendo después a un rastrillado que cubra ambos materiales.

Tras la siembra, si esta no se ha realizado con un tractor con sembradora, se deberá rastrillar el terreno para cubrir las semillas.

En el caso de que, a la finalización de las siembras, no se dispusiese aún de los sistemas de riego previstos, se llevarán a cabo riegos de mantenimiento hasta la entrada en servicio de dichos sistemas de riego, de modo que se garantice la supervivencia de las siembras realizadas.

Salvo que la Dirección de Obra autorice expresamente a realizarlas en otra época, las siembras se realizarán en el periodo comprendido entre finales del mes de febrero y finales de abril, en días sin viento y suelo con tempero. La siembra será siempre anterior a las plantaciones que se efectúen en la misma zona.

El Adjudicatario se compromete a resembrar aquellas zonas donde el porcentaje de la superficie de zonas desnudas en relación a la superficie total de siembra sea superior al cinco por ciento (5%) y, en todo caso, cualquier superficie unitaria sin vegetación superior a medio metro cuadrado (0,5 m<sup>2</sup>).

En caso de superarse estos valores límite, se procederá a realizar un estudio de las posibles causas de los resultados negativos. Se podrá cambiar la mezcla de componentes para la resiembra en función de los resultados obtenidos, siempre con la autorización previa de la Dirección de Obra.

##### 4.5.51.2.2 Hidrosiembras

La hidrosiembra es un procedimiento especialmente adecuado para el tratamiento de grandes superficies y para la siembra en taludes de fuertes pendientes o de acceso difícil donde otros medios de operación directa resultan menos eficaces.

Desde el momento en que se mezclan las semillas hasta el momento en que se inicia la operación de hidrosiembra no transcurrirán más de veinte minutos.

La hidrosiembra se realizará a través del cañón de la hidrosembradora, si es posible el acceso hasta el punto de siembra, o en caso contrario, por medio de una o varias mangueras enchufadas al cañón. La

expulsión de la mezcla se realizará de tal manera que no incida directamente el chorro en la superficie a sembrar para evitar que durante la operación se produzcan movimientos de finos en el talud y describiendo círculos, o en zig-zag, para evitar que la mezcla proyectada escurra por el talud. La distancia entre la boca del cañón (o de la manguera) y la superficie a tratar es función de la potencia de expulsión de la bomba, oscilando entre los veinte y los cincuenta metros (20 y 50 m), y deberá ajustarse en obra, realizando las pruebas pertinentes a fin de evitar los efectos antes indicados.

En el caso de taludes cuya base no sea accesible, debe recurrirse a situar mangueras de forma que otro operador pueda dirigir el chorro desde abajo. Esta misma precaución se ha de tomar cuando hay vientos fuertes, o tenga lugar cualquier otra circunstancia que haga previsible una distribución imperfecta cuando se lanza el chorro desde la hidrosembradora.

Se protegerá la plataforma de contaminación con la mezcla de la hidrosiembra (lonas, planchas de madera, etc.).

Las hidrosiembras se realizarán en la totalidad de las áreas a revegetar, y en el cien por cien (100%) de sus superficies, dando una o varias pasadas con el fin de fomentar la rápida colonización vegetal de dichas áreas, evitando así la aparición de fenómenos erosivos en ellas.

Se utilizarán mezclas de semillas de especies herbáceas diferentes, que permiten una mayor diversidad en el crecimiento y desarrollo de las plántulas, asegurando su eficacia.

Las épocas más indicadas para la ejecución de las hidrosiembras son el otoño y la primavera, por este orden de preferencia, en días sin viento y con suelo poco o nada húmedo.

No se llevarán a cabo hidrosiembras si el pronóstico del tiempo prevé que se produzcan lluvias copiosas o tormentas que producirían el lavado y arrastre de la mezcla de semillas.

Las superficies hidrosembreadas deben ser objeto de riegos. Los primeros riegos se realizarán en forma de lluvia fina, para evitar que sea arrastrada mucha semilla y haga perder uniformidad al acumularse en determinados sitios, produciéndose calvas en otros.

La aportación de agua se realizará de forma que llegue al suelo de manera suave, en forma de lluvia fina, de tal manera que no arrastre ni la semilla ni los materiales complementarios utilizados, vaciando zonas y recargando otras.

Las dotaciones de los riegos serán tales que no se produzcan escorrentías apreciables, en todo caso se han de evitar el desplazamiento superficial de las semillas y materiales, así como el descalzamiento de las plantas jóvenes.

El momento de ejecución de los riegos se determinará teniendo en cuenta las condiciones climáticas y ambientales reales que tienen lugar después de efectuada la hidrosiembra. La Dirección de Obra podrá autorizar una variación en la frecuencia y dosis del riego, si las condiciones ambientales así lo justifican.

Para evitar fuertes evaporaciones y para aprovechar al máximo el agua, los riegos se efectuarán en las primeras horas de la mañana y en las últimas horas de la tarde y no se regará en días de fuerte viento.

La dosis de cada riego será de tres litros de agua por metro cuadrado de superficie (3 l/m<sup>2</sup>).

El Adjudicatario deberá resembrar aquellas zonas donde el porcentaje de la superficie de zonas desnudas en relación a la superficie total de hidrosiembra sea superior al cinco por ciento (5%) y, en todo caso, cualquier superficie unitaria sin vegetación superior a tres metros cuadrados (3 m<sup>2</sup>).

En caso de superarse estos valores límite, se procederá a realizar un estudio de las posibles causas de los resultados negativos. Se podrá cambiar la mezcla de componentes para la resiembra en función de los resultados obtenidos, siempre con la autorización previa de la Dirección de Obra.

#### *4.5.51.3 Control de calidad*

Se facilitará un certificado oficial de garantía de origen, pureza y capacidad germinativa de las semillas, con garantías suficientes a juicio de la Dirección de Obra procediéndose a su análisis en laboratorios acreditados según las normas de la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas (1993), si sus condiciones no se considerasen suficientemente garantizadas.

#### *4.5.51.4 Medición y abono*

El césped y las gramíneas se medirán por metros cuadrados (m<sup>2</sup>) de superficie ajardinada y se abonarán al precio que corresponda de los comprendidos en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

El precio incluye todos los materiales, mano de obra y medios auxiliares, así como los primeros riegos necesarios.

## 5. EQUIPOS MECÁNICOS

### 5.1 Especificaciones generales

#### 5.1.1 *Acabados de superficies*

El presente artículo tiene por objeto establecer los requisitos técnicos necesarios para el tratamiento y pintado de depósitos, estructuras, tuberías, soportes, accesorios, etc., contruidos total o parcialmente con perfiles, chapas o tuberías en acero al carbono, así como elementos de fundición. Es aplicable a componentes aéreos, sumergidos en agua y enterrados.

##### 5.1.1.1 *Preparación de superficies*

###### 5.1.1.1.1 *Limpieza*

Las grasas, aceites, suciedad y humedad deberán ser eliminados con paños o cepillos humedecidos en disolventes.

Todas las salpicaduras de soldadura, los cantos vivos y los defectos de laminación serán eliminados con muelas u otras herramientas adecuadas.

Eliminación de óxido.

###### 5.1.1.1.2 *Chorreado*

Todas las superficies de acero que posteriormente deban ser pintadas, se prepararán mediante limpieza por chorreado abrasivo. El proceso se regirá por la norma UNE-EN ISO 8501 y se conseguirá un chorreado abrasivo "a metal casi blanco", correspondiendo a un grado SA 2 ½ según dicha norma.

###### 5.1.1.1.3 *Limpieza de la superficie chorreada*

Inmediatamente después de finalizado el chorreado, se eliminará toda la granalla, polvo y suciedad de la zona a pintar, utilizando aire comprimido, seco y exento de grasa.

#### 5.1.1.2 *Condiciones ambientales*

Al trabajar en el exterior, no se podrá aplicar ninguna imprimación en condiciones meteorológicas adversas: lluvia, niebla o condensación y rayos solares directos.

Se deberán observar, siempre los siguientes parámetros ambientales:

- La superficie a pintar esté, como mínimo, 3º C por encima del punto de rocío.
- La humedad relativa máxima permitida para el pintado no supere, en ningún caso, el 80%.
- Temperatura ambiente superior a 5ºC e inferior a 50ºC.
- Temperaturas superiores a 0ºC en el proceso de secado de la imprimación



### 5.1.1.3 Galvanización en caliente

La galvanización en caliente se regirá y deberá cumplir con las condiciones especificadas en la UNE-EN ISO 1461: “Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo” y la UNE-EN ISO 10684: “Elementos de fijación. Recubrimientos por galvanización en caliente”.

### 5.1.1.4 Pinturas para protección de superficies metálicas

Será de aplicación los sistemas de pintura recogidos en la norma UNE-EN 12944: “Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 5: Sistemas de pintura protectores”, considerando ambientes clasificados como C5-I y durabilidades de pintura altas (H).

Como mínimo se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las superficies metálicas sometidas a inmersión continua en agua o enterradas, se tratarán mediante tres capas de recubrimiento de pintura negra alquitrán-epoxi, de ciento veinte y cinco micras (125  $\mu\text{m}$ ) de espesor cada una.
- Las superficies metálicas no sumergidas expuestas en atmosferas industriales o en exteriores (componentes aéreos), se tratarán mediante aplicación de una pintura de imprimación, silicato de zinc, con un espesor de sesenta y cinco micras (65  $\mu\text{m}$ ) de película seca, una capa intermedia de pintura, epoxi-poliamida, con un espesor de setenta y cinco micras (75  $\mu\text{m}$ ) de película seca y una pintura de acabado, poliuretano alifático, con un espesor de cincuenta micras (50  $\mu\text{m}$ ) de película seca.

### 5.1.1.5 Maquinaria en general

- Con carácter general deberán cumplir con lo especificado en los apartados de preparación superficies y aplicación de pintura, mencionados anteriormente. Los ensayos de adherencia deberán ser realizados de acuerdo con la Norma UNE-EN ISO 2409: “Pinturas y barnices. Ensayo de corte con enrejado”.

### 5.1.1.6 Soldaduras

- Las soldaduras a acometer durante la ejecución de las obras se realizarán por arco. En el Proyecto deberá especificarse el tipo de electrodo a utilizar según la norma UNE-EN ISO 15607: “Especificación y cualificación de los procedimientos de soldeo para los materiales metálicos. Reglas generales”.
- El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra los planos de detalle de todas las soldaduras, indicando su localización, tipo, tamaños y extensión. Además en los planos deberán distinguirse las soldaduras que se harán en taller de las que se harán en obra.
- Los planos deberán indicar con símbolos de soldadura o esquemas, los detalles de las juntas soldadas y la preparación necesaria del metal base. Las juntas o grupo de juntas en las cuales el orden consecutivo o la técnica del soldeo son especialmente importantes, se deben controlar

cuidadosamente para reducir al mínimo los esfuerzos y distorsión causados por el acortamiento al enfriarse.

- La capacitación profesional de los operarios que realicen los trabajos de soldeo deberá ser acreditada según la norma UNE-EN 287-1: "Cualificación de soldadores. Soldero por fusión. Parte 1: Aceros" o Código ASME Sección IX - Soldadura: Desarrollo y calificación de Procedimientos y Soldadores.

### 5.1.2 *Forma de abono de las instalaciones y equipos*

Los equipos industriales, las máquinas o elementos, las instalaciones que constituyendo una unidad en sí formen parte de la instalación general, se medirán y abonarán por unidad (ud), según el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II. Estos precios se refieren siempre a la unidad colocada, probada y en perfectas condiciones de funcionamiento.

La medición de la obra ejecutada en esta clase de unidades de obra en un momento dado, será la suma de las partidas siguientes:

- El 65% del total de la unidad cuya fabricación se hace en talleres, cuando la Dirección de Obra haya recibido la siguiente documentación: Nota de aceptación del control de calidad, certificados de materiales y pruebas correspondientes a los casos establecidos y que se haya recibido la unidad de que se trate en los almacenes de la obra.
- El 10% de la unidad una vez instalada en obra.
- El 15% del total de la unidad cuando haya sido probada en obra.
- El 10% restante cuando se realice la Recepción de las obras.

Para las unidades cuya fabricación o construcción se realiza en obra, los sumandos serán los siguientes:

- El 75% del total de la unidad cuando esté totalmente instalada.
- El 15% del total de la unidad cuando haya sido probada.
- El 10% restante cuando se realice la Recepción de las obras.

En estos precios unitarios se consideran incluidas las ayudas de albañilería y oficios necesarios para su total acabado y montaje.

### 5.1.3 *Fabricación*

El Adjudicatario facilitará a la Dirección de Obra el nombre y dirección de los talleres y factorías encargadas de la fabricación de los equipos mecánicos, en los que se practicarán las visitas de reconocimiento e inspección cuando la Dirección de Obra lo considere conveniente.

La Dirección de Obra solicitará la realización de los ensayos de material y las comprobaciones que crea necesarias para asegurar que los diferentes elementos reúnen las características proyectadas y aprobadas.

Comprobada la fabricación defectuosa, la Dirección de Obra rehusará la pieza o aparatos afectados, pudiendo llegar a la recusación y exclusión del taller o factoría implicada.

Las operaciones de carga, transporte, descarga y almacenaje se harán con máximo cuidado para evitar roturas o deformaciones, ya que la Dirección de Obra no aceptará las reparaciones en taller de obra sin la total garantía de que no se producen tensiones secundarias y otros daños por no disponer del equipo adecuado.

#### 5.1.4 Control de calidad

Previo al control de calidad propio de Canal de Isabel II o al externo, el Adjudicatario deberá facilitar a la Dirección de Obra la documentación técnica de todos los equipos a instalar, la cual contendrá como mínimo la siguiente información:

- Especificación Técnica según Modelo de Canal de Isabel II
- Plano conjunto y detalle del equipo
- Materiales que componen cada elemento del equipo
- Normas de acuerdo con las cuales ha sido diseñado
- Normas a emplear para las pruebas de recepción, especificando cuales de ellas deben realizarse en taller y cuales en obra. Las pruebas deberán realizarse de acuerdo a las normas españolas UNE, y en su defecto, a las europeas EN o internacionales ISO, acompañada de la correspondiente traducción al español. En el caso de que las pruebas propuestas no se ajusten a ninguna norma oficial y deban desarrollarse bajo condiciones particulares, el Adjudicatario estará obligado a presentar cuanta información complementaria estime la Dirección de Obra, quien podrá rechazar el equipo propuesto si, a su juicio, dicho programa de pruebas no ofrece garantías suficientes.
- Programa de Puntos de Inspección (PPI), donde se recogerán de forma cronológica las distintas operaciones o fases que deben ser controlados.
- Manual de servicio que constará de:
  - Libro de operaciones de la instalación con las instrucciones de montaje, puesta en marcha y mantenimiento.
  - Planos generales de proceso.
  - Lista general de engrases.
  - Libro de componentes con croquis de dimensiones, secciones, hoja de datos, e instrucciones de cada equipo.
  - Lista de Repuestos.
- Certificado de garantía de los equipos contra defectos de diseño, material y fabricación por un período de dos años después de la recepción de las obras.

La Dirección de Obra podrá solicitar al Adjudicatario toda la información adicional que, a su juicio, sea precisa, para la aceptación o rechazo de los equipos a colocar en las obras.

Una vez aceptado el equipo mediante la aprobación de la Especificación Técnica y el programa de puntos de inspección de cada equipo, se autorizará a proceder con el control de calidad.

El Adjudicatario y sus talleres subcontratados y suministradores aceptarán en todo momento, las visitas e inspecciones.

En caso de detección de desviación, se levantará una nota de no aceptación del equipo hasta que la Dirección de Obra considere subsanada la desviación y emita nota de aceptación o bien se rechace definitivamente el equipo.

Los equipos deberán tener unas condiciones adecuadas de acopio en obra previo al montaje, los desperfectos ocasionados a causa de acopios deficientes correrán por cuenta del Adjudicatario.

#### 5.1.5 Montaje

Los diferentes elementos serán presentados situándolos en obra en su exacta posición, sin que sea necesario forzar ninguna de las partes, asegurándose de que disponen de todos los grados de libertad en sus movimientos previstos en el Proyecto, sin que sea necesario ningún esfuerzo superior a los que previamente se han considerado. En el caso contrario los elementos serán devueltos al taller de origen para su corrección, o serán rechazados definitivamente si la Dirección de Obra considera que es imposible eliminar satisfactoriamente todos los defectos.

Aprobados los elementos presentados, se procederán a recibir los anclajes y soportes en la forma prevista en el Proyecto.

### 5.2 Válvulas y filtros

#### 5.2.1 Generalidades

Los elementos de maniobra y control o válvulas deberán cumplir con los requisitos de diseño y funcionamiento, así como los métodos de evaluación de la conformidad, especificados para las mismas por las normas:

UNE-EN 736:	<i>"Válvulas. Terminología".</i>
UNE-EN 1074:	<i>"Válvulas para el suministro de agua. Requisitos de aptitud al uso y ensayos de verificación apropiados".</i>

En las válvulas, la denominación DN hará referencia al diámetro interior de la sección de paso a la misma, en la zona de su conexión con la conducción, independientemente de que, en su interior, pueda tener partes o conductos de un diámetro diferente.

Además la presión nominal (PN) será igual o superior a la presión de diseño (DP) de la conducción que pueda alcanzarse en el emplazamiento de la válvula.

Los materiales de los distintos elementos de las válvulas cumplirán las siguientes normas:

Acero	UNE-EN ISO 898-1	<i>"Características mecánicas de los elementos de fijación de acero al carbono y acero aleado. Parte 1: Pernos, tornillos y bulones con clases de calidad especificadas. Rosca de paso grueso y rosca de paso fino (ISO 898-1:2009)."</i>
	UNE-EN 1503-1:	<i>"Válvulas. Materiales para los cuerpos, caperuzas y cubiertas. Parte 1: Aceros especificados en las normas europeas".</i>

	UNE-EN 1503-2:	<i>"Válvulas. Materiales para los cuerpos, caperuzas y cubiertas. Parte 2: Aceros distintos de los especificados en las normas europeas".</i>
	UNE-EN 10025-2	<i>"Productos laminados en caliente de acero para estructuras"</i>
	UNE-EN 10028-1:	<i>"Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Parte 1: Prescripciones generales".</i>
	UNE-EN 10028-2:	<i>"Productos planos de acero para aplicaciones a presión. Parte 2: Aceros no aleados y aleados con propiedades especificadas a altas temperaturas".</i>
Acero inoxidable:	UNE-EN 10088:	<i>"Aceros inoxidables".</i>
Fundición dúctil:	UNE-EN 1503-3:	<i>"Válvulas. Materiales para los cuerpos, caperuzas y cubiertas. Parte 3: Fundiciones especificadas en las normas europeas".</i>
	UNE-EN 1563:	<i>"Fundición. Fundición de grafito esferoidal".</i>
Aleaciones de cobre	UNE-EN 1412:	<i>"Cobre y aleaciones de cobre. Sistema europeo de designación numérica".</i>
	UNE-EN 1982:	<i>"Cobre y aleaciones de cobre. Lingotes y piezas fundidas".</i>
	UNE-EN 1503-4:	<i>"Válvulas. Materiales para los cuerpos, caperuzas y cubiertas. Parte 4: Aleaciones de cobre especificadas en las normas europeas".</i>
	UNE-EN 12165:	<i>"Cobre y aleaciones de cobre. Semiproductos para forja".</i>
Juntas elastoméricas	UNE-EN 681-1:	<i>"Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho vulcanizado".</i>

La calidad de los distintos materiales de los componentes de las válvulas deberán ser al menos, las indicadas a continuación:

Acero:	8.8
Acero inoxidable:	1.4021, 1.4057, 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4435, 1.4436
Acero al carbono:	S275JR
Fundición nodular:	GJS-400-15, GJS-400-18, GJS-500-7,
Fundición gris:	EN-GJL-250
Bronce	CC491K, CC483K, CB754S, CC333G, CB754S
Latón:	CW603N
	CW602N, CW614N, CW 617N, CW 713R
Elastómeros:	EPDM WA DUREZA 60 70
	NBR

Para otros materiales o calidades distintos de los detallados anteriormente se especificará la normativa y calidad mínima exigible.

Los elementos metálicos constituidos de las válvulas deberán contar con una protección anticorrosión interior y exterior a base de una o varias capas de resina epoxi-poliámida o vitrocerámico.

La estanqueidad entre los distintos elementos que componen las válvulas se llevará cabo mediante la interposición de una o varias juntas elastoméricas.

Deberán disponerse de los correspondientes macizos de anclaje de hormigón armado en todos los componentes sometidos a empujes por efecto de la presión, asegurando la inmovilidad de los mismos.

### 5.2.2 *Válvulas de compuerta*

#### 5.2.2.1 *Materiales*

Las válvulas de compuerta deberán cumplir los requisitos establecidos en la Especificación técnica de elementos de maniobra y control. Válvulas de Compuerta de Canal de Isabel II.

#### 5.2.2.2 *Ejecución*

Para la utilización y montaje de estas válvulas será necesario disponer de la aprobación del producto por parte de la Dirección de Obra.

La unión con la conducción de las válvulas se realizará mediante bridas, intercalando un carrete de anclaje por un lado y un carrete de desmontaje por el otro.

Deberán instalarse alojadas en cámaras, registros o arquetas que permitan el acceso, maniobra o sustitución.

#### 5.2.2.3 *Control de calidad*

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol de fabricación que garantice la calidad del producto acabado y suministrado.

Será requisito indispensable que el Adjudicatario especifique la marca y modelo y presente la ficha técnica de las válvulas de compuerta a instalar.

Se ensayarán un 10 % de las unidades a instalar.

#### 5.2.2.4 *Medición y abono*

Las válvulas de compuerta se medirán por unidades (ud) realmente colocadas y se abonarán al precio que corresponda, en función del diámetro nominal, de la presión nominal y de la serie, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio se incluye el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas elastoméricas de estanqueidad y tornillería de acero inoxidable, y cuantos medios materiales, operaciones y pruebas sean necesarias para la correcta ejecución y funcionamiento de la unidad de obra.

### 5.2.3 Válvulas de mariposa

#### 5.2.3.1 Materiales

Las válvulas de mariposa deberán cumplir los requisitos establecidos en la Especificación técnica de elementos de maniobra y control. Válvulas de mariposa de Canal de Isabel II.

#### 5.2.3.2 Ejecución

Las válvulas deberán instalarse con el eje o semi-eje en posición horizontal con el fin de evitar posibles retenciones de cuerpos extraños o sedimentaciones que eventualmente pudiera arrastrar el agua por el fondo de la tubería, dañando el cierre.

En las válvulas con un sentido preferente de estanquidad, el fabricante deberá proporcionar indicaciones para su instalación en la documentación técnica. Las válvulas excéntricas se instalarán teniendo en cuenta el sentido que favorezca la estanquidad en posición de cerrado, de manera general, esto será considerando el eje aguas arriba del obturador.

En redes de abastecimiento o reutilización, las válvulas de mariposa de diámetro igual o superior a seiscientos milímetros (600 mm) se instalarán con un by-pass dotado con, entre otros elementos, otra válvula de mariposa. La válvula de mariposa del by-pass deberá permanecer abierta durante la realización de maniobras en la válvula principal. Si el tramo de conducción es descendente, se instalará una ventosa aguas abajo de la válvula. Si por el contrario el tramo de conducción es ascendente, se instalará la ventosa aguas arriba de la válvula.

Todas las válvulas de mariposa se ubicarán en alojamientos que permitan su acceso, maniobra o sustitución, en su caso.

Para la utilización y montaje de estas válvulas será necesario disponer de la aprobación del producto por parte de la Dirección de Obra.

La unión con la conducción de las válvulas se realizará mediante bridas, intercalando un carrete de anclaje por un lado y un carrete de desmontaje por el otro.

#### 5.2.3.3 Control de calidad

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol de fabricación que garantice la calidad del producto acabado y suministrado.

Será requisito indispensable que el Adjudicatario especifique la marca y modelo y presente la ficha técnica de las válvulas a instalar.

Se ensayarán un 10% de las unidades a instalar.

#### 5.2.3.4 Medición y abono

Las válvulas de mariposa se medirán por unidades (ud) realmente colocadas y se abonarán al precio que corresponda, en función del diámetro nominal, de la presión nominal, de la serie y del tipo de actuador, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio se incluye el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas elastoméricas de estanqueidad y tornillería de acero inoxidable, y cuantos medios materiales, operaciones y pruebas sean necesarias para la correcta ejecución y funcionamiento de la unidad de obra.

#### 5.2.4 Válvulas de regulación y seguridad

##### 5.2.4.1 Materiales

Las válvulas de regulación y seguridad deberán cumplir los requisitos establecidos en la Especificación técnica de elementos de maniobra y control. Válvulas de regulación y seguridad de Canal de Isabel II.

La válvula se seleccionará dependiendo de la función de regulación que realice.

##### Válvulas de llenado de depósitos

Podrán ser válvulas de acción directa, accionadas por tornillo y pistón, válvulas de base, pilotadas, de membrana o de pistón, accionadas por flotador o válvulas de base, pilotadas de pistón accionadas por piloto de altitud.

##### Válvulas reductoras de presión

Podrán ser válvulas de acción directa con piloto interno o válvulas de base, pilotadas, de membrana o de pistón.

##### Válvulas mantenedoras de presión

Serán válvulas de base, pilotadas, de membrana o de pistón.

##### Válvulas de control de caudal

El mecanismo de regulación será de embolo o paso anular, de desplazamiento axial, de dispositivo biela-manivela, con accionamiento manual de volante.

En el caso de las válvulas de seguridad, su función esencial es la de garantizar con su cierre o apertura la detención del flujo del agua en un tramo de la conducción, proteger otras instalaciones, evitar o reducir las consecuencias de una rotura de tubería o impedir la inversión de la dirección del flujo del agua.

Se consideran las siguientes válvulas de seguridad:

- Válvulas de alivio por sobrepresión

Se utilizarán válvulas de base, pilotadas, las cuales podrán ser de membrana o de pistón.

- Válvulas de retención

Las válvulas antirretorno, según sea el obturador o sistema de retención de la válvula podrán ser:

- de bola
- de clapeta simple
- de doble clapeta o de disco partido



- de clapeta de fundición con dispositivo amortiguador
- tipo mariposa, de disco basculante con dispositivo amortiguador
- de tipo díscolo o émbolo, con eje longitudinal centrado

En agua residual solo se admiten los dos primeros sistemas de retención

- Válvula de cierre automático por sobrevelocidad

Serán tipo mariposa céntrica, con mecanismo de actuación compuesto por detectores de velocidad mecánicos, contrapeso, acumulador y cilindro hidráulico, válvula piloto, bomba hidráulica manual y dispositivo de rearme.

#### 5.2.4.2 Ejecución

En el caso de ser necesario la instalación de válvulas reductoras de presión, éstas deberán ser colocadas en paralelo, al menos dos unidades, permaneciendo alternativamente en funcionamiento cada una de ellas y manteniendo la otra en reserva.

El diámetro de las válvulas deberá ser inferior al de la conducción.

En los sistemas reguladores de presión, se instalarán dos válvulas de seccionamiento (compuerta o mariposa), una a cada lado de la válvula, junto con los carretes de desmontaje, manómetros de control y filtro aguas arriba de la línea de regulación.

Para la utilización y montaje de estas válvulas será necesario disponer de la aprobación del producto por parte de la Dirección de Obra.

#### 5.2.4.3 Control de calidad

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol de fabricación que garantice la calidad del producto acabado y suministrado.

Será requisito indispensable que el Adjudicatario especifique la marca y modelo y presente la ficha técnica de las válvulas a instalar.

En cada caso, la Dirección de Obra valorará la validez y suficiencia de la documentación anterior, pudiendo solicitar documentación adicional.

Se ensayarán un diez por ciento (10%) de las válvulas a instalar. En válvulas reguladoras al menos se ensayará una unidad de cada tipo y tamaño.

#### 5.2.4.4 Medición y abono

Las válvulas de regulación y seguridad se medirán por unidades (ud) realmente colocadas y se abonarán al precio que corresponda, en función tipo de válvula a colocar, del diámetro nominal y de la presión nominal, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio se incluye el suministro del equipo, la instalación, incluyendo juntas elastoméricas de estanqueidad y tornillería de acero inoxidable, y cuantos medios materiales, operaciones y pruebas sean necesarias para la correcta ejecución y funcionamiento de la unidad de obra.

#### 5.2.5 *Válvulas de aeración*

##### 5.2.5.1 *Materiales*

Las válvulas de aeración deberán cumplir los requisitos establecidos en la Especificación técnica de elementos de maniobra y control. Válvulas de aeración de Canal de Isabel II.

En el caso de su empleo en redes de agua residual serán siempre trifuncionales.

La selección de la válvula de aeración se realizará de forma que la capacidad de la misma responda a las necesidades de evacuación y admisión de aire en la conducción, para garantizar esto el Adjudicatario aportará un estudio completo de la instalación justificando la sección de las válvulas.

##### 5.2.5.2 *Ejecución*

Las válvulas de aeración se instalarán en la generatriz superior de la tubería con una válvula de seccionamiento, que permita su reparación o sustitución y la conexión a la conducción se realizará mediante bridas. En los purgadores la unión puede ser roscada.

Para la utilización y montaje de estas válvulas será necesario disponer de la aprobación del producto por parte de la Dirección de Obra.

##### 5.2.5.3 *Control de calidad*

La fabricación, montaje y acabado de todos los elementos componentes de las válvulas deberán estar sujetos a un estricto y documentado proceso de autocontrol de fabricación que garantice la calidad del producto acabado y suministrado.

Será requisito indispensable que el Adjudicatario especifique la marca y modelo y presente la ficha técnica de las válvulas a instalar.

Se ensayarán un diez por ciento (10%) de las válvulas a instalar.

##### 5.2.5.4 *Medición y abono*

Las válvulas de aireación se medirán por unidades (ud) realmente colocadas y se abonarán al precio que corresponda, en función del tipo de válvula, del diámetro nominal y de la presión nominal, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio se incluye la tornillería de acero inoxidable, las juntas elastoméricas de estanqueidad, así como la instalación y las pruebas necesarias para su asegurar su correcto funcionamiento.

### 5.2.6 Filtros

#### 5.2.6.1 Materiales

Los filtros podrán ser de los tipos siguientes:

- Filtro colador tipo Y
- Filtro colador tipo globo
- Filtro colador de paso recto de gran capacidad

En todos los casos la malla de paso será de acero inoxidable.

Se suministrará una tabla de pérdidas de carga según caudales.

#### 5.2.6.2 Medición y abono

Los filtros se medirán por unidades (ud) realmente colocadas y se abonarán al precio que corresponda, en función del tipo, del diámetro nominal y de la presión nominal, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio se incluye el suministro y la instalación, incluyendo la tornillería de acero inoxidable y las juntas elastoméricas de estanqueidad, así como las pruebas necesarias para su asegurar su correcto funcionamiento.

## 5.3 Compuertas

### 5.3.1 Materiales

Las compuertas deberán diseñarse según la norma DIN 9569 y podrán ser de los siguientes tipos:

- Compuerta mural: estanqueidad 4 lados
- Compuerta canal: estanqueidad 3 lados

El Adjudicatario indicará los materiales constituyentes de la compuerta.

El bastidor, la estructura, refuerzos, tablero y huso serán de AISI 316 L. La tuerca de accionamiento será de bronce CC491K (RG-5). La junta de estanqueidad será de EPDM/NBR.

Los materiales del cierre deberán garantizar la apertura de la compuerta aunque haya estado sometida a largos periodos de cierre.

Las compuertas podrán ser de accionamiento manual con volante o reductor, motorizadas con motor eléctrico o con cilindro neumático o hidráulico.

El mecanismo de elevación estará formado por un juego de engranajes cónicos encerrados en un cárter.

El accionamiento manual se llevará a cabo por medio de un volante fijo sujeto a una columna de maniobra situado en la parte superior del canal, que será de fundición nodular.

En el caso que el accionamiento de las compuertas sea automático, llevarán los equipos necesarios para poder ser accionadas manualmente en caso de emergencia.

Los actuadores tendrán características similares a los de las válvulas de mariposa.

En caso de funcionamiento bidireccional los cierres garantizaran la estanqueidad en ambos sentidos.

#### 5.3.1.1 Control de calidad

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra el Plan de Control de Calidad correspondiente a todos y cada uno de los trabajos que son necesarios para la recepción en obra y el montaje de las compuertas.

Los puntos de control que, como mínimo, se establecerán serán los siguientes:

- Identificación de todos los materiales con los certificados del fabricante, incluyendo la inspección visual y dimensional de cada uno de ellos.
- Certificado de protocolo pruebas motor.
- Certificado de protocolo pruebas reductor.
- Certificados proceso tratamiento superficies y pintado.
- Certificado garantía proveedor.
- Comprobación de la documentación final que deberá ser enviada antes de la entrega del equipo.
- Homologación de procedimiento de soldadura y soldadores antes del comienzo de la fabricación.
- Comprobación fijación, linealidad y limpieza cojinetes intermedios.
- Comprobación del conexionado eléctrico, hidráulico o neumático, a la presión de servicio, y estanqueidad caja conexiones.
- Comprobación de engrases.
- Comprobación de abertura, cierre e indicador de posición o regulador.
- Comprobación del ajuste del par de cierre y paro de seguridad.
- Comprobación de la estanqueidad.
- Inspección de limpieza, pintura y adherencia de la capa final.

#### 5.3.1.2 Medición y abono

Las compuertas se medirán por unidades (ud) montadas en obra y se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el precio se incluye el suministro, colocación y recibido de las compuertas, así como las pruebas necesarias para garantizar su correcto funcionamiento.

### 5.4 Equipos de bombeo

#### 5.4.1.1 Generalidades

Las bombas a instalar deberán ser conformes a lo especificado en las siguientes normas:

UNE-EN 809:	“Bombas y grupos motobombas para líquidos. Requisitos comunes de seguridad”.
UNE-EN 60034:	“Máquinas eléctricas rotativas. Parte 1: Características asignadas y características de funcionamiento”..
UNE-EN 61000:	“Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 6-1: Normas genéricas. Inmunidad en entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. (IEC 61000-6-1:2005)”.
UNE-EN ISO 12100:	“Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación del riesgo y reducción del riesgo”.
EN ISO 9906:2012	“Bombas rotodinámicas. Ensayos de rendimiento hidráulico de aceptación. Niveles 1, 2 y 3.”
Directiva 2009/125/EC	Recoge referencias al Índice de Eficiencia Mínima (MEI)

Además deberán cumplir con la normativa de seguridad vigente en España para aparatos instalados en locales húmedos y o mojados, así como las siguientes Directivas Europeas y sus modificaciones posteriores.

- 2006/42/CE (Máquinas)
- 2004/108/CE (Compatibilidad electromagnética)
- 2006/95/CE (Baja Tensión)

En las instalaciones de bombeo en las que el servicio requiera una sola bomba, se colocará otra de reserva, que entrará automáticamente en marcha en caso de avería de la primera. Si el servicio requiere del funcionamiento de varias bombas en paralelo, la reserva quedará limitada al cincuenta por ciento (50%) y como mínimo alcanzará una unidad.

En el caso de disponer varias bombas, se preferirá que sean todas iguales, tanto para las bombas en funcionamiento como para las de reserva y deberá existir una distancia libre mínima de un metro en todo el perímetro de cada equipo.

Las bombas cuyo caudal haya de ser variable en función de alguna medida de control, conseguirán la verificación mediante cambios continuos de su velocidad por variadores eléctricos de frecuencia.

Los motores de las bombas deberán ser de la clase de eficiencia energética IE3, de acuerdo con la UNE-EN 60034-30: “Máquinas eléctricas rotativas. Parte 30: Clases de rendimiento para los motores trifásicos de inducción de jaula de velocidad única (código IE)”. El motor será capaz de aportar la potencia máxima demandada por la bomba en toda su curva.

La protección del motor de la bomba será, al menos, del grado IP55 (IP 68 para bombas sumergidas) y el aislamiento mínimo de la clase F. En cualquier caso, el cableado de las bombas contará con las protecciones necesarias y se dispondrá alojado en el interior de un tubo cuando atravesase los muros de una estructura.

Las bombas estarán unidas mediante bridas al tubo de impulsión y en su caso, al de aspiración.

#### 5.4.1.2 Materiales

Las bombas estarán fabricadas en fundición dúctil, a excepción del eje del rodete y la tornillería que serán de acero inoxidable. Se deberá aprobar por la Dirección de Obra los materiales del pedestal o la base soporte.

De aquellas piezas de la bomba cuya duración normal asegurada por el fabricante sea un dato fundamental en el proceso de selección, el Adjudicatario presentará certificado de duración garantizada.

Las bombas a emplear podrán ser centrífugas o axiales e instalarse en posición horizontal y excepcionalmente en vertical. A su vez, podrán ser sumergibles o no. Se estudiará en cada caso el tipo de bombas a instalar independientemente del servicio.

Las bombas sumergibles deberán instalarse acopladas a un pedestal y deberán ir siempre dispuestas con un tubo guía y una cadena para facilitar las operaciones de montaje y desmontaje de las mismas.

Las bombas instaladas en seco se montarán sobre una base soporte.

En cualquier caso, los equipos de bombeo nunca se instalarán anclados directamente a la solera de apoyo, siempre dispondrán de fijaciones desmontables.

Todas las bombas centrífugas se instalarán con la aspiración bajo la carga hidrostática adecuada, a fin de evitar el descebado y las vibraciones. Su funcionamiento será preferentemente a 900 rpm, no siendo superior a las 1.500 rpm en régimen normal de funcionamiento, salvo justificación técnica.

En el tramo anterior a cada bomba se instalará una válvula de seccionamiento y, en el tramo posterior, una válvula de seccionamiento y otra de retención. Adicionalmente se colocarán los presostatos o transductores de presión necesarios para el control de la misma.

Los colectores de aspiración e impulsión deberán ser de acero galvanizado en caliente o de acero inoxidable y deberán disponerse con las bridas, carretes de desmontaje y elementos de unión necesarios para que puedan desmontarse en su totalidad.

#### 5.4.1.3 Control de calidad

El Adjudicatario deberá facilitar a la Dirección de Obra la documentación técnica de todas las bombas a instalar, en la que se incluirá, como mínimo, los materiales de las partes principales, las curvas características caudal-altura, rendimiento y potencia, el NPSH requerido, la tensión, la intensidad, la potencia y la velocidad de funcionamiento de la bomba, así como el modelo y fabricante de la misma. No obstante, para cada caso particular, la Dirección de Obra podrá solicitar al Adjudicatario la realización de las pruebas adicionales que considere necesarias para garantizar el buen funcionamiento de la instalación.

Previo a la realización del control de calidad la Dirección de Obra aprobará tanto la norma que regirá las pruebas como las condiciones de aceptación de los equipos

Los ensayos mínimos a efectuar en taller serán los siguientes

- Curva de Altura-Caudales o Revolución-Caudal, dependiendo del tipo de bomba a ensayar.

- Para el punto de funcionamiento y altura manométrica nominales: caudal, revolución, potencia en el eje, rendimiento de la bomba y del motor y temperatura.

Durante el montaje de las bombas se realizarán los siguientes controles:

- Alineaciones de las tuberías de aspiración e impulsión
- Comprobación del anclaje de la bomba a la bancada
- Acoplamientos
- Revisión del acabado final

Las pruebas de funcionamiento a realizar serán:

- Comprobación del sentido de giro
- Caudales y presiones
- Revoluciones
- Consumos

#### 5.4.1.4 Medición y abono

Las bombas a instalar se medirán por unidades (ud) montadas en obra y se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II y que se refiere siempre a la unidad colocada, probada y en perfectas condiciones de funcionamiento.

## 5.5 Ventiladores, soplantes y compresores

### 5.5.1 Generalidades

El nivel de ruido en las salas de máquinas y en el conjunto de las instalaciones no llegará a convertir la zona en un área molesta, no debiendo sobrepasar los 80 dBA a un metro de distancia, si las máquinas se instalan en locales que requieren de acceso frecuente por parte del personal de operación y mantenimiento. En el caso de que el nivel de ruido sobrepase los límites exigidos deberán aislarse mediante cabinas individuales de insonorización.

En cualquier caso, se deberá prever de aislamiento acústico a los edificios que alberguen las máquinas, a fin de evitar la transmisión de ruidos y vibraciones al exterior, así como de garantizar el cumplimiento de la normativa que sobre al respecto sea de aplicación.

En el mismo sentido, deberán disponerse de los oportunos silenciadores, acoplamientos elásticos y cuantos elementos fueren necesarios, con el fin de disminuir al máximo el nivel de ruido.

Se dispondrán por otra parte, de los sistemas de filtrado adecuados de aire que aseguren un óptimo funcionamiento de las máquinas.

Las instalaciones y tuberías, cuya temperatura pueda sobrepasar la temperatura admitida en la correspondiente ordenanza municipal, se dispondrán calorifugadas para evitar los accidentes o quemaduras por contacto involuntario de los operarios.

Será a cuenta del Adjudicatario asegurar que en la sala de máquinas, la temperatura ambiente máxima no superará en 3º C la temperatura exterior en la época estival, así como la disposición de termómetros de ambiente para su comprobación.

Las máquinas instaladas comprimiendo gas contra una red común dispondrán de las oportunas válvulas de aislamiento y antirretorno que garanticen la seguridad de la instalación, protegiéndola contra explosiones.

Para cada máquina instalada se dispondrá de termómetro y manómetro indicador de la temperatura y presión. En el caso de instalación en cabina estos elementos se situarán en el exterior de la misma.

Las instalaciones cuya potencia conjunta supere los 75 kW y la unitaria sobrepase los 18,5 kW dispondrán de los mecanismos de elevación y movimiento adecuados, que en el caso de potencia unitaria superior a 55 Kw y número de máquinas mayor de dos unidades, consistirá en un puente-grúa. En caso de que la regulación de caudal de aire implique bajar la frecuencia de los motores de las soplantes por debajo de 30 Hertzios, habrá que justificar si es necesario o no instalar ventilación forzada.

Cuando la utilización del fluido impulsado requiera condiciones que obliguen a su secado, el Adjudicatario lo efectuará mediante máquina frigorífica o de absorción.

En los secadores de absorción el período mínimo de regeneración será de ocho horas.

En las instalaciones de aire en que el servicio requiera sólo una unidad, existirá otra de reserva de idénticas características. Si el servicio requiere varias unidades en paralelo, todas las unidades deberán ser de idénticas características y como mínimo, existirá una unidad en reserva.

#### 5.5.2 Control de calidad

Los ensayos mínimos a realizar en taller serán los siguientes:

- Determinación del caudal.
- Revoluciones en el motor y compresor.
- Presión.
- Temperatura salida de aire.
- Temperatura ambiente.
- Humedad ambiente.
- Rendimientos.

Durante el montaje:

- Comprobación de anclaje a la bancada.
- Acoplamientos y alineaciones.

Pruebas de funcionamiento:

- Caudales y presiones.
- Temperaturas de aspiración e impulsión.



- Consumos.

#### 5.5.2.1 Medición y abono

Las soplantes, ventiladores y compresores a instalar se medirán por unidades (ud) montadas en obra y se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II y que se refiere siempre a la unidad colocada, probada y en perfectas condiciones de funcionamiento.

### 5.6 Equipos a presión

#### 5.6.1 Generalidades

Las instalaciones de equipos a presión deberán cumplir con las especificaciones establecidas en la normativa siguiente:

- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el Reglamento de aparatos a presión.
- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias EP-1 a EP-6.
- Directiva 2014/68/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a la armonización de las legislaciones de los estados miembros sobre la comercialización de equipos a presión.

Los materiales, equipos y aparatos utilizados en las instalaciones de equipos a presión, en su caso, deberán incorporar el marcado “CE” de conformidad, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 14 del Real Decreto 769/1999.

Las instalaciones de equipos a presión se ejecutarán con arreglo a la legislación vigente, por medio de empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad, según lo establecido en el Anexo I del Real Decreto 2060/2008.

Para cada instalación se elaborará una documentación técnica, en la que se pondrá de manifiesto el cumplimiento de las prescripciones reglamentarias. Ésta documentación, en función de las características de la instalación, será en forma de Proyecto suscrito por técnico facultativo competente, o mediante Memoria Técnica suscrita por responsable técnico de empresa instaladora autorizada, según lo establecido en el Anexo II del Real Decreto 2060/2008.

Para cualquier instalación de equipos a presión, será preceptiva la autorización de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid.

#### 5.6.2 Medición y abono

Los equipos a presión a instalar se medirán por unidades (ud) montadas en obra y se abonarán mediante la aplicación del precio unitario correspondiente del Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II y que se refiere siempre a la unidad colocada, probada y en perfectas condiciones de funcionamiento.

## 6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

### 6.1 Especificaciones generales

Todas las instalaciones eléctricas cumplirán la reglamentación oficial vigente y las normas de la compañía suministradora en el momento que se lleve a efecto el montaje.

En los casos en los que la reglamentación oficial así lo requiera para la legalización de la instalación, se deberá disponer del correspondiente Proyecto visado por un técnico competente.

Para la puesta en servicio de la instalación serán imperativos la conformidad al suministro de la Compañía suministradora de energía, el Acta de Puesta en Servicio de centros de transformación, líneas eléctricas de media tensión y demás instalaciones que lo requieran, , así como el Certificado de Instalación Eléctrica de Baja Tensión, otorgadas por la Dirección General de Industria, Energía y Minas.

El Adjudicatario realizará una correcta coordinación de protecciones, la misma estará suficientemente documentada y comprenderá todas y cada una de las protecciones eléctricas en los diferentes niveles de tensión, así como, de selectividad en los diferentes circuitos.

### 6.2 Forma de abono de las instalaciones y equipos

Los equipos industriales, las máquinas o elementos y las instalaciones que constituyendo una unidad en sí formen parte de la instalación general, se medirán por unidades según figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

Estos precios se refieren siempre a la unidad colocada, probada y en perfectas condiciones de funcionamiento.

La medición de la obra ejecutada en esta clase de unidades de obra en un momento dado, será la suma de las partidas siguientes:

- El 65% del total de la unidad cuya fabricación se hace en talleres, cuando hayan sido recibidos por la Dirección de Obra la nota de aceptación del control de calidad, los certificados de materiales y pruebas correspondientes a los casos establecidos y se haya recibido la unidad de que se trate en los almacenes de la obra.
- El 10% de la unidad una vez instalada en obra.
- El 15% del total de la unidad cuando haya sido probada en obra.
- El 10% restante cuando se realice la Recepción de las obras.

Para las unidades cuya fabricación o construcción se realiza en obra, los sumandos serán los siguientes:

- El 75% del total de la unidad cuando esté totalmente instalada.
- El 15% del total de la unidad cuando haya sido probada.
- El 10% restante cuando se realice la Recepción de las obras.

En estos precios unitarios se consideran incluidas las ayudas de albañilería y oficios necesarios para su total acabado y montaje.

### 6.3 Alta tensión

Corresponde a la parte de la instalación comprendida entre el entronque con la línea de distribución de alta tensión de la compañía suministradora y la salida en baja tensión de los transformadores.

En el caso de que la línea de alta tensión no supera los 20 metros, dicha línea no precisa de acta de puesta en servicio y no requiere proyecto específico ya que se considera acometida, según indicaciones de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Solo será preciso proyecto y legalización del centro seccionamiento y centro de transformación.

Si la línea tiene más de 20 metros, será necesario un proyecto para la línea y otro para el centro seccionamiento y centro de transformación.

#### 6.3.1 Línea de Alimentación

##### 6.3.1.1 Características

Se define como la infraestructura eléctrica desde el punto de entronque facilitado por la compañía eléctrica hasta las instalaciones de Canal de Isabel II, tales como nuevas líneas aéreas, nuevas líneas subterráneas, nuevas posiciones en instalaciones de la compañía suministradora, etc.

La línea de alimentación preferentemente se cederá la titularidad a la Compañía suministradora, si no hubiera inconveniente por parte de ésta, debiendo realizarse la instalación en este caso de acuerdo con sus criterios y normativa.

Si las redes de distribución de la compañía suministradora lo permiten, la instalación quedará integrada dentro de un bucle/anillo.

La capacidad de la línea deberá ser la necesaria para alimentar todos los transformadores de potencia que se instalen en los centros de transformación y la posible ampliación de la instalación.

##### 6.3.1.2 Ejecución

Desde el punto de entronque previsto, la línea de alimentación a la instalación (o líneas si se considera la alimentación en bucle/anillo) podrá ser aérea o subterránea, siendo preferente esta última opción, aprovechando siempre que sea posible el trazado de los colectores o caminos existentes. En el caso que la línea sea subterránea y la titularidad de la línea corresponda a Canal de Isabel II, se realizará mediante cuatro (4) cables unipolares de aislamiento en seco alojados en tubos resistentes y enterrados a una profundidad mínima de un metro treinta centímetros (1,30 m). La sección del cable utilizado será suficiente para posibilitar la futura ampliación de la instalación.

Si el punto de entronque es una línea aérea y la línea de alimentación es propiedad de Canal de Isabel II, se preverá en la cabecera de la línea un poste con protección de pararrayos, autoválvulas y de cortacircuitos seccionadores fusibles de expulsión, cuando la carga lo permita, independientes de las protecciones exigidas por la Compañía suministradora de electricidad.

En el caso de líneas aéreas, los postes serán de celosía con crucetas del tipo bóveda, horizontal o tresbolillo y dispondrán de pantallas dispositivos antiescalo. En el apoyo de final de línea, de transición aéreo a subterráneo, se instalarán pararrayos autoválvulas, seccionadores unipolares y anillo equipotencial para puesta a tierra de acuerdo con la Reglamentación Vigente.

El proyecto deberá incluir una partida para el abono de los derechos de enganche y de acometida desde la línea de alta tensión, así como una partida para la verificación de los equipos de medida.

#### 6.3.1.3 Control de calidad

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las líneas eléctricas de alta tensión deberán ser realizadas de acuerdo a la legislación vigente y a las Normas de la Cía. Suministradora.

- Línea Aérea:
  - Ensayos de instalaciones de puesta a tierra: medida de resistencia de puesta a tierra; el Reglamento de líneas requiere además comprobaciones de tensiones de paso y contacto en apoyos en zona frecuentada.
- Línea Subterránea:
  - Comprobación del aislamiento principal y de la cubierta, aplicando la norma UNE 211006: “Ensayos previos a la puesta en servicio de sistemas de cables eléctricos de alta tensión en corriente alterna”.

#### 6.3.1.4 Medición y abono

En el caso de líneas subterráneas el cable, de acuerdo su nivel de aislamiento (kV) y a su sección (mm<sup>2</sup>), se abonará por metro (m) de cable unipolar instalado bien sea sobre lecho de arena, bajo tubo o en el interior de canaleta por aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

Las canalizaciones se medirán por metro (m) y se abonarán por aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

Los cables aislados deberán disponer de su correspondiente terminal y herrajes para su sujeción de acuerdo a las características de la instalación, siendo de aplicación los precios que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

Los descargadores autoválvulas, sus herrajes, protecciones de cables, antiescalo, base de fusibles, junto con las correspondientes conexiones se abonarán por aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 6.3.2 Edificio Centro de Seccionamiento/Transformación

Se define como el edificio de tipo convencional, o bien prefabricado a base de piezas de hormigón moldeado, vibrado y secado a vapor, en el que en su interior se alojará como mínimo los conjuntos prefabricados de apartamento bajo envoltorio metálica (cabinas/celdas). En el caso de los centros de transformación además contendrá los transformadores de potencia.

##### 6.3.2.1 Características

###### 6.3.2.1.1 Centro de seccionamiento

Si la alimentación se realiza en bucle/anillo desde la red de alta tensión propiedad de la Compañía suministradora, o bien si ésta lo exige aunque no se produzca la circunstancia señalada anteriormente,

se instalará un Centro de Seccionamiento para la entrega de la energía en alta tensión, ubicado y orientado de forma que tenga acceso directo desde la vía pública, de manera que el personal de la Compañía pueda acceder a los elementos de seccionamiento sin que se precise dotarle de una servidumbre de paso al interior de la instalación.

Se instalará asimismo un Centro de Seccionamiento, aunque no sea exigido por la Compañía suministradora, en el supuesto de que la propiedad de la línea de alimentación corresponda a Canal de Isabel II y el centro de transformación de la instalación no disponga de acceso directo desde la vía pública. En determinadas circunstancias la compañía suministradora puede exigir la separación física de las cabinas situadas aguas arriba de la cabina de protección general. En este caso la cabina de interruptor-seccionador pasante será sustituida por una cabina de salida de línea dotada de las protecciones previstas por la compañía.

En su interior únicamente se alojarán los conjuntos prefabricados de apartamento bajo envolvente metálica (cabinas/celdas), el armario de medida de compañía para equipo de medida, con salida de datos serie y con terminal para conexión del equipo de medida de telegestión.

Los equipos de medida se adaptarán a lo estipulado en el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.

La conexión entre la cabina de salida de este centro y la cabina de entrada al centro de transformación, se realizará mediante cuatro (4) cables unipolares (uno de reserva equipado con terminales) de aislamiento en seco alojados en tubos resistentes y enterrados a una profundidad mínima de un metro treinta centímetros (1,30 m). La sección será la suficiente para posibilitar la futura ampliación de la instalación.

No se ubicará en este centro ningún cuadro de baja tensión, excepto el propio cuadro de protección de alumbrado, emergencia y bases de enchufe del propio edificio.

Deberá preverse una línea de alimentación de baja tensión al centro de seccionamiento, para alumbrado y servicios auxiliares, procedente del cuadro general de distribución del centro de transformación o de alguno de los cuadros auxiliares. En su defecto, podrá instalarse una celda con autotransformador incorporado para el alumbrado y fuerza del centro de seccionamiento.

#### 6.3.2.1.2 Características del Centro de transformación

Si excepcionalmente la instalación no dispusiera de centro de seccionamiento, aun siendo alimentado desde la red de distribución de media tensión, el centro de transformación dispondrá de acceso directo desde la vía pública a un habitáculo o zona del centro de transformación para que el personal de la Compañía suministradora, pueda acceder hasta los elementos de medida sin que se precise ninguna servidumbre de paso al resto de la instalación.

Se dejará un espacio físico, para montar en el futuro un transformador adicional de similares características a los proyectados, así como para la futura instalación de su celda de protección correspondiente.

Los cables de baja tensión y de media tensión discurrirán por canaletas independientes y sin cruzamientos, protegidas contra posibles derrames de aceites.

No se ubicará en este centro ningún cuadro de baja tensión, excepto el propio cuadro de protección de alumbrado, emergencia y bases de enchufe del propio edificio.

#### 6.3.2.2 Ejecución

Los centros prefabricados constarán de todos los elementos previstos en sus normas correspondientes y su manejo se realizará con el procedimiento indicado por sus fabricantes.

Estarán dotados de todos los pernos de sujeción e izado correspondientes, que estarán apretados correctamente.

La situación del centro estará de acuerdo con las licencias de obra otorgadas, respetando las alineaciones con las edificaciones existentes, las distancias a bordillo y cuantas indicaciones figuren expresamente en ellos.

El emplazamiento del centro será tal, que permita el acceso de las canalizaciones de MT y BT discurriendo siempre que sea posible por zonas de dominio público, debiendo establecerse las correspondientes servidumbres de paso en aquellos casos en que la solución técnica más adecuada requiera o exija el paso por propiedad privada.

El centro quedará nivelado y con la rasante de su piso interior 10 cm como mínimo más alta de la rasante de las aceras o jardines colindantes.

Tanto en el centro de seccionamiento como en el de transformación se dispondrá del equipamiento que indique la legislación vigente, además de:

- Ventanas de inspección en las puertas de los transformadores que permitan visualizar las protecciones instaladas en el transformador
- Instrucciones de explotación y seguridad, plastificadas o enmarcadas.
- Diagrama unifilar, plastificado o enmarcado.
- Pértiga de maniobra y pértiga detectora de tensión.
- Banqueta aislante.
- Guantes auxiliares con estuche metálico.

#### 6.3.2.3 Medidas adicionales de seguridad:

- Las puertas de acceso a las salas de los transformadores dispondrán de una cerradura de seguridad, enclavada con la cerradura de puesta a tierra de la celda de protección de transformador. Esta cerradura no liberará la llave a menos que la hoja se encuentre en posición de cerrado.
- El piso del Centro estará constituido por un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a cuatro milímetros (4 mm) formando una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se conectará como mínimo en dos puntos preferentemente opuestos a la puesta a tierra de seguridad del Centro. Con esta disposición se conseguirá que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de forma eventual, esté sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparecerá el riesgo inherente a la tensión de paso y contacto

interior. Este mallazo se cubrirá con una capa de hormigón de diez centímetros (10 cm) de espesor como mínimo.

- Como medida de seguridad adicional, se construirá una acera de un metro y medio (1,5 m) de ancho en envolventes independientes de CS/CT. Al menos en aquellas partes de la fachada donde existan elementos metálicos (puertas, rejillas, etc), la acera dispondrá de mallazo embebido, de 30x30 cm y con al menos diez centímetros (10 cm) de hormigón sobre el mismo. Dicho mallazo será de un metro (1 m) de longitud montado desde el cerramiento. Tanto el mallazo de la acera como los elementos metálicos mencionados se conectarán a la tierra de protección.
- A fin de simplificar el problema de distancias mínimas reglamentarias entre la tierra de protección y el resto de tierras, preferentemente se diseñará una única envolvente para el centro de seccionamiento y centro de transformación (CS+CT).
- Cuando la distancia entre tierra de protección y tierra de masas de utilización sea suficiente para considerarlas tierras independientes reglamentariamente, las tensiones aplicadas de paso en el acceso y la de contacto exterior se calcularán mediante el coeficiente de la configuración elegida para la tierra de protección,  $K_c$ , según método UNESA.
- Si la tierra de protección y la tierra de masas de utilización no pudieran ser independientes, al no cumplir la distancia mínima entre ellas establecida reglamentariamente, la tierra de protección adoptará una disposición remota que exigirá la no conductividad de la envolvente del CS+CT, de forma que no actúe por sí misma como una pica, por lo que la parte asentada en el terreno deberá estar aislada del mismo o mostrar una resistencia suficientemente alta como para poder despreciar la corriente que se derive a tierra en el propio CS+CT. El cable que unirá las masas del CS+CT con las picas remotas deberá ser de sección adecuada y disponer de un aislamiento suficiente para la tensión nominal de la red de distribución. En este caso de tierra de protección remota, la acera perimetral no dispondrá de mallazo embebido y las masas metálicas del cerramiento vertical estarán aisladas, sin conexión a la tierra de protección. Se tomará especial cuidado en que las tensiones transferidas desde la tierra de protección (remota o local en el CS+CT) a elementos metálicos accesibles tales como vallado perimetral del recinto u otros, sea inferior a la establecida reglamentariamente.
- En caso de edificio prefabricado de hormigón, éste estará construido de tal manera que, una vez fabricado y montado, su interior sea una superficie equipotencial. Todas las varillas metálicas embebidas en el hormigón que constituyan la armadura del sistema equipotencial estarán unidas entre sí mediante soldadura eléctrica, y unidas a la red de tierras de protección. Se seguirán las mismas disposiciones que las ya señaladas para edificio "in situ".
- En el cálculo de la intensidad de defecto, se considerará la impedancia del neutro del transformador de la subestación que alimenta el CT, o la impedancia capacitiva de la línea aérea en caso de existir neutro aislado en dicha subestación.

Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de paso y contacto en el interior, ya que estas serán prácticamente nulas.

Sí se requerirá el cálculo de las tensiones de paso en el exterior y en el acceso al CS+CT, de forma que estén dentro del límite establecido por la Instrucción Técnica Complementaria ITC-RAT 13 del



Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en las Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión, que se establece en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo.

Las PaT de Protección y Servicio (neutro) se establecerán separadas debiendo incluirse la correspondiente justificación.

Para acometer la tarea de seleccionar el electrodo de PaT es necesario el conocimiento del valor numérico de la resistividad del terreno, pues de ella dependerán tanto la resistencia de difusión a tierra como la distribución de potenciales en el terreno, y como consecuencia las tensiones de paso y contacto resultante en la instalación.

#### 6.3.2.4 Control de calidad

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las casetas prefabricadas deberán ser de acuerdo a la legislación vigente; ensayos de instalaciones de puesta a tierra: medida de resistencia de puesta a tierra y comprobaciones de tensiones de paso.

La conexión de los distintos elementos a la línea de tierra de protección, el tipo del conductor de la línea de tierra y su sección será la especificada en el proyecto, de la misma forma se hará lo mismo para la conexión de la salida del neutro del cuadro de BT a la línea de tierra de servicios.

#### 6.3.2.5 Medición y abono

La preparación del terreno se hará por metros cuadrados (m2) de superficie necesaria para alojar la caseta prefabricada mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

Las casetas prefabricadas se abonarán por unidad (ud), en función de sus dimensiones, por aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

### 6.3.3 Celdas

#### 6.3.3.1 Características

En el interior del centro de transformación/seccionamiento se alojarán conjuntos prefabricados de apartamento bajo envolvente metálica (cabinas/celdas), y estarán formados por los siguientes elementos:

- Cabinas de entrada/salida con Interruptor - Seccionador de línea en SF6.
- Cabina con Interruptor - Seccionador pasante en SF6.
- Cabina de protección general con Disyuntor Automático en SF6 y relés programables de protección con capacidad de almacenamiento de distintos bloques de regulación de la protección. Las protecciones de éstos serán al menos contra cortocircuitos entre fases y sobreintensidad (50-51), y contra cortocircuitos fase - tierra y fugas a tierra u homopolar (50N-51N). El disyuntor será motorizado.
- Cabina de medida en A.T. con 3 T.T. y 3 T.I. La relación de transformación de los TI's serán determinadas y aprobadas por Canal de Isabel II, para que su calibre quede acorde para absorber futuras posibles ampliaciones del centro de transformación.



- Cabinas de protección de transformadores en número igual al de éstos, incluido el de reserva. La protección se realizará por medio de un interruptor-seccionador con fusibles combinados (ruptofusible). Para potencias iguales o superiores a 400 kVA, los fusibles se sustituirán por un disyuntor automático SF6. En todos los casos, se dispondrá de protección indirecta mediante relés programables de protección con capacidad de almacenamiento de distintos bloques de regulación de protección. Las protecciones de estos serán al menos contra cortocircuitos entre fases y sobreintensidad de fase y neutro (50-51, 50N/51N y 50G), y un seccionador de puesta a tierra inferior, con enclavamiento entre ambos. El disyuntor será motorizado en cada cabina de protección de transformador. Adicionalmente, se incorporará en estas celdas un relé que reciba las señales de los transformadores de intensidad de las salidas de baja tensión de los transformadores de potencia.

Todas las cabinas del centro de transformación dispondrán de testigos de presencia de tensión.

Se dejará un espacio físico, con obra civil ejecutada, para la instalación futura de una celda adicional de protección de transformador.

#### 6.3.3.2 Ejecución

Las celdas se situarán en los lugares y en el orden indicado en los planos del proyecto. Se colocarán adecuadamente sobre la solera del centro. Estarán alineados entre sí, paralelas a los paramentos y perfectamente aplomadas.

#### 6.3.3.3 Control de calidad

Se comprobará que las celdas en cuanto a sus funciones, así como su colocación, su orden y su alineación, se corresponden a lo especificado en el proyecto.

Las celdas estarán conectadas a la línea de tierra de PaT de Protección (en dos puntos).

Se comprobará que los mandos de interruptores seccionadores, seccionadores de p.a.t. y enclavamientos realizan la función para la que fueron diseñadas.

Se realizarán ensayos eléctricos en el primario de las celdas para comprobar el adecuado funcionamiento y tarado de las protecciones de las mismas.

#### 6.3.3.4 Medición y abono

Las celdas se abonarán por unidad (ud), en función de sus características, por aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

La interconexión entre las diferentes celdas se realiza con cable aislado de acuerdo al nivel de aislamiento (kV) utilizado y a su sección (mm<sup>2</sup>) y se abonará por metro (m) de cable unipolar instalado en el interior de canaleta por aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

### 6.3.4 Transformadores de Potencia

#### 6.3.4.1 Características

Serán trifásicos con devanados de cobre en baño de aceite o silicona, refrigeración natural, conmutador sobre tapa, ruedas para transporte orientables en dos direcciones a 90º, borna para puesta a tierra de la cuba, indicador de nivel de aceite, termómetro de esfera con dos contactos (para potencias superiores a 250 KVA se sustituirá por un relé de protección con varias funciones), y válvula de vaciado y toma de muestra.

La conexión será en triángulo en la parte de alta tensión y estrella en la de baja tensión (Yzn11 para potencias hasta 160 KVA, y Dyn11 para potencias superiores a 160 KVA).

Cumplirán con la norma UNE 21428: "Transformadores trifásicos de distribución sumergidos en aceite, 50 Hz, de 50 kVA a 2 500 kVA con tensión más elevada para el material hasta 36 Kv. También cumplirán con la UNE-EN 60076: "Transformadores de Potencia", RU 5201D, HD 428 y el Reglamento (UE) Nº 548/2014 de La Comisión de 21 de mayo de 2014.

En las instalaciones de alta tensión en las que la tensión de la línea de distribución de la compañía suministradora no sea de 20 kV, el primario del transformador será para doble tensión (P1: 20 kV, P2: la tensión de la línea), con conmutador de dos posiciones en la parte superior de la tapa. Una de las tensiones será la de la línea de la Compañía en el momento de montar la que nos ocupa y la otra la normalizada que adopte la compañía suministradora en el futuro.

La regulación en alta (tensión primaria) se realizará con conmutador manual en vacío con tomas más/menos dos y medio por ciento (+/- 2,5%), más/menos cinco por ciento (+/- 5%) y más/menos siete con cinco por ciento (+/- 7,5%). Rango de regulación de tensión en el primario en función de tensión de compañía.

Se preverá la posibilidad de modificar esta regulación en función de la posición que ocupe el centro de transformación en la red de la compañía suministradora.

Los transformadores con dos tensiones en el arrollamiento de AT, dispondrán de un conmutador de dos posiciones, con mando exterior sobre tapa, debidamente señalizadas. Este dispositivo será de características similares a las descritas para el conmutador de tomas en AT.

La tensión asignada en vacío del arrollamiento de BT será:

- Clase B2: 420 V entre fases

El neutro del arrollamiento de BT será accesible y dimensionado para la máxima tensión y corriente de las fases.

El número de transformadores y su potencia serán los siguientes:

- Si la potencia punta de consumo es inferior a 100 KVA se instalará un único transformador cuya potencia, como mínimo, será la máxima punta de consumo.

- Si la potencia punta de consumo está comprendida entre cien (100) y seiscientos treinta (630) KVA., el número de transformadores será dos (2) y la potencia conjunta el doble de la punta de consumo, dejando uno en reserva del otro.
- En el caso de que la potencia punta de consumo sea igual o superior a seiscientos treinta (630) KVA., el número de transformadores será tres (3) y la potencia conjunta un cincuenta por ciento (50%) superior a la punta de consumo, dejando uno en reserva de los otros dos.

Se emplearán criterios similares para potencias superiores, considerando siempre transformadores con potencias normalizadas.

Si el número y potencia de los transformadores resultantes de la aplicación de los criterios anteriores supera los valores especificados en el vigente Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23., se deberá prever la instalación de un sistema fijo automático de extinción de incendios, o en su defecto se instalarán transformadores cuyo dieléctrico tenga una temperatura de combustión elevada, que permita prescindir del sistema automático de extinción.

Se indicarán como mínimo las características siguientes:

- Marca
- Potencia
- Tensión o tensiones primarias
- Tensión de cortocircuito
- Pérdidas en vacío
- Pérdidas totales en carga
- Tomas de regulación
- Placas de características en transformador y en la puerta de acceso a sala de transformador

En el Proyecto se incluirán, además, las siguientes características:

- Calentamiento máximo en bobinas con temperatura ambiente de cuarenta grados centígrados (40º C).
- Curvas de rendimiento.

Se dotará a los transformadores de un detector integrador de seguridad con las siguientes protecciones: disparo por nivel de dieléctrico, disparo de presión, alarma de temperatura y disparo de temperatura. También contará con visualizador de nivel y alarma por emisión de gases del líquido dieléctrico. También contará con visualizador de nivel y se prestará especial atención en su colocación y orientación, para que la instrumentación sea visible desde el exterior de la sala del transformador.

Para el dimensionamiento de los transformadores y con objeto de prever la sobrecarga por armónicos, la potencia de las cargas se desclasificará según lo dispuesto en la ficha ET 3211.

Se estudiará con suma atención el enclavamiento tanto eléctrico como mecánico entre el interruptor-seccionador en alta tensión y el interruptor automático de baja tensión de cada uno de los

transformadores así como las defensas de estos, con el fin de impedir retornos al estar conectados en paralelo, o el acceso a su cubículo.

Los interruptores-seccionadores podrán conectarse y desconectarse desde su emplazamiento y desde el cuadro general de distribución en baja tensión.

Todos los elementos de protección y control deberán poderse verificar en servicio y sin riesgos para el personal.

Se dotará a cada uno de los transformadores de potencia, de unos transformadores de intensidad en las salidas de baja tensión tanto de las fases como el neutro y el aterrizaje de este.

#### 6.3.4.2 Ejecución

Las operaciones necesarias para el traslado del transformador hasta su posición definitiva, se realizará aplicando la tracción necesaria por medio de mecanismos apropiados (tractores, polipastos, etc.)

La orientación de las ruedas se realizará elevando el transformador con gatos hidráulicos apropiados; se utilizarán barras de uña, barrones, etc., únicamente como medios auxiliares.

Los elementos de protección deben ser visibles desde el exterior de las salas de los transformadores.

#### 6.3.4.3 Control de calidad

Los ensayos a realizar en los transformadores estarán de acuerdo a las normas UNE-EN 60076.

El fabricante expedirá certificado de las pruebas que serán presenciadas por la inspección del adjudicatario. Así mismo, expedirá certificado de los materiales de los distintos componentes del equipo.

Los ensayos mínimos unitarios a realizar serán:

- Relación de transformación en vacío.
- Pérdidas en el hierro.
- Pérdidas en los arrollamientos.
- Aislamiento de los arrollamientos entre sí y de éstos a la masa.
- Sobretensión.
- Tensión de cortocircuito.
- Tensión aplicada
- Tensión inducida
- Resistencia de devanados.
- Tangente de delta

Adicionalmente, se realizará a uno de cada tipo de transformador los siguientes ensayos:

- Calentamiento
- Impulso tipo rayo

Tras el montaje se realizará una inspección visual de posible daño sufrido en transporte, el control de nivel de líquidos en el depósito de expansión y la revisión con Megger de la resistencia entre bobinado y entre éstos y masa y el ensayo de Respuesta en frecuencia unitarios (FRA).

#### 6.3.4.4 *Medición y abono*

Los transformadores de potencia se abonaran por unidad (ud), en función de sus características, por aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

### 6.3.5 *Suministro de alimentación segura (Fuente de alimentación segura)*

#### 6.3.5.1 *Características*

Para el accionamiento eléctrico de los disyuntores y para los circuitos de maniobra de los equipos de alta tensión, así como los relés de las celdas, se dispondrá un equipo específico que garantizará el suministro de energía a los mismos, según ET3224.

En caso de avería del módulo de control, los módulos rectificadores y módulos inversores seguirán funcionando en modo autónomo, pasando a modo emergencia al régimen de carga de flotación, dando la pertinente alarma de módulo de control mediante señalización remota.

Cuando el rectificador o inversor en servicio presente alguna anomalía, automáticamente se producirá la desconexión de éste y la conexión del rectificador o inversor en reserva, señalizándose esta anomalía en el panel de control o cuadro de mando.

#### 6.3.5.2 *Ejecución*

Las fuentes de alimentación se corresponden en cuanto a sus funciones a lo especificado en el proyecto correspondiente.

Las fuentes de alimentación se situarán en los lugares y en el orden indicado en los planos del proyecto.

Envoltorio con un grado de protección IP54. Su color será RAL 1028 para depuración y RAL 7032 para elevadoras de agua de consumo humano/regenerada. Para el resto de instalaciones, se consultará con la Dirección de Obra.

#### 6.3.5.3 *Control de calidad*

Se comprobará que su funcionamiento se corresponde con lo especificado en el proyecto.

#### 6.3.5.4 *Medición y abono*

Las fuentes de alimentación segura se abonarán de acuerdo al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

### 6.3.6 Cuadro de señalización y alarmas

#### 6.3.6.1 Características

La instalación dispondrá de un cuadro de señalización y alarmas que indiquen el estado y defecto de las protecciones y los interruptores generales de Alta y Baja Tensión, y el disparo de las protecciones propias de los transformadores de potencia, con dispositivo de prueba de lámparas. Estará alimentado mediante fuente de alimentación segura de alterna, mencionado anteriormente.

Todas las alarmas descritas en este apartado se deben incluir en el sistema de control, para lo que será necesario añadir las entradas digitales necesarias en el PLC.

#### 6.3.6.2 Ejecución

El diseño eléctrico de los circuitos y las diferentes configuraciones serán determinados por Canal de Isabel II en sus esquemas eléctricos tipos.

Los cuadros se situarán en los lugares y en el orden indicado en los planos del proyecto.

#### 6.3.6.3 Control de calidad

Se comprobará que su funcionamiento se corresponde con lo especificado en el proyecto.

#### 6.3.6.4 Medición y abono

Los cuadros de señalización y alarmas se abonarán de acuerdo al precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

### 6.3.7 Instalación de puesta a tierra

Se ejecutará de acuerdo con la instrucción técnica complementaria MIE-RAT 13 del vigente Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. También cumplirá con lo prescrito en el capítulo 11 de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002.

La puesta a tierra de masas del centro se dejará preparada para poder unirla en su día, si se estima conveniente, con la red general de tierras del conjunto de la instalación.

La puesta a tierra de protección se diseñará de acuerdo a la ET3504 a fin de garantizar mejor la seguridad de las personas e instalaciones en caso de defecto en alta tensión. El diseño de las tierras se deberá ajustar escrupulosamente a lo establecido en las correspondientes fichas técnicas de Canal de Isabel II.

#### 6.3.7.1 Características

Hay que distinguir entre la línea de tierra de la PaT de Protección y la línea de tierra de PaT de Servicio (neutro).

A la línea de tierra de PaT de Protección se deberán conectar los siguientes elementos:

- Cuba de transformador/res
- Envolvente metálica del cuadro B.T.
- Celda de alta tensión (en dos puntos)
- Pantalla del cable aislado, extremos conexión transformador
- Elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra y pantalla de separación de los circuitos primario y secundario de los transformadores de medida o protección.

Todo ello conforme a la legislación vigente.

A la línea de tierra de PaT de Servicio (neutro), se le conectará la salida del neutro del cuadro de B.T.

#### 6.3.7.2 Ejecución

Las PaT de Protección y Servicio (neutro) se establecerán separadas, salvo justificación.

Para acometer la tarea de seleccionar el electrodo de PaT es necesario el conocimiento del valor numérico de la resistividad del terreno, pues de ella dependerán tanto la resistencia de difusión a tierra como la distribución de potenciales en el terreno, y como consecuencia las tensiones de paso y contacto resultante en la instalación.

#### 6.3.7.3 Control de calidad

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones deberán ser de acuerdo a la legislación vigente; ensayos instalaciones de puesta a tierra: medida de resistencia de puesta a tierra y comprobaciones de tensiones de paso.

La conexión de los distintos elementos a la línea de tierra de protección, el tipo del conductor de la línea de tierra y su sección es la especificada en el proyecto, de la misma forma se hará lo mismo para la conexión de la salida del neutro del cuadro de BT a la línea de tierra de servicios.

#### 6.3.7.4 Medición y abono

Las tomas de tierra se abonaran por unidad (ud), en función de sus características, por aplicación del precio correspondiente de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

### 6.4 Baja tensión

En caso de que la parcela disponga de suministro eléctrico en Baja Tensión, la instalación comenzará en el Armario de Protección y Medida, el cual estará ubicado en fachada junto al acceso principal.

En caso de realizarse la medida en Alta Tensión, la instalación comenzará en el cuadro de Baja Tensión del Centro de Transformación.

Comprende la parte de la instalación comprendida entre las bornes de baja tensión y los distintos elementos a accionar, motores, etc.

#### 6.4.1 *Cuadro General de Distribución de Baja Tensión (CGDBT)*

##### 6.4.1.1 *Características generales*

El Cuadro General de Distribución de Baja Tensión (en lo sucesivo CGDBT), será un Conjunto Verificado, según la norma UNE-EN 61439: "Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales."

En la fabricación del CGDBT, atendiendo a la norma UNE-EN 61439, se contemplarán las siguientes figuras que intervendrán en su fabricación:

##### 6.4.1.1.1 *Fabricante Original*

Organización que lleva a cabo el diseño original y las verificaciones asociadas al conjunto de aparamenta de acuerdo a la norma aplicable a dicho conjunto.

##### 6.4.1.1.2 *Fabricante del Conjunto*

Organización que toma la responsabilidad del conjunto completo.

Para la fabricación del CGDBT, tanto el "Fabricante Original" como el "Fabricante del Conjunto" serán la misma organización.

##### 6.4.1.2 *Ejecución*

Se montará en un habitáculo diferente al centro de transformación.

El CGDBT estará formado por columnas construidas con chapa de acero galvanizada, plegada y laminada en frío de dos milímetros (2 mm) de espesor, donde se ubicarán, los módulos de acometida, colocados en un extremo del conjunto y los diferentes módulos de salida.

Dispondrá de una compartimentación forma 4a, según norma UNE-EN 61439.

El CGDBT estará diseñado para soportar los efectos electrodinámicos producidos por cortocircuitos.

El diseño eléctrico de los circuitos y sus diferentes configuraciones eléctricas, serán las que determine Canal de Isabel II.

Cada módulo en su parte frontal tendrá una puerta de bisagra con cerradura dotada de tres (3) puntos de anclaje. La parte posterior se cerrará con una tapa desmontable mediante tornillos.

Las puertas dispondrán de un enclavamiento que impida el que puedan abrirse cuando haya tensión en la parte a que dan acceso, o bien todos los puntos en tensión dispondrán de protecciones mecánicas transparentes contra contactos accidentales.

El CGDBT en su conjunto será estanco a las proyecciones de agua, disponiendo al mismo tiempo de las aberturas necesarias para mantener una ventilación natural adecuada. Las entradas y salidas de cables se acondicionarán con este fin. El grado de protección de la envolvente será IP-54, e IP-20 en las partes activas desnudas y placas de entrada y salida de cables.



El tratamiento previo de la chapa consistirá en una preparación de superficie: repaso de cordones de soldaduras, eliminación de proyecciones, porosidades, golpes y aristas vivas, desengrasado, fosfatado e imprimación. El pintado será a base de resina epoxi con posterior secado al horno. El espesor mínimo de pintura seca aplicada no debe ser inferior a cien micras (100  $\mu$ m). El color será RAL 1028 para depuración y RAL 7032 para elevadoras de agua para consumo humano/regenerada. Para el resto de instalaciones, se consultará con la Dirección de Obra. Dispondrán de cáncamos para facilitar el transporte y montaje.

El diseño eléctrico de los circuitos y sus diferentes configuraciones eléctricas serán las que determine la Dirección de Obra, por lo que la fabricación del cuadro estará condicionada a la aprobación por parte de Canal de Isabel II de los esquemas eléctricos del mismo. Dichos esquemas se irán actualizando si hubiera cambios en obra y puesta en marcha. Lo anterior no eximirá al fabricante de su responsabilidad referente al cumplimiento de normas y reglamentos aplicables.

Tendrá tantas entradas de alimentación como transformadores se instalen, dejando espacio libre suficiente para una adicional, en previsión del montaje futuro de un transformador adicional, el armario dispondrá del equipamiento así como de elementos necesarios para facilitar la incorporación de una entrada adicional sin detener el funcionamiento de la instalación.

Cada módulo de entrada dispondrá de un interruptor automático magnetotérmico tetrapolar del tipo extraíble y corte omnipolar, dotado de un relé de protección diferencial ajustable con graduación de sensibilidad y temporización, con su transformador toroidal correspondiente, con capacidad para soportar los efectos de cortocircuitos, mando directo independiente a la puerta y con enclavamiento mecánico y eléctrico con el disyuntor del transformador correspondiente, de tal forma que cuando se dispare el disyuntor de alta tensión, lo haga también automáticamente este interruptor automático de entrada al cuadro. Estas entradas se montarán en un extremo del cuadro.

Igualmente dispondrá de un módulo de entrada para la conexión de un grupo electrógeno móvil o estacionario, equipado con magnetotérmico tetrapolar, enclavado mecánicamente en posición abierto por medio de una cerradura con los interruptores de baja tensión de los transformadores de potencia, con el fin de evitar peligrosos retornos peligrosos en los transformadores BT/MT.

El embarrado principal que debe estar preparado para futuras ampliaciones laterales del cuadro, será de tensión de cuatrocientos/doscientos treinta voltios (400/230V), estará constituido por pletinas de cobre estañado capaces de soportar los efectos electrodinámicos de cortocircuito, siendo de la misma sección la barra de neutro que las de fase. Todas ellas estarán protegidas con una capa aislante del color adecuado a cada una de las fases y neutro.

El cálculo de la corriente de cortocircuito y efectos electrodinámicos de los embarrados e interruptores automáticos deberá realizarse teniendo en cuenta la potencia total de los transformadores instalados, incluido el de reserva. Se justificará que el embarrado y los interruptores soportan los cortocircuitos generados en los puntos en que están situados.

El CGDBT estará dotado de los elementos adecuados para su puesta a tierra y dispondrá de resistencias de calefacción reguladas mediante termostato.

Cada salida dispondrá de un interruptor automático magnetotérmico (de la intensidad adecuada en cada caso), con mando independiente a la puerta y con capacidad para soportar los efectos del cortocircuito, dotado de un transformador toroidal y de un relé de protección diferencial ajustable, con graduación de sensibilidad y temporización.

Los disyuntores de entrada a CGDBT serán motorizados.

En el frente del armario se instalarán siguientes los equipos de medida y señalización:

- **Aparatos de Medida:**  
El CGDBT dispondrá de un analizador de redes en cada una de las acometidas de alimentación, de las siguientes características:
  - Display multilínea para la indicación local de las siguientes variables: tensión simple, tensión compuesta, intensidad, potencias activa y reactiva, y consumo de energías activa y reactiva, tasa de distorsión armónica, tanto en corriente como en tensión. Todas estas variables deberán estar integradas en el sistema de control a nivel de PLC.
  - Dos (2) Salidas Digitales.
  - Dos (2) Salidas Analógicas,
  - Puerto de comunicación Ethernet y con capacidad de comunicación en el protocolo de comunicaciones que determine Canal de Isabel II en cada caso.
  - Sus dimensiones mínimas serán 144 mm x 144 mm.
- **Señalización óptica luminosa según ET 3301 y planos típicos**  
Señalización escrita:
  - Cada circuito estará señalizado con un letrero de formica negra con escritura en blanco, visible al menos desde dos (2) metros de distancia, en el que figure el número de circuito a que corresponde en los esquemas y el nombre del mismo.
  - En una parte destacada, como puede ser el ángulo superior izquierdo, se colocará un letrero de las mismas características que los anteriores, en el que figure el número del cuadro y su nombre según los esquemas eléctricos siendo visible, al menos, desde una distancia a cinco (5) metros.
  - Todos los letreros se fijarán mediante remaches.

Si por la concentración de equipos, un único cuadro hace las veces de cuadro general de distribución y de CCM, dicho cuadro cumplirá con las especificaciones más exigentes de ambos.

#### 6.4.1.3 Control de calidad

Los cuadros se realizarán de acuerdo a los esquemas eléctricos proyectados, así como a los planos de vistas físicas.

Antes de su expedición a obra se realizará el montaje total del armario con los componentes colocados, y realizado el cableado completo, con el fin de comprobar los circuitos.

El fabricante del conjunto verificado, presentará la certificaciones de las verificaciones de diseño recogidas en la norma UNE-EN 61439, emitidas por un laboratorio homologado e independiente.

Se realizará como mínimo los siguientes controles:

- Comprobación de dimensiones, espesor de chapa, acabado, etc.

- Comprobación del cableado de armarios y de cada componente en particular, de acuerdo con los esquemas, desde esto hasta los regleteros de bornas de salida.
- Comprobación de que se cumplen en todas las características indicadas en la especificación de diseño.
- Comprobación de las características y calidades de los componentes incluido en cada panel, tales como: contactores, arrancadores, transformadores, relés, fusibles, pulsadores, pilotos, regleteros de bornas, bandejas y conductores, racores, puestas a tierra, etc.
- Comprobación del correcto funcionamiento de interruptores, pulsadores, lámparas piloto, relés, etc.
- Comprobación de rótulos.
- Comprobación del correcto funcionamiento de los contactores con tensiones de mando diferente a la nominal.
- Comprobación de los enclavamientos.
- Comprobación del marcado de fases.
- Comprobación de números y secciones de conductores.
- Ensayo de rigidez dieléctrica.
- Ensayo de simulación de funcionamiento.
- Ensayo de resistencia de aislamiento de cada cuadro.

Se comprobará mediante la emisión de Certificado de Cumplimiento y Certificado de Prueba los siguientes ensayos:

- Aislamiento: Se realizará con una fase a tierra (si el circuito es monofásico) y se comprueba que el aislamiento es el adecuado según el vigente Reglamento de Baja Tensión.
- Rigidez Dieléctrica: Consistirá esta prueba en someter al panel a una tensión  $2V + 1.000 \text{ V}$ , con un mínimo de  $1.500 \text{ V}$ , siendo  $V$  la tensión nominal de servicio, el tiempo será de (1) un minuto y se comprobará que no se producen anomalías.
- Continuidad de circuitos: Consistente esta prueba en comprobar la continuidad de los circuitos principales.
- Simulación de Funcionamiento: Consiste en una prueba en blanco del funcionamiento del sistema. Se comprobará que al quitar o poner los enclavamientos correspondientes el sistema actúa de acuerdo con lo previsto.

#### 6.4.1.4 Medición y abono

El abono de los cuadros general de distribución de baja tensión (CGDBT) se abonará de acuerdo a las unidades que figuren en el Cuadro de Precio vigente de Canal de Isabel II.

#### 6.4.2 Equipos de corrección de energía reactiva

##### 6.4.2.1 Características

En las instalaciones se montarán dos tipos de equipos de corrección de energía reactiva:

- Batería fija según ET 3322
- Batería automática de condensadores según ET 3322

#### 6.4.2.2 Ejecución

Las baterías corresponden en cuanto a sus funciones a lo especificado en el proyecto correspondiente.

Las baterías se situarán en los lugares y en el orden indicado en los planos del proyecto.

#### 6.4.2.3 Control de calidad

El fabricante antes del suministro del conjunto de verificado, realizará las verificaciones individuales según la norma UNE EN 61439:

#### 6.4.2.4 Medición y abono

Los módulos de corrección de factor de potencia se abonarán, atendiendo a su potencia nominal (kVar) por aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

### 6.4.3 Centros de control de motores (CCM)

#### 6.4.3.1 Características generales

Estos cuadros son los que, alimentándose directamente del Cuadro de Distribución General de Baja Tensión (CGDBT), alojan toda la aparamenta necesaria para alimentar, controlar, señalizar, enviar y recibir señales para el mando desde el autómatas, etc., del grupo de motores sobre los cuales tiene influencia. Asimismo, se aloja la aparamenta precisa para alimentar otros cuadros auxiliares con los que está relacionado: cuadros en puentes grúa, equipos de control y regulación, equipos de preparación de reactivos, etc.

El Centro Control de Motores (en lo sucesivo CCM), será un Conjunto Verificado, según la norma UNE-EN 61439.

En la fabricación del CCM atendiendo la norma UNE-EN 61439, se contemplarán las siguientes figuras que intervendrán en su fabricación:

##### 6.4.3.1.1 Fabricante Original

Organización que lleva a cabo el diseño original y las verificaciones asociadas a un conjunto de aparamenta de acuerdo a la norma aplicable a dicho conjunto.

##### 6.4.3.1.2 Fabricante del Conjunto

Organización que toma la responsabilidad del conjunto completo.

Para la fabricación del CCM, tanto el “Fabricante Original” como el “Fabricante del Conjunto” serán la misma organización.

Se presupuestarán los Centros de Control de Motores (en lo sucesivo CCM) que se precisen y que alimentarán a las distintas zonas de la instalación. Se instalarán preferentemente en una sala independiente convenientemente ventilada.

#### 6.4.3.2 Ejecución

Los CCM serán de tipo autoportante, para montaje sobre suelo y de diseño normalizado en ejecución extraíble, estará formado por columnas construidas con chapa de acero galvanizada, plegada y laminada en frío de dos milímetros (2 mm) de espesor, donde se ubicarán, el módulo de acometida, en colocado en un extremo del conjunto y los diferentes módulos de salidas a receptores.

La forma de compartimentación del CCM será como mínimo 4a en la columna de acometida y 3b en las columnas de salida, según norma UNE-EN 61439, y estará diseñado para soportar los efectos electrodinámicos producidos por cortocircuitos.

El diseño eléctrico de los circuitos y sus diferentes configuraciones eléctricas, serán las que determine la Dirección de Obra.

El grado de protección será IP-547. Todas las partes metálicas de la envolvente se protegerán contra la corrosión mediante un proceso de desengrasado, fosfatado, imprimación y capa de pintura epoxi secada al horno. El espesor mínimo de pintura seca aplicada no debe ser inferior a cien micras (100 µm). El color será el que en su día determine Canal de Isabel II.

La fabricación del cuadro estará condicionada a la aprobación por parte de Canal de Isabel II de los esquemas eléctricos del mismo. Dichos esquemas se irán actualizando si hubiera cambios en obra y puesta en marcha. Lo anterior no eximirá al fabricante de su responsabilidad referente al cumplimiento de normas y reglamentos aplicables.

Los esquemas mencionados incluirán planos del frontal del cuadro eléctrico con dimensiones, donde aparecerán pulsadores, indicadores, sinóptico, etc. Asimismo incluirán unifilar general de la instalación con características eléctricas de cada equipo, protecciones principales y secciones de los cables de fuerza. Los esquemas desarrollados llegarán hasta el motor o receptor de que se trate, indicando secciones de cables y bornas y especificando las principales características eléctricas del receptor. Al final de la colección de esquemas se añadirá una lista de materiales con la descripción de marca y modelo, o similar, con principales características eléctricas.

Serán montados completamente en fábrica, lo cual incluirá el montaje y cableado completo así como un regletero intermedio, donde se conectarán todas las señales de entrada al autómata y salida desde el autómata, de tal manera que en obra solamente sea necesario la instalación de los cuadros y las conexiones de entrada y salida.

Los CCM serán modulares, contando con una columna de acometida, situada en un extremo, y un máximo de seis (6) diferentes columnas de salida. Cada una de éstas se dividirá en varios cubículos extraíbles.

En los CCM se dejará como reserva el equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la potencia instalada. Se distribuirá uniformemente en la superficie utilizada. Estas reservas, constarán de las unidades extraíbles con todos los elementos mecánicos instalados, sin apartamentación eléctrica. Del mismo modo, se

deberán tener en cuenta en la columna de acometida, salidas tetrapolares y bipolares de reserva, así como el espacio de reserva para incorporar futuras alimentaciones directas.

El mando de todos los interruptores automáticos será accesible desde el exterior, sin que se precise abrir las puertas para conectarlos a desconectarlos.

El cableado se realizará en dos (2) canalizaciones separadas una para circuitos de fuerza a cuatrocientos/doscientos treinta voltios (400/230 V) y otro para mando y señalización a veinticuatro voltios (24 V), siendo de distinto color los correspondientes a circuitos de mando y señalización.

Los CCM estarán dotados de resistencias de calefacción, reguladas mediante termostato, así como, de los elementos necesarios para garantizar su adecuada ventilación.

Cada uno de los elementos que componen el CCM: aparamenta, elementos de medida, cableado, regleteros, etc., se marcarán de forma permanente con la referencia que les corresponda en los esquemas eléctricos. Queda prohibido marcar directamente sobre la aparamenta.

El embarrado general se dispondrá horizontalmente en la parte superior de las columnas, tendrá la misma sección en la barra de neutro que en cada una de las tres (3) fases y será capaz de soportar los efectos electrodinámicos del cortocircuito, incluso con la aportación de la corriente generada por los motores principales trabajando como generadores, de ser síncronos. Dicho cálculo deberá estar justificado en el anejo de cálculos eléctricos. Estará formado por pletinas de cobre estañadas de la sección precisa en cada caso. El embarrado para puesta a tierra se dispondrá horizontalmente en la parte inferior del cuadro.

El embarrado para la alimentación de las distintas celdas extraíbles estará formado por 3 ó 4 barras verticales de cobre estañado de la sección precisa en cada caso, y estará protegido por pantallas aislantes que aseguren, con la puerta abierta y la celda vacía, una protección IP-20.

Se justificará que el embarrado y los interruptores soportan los cortocircuitos generados en los puntos en que estén situados.

El cuadro se protegerá contra fallo de fase mediante el correspondiente relé.

En la columna de acometida se instalará un interruptor automático magnetotérmico tetrapolar regulable en umbral y temporización asociado con un relé de protección diferencial ajustable en sensibilidad y temporización, con su transformador toroidal correspondiente, dotado con bobina de disparo, con capacidad para soportar los efectos de cortocircuito, junto con un analizador de redes con tres transformadores de intensidad.

Además en esta columna se instalarán la siguiente aparamenta:

- Los transformadores y elementos de protección necesarios para los circuitos auxiliares de mando y señalización.
- Las salidas para alimentación para cuadros auxiliares, así como sus correspondientes salidas de alimentación de reserva, que se protegerán con interruptores automáticos magnetotérmicos tetrapolares y con interruptores diferenciales, con capacidad para soportar los efectos de cortocircuito.

- Los elementos de la protección frente a sobretensiones y descargas atmosféricas, que se protegerán mediante fusibles de tipo gL.
- Un analizador de redes con tres transformadores de intensidad, protegido con un interruptor automático magnetotérmico tetrapolar con capacidad para soportar los efectos de cortocircuito.

En las distintas columnas de salida se colocarán los diferentes cubículos extraíbles con los elementos precisos para la protección y el accionamiento de motores, cuya composición variará en función de la potencia del motor y de los requerimientos del receptor.

Las características específicas de las distintas salidas a motores y alimentadores, se determinan en la ET 3311 y en los correspondientes esquemas típicos

#### 6.4.3.3 *Control de calidad*

Se seguirán lo marcado en el control de calidad del 6.4.1.

#### 6.4.3.4 *Medición y abono*

Los cuadros se abonarán de acuerdo a la unidad correspondiente de las que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

### 6.4.4 *Cuadros locales o auxiliares*

#### 6.4.4.1 *Características*

Solamente se montarán cuadros auxiliares para aquellos grupos de equipos que por sus características específicas lo requieran, tales como: desarenadores, puentes-grúa, equipos preparación de reactivos, etc.

Será un Conjunto verificado, según la serie de normas UNE-EN 61439 y marcado CE.

El diseño eléctrico de los circuitos deberá estar acorde a las directrices de Canal de Isabel II, para en caso de ser necesario, se puedan integrar el sistema de control de la instalación.

#### 6.4.4.2 *Ejecución*

Los cuadros que deban montarse en el interior de edificios, estarán fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio, mientras que los que se instalen a la intemperie, serán metálicos.

Los elementos de mando, control y señalización estarán montados sobre una puerta opaca que estará protegida por otra, provista de una ventana transparente con burletes elásticos que garanticen su estanquidad.

Los cuadros locales o auxiliares tendrán un grado de protección mínimo IP-55 y acabado en el color RAL 1028 o en que en su día, determine Canal de Isabel II.

Dispondrán como protección general, un interruptor magnetotérmico tetrapolar, con poder corte acorde a su punto de instalación, asociado con un relé diferencial indirecto regulable en tiempo y sensibilidad.

Los pulsadores de emergencia serán accesibles sin necesidad de abrir las puertas del cuadro, estarán colocadas en un lugar visible y que favorezca su accionamiento.

Estarán dotados de ventilación forzada, regulada mediante termostatos y con extractores en el techo. Dispondrá de rejillas situadas en la puerta frontal o en los paneles laterales del mismo, atendiendo a su montaje. Dispondrán de iluminación interior, que se accionará al abrir cualquier puerta.

Los teclados, displays, paneles de control, de los variadores de frecuencia o de los arrancadores estáticos, se dispondrán para que puedan manejarse, sin necesidad de abrir las puertas del armario, de forma que se facilite su manejo y visualización.

Las entradas de los cables se realizarán por medio de prensaestopas.

La distribución del cableado en los cuadros se realizará a través de canaletas de material plástico de apertura y cierre rápido y nunca se mezclarán, dentro de un mismo canal, distintos tipos de energía.

El tipo de cableado de los cuadros será el NEMA tipo C, que consiste en llevar los cables de salida hasta una regleta de bornas situada junto a las entradas de cables del exterior. Cada uno de los cables de unión entre los elementos llevará una identificación, que deberá coincidir.

Los circuitos de mando se realizarán a tensión 24 VCA., mediante transformadores de circuitos separados y protegidos mediante interruptores automáticos bipolares. Con el fin de evitar caídas de tensión, las bobinas de los contactores serán alimentadas a 230 V, a través de relés auxiliares situados en el circuito de mando a 24 VCA. Tanto los circuitos de 230 VAC como los de 24 VAC serán protegidos con interruptores magnetotérmicos bipolares.

Todo cuadro eléctrico dispondrá de una carter (interior a él) donde se depositará una copia del esquema eléctrico del mismo, tanto de fuerza como de maniobra.

Siempre existirá un mínimo de 25% de la superficie (uniformemente repartida) de cada cuadro libre en condiciones de poder ser utilizada para ampliaciones o modificaciones. Las canaletas para cables estarán ocupadas en un máximo del 75%.

En las zonas donde pueden producirse atmósferas explosivas, los cuadros se construirán e instalarán de acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-29 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002.

#### 6.4.4.3 Control de calidad

El fabricante antes del suministro del conjunto de verificado, realizará las verificaciones individuales según la norma UNE EN 61439.

Se seguirá lo marcado en el control de calidad del 6.4.1 de este Pliego.



#### 6.4.4.4 Medición y abono

Los cuadros auxiliares se abonarán de acuerdo a la unidad correspondiente de las que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 6.4.5 Líneas de alimentación, distribución, mando y señalización

##### 6.4.5.1 Características

Comprende las líneas de alimentación desde las bornas de baja tensión de los transformadores hasta el cuadro de distribución general, desde éste hasta los cuadros de alumbrado y hasta los centros de control de motores, y desde éstos hasta los cuadros auxiliares y hasta los distintos receptores. Forman parte también de estas líneas, las correspondientes a circuitos de mando y señalización.

Para acometidas a cuadro de distribución general superiores a 1600 A, éstas se ejecutarán mediante blindobarra o sistema similar en cobre o aluminio desde el transformador correspondiente.

En el resto de los casos, todos los conductores serán de cobre con doble aislamiento en seco de polietileno reticulado, siendo de emisión de humos y opacidad reducida y resistente al fuego cuando así lo determine la correspondiente ficha. Corresponderán a la designación de las normas UNE RV 0,6/1 KV.

##### 6.4.5.2 Ejecución

Serán de una sola pieza, no permitiéndose empalme alguno.

Sus extremos estarán dotados de los terminales adecuados, así como de su identificación de forma permanente de acuerdo con los esquemas.

Además de las secciones mínimas fijadas por la reglamentación vigente (intensidad máxima admisible y criterios de caída de tensión desde bornes de baja tensión del transformador hasta el receptor), en el momento de realizarse la instalación, se establecen las siguientes:

- Para fuerza: dos milímetros y medio cuadrados (2,5 mm<sup>2</sup>).
- Para maniobra y señalización: dos milímetros y medio cuadrados (2,5 mm<sup>2</sup>) en el caso de utilizar cables unipolares y de uno y medio milímetros cuadrados (1,5 mm<sup>2</sup>) si se utilizan cables multipolares.
- Por cada conjunto de cables de maniobra, control y señalización que conexas entre sí cuadros, sinópticos, etc. se dejarán como reserva un mínimo de conductores igual al veinte por ciento (20%).

Si la intensidad de corriente que circulase por algún tramo concreto de la instalación fuese muy elevada, puede estudiarse la sustitución de cables por barras de cobre debidamente blindadas.

El tendido de cables, según la parte de instalación a que pertenezcan, podrá realizarse de forma subterránea, sobre bandejas o bajo tubo. Se realizarán canalizaciones independientes por tensiones y dentro de éstas, los conductores tendrán colores diferentes según al tipo de circuito que correspondan (mando, señalización, etc.).

Siempre que sea posible, las canalizaciones eléctricas se llevarán por galerías de inspección y vigilancia sobre bandejas perforadas de acero laminado en frío y galvanizadas en caliente posteriormente a su mecanización, según UNE-EN ISO 1461, colocadas en la parte más alta de ésta y a unos treinta centímetros (30 cm.) por debajo de la losa de cierre, preferentemente fijadas sobre la pared en disposición vertical.

Dentro de los edificios, se canalizarán sobre bandejas portacables de PVC rígido M-1, preferentemente fijadas sobre la pared en disposición vertical, mediante soportes adecuados. Las ramificaciones desde éstas hasta los receptores se canalizarán en tubos del mismo material que las bandejas.

En recorridos intrincados, se podrá utilizar bandejas de varillas electrosoldadas galvanizadas en caliente siendo éstas, cosidas mediante cable de cobre desnudo de al menos treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm<sup>2</sup>), perfectamente grapado y conectado a la tierra de protección de masas de utilización.

La instalación dispondrá de cajas de registro en material plástico o PVC accesibles para la inspección y manipulación de los cables. Estarán dotadas de prensaestopas para la entrada y salida de cables. Dispondrán un grado IP54.

Las canalizaciones que hayan de realizarse en el exterior, podrán ser aéreas o subterráneas.

Las canalizaciones aéreas, serán metálicas y galvanizadas en caliente. Se podrán canalizar bajo tubo metálico, sobre bandejas portacables metálicas de acero laminado en frío o sobre bandeja portacables de varillas electrosoldadas siendo estas últimas, cosidas mediante cable de cobre desnudo de al menos treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm<sup>2</sup>). Las bandejas portacables siempre estarán dotadas con tapa.

La instalación dispondrá de cajas de registro accesibles, en aleación de aluminio, debidamente dimensionadas para la inspección y manipulación de los cables, siendo sus medidas mínimas de 120 mm x 120 mm x 60mm.

Estarán dotadas de presaestopas metálicos para la entrada y salida de cables. Dispondrán de un grado de protección IP67.

Las canalizaciones subterráneas serán entubadas y dispondrán de los elementos de protección y señalización que prescriba la reglamentación vigente en el momento de efectuarse el montaje. Durante éste, se dejará metida la guía para el posterior paso de cables.

Se construirán el suficiente número de arquetas, debidamente dimensionadas, para que puedan sustituirse cables con facilidad. Los cables estarán etiquetados de forma permanente a su paso por cada arqueta.

Las arquetas se ubicarán de tal modo, que garanticen el aislamiento y eviten el intercambio de ambientes entre las diferentes salas o zonas de la instalación.

El número de capas será de tres (3) en los tendidos subterráneos y de dos (2) sobre bandeja.

Los circuitos de fuerza a cuatrocientos/doscientos treinta voltios (400/230VAC) y los de mando y señalización a veinticuatro voltios (24 VAC) se llevarán por canalizaciones separadas por tensiones.

Todas las conexiones se efectuarán dentro de cajas de derivación, que serán estancas, y se realizarán por medio de bornas de carril DIN.

Para cada zona de la instalación existirán tomas de corriente, repartidas uniformemente en la superficie de la parcela. Se dotará de un mínimo de dos por planta o instalación.

Se instalarán en una única envolvente de características similares a los cuadros locales.

Se les dotará de acometida única y constarán de al menos, una base enchufe mural estanca de 3P+T de 32 Amperios para servicios, una base enchufe mural estanca de 2P+T de 16 Amperios y una base enchufe mural estanca de 2P+T de 16 Amperios tipo schuko. Cada una de las tomas dispondrá de protección magnetotérmica y diferencial general.

#### 6.4.5.3 Control de calidad

Se comprobara que se corresponde con lo especificado en el proyecto.

#### 6.4.5.4 Medición y abono

Las canalizaciones subterráneas para BT se medirán por metro (m) y se abonarán, atendiendo al tipo de terreno en el que se ejecute, por aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

En el caso de canalizaciones de superficie se medirán por metro (m) y se abonarán por aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

Las cajas, prensaestopas y cajas de registro se medirán por unidad (ud) instalada en obra y se abonarán por aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

El cable se medirá por metro (m), en función de su tipo, nivel de aislamiento (kV), sección (mm<sup>2</sup>), cubierta, y forma de instalación (bajo tubo, en el interior de conductos, instalación volada o grapada) y se abonará por aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

Los mecanismos de baja tensión se abonarán mediante la aplicación del precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

### 6.4.6 Motores

#### 6.4.6.1 Características

Las características serán, en general, las siguientes:

- Tipo jaula de ardilla, con forma constructiva IM 1001.
- Tensión: Cuatrocientos/doscientos treinta voltios (400/230 V) para los motores inferiores a dieciocho con cinco kilovatios (18,5 kW) y seiscientos noventa/cuatrocientos voltios (690/400V) para los de potencia igual o superior a dieciocho con cinco kilovatios (18,5 kW). En caso de potencias superiores a trescientos kilovatios (300 kW) los motores serán de alta tensión.

- Frecuencia: 50 Hz.
- Aislamiento: Clase F
- Calentamiento: Clase B
- Vibración: Cumplirán con la norma UNE-EN 60034-14: "Máquinas eléctricas rotativas. Parte 14: Vibraciones mecánicas de determinadas máquinas con altura de eje igual o superior a 56 mm. Medición, evaluación y límites de la intensidad de vibración"; Grado A para motores con  $P < 75$  kW, Grado B para motores con  $P \geq 75$  kW (tamaño CEI 315L o mayores).
- Ambiente: Exterior. Temperatura ambiente de 40º C.
- Carcasa y ventilador: Provistos de pintura anticorrosiva.
- Protección: Completamente cerrados. Clase IP 68, a excepción de los situados en las zonas de las plantas en que puedan existir gases explosivos, donde deberán cumplirse las exigencias de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-29 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002.
- Arranque: directo hasta 10 kW, mediante arrancador electrónico entre 10 y 18,5 kW y mediante arrancador estático para potencias mayores de 18,5 kW, según especificaciones de las correspondientes fichas técnicas. Para elevadoras de agua para consumo humano y agua regenerada, el arranque será directo hasta 40 kW y mediante arrancador estático hasta 300 kW.
- Eficiencia: Motores de 0,75 hasta 375 kW deberán ser IE3. Solo en el caso de que el motor esté accionado por variador de frecuencia, este podrá ser IE2. Motores de potencia superior a 375 kW deberán ser IE3.
- Normas CEI y UNE, referentes a máquinas eléctricas rotativas.

Estas características sólo podrán ser obviadas en el caso de motores de accionamiento de máquinas especiales, debidamente justificadas.

#### 6.4.6.2 Ejecución

Relés electrónicos multifunción:

- Potencias igual o superior a 18,5 kW y menores a 75 kW: llevarán protecciones contra sobrecargas, defecto a tierra, inversión de fase, fallo de fase y asimetría, y térmica de devanados a través de termistancias.
- Potencias igual o superior a 75 kW: llevarán protecciones contra sobrecargas, fallo de fase, defecto a tierra, bloqueo, inversión de fases, asimetría de fases, subcarga y térmica en devanados a través de termistancias. Además dispondrán de resistencias de caldeo para evitar condensaciones y sondas termométricas para vigilancia de la temperatura de los cojinetes, con dispositivo de alarma por calentamiento de los mismos.

Los motores con potencia superior a 75 KW llevarán resistencias de caldeo que se conectarán y desconectarán automáticamente al pararse y arrancarse el motor. Asimismo llevarán sondas termométricas para la medida de la temperatura de los rodamientos, con dispositivos de alarma por calentamiento de los mismos.

Se colocarán termistancias CTP para aquellos motores cuya potencia sea igual o superior a 18,5 KW.

Los motores con posición de montaje IM-1011, IM-3011, IM-3611 Y IM-2011 instalados en el exterior, deberán estar previstos con doble protector de entrada de aire del ventilador o caperuza para evitar su inundación.

Los motores tienen que ser de fácil accesibilidad para todos los trabajos de mantenimiento.

El aire de refrigeración no debe tener impedimentos físicos en su circulación.

Si después del montaje del motor no fuera bien legible la placa de características, hay que ponerle una segunda placa en una zona que permita su fácil lectura.

Si un sentido de giro falso pudiera conducir a un perjuicio, se tendrá que marcar de forma claramente visible el sentido nominal de giro en el motor.

El arranque de los motores se podrá efectuar de forma manual desde conmutador ubicado en cuadro eléctrico o cuando estos se ubiquen remotamente desde botonera situada al pie del motor.

La botonera a pie de motor será de tipo de caja estanca de fundición de Al, con un grado de protección IP-65. Tendrá selector O (parada), M (manual), A (automático), así como pulsador de parada de emergencia y serán instaladas sobre soportes del tipo Canal de Isabel II.

Además, el motor se podrá arrancar de modo automático desde el PLC. Los motores tipo CEI 315 o mayores accionados por variador de velocidad, dispondrán de cojinete aislado en el extremo pasivo.

#### 6.4.6.3 Control de calidad

De todos los motores a instalar se exigirá Protocolo de Pruebas, que recogerá como mínimo los siguientes controles:

- Ensayo de cortocircuito.
- Ensayo de vacío.
- Ensayo de calentamiento.
- Rendimiento a 2/4, 3/4 y 4/4 de plena carga.
- Factor de potencia a 2/4, 3/4 y 4/4 de plena carga.
- Pérdidas globales.
- Par máximo.
- Par inicial.
- Nivel de ruido.
- Del núcleo magnético: características magnéticas y aislamiento.
- Del inducido: aislamiento del cobre.
- Del rotor: características magnéticas.
- Se realizarán así mismo inspección de la carcasa
- Carcasa: Control dimensional y Certificado.
- Eje: Control dimensional y Certificado.
- Portascobilla: Control dimensional.

- Inspección de los siguientes elementos auxiliares: Cojinetes, engrase, caja de bornas, puesta a tierra, placa de características, ventilador y tapa, así como de la pintura de protección.

De todos estos controles se entregará un programa de puntos de inspección debidamente cumplimentado.

#### 6.4.6.4 *Medición y abono*

Los motores se abonarán de acuerdo las unidades que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 6.4.7 *Instalación de tierras de utilización*

##### 6.4.7.1 *Características*

La tierra de utilización cumplirá con las especificaciones dictadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y se ejecutará de forma independiente a la tierra de protección del centro de transformación.

##### 6.4.7.2 *Ejecución*

La tierra de utilización estará formada por cables de cobre desnudo de cincuenta milímetros cuadrados (50 mm<sup>2</sup>) unidos en diversos puntos a picas de acero cobrizado de dos (2) metros de longitud y catorce milímetros (14 mm) de diámetro, ubicadas en pozos dispuestos para este fin, ejecutándose éstos preferentemente en las proximidades de cada armario o receptor importante.

Todas las masas de los elementos que componen la instalación estarán conectadas a la red general con cables de cobre de 35 y 50 mm<sup>2</sup>, mientras que los báculos y columnas de alumbrado se conectarán con cable de 16 mm<sup>2</sup>.

Se dejará preparada para poder conectarla en el futuro, si se considera conveniente y concurren las circunstancias precisas, a la puesta a tierra de masas del centro de transformación.

##### 6.4.7.3 *Control de calidad*

Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones deberán ser de acuerdo a la legislación vigente; ensayos instalaciones de puesta a tierra: medida de resistencia de puesta a tierra.

##### 6.4.7.4 *Medición y abono*

Las tomas de tierra se abonarán por unidad (ud) y se abonarán, en función de sus características, por aplicación de precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

## 6.5 Alumbrado

### 6.5.1 Alumbrado exterior

#### 6.5.1.1 Características

Salvo indicación contraria se establece el siguiente nivel mínimo de iluminación:

- Viales
  - Iluminación media veinte (20) lux
  - Uniformidad media cuarenta por ciento (40%)
- Zonas de equipos
  - Iluminación media setenta y cinco (75) lux en escaleras
  - Iluminación media cincuenta (50) lux en resto de zonas
  - Uniformidad media cincuenta por ciento (50%)

Se cumplirá con lo exigido en el reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, aprobado por RD 1890/2008 de fecha 14 de noviembre.

El alumbrado exterior tipo LED, deberá disponer de certificado de garantía mínimo de 5 años del fabricante en cuanto a factor de mantenimiento y vida útil bajo condiciones de uso de 4000 h/año, Tª de 25 °C, en horario nocturno.

#### 6.5.1.2 Ejecución

El cuadro será de tipo prefabricado de primera calidad a base de acero laminado y con puerta que pueda montarse a ambas manos.

En su interior alojará, como mínimo:

- Un (1) interruptor automático magnetotérmico IV con relé diferencial temporizado, modularmente independiente, de treinta miliamperios (0,03 A) de sensibilidad con su bobina toroidal correspondiente.
- Un (1) interruptor automático magnetotérmico II con relé diferencial de 300 mA. por cada circuito.
- Un (1) contactor por cada circuito.
- Dispositivo de célula fotoeléctrica.
- Un (1) reloj astronómico con contactor de encendido y apagado regulables.

El mando podrá realizarse de una de las formas siguientes:

- Encendido y apagado manual.
- Encendido y apagado por célula fotoeléctrica.
- Encendido y apagado por reloj astronómico.

- Encendido de todos los circuitos por célula fotoeléctrica y apagado de la mitad por reloj astronómico. Dentro de esta disposición con dos (2) modalidades, para que pueda seleccionarse el apagado por reloj del circuito que se desee.

El factor de potencia será corregido independientemente en cada punto de alumbrado.

El circuito de maniobra será a tensión de veinticuatro voltios (24 V) corriente alterna.

Toda la aparamenta, regleteros, cableados, etc., se marcará de forma permanente de acuerdo con los esquemas.

Cada punto de luz estará formado por un (1) báculo o columna de altura mínima de nueve metros (9 m), sobre el cual se montará una (1) luminaria dotada de lámpara de vapor de sodio alta presión.

El equipo de encendido se montará sobre la columna o báculo en lugar fácilmente accesible y protegido contra los agentes atmosféricos.

Cada báculo o columna, se conectará a la red general de tierras o se le dotará de pica independiente, según los casos.

El número mínimo de circuitos será de dos (2) con el fin de tener alumbrado de "noche" y "media noche", procurando, siempre que sea posible, hacer circuitos cerrados en forma de anillo.

#### 6.5.2 *Alumbrado antideflagrante*

En las zonas donde pueden producirse atmósferas explosivas, la instalación se realizará de acuerdo con la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-29 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002.

##### 6.5.2.1 *Control de calidad*

Se comprobará que su funcionamiento se corresponde con lo especificado en el proyecto.

##### 6.5.2.2 *Medición y abono*

Los báculos, columnas o balizas se medirán por unidad (ud) y se abonarán, en función del tipo, mediante la aplicación del precio correspondiente de los que figuran en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

Las luminarias para alumbrado viario se medirán por unidad (ud) y se abonarán, en función del tipo, mediante la aplicación del precio correspondiente de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 6.5.3 *Alumbrado de edificios*

##### 6.5.3.1 *Características*

Se utilizarán, en espacios interiores industriales lámparas estancas de halogenuros metálicos de luz blanca. Todas las luminarias y proyectores, así como los equipos auxiliares, estarán dotados de grado de protección adecuado para garantizar la estanquidad contra la entrada de polvo y agua.



Salvo indicación contraria se establece el siguiente nivel mínimo de iluminación:

- Cuando sea necesaria una distinción pequeña de detalle (vestuarios, aseos, trasteros, etc.): 100 lux.
- Cuando sea necesaria una distinción media de detalle (zona de trabajo): 300 lux. - Zonas de paso: 20 lux.

#### 6.5.3.2 Ejecución

En cada edificio se montará un cuadro prefabricado de primera calidad, a base de acero laminado y con puerta que pueda montarse a ambas manos.

Como mínimo alojará:

- Dos (2) interruptores automáticos diferenciales de sensibilidad treinta miliamperios (0,03 A.), uno (1) para circuito de fuerza y uno (1) para circuitos de alumbrado.
- Tantos interruptores automáticos magnetotérmicos como circuitos de fuerza y alumbrado sean necesarios en el edificio.

El factor de potencia será corregido independientemente en cada punto de alumbrado.

El tipo de instalación será acorde en cada edificio, dejándose metidas guías en los tubos durante el montaje para el posterior paso de cables.

Existirán dispositivos de alumbrado de emergencia en todos los edificios, disponiéndose de medios de iluminación de emergencia adecuados a las dimensiones de los locales y número de trabajadores ocupados simultáneamente, capaces de mantener, al menos durante una hora, un nivel de iluminación de cinco (5) lux a nivel de suelo Su fuente de energía será independiente del sistema normal de iluminación.

- Edificio de control
  - Nivel mínimo de iluminación 600 lux.
  - La instalación será empotrada, bajo tubo corrugado y cajas de PVC.
  - El cable a emplear cumplirá la designación RV 0,6/1 KV. de las normas UNE.
- Edificios industriales
  - Nivel mínimo de iluminación 200 lux a nivel de suelo, y además se discriminarán diferentes zonas dentro del edificio, atendiendo a las exigencias de iluminación:
    - Zonas de operación y mantenimiento de equipos 300 lux.
    - Salas destinadas al servicio eléctrico 500 lux.
  - La instalación será al aire bajo tubo y cajas de PVC rígido.
  - El cable a utilizar cumplirá la designación RV 0,6/1 KV. de las normas UNE.
- Edificios con posibilidad de presencia de gases
  - El cuadro se montará en una zona del edificio en la que no pueda haber presencia de gases.

- Será de tipo antideflagrante y cumplirá la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-29 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002.
- El cable a utilizar responderá a la designación RV 0,6/1 KV. de las normas UNE.

#### 6.5.3.3 *Control de calidad*

Se comprobará que su funcionamiento se corresponde con lo especificado en el proyecto.

#### 6.5.3.4 *Medición y abono*

Las luminarias y proyectores se medirán por unidad (ud) y se abonarán, en función del tipo, mediante la aplicación del precio correspondiente de los que figuran en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

## 7. INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN

### 7.1 Especificaciones generales

#### 7.1.1 Forma de abono de las instalaciones y equipos

Los equipos industriales, las máquinas o elementos, las instalaciones que constituyendo una unidad en sí formen parte de la instalación general, se medirán y abonarán por unidad (ud), según el precio que corresponda de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II. Estos precios se refieren siempre a la unidad colocada, probada y en perfectas condiciones de funcionamiento.

La medición de la obra ejecutada en esta clase de unidades de obra en un momento dado, será la suma de las partidas siguientes:

- El 65% del total de la unidad cuya fabricación se hace en talleres, cuando la Dirección de Obra haya recibido la siguiente documentación: Nota de aceptación del control de calidad, certificados de materiales y pruebas correspondientes a los casos establecidos y que se haya recibido la unidad de que se trate en los almacenes de la obra.
- El 10% de la unidad una vez instalada en obra.
- El 15% del total de la unidad cuando haya sido probada en obra.
- El 10% restante cuando se realice la Recepción de las obras.

Para las unidades cuya fabricación o construcción se realiza en obra, los sumandos serán los siguientes:

- El 75% del total de la unidad cuando esté totalmente instalada.
- El 15% del total de la unidad cuando haya sido probada.
- El 10% restante cuando se realice la Recepción de las obras.

En estos precios unitarios se consideran incluidas las ayudas de albañilería y oficios necesarios para su total acabado y montaje.

### 7.2 Instrumentación

Se instalarán los equipos necesarios para garantizar un estricto control de los procesos.

#### 7.2.1 Consideraciones generales

##### 7.2.1.1 Control de calidad

Este artículo es de aplicación a todos los equipos de instrumentación empleados para realizar el control de las instalaciones.

El Adjudicatario deberá facilitar a la Dirección de Obra, las características de los equipos y los certificados que correspondan, para su aprobación por la Dirección de Obra.

#### 7.2.1.2 Medición y abono

Los equipos se medirán por unidad (ud) realmente colocada y se abonarán al precio que corresponda, en función de sus características, de los que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 7.2.2 Tritubo

En las conducciones de red que se ejecuten enterradas, y de las cuales se considere necesario obtener información para su automatización y telecontrol se instalará el dispositivo que permita el alojamiento de los cables necesarios para la transmisión de la información.

Los cables, multipares o de fibra óptica, permitirán la transmisión de la información que se genere en la propia conducción y en las instalaciones que se encuentren a lo largo de su traza así como la realización de telemandos y, en los casos convenientes, formarán parte de la Red Troncal del Sistema General de Comunicaciones.

El alojamiento de los cables se realizará en tritubo de polietileno de alta densidad, formado por tres conductos de diámetro exterior cincuenta milímetros (50 mm) y espesor de tres milímetros (3 mm), dispuestos en un plano y unidos entre sí por medio de una membrana.

Junto con el tritubo se utilizarán dos tipos de elementos:

- Manguitos de empalme: Se enroscarán en caso de finalización de la bobina de tritubo o para reparaciones del mismo.
- Tapones de obturación: Se colocarán en conductos que permanezcan vacíos. Dispondrá de un sistema de fijación hermético por presión en la pared interna del conducto.

Siempre quedarán instalados hilos guía que faciliten el futuro tendido de cables.

Las características de los distintos elementos así como la forma de ejecutarlo, se encuentran definidas en la Norma Técnica para instalaciones de tritubo de polietileno en conducciones enterradas de comunicaciones de Canal de Isabel II vigente.

#### 7.2.3 Equipamiento de medida de nivel tipo radar

Se instalará un medidor de tipo radar con:

- Indicador local, independiente del elemento detector radar
- División del valor de medición: 1 mm
- Exactitud de la medición: Precisión: mínimo a 5 m: +/-0,1%
- Equipo a 4 hilos
- Conexión a proceso mediante brida de acero inoxidable según UNE-EN 1092
- Contacto de alarma por fallo
- Salida tipo 4-20 mA y /o comunicaciones
- Alimentación 24 Vcc o 24-250 Vca

#### 7.2.4 Equipamiento de medida de nivel tipo ultrasónico

Se instalará un medidor de tipo ultrasónico de las siguientes características:

- Medidor:
  - Electrónica Microprocesador.
  - Material caja ABS o policarbonato.
  - Protección IP 65.
  - Tensión alimentación 24 Vcc o 24-230 Vca.
  - Entrada Galvánicamente separada.
  - Contactos de alarma Mínimo 2.
  - Alarma de funcionamiento 1 relé con un contacto libre de potencial.
  - Precisión  $\pm 0,25\%$  del valor medido o mejor.
  - Indicación LCD y LED.
  - Salida: Tipo 4-20 mA y/o comunicaciones
- Sensor ultrasónico:
  - Caja Polipropileno.
  - Montaje Rosca 1" gas.
  - Protección IP 68.
  - Alcance de la medida 10 m para líquidos.

#### 7.2.5 Analizadores de redes

Se instalará un analizador de redes con salida de datos con el protocolo seleccionado para el sistema de control de la instalación con las siguientes características:

- Bornas de trafos cortocircuitables
- Separación galvánica de entradas de medida y salida de control
- Clase 0.5

Se instalará un analizador general, uno por entrada de cada transformador, uno por cada grupo instalado de potencia de más de 75 kW.

Los parámetros eléctricos serán los siguientes:

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES	DECIMALES
1	Tensión media	V	0
2	Tensión L1-L3	V	0
3	Tensión L1-L3	V	0
4	Tensión L2-L3	V	0
5	Intensidad media	A	1

6	Intensidad L1	A	1
7	Intensidad L2	A	1
8	Intensidad L3	A	1
9	Potencia activa	kW	1
10	Potencia reactiva	kVar	1
11	Factor de potencia	-----	2
12	Frecuencia	Hz	1
13	Energía activa total tarifa 1 importada	kWh	0
14	Energía reactiva total tarifa 1 importada	kvarh	0
15	THD-R tensión L1	%	1
16	THD-R tensión L2	%	1
17	THD-R tensión L3	%	1
18	THD-R intensidad L1	%	1
19	THD-R intensidad L2	%	1
20	THD-R intensidad L3	%	1
21	Horas	h	2
22	Arranques	Decimal	0

Tabla 27. *Parámetros eléctricos*

Los parámetros 21 y 22 sólo se tomarán de los analizadores de energía de las instalaciones elevadoras de agua para consumo humano.

## 7.2.6 Equipamiento de medida de caudal

### 7.2.6.1 Materiales

La medida del caudal se realizará mediante caudalímetros instalados en las tuberías.

La precisión de todos los caudalímetros a instalar será de un 1%.

En función del principio de medida los caudalímetros a colocar podrán ser de dos tipos:

#### 7.2.6.1.1 Caudalímetros por ultrasonidos

Los caudalímetros por ultrasonidos estarán compuestos por un carrete, una sonda o transductor y la electrónica del convertidor. El principio de medida será por el tiempo de tránsito entre dos señales y serán de dos haces o los necesarios para alcanzar la precisión del 1% indicada.

Dispondrán de grado de protección IP68.

### 7.2.6.1.2 Caudalímetros electromagnéticos

Estarán formados por un elemento primario, carrete con bobinas y electrodos, con grado de protección IP68 y su correspondiente electrónica del convertidor, ambos independientes con el fin de que ésta sea instalada sin riesgo de ser afectada ante posibles inundaciones.

En el caso de los caudalímetros a instalar en conducciones parcialmente llenas, su funcionamiento estará basado en el principio de medida de nivel continuo capacitivo.

### 7.2.6.2 Ejecución

Los caudalímetros se conectarán a la tubería mediante bridas, según la norma UNE-EN 1092: “Bridas y sus uniones. Bridas circulares para tuberías, grifería, accesorios y piezas especiales, designación PN. Parte 1: Bridas de acero”.

Para su instalación será necesario disponer de tramos rectos de longitud suficiente aguas arriba y aguas debajo de los mismos, para obtener un perfil óptimo del líquido y así el error de medición este dentro del margen admitido por el fabricante.

En el caso de los caudalímetros electromagnéticos, las longitudes mínimas de tramos rectos serán:

- Tramo recto de entrada:  $L > 5 \text{ DN}$
- Tramo recto de salida:  $L > 3 \text{ DN}$

En el caso de los caudalímetros por ultrasonidos, estas longitudes mínimas serán función del elemento perturbador dispuesto.

COMPONENTE PREVIO A CAUDALÍMETRO	TRAMO RECTO DE ENTRADA	TRAMO RECTO DE SALIDA
Válvula compuerta totalmente abierta	10 DN	5 DN
Válvula mariposa totalmente abierta	10 DN	5 DN
Válvula compuerta parcialmente abierta	50 DN	5 DN
Válvula mariposa parcialmente abierta	50 DN	5 DN
Válvula de retención	50 DN	5 DN
Reducción	10 DN	5 DN
Ampliación	15 DN	5 DN
Pieza en T con desviación de caudal	10 DN	5 DN
Pieza en T con desviación de caudal	25 DN	5 DN
Pieza en T con aportación de caudal	50 DN	5 DN
Bomba	100 DN	5 DN
Curva simple en mismo plano	20 DN	5 DN

COMPONENTE PREVIO A CAUDALÍMETRO	TRAMO RECTO DE ENTRADA	TRAMO RECTO DE SALIDA
2 Curvas en mismo plano	25 DN	5 DN
2 Curvas en diferente plano	40 DN	5 DN

Tabla 28. Longitudes mínimas rectas

Con carácter general, los caudalímetros serán suministrados por Canal de Isabel II y para el montaje de los mismos será necesario disponer de la aprobación por parte de la Dirección de Obra.

### 7.2.7 Equipamiento de medida de caudal de fluidos gaseosos

Los caudalímetros serán del tipo de medida por dispersión térmica con las siguientes características:

- Distancias mínimas entre codos 40 DN anteriores y 10 DN posteriores, tramos rectos sin perturbaciones 15 DN anteriores y 5 DN posteriores.
- Indicador separado de la sonda de medida instantánea y totalizada
- Salida analógica 4-20 mA.
- Alimentación a 24 Vcc ó 240 Vca.

El punto de instalación tendrá que ser aceptado por la Dirección de Obra.

### 7.2.8 Equipamiento de medida de oxígeno disuelto

Estará constituido por un sensor o sonda, un transmisor y un convertidor de señal.

- Sensor tipo célula de Clark Intercambiable. Vida útil 2-3 años. Temperatura de operación 0º a 40ºC.
- Transmisor:
  - Rango de medida oxígeno: 0 a 1 – 50 mg/l/ppm.
  - Precisión de medida de oxígeno: +/- 0,5% del fondo de la escala
  - Rango de medida de temperatura: 0º a 70º C
  - Precisión: +/- 0,1 ºC
  - Protección: IP 68
  - Alimentación: 12-30 Vcc
  - Temperatura de operación: Aire: -40ºC a 60ºC. Medio a 0ºC a 60ºC
- Convertidor:
  - Salida: 4-20 mA
  - Alimentación: 85-264 Vca, +10% - 15%, 50/60 Hz, 5VA
  - Pantalla: LCD alfanumérica
  - Protección: IP 67

### 7.2.9 Equipamiento de medida de temperatura

Estará constituido por un sensor o sonda, un convertidor y un indicador local.



- Sensor tipo Pt 100 con conexión roscada ½" gas.
- Convertidor
  - Entrada: Pt 100
  - Salida: 4-20 mA
  - Alimentación: 24 Vcc
  - Rango: 0º a 50 ºC
- Indicador local
  - Escala: 0-100% y/o 0ºC
  - Alimentación: 230 Vca 50 Hz
  - Protección: IP 68
  - Salida: 4-20 mA y/o Bus de campo seleccionado para sistema de control.

#### 7.2.10 Equipamiento de medida de pH

Estará constituido por un transmisor de señal y medida local y electrodos.

- Transmisor de señal y medida local
  - Protección: IP 67
  - Alimentación: 230 Vca 50 Hz
  - Temperatura de operación: -10ºC a 55 ºC
  - Medida de pH
    - Referencia de temperatura: +25ºC
    - Rango de medida: 0-14
    - Resolución: pH 0,01
  - Medida de temperatura
    - Sensor: Pt 100
    - Rango de medida: - 50ºC a +150ºC
    - Resolución: 0,1ºC
  - Conexiones eléctricas de entrada de los electrodos y la zona de temperatura y salida de pH y temperatura con separación galvánica y/o bus de campo seleccionado para el sistema de control.
  - Sonda de inmersión de 1630 mm de longitud total y de inmersión hasta 1400 mm.
- Electrodos
  - Rango de medida de pH: 0 - 14
  - Rango de temperatura: Pt 100: 0 a 100ºC
  - Protección del alojamiento: IP68
  - Sistema de limpieza de electrodos: tubo acoplado al cuerpo de la sonda con conexión superior e inferior con rociador dirigido a los electrodos.

#### 7.2.11 Equipamiento de medida de presión

El medidor de presión tendrá las siguientes características:

- Protección: IP 68
- Alimentación: 24 Vcc
- Temperatura de operación: -20°C a 100°C
- Salida 4 mA y/o bus de campo seleccionado para el sistema de control

#### 7.2.12 Equipamiento de medida de protección redox

Estará constituido por un sensor o sonda y un transmisor.

- Sensor tipo inmersión
  - Temperatura de operación: 0°C a 105°C
  - Rango de medida: -1.500 a 1.500 mV
  - Longitud mínima pértiga de inmersión: 2 m
  - Longitud mínima cable sensor-transmisor: 10 m
  - Conexión del sensor roscado: 1"
  - Electrodo de referencia incluido
- Transmisor
  - Canales: mínimo 2. Ampliables y configurables
  - Precisión: igual o mayor a 1 mV
  - Protección: IP 67
  - Alimentación 230 Vca 50 Hz
  - Salida 4 mA y/o bus de campo seleccionado para el sistema de control

#### 7.2.13 Cableado de instrumentación

Corresponderá a la denominación ROV-K 0,6/1 KV según UNE 21123-2: "Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV. Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de policloruro de vinilo".

Se procederá a la reducción de perturbaciones mediante pantalla contra interferencias externas, formada por trenza de hilos de cobre electrolítico recocido, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE) de 0,7 mm de espesor y cubierta de PVC.

#### 7.2.14 Totalizadores integrados

Las variables integradas (impulsos) serán transmitidas al sistema de adquisición de datos. En caso de ser necesario, el autómata dispondrá de tarjeta de cuenta de impulsos.

#### 7.2.15 Actuadores eléctricos multivuelta

Tipo de servicio	Con tiempo de actuación 2-15 min.
Clase aislamiento motor	F
Tipo de protección	IP 67 s/DIN 40 050/IEC 529
Protección anticorrosión	KN, estándar
Pintura	Dos componentes: hierro-mica
Ajustes de parámetros del actuador	No intrusivo
Señalizador de posición y par	Mediante transmisor magnético

Reductor mecánico	10-V, ajustable 1-500, con transmisor magnético
Volante para servicio manual	Sí
Interfaz paralelo	Sí
Entradas analógicas/digitales (conexión de sensores)	Sí
<ul style="list-style-type: none"> <li>EA de control</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>SA de posición</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>SD totalmente abierto</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>SD totalmente cerrado</li> </ul>	
Con el protocolo seleccionado para el sistema de control de la instalación	Sí
Pantalla LC con texto normal (iluminada)	Sí
Lámparas indicadoras	Sí
Selector bloqueable	Sí
Corrección automática de fase	Sí
<b>Funciones/Programación</b>	
Control	ABRIR-PARAR-CERRAR
Control valor nominal	Sí
Modo por pasos	Sí
Posiciones intermedias	Sí
Entrada emergencia	Sí
Protección motor (by-pass)	Sí
Limitador de par (by-pass)	Sí
Comportamiento a fallo de señal/comunicación	Sí
Programación	Con el mando local. Con dispositivo de programación (p.ej. PC portátil). Con la estación de control.
Señales/Diagnosis	Señal colectiva de fallo (programable). Señalización de posiciones finales. Indicación de marcha. Par de desconexión alcanzado. Posición selector.
Relés de señalización programable	Estado listo REMOTO. Indicación de posición. Funciones de vigilancia. Registro de datos de operación

### 7.2.16 Instalación a la intemperie

En caso de instalación a la intemperie se deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Todo equipo dispondrá de un elemento de protección y seccionamiento bipolar tipo magnetotérmico instalado en el interior del armario del PLC.

- Todos los equipos instalados en el exterior se montarán en soportes con tejadillo del tipo Canal de Isabel II.

Se deberán tomar las siguientes medidas de protección y separación galvánica:

- Todos los cables de señal de medidores serán provistos de separación mediante elementos activos con circuitos de entrada y salida independiente y fuente de alimentación única para ambas partes.
- La alimentación de los equipos de instrumentación se efectuará a 24 Vcc o 24-230 Vca.

### 7.3 Automatización

#### 7.3.1 Consideraciones generales

##### 7.3.1.1 Control de calidad

Este artículo es de aplicación a todos los equipos de instrumentación empleados para realizar el control de las instalaciones.

El Adjudicatario deberá facilitar a la Dirección de Obra, las características de los equipos y los certificados que correspondan, a fin de comprobar que se cumplen los requisitos establecidos.

##### 7.3.1.2 Medición y abono

Los equipos se medirán por unidad (ud) realmente colocada y se abonarán al precio que corresponda, en función de sus características, que figuren en el Cuadro de Precios vigente de Canal de Isabel II.

#### 7.3.2 Armarios

Cada autómata se instalará dentro de un armario de doble cuerpo. Dicho armario dispondrá en su frontal de la correspondiente pantalla de control y visualización de datos del proceso HMI conectada con el Sistema de Control. Los armarios tendrán espacio de reserva disponible para una posible ampliación de los autómatas y resto de equipamiento para un 20%. En el interior del otro cuerpo se instalarán las protecciones, interruptores, fuentes de alimentación, relés de protección de señales, sistema redundante eléctrico, etc. El cableado de entradas y salidas se realizará mediante cables multipolares prefabricados con conectores en ambos extremos. Los elementos de interfaz serán unidades modulares con conexión para el cable multipolar en un extremo y bornas de presión por tornillo en el otro. En el caso de las salidas digitales, estos módulos incorporarán un relé separador por salida. El interfaz de las entradas se realizará mediante relés convencionales.

El armario deberá disponer de extractor con filtro instalado en el techo y rejilla con filtro en la puerta plena y elemento calefactor.

Todas las entradas digitales se alimentarán de una fuente de alimentación de potencia superior al 30% del consumo nominal requerido. Esta fuente estará basada en tecnología de conmutación e incorporará un filtro reductor de armónicos a la salida, así como elementos de protección de naturaleza electrónica por cortocircuito y/o sobrecarga.

Las puestas a tierra de equipos, partes metálicas de la instalación y protecciones contra sobretensiones se conectarán a la barra de compensación de potencial de los armarios. Para equipos electrónicos (caso más desfavorable) la tensión residual deberá ser inferior a 1.500 V con respecto a tierra.

#### 7.3.2.1 *Armario de variadores y arrancadores*

El arranque de las bombas, directo o con arrancadores será función de la potencia de las bombas a instalar. Si así se estima conveniente, podrán emplearse variadores de frecuencia para el arranque de las bombas en cualquier rango de potencias.

En general, los variadores de velocidad electrónicos se instalarán en los siguientes casos:

- Dosificación de reactivos.
- En bombeos en los que se necesite una regulación del caudal.
- Permeado y retrolavado, para mantener el caudal.
- En centrífugas cuando no lo incorporen.
- En bombas de fangos cuando no lo incorporen

En ningún caso se utilizará un único variador para dos o más motores.

Se instalarán protecciones de tipo magnetotérmico aguas arriba de los equipos electrónicos. Para la alimentación de los motores desde estos equipos se utilizará cable apantallado.

#### 7.3.3 *Autómatas de control*

Se dispondrá un autómata por Centro de Control de Motores o por unidad de proceso que lo requiera, que recogerán el estado de las señales digitales y analógicas procedentes de los equipos e instrumentos, procesarán las instrucciones de acuerdo con lo establecido en el programa de usuario y generarán las salidas de proceso. Asimismo enviarán al ordenador central toda la información obtenida de la zona del sistema que gobiernan.

Todos los autómatas programables trabajarán en forma de inteligencia distribuida, es decir, que lo harán de forma autónoma, aun con falta de comunicación con cualquiera de los demás elementos de la red. Asimismo, cada autómata programable debe disponer de la memoria necesaria para las lógicas de funcionamiento con que va a trabajar y archivo de datos por un tiempo mínimo de 72 horas, con un 25% de reserva.

Dispondrán, además, de puertos de comunicaciones para soportar:

- Comunicación con la instalación
- Terminal de control local (pantalla tipo LCD).
- Programación y mantenimiento locales.
- Puerto libre para futuras unidades de ampliación.
- Posibilidad de ubicación arbitraria de tarjetas en el chasis.

El conjunto del autómata programable se entenderá compuesto por bastidor, unidad central, fuente de alimentación, módulo de comunicaciones y módulos de E/S.

**Bastidor:** El bastidor contará al menos con un bastidor central que será ampliable en bastidores auxiliares en caso de necesidad.

**Unidad central:** La unidad central permitirá la elaboración de programas de usuario en lenguajes AWL, FÜP, KOP, además de lenguajes de alto nivel. El programa podrá elaborarse combinando módulos desarrollados en distintos lenguajes.

La herramienta de desarrollo ha de permitir la elaboración de librerías de usuario y librerías de funcionalidad específica.

Características técnicas mínimas:

- Memoria de usuario: desde 288 Kbytes
- Memoria de carga: ampliable hasta 8 MB (RAM/FERPOM).
- Posibilidad de remanencia de memoria en caso de fallo de tensión de alimentación.
- Posibilidad de instalación de tarjeta SD como respaldo de firmware y aplicación.
- Capacidad de direccionamiento de E/S: desde 2 kbytes. Canales digitales desde 16384, canales analógicos desde 1024 canales.
- Puertos incluidos de comunicaciones incluidos en la CPU:
  - Al menos dos puertos de comunicaciones para comunicar con estaciones de periferia en caso de ser solicitada. Utilizable como interfaz con dispositivos HMI y puerto de programación.

Las CPUs con interfaz Ethernet contarán con una interfaz Web para su diagnóstico sencillo.

**Fuente de alimentación:** Tensión nominal de entrada 120/230 V c.a., 50/60 Hz o conexión a red de corriente continua (tensión nominal de entrada 24/48/72/96/110 V c.c.)

**Módulo de comunicaciones industrial Ethernet:** Dispondrá de interfaz de conexión de tipo RJ45 según Industrial Ethernet, así como al menos de dos puertos que realizaran la función de switch. Tendrá soporte para protocolos TCP/IP, UDP/IP, ISO-on-TCP (RFC1006) o los implantados habitualmente en el sector de la automatización. Además incluirá una interfaz web para su diagnóstico y configuración. Por último, dispondrá de la capacidad de configuración y diagnóstico de los enlaces y equipos de la red.

**Módulos de E/S digitales:** Los módulos de entradas digitales dispondrán al menos de 32 entradas, con separación galvánica. La tensión nominal de entrada será de 24 V c.c. Los módulos serán adecuados para conmutadores y detectores de proximidad a 2/3/4 hilos y dispondrán de un bornero frontal para su sencillo cableado y reposición.

Los módulos de salida dispondrán de separación galvánica y una intensidad de salida de hasta 0,5 A. La tensión nominal de carga será de 24 V c.c. Además dispondrán de un bornero frontal para su sencillo cableado y reposición.

Se preverán módulos suficientes instalados como para disponer de un 20% de E/S de reserva.

**Módulos de E/S Analógicos:** El rango de módulos de E/S será amplio, en número señales por módulo y tipo. Los módulos dispondrán de un bornero frontal para su sencillo cableado y reposición.

Los módulos serán de 8 entradas formando 4 grupos de canales. Los tipos de medición ajustable por grupo de canales serán: tensión, intensidad, resistencia y temperatura.

Se preverán módulos suficientes instalados como para disponer de un 20% de E/S de reserva.

La resolución será ajustable por grupo de canales (9/12/14 bits + signo). Se podrá seleccionar discrecionalmente el rango de medición en cada grupo de canales. El diagnóstico y la alarma de diagnóstico serán parametrizables. La supervisión de valores límite será ajustable para 2 canales. Además habrá separación galvánica entre CPU y tensión de carga.

#### 7.3.4 Comunicaciones

Las características de las comunicaciones mediante red de proceso en las instalaciones serán las siguientes:

**Configuración:** Se instalará una red Ethernet industrial con topología anillo, donde irán interconexiónados todos los PLC's, paneles de operación, analizadores de redes (si fuera el caso), etc. A través de Switches se conectará con los PC's de supervisión, gestión, sistema de telecontrol, etc.

**Soporte:** El soporte de transmisión de datos de las instalaciones con el Centro de Control será aprobado por los Servicios Técnicos de Canal de Isabel II, bien sea fibra óptica, vía radio o GPRS.

En el caso de fibra óptica, el cable tendrá protección antirroedores y con al menos 16 fibras y dos de ellas de reserva. Todas totalmente preparadas para su uso. En el interior de cada armario de PLC se instalarán cajas de conexiones con terminales tipo "pig-tail". Se instalarán convertidores de fibra – cobre con más de un puerto

Se proyectará el tendido de un tritubo según normativa de Canal de Isabel II.

**Redundancia:** La topología de la red entre PLC's será en anillo, para conseguir redundancia ante rotura de hilo o fallo de algún terminal.

**Alimentación auxiliar:** Se dotará de un S.A.I. que alimente a los equipos de control más importantes (autómata, equipo de comunicaciones, etc.). La autonomía mínima será al menos de quince minutos aunque será definida en función de la instalación y el sistema de alimentación será aislado de la red principal (rectificador - ondulador).

**Protecciones:** Se dotará a las alimentaciones de los equipos de control de una protección contra sobretensiones. También se instalarán en la línea de alimentación general a la instalación (en baja tensión), y en cada cuadro local, en tres niveles de tensión residual.

Cada elemento dispondrá de protección magneto-térmica.

El Adjudicatario presentará, previamente a la instalación de la apartamentada, un estudio detallado de las protecciones a instalar, indicando puntos de instalación, marcas, modelos y tipos seleccionados. El fabricante de dicha apartamentada extenderá un certificado aprobando la protección proyectada de acuerdo a la especificación establecida en este Pliego.

Para la selección de las protecciones contra sobretensiones más idóneas para esta instalación, se tendrán en cuenta las siguientes posibles vías de entrada de sobretensiones:

- Red de alimentación en M.T. y B.T.
- Buses de comunicaciones.
- Señales de sensores.

### 7.3.5 Supervisión y control

Para la supervisión local o HMI se instalará en cada Centro de Control de Motores o en la estación remota que lo requiera un terminal de visualización de las siguientes características

- Pantalla táctil tipo LCD de al menos 12"
- Utilidades gráficas incorporadas.
- Sistema Windows CE o equivalente.
- Software de supervisión.

El panel debe integrarse en la red de control a través de un puerto Ethernet.

Para la supervisión remota, los equipos de la planta y el resto de estaciones remotas, serán integrados en el sistema de control, añadiendo para ello los elementos de control que sean necesario para hacerlo de forma consistente y uniforme.

Las estaciones tendrán la posibilidad de ser integradas como unidades de supervisión en el Centro Principal de Control (C.P.C.). El tiempo de refresco de las señales de las estaciones no excederá de 1 minuto.

#### **Señales de control:**

Los autómatas programables constarán de las siguientes señales:

- Por máquina:  
Estado de funcionamiento, fallo, automático. Orden de marcha, emergencia.
- Protecciones redundantes:  
Detectores de nivel de seguridad redundantes para condiciones de seguridad (máximo y/o mínimo de seguridad), aunque exista una medida en continuo. Otras alarmas críticas para el funcionamiento de la estación.
- Medidores:  
Señal analógica de 4 a 20 mA. Impulsos de totalización mediante tarjeta contadora de impulsos.
- Salidas analógicas:  
Hacia compuertas o válvulas motorizadas, variadores de frecuencia, etc.

#### **Conexión al sistema de telecontrol de Canal de Isabel II**

Las instalaciones serán integradas a la actual estructura de supervisión remota que Canal de Isabel II tiene instalada, cuyo centro operativo es el Centro Principal de Control (C.P.C.). Para conseguir este objetivo, se instalará el equipamiento y la programación necesaria que permita poder realizar esta conexión junto con la puesta en servicio de las instalaciones.



La conexión de datos con el Centro Principal de Control será coordinada con el Área de Automatización de Canal Isabel II.

Como equipamiento, deberán ser previstos módulos de conexionado de los autómatas con el sistema de transmisión, ya sea basado en “switches”, “routers”, o módems específicos.

En cuanto a la programación, se tendrán en cuenta partidas de adaptación del software para la creación de tablas de las variables a transmitir, con posibilidad de alarmas por fallos de tensión de alimentación a la planta. Estas tablas serán configurables de forma remota.

Una vez acabada la obra se entregará a Canal de Isabel II las licencias, documentaciones, programas de desarrollo, y copias de seguridad en formato digital de todo el software utilizado en la instalación.

Durante el transcurso de la obra la Dirección de Obra de Canal de Isabel II notificará la forma de licenciar los distintos programas. Todos los programas serán de características compatibles con las actuales.

### **Documentación**

Se generará la documentación de todo el sistema de control, tanto en ampliaciones del sistema existente como en las instalaciones de nueva construcción.

Se elaborará un manual completo del sistema de control: descripción, construcción, configuración, mantenimiento, fichas de desarrollo, listados de programas, diagramas de flujo y diagramas de proceso e instrumentación.

### **Los modos de funcionamiento serán los siguientes:**

#### **Sistema manual:**

Ordenes locales de puesta en funcionamiento sin intervención posible de enclavamiento alguno, excepto de los de protección de máquina.

#### **Sistema redundante:**

Para el funcionamiento en caso de fallo del autómata. Se conecta automáticamente ante un fallo de éste, y devolverá el control al Autómata Programable cuando se restaure el fallo.

#### **Sistema manual desde pantalla:**

Su actuación es lógicamente idéntica a la de tipo manual de campo. Es decir, los únicos enclavamientos que le afectan son las protecciones propias de cada máquina.

#### **Sistema automático:**

Bajo el control total del autómata. Todos los enclavamientos que intervienen son lógicos (excepto protecciones).

### **Secuencias de control**

Las secuencias de control estarán adaptadas y deberán definirse para cada caso específico de instalación. Se utilizarán los documentos tipo de Canal de Isabel II para cada caso.

### **Software y hardware del sistema de supervisión y mando**

#### **Hardware:**

La estructura de supervisión estará formada por un ordenador conectado mediante red ETHERNET. Las características mínimas de este equipo serán:

- La memoria cumplirá sobradamente con las necesidades del paquete de supervisión.
- Soporte magnético interno: cumplirá el estándar mínimo de mercado.
- Soporte de red tipo Ethernet.
- Monitor TFT de 21".
- Impresora: láser color
- Unidad de almacenamiento externa o backup: CD-RW.
- Las pantallas ofrecerán una representación del estado del proceso muy detallada, con gráficos, pantallas de alarma, curvas de tendencia y una salida para impresora de agujas. Se atenderá a los documentos tipo Canal de Isabel II.

#### **Sistema operativo:**

La plataforma se ajustará a la última versión del paquete de supervisión instalado.

#### **Software de supervisión:**

El paquete de supervisión ofrecerá como mínimo:

- Arquitectura cliente/servidor.
- Enlaces DDE, OLE y DLL.
- Tratamiento de recetas.
- Tratamiento de gráficos vectoriales y bitmap.
- Protocolos estándar de las principales marcas de PLC's.

La aplicación de supervisión contará con las siguientes utilidades como mínimo:

- Gráficas de proceso.
- Curvas de tendencia en tiempo real.
- Alarmas en tiempo real.
- Tratamiento de datos históricos (datos, alarmas, etc).
- Seguridad: claves y niveles de acceso.
- Generación de informes diarios, semanales, mensuales.
- Cálculos.
- Contadores de horas de funcionamiento.
- Contadores de nº de maniobras.

- Totalizadores.
- Información sobre variables.
- Situación energética de la planta.
- Modificación de rangos de señales analógicas.

Se instalará un sistema de almacenamiento periódico de datos.

#### 7.3.5.1 Protocolo de pruebas: señales y frecuencias

Para asegurar un correcto funcionamiento de las lógicas de control y de las aplicaciones desarrolladas se realizarán las siguientes tareas:

- Se comprobará que el desarrollo software realiza todas las funciones definidas en el proyecto, tanto en las programaciones de PLCs como en el sistema SCADA.
- Se comprobarán los mecanismos de seguridad con que se cuenta ante situaciones anómalas tales como datos, órdenes o mensajes de comunicación erróneos.
- Se verificará el funcionamiento del interfaz de usuario.
- Se verificará de la potencia y de la precisión de cálculo.
- Se comprobará la capacidad de manejo de los procesos funcionales de comunicaciones y adquisición de datos.
- Pruebas de señales analógicas y digitales en todo su recorrido.
- Pruebas de secuencias
- Generación de la documentación de control:
  - Copia de programas plc, sin clave
  - Copia de supervisor, sin clave
  - Listado de señales entrada/salida
  - Diagrama de control con todos sus elementos
  - Esquemas eléctricos plc
  - Licencias originales (supervisor, sistema operativo, etc.)
  - Copia firmada y sellada de las pruebas de señales y secuencias

## 8. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS INSTALACIONES

### 8.1 Generalidades

Todas las instalaciones deberán cumplir la legislación vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo en lo que les fuera aplicable, así como lo contemplado en la Parte I, Capítulo 3 del Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

### 8.2 Plataformas, escaleras, soportes y barandillas

El Adjudicatario deberá disponer las plataformas y escaleras necesarias para hacer perfectamente accesibles todos los elementos de medición y control, tales como manómetros, niveles, válvulas, registros, etc. En especial cualquier lugar de la instalación que deba ser objeto de un recorrido periódico del personal de operación deberá tener un acceso fácil y cómodo. Las plataformas y escaleras deberán tener en cualquier caso una anchura mínima de cien centímetros (100 cm) de paso libre. Las pasarelas y escaleras deberán llevar barandillas a ambos lados en los sitios que lo requieran, siendo éstas de material rígido y con una altura mínima de cien centímetros (100 cm). Además dispondrán de una protección que impida el paso o deslizamiento por debajo de las mismas y la caída de objetos sobre personas.

En general, todo lugar de paso o trabajo cuya altura respecto a las superficies circundantes sea igual o superior a sesenta centímetros (60 cm) deberá ser protegido con barandillas. Se dispondrán todos los soportes y sujeciones que sean necesarios.

Los lados cerrados tendrán un pasamanos, a una altura mínima de noventa centímetros (90 cm), si la anchura de la escalera es mayor de ciento veinte centímetros (120 cm); si es menor, pero ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos.

La construcción del suelo de escaleras, pasarelas y plataformas deberá ser fijo, estable y no resbaladizo, construido en trámex de doble pletina de 30x30 mm, con un tratamiento superficial que impida el deslizamiento, debiendo estar diseñadas para soportar el peso de operarios, herramientas y partes de la instalación que se puedan colocar sobre ellos durante el montaje y las revisiones periódicas.

Todas las zonas de paso de peatones por la parte inferior de escaleras, pasarelas y plataformas, deberán llevar incorporado en el trámex de doble pletina, un pavimento perforado cuya abertura máxima de los intersticios será de ocho milímetros (8 mm).

### 8.3 Zonas resbaladizas

El Adjudicatario detallará el tratamiento especial que dará a los suelos de aquellas zonas que por razones del mantenimiento puedan representar peligro de resbalones y caídas debido a hielo, humedad, etc.

### 8.4 Nivel de ruidos de los equipos

Los niveles de ruido se medirán y expresarán en decibelios con ponderación normalizada A, dB (A).

Todos los equipos una vez instalados deberán cumplir la normativa vigente en materia de ruidos.

El nivel de ruido será inferior a 80 dB en el exterior de locales que alberguen máquinas, para lo cual se asegurará un aislamiento acústico adecuado de los mismos, a fin de evitar la transmisión de ruidos y vibraciones al exterior, así como de garantizar el cumplimiento de la normativa que al respecto le sea de aplicación.

Si el local que alberga las máquinas requiere acceso frecuente por parte del personal de operación y mantenimiento, deberán disponerse los oportunos silenciadores, acoplamiento elásticos y cuantos elementos se consideren necesarios a fin de disminuir el nivel de ruido a la cifra antes indicada. De no ser posible alcanzar el nivel de ruido mencionado se emplearán obligatoriamente dispositivos de protección personal de acuerdo con la normativa vigente.

### 8.5 Aislamiento térmico

La superficie exterior de todas aquellas partes de la instalación en cuyo interior se puedan producir condensaciones o congelaciones si la temperatura baja de cero grados centígrados (0º C) o la de aquellas que por su temperatura interior puedan alcanzar los cuarenta grados centígrados (40º C) se aislarán térmicamente.

Todo el material empleado para aislamiento térmico será inerte químicamente y continuará con tal propiedad después de haber sido saturado de agua. El Adjudicatario proporcionará la documentación técnica con las características del aislamiento térmico que se propone emplear en las diversas partes de la instalación y elementos auxiliares: clase de material, espesor, etc.

Antes de aplicar el aislamiento se limpiarán las superficies a calorificar y se les dará una capa de minio rojo como imprimación.

Después de concluir la operación de aislamiento de las tuberías, se recubrirán con chapa de acero suave galvanizado o con hoja de aluminio de primera calidad sujeta en forma adecuada para evitar flexión, pandeo o vibraciones. Si las tuberías son interiores y de diámetro menor de 6" el recubrimiento puede ser de PVC.

Todas las válvulas, bridas y accesorios irán cerrados dentro de cajas aisladas desmontables.

### 8.6 Instalaciones de manutención

En las instalaciones, el Adjudicatario deberá establecer el número y clase de elementos mecánicos y eléctricos de manutención que aseguren el poder efectuar sin esfuerzo físico la manipulación y/o transporte de cualquier clase de piezas, aparatos o recipientes con un peso mayor de veinticinco kilogramos (25 kg).

### 8.7 Atmósferas explosivas

En las zonas o locales con atmósferas explosivas de las instalaciones de Canal de Isabel II será de aplicación las prescripciones contempladas en el Real Decreto 681/2003 de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo.

En dicho decreto, se fija la señalización y limitación de las áreas en las que se puedan formar atmósferas explosivas, la clasificación de las mismas en función de los riesgos, así como la obligatoriedad de cumplimentar un parte de trabajos especiales para el mantenimiento, explotación y reparación en áreas de las instalaciones con este riesgo.

Será obligatoria la instalación de detectores automáticos de concentración peligrosa de gases con mando automático a extractores y señalización de alarmas acústica y visual.

### 8.8 Equipos de seguridad

El Adjudicatario presentará a la Dirección de Obra una clasificación de zonas susceptibles de riesgos potenciales en las instalaciones proyectadas, con las condiciones y equipos de seguridad necesarios, tanto fijos como personales, en cada una de dichas zonas.

### 8.9 Colores de seguridad

La significación y empleo de colores de seguridad se regirán por la norma UNE-EN ISO 7010: "Símbolos gráficos. Colores y señales de seguridad. Señales de seguridad registradas."

Madrid, febrero 2018

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

D. Pablo Hernandez Lehmann

Vº.Bº.DEL PROYECTO:

JEFA DEL AREA DE PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO      EL INGENIERO DIRECTOR

Dña. Miriam Fernández Lara

Dña. María Rodríguez Cortés

## PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES





## **ÍNDICE**

<b>1. OBJETO DEL PLIEGO</b>	<b>1</b>
<b>2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS</b>	<b>2</b>
<b>3. COMPATIBILIDAD DE DOCUMENTOS</b>	<b>3</b>
<b>4. MATERIALES EN CONTACTO CON AGUA DE CONSUMO HUMANO</b>	<b>4</b>
<b>5. CONTROL DE CALIDAD</b>	<b>5</b>
<b>6. cálculos estructurales</b>	<b>6</b>
<b>7. cálculos de procesos</b>	<b>7</b>
<b>8. PRUEBA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8</b>

**ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS MECÁNICOS**

**ANEXO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS DE CONTROL**

**ANEXO III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS ELÉCTRICOS**



## 1. OBJETO DEL PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto regular las obras correspondientes al “Proyecto de renovación del depósito de Colmenar Viejo”, especificando las características técnicas de los equipos y materiales a suministrar por el Contratista, así como las condiciones de su instalación y puesta en obra.

Se establecen también en este Pliego diversas condiciones particulares que afectan al desarrollo de las obras, su medición y abono.

## 2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

A efectos de su aplicación en el presente Pliego de Condiciones, la descripción de la obra es la que se halla contenida en el apartado correspondiente del Documento nº 1 “Memoria y Anejos”, denominado así mismo “Descripción de la Obra”.

### 3. COMPATIBILIDAD DE DOCUMENTOS

Canal de Isabel II Gestión facilitará al Adjudicatario un ejemplar copia del Proyecto, así como la documentación complementaria que considere necesaria para la correcta definición de las obras a ejecutar.

Cualquier contradicción observada entre los documentos del Proyecto, o entre éste y la normativa general aplicable, así como los posibles errores u omisiones que pudieran encontrarse deberá comunicarse al Director de las Obras, a fin de que dictamine las características definitivas de las obras a ejecutar.

#### 4. MATERIALES EN CONTACTO CON AGUA DE CONSUMO HUMANO

Conforme a lo establecido en el RD 140/2003 por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, ninguno de los componentes en contacto con el agua para consumo humano debe producir alteración alguna en las características físicas, químicas, bacteriológicas y organolépticas del agua, teniendo en cuenta el tiempo y los tratamientos físico-químicos a que ésta haya podido ser sometida.

Si el contacto del agua con los componentes se produce a través de una protección, esta deberá cumplir con los requerimientos exigidos.

Los fabricantes deberán aportar la documentación de aptitud positiva de materiales y componentes en contacto con agua para consumo humano.

La Dirección de obra valorará la validez y suficiencia de la documentación presentada pudiendo solicitar documentación o ensayos adicionales.

## 5. CONTROL DE CALIDAD

El presente proyecto contiene una propuesta de anejo de Control de Calidad. El Adjudicatario realizará un anejo de Control de Calidad propio, y las empresas que realicen dichas pruebas y certifiquen la calidad deberán contar con la aceptación previa de Canal de Isabel II, S.A.

## 6. CÁLCULOS ESTRUCTURALES

El Adjudicatario está obligado a presentar cálculos estructurales y planos de armado de todas las estructuras y fábricas a construir. Dichos cálculos deberán estar suscritos por un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos colegiado.

No se iniciarán las obras de ejecución de cada fábrica o estructura sin la aprobación previa del Director de las Obras a los cálculos y planos correspondientes presentados por el Adjudicatario.



## 7. CÁLCULOS DE PROCESOS

El Adjudicatario está obligado a presentar cálculos de proceso conforme a las características de los equipos a instalar. Dichos cálculos deberán estar suscritos por un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos colegiado.

No se iniciarán las obras de ejecución sin la aprobación previa del Director de las Obras a los cálculos y planos correspondientes presentados por el Adjudicatario.


## 8. PRUEBA GENERAL DE FUNCIONAMIENTO

La Prueba General de Funcionamiento tiene por objeto comprobar que las instalaciones funcionan de un modo continuo, ininterrumpido y satisfactorio durante un tiempo mínimo exigido.

La Dirección de Obra determinará el inicio y fin de las pruebas de funcionamiento.

Madrid, febrero 2018

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO



D. Pablo Hernández Lehmann

Vº.Bº.DEL PROYECTO:

JEFA DEL AREA DE PROYECTOS DE ABASTECIMIENTO

EL INGENIERO DIRECTOR



Dña. Miriam Fernández Lara



Dña. María Rodríguez Cortés

## ANEXO I: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS MECÁNICOS



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MECÁNICAS

### Leyenda

CODIGO					CONCEPTO	NUMERACIÓN
ET	X	X	X	X	Nombre de la ET	
ET	1	0	X	X	<u>GENERALES</u>	00 EN ADELANTE
ET	2	X	X	X	<u>PARTICULARES</u>	
<b>CALDERERÍA</b>						
ET	2	0	X	X	COMPUERTAS Y VERTEDEROS	00 A 19
ET	2	0	X	X	EQUIPOS SEPARACIÓN SÓLIDOS Y EVACUACIÓN RESIDUOS	20 A 49
ET	2	0	X	X	PUENTES MÓVILES	50 A 69
ET	2	0	X	X	CALDERERÍA MATERIALES PLÁSTICOS	70 EN ADELANTE
<b>VALVULERÍA</b>						
ET	2	1	X	X	VÁLVULAS	00 EN ADELANTE
<b>TUBERÍAS</b>						
ET	2	2	X	X	TUBERIAS DE ACERO	00 A 09
ET	2	2	X	X	TUBERIAS DE FUNDICIÓN	10 A 19
ET	2	2	X	X	TUBERIAS DE MATERIALES PLÁSTICOS	20 A 29
ET	2	2	X	X	PIEZAS ESPECIALES	30 EN ADELANTE
<b>VARIOS</b>						
ET	2	7	X	X	AGITADORES	00 A 09
ET	2	7	X	X	MEDIOS AUXILIARES DE ELEVACIÓN	10 A 19
ET	2	7	X	X	DESODORIZACIÓN	20 A 29
ET	2	7	X	X	TERCIARIOS	30 A 39
ET	2	7	X	X	AGUA INDUSTRIAL	40 A 49
ET	2	7	X	X	ELEMENTOS DE ACCESO	50 EN ADELANTE



## ÍNDICE

<b>EQUIPO: ACABADOS DE EQUIPOS</b> .....	1
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –1000</b> .....	1
<b>EQUIPO: VERTEDERO CHAPA</b> .....	6
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2002</b> .....	6
<b>EQUIPO: TAPAS DE PRFV</b> .....	7
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2070</b> .....	7
<b>EQUIPO: VÁLVULA DE MARIPOSA DE ACCIONAMIENTO MANUAL</b> .....	9
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2100</b> .....	9
<b>EQUIPO: VÁLVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA DE ACCIONAMIENTO MANUAL</b> .....	11
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2101</b> .....	11
<b>EQUIPO: VÁLVULA ANTIRRETORNO DE CLAPETA BATIENTE</b> .....	13
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2102</b> .....	13
<b>EQUIPO: VÁLVULA DE BOLA ROSCADA</b> .....	15
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2103</b> .....	15
<b>EQUIPO: VÁLVULA DE BOLA DE PVC</b> .....	16
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2104</b> .....	16
<b>EQUIPO: VÁLVULA DE COMPUERTA ELÉCTRICA</b> .....	18
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2105</b> .....	18
<b>EQUIPO: VÁLVULA DE LLENADO PILOTADA</b> .....	20
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2110B</b> .....	20
<b>EQUIPO: FILTRO COLADOR DE PASO RECTO</b> .....	22
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2113</b> .....	22
<b>EQUIPO: VENTOSA TRIFUNCIONAL</b> .....	24
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2114</b> .....	24
<b>EQUIPO: TUBERIA Y ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO CON ACOPAMIENTO DE MANGUITO. UNE EN 1123-1:1999</b> .....	26
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2200</b> .....	26
<b>EQUIPO: TUBERIA Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE CON ACOPAMIENTO DE MANGUITO. UNE EN 1124-1:2000</b> .....	30
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2201</b> .....	30
<b>EQUIPO: TUBERIA DE ACERO AL CARBONO POR SOLDADURA</b> .....	34
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2202</b> .....	34
<b>EQUIPO: TUBERIA DE ACERO AL CARBONO ESTIRADA</b> .....	37
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2203</b> .....	37
<b>EQUIPO: TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE</b> .....	40
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2204</b> .....	40
<b>EQUIPO: TUBERÍA DE FUDICION NODULAR</b> .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2210</b> .....	<b>¡Error! Marcador no definido.</b>
<b>EQUIPO: TUBERÍA DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA</b> .....	43
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2210</b> .....	43
<b>EQUIPO: TUBERÍA DE POLIETILENO</b> .....	45
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2221</b> .....	45
<b>EQUIPO: TUBERÍA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE PARED ESTRUCTURADA</b> .....	46
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2222</b> .....	46
<b>EQUIPO: TUBERÍA DE POLIPROPILENO</b> .....	47
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2223</b> .....	47
<b>EQUIPO: JUNTA DE DESMONTAJE</b> .....	48
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2230</b> .....	48
<b>EQUIPO: PASAMUROS</b> .....	49
<b>Nº DE ORDEN: E.T. –2231</b> .....	49





<b>EQUIPO:</b> PUENTE-GRÚA ELÉCTIRCO.....	50
<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. -2712 .....	50
<b>EQUIPO:</b> BARANDILLA PRVF .....	52
<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. -2750 .....	52
<b>EQUIPO:</b> TRAMEX PRVF.....	54
<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. -2751 .....	54
<b>EQUIPO:</b> TAPAS DE REGISTRO.....	56
<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. -2752 .....	56
<b>EQUIPO:</b> PUERTA SECCIONABLE .....	58
<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. -2753 .....	58



<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> ACABADOS DE EQUIPOS		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –1000
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## OBJETO

Esta especificación técnica tiene por objeto establecer los requisitos técnicos necesarios para el tratamiento y pintado de depósitos, estructuras, tuberías, soportes, accesorios y cuadros eléctricos, contruidos total o parcialmente con perfiles, chapas o tuberías en acero al carbono, así como elementos de fundición.

## ALCANCE

Esta E.T. es aplicable a componentes aéreos, sumergidos en agua y enterrados.

## PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

### Limpieza

Las grasas, aceites, suciedad y humedad deberán ser eliminados con paños o cepillos humedecidos en disolventes.

### Eliminación de aristas y cantos vivos

Todas las salpicaduras de soldadura, cantos vivos y defectos de laminación serán eliminados con muelas u otras herramientas adecuadas.

### Chorroado

Todas las superficies metálicas serán tratadas con abrasivo, pudiendo ser arena de cuarzo o granalla metálica, obteniendo una rugosidad de anclaje de 35 a 65 micras.

El grado de limpieza obtenido deberá corresponder, como mínimo, al Grado SA 2,5 de las Normas SIS 05.59.00.

Después del chorroado, la superficie metálica deberá presentar un aspecto casi blanco metálico, totalmente exento de calamina, óxido u otras materias extrañas.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> ACABADOS DE EQUIPOS		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –1000
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

### Acero chorreado, plazo sin recubrir

La superficie chorreada podrá quedar, sin recibir la imprimación, un plazo de tiempo variable, dependiendo de la climatología existente en la zona en la que se pinte.

En zonas contiguas al mar, o de gran humedad ambiental constante, el plazo sin recubrir nunca debe sobrepasar las 4 horas. En zonas de menor humedad ambiental, el plazo, antes de pintar, podrá ser aumentado de 6 a 8 horas.

### Limpieza de la superficie chorreada

Inmediatamente después de finalizado el chorreado, se eliminará toda la granalla, polvo y suciedad de la zona a pintar, utilizando aire comprimido, seco y exento de grasa. Se recomienda emplear aspiradores para eliminación de depósitos en concavidades y ángulos.

### CONDICIONES AMBIENTALES

Al trabajar en el exterior, no se podrá aplicar ninguna imprimación en condiciones meteorológicas adversas: lluvia, niebla o condensación y rayos solares directos.

Se deberán observar, siempre los siguientes parámetros ambientales:

- La superficie a pintar esté, como mínimo, 3º C por encima del punto de rocío.
- La humedad relativa máxima permitida para el pintado no supere, en ningún caso, el 80%.
- Temperatura ambiente superior a 5º C e inferior a 50º C.
- Temperaturas superiores a 0ºC en el proceso de secado de la imprimación.

### APLICACIÓN DE PINTURA

Se deberán seguir las instrucciones a aplicar detalladas en las fichas técnicas de cada fabricante.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> ACABADOS DE EQUIPOS		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –1000
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

### Sistemas de pinturas para protección de superficies metálicas

Serán de aplicación los sistemas de pintura recogidos en la Norma UNE-EN 12944: “*Pinturas y barnices. Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. Parte 5: Sistemas de pintura protectores*”, considerando ambientes clasificados como C5-I y durabilidades de pintura altas (H).

Como mínimo se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:

- Las superficies metálicas sometidas a inmersión continua en agua o enterradas, se tratarán mediante tres capas de recubrimiento de pintura negra alquitrán-epoxi, de ciento veinte y cinco (125 mm) de espesor cada una.
- Las superficies metálicas no sumergidas expuestas en atmósferas industriales o en exteriores (componentes aéreos), se tratarán mediante aplicación de una pintura de imprimación, silicato de zinc, con un espesor de sesenta y cinco (65 mm) de película seca, una capa intermedia de pintura, epoxi-poliámidas, con un espesor de setenta y cinco (75 mm) de película seca y pintura de acabado, poliuretano alifático, con un espesor de cincuenta micras (50 mm) de película seca.

### Componentes en inmersión (agua potable)

Aplicación de dos capas de pintura, Epoxi modificada, curada con aminas (contenido en sólidos 100%-sin disolventes), con un espesor de 150 micras de película seca, por cada capa.

### Tuberías de fundición (incluso accesorios)

Recubrimiento interior de cemento centrifugado con alto contenido en silicato aluminatos.

La protección externa será con una capa de pintura rica en cinc mínimo 200 mg/m<sup>2</sup> del 99% de pureza y otra de pintura epoxi con un espesor mínimo de 60 micras en tuberías. Y en las piezas especiales de 150 micras tanto interior como exterior.

Tornillos, tuercas y arandelas: Acero al carbono galvanizado en caliente, según norma UNE 3506 clase A2 (clase A4 en EDAR).

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> ACABADOS DE EQUIPOS		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –1000
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## **GALVANIZADOS**

Galvanizado en caliente por inmersión previo tratamiento de decapado químico, de acuerdo con las normas UNE-EN 1461, 10240, 10684, 12502.

## **ACERO INOXIDABLE**

La instalación de protecciones para evitar pares galvánicos, en el caso de contactos que originen éstos.

## **MAQUINARIA EN GENERAL**

En principio deberán cumplir con la especificación indicada en preparación superficies y aplicación de pintura, mencionadas anteriormente.

## **CUADROS ELÉCTRICOS**

### **Preparación de superficie**

Las zonas irregulares de los cordones de soldadura y proyecciones serán eliminadas mediante esmerilado.

La porosidad o golpe, siempre que sea puntual, se retocará mediante emplastecido y lijado posterior.

En ambos casos, se deberá conseguir una superficie limpia y uniforme.

Desengrase para eliminar grasas y suciedad, mediante vapor de tricloroetileno o percloroetano a 80°C.

Fosfatado mediante imprimación fosfatante tipo WASH-PRIMER, PRODER.

Lavado y pasivado, mediante agua, para eliminar restos de productos.

Aplicación de pintura polvo de resina Epoxi, tipo Polipox-6, con cocción al horno.

El espesor mínimo de la pintura de película seca aplicada no debe ser inferior a 50 micras.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> ACABADOS DE EQUIPOS		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –1000
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

Los ensayos de adherencia deberán ser realizados de acuerdo con la Norma ISO 2409.

## INSPECCIÓN

Antes de proceder a la aplicación de pintura sobre la superficie previamente chorreada, se deberán inspeccionar los siguientes puntos:

- Grado de rugosidad de anclaje.
- Punto de rocío.
- Temperatura de 3º C, por encima del punto de rocío.
- Humedad relativa.

Grado de limpieza, según patrones SIS 05.59.00.

Después de la aplicación de la pintura, se comprobarán los siguientes puntos:

- Ausencia de cuarteos.
- Comprobación de espesores de pintura seca.
- Adherencia.

## CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

## NOTAS

- a) Los colores de acabado serán definidos por el Director de Obra.
- b) Las marcas de pinturas deberán ser presentadas a la aprobación del Director de Obra, antes de ser aplicadas. En caso de cambio posterior, éste será comunicado a Canal de Isabel II Gestión S.A.
- c) En los equipos y elementos en los que se aplique el estándar del fabricante, éste será lo más similar posible a lo indicado en esta E.T., previa aprobación del mismo por el Director de Obra.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> VERTEDERO CHAPA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2002
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

### CARACTERÍSTICAS

- Configuración: Chapa.
- Ancho: 200 mm.
- Espesor: 3 mm.
- Nivelación y anclaje: Colisos.
- Material: acero inoxidable AISI-316.

### ACCESORIOS

- Sujeción: Spits M 10.
- Tornillería: Inoxidable AISI-316 M 10.
- Arandelas: Inoxidable AISI-316.
- Estanqueidad: Siliconado.

### ACABADOS

- Según especificación técnica general: E.T. 1000 ACABADO DE EQUIPOS

Nota: El Concursante deberá rellenar los datos que faltan de esta especificación técnica. Para cada servicio se rellenará una especificación. El Concursante podrá modificar las características de esta especificación técnica siempre y cuando mejore la calidad de los materiales o las prestaciones.

### CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II. para este equipo y que se adjuntará a esta ET.



<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TAPAS DE PRFV		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2070
<b>SERVICIO:</b> CERRAMIENTO	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Diámetro:
- Altura:
- Sobrecarga máxima: 75 kp/m<sup>2</sup> según DIN 1055.
- Nº de registros:
- Nº de asas: 2
- Nº perfiles estructurales: 1 x metro. Perfil I 120
- Espesores:
- Fijación: mediante tornillería de acero inoxidable
- Uniones elásticas: perbunan, neopreno ó polipropileno.
- Material:
  - Asas AISI 316
  - Barrera química: resina viniléster reforzada con fibra de vidrio.
  - Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzada con fibra de vidrio.
  - Aditivo protec. UV: inhibidor UVA metanona (2-hidroxi-4metoxifenil)- fenil.

### ACABADOS

- Según especificación técnica general: E.T. 1000 ACABADO DE EQUIPOS

Nota: El Concursante deberá rellenar los datos que faltan de esta especificación técnica. Para cada servicio se rellenará una especificación. El Concursante podrá modificar las características de esta especificación técnica siempre y cuando mejore la calidad de los materiales o las prestaciones.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TAPAS DE PRFV		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2070
<b>SERVICIO:</b> CERRAMIENTO	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> VÁLVULA DE MARIPOSA DE ACCIONAMIENTO MANUAL		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2100
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Modelo:
- Excentricidad: eje céntrico.
- Tipo de eje: semi-ejes (monobloc).
- Conexión a proceso: BRIDA según norma CYII.
- Sistema estanqueidad cuerpo-obturador: junta sobre cuerpo.  
junta sobre obturador.
- Nº vueltas para apertura o cierre:
  - Hasta DN 400: min 20 máx 40.
  - De DN 400 a DN 700: min 30 máx 60.
  - A partir DN 800: min 60 máx 120.

## MATERIALES

- Cuerpo: fundición GGG-40.
- Obturador: acero inoxidable AISI-431.
- Eje: acero inoxidable AISI-431..
- Junta de estanqueidad: UNE 53-590.

## ACABADOS

- Preparación de superficies: ET 1000.
- Condiciones ambientales: ET 1000.
- Aplicación de pintura: ET 1000 componentes aéreos.
- Color: a decidir por Dirección de Obra.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> VÁLVULA DE MARIPOSA DE ACCIONAMIENTO MANUAL		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2100
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II. para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> VÁLVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA DE ACCIONAMIENTO MANUAL		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2101
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo: Compuerta.
- Modelo:
- Accionamiento: manual por volante.
- Diámetro nominal:
- Presión nominal:
- Conexiones: embridadas-taladradas.
- Montaje: Horizontal.
- Cierre: Estanco.
- Dimensiones generales: DIN 3202 F4 (cuello corto).

### MATERIALES

- Cuerpo: fundición nodular GGG-50.
- Tapa: fundición nodular GGG-50.
- Lenteja: fundición nodular GGG-50.
- Eje: acero inoxidable AISI-420.
- Cierre: NBR.
- Volante: acero estampado.

### ACABADOS

- Preparación de superficies: ET 1000.
- Condiciones ambientales: ET 1000.
- Aplicación de pintura: ET 1000.
- Color: a decidir por Dirección de Obra.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> VÁLVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA DE ACCIONAMIENTO MANUAL		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2101
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

### CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II. para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> VÁLVULA ANTIRRETORNO DE CLAPETA BATIENTE		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2102
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo: clapeta batiente.
- Diámetro nominal: todas las medidas.
- Presión nominal: 10 Kg/cm<sup>2</sup>/16 Kg/cm<sup>2</sup> según los casos.
- Conexiones: embreadas, taladradas ISO 2531.
- Montaje: horizontal o vertical.
- Cierre: Estanco mediante juntas tóricas.

## Materials

- Cuerpo: Fundición nodular GGG-50.
- Clapeta: Acero al carbono vulcanizado con EPDM.
- Asientos: Fundición Nodular GGG-50.
- Eje: Acero inoxidable.
- Junta de cierre: Goma (EPDM de clapeta contra fundición nodular del cuerpo).

## ACABADOS

- Según especificación técnica general: E.T. 1000 ACABADO DE EQUIPOS

Nota: El Concursante deberá rellenar los datos que faltan de esta especificación técnica. Para cada servicio se rellenará una especificación. El Concursante podrá modificar las características de esta especificación técnica siempre y cuando mejore la calidad de los materiales o las prestaciones.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> VÁLVULA ANTIRRETORNO DE CLAPETA BATIENTE		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2102
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

#### CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II para este equipo y que se adjuntará a esta ET.



<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> VÁLVULA DE BOLA ROSCADA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2103
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Diámetro nominal: todas las medidas.
- Presión nominal: 16 kg/cm<sup>2</sup>.
- Conexiones: roscadas GAS S/din 259.
- Accionamiento: manual por palanca.

### MATERIALES

- Cuerpo: latón estampado P-Cu Zn 40 Pb2.
- Bola: latón durocromado P-Cu Zn 40 Pb2.
- Eje: latón niquelado P-Cu Zn 40 Pb2.
- Asientos: Teflón.
- Empaquetadura: Teflón.

### ACABADOS

- Según especificación técnica general: E.T. 1000 ACABADO DE EQUIPOS

Nota: El Concursante deberá rellenar los datos que faltan de esta especificación técnica. Para cada servicio se rellenará una especificación. El Concursante podrá modificar las características de esta especificación técnica siempre y cuando mejore la calidad de los materiales o las prestaciones.

### CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II. para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> VÁLVULA DE BOLA DE PVC		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. -2104
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo: De bola.
- Diámetro nominal: Todas las medidas.
- Presión Nominal: 16 Kg/cm<sup>2</sup>.
- Temperatura máxima de trabajo: 90º C.
- Conexiones: Roscadas o encoladas.
- Accionamiento: Manual por llave o eléctrico (según los casos).
- Desmontaje: Radial.
- Paso: Total.
- Pruebas: Hidráulica según DIN (24 Kg/cm<sup>2</sup> para el cuerpo y 16 Kg/ cm<sup>2</sup> para el cuerpo).

## MATERIALES

- Cuerpo: PVC.
- Bola: PVC.
- Asientos: PVC.
- Juntas tóricas: PTEE autolubricantes.
- Códigos equipos: Acrilo-nitrilo.
- 

## ACABADOS

- Según especificación técnica general: E.T. 1000 ACABADO DE EQUIPOS

Nota: El Concursante deberá rellenar los datos que faltan de esta especificación técnica. Para cada servicio se rellenará una especificación. El Concursante podrá modificar las características de esta especificación técnica siempre y cuando mejore la calidad de los materiales o las prestaciones.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> VÁLVULA DE BOLA DE PVC		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2104
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II. para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> VÁLVULA DE COMPUERTA ELÉCTRICA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. -2105
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo: Compuerta.
- Accionamiento: Automático eléctrico.
- Diámetro nominal: Todas las medidas.
- Presión nominal: PN 10 kg/ cm<sup>2</sup>, PN 16 kg/ cm<sup>2</sup>.
- Conexiones: Embridadas-taladradas.
- Montaje: Horizontal.
- Cierre: Estando.
- Dimensiones Generales: Según DIN 3216.

### MATERIALES

- Cuerpo: Fundición nodular GGG-50.
- Tapa: Fundición nodular GGG-50.
- Lenteja: Fundición nodular GGG-50.
- Eje: Acero inoxidable AISI-420.
- Cierre: NBR.
- Volante: Acero estampado.

### ACCIONAMIENTO

- Mediante actuador eléctrico según ET 3401 con limitador de par y accionamiento manual de emergencia (volante).

### ACABADOS

- Preparación de superficies: ET 1000.
- Condiciones ambientales: ET 1000.
- Aplicación de pintura: ET 1000.
- Color: A decidir por Dirección de Obra.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> VÁLVULA DE COMPUERTA ELÉCTRICA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2105
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## PRUEBAS

- Prueba del 10 % de las unidades y certificados de material.

## CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II. para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> VÁLVULA DE LLENADO PILOTADA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. -2110B
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## CARACTERÍSTICAS

- |   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| - | Marca:                 |   |
| - | Tipo:                  | Control de nivel tipo globo, de pistón.<br>Válvula de tipo no modulante |
| - | Accionamiento:         | Mediante piloto de altitud de diferencial regulable.                    |
| - | Diámetro nominal:      | DN200-DN600.  |
| - | Presión nominal:       | PN 16 kg/ cm <sup>2</sup> .   |
| - | Conexiones:            | Embridadas.   |
| - | Montaje:               | Horizontal.   |
| - | Cierre:                | Paso en V mediante cilindro multiorificio.                              |
| - | Dimensiones Generales: |   |
| - |                        |   |
| - |                        |   |
| - |                        |   |

## MATERIALES

- |   |                                   |                              |
|---|-----------------------------------|------------------------------|
| - | Cuerpo:                           | Fundición nodular GJS-500-7. |
| - | Tapa:                             | Acero al carbono             |
| - | Pistón:                           | Fundición nodular            |
| - | Obturador de pasos en V:          | Bronce                       |
| - | Asiento:                          | Acero inoxidable A304        |
| - | Cierre V-Ports:                   | bronce                       |
| - | Varilla indicadora:               | Acero inoxidable A316        |
| - | Tornillería interior y exterior   | Acero inoxidable A316/A304   |
| - | Epoxy atóxico interior y exterior |                              |

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> VÁLVULA DE LLENADO PILOTADA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. -2110
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

#### ACCIONAMIENTO

Mediante piloto de flotador de diferencial regulable a montar en el interior del vaso.

#### ACABADOS

- Preparación de superficies: ET 1000.
- Condiciones ambientales: ET 1000.
- Aplicación de pintura:
- Color: A decidir por Dirección de Obra.

ET 1000.

#### CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II. para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> FILTRO COLADOR DE PASO RECTO		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. -2113
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo: Filtro colador de paso recto desmontable para limpieza.
- Diámetro nominal: DN150-DN600.
- Presión nominal: PN 16 kg/ cm<sup>2</sup>.
- Conexiones: Extremos bridados s/ EN 1092.
- Montaje: Horizontal.
- Cierre:
- Dimensiones Generales:

### MATERIALES

- Cuerpo: Fundición nodular.
- Cesta: Acero inoxidable.
- Recubrimiento interno y externo: 200 µm de epoxi atóxico

### ACABADOS

- Preparación de superficies: ET 1000.
- Condiciones ambientales: ET 1000.
- Aplicación de pintura: ET 1000.
- Color: A decidir por Dirección de Obra.

### PRUEBAS

- Prueba del 10 % de las unidades y certificados de material.



<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> FILTRO COLADOR DE PASO RECTO		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. -2113
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II. para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> VENTOSA TRIFUNCIONAL		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. -2114
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo: Trifuncional agua limpia.
- Diámetro nominal: DN50 y DN 200.
- Presión nominal: PN 16 Kg/ cm<sup>2</sup> / PN 25 kg/ cm<sup>2</sup>.
- Comprobación cierre: Alto: 1 x PN  
Bajo: 0,2 bar
- Cuerpo: 1,5 x PN
- Conexión: Brida según ISO 7005-2.

## MATERIALES

Ventosa automática:

- Cuerpo: Fundición gris GG-25 PN 16.
- Fundición dúctil GGG-40 PN25
- Cuerpo interior: Polipropileno expandido/ acero inoxidable (según modelo)
- Flotador: 200 µm de epoxi atóxico
- Base: Latón naval CZ 132, BS 2874
- Conexión de escape/ salida: Roscada latón naval CZ 132, BS 2874
- Junta tórica: NBR
- Junta cierre: EPDM
- Tornillería: Acero inoxidable

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> VENTOSA TRIFUNCIONAL		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. -2114
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

Ventosa cinética:

- |   |                   |  |
|---|-------------------|--|
| - | Cuerpo y tapa:    | Fundición gris GG-25 PN 16.            |
| - |                   | Fundición dúctil GGG-40 PN25           |
| - | Flotador:         | DN50 – 100: Policarbonato              |
|   |                   | DN 150-200: Acero inoxidable AISI 304L |
| - | Junta tórica:     | NBR                                    |
| - | Asiento orificio: | EPDM sobre bronce                      |
| - | Tornillos:        | Acero galvanizado 4.6 (PN16)           |
|   |                   | Acero cromado (PN25)                   |

## ACABADOS

- Preparación de superficies: ET 1000.
- Condiciones ambientales: ET 1000.
- Aplicación de pintura: ET 1000.
- Color: A decidir por Dirección de Obra.

## PRUEBAS

- Prueba del 10 % de las unidades y certificados de material.

## CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERIA Y ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO CON ACOPLAMIENTO DE MANGUITO. UNE EN 1123-1:1999		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. -2200
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## INDICACIONES

- Canalización de aguas residuales que funcionan habitualmente por gravedad o baja presión.

## MATERIAL Y ELEMENTOS PREFABRICADOS

- Material: acero de precisión no aleado de calidad mínima R33 (según ISO 3306:1985).

## DIMENSIONES DE TUBOS Y ACCESORIOS

- Diámetros nominales: DN/ID (mm) 40; 50; 70; 80; 100; 125; 150; 200; 250 y 300 (según UNE-EN 1123-2:2007).

## REQUISITOS DE TUBOS Y ACCESORIOS

- Rectitud: según UNE EN 1123-1:1999.
- Extremos de los tubos y accesorios: según UNE EN 1123-1:1999.
- Acabado de la superficie interior: según UNE EN 1123-1:1999.
- Acabado de la superficie exterior: según UNE EN 1123-1:1999.
- Ovalidad: según UNE EN 1123-2:2007.
- Soldaduras: según UNE EN 1123-1:1999 e ISO 559:1991.

## REQUISITOS DE LA JUNTAS DE TUBO

- Dimensiones, forma y tolerancia: según UNE EN 1123-2:2007.
- Propiedades físicas del material: según UNE EN 1123-1:1999.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERIA Y ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO CON ACOPLAMIENTO DE MANGUITO. UNE EN 1123-1:1999		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. -2200
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

- Estandaridad al agua: según UNE EN 1123-1:1999 y UNE EN 1123-2:2007.
- Estandaridad al aire: según UNE EN 1123-1:1999.
- Solicitaciones térmicas: según UNE EN 1123-1:1999.
- Montaje: según UNE EN 1123-1:1999 y UNE EN 1123-2:2007.

#### PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN

- Tubos y accesorios en interior edificios: Protegidos con galvanización interna y externa en caliente según PrEn ISO 1461.
- Recubrimientos protectores adicionales: según UNE EN 1123-1:1999.
- Tubos y accesorios enterrados: Requiere medidas de protección adicionales según condiciones específicas de suelo y normativas locales.

#### ENSAYOS

- Rectitud de los tubos: según UNE EN 1123-1:1999.
- Falta de escuadría tubo-accesorios: según UNE EN 1123-1:1999.
- Superficies: según UNE EN 1123-1:1999.
- Ovalidad: según UNE EN 1123-2:2007.
- Aspecto y estanquidad al agua de las soldaduras: según UNE EN 1123-1:1999.
- Materiales: según UNE EN 1123-1:1999.
- Protección contra la corrosión: según prEN ISO 1461.
- Recubrimiento protectores adicionales: según UNE EN 1123-1:1999.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERIA Y ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO CON ACOPLAMIENTO DE MANGUITO. UNE EN 1123-1:1999		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. -2200
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

- Dimensiones de tubos y accesorios: según UNE EN 1123-1:1999.
- Uniones herméticas: según UNE EN 1123-1:1999 y UNE EN 681-1.
- Resistencia a la temperatura: según UNE EN 1123-1:1999.
- Juntas:
  - Montaje: según UNE EN 1123-1:1999.
  - Resistencia a la temperatura: según UNE EN 1123-1:1999.
  - Estanquidad al agua: según UNE EN 1123-1:1999, UNE EN 476 e ISO 8770:1991.
  - Estanquidad al aire: según UNE EN 1123-1:1999 e ISO 8770:1991.

#### MARCADO

- Tubos y accesorios: según UNE EN 1123-1:1999.
- Uniones herméticas: según UNE EN 1123-1:1999

#### CONTROL DE CALIDAD

- Ensayos iniciales de producto: según UNE EN 1123-1:1999.
- Control de producción en fábrica: según UNE EN 1123-1:1999.

#### ACABADOS

- Según especificación técnica general: E.T. 1000 ACABADO DE EQUIPOS

Nota: El Concursante deberá rellenar los datos que faltan de esta especificación técnica. Para cada servicio se rellenará una especificación. El Concursante podrá modificar las características de esta especificación técnica siempre y cuando mejore la calidad de los materiales o las prestaciones.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERIA Y ACCESORIOS DE ACERO GALVANIZADO CON ACOPLAMIENTO DE MANGUITO. UNE EN 1123-1:1999		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. -2200
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II, para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERIA Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE CON ACOPLAMIENTO DE MANGUITO. UNE EN 1124-1:2000		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. -2201
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## INDICACIONES

- Canalización de aguas residuales que funcionan habitualmente por gravedad o baja presión.

## MATERIALES Y ELEMENTOS PREFABRICADOS

- Material: acero de precisión inoxidable austenítico. Calidades de acero contempladas en ISO 683-13:1986 y EN 10088-2.

## DIMENSIONES DE TUBOS Y ACCESORIOS

- Diámetros nominales: DN/OD (mm) 50; 75; 110; 160 con manguito normal, sistema S, (según UNE-EN 1124-2:2008) y 40; 50; 70; 80; 100; 125; 150; 200 con manguito de dos pasos, sistema X, (según UNE-EN 1124-3:2009).

## REQUISITOS DE TUBOS Y ACCESORIOS

- Rectitud: según UNE EN 1124-1:2000.
- Extremos de los tubos y accesorios: según UNE EN 1124-1:2000.
- Acabado de la superficie interior: según UNE EN 1124-1:2000.
- Acabado de la superficie exterior: según UNE EN 1124-1:2000.
- Ovalidad: según UNE EN 1124-2:2008/1124-3:2009.
- Soldaduras: según UNE EN 1124-1:2000 e ISO 559:1991.



<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERIA Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE CON ACOPLAMIENTO DE MANGUITO. UNE EN 1124-1:2000		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. -2201
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

#### REQUISITOS DE LAS JUNTAS DE TUBO

- Dimensiones, forma y tolerancia: según UNE EN 681-1 para sistemas "S" y según UNE EN 1124-1:2000 y UNE EN 1124-3:2009 para sistemas "X".
- Estanquidad al agua: según UNE EN 1124-1:2000 y UNE EN 1124-3:2009.
- Estanquidad al aire: según UNE EN 1124-1:2000.
- Solicitaciones térmicas: según UNE EN 1124-1:2000.
- Montaje: según UNE EN 1124-1:2000 y UNE EN 1124-2:2008/1124-3:2009.

#### PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN

- Tratamiento posterior: según UNE EN 1124-1:2000.
- Tubos y accesorios enterrados: requiere medidas de protección adicionales según condiciones específicas de suelo y normativas locales.

#### ENSAYOS

- Rectitud de los tubos: según UNE EN 1124-1:2000.
- Falta de escuadría tubo-accesorios: según UNE EN 1124-1:2000.
- Superficies: según UNE EN 1124-1:2000.
- Ovalidad: según UNE EN 1124-2:2008/1124-3:2009.
- Aspecto y estanquidad al agua de las soldaduras: según UNE EN 1124-1:2000.
- Materiales: según UNE EN 1124-1:2000.
- Protección contra la corrosión: según UNE EN 1124-1:2000.
- Dimensiones de tubos y accesorios: según UNE EN 1124-1:2000.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERIA Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE CON ACOPLAMIENTO DE MANGUITO. UNE EN 1124-1:2000		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. -2201
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

- Uniones herméticas: según UNE EN 1123-1:1999 para sistemas "X" y UNE EN 681-1 para sistemas "S".
- Resistencia a la temperatura: según UNE EN 1124-1:2000.
- Juntas:
  - Montaje: según UNE EN 1124-1:2000.
  - Resistencia a la temperatura: según UNE EN 1124-1:2000.
  - Estanquidad al agua: según UNE EN 1124-1:2000, UNE EN 476 e ISO 8770:1991.
  - Estanquidad al aire: según UNE EN 1124-1:2000 e ISO 8770:1991.

#### MARCADO

- Tubos y accesorios: según UNE EN 1124-1:2000.
- Uniones herméticas: según UNE EN 1123-1:1999 para sistemas "X" y UNE EN 681-1 para sistemas "S".

#### CONTROL DE CALIDAD

- Ensayos iniciales de producto: según UNE EN 1124-1:2000.
- Control de producción en fábrica: según UNE EN 1124-1:2000.

#### ACABADOS

- Según especificación técnica general: E.T. 1000 ACABADO DE EQUIPOS

Nota: El Concursante deberá rellenar los datos que faltan de esta especificación técnica. Para cada servicio se rellenará una especificación. El Concursante podrá modificar las características de esta especificación técnica siempre y cuando mejore la calidad de los materiales o las prestaciones.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERIA Y ACCESORIOS DE ACERO INOXIDABLE CON ACOPLAMIENTO DE MANGUITO. UNE EN 1124-1:2000		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2201
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

### CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II. para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERIA DE ACERO AL CARBONO POR SOLDADURA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2202
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## CARACTERÍSTICAS

- Diámetro nominal:  $\geq 150$  mm.
- Tipo de soldadura: por soldadura a presión o por arco sumergido (doble cordón exterior e interior).
- Forma de la soldadura: helicoidal.
- Procedimiento de soldadura: por soldadura a presión o por arco sumergido.
- Material: S235JR ó S275JR según UNE EN10025, en función de los casos.
- Dimensionamiento y peso: según DIN 2458 SERIE 1.
- Ensayos y pruebas: 50 kg/cm<sup>2</sup> en fábrica (presión interna con agua durante un tiempo mínimo de 5s).

## ACCESORIOS

### BRIDAS

- Tipo: plana para soldar (soldadura interior y exterior).
- Materiales: S275JR según UNE EN10025.
- Dimensiones: UNE EN1092-1/01/PN10.

### CURVAS

- Tipo: con soldadura.
- Materiales: S235JR ó S275JR según UNE EN10025, en función de los casos.
- Dimensiones: DIN 2605 (N-3D)/DIN 2606 (N-5D).

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO POR SOLDADURA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T.-2202
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## TES Y REDUCCIONES

- Tipo: con soldadura.
- Materiales: S235JR ó S275JR según UNE EN10025, en función de los casos.
- Dimensiones: DIN 2615 (TES)/DIN 2616 (REDUCCIONES).

## JUNTAS

- Materiales: NBR.
- Dimensiones: DIN 2690.

## TORNILLOS

- Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.
- Materiales: AISI 304.
- Calidad: A2.
- Dimensiones: DIN 931/933 (EN ISO 4014:2000/EN ISO 4017:2000).

## TUERCAS

- Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.
- Materiales: AISI 304.
- Calidad: A2.
- Dimensiones: DIN 934 (EN ISO 4032:2000).

## ARANDELAS

- Dimensiones: DIN 125 (EN ISO 7089:2000).
- Materiales: AISI 304.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO POR SOLDADURA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T.-2202
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## ACABADOS

- Según especificación técnica general: E.T. 1000 ACABADO DE EQUIPOS

Nota: El Concursante deberá rellenar los datos que faltan de esta especificación técnica. Para cada servicio se rellenará una especificación. El Concursante podrá modificar las características de esta especificación técnica siempre y cuando mejore la calidad de los materiales o las prestaciones.

## CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERIA DE ACERO AL CARBONO ESTIRADA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2203
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## CARACTERÍSTICAS

- Diámetro nominal: todas las dimensiones.
- Tipo: sin soldadura.
- Material: S235JR según UNE EN10025.
- Dimensionamiento y peso: según DIN 2448 SERIE 1.
- Ensayos y pruebas: 80 kg/cm<sup>2</sup> en fábrica (presión interna con agua durante un tiempo mínimo de 5s).

## ACCESORIOS

### BRIDAS

- Tipo: plana para soldar (soldadura interior y exterior).
- Materiales: S275JR según UNE EN10025.
- Dimensiones: UNE EN1092-1/01/PN10.

### CURVAS

- Tipo: con soldadura.
- Materiales: S235JR según UNE EN10025 .
- Dimensiones: DIN 2605 (N-3D)/DIN 2606 (N-5D).

### TES Y REDUCCIONES

- Tipo: con soldadura.
- Materiales: S235JR según UNE EN10025.
- Dimensiones: DIN 2615 (TES)/DIN 2616 (REDUCCIONES).

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERIA DE ACERO AL CARBONO ESTIRADA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2203
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

#### JUNTAS

- Materiales: NBR.
- Dimensiones: DIN 2690.

#### TORNILLOS

- Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.
- Materiales: AISI 304.
- Calidad: A2.
- Dimensiones: DIN 931/933 (EN ISO 4014:2000/EN ISO 4017:2000).

#### TUERCAS

- Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.
- Materiales: AISI 304.
- Calidad: A2.
- Dimensiones: DIN 934 (EN ISO 4032:2000).

#### ARANDELAS

- Dimensiones: DIN 125 (EN ISO 7089:2000).
- Materiales: AISI 304.

#### ACABADOS

- Según especificación técnica general: E.T. 1000 ACABADO DE EQUIPOS

Nota: El Concursante deberá rellenar los datos que faltan de esta especificación técnica. Para cada servicio se rellenará una especificación. El Concursante podrá modificar las características de esta especificación técnica siempre y cuando mejore la calidad de los materiales o las prestaciones.

#### CONTROL DE CALIDAD



<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERIA DE ACERO AL CARBONO ESTIRADA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2203
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II, para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2204
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## CARACTERÍSTICAS

- Tipo:
  - Diámetro nominal: < 150 mm, sin soldadura, según DIN 2462
  - Diámetro nominal: ≥ 150 mm electrosoldada según DIN 2463
- Tipo de soldadura: por resistencia eléctrica (doble cordón exterior).
- Forma de soldadura: longitudinal.
- Material: acero inoxidable AISI 304L (18/8) ó AISI 316L (18/8/2), según los casos.
- Fabricación y dimensionamiento: según DIN 2463 (métrica) / DIN 2462.
- Tolerancias: normalizadas según DIN 2462 / DIN 2463.
- Ensayos y pruebas: sometida a ensayos de presión con agua según correspondencia con su espesor.

## ACCESORIOS

## MATERIAL

- Diámetros  $\geq 80$  mm: AISI 316L.

## BRIDAS

- Tipo: loca con valona.
- Materiales:
  - Valona: AISI 304L/316L.
  - Brida: aluminio DIN 2642 PN10.
- Espesores: según diámetro nominal.
- Tipo de acoplamiento: brida aluminio-brida PVC, brida aluminio-brida aluminio.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2204
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

#### CURVAS

- Materiales: AISI 304L/316L.
- Dimensiones: DIN 2605 N-3D/DIN 2606 N-5D (impulsión de fangos deshidratados).
- Espesores: según dimensiones del tubo.

#### TES Y REDUCCIONES

- Materiales: AISI 304L/316L.
- Dimensiones: DIN 2615 (TES)/DIN 2616 (REDUCCIONES).
- Espesores: según dimensiones del tubo.

#### JUNTAS

- Materiales: NBR.
- Dimensiones: DIN 2690.

#### TORNILLOS

- Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.
- Materiales: AISI 316.
- Calidad: A4.
- Dimensiones: DIN 931/933 (EN ISO 4014:2000/EN ISO 4017:2000).

#### TUERCAS

- Tipo: cabeza hexagonal, rosca métrica.
- Materiales: AISI 316.
- Calidad: A4.
- Dimensiones: DIN 934 (EN ISO 4032:2000).

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERIA DE ACERO INOXIDABLE		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2204
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

#### ARANDELAS

- Dimensiones: DIN 125 (EN ISO 7089:2000).
- Materiales: AISI 316.

#### ACABADOS

- Según especificación técnica general: E.T. 1000 ACABADO DE EQUIPOS

Nota: El Concursante deberá rellenar los datos que faltan de esta especificación técnica. Para cada servicio se rellenará una especificación. El Concursante podrá modificar las características de esta especificación técnica siempre y cuando mejore la calidad de los materiales o las prestaciones.

#### CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERÍA DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. – 2210
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## CARACTERÍSTICAS

- |   |   |  |
|---|---|--|
| - | Diámetro nominal:                               | todas las medidas.   |
| - | Tipo de fundición:                              | dúctil (de grafito esferoidal).  |
| - | Fabricación:                                    | UNE-EN 598:2008 +A1:2009.  |
| - | Presiones de ensayos de estanqueidad en fábrica |  |
| - | DN 150  | C-64   |
| - | DN 200:   | C-50   |
| - | De DN 200 a DN 800:                             | C-30   |
| - | Tipo de unión:                                  | <600 union acerrojada con contrabrida o anillo de goma acerrojado. Elementos que incluye: Anillo junta de estanqueidad EPDM, bulones de fundicion, anillo espaciador, anillo de acerrojado con insertos, contrabrida.<br>>600 union acerrojada con doble cámara. Elementos que incluye: Anillo metálico por segmentos, anillo de junta EPDM, bulones de fundicion, anillo espaciador, anillo de acerrojado con insertos, contrabrida |
| - | Presiones de funcionamiento admisibles: (PFA)   | DN < 600: min 10 bar<br><br>DN > 600: máx 25 bar   |
| - | Recubrimientos:                                 | Según NRS CYII.  |

## ACABADOS

- Según especificación técnica general: E.T. 1000 ACABADO DE EQUIPOS

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERÍA DE FUNDICION NODULAR ACERROJADA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. – 2210
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

### CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II. para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERÍA DE POLIETILENO		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2221
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## CARACTERÍSTICAS

- |   |  |  |
|---|--|--|
| - | Diámetro nominal:                      | todas las medidas.   |
| - | Calidades:                             |  |
|   | o Semi-rígida:                         | alta densidad (0,955 g/cm <sup>3</sup> ).  |
|   | o Flexible:                            | baja densidad (0,932 g/cm <sup>3</sup> ).  |
| - | Medidas y características:             | según UNE-EN 12.201.   |
| - | Métodos de ensayo:                     | según UNE-EN 12.201.   |
| - | Tensión mínima requerida:              | MRS 10 N/mm <sup>2</sup> .   |
| - | Presiones de trabajo:                  | PN 8 a PN 30 Kg/cm <sup>2</sup> (Según el caso).   |
| - | Forma de suministro:                   | DN ≤110 mm o excepcionalmente hasta 160 mm, en rollos.<br>DN > 110 mm, en barras rectas. |
| - | Sistemas de unión:                     |  |
| - | Uniones mediante accesorios mecánicos: | 16 mm ≤DN≤110 mm.  |
| - | Uniones por electrofusión:             | 16 mm ≤DN≤800 mm.  |
| - | Uniones mediante bridas:               | 16 mm ≤DN≤1600 mm.   |
| - | Uniones por soldadura a tope:          | 90 mm ≤DN≤110 mm.  |

## CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERÍA DE MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE PARED ESTRUCTURADA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2222
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

### CARACTERÍSTICAS

- Tipo: B (superficie interna lisa y superficie externa corrugada).
- Diámetro nominal: todas las medidas.
- Espesor: según la medida.
- Material: Polietileno (PE)/ Policloruro de Vinilo (PVC-U)/ Polipropileno (PP).
- Rigidez nominal mínima: SN 8.
- Modulo de elasticidad, E: según UNE EN 13.476.
- Densidad media: según UNE EN 13.476.
- Coeficiente medio de dilatación térmica lineal: según UNE EN 13.476.
- Conductividad térmica: según UNE EN 13.476.
- Resistencia superficie: según UNE EN 13.476.
- Coeficiente de Poisson: según UNE EN 13.476.
- Accesorios: se emplearán accesorios normalizados según UNE EN 13.476.
- Marcado: todos los tubos deberán ir marcados de acuerdo a la UNE EN 13.476.

### ACABADOS

- Según especificación técnica general: E.T. 1000 ACABADO DE EQUIPOS

### CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II, para este equipo y que se adjuntará a esta ET.



<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TUBERÍA DE POLIPROPILENO		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2223
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

### CARACTERÍSTICAS

- Diámetro nominal: todas las medidas.
- Espesor: según la medida .
- Densidad: 905 kg/m<sup>3</sup>.
- Modulo de flexión: 800 MPa.
- Modulo de elasticidad a la tensión: 900 MPa.
- Tensión de ruptura al desgarro: 25 MPa.
- Temperatura máxima de servicio: 90°C.
- Temperatura máxima de termofunción: 200-220°C.
- Medidas y características: según UNE EN 15.874.
- Presiones de Trabajo: PN 6, PN 10 kg/cm<sup>2</sup>.

### ACABADOS

- Según especificación técnica general: E.T. 1000 ACABADO DE EQUIPOS

### CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II.para este equipo y que se adjuntará a esta ET

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> JUNTA DE DESMONTAJE		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2230
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

### CARACTERÍSTICAS

- Tipo: Telescópica.
- Diámetro nominal: todas la medidas.
- Presión nominal: PN 10, PN 16 Kg/cm<sup>2</sup>.
- Conexiones: brida-brida, brida-tubo, tubo-tubo, según los casos.
- Normas conexión: DIN 2576/2502.
- Montaje: horizontal o vertical.
- Estandarización: juntas tóricas.

### MATERIALES

- Bridas: acero al carbono ST-37.
- Cuerpo: en AISI-304.
- Virola: en AISI-304.
- Juntas: polímeros compuestos de cloropreno.

### ACABADOS

- Según especificación técnica general: E.T. 1000 ACABADO DE EQUIPOS
- Color: a decidir por Dirección de obra

### CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II. para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> PASAMUROS		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2231
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

### CARACTERÍSTICAS

- Diámetro nominal: Todas las medidas.
- Construcción: Tubería de acero inoxidable AISI-316.
- Longitud: Dependiendo del espesor de muros.
- Tipo: Tubo-tubo con junta de estanquidad.  
Tubo-bridas con junta de estanquidad.  
Brida-bridas con junta de estanquidad.
- Bridas: Según DIN 2576.

### ACABADOS

- Según especificación técnica general: E.T. 1000 ACABADO DE EQUIPOS

### CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II, para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> PUENTE-GRÚA ELÉCTIRCO		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2712
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Modelo: Polipasto eléctrico de cadena
- Tipo: Eléctrico
- Capacidad: 1.000 Kg.
- Luz libre: 8.60 m.
- Recorrido máximo del gancho: 6,00 m.
- Accionamiento traslación del carro: Eléctrico, V: 20 m/min, motor 0,2 kw -3000 rpm
- Accionamiento de la polea: electrico por cadena. V: 5-6m/min, motor 1,1kw – 3000 rpm
- Accionamiento translaccion de puente Eléctrico, V:0- 20 m/min, motor 0,96 kw -1500 rpm con variador de frecuencia
- Perfil de rodadura: IPE 200
- Suspension mensula pilar

### MATERIALES

- Estructura del puente: S235/275JR.
- Gancho: STE-355 según (DIN 15401).
- Engranajes: acero tratado.
- Piñones: acero tratado

### ACABADOS

- Perfiles: Perfil resistente a la corrosión. Chorreado SA 2 1/2, imprimación 30 micras, acabado pintado en poliuretano alifático 200 micras

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> PUENTE-GRÚA ELÉCTIRCO		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2712
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

Nota: El Concursante deberá rellenar los datos que faltan de esta especificación técnica. Para cada servicio se rellenará una especificación. El Concursante podrá modificar las características de esta especificación técnica siempre y cuando mejore la calidad de los materiales o las prestaciones.

### CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II. para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> BARANDILLA PRVF		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2750
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## CARACTERÍSTICAS

- |   |   |  |
|---|---|--|
| - | Resina:                                       | espacios abiertos y confinados sin agresión química – ISOFTALICA.<br>Espacios confinados con agresión química – VINILESTER.  |
| - | Método fabricación:                           | Pultrusión.  |
| - | Pigmentación:                                 | resina tintada.  |
| - | Resistencia UV:                               | 5 en la escala de grises de la norma UNE-EN ISO 4892-parte 2.  |
| - | Resistencia al fuego:                         | M-1 (ASTM-E84).  |
| - | Resistencia al humo:                          | F-1 (ASTM-E84).  |
| - | Capa de protección:                           | espesor $\geq 0.20 \pm 0.03$ mm.<br>Resistente a impactos, sin descamaciones ni desprendimientos de la capa.   |
| - | Pasamanos:                                    | En aluminio ergonómico, continuo sin aristas ni ángulos vivos ni rebabas generadas por soldaduras.<br>Circulares $\varnothing \geq 50$ mm.<br>Perfiles $\geq 60 \times 50$ mm.<br>Altura $\geq 1.000$ mm.                            |
| - | Listones intermedios:<br>(Barra de seguridad) | circulares $\varnothing \geq 50$ mm.<br>Perfiles $\geq 50 \times 50$ mm.<br>Altura total $> 1.000$ mm se montan dos listones.<br>Altura total $\leq 1.000$ mm se monta un listón.<br>Distancia primer listón al suelo $\leq 450$ mm. |
| - | Rodapié:                                      | ancho $\geq 150$ mm.<br>Espacio libre bajo rodapie $\leq 10$ mm.   |
| - | Montantes:                                    | circulares $\varnothing \geq 50$ mm.<br>Perfiles $\geq 50 \times 50$ mm.<br>Sin perforaciones para listones intermedios.<br>Distancia $\leq 1.500$ mm.   |

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> BARANDILLA PRVF		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2750
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

- Anclaje: acero inoxidable austenítico AISI 316L / PRFV.
- Tornillería: acero inoxidable austenítico AISI 316L / PRFV.
- Adhesivos: Sin defectos según el tipo de ciclo D3 de la norma UNE-EN ISO 9142:2004.
- Unión Montante-Anclaje: se realizará con al menos tres tornillos separados 90 ° entre sí, evitando el efecto rótula de la unión.  
En caso de existir holgura entre ambas piezas, se rellenará con masilla de Poliuretano monocomponente resistente a la radiación ultravioleta.

#### ACABADOS

Suave al tacto, sin fibras en la superficie

- Según especificación técnica general: E.T. 1000 ACABADO DE EQUIPOS

Nota: El Concursante deberá rellenar los datos que faltan de esta especificación técnica. Para cada servicio se rellenará una especificación. El Concursante podrá modificar las características de esta especificación técnica siempre y cuando mejore la calidad de los materiales o las prestaciones.

#### CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II. para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TRAMEX PRVF		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2751
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## CARACTERÍSTICAS

- |   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| - | Resina:                               | espacios abiertos y confinados sin agresión química – ISOFTALICA.<br>Espacios confinados con agresión química – VINILESTER  |
| - | Método fabricación:                   | Pultrusión.   |
| - | Pigmentación:                         | resina tintada.   |
| - | Resistencia UV:                       | 5 en la escala de grises de la norma UNE-EN ISO 4892-parte 2.   |
| - | Resistencia al fuego:                 | M-1 (ASTM-E84).   |
| - | Resistencia al humo:                  | F-1 (ASTM-E84).   |
| - | Capa de protección:                   | espesor $\geq 0.20 \pm 0.03$ mm.<br>Resistente a impactos, sin descamaciones ni desprendimientos de la capa.  |
| - | Tolerancias:                          | longitud $\pm 1$ mm.<br>Anchura $\pm 1$ mm.<br>Espesor $\pm 2$ mm.<br>Alabeo $< 10$ mm/m.   |
| - | Coeficiente seguridad carga dinámica: | 2 respecto carga estática.  |
| - | Deflexión:                            | $< 6$ mm o extensión libre dividida por 200.  |
| - | Superficie graneada:                  | arena tratada.  |
| - | Resistencia al deslizamiento:         | R13 (DIN 51130) / $> 80$ BS 7976-2: 2002.   |
| - | Intersticios:                         | abertura máxima $\leq 8$ milímetros.  |
| - | Rigidizadores:                        | acero inoxidable austenítico AISI 316L.   |
| - | Clips de Montaje                      |   |
| • | Material:                             | acero inoxidable austenítico AISI 316L.   |
| • | Montaje:                              | sin perforación de viga soporte.<br>Montaje desde arriba.<br>Sistema para evitar la caída de la pletina inferior por desatornillado excesivo del tornillo de apriete. |



<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TRAMEX PRVF		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2751
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

- Marco: acero inoxidable austenítico AISI 316L / PRFV.
- Tornillería: acero inoxidable austenítico AISI 316L .
- Adhesivos: sin defectos según el tipo de ciclo D3 de la norma UNE-EN ISO 9142:2004.

## ACABADOS

Suave al tacto, sin fibras en la superficie, sin aristas cortantes.

- Según especificación técnica general: E.T. 1000 ACABADO DE EQUIPOS

Nota: El Concursante deberá rellenar los datos que faltan de esta especificación técnica. Para cada servicio se rellenará una especificación. El Concursante podrá modificar las características de esta especificación técnica siempre y cuando mejore la calidad de los materiales o las prestaciones.

## CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II. para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TAPAS DE REGISTRO		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2752
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

### CARACTERÍSTICAS

- Composición: Tapa y marco.
- Clase resistente:
- Material:
- Cota de paso de hombre mínima: 600 mm.
- Profundidad de encastramiento:
- Dispositivo adicional de cierre:
- Altura del marco mínima en clase D-400:
  - Dispositivo hormigón armado: 75 mm.
  - Dispositivo fundición: 100 mm.
- Bloqueo antirretorno:

### MARCADO

- Duradero y visible.
- EN 124.
- Clase resistente.
- Información del fabricante.
- Marca de organismo de certificación.
- Imagen corporativa del Canal de Isabel II Gestión.
- Indicación del servicio (abastecimiento, saneamiento o reutilización).

### ACABADOS

- Según especificación técnica general: E.T. 1000 ACABADO DE EQUIPOS

Nota: El Concursante deberá rellenar los datos que faltan de esta especificación técnica. Para cada servicio se rellenará una especificación. El Concursante podrá modificar las características de esta especificación técnica siempre y cuando mejore la calidad de los materiales o las prestaciones.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> TAPAS DE REGISTRO		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2752
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II, para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> PUERTA SECCIONABLE		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2753
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

### CARACTERÍSTICAS

- Marca/modelo: ---- / ---
- Tipo: formada por un conjunto de paneles deslizantes con un sistema de guiado.
- Paneles: formados por chapas (espesor mínimo de 2 mm) de acero galvanizado lacadas por ambas caras con aislamiento de poliuretano (con ancho mínimo de 40 mm) con una altura de 50 a 65 cm.
- Acristalamiento: de tipo acrílico con un mínimo de cuatro ventanas en un panel.
- Juntas: de espuma entre paneles; de goma entre panel y suelo y entre panel y dintel; verticales (PVC y elastómero) entre panel y guías.
- Con sistema de compensación compuesta por resortes y con bloqueo de seguridad por rotura de algún elemento.
- Sistema de guiado: formado por perfiles galvanizados y guiado con ruedas de nylon con rodamientos de bolas.

### ACCESORIOS

- Accionamiento motorizado (motor según E.T.-3401), y posibilidad de accionamiento manual, desde el interior o el exterior del edificio.
- Puerta peatonal incorporada con cerrajería y muelle.
- Cuadro de maniobra.

### MATERIALES

- Paneles: chapas de acero galvanizado lacado.
- Eje, guías y herrajes: acero galvanizado.

<b>OBRA:</b> RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> PUERTA SECCIONABLE		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. –2753
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> MAYO 2016

## ACABADOS

- Según especificación técnica general: E.T. 1000 ACABADO DE EQUIPOS

Nota: El Concursante deberá rellenar los datos que faltan de esta especificación técnica. Para cada servicio se rellenará una especificación. El Concursante podrá modificar las características de esta especificación técnica siempre y cuando mejore la calidad de los materiales o las prestaciones.

## CONTROL DE CALIDAD

El control de calidad será realizado por empresa de inspección aplicando el programa de puntos de inspección aprobado por Canal de Isabel II para este equipo y que se adjuntará a esta ET.

## ANEXO II: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS DE CONTROL



## ÍNDICE

EQUIPO: AUTÓMATA PROGRAMABLE .....	2
Nº DE ORDEN: E.T. - 4001.....	2
EQUIPO: SISTEMA DE CONTROL .....	6
Nº DE ORDEN: E.T. - 4002 .....	6
EQUIPO: SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA .....	7
Nº DE ORDEN: E.T. - 4011 .....	7
EQUIPO: SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA RTU .....	9
Nº DE ORDEN: E.T. - 4012 .....	9
EQUIPO: CUADRO SINÓPTICO .....	11
Nº DE ORDEN: E.T. - 4101 .....	11
EQUIPO: INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA .....	12
Nº DE ORDEN: E.T. - 4201.....	12
EQUIPO: INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO VARILLA .....	13
Nº DE ORDEN: E.T. - 4201 A.....	13
EQUIPO: MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO .....	14
Nº DE ORDEN: E.T. - 4202.....	14
EQUIPO: MEDIDA DE TEMPERATURA .....	16
Nº DE ORDEN: E.T. - 4203.....	16
EQUIPO: MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERIA.....	17
Nº DE ORDEN: E.T. - 4204.....	17
EQUIPO: MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERIA PARCIALMENTE LLENA.....	19
Nº DE ORDEN: E.T. - 4204 A.....	19
EQUIPO: MEDIDA DE PH .....	21
Nº DE ORDEN: E.T. - 4205.....	21
EQUIPO: MEDIDA DE CAUDAL DE AIRE, DE AIRE COMPRIMIDO Y DE BIOGÁS.....	23
Nº DE ORDEN: E.T. - 4206.....	23
EQUIPO: MEDIDOR DE PRESIÓN .....	25
Nº DE ORDEN: E.T. - 4207 .....	25
EQUIPO: MANÓMETRO CON SEPARADOR .....	26
Nº DE ORDEN: E.T. - 4208 .....	26
EQUIPO: MEDIDOR DE NIVEL RADAR.....	27
Nº DE ORDEN: E.T. - 4209.....	27
EQUIPO: MEDIDA DE POTENCIAL REDOX .....	28
Nº DE ORDEN: E.T. - 42010 .....	28
EQUIPO: ACTUADOR ELÉCTRICO MULTIVUELTA Y CONTROL DE ACTUADOR PARA MANIOBRA Y TELEMANDO DE VÁLVULA .....	30
Nº DE ORDEN: E.T. - 4211.....	30



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: AUTÓMATA PROGRAMABLE</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 4001</b>
<b>SERVICIO: AUTOMATISMO</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: OCTUBRE DE 2007</b>

## CARACTERÍSTICAS

### Autómata programable

#### General

El sistema de control de la instalación pertenecerá a la familia de los autómatas programables, y como tal estará compuesto por: Bastidor, unidad central, fuente de alimentación, módulo de comunicaciones y módulos de E/S.  
A continuación, se describen las características de cada una de distintas partes del sistema de control.

#### Bastidor

- Rack para montaje de la unidad central y los distintos módulos de E/S y comunicaciones.
- Contará con al menos un bastidor central con (un máximo) de 11 posiciones de conexión de módulos, en función de la instalación y será ampliable en bastidores auxiliares en caso de necesidad.

#### Unidad central

- Permitirá la elaboración de programas de usuario en lenguajes de planos de contactos (LAD), bloques de funciones (FBD) y listas de instrucciones (STL), además de lenguajes de alto nivel como por ejemplo SCL, CFC, Graph y HiGraph. El programa podrá elaborarse combinando módulos desarrollados en distintos lenguajes.
- La herramienta de desarrollo ha de permitir la elaboración de librerías de usuario y librerías de funcionalidad específica.
- Características técnicas:
  - Memoria de usuario: desde 288 Kbytes .
  - Memoria de carga: ampliable hasta 8 MB (RAM/FERPOM)
  - Posibilidad de remanencia de memoria en caso de fallo de tensión de alimentación.
  - Capacidad de direccionamiento de E/S: desde 2kbytes. Canales digitales desde 16384, canales analógicos desde 1024 canales.
  - Puertos incluidos de comunicaciones incluidos en la CPU:
    - Puerto de programación RS-485, utilizable como interfaz con dispositivos HMI.
    - interfaz Web para su diagnóstico sencillo.

<b>OBRA:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> AUTÓMATA PROGRAMABLE		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 4001
<b>SERVICIO:</b> AUTOMATISMO	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> OCTUBRE DE 2007

- Puerto de comunicaciones PROFIBUS-DP, para comunicación con estaciones de periferia en caso de ser solicitada. Utilizable como interfaz con dispositivos HMI y puerto de programación.
- Puerto de comunicaciones Ethernet /PROFINET-IO, para comunicación con estaciones de periferia en caso de ser solicitada. Utilizable como interfaz con dispositivos HMI y puerto de programación.

Las CPUs con interfaz Ethernet/PROFINET-IO contarán con una interfaz Web para su diagnóstico sencillo.

#### Fuente de alimentación

- Tensión de entrada nominal: 120 V AC ó 230V AC ó 24 V DC.
- Corriente de salida: desde 4A a 20A, en función de las necesidades del bastidor.

#### Módulo de comunicaciones industrial Ethernet

- Interfaz de conexión de tipo RJ45 según Industrial Ethernet.
- Dispondrá al menos de dos puertos que realizaran la función de switch.
- Soporte para protocolos: TCP/IP, UDP/IP, ISO-on-TCP (RFC1006), PROFINET-IO, PROFINET-CBA.
- Incluirá una interfaz web para su diagnóstico y configuración.
- Dispondrá de la capacidad de configuración y diagnóstico de los enlaces y equipos de la red.

#### Módulos de E/S digitales

Los módulos de entradas digitales cumplirán al menos las propiedades siguientes:

- 32 entradas, con separación galvánica en grupos de 16.
- Tensión nominal de entrada 24 V c.c.
- Adecuados para conmutadores y detectores de proximidad (BERO) a 2/3/4 hilos.
- Dispondrán de un bornero frontal para su sencillo cableado y reposición.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: AUTÓMATA PROGRAMABLE</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 4001</b>
<b>SERVICIO: AUTOMATISMO</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: OCTUBRE DE 2007</b>

Los módulos de salidas digitales cumplirán al menos las propiedades siguientes:

- salidas, con separación galvánica en grupos de 8
- Intensidad de salida 0,5 A.
- Tensión nominal de carga 24 V c.c.
- Adecuado para electro válvulas, contactores de c.c. y lámparas de señalización.
- Dispondrán de un bornero frontal para su sencillo cableado y reposición.

Módulos de E/S  
analógicos

- El rango de módulos de E/S será amplio, en número señales por módulo y tipo.
- Los módulos dispondrán de un bornero frontal para su sencillo cableado y reposición.
- 8 entradas formando 4 grupos de canales
- Tipo de medición ajustable por grupo de canales:
  - Tensión
  - Intensidad
  - Resistencia
  - Temperatura.
- Resolución ajustable por grupo de canales (9/12/14 bits + signo).
- Selección del rango de medición discrecional por cada grupo de canales.
- Diagnóstico parametrizable y alarma de diagnóstico.
- Diagnóstico parametrizable y alarma de diagnóstico.
- Supervisión de valores límite ajustable para 2 canales.
- Alarma de proceso ajustable al rebasarse el valor límite.
- Con separación galvánica frente a la CPU y a la tensión de carga.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: AUTÓMATA PROGRAMABLE</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 4001</b>
<b>SERVICIO: AUTOMATISMO</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: OCTUBRE DE 2007</b>

#### Interfaz HMI

- La herramienta de configuración, gestión y desarrollo de la interfaz de usuario HMI ha de estar integrada el sistema de desarrollo de las unidades de control.
- Capacidad de importación de las variables y simbólicos creados sobre las unidades de control.
- El interfaz deberá permitir la plena configuración en una herramienta única.
- Pantalla TFT color de al menos 17" para PC industrial o paneles HMI de color 12" táctil.
- Puertos incluidos en el dispositivo HMI:
  - 1 x RS422.
  - 1 x RS485.
  - 2 x RJ45 Industrial Ethernet.
  - 1 x CF-Card-Slot.
  - 1 x Multi Media Card-Slot.
- 12 Mbytes de memoria de usuario / 12 Mbytes memoria de opciones.
- Software WIN CC Flexible o similar.

#### Armario para alojamiento de Autómata y Panel de Operador

Armario para alojamiento de PLC formado por al menos 2 módulos de 800 mm. de ancho, 2.000 m. de alto y 500 mm. de fondo para contener y conectar en su interior los siguientes elementos:

- Autómata programable.
- Panel de operador en puerta (12,1 pulgadas).
- Instalación de módulos de interface.
- Instalación de módulos interface para separación galvánica de los módulos de entrada/salida del autómata.
- Ventilación.
- Iluminación.
- Relès necesarios para conexión de equipos por fallo de PLC.
- Relès para niveles y señales de campo.
- Transformador 220/220 V 1.250 – 1500 VA
- Fuente de alimentación 24 VDC 10 A.
- Equipos configuración de red (transceivers y/o switches) industriales y alimentados mediante fuente de alimentación independiente.
- Fuente de alimentación independiente para elementos de red.
- Interruptor automático general.

<b>OBRA:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> SISTEMA DE CONTROL		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. – 4002
<b>SERVICIO:</b> CONTROL	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> enero 2013

Se entiende por sistema de control todos los equipos electrónicos, programas, cableado y fibra óptica que intervienen en el sistema automático de gobierno de la instalación.

#### DESCRIPCIÓN DE ARMARIOS DE PLC:

- **CCM x: (para cada CCM de la instalación)**
  - Marca y modelo PLC:
  - Dirección IP: - Mascara de red:
  - Marca y modelo Panel de Operador:
  - Dirección IP: - Mascara de red:
  - Marca y modelo de UPS:
  - Marca, modelo y nº de puertos Switch:
  - Marca, modelo y nº de puertos fibra-cable:

#### SOFTWARE DE SUPERVISIÓN:

- Marca y modelo:

#### PC DE SUPERVISIÓN:

- Marca y modelo: - Procesador:
- Memoria y Disco duro: - Unidades ópticas:
- Puertos de comunicación: - Sistema operativo:
- Interface Ethernet Dirección IP: - Mascara de red:

#### COMUNICACIONES EDIFICIO CONTROL:

- Marca, modelo y nº de puertos Switch:
- Marca, modelo y nº de puertos fibra-cable:

#### IMPRESORAS:

- Marca y modelo:
- Conectividad:

#### ESQUEMA RED DE CONTROL:

En este apartado se incluirá un esquema que represente la totalidad de la red, anillo de F.O., buses de campo, etc. En cada nodo de la red y subredes se indicará la dirección de red (IP y/o bus).

<b>OBRA:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. – 4011
<b>SERVICIO:</b> CONTROL	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> MARZO 2015

#### CARACTERÍSTICAS SAI:

- Marca y modelo SAI:
- On-line, de doble conversión
- By-pass manual, sin paso por cero
- Tensión de entrada: Monofásica 230 Vca
- Tensión de salida: Monofásica 230 Vca
- Factor de potencia en entrada:
- Potencia: 2250 W
- Autonomía: 2 hora
- Baterías:
- Etapas de rectificador [1 ó 2]:
- Etapas de inversor [1 ó 2]:
- Etapas de acumulación [1 ó 2]:
- En caso de avería del módulo de control, los módulos rectificadores y módulos inversores seguirán funcionando en modo autónomo, pasando a modo emergencia al régimen de carga de flotación, dando la pertinente alarma de módulo de control mediante señalización remota.
- Cuando el rectificador o inversor en servicio, presenten alguna anomalía, automáticamente se producirá la desconexión de éste y la conexión del rectificador o inversor en reserva, señalizándose esta anomalía en el panel de control o cuadro de mando.

#### OTRAS CARACTERÍSTICAS:

- Protección contra fallos de red, variaciones de tensión, variaciones de frecuencia, distorsión de tensión, armónicos, interferencias, picos de tensión y rayos
- Distorsión armónica total de tensión THDv < 3%
- Permite 100% de carga no lineal
- Nivel de ruido < 45 dB (A) a 1m
- Reencendido automático programable

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. – 4011</b>
<b>SERVICIO: CONTROL</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: MARZO 2015</b>

- Test de baterías
- Función timer incorporada
- Salida RS232 + software de monitorización y supervisión del SAI

#### PROTECCIÓN:

- Protección de corriente alterna 230 V de entrada:
  - Interruptor general automático magnetotérmico y diferencial
- Protecciones de distribución ininterrumpida:
  - Interruptor general automático magnetotérmico dotado de señalización de estado (baterías)

Interruptores automáticos magnetotérmicos dotados de contacto de señalización de estado (distribución-protección de tensión alterna salida SAI a utilizaciones)

#### BASTIDOR:

- Dimensiones:
- Mecánica (Formato torre / Formato con subbastidores):

#### CARACTERÍSTICAS BATERÍAS:

- Tipo: Plomo-Ácido con sellado VRLA AGM/GEL
- Nº de bloques:
- Nº de elementos por bloque:
- Capacidad [Ah]:
- Autonomía [h]:
- Potencia de carga permanentemente Conectada [W]:

#### NORMATIVA:

- Normativa IEC/VDE
- CE. Directiva de Compatibilidad Electromagnética

<b>OBRA:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA RTU		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. – 4012
<b>SERVICIO:</b> CONTROL	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> SEPTIEMBRE 2016

#### CARACTERÍSTICAS SAI:

- Marca y modelo SAI:
- On-line, de doble conversión
- By-pass manual, sin paso por cero
- Tensión de entrada: Monofásica 230 Vca
- Tensiones de salida: Monofásica 230 Vca, 24 Vcc y -48 Vcc (positivo puesto a tierra).
- Factor de potencia en entrada:
- Capacidad mínima de baterías: 550 Ah a una tensión de 12 Vcc.
- Autonomía: 2 hora
- Baterías:
- Etapas de rectificador [1 ó 2]:
- Etapas de inversor [1 ó 2]:
- Etapas de acumulación [1 ó 2]:
- En caso de avería del módulo de control, los módulos rectificadores y módulos inversores seguirán funcionando en modo autónomo, pasando a modo emergencia al régimen de carga de flotación, dando la pertinente alarma de módulo de control mediante señalización remota.
- Cuando el rectificador o inversor en servicio, presenten alguna anomalía, automáticamente se producirá la desconexión de éste y la conexión del rectificador o inversor en reserva, señalizándose esta anomalía en el panel de control o cuadro de mando.

#### OTRAS CARACTERÍSTICAS:

- Protección contra fallos de red, variaciones de tensión, variaciones de frecuencia, distorsión de tensión, armónicos, interferencias, picos de tensión y rayos
- Distorsión armónica total de tensión THDv < 3%
- Permite 100% de carga no lineal
- Nivel de ruido < 45 dB (A) a 1m
- Reencendido automático programable



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA RTU</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. – 4012</b>
<b>SERVICIO: CONTROL</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: SEPTIEMBRE 2016</b>

- Test de baterías
- Función timer incorporada
- Salida RS232 + software de monitorización y supervisión del SAI

#### PROTECCIÓN:

- Protección de corriente alterna 230 V de entrada:
  - Interruptor general automático magnetotérmico y diferencial
- Protecciones de distribución ininterrumpida:
  - Interruptor general automático magnetotérmico dotado de señalización de estado (baterías)

Interruptores automáticos magnetotérmicos dotados de contacto de señalización de estado (distribución-protección de tensión alterna salida SAI a utilizaciones)

#### BASTIDOR:

- Dimensiones:
- Mecánica (Formato torre / Formato con subbastidores):

#### CARACTERÍSTICAS BATERÍAS:

- Tipo: Plomo-Ácido con sellado VRLA AGM/GEL
- Nº de bloques (mínimo 2):
- Nº de elementos por bloque:
- Capacidad [Ah]:
- Autonomía [h]:
- Potencia de carga permanentemente Conectada [W]:

#### NORMATIVA:

- Normativa IEC/VDE
- CE. Directiva de Compatibilidad Electromagnética

<b>OBRA:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> CUADRO SINÓPTICO		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. – 4101
<b>SERVICIO:</b> CONTROL	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> FEBRERO DE 2005

## FABRICANTE

- Marca:

## CARACTERÍSTICAS

Panel sinóptico a instalar en la Sala de Control, fabricado en sistema mosaico, formado por módulos independientes de policarbonato de dimensiones 48 x 48 mm, ensamblados entre sí, y placas frontales de policarbonato fijadas a los módulos o retícula a presión y extraíbles por la parte delantera.

El panel sinóptico se montará sobre un bastidor metálico construido con perfil de aluminio anodizado de 48 x 48 mm. de sección, y formado por una estructura autoportante con una puerta lateral para acceso al interior, la distancia mínima entre el cuadro sinóptico y el paramento posterior será de 2 m. El revestimiento del chasis se hará con paneles sandwich de chapa de aluminio lacado y núcleo central de polietileno extruido. Formado todo un conjunto, anclándose al suelo y pared mediante escuadras, también de aluminio.

El bastidor será totalmente desmontable, acoplándose al suelo mediante al adecuado zócalo en su parte inferior.

El bastidor será totalmente desmontable, acoplándose al suelo mediante al adecuado zócalo en su parte inferior.

Las dimensiones totales del bastidor permitirán el correcto montaje del Panel Sinóptico sobre él, y se adaptarán a las dimensiones resultantes de Sala de Control considerando los espacios destinados a falso techo y pavimento sobreelevado.

El panel dispondrá de placas de canto romo en todo su perímetro, y será fijado al bastidor mediante tacos de madera.

El panel representará un esquema de funcionamiento de la Planta. Dicho esquema será grabado y serigrafiado a varios colores.

La señalización se realizará mediante diodos de tipo LED, de super alta luminosidad, montados con difusor enrasado, con resistencias de caída de tensión, diodos para pruebas de lámparas y bornas enchufables.

El cuadro sinóptico dispondrá de un puerto de comunicaciones para conectarlo al plc encargado de su gestión.

Dispondrá de un pulsador de prueba de lámparas en su frontal, así como otro lógico incluido en Supervisor de la sala de control.

El parpadeo lento o normal del LED se producirá a una frecuencia de 2 Hz, siendo el parpadeo rápido a una frecuencia de 5 Hz.


- Conformidad:

Marcado CE

<b>OBRA:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO BOYA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 4201
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> enero 2013

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Modelo:
- Cubierta: Polipropileno
- Cable: PVC especial
- Capacidad de ruptura: 15 A.
- Instalación: Vertical colgado según imagen adjunta
- Longitud de cable: Varias según los casos
- Temperatura de funcionamiento: 0 – 50 ° C.
- Alimentación: 24 Vca
- Conformidad: Marcado CE

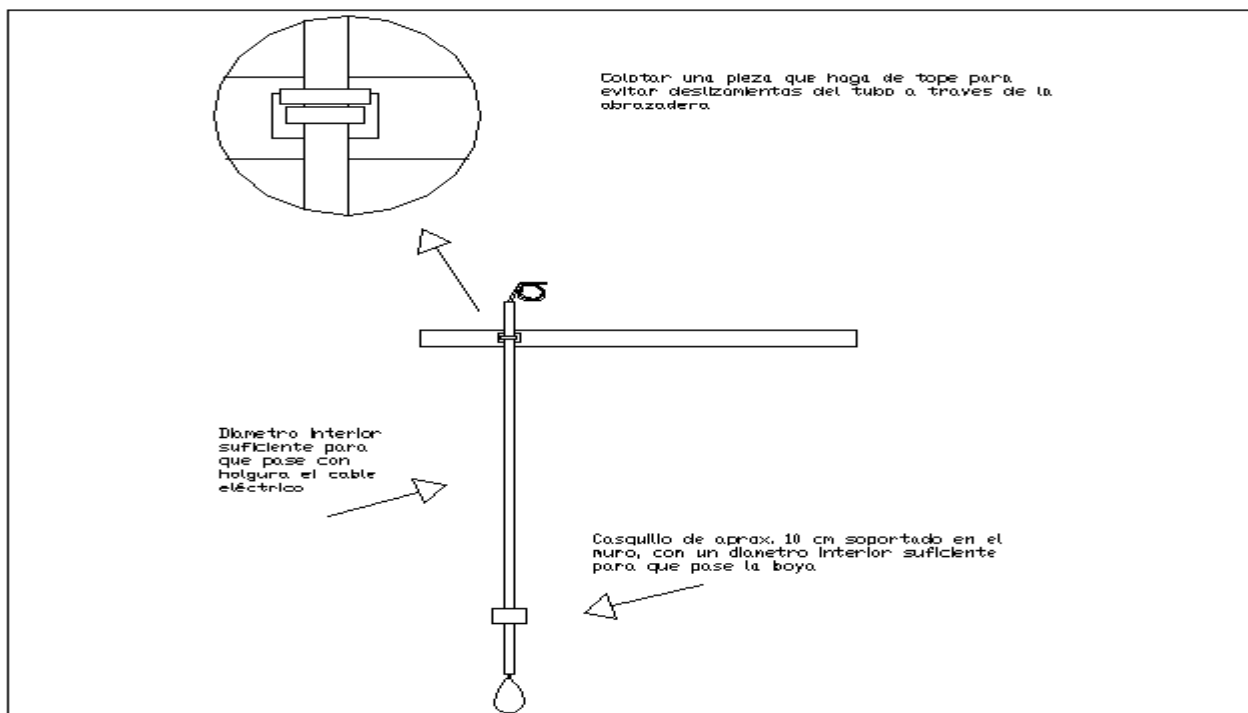

### ACABADOS

- Según estándar del fabricante.

<b>OBRA:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO VARILLA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. – 4201 A
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> enero 2013

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Modelo:
- Versión: Compacta, circuito evaluador incorporado en cabezal.
- Salida: Por relé libre de potencial incluido
- Instalación: Accesorios incluidos
- Longitud varilla: Concretar con cada caso.
- Temperatura de funcionamiento: -40º a 100 º C.
- Conformidad: Marcado CE

### ACABADOS

- Según estándar del fabricante.

<b>OBRA:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 4202
<b>SERVICIO:</b> REACTORES BIOLÓGICOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> enero 2013

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:

### Convertidor de señal

- Modelo:
- Salidas de corriente: 1 salida de 4-20 mA
- Pantalla LCD alfanumérica: Incluida
- Protección: IP 67
- Montaje: Pared
- Alimentación: 85 - 264 Vca +10 % -15 %, 50/60 Hz, 5 VA
- Temperaturas de operación: - 40 °C a + 60 °C
- Cumplimiento de Normas: CE. Emisiones: EN 50081. Inmunidad: EN 50082.
- Protocolo: HART

### Transmisor

- Modelo:
- Sistema: Flotador esférico
- Material: PBT/PC
- Peso / tamaño: 2,7 Kg. / diámetro: 240 mm.
- Rango de medida de oxígeno: 0 a 1 - 50 mg/l o ppm.
- Rango medida de temperatura: 0 a 70 °C.
- Precisión medida de oxígeno:  $\pm 0,5$  % del fondo de escala
- Precisión medida temperatura:  $\pm 0,1$  °C
- Salidas de corriente: 1 salida de 4-20 mA (escalable mediante HART).
- Protección: IP 68
- Temperaturas de operación: Aire: - 40 °C a + 60 °C. Medio: 0 a + 60 °C.
- Alimentación: 12 - 30 Vcc
- Calibración: Automática compensada para temperatura.
- Cumplimiento de Normas: CE. Emisión: EN 50081. Inmunidad: EN 61000-6-2

<b>OBRA:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 4202
<b>SERVICIO:</b> REACTORES BIOLÓGICOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> enero 2013

### Sensor

- Modelo:
- Tipo: Célula de Clark intercambiable. Vida útil: 2-3 años.
- Materiales:
  - Membrana: 50 micras FEP Teflón
  - Cátodo: Oro
  - Ánodo: Plata
  - Electrolito: KCL
- Peso: 15 g.
- Temperaturas de operación: 0 ° C a + 40 ° C.
- Colocación: En la parte inferior del flotador esférico
- Sistema de limpieza: Autolimpiable por el diseño especial de las aletas de la parte inferior del flotador.
- Conformidad: Marcado CE

### ACABADOS

- Según estándar del fabricante.

<b>OBRA:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> MEDIDA DE TEMPERATURA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 4203
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> FEBRERO DE 2005

## CARACTERÍSTICAS

### Sensor

- Marca:
- Modelo:
- Tipo: Pt 100
- Longitud: A determinar
- Conexión: Roscada 1/2" gas
- Cabeza: Adecuada para alojar un convertidor adecuado

### Convertidor

- Marca:
- Modelo:
- Entrada: Pt 100
- Rango: 0 - 50 ° C.
- Alimentación: 24 Vcc
- Salida: 4-20 mA.

### Indicador local

- Marca:
- Modelo:
- Caja: Estanca de polietileno expandido
- Escala: 0 – 100 % y/o °C
- Señal de salida: 4 - 20 mA y/o Bus de campo seleccionado para Sistema de Control.
- Alimentación: 230 V. 50 Hz.
- Protección: IP 68
- Conformidad: Marcado CE

## ACABADOS

- Según estándar del fabricante.

<b>OBRA:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 4204
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> enero 2013

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- **Modelo sensor:**
- Principio de medida: Electromagnético
- Montaje: Carrete de medida en tubería mediante brida de conexión y electrónica separada del tubo de medida.  
  
Tramo de entrada:  $\geq 5$  DN  
Tramo de salida:  $\geq 3$  DN
- Tamaño: DN xxx
- Rango de medida: De 0,3 a 12 m/s
- Materiales:
  - Tubo de medida: Acero inoxidable
  - Recubrimiento: Polipropileno DN  $\leq 50$  (Reactivos, justificar compatibilidad)  
Goma Dura DN  $\geq 50$  (Agua Fango)
  - Electrodo de medida: Hastelloy C
  - Electrodo de puesta a tierra: Incluidos en carrete de medida Hastelloy C
  - Bridas: Según DIN 2632.
- Límite de temperatura de proceso: Polipropileno: - 5º. a + 90º C  
Goma Dura: - 5º a + 80º C
- Protección sensor: IP 68

## Convertidor de señal

- Modelo:
- Precisión:  $\leq 0.2$  % valor instantáneo



<b>OBRA:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERIA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 4204
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> enero 2013

- Alojamiento de la unidad electrónica: Separada del cuerpo medidor en caja de aleación de aluminio y/o recubierta en poliuretano.
- Alimentación: 230 V, 50 Hz.
- Salida: 4-20 mA.  
Impulsos de totalización  
y/o bus de campo seleccionado para Sistema de Control.
- Impedancia de salida: Menor de 1 Mohm
- Límites de temperaturas de proceso: -5 ° C a +80 ° C.
- Tiempo de respuesta: 3 seg.
- Conductividad mínima:  $\geq 50 \mu S/cm$
- Longitud cable sensor-unidad de medida: Mín 25 metros. Se justificará la longitud indicada si es inferior.
- Protección: IP 67
- Conformidad: Marcado CE

## ACABADOS

- Según estándar del fabricante.

<b>OBRA:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERÍA PARCIALMENTE LLENA		Nº DE ORDEN: E.T. – 4204 A
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 2	<b>FECHA:</b> enero 2013

## CARACTERÍSTICAS

- **Marca:**
- **Modelo sensor:**
- **Principio medida:** Electromagnético/Capacitivo
- **Montaje:** Carrete de medida en tubería mediante brida de conexión y electrónica separada del tubo de medida.  
  
Tramo de entrada:  $\geq 5$  DN  
Tramo de salida:  $\geq 3$  DN
- **Tamaño:** DN xxx
- **Rango de medida:** Min. del 10% al 100% se sección inundada.  
De 0,3 a 12 m/s
- **Materiales:**
  - Tubo de medida: Acero inoxidable.
  - Recubrimiento: Goma dura.
  - Electrodo de medida: AISI 1.4571.
  - Electrodo de puesta a tierra incluidos en carrete de medida: AISI 1.4571.
  - Bidas: Según DIN 2632.
  - Unidad electrónica: Aluminio fundido.
  - Método de calibración: Calibración húmeda homologada.
- **Límite temperatura de proceso:**  $-5^{\circ}\text{C}$  a  $+80^{\circ}\text{C}$ .
- **Conductividad mínima:**  $\geq 50\mu\text{S/cm}$
- **Protección sensor:** IP 68.

<b>OBRA:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> MEDIDA DE CAUDAL EN TUBERIA PARCIALMENTE LLENA		Nº DE ORDEN: E.T. – 4204 A
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 2	<b>FECHA:</b> enero 2013

### Convertidor de señal

- Modelo:
- Precisión:  $\leq 0.2$  % valor instantáneo
- Alojamiento de la unidad electrónica: Separada del cuerpo medidor en caja de aleación de aluminio y/o recubierta en poliuretano.
- Alimentación: 230 V, 50 Hz.
- Salida: 4-20 mA.  
Impulsos de totalización  
Y/o bus de campo seleccionado para Sistema de Control.
- Impedancia de salida: Menor de 1 Mohm
- Longitud cable sensor-unidad de medida: Mín 25 metros. Se justificará la longitud indicada si es inferior.
- Tiempo de respuesta:  $\leq 3$  seg.
- Protección: IP 67.
- Conformidad: Marcado CE
- Acabados: Según estándar del fabricante

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: MEDIDA DE PH</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 4205</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: enero 2013</b>

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:

### Transmisor de señal y medida local

- Modelo:
- Alojamiento de la unidad: Envolverte de material plástico reforzado con fibra de vidrio, del tipo ABS PC Fr.
- Membrana frontal: Resistente a la radiación UV.
- Dimensiones:
- Protección: IP 67
- Montaje: Mural, sobre tubo cilíndrico o sobre estructura metálica
- Alimentación: 230 Vca 50 Hz
- Compatibilidad electromagnética: Emisiones e inmunidad EN 61326.
- Temperaturas de operación nominales: - 10 ° C a + 55 ° C
- Medida de pH:
  - Referencia de temperatura: + 25 ° C
  - Rango de medida: 0 – 14
  - Resolución de medida: pH 0,01
- Medida de temperatura:
  - Sensor: Pt 100
  - Rango de medida: - 50 ° C a + 150 ° C
  - Resolución de medida: 0,1 ° C
- Conexiones eléctricas:
  - Señal de entrada procedente de los electrodos
  - Señal de entrada procedente de sonda Pt 100
  - Señal de salida de pH, 0 / 4 - 20 mA, con separación galvánica.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: MEDIDA DE PH</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 4205</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: enero 2013</b>

- Señal de salida de temperatura, 0 / 4 - 20 mA, con separación galvánica.
- Y/o bus de campo seleccionado para Sistema de Control
- Salida relé libre de potencial para sistema de limpieza

#### Sonda de inmersión

- Modelo:
- Montaje: Local, tipo inmersión
- Material del cuerpo: PVC – U
- Longitud total: 1.630 mm.
- Longitud de inmersión: Hasta 1.400 mm.
- Elementos adicionales:
  - Soporte para suspensión vertical de acero inoxidable 1.4401 (si fuera preciso)

#### Electrodos

- Modelo:
- Tipo:
- Protección del alojamiento: IP 68
- Sonda Pt 100: Integrada
- Rango de medida de pH: 0 – 14
- Rango de temperatura (Pt 100): 0 - 110 ° C.
- Preamplificador integrado: Incorporado en el cuerpo.

#### Sistema de limpieza de los electrodos

- Referencia:
- Tipo: Tubo acoplado al cuerpo de la sonda con conexión superior e inferior con rociador dirigida a los electrodos.
- Conformidad: Marcado CE

#### ACABADOS

- Según estándar del fabricante

<b>OBRA:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> MEDIDA DE CAUDAL DE AIRE, DE AIRE COMPRIMIDO Y DE BIOGÁS		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 4206
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> DICIEMBRE DE 2.004

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Modelo:

## Especificaciones

- Principio de medida: Dispersión térmica
- Rango de tuberías de conducción: 51 a 610 mm. (2 a 24 pulgadas).
- Rango de medida: 0,23 a 122 MPS (metros por segundo) en las condiciones estándar de 21,1 ° C y 1,01325 bar.
- Precisión:  $\pm 2 \%$  del valor medido  $\pm 0,5 \%$  del fondo de escala.
- Rango de temperatura: 4 a 38 ° C (Opcional de -18 a 93 ° C).
- Rango de presión: 0,7 a 3,4 bar
- Tiempo de respuesta: 3,5 s. para flujo decreciente  
7,2 s. para flujo creciente
- Grado de protección: IP-67
- Configuración: En unidades estándar de caudal volumétrico o de caudal másico.

## Sonda

- Instalación: Inserción
- Material del cuerpo: Cuerpo de acero inoxidable 316L.
- Material del thermowell: Hastelloy C (Aleación de níquel, molibdeno y cromo) con sensores RTD de platino.
- Acoplamiento: Conexión macho  $\frac{1}{2}$ " NPT ó  $\frac{3}{4}$ " NPT, con tuerca de acero inoxidable y casquillo ajustable de teflón o acero inoxidable.
- Longitud de inserción ajustable en función del diámetro del tubo: De 51 a 150 mm. (2 a 6 pulgadas)  
De 150 a 305 mm. (6 a 12 pulgadas)  
De 305 a 610 mm. (12 a 24 pulgadas).

<b>OBRA:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> MEDIDA DE CAUDAL DE AIRE, DE AIRE COMPRIMIDO Y DE BIOGÁS		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 4206
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> DICIEMBRE DE 2.004

- Presión máxima de operación sin daños: 34 bar con casquillo de acero inoxidable.  
10 bar con casquillo de teflón
- Temperatura máxima de operación sin daños: -18 a 121 ° C, con casquillo de acero inox.  
-18 a 93 ° C, con casquillo de teflón.

#### Transmisor

- Alojamiento del módulo electrónico: IP 68
- Temperatura de operación: -18 a 60 ° C
- Alimentación eléctrica: 12 a 36 Vdc o 230 Vdc 50 Hz
- Señal de salida: 2 Analógicas 0 - 20 mA Caudal y/o Temperatura  
Y/o bus de campo seleccionado para Sistema de Control
- Conformidad: Marcado CE

#### ACABADOS

- Según estándar del fabricante.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: MEDIDOR DE PRESIÓN</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. – 4207</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: enero 2013</b>

- Marca:
- Modelo
- Célula de medida: Presión. Con liquido de relleno inerte.
- Rango de medida de entrada: xx a xx bar.
- Indicador digital: Visible en todo momento.
- Montaje:
- Materiales:
  - Boquilla de conexión: Acero inox AISI-316 para conexión con picaje 1", con llave de aislamiento y conexión en T para limpieza.
  - Unidad electrónica: Aleación de aluminio.
  - Alimentación: 24 Vdc.
  - Salida: 4-20 mA y/o bus de campo seleccionado para Sistema de Control.
- Protección: IP 68
- Límite de temperatura de proceso: -20º C a 100º C
- Rango de medida de salida:
- Conformidad: Marcado CE

## ACABADOS

- Según estándar del fabricante.



<b>OBRA:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> MANÓMETRO CON SEPARADOR		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. – 4208
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> enero 2013

- Marca:
- Tipo: Muelle tubular, sistema Bourdon, con membrana separadora
- Modelo: Concéntrico
- Tipo de conexión: Inferior o posterior rosca macho
- Diámetro de conexión: 1/2" gas
- Diámetro de esfera: 100 mm.
- Fluido: Agua con fangos
- Gama de medida: 0-5 Kg/cm<sup>2</sup>
- Protección: IP 55
- Exactitud: 1
- Unidad de medida de presión: Bar, Kg/cm<sup>2</sup>, mca, según los casos
- Construcción: Según DIN 16064
- Materiales:
  - Aguja: Aluminio, pintada de negro
  - Piezas de contacto con el fluido: Aleación de cobre
  - Caja: Acero, estanca a chorro de agua
  - Cierre: Cristal de vidrio
  - Esfera: Aluminio fondo blanco
- Temperatura máxima de trabajo: 100 ° C
- Sobrepresión máxima: 130% de la escala máxima de graduación durante breves espacios de tiempo.
- Fondo de escala: Ajustado para que la presión de trabajo se sitúe en un 25% de la escala.
- Conformidad: Marcado CE

#### - ACABADOS

Según estándar del fabricante

<b>OBRA:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> MEDIDOR DE NIVEL RADAR		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 4209
<b>SERVICIO:</b> Varios	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> enero 2013

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Modelo:
- Principio de medida: Microondas Radar.
- Tipo de antena: Según aplicación.
- Montaje: Bridado según DIN 2501.
- Materiales:
  - Antena:
  - Brida:
  - Convertidor
- Alimentación: 230 Vca 50 Hz
- Salida: 4 – 20 mA y/o bus de campo seleccionado para Sistema de Control.
- Protección: IP67
- Limite temperatura de proceso: -20º C a +100º C.
- Rango de medida: Según aplicación.
- Conformidad: Marcado CE

## ACABADOS

- Según estándar del fabricante

<b>OBRA:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> MEDIDA DE POTENCIAL REDOX		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. – 42010
<b>SERVICIO:</b> Varios	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> enero 2013

## CARACTERÍSTICAS

### Sonda:

- Marca:
- Modelo:
- Montaje: Local tipo inmersión.
- Material:
  - Cuerpo: Ryton
  - Electrodo: Platino
  - Diafragma: Teflón poroso
- Longitud pértiga inmersión: Min. 2 m.
- Elementos adicionales: Soportes y sujeciones necesarias.
- Rango de temperatura ambiente: 0º - 105º C
- Conexión del sensor: Roscado 1".
- Dimensiones:
- Rango: -1.500 a 1.500 mV
- Sensor de temperatura: NTC
- Longitud cable sensor-transmisor: Min. 10m, justificar longitud.
- Electrodo de referencia: Incluido.

### Transmisor:

- Marca:
- Modelo:
- Número de canales: Min. 2. Ampliables y configurables en campo.
- Montaje: Local tipo mural.
- Precisión:  $\geq 1$  mV
- Alimentación: 230 Vca 50 Hz
- Salida: 2 analógicas 4 – 20 mA y/o bus de campo seleccionado para Sistema de Control. Relés libres de potencial configurables.
- Protección: IP67

<b>OBRA:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> MEDIDA DE POTENCIAL REDOX		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. – 42010
<b>SERVICIO:</b> Varios	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> enero 2013

- Limite temperatura de proceso: -20º C a +60º C.
- Compensación de temperatura: Incluida.
- Conformidad: Marcado CE

#### ACABADOS

- Según estándar del fabricante

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: ACTUADOR ELÉCTRICO MULTIVUELTA Y CONTROL DE ACTUADOR PARA MANIOBRA Y TELEMANDO DE VÁLVULA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 4211</b>
<b>SERVICIO: INSTRUMENTACIÓN</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: ENERO DE 2018</b>

Actuador eléctrico multivuelta para maniobra y telemando de válvula

Tipo de servicio (bien todo/nada o regulación)

Tensión motor 400V/3F/50 Hz

Clase aislamiento motor F

Protección motor 3 termostatos

Tipo de protección IP 67 s/DIN 40 050/IEC 529

Protección antideflagrante No

Límites temperatura ambiente desde -25°C hasta +70°C

Protección anticorrosión KN, estándar

Pintura Dos componentes: hierro-mica

Ajustes de parámetros del actuador No intrusivo

Señalizador de posición y par Mediante transmisor magnético

Finales de carrera CERRADO/ABIERTO No (posición mediante trans. mag.)

Limitadores de par CERRAR/ABRIR No (par mediante trans. mag.)

Intermitente (indicación de funcionamiento) No

Reductor mecánico 10-V, ajustable 1-500, con transmisor magnético

Calefacción 24V

Volante para servicio manual Sí

Interfaz paralelo Sí

Entradas analógicas/digitales (conexión de sensores) Sí

PROFIBUS DP V1 Sí

#### Mando local

Pantalla LC con texto normal (iluminada) Sí

Lámparas indicadoras Sí

Selector bloqueable Sí

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: ACTUADOR ELÉCTRICO MULTIVUELTA Y CONTROL DE ACTUADOR PARA MANIOBRA Y TELEMANDO DE VÁLVULA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 4211</b>
<b>SERVICIO: INSTRUMENTACIÓN</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: ENERO DE 2018</b>

Corrección automática de fase

Sí

Alimentación externa

Sólo necesaria para módulo de E/S

#### Funciones/Programación

Botonera integrada

ABRIR-PARAR-CERRAR

Selector integrado

LOCAL-0-REMOTO

Modo por pasos

Sí

Posiciones intermedias

Sí

Entrada emergencia

Sí

Protección motor (by-pass)

Sí

Limitador de par (by-pass)

Sí

Comportamiento a fallo de señal/comunicación

Sí

Programación

- Con el mando local.
- Con dispositivo de programación (p.ej. PC portátil).
- Con la estación de control (PROFIBUS DP V1).

#### Señales/Diagnosis

Relés de señalización programable

- Señal colectiva de fallo (programable).
- Señalización de posiciones finales.
- Indicación de marcha.
- Par de desconexión alcanzado.
- Posición selectora.
- Estado listo REMOTO.
- Indicación de posición.
- Funciones de vigilancia.
- Registro de datos de operación

<b>OBRA:</b> PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
<b>EQUIPO:</b> ACTUADOR ELÉCTRICO MULTIVUELTA Y CONTROL DE ACTUADOR PARA MANIOBRA Y TELEMANDO DE VÁLVULA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 4211
<b>SERVICIO:</b> INSTRUMENTACIÓN	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> ENERO DE 2018

**VARIOS**

- Módulo de E/S combinado con Profibus DP o Mod bus integrado (a elegir):
 

Mínimo 6 salidas digitales programables, 1 salida analógica, 6 entradas digitales
  
- Cambio sentido de giro por inversión de fase mediante elemento semiconductor integrado (tiristor o similar):
 

Sí
- Monitorización continua de posición y par:
 

Sí
- Conexión eléctrica y de bus de control tipo enchufe:
 

Sí
- Parada por seta de emergencia con parada tras rearme de seta (bornas integradas):
 

Sí
- Acoplador de fibra óptica integrado:
 

Sí

## ANEXO III: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EQUIPOS ELÉCTRICOS





## ÍNDICE

EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO FUERZA Y MANDOS .....	4
Nº DE ORDEN: E.T.- 3001.....	4
EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO ALUMBRADO .....	6
Nº DE ORDEN: E.T.- 3.002.....	6
EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO ARMADO .....	7
Nº DE ORDEN: E.T.- 3003.....	7
EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO ARMADO .....	9
Nº DE ORDEN: E.T.- 3003-A .....	9
EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO ARMADO PARA ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS.....	11
Nº DE ORDEN: E.T.- 3003-B .....	11
EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO SUMERGIBLE .....	13
Nº DE ORDEN: E.T. - 3004 .....	13
EQUIPO: CABLE DE COBRE DESNUDO .....	14
Nº DE ORDEN: E.T. - 3005 .....	14
EQUIPO: MANGUERA INSTRUMENTACIÓN SEÑALES DIGITALES INTERIOR .....	15
Nº DE ORDEN: E.T.- 3006-A .....	15
EQUIPO: MANGUERA INSTRUMENTACIÓN SEÑALES DIGITALES EXTERIOR.....	17
Nº DE ORDEN: E.T.- 3006-B .....	17
EQUIPO: MANGUERA INSTRUMENTACIÓN SEÑALES ANALÓGICAS INTERIOR.....	19
Nº DE ORDEN: E.T.- 3006-C .....	19
EQUIPO: MANGUERA INSTRUMENTACIÓN SEÑALES ANALÓGICAS EXTERIOR .....	21
Nº DE ORDEN: E.T.- 3006-D .....	21
EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO ALTA SEGURIDAD .....	23
Nº DE ORDEN: E.T.- 3007.....	23
EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO SERVICIOS MÓVILES EN CADENA PORTACABLES USO EXTERIOR ....	25
Nº DE ORDEN: E.T. - 3008-A.....	25
EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO APANTALLADO SERVICIOS MÓVILES EN CADENA PORTACABLES ....	26
Nº DE ORDEN: E.T. - 3008-B.....	26
EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO DE CONTROL SERVICIOS MÓVILES EN CADENA PORTACABLES .....	27
Nº DE ORDEN: E.T. - 3008-C.....	27
EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO BUS SERVICIOS MÓVILES EN CADENA PORTACABLES.....	28
Nº DE ORDEN: E.T. - 3008-D.....	28
EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO AT 150/240 mm <sup>2</sup> AL CANAL ISABEL II .....	29
Nº DE ORDEN: E.T. - 3011.....	29
EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO AT IBERDROLA .....	32
Nº DE ORDEN: E.T. - 3.012.....	32
EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO AT UNIÓN FENOSA .....	35
Nº DE ORDEN: E.T. - 3.013.....	35
EQUIPO: BANDEJA METÁLICA .....	38
Nº DE ORDEN: E.T. - 3101.....	38
EQUIPO: BANDEJA AISLANTE SIN HALÓGENOS .....	39
Nº DE ORDEN: E.T. - 3102.....	39
EQUIPO: TUBO DE ACERO .....	42
Nº DE ORDEN: E.T.- 3111.....	42
EQUIPO: TUBO DE PVC RÍGIDO.....	43
Nº DE ORDEN: E.T.- 3112.....	43
EQUIPO: TUBO DE PVC CORRUGADO.....	44
Nº DE ORDEN: E.T.- 3.113.....	44
EQUIPO: TUBO DE PVC PARA CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS .....	45

Nº DE ORDEN: E.T. - 3121.....	45
EQUIPO: CINTA DE SEÑALIZACIÓN.....	46
Nº DE ORDEN: E.T. - 3122.....	46
EQUIPO: CELDA DE LLEGADA DE LÍNEA .....	47
Nº DE ORDEN: E.T. - 3201.....	47
EQUIPO: CELDA DE SALIDA DE LÍNEA .....	49
Nº DE ORDEN: E.T. - 3202.....	49
EQUIPO: CELDA DE SECCIONAMIENTO Y REMONTE .....	51
Nº DE ORDEN: E.T. - 3203.....	51
EQUIPO: CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL.....	53
Nº DE ORDEN: E.T. - 3204.....	53
EQUIPO: CELDA DE MEDIDA.....	55
Nº DE ORDEN: E.T. - 3205.....	55
EQUIPO: CELDA DE PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR.....	60
Nº DE ORDEN: E.T. - 3206.....	60
EQUIPO: TRANSFORMADOR DE POTENCIA .....	62
Nº DE ORDEN: E.T. - 3211.....	62
EQUIPO: EQUIPO DE MEDIDA.....	67
Nº DE ORDEN: E.T. - 3221.....	67
EQUIPO: INTERCONEXIÓN DE CELDAS A 20 KV .....	72
Nº DE ORDEN: E.T. - 3222.....	72
EQUIPO: CUADRO DE ALARMAS M.T. Y B.T.....	73
Nº DE ORDEN: E.T. - 3223.....	73
EQUIPO: FUENTE DE ALIMENTACIÓN SEGURA .....	77
Nº DE ORDEN: E.T. - 3224.....	77
EQUIPO: CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN .....	81
Nº DE ORDEN: E.T. - 3301.....	81
EQUIPO: CENTRO DE CONTROL DE MOTORES .....	94
Nº DE ORDEN: E.T. - 3311.....	94
EQUIPO: CUADRO ELÉCTRICO LOCAL .....	112
Nº DE ORDEN: E.T. - 3321.....	112
EQUIPO: BATERÍA DE CONDENSADORES.....	114
Nº DE ORDEN: E.T. - 3322.....	114
EQUIPO: CUADRO DE VARIADORES .....	119
Nº DE ORDEN: E.T. - 3323.....	119
EQUIPO: CUADRO GENERAL DE ALUMBRADO.....	123
Nº DE ORDEN: E.T. - 3324.....	123
EQUIPO: CUADRO DE BASES DE ENCHUFE .....	128
Nº DE ORDEN: E.T. - 3325.....	128
EQUIPO: MOTORES ELÉCTRICOS.....	131
Nº DE ORDEN: E.T. - 3401.....	131
EQUIPO: CAJA DE MANDO Y CONTROL A PIE DE MOTOR.....	138
Nº DE ORDEN: E.T. - 3411.....	138
EQUIPO: CAJA DE BORNAS.....	143
Nº DE ORDEN: E.T. - 3412.....	143
EQUIPO: VARIADOR DE FRECUENCIA EN CUADRO .....	144
Nº DE ORDEN: E.T. - 3422.....	144
EQUIPO: ARRANCADOR ESTÁTICO.....	150
Nº DE ORDEN: E.T. - 3423.....	150
EQUIPO: TIERRA DE DE MASAS DE BAJA TENSIÓN.....	153
Nº DE ORDEN: E.T. - 3501.....	153

EQUIPO: TIERRA DE SERVICIO .....	156
Nº DE ORDEN: E.T. - 3502.....	156
EQUIPO: TIERRA DE PROTECCIÓN.....	160
Nº DE ORDEN: E.T. - 3504.....	160
EQUIPO: BÁCULO.....	168
Nº DE ORDEN: E.T. - 3601.....	168
EQUIPO: COLUMNA .....	170
Nº DE ORDEN: E.T. - 3602.....	170
EQUIPO: LUMINARIA EXTERIOR .....	171
Nº DE ORDEN: E.T. - 3603.....	171
EQUIPO: PROYECTOR.....	173
Nº DE ORDEN: E.T. - 3604.....	173
EQUIPO: APLIQUE MURAL.....	175
Nº DE ORDEN: E.T. - 3605.....	175
EQUIPO: PLAFÓN DE TECHO.....	176
Nº DE ORDEN: E.T. - 3611.....	176
EQUIPO: LUMINARIA EMPOTRABLE .....	177
Nº DE ORDEN: E.T. - 3613.....	177
EQUIPO: LUMINARIA ADOSABLE FLUORESCENTE.....	178
Nº DE ORDEN: E.T. - 3614.....	178
EQUIPO: LUMINARIA ADOSABLE FLUORESCENTE CON EMERGENCIA INCORPORADA.....	179
Nº DE ORDEN: E.T. - 3615.....	179
EQUIPO: APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA NORMAL.....	180
Nº DE ORDEN: E.T. - 3616.....	180
EQUIPO: LUMINARIA ADOSABLE FLUORESCENTE ESTANCA.....	181
Nº DE ORDEN: E.T. - 3621.....	181
EQUIPO: APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA ESTANCO .....	182
Nº DE ORDEN: E.T. - 3623.....	182
EQUIPO: LUMINARIA ANTIDFLAGRANTE FLUORESCENTE .....	183
Nº DE ORDEN: E.T. - 3632.....	183
EQUIPO: EQUIPO AUTÓNOMO ANTIDFLAGRANTE .....	184
Nº DE ORDEN: E.T. - 3633.....	184
EQUIPO: PARARRAYOS .....	186
Nº DE ORDEN: E.T. - 3701.....	186
EQUIPO: PEQUEÑO MATERIAL FUERZA Y ALUMBRADO .....	192
Nº DE ORDEN: E.T. - 3702.....	192
EQUIPO: CAJA ESTANCA CON PULSADORES ANTIDFLAGRANTE .....	193
Nº DE ORDEN: E.T. - 3703.....	193
EQUIPO: INTERRUPTOR SUPERFICIAL ESTANCO .....	194
Nº DE ORDEN: E.T. - 3704.....	194

#### APÉNDICE: ESQUEMAS ELÉCTRICOS TIPO

**OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO**

**EQUIPO:** CABLE ELÉCTRICO FUERZA Y MANDOS

**Nº DE ORDEN:** E.T.- 3001

**SERVICIO:** FUERZA Y MANDOS

**REVISIÓN:** 2

**FECHA:** ENERO 2018

**CARACTERÍSTICAS**

- Marca:
- Tipo:
  - Rígido
  - Flexible
- Designación:
  - Fuerza y mando: RV
  - Mando para más de 6 conductores: RV-K
  - Fuerza a variadores:
    - Interior RC4Z1-K
    - Exterior RC4V-K
- Sección:
  - Fuerza (mínima 2,5 mm<sup>2</sup>) [mm<sup>2</sup>]:
  - Mando (mínima 1,5 mm<sup>2</sup>) [mm<sup>2</sup>]:
- Tensión nominal: 0,6/1 kV
- Tensión de prueba: 3.500 V
- Conductores:
  - Cuerdas de cobre recocido, clase 1 ó 2 para cables rígidos
  - Clase 5 para cables flexibles
- Características del cable:
  - UNE 21123-2, (todos)
  - UNE EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2, UNE EN 50267-2-1 e IEC 60754-1 (todos)
- Formación del conductor: Según UNE-EN 60228
- Identificación por coloración y por marcado:
  - UNE 21089-1 (hasta 5 conductores);
  - UNE EN 50334 (más de 5 conductores).
- Tipo de aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3, según UNE 21123, UNE-HD 603-1 e IEC 60502.
- Pantalla (RC4Z1-K): Pantalla de cinta de aluminio-poliéster solapada y una trenza de hilos de cobre estañado.
- Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC), tipo DMV-18, según UNE 21123, UNE-HD 603-1 e IEC 60502.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO FUERZA Y MANDOS</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T.- 3001</b>
<b>SERVICIO: FUERZA Y MANDOS</b>	<b>REVISIÓN: 2</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

- Cubierta (RC4Z1-K): Poliolefina ignifugada, de color verde, libre de halógenos y con baja emisión de humos y gases corrosivos en caso de incendio. Cable no propagador del incendio. Según UNE 21123, UNE-HD 603-1 e IEC 60502.
- Clasificación frente al fuego CPR, según UNE EN 50575:
  - Temperatura máxima en servicio: 90 ° C
  - Temperatura de cortocircuito: 250 ° C
  - Densidad máxima de cortocircuito:
    - Para 0,1 segundo: 449 A./mm<sup>2</sup>.
    - Para 0,5 segundo: 201 A./mm<sup>2</sup>.
    - Para 1,0 segundo: 142 A./mm<sup>2</sup>.
    - Para 2,0 segundo: 100 A./mm<sup>2</sup>.
    - Para 3,0 segundo: 82 A./mm<sup>2</sup>.
- Marcado Eca (seguridad básica): para RV y RV-K
- Marcado Cca-s1b,d1,a1 (Alta seguridad): para RC4Z1-K
- Resistencia al agrietamiento: Termoestable
- Resistencia a bajas temperaturas: Termoestable
- Constante de aislamiento: 3,67 MΩ. Km. a 20° C
- Resistividad térmica del aislamiento: 350 ° C cm. / W.
- Codificación de colores (cables hasta 5 conductores) según UNE 21089-1:
  - Conductor de protección: Amarillo – verde
  - Conductor neutro: Azul claro
  - Conductores de fase: Marrón, negro y gris

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO ALUMBRADO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T.- 3.002</b>
<b>SERVICIO: ALUMBRADO</b>	<b>REVISIÓN: 2</b>	<b>FECHA: OCTUBRE 2014</b>

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo: Flexible de varios conductores
- Designación: RV-K 0,6/1 KV
- Sección: Mínima 1,5 mm<sup>2</sup> a 4 mm<sup>2</sup>
- Tensión nominal: 0,6/1 KV
- Tensión de prueba: 3.500 V
- Conductores: Cuerdas de cobre recocido Clase 5
- Características del cable: UNE 21123-2, UNE EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2; e IEC 60754-1
- Formación del conductor: Según UNE EN 60228
- Identificación por coloración: UNE 21089-1 y HD 308-S2.
- Tipo de aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3, según UNE 21123, UNE-HD 603-1 e IEC 60502-1.
- Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC), tipo DMV-18, según UNE 21123, UNE-HD 603-1 e IEC 60502-1.
- Clasificación frente al fuego CPR, según UNE EN 50575:
  - Marcado Eca (seguridad básica).
- Temperatura máxima en servicio: 90 °C
- Temperatura de cortocircuito: 250 °C
- Resistencia al agrietamiento: Termoestable
- Resistencia a bajas temperaturas: Termoestable
- Constante de aislamiento: 3,67 MΩ.Km a 20°C
- Resistividad térmica del aislamiento: 350 ° C cm. / W.
- Codificación de colores:
  - Conductor de protección: Amarillo – verde
  - Conductor neutro: Azul claro
  - Conductores de fase: Marrón, negro y gris

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO ARMADO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T.- 3003</b>
<b>SERVICIO: FUERZA Y MANDO EN DIGESTIÓN. VARIOS.</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: OCTUBRE 2014</b>

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo: Rígido o flexible
- Designación: RVFV 0,6/1 KV  
RVFV-K 0,6/1 KV
- Sección: Mínima 1,5 mm<sup>2</sup>
- Tensión nominal: 0,6/1 KV
- Tensión de prueba: 3.500 V
- Conductores: Clase 1 ó 5 (flexible) hasta 4 mm<sup>2</sup>; Clase 2 (rígido) desde 6 mm<sup>2</sup>
- Características del cable: UNE 21123-2; UNE EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2; IEC 60754-1, UNE EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24 60754-1
- Formación del conductor: Según UNE EN 60228
- Identificación por coloración y por marcado: UNE-HD 603-1; UNE 21089-1 (hasta 5 conductores); UNE EN 50334 (más de 5 conductores).
- Tipo de aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3, según UNE 21123, UNE-HD 603-1 e IEC 60502-1.
- Tipo de armadura: Fleje de acero.
- Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC), tipo DMV-18, según UNE 21123, UNE-HD 603-1 e IEC 60502-1.
- Clasificación frente al fuego CPR, según UNE EN 50575: - Marcado Eca (seguridad básica).
- Temperatura máxima en servicio: 90 ° C
- Temperatura de cortocircuito: 250 ° C
- Densidad máxima de cortocircuito:
  - Para 0,1 segundo: 449 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 0,5 segundo: 201 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 1,0 segundo: 142 A./mm<sup>2</sup>.



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO ARMADO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T.- 3003</b>
<b>SERVICIO: FUERZA Y MANDO EN DIGESTIÓN. VARIOS.</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: OCTUBRE 2014</b>

- Para 2,0 segundo: 100 A./mm<sup>2</sup>.
- Para 3,0 segundo: 82 A./mm<sup>2</sup>.
- Resistencia al agrietamiento: Termoestable
- Resistencia a bajas temperaturas: Termoestable
- Constante de aislamiento: 3,67 MΩ.Km. a 20º C
- Resistividad térmica del aislamiento: 350 º C cm. / W.
- Codificación de colores (cables hasta 5 conductores) según UNE 21089-1:
  - Conductor de protección: Amarillo – verde
  - Conductor neutro: Azul claro
  - Conductores de fase: Marrón, negro y gris

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO ARMADO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T.- 3003-A</b>
<b>SERVICIO: FUERZA Y MANDO EN DIGESTIÓN. VARIOS.</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo: Rígido o flexible
- Designación: RVFV 0,6/1 KV  
RVFV-K 0,6/1 KV
- Sección: Mínima 1,5 mm<sup>2</sup>
- Tensión nominal: 0,6/1 KV
- Tensión de prueba: 3.500 V
- Conductores: Clase 1 ó 5 (flexible) hasta 4 mm<sup>2</sup>; Clase 2 (rígido) desde 6 mm<sup>2</sup>
- Características del cable: UNE 21123-2; UNE EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2; IEC 60754-1, UNE EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24 60754-1
- Formación del conductor: Según UNE EN 60228
- Identificación por coloración y por marcado: UNE-HD 603-1; UNE 21089-1 y HD 308-S2 (hasta 5 conductores); UNE EN 50334 (más de 5 conductores).
- Tipo de aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3, según UNE 21123, UNE-HD 603-1 e IEC 60502-1.
- Tipo de armadura: Fleje de acero.
- Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC), tipo DMV-18, según UNE 21123, UNE-HD 603-1 e IEC 60502-1.
- Clasificación frente al fuego CPR, según UNE EN 50575: - Marcado Eca (seguridad básica).
- Temperatura máxima en servicio: 90 ° C
- Temperatura de cortocircuito: 250 ° C
- Densidad máxima de cortocircuito:
  - Para 0,1 segundo: 449 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 0,5 segundo: 201 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 1,0 segundo: 142 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 2,0 segundo: 100 A./mm<sup>2</sup>.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO ARMADO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T.- 3003-A</b>
<b>SERVICIO: FUERZA Y MANDO EN DIGESTIÓN. VARIOS.</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

- Para 3,0 segundo: 82 A./mm<sup>2</sup>.
- Resistencia al agrietamiento: Termoestable
- Resistencia a bajas temperaturas: Termoestable
- Constante de aislamiento 3,67 MΩ.Km. a 20º C
- Resistividad térmica del aislamiento: 350 º C cm. / W.
- Codificación de colores (cables hasta 5 conductores) según UNE 21089-1 y HD 308-S2:
  - Conductor de protección: Amarillo – verde
  - Conductor neutro: Azul claro
  - Conductores de fase: Marrón, negro y gris

OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO ARMADO PARA ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS		Nº DE ORDEN: E.T.- 3003-B
SERVICIO: FUERZA Y MANDO EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS.	REVISIÓN: 0	FECHA: ENERO 2018

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo: Rígido o flexible
- Designación: RVMV 0,6/1 KV  
RVMV-K 0,6/1 KV
- Sección: Mínima 1,5 mm<sup>2</sup>
- Tensión nominal: 0,6/1 KV
- Tensión de prueba: 3.500 V
- Conductores: Clase 1 ó 5 (flexible) hasta 4 mm<sup>2</sup>; Clase 2 (rígido) desde 6 mm<sup>2</sup>
- Características del cable: UNE 21123-2; UNE EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2; IEC 60754-1, UNE EN 60332-3-24 e IEC 60332-3-24 60754-1
- Formación del conductor: Según UNE EN 60228
- Identificación por coloración y por marcado: UNE-HD 603-1; UNE 21089-1 y HD 308-S2 (hasta 5 conductores); UNE EN 50334 (más de 5 conductores).
- Tipo de aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3, según UNE 21123, UNE-HD 603-1 e IEC 60502-1.
- Tipo de armadura: Armadura de hilos de acero galvanizado en forma de corona.
- Cubierta: Policloruro de vinilo (PVC), tipo DMV-18, según UNE-HD 603-1 y ST2 según IEC 6052-1. Resistente a hidrocarburos y aceites minerales..
- Clasificación frente al fuego CPR, según UNE EN 50575:
- Temperatura máxima en servicio: 90 ° C
- Temperatura de cortocircuito: 250 ° C
- Densidad máxima de cortocircuito:
  - Para 0,1 segundo: 452 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 0,5 segundo: 202 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 1,0 segundo: 143 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 2,0 segundo: 101 A./mm<sup>2</sup>.
- Marcado Eca (seguridad básica).

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> CABLE ELÉCTRICO ARMADO PARA ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T.- 3003-B
<b>SERVICIO:</b> FUERZA Y MANDO EN ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS.	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> ENERO 2018

- Para 3,0 segundo: 83 A./mm<sup>2</sup>.
- Resistencia al agrietamiento: Termoestable
- Resistencia a bajas temperaturas: Termoestable
- Codificación de colores (cables hasta 5 conductores) según UNE 21089-1 y HD 308-S2:
  - Conductor de protección: Amarillo – verde
  - Conductor neutro: Azul claro
  - Conductores de fase: Marrón, negro y gris

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO SUMERGIBLE</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. – 3004</b>
<b>SERVICIO: SUMERGIBLE</b>	<b>REVISIÓN: 2</b>	<b>FECHA: DICIEMBRE 2017</b>

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo: Flexible
- Designación: DN-F 0,6/1 KV. UNE 21150
- Sección: Mínima 2.5 mm<sup>2</sup> para fuerza, 1,5 mm<sup>2</sup> para mando.
- Tensión nominal: 0,6/1 KV
- Tensión de prueba: 3.500 V
- Conductores: Flexibles de cobre electrolítico clase 5.
- Características del cable: UNE 21150; UNE - EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2;
- Formación del conductor: Según UNE EN 60228
- Identificación por coloración: UNE-HD 603-1; UNE 21089-1.
- Tipo de aislamiento: Etileno propileno (HEPR), según IEC 60502-1.
- Cubierta: Mezcla elastomérica vulcanizada de policloropreno (neopreno) tipo SE-1, según IEC 60502-1.
- Clasificación frente al fuego CPR, según UNE EN 50575:
- Temperatura máxima en servicio: 90 ° C
- Temperatura de cortocircuito: 250 ° C
- Resistencia al agrietamiento: Termoestable
- Resistencia a bajas temperaturas: Termoestable
- Constante de aislamiento: 3,67 MΩ. Km. a 20° C
- Resistividad térmica del aislamiento: 350 ° C cm. / W.
- Codificación de colores:
  - Conductor de protección: Amarillo – verde
  - Conductor neutro: Azul claro
  - Conductores de fase: Marrón, negro y gris
- Marcado Eca (seguridad básica).

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CABLE DE COBRE DESNUDO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. – 3005</b>
<b>SERVICIO: RED DE TIERRAS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Material: Cobre
- Sección: 35 - 50
- Número de alambres: De 7 a 19
- Carga de rotura: 250 a 300 N/mm<sup>2</sup>
- Alargamiento a la rotura: 25 a 30%.
- Tratamiento: Recocido.
- Densidad: 8,89 Kg/dm<sup>3</sup>
- Punto de fusión: 1083 °C.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> MANGUERA INSTRUMENTACIÓN SEÑALES DIGITALES INTERIOR		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T.- 3006-A
<b>SERVICIO:</b> CONTROL SEÑALES DIGITALES INTERIOR	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> ENERO 2018

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo:
  - Flexible
- Designación: RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
- Sección:
  - Control (Mangueras 1,5 mm<sup>2</sup>) [mm<sup>2</sup>]:
- Tensión nominal: 0,6/1 kV
- Tensión de prueba: 3.500 V
- Conductores:
  - Cuerdas de cobre electrolítico recocido flexible, clase 5
- Características del cable:
  - UNE 21123-2
  - UNE EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2, IEC 60754-1 e IEC 60754-2
- Formación del conductor:
  - Según UNE-EN 60228
- Identificación por coloración y por marcado:
  - UNE 21089-1 (hasta 5 conductores);
  - UNE EN 50334 (más de 5 conductores).
- Tipo de aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3, según UNE 21123, UNE-HD 603-1 e IEC 60502.
- Cubierta: Poliolefina termoplástica tipo DMZ-E, según UNE 21123, UNE-HD 603-1.
- Clasificación frente al fuego CPR, según UNE EN 50575:
  - Marcado Cca-s1b,d1,a1 (Alta seguridad)
- No propagador de la llama:
  - Según UNE EN 60332-1-2.
- No propagador de incendio:
  - Según UNE EN 50399
- Bajo contenido de halógenos:
  - Según UNE EN 50267 e IEC 60754
- Baja emisión de gases corrosivos:
  - Según UNE EN 50267 e IEC 60754
- Baja emisión de humos opacos:
  - Según UNE EN 61034-2.
- Temperatura máxima en servicio: 90 ° C



OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
EQUIPO: MANGUERA INSTRUMENTACIÓN SEÑALES DIGITALES INTERIOR		Nº DE ORDEN: E.T.- 3006-A
SERVICIO: CONTROL SEÑALES DIGITALES INTERIOR	REVISIÓN: 1	FECHA: ENERO 2018

- Temperatura de cortocircuito: 250 ° C
- Densidad máxima de cortocircuito: .
  - Para 0,1 segundo: 449 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 0,5 segundo: 201 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 1,0 segundo: 142 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 2,0 segundo: 100 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 3,0 segundo: 82 A./mm<sup>2</sup>.
- Resistencia al agrietamiento: Termoestable
- Resistencia a bajas temperaturas: Termoestable
- Constante de aislamiento 3,67 MΩ. Km. a 20° C
- Resistividad térmica del aislamiento: 350 ° C cm. / W.
- Codificación de colores (cables hasta 5 conductores) según UNE 21089-1 y UNE HD 308-S2:
  - Conductor de protección: Amarillo – verde
  - Conductor neutro: Azul claro
  - Conductores de fase: Marrón, negro y gris

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> MANGUERA INSTRUMENTACIÓN SEÑALES DIGITALES EXTERIOR.		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T.- 3006-B
<b>SERVICIO:</b> CONTROL SEÑALES DIGITALES EXTERIOR	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> ENERO 2018

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo:
  - Flexible
- Designación: RV-K 0,6/1 kV
- Sección:
  - Control (Mangueras 1,5 mm<sup>2</sup>) [mm<sup>2</sup>]:
- Tensión nominal: 0,6/1 kV
- Tensión de prueba: 3.500 V
- Conductores:
  - Cuerdas de cobre electrolítico recocido flexible, clase 5 según UNE-EN / IEC 60228
- Características del cable:
  - UNE 21123-2
  - UNE EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2, IEC 60754-1 e IEC 60754-2
- Formación del conductor:
  - Según UNE-EN 60228
- Identificación por coloración y por marcado:
  - UNE 21089-1 (hasta 5 conductores);
  - UNE EN 50334 (más de 5 conductores).
- Tipo de aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3, según UNE 21123, UNE-HD 603-1 e IEC 60502.
- Cubierta: PVC flexible, tipo DMV-18 según la norma HD 603 y ST2 según la norma IEC 60502-1; color negro.
- Clasificación frente al fuego CPR, según UNE EN 50575:
  - Marcado Eca según EN 50575.
- No propagador de la llama:
  - Según UNE EN 60332-1-2.
- No propagador de incendio:
  - Según UNE EN 50399
- Resistencia a U.V.:
  - Según UNE 21123-2 y 211605 Anexo A2
- Baja emisión de gases corrosivos:
  - Según UNE EN 50267 e IEC 60754
- Baja emisión de humos opacos:
  - Según UNE EN 61034-2.
- Temperatura máxima en servicio: 90 ° C

OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
EQUIPO: MANGUERA INSTRUMENTACIÓN SEÑALES DIGITALES EXTERIOR.		Nº DE ORDEN: E.T.- 3006-B
SERVICIO: CONTROL SEÑALES DIGITALES EXTERIOR	REVISIÓN: 1	FECHA: ENERO 2018

- Temperatura de cortocircuito: 250 ° C
- Densidad máxima de cortocircuito: .
  - Para 0,1 segundo: 452 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 0,5 segundo: 202 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 1,0 segundo: 143 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 2,0 segundo: 101 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 3,0 segundo: 83 A./mm<sup>2</sup>.
- Resistencia al agrietamiento: Termoestable
- Resistencia a bajas temperaturas: Termoestable
- Codificación de colores (cables hasta 5 conductores) según UNE 21089-1 y UNE HD 308-S2:
  - Conductor de protección: Amarillo – verde
  - Conductor neutro: Azul claro
    - Conductores de fase: Marrón, negro y gris

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> MANGUERA INSTRUMENTACIÓN SEÑALES ANALÓGICAS INTERIOR		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T.- 3006-C
<b>SERVICIO:</b> CONTROL SEÑALES ANALÓGICAS INTERIOR	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> ENERO 2018

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo:
  - Flexible
- Designación: Z1C4Z1-K (AS) 0,6/1 kV
- Sección:
  - Control (Mangueras 1,5 mm<sup>2</sup>) [mm<sup>2</sup>]:
- Tensión nominal: 0,6/1 kV
- Tensión de prueba: 3.500 V
- Conductores:
  - Cuerdas de cobre electrolítico recocido flexible, clase 5
- Características del cable:
  - UNE 21123-2
  - UNE EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2, IEC 60754-1 e IEC 60754-2
- Formación del conductor:
  - Según UNE-EN 60228
- Identificación por coloración y por marcado:
  - UNE 21089-1 (hasta 5 conductores);
  - UNE EN 50334 (más de 5 conductores).
- Tipo de aislamiento: Poliolefina con baja emisión de humos y libre de halógenos según UNE-EN 60754, IEC 60754
- Pantalla: Cinta de aluminio-poliéster solapada y una trenza de hilos de cobre estañado.
- Cubierta: Poliolefina termoplástica ignífuga tipo DMZ-E, según UNE 21123, UNE-HD 603-1.
- Clasificación frente al fuego CPR, según UNE EN 50575:
  - Marcado Cca-s1b,d1,a1 (Alta seguridad)
- No propagador de la llama:
  - Según UNE EN 60332-1-2.
- No propagador de incendio:
  - Según UNE EN 50399
- Bajo contenido de halógenos:
  - Según UNE EN 50267 e IEC 60754

OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
EQUIPO: MANGUERA INSTRUMENTACIÓN SEÑALES ANALÓGICAS INTERIOR		Nº DE ORDEN: E.T.- 3006-C
SERVICIO: CONTROL SEÑALES ANALÓGICAS INTERIOR	REVISIÓN: 1	FECHA: ENERO 2018

- Baja emisión de gases corrosivos:
  - Según UNE EN 50267 e IEC 60754
- Baja emisión de humos opacos:
  - Según UNE EN 61034-2.
- Temperatura máxima en servicio: 70 ° C
- Temperatura de cortocircuito: 160 ° C
- Densidad máxima de cortocircuito: .
  - Para 0,1 segundo: 452 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 0,5 segundo: 202 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 1,0 segundo: 143 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 2,0 segundo: 101 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 3,0 segundo: 83 A./mm<sup>2</sup>.
- Resistencia al agrietamiento: Termoestable
- Resistencia a bajas temperaturas: Termoestable
- Constante de aislamiento 3,67 MΩ. Km. a 20º C
- Resistividad térmica del aislamiento: 350 ° C cm. / W.
- Codificación de colores (cables hasta 5 conductores) según UNE 21089-1 y UNE HD 308-S2:
  - Conductor de protección: Amarillo – verde
  - Conductor neutro: Azul claro
  - Conductores de fase: Marrón, negro y gris

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> MANGUERA INSTRUMENTACIÓN SEÑALES ANALÓGICAS EXTERIOR		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T.- 3006-D
<b>SERVICIO:</b> CONTROL SEÑALES ANALÓGICAS EXTERIOR	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> ENERO 2018

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo:
  - Flexible
- Designación: VC4V-K 0,6/1 kV
- Sección:
  - Control (Mangueras 1,5 mm<sup>2</sup>) [mm<sup>2</sup>]:
- Tensión nominal: 0,6/1 kV
- Tensión de prueba: 3.500 V
- Conductores:
  - Cuerdas de cobre electrolítico recocido flexible, clase 5
- Características del cable:
  - UNE 21123-2
  - UNE EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2, IEC 60754-1 e IEC 60754-2
- Formación del conductor:
  - Según UNE-EN 60228
- Identificación por coloración y por marcado:
  - UNE 21089-1 (hasta 5 conductores);
  - UNE EN 50334 (más de 5 conductores).
- Tipo de aislamiento: PVC flexible, tipo TI2 según la norma UNE-EN 50363-3 y tipo PVC/A según la norma IEC 60502-1.
- Pantalla: Cinta de aluminio-poliéster solapada y una trenza de hilos de cobre estañado que aseguren un 100% de cobertura de apantallamiento.
- Cubierta: PVC flexible, tipo TI2 según la norma UNE-EN 50363-4-1 y tipo ST1 según la norma IEC 60502-1. Color negro o gris.
- Clasificación frente al fuego CPR, según UNE EN 50575:
  - Marcado Eca según EN 50575.
- No propagador de la llama:
  - Según UNE EN 60332-1-2.
- No propagador de incendio:
  - Según UNE EN 50399

OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
EQUIPO: MANGUERA INSTRUMENTACIÓN SEÑALES ANALÓGICAS EXTERIOR		Nº DE ORDEN: E.T.- 3006-D
SERVICIO: CONTROL SEÑALES ANALÓGICAS EXTERIOR	REVISIÓN: 1	FECHA: ENERO 2018

- Características:
  - Apto para la intemperie.
- Baja emisión de gases corrosivos:
  - Según UNE EN 50267 e IEC 60754
- Baja emisión de humos opacos:
  - Según UNE EN 61034-2.
- Temperatura máxima en servicio: 70 ° C
- Temperatura de cortocircuito: 160 ° C
- Densidad máxima de cortocircuito: .
  - Para 0,1 segundo: 364 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 0,5 segundo: 163 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 1,0 segundo: 115 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 2,0 segundo: 81 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 3,0 segundo: 66 A./mm<sup>2</sup>.
- Resistencia al agrietamiento: Termoestable
- Resistencia a bajas temperaturas: Termoestable
- Codificación de colores (cables hasta 5 conductores) según UNE 21089-1 y UNE HD 308-S2:
- Conductor de protección: Amarillo – verde
- Conductor neutro: Azul claro
  - Conductores de fase: Marrón, negro y gris

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO ALTA SEGURIDAD</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T.- 3007</b>
<b>SERVICIO: FUERZA, MANDOS Y ALUMBRADO</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: JUNIO 2017</b>

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo:
  - Flexible
- Designación: RZ1-K (AS) 0,6/1 kV
- Sección:
  - Fuerza (mínima 2,5 mm<sup>2</sup>) [mm<sup>2</sup>]:
  - Mando (mínima 1,5 mm<sup>2</sup>) [mm<sup>2</sup>]:
  - Alumbrado (mínima 1,5 mm<sup>2</sup> a 4 mm<sup>2</sup>) [mm<sup>2</sup>]:
- Tensión nominal: 0,6/1 kV
- Tensión de prueba: 3.500 V
- Conductores:
  - Cuerdas de cobre electrolítico recocido flexible, clase 5
- Características del cable:
  - UNE 21123-2
  - UNE EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2, IEC 60754-1 e IEC 60754-2
- Formación del conductor:
  - Según UNE-EN 60228
- Identificación por coloración y por marcado:
  - UNE 21089-1 (hasta 5 conductores);
  - UNE EN 50334 (más de 5 conductores).
- Tipo de aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3, según UNE 21123, UNE-HD 603-1 e IEC 60502.
- Cubierta: Poliolefina termoplástica tipo DMZ-E, según UNE 21123, UNE-HD 603-1.
- Clasificación frente al fuego CPR, según UNE EN 50575:
  - Marcado Cca-s1b,d1,a1 (Alta seguridad)
- No propagador de la llama:
  - Según UNE EN 60332-1-2.
- No propagador de incendio:
  - Según UNE EN 50399
- Bajo contenido de halógenos:
  - Según UNE EN 50267 e IEC 60754
- Baja emisión de gases corrosivos:
  - Según UNE EN 50267 e IEC 60754



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO ALTA SEGURIDAD</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T.- 3007</b>
<b>SERVICIO: FUERZA, MANDOS Y ALUMBRADO</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: JUNIO 2017</b>

- Baja emisión de humos opacos:
  - Según UNE EN 61034-2.
- Temperatura máxima en servicio: 90 ° C
- Temperatura de cortocircuito: 250 ° C
- Densidad máxima de cortocircuito:
  - Para 0,1 segundo: 449 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 0,5 segundo: 201 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 1,0 segundo: 142 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 2,0 segundo: 100 A./mm<sup>2</sup>.
  - Para 3,0 segundo: 82 A./mm<sup>2</sup>.
- Resistencia al agrietamiento: Termoestable
- Resistencia a bajas temperaturas: Termoestable
- Constante de aislamiento: 3,67 MΩ. Km. a 20° C
- Resistividad térmica del aislamiento: 350 ° C cm. / W.
- Codificación de colores (cables hasta 5 conductores) según UNE 21089-1 y UNE HD 308-S2:
  - Conductor de protección: Amarillo – verde
  - Conductor neutro: Azul claro
  - Conductores de fase: Marrón, negro y gris

#### APLICACIONES:

Cables de la línea general de alimentación (desde CGP o desde trafo de potencia a contadores), las derivaciones individuales desde contadores a instalaciones receptoras y los pertenecientes a circuitos en local de pública concurrencia, incluso cableado de interior de cuadros, serán no propagadores de incendios y con emisión de humos y opacidad reducida según UNE EN 50250-3-31



Cables de circuitos de seguridad tales como alumbrado de emergencia no autónomos, sistemas contra incendio y ascensores, serán, además, resistentes al fuego según UNE-EN 50200.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> CABLE ELÉCTRICO SERVICIOS MÓVILES EN CADENA PORTACABLES USO EXTERIOR		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. – 3008-A
<b>SERVICIO:</b> EXTERIOR	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> DICIEMBRE 2017

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo: Flexible para cadena portacable
- Designación:
- Sección: Mínima 2.5 mm<sup>2</sup> para fuerza, 1,5 mm<sup>2</sup> para mando.
- Tensión nominal: 0,6/1 KV
- Tensión de prueba: 4.000 V
- Conductores: Cobre trenzado y núcleo resistente a la tracción
- Características del cable: UNE 60228:2005; UNE - EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2;
- Formación del conductor: Según UNE EN 60228
- Tipo de aislamiento: Elastómero Termoplástico (TPE).
- Cubierta: Mezcla elastómera termoplástica (TPE) de bajo coeficiente de adhesión, según DIN EN 50363-4-1.
- Rango temperatura de servicio: -35 ° C + 90 ° C
- Resistencia a rayos ultravioleta: Elevada
- Propagación de llama: Según UNE-EN 60332-1-2:2005
- Resistencia aceite: Según norma DIN EN 60811-404
- Libre de silicona
- Radio de curvatura mínimo: 7,5 veces diámetro del conductor.
- Velocidad máxima de deslizamiento: 6 m/s
- Distancia mínima de recorrido en cadena portacable: 100 m
- Codificación de colores:
  - Conductor de protección: Amarillo – verde
  - Conductores de fase neutro: Negro con letras blancas identificando cada conductor  
1.-U/L1 2.-V/L2 3.-W/L3 4.-4/N

OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO APANTALLADO SERVICIOS MÓVILES EN CADENA PORTACABLES		Nº DE ORDEN: E.T. – 3008-B
SERVICIO: VARIADORES DE FRECUENCIA	REVISIÓN: 0	FECHA: DICIEMBRE 2017

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo: Flexible para cadena portacable apantallado (variadores de frecuencia)
- Designación:
- Sección: Mínima 2.5 mm<sup>2</sup> para fuerza, 1,5 mm<sup>2</sup> para mando.
- Tensión nominal: 0,6/1 KV
- Tensión de prueba: 4.000 V
- Conductores: Cobre trenzado y núcleo resistente a la tracción
- Características del cable: UNE 60228:2005; UNE - EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2;
- Formación del conductor: Según UNE EN 60228
- Tipo de aislamiento: Elastómero Termoplástico (TPE).
- Tipo de mallado: Alambres de cobre estañado cobertura mínima 70% resistente a dobleces.
- Cubierta: Mezcla elastómera termoplástica (TPE) de bajo coeficiente de adhesión, según DIN EN 50363-4-1.
- Rango temperatura de servicio: -35 ° C + 90 ° C
- Resistencia a rayos ultravioleta: Elevada
- Propagación de llama: Según UNE-EN 60332-1-2:2005
- Resistencia aceite: Según norma DIN EN 60811-404
- Libre de silicona
- Radio de curvatura mínimo: 7,5 veces diámetro del conductor.
- Velocidad máxima de deslizamiento: 6 m/s
- Distancia mínima de recorrido en cadena portacable: 100 m
- Codificación de colores:
  - Conductor de protección: Amarillo – verde
  - Conductores de fase neutro: Negro con letras blancas identificando cada conductor  
1.-U/L1 2.-V/L2 3.-W/L3 4.-4/N

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> CABLE ELÉCTRICO DE CONTROL SERVICIOS MÓVILES EN CADENA PORTACABLES		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. – 3008-C
<b>SERVICIO:</b> CONTROL	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> DICIEMBRE 2017

#### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo: Flexible para cadena portacable Control.
- Designación:
- Sección: Mínima 0.25 mm<sup>2</sup>
- Tensión nominal: 300/500 V Según DIN EN 60811-504
- Tensión de prueba: 2.000 V Según DIN EN 50395
- Conductores: Cobre trenzado y núcleo resistente a la tracción
- Características del cable: UNE 60228:2005; UNE - EN 60332-1-2 e IEC 60332-1-2;
- Formación del conductor: Según UNE EN 60228
- Tipo de aislamiento: Elastómero Termoplástico (TPE).
- Tipo de mallado: Alambres de cobre estañado cobertura mínima 70% resistente a dobleces.
- Cubierta: Mezcla elastómera termoplástica (TPE) de bajo coeficiente de adhesión, según DIN EN 50363-4-1.
- Rango temperatura de servicio: -35 ° C + 100 ° C
- Resistencia a rayos ultravioleta: Elevada
- Propagación de llama: Según UNE-EN 60332-1-2:2005
- Resistencia aceite: Según norma DIN EN 60811-404
- Libre de silicona
- Radio de curvatura mínimo: 7,5 veces diámetro del conductor.
- Velocidad máxima de deslizamiento: 6 m/s
- Distancia mínima de recorrido en cadena portacable: 100 m
- Codificación de colores:
  - Conductor de protección: Amarillo – verde
  - Conductores de fase neutro:
    - Según DIN 47100
    - Negro con letras blancas identificando cada conductor

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO BUS SERVICIOS MÓVILES EN CADENA PORTACABLES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. – 3008-D</b>
<b>SERVICIO: PROFIBUS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: DICIEMBRE 2017</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo: Flexible para cadena portacable Bus.
- Designación:
- Sección: Mínima 0.25 mm<sup>2</sup>
- Tensión nominal: 50 V
- Tensión de prueba: 500 V
- Conductores: Cobre trenzado y núcleo resistente a la tracción ya la doblez.
- Características del cable: UNE 60228:2005; Según las especificaciones del protocolo Bus
- Formación del conductor: Según UNE EN 60228
- Tipo de aislamiento: Elastómero Termoplástico (TPE).
- Tipo de mallado: Alambres de cobre estañado cobertura mínima 70% resistente a dobleces.
- Cubierta: Mezcla elastómera termoplástica (TPE) de bajo coeficiente de adhesión, según DIN EN 50363-4-1.
- Rango temperatura de servicio: -35 ° C + 70 ° C
- Resistencia a rayos ultravioleta: Media
- Propagación de llama: Según UNE-EN 60332-1-2:2005
- Resistencia aceite: Según norma DIN EN 60811-404
- Libre de silicona
- Radio de curvatura mínimo: 7,5 veces diámetro del conductor.
- Velocidad máxima de deslizamiento: 6 m/s
- Distancia mínima de recorrido en cadena portacable: 100 m
- Codificación de colores: Según las especificaciones del protocolo Bus

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> CABLE ELÉCTRICO AT 150/240 mm <sup>2</sup> AL CANAL ISABEL II		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 3011
<b>SERVICIO:</b> ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN PROPIEDAD DE CANAL DE ISABEL II S.A.	<b>REVISIÓN:</b> 2	<b>FECHA:</b> OCTUBRE 2014

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo:
- Designación: AL RHZ1-OL 12/20 KV
- Sección: 150/240 mm<sup>2</sup>
- Tensión nominal: 12/20 KV
- Tensión de prueba: 30 KV
- Conductores: Cuerdas compactas de aluminio clase 2
- Características del cable: RU 3305 C, IEC 60502 y UNE HD 620-10E
- Formación del conductor: Según UNE EN 60228
- Resistencia del conductor: Según UNE EN 60228
- Tipo de aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
- Pantalla: Corona de hilos de cobre con contraespira de 16 mm<sup>2</sup> de sección nominal, y obturación longitudinal
- Cubierta: Poliolefina termoplástica, cero halógenos, tipo DMZ1.

## CARACTERÍSTICAS AISLAMIENTO

- Tipo de aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) tipo UNE-HD 620-10E
- Temperatura máxima en servicio: 90 ° C
- Temperatura de cortocircuito: 250 ° C

OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO AT 150/240 mm <sup>2</sup> AI CANAL ISABEL II		Nº DE ORDEN: E.T. - 3011
SERVICIO: ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN PROPIEDAD DE CANAL DE ISABEL II S.A.	REVISIÓN: 2	FECHA: OCTUBRE 2014

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL AISLAMIENTO

- Sin envejecimiento
  - Resistencia a la rotura: Mínimo 1.250 N/cm<sup>2</sup>
  - Alargamiento a la rotura: Mínimo 200 %
- Después envejecimiento con estufa de aire:
  - Temperatura tratamiento: 150 ° C
  - Duración tratamiento: 7 días
  - Variación del valor inicial de la resistencia a la rotura: Máximo  $\pm$  25 %
  - Variación del valor inicial del alargamiento: Máximo  $\pm$  25 %

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS DEL AISLAMIENTO

- Termoplasticidad: Termoestable
- Alargamiento en caliente bajo carga: Máximo 175% durante 15 min. a 200° C.
- Absorción de agua: Máximo 1 mg./cm<sup>2</sup> durante 14 días a 85° C.

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL AISLAMIENTO

- Constante de aislamiento a la temperatura de servicio: 3,67 MΩ. Km.
- Resistividad transversal a 20° C:
- Pérdidas dieléctricas a la temperatura de servicio: Máximo 80 x 10<sup>-4</sup>.

OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO AT 150/240 mm <sup>2</sup> AL CANAL ISABEL II		Nº DE ORDEN: E.T. - 3011
SERVICIO: ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN PROPIEDAD DE CANAL DE ISABEL II S.A.	REVISIÓN: 2	FECHA: OCTUBRE 2014

- Resistividad térmica: 350° C cm. / W.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL CABLE

	<u>150 mm<sup>2</sup></u>	<u>240 mm<sup>2</sup></u>
- Espesor nominal del aislamiento:	5,5 mm	5,5 mm
- Diámetro sobre aislamiento aprox.:	26,2 mm	30,4 mm
- Diámetro exterior aproximado:	34 mm	38 mm
- Peso aproximado:	1250 kg/km	1620 kg/km
- Radio mínimo de curvatura:	510 mm	570 mm

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL CABLE

	<u>150 mm<sup>2</sup></u>	<u>240 mm<sup>2</sup></u>
- Resistencia ohmica a 20° C:	0,206 Ω / km	0,125 Ω / km
- Capacidad por fase:	0,231 μF / km	0,306 μF / km
- Reactancia a 50 Hz.:	0,114 Ω / km	0,106 Ω / km
- Intensidad máxima admisible en régimen permanente (para cable enterrado bajo tubo a 1 m y a 25 °C, en terreno con Res. T. de 1,5 K.m/W):	245 A	320 A
- Caída de tensión entre fases:		
- Con cos fi = 0,8:	0,40 V/A Km. a 15 KV.	
- Con cos fi = 1:	0,36 V/A Km. a 15 KV.	
- Intensidad máxima de cortocircuito:	<u>150 mm<sup>2</sup></u>	<u>240 mm<sup>2</sup></u>
- Para 0,1 segundo:	44,9 kA	71,52 kA
- Para 0,5 segundo:	20,1 kA	31,92 kA
- Para 1,0 segundo:	14,2 kA	21,84 kA
- Para 2,0 segundo:	9,9 kA	15,84 kA
- Para 3,0 segundo:	8,1 kA	12,96 kA



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO AT IBERDROLA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3.012</b>
<b>SERVICIO: ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN PROPIEDAD DE IBERDROLA</b>	<b>REVISIÓN: 2</b>	<b>FECHA: OCTUBRE 2014</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo:
- Designación: AL HEPRZ1 12/20 KV
- Sección: 150, 240 ó 400 MM<sup>2</sup>
- Tensión nominal: 12/20 KV
- Tensión de prueba: 30 KV
- Conductores: Cuerdas compactas de aluminio clase 2
- Características del cable: NI 56.43.01, IEC 60502-2, UNE HD 620-1. prUNE HD 620-9X
- Formación del conductor: Según UNE EN 60228
- Resistencia del conductor: Según UNE EN 60228
- Tipo de aislamiento: Etileno propileno de alto módulo (HEPR).
- Pantalla: Corona de hilos de cobre con contraespira de 16 mm<sup>2</sup> de sección nominal.
- Cubierta: Poliolefina termoplástica, cero halógenos, tipo DMZ1.

### CARACTERÍSTICAS AISLAMIENTO

- Tipo de aislamiento: Etileno propileno de alto módulo tipo HEPR, IEC 60502-1.
- Temperatura máxima en servicio: 105 ° C
- Temperatura de cortocircuito (5 s.): 250 ° C

### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL AISLAMIENTO

- Sin envejecimiento
  - Resistencia a la rotura: Mínimo 850 N/cm<sup>2</sup>
  - Alargamiento a la rotura: Mínimo 200 %

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO AT IBERDROLA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3.012</b>
<b>SERVICIO: ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN PROPIEDAD DE IBERDROLA</b>	<b>REVISIÓN: 2</b>	<b>FECHA: OCTUBRE 2014</b>

- Después del envejecimiento de la muestra en estufa de aire:
  - Temperatura tratamiento: 150 ° C
  - Duración tratamiento: 7 días
  - Variación del valor inicial de la resistencia a la rotura: Máximo  $\pm 30 \%$
  - Variación del valor inicial del alargamiento: Máximo  $\pm 30 \%$

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS DEL AISLAMIENTO

- Termoplasticidad: Termoestable
- Alargamiento en caliente bajo carga: Máximo 100% durante 15 min. A 250° C.
- Absorción de agua: Máximo 3 mg./cm<sup>2</sup> durante 24 h. a 100° C.

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL AISLAMIENTO

- Constante de aislamiento (Ki) a la temperatura máx. de servicio (105° C): Mínimo 5 MΩ. Km.
- Constante de aislamiento (Ki) a 20° C: Mínimo 5.000 MΩ. Km.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL CABLE

	<u>150 mm<sup>2</sup></u>	<u>240 mm<sup>2</sup></u>	<u>400 mm<sup>2</sup></u>
- Diámetro del conductor aprox. (mm.):	15,8	19,9	25,5
- Espesor nominal del aislamiento (mm.):	5,5	5,5	5,5
- Diámetro sobre aislam. aprox. (mm.):	26,8	30,9	36,5
- Diámetro exterior aproximado (mm.):	35,6	39,7	45,3
- Peso aproximado (Kg./Km.):	1.460	1.870	2.490
- Radio mínimo de curvatura (mm.):	500	585	695

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO AT IBERDROLA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3.012</b>
<b>SERVICIO: ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN PROPIEDAD DE IBERDROLA</b>	<b>REVISIÓN: 2</b>	<b>FECHA: OCTUBRE 2014</b>

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL CABLE

	<u>150 mm<sup>2</sup></u>	<u>240 mm<sup>2</sup></u>	<u>400 mm<sup>2</sup></u>
- Resistencia ohmica a 105 ° C ( $\Omega$ / Km.):	0,277	0,169	0,106
- Capacidad por fase ( $\mu$ F / Km.):	0,368	0,453	0,536
- Reactancia a 50 Hz. ( $\Omega$ / Km.):	0,112	0,105	0,098
- Intensidad máxima admisible en régimen permanente para cables enterrados bajo tubo a 1 m. y a 25° C, en terreno con resistividad térmica de 1,5 ° (K. m. / W):	255	345	450
- Intensidad máxima de cortocircuito admisible en los conductores (KA.):			
- Para 0,1 segundo:	44,7	71,5	119,2
- Para 0,5 segundo:	19,9	31,9	53,2
- Para 1,0 segundo:	14,1	22,5	37,6
- Para 2,0 segundo:	9,9	15,8	26,4
- Para 3,0 segundo:	8,1	12,9	21,6

El proyectista deberá verificar que el contenido de la presente ficha se mantiene plenamente vigente en el momento de tramitar el proyecto y de ejecutar la obra, debiendo obtener la conformidad previa por parte de IBERDROLA. La ejecución de la acometida deberá ser realizada por una empresa instaladora homologada por dicha compañía.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO AT UNIÓN FENOSA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3.013</b>
<b>SERVICIO: ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN PROPIEDAD DE UNIÓN FENOSA</b>	<b>REVISIÓN: 2</b>	<b>FECHA: OCTUBRE 2014</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo:
- Designación: AL RHZ1 -2OL 12/20 KV
- Sección: 150, 240 ó 400 MM<sup>2</sup>
- Tensión nominal: 12/20 KV
- Tensión de prueba: 30 KV
- Conductores: Cuerdas compactas de aluminio clase 2.
- Características del cable: IEC 60502-2, R.U. 3305 C, UNE HD-620.
- Formación del conductor: Según UNE EN 60228
- Resistencia del conductor: Según UNE EN 60228
- Tipo de aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE).
- Pantalla: Corona de hilos de cobre con contraespira de 16 mm<sup>2</sup> de sección nominal, y obturación longitudinal
- Obturación longitudinal contra la penetración del agua: En el conductor y en la pantalla del cable.
- Cubierta: Poliolefina termoplástica, cero halógenos, tipo DMZ1.

### CARACTERÍSTICAS AISLAMIENTO

- Tipo de aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX HD-620-1.
- Temperatura máxima en servicio: 90 ° C
- Temperatura de cortocircuito (5 s.): 250 ° C

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO AT UNIÓN FENOSA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3.013</b>
<b>SERVICIO: ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN PROPIEDAD DE UNIÓN FENOSA</b>	<b>REVISIÓN: 2</b>	<b>FECHA: OCTUBRE 2014</b>

#### CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DEL AISLAMIENTO

- Sin envejecimiento
  - Resistencia a la rotura: Mínimo 1.250 N/cm<sup>2</sup>
  - Alargamiento a la rotura: Mínimo 200 %
- Después del envejecimiento de la muestra en estufa de aire:
  - Temperatura tratamiento: 150 ° C
  - Duración tratamiento: 7 días
  - Variación del valor inicial de la resistencia a la rotura: Máximo  $\pm$  25 %
  - Variación del valor inicial del alargamiento: Máximo  $\pm$  25 %

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICO – QUÍMICAS DEL AISLAMIENTO

- Termoplasticidad: Termoestable
- Alargamiento en caliente bajo carga: Máximo 175% durante 15 min. a 200° C.
- Absorción de agua: Máximo 1 mg./cm<sup>2</sup> durante 14 días a 85° C.

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL AISLAMIENTO

- Constante de aislamiento a la temperatura de servicio: Mínimo 3,67 MΩ. Km.
- Resistividad transversal a 20° C: %
- Pérdidas dieléctricas a la temperatura de servicio: Máximo 80 x 10<sup>-4</sup>.
- Resistividad térmica: 350° C cm. / W.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CABLE ELÉCTRICO AT UNIÓN FENOSA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3.013</b>
<b>SERVICIO: ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN PROPIEDAD DE UNIÓN FENOSA</b>	<b>REVISIÓN: 2</b>	<b>FECHA: OCTUBRE 2014</b>

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL CABLE

	<u>150 mm<sup>2</sup></u>	<u>240 mm<sup>2</sup></u>	<u>400 mm<sup>2</sup></u>
- Diámetro del conductor aprox. (mm.):	15,0	19,2	22,9
- Espesor nominal del aislamiento (mm.):	5,5	5,5	5,5
- Diámetro exterior aproximado (mm.):	34,4	40	44,7
- Peso aproximado (Kg./Km.):	1.260	1.640	2.300
- Radio mínimo de curvatura (mm.):	688	800	894

#### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL CABLE

	<u>150 mm<sup>2</sup></u>	<u>240 mm<sup>2</sup></u>	<u>400 mm<sup>2</sup></u>
- Resistencia máxima a 20 ° C ( $\Omega$ / Km.):	0,206	0,125	0,078
- Capacidad por fase ( $\mu$ F / Km.):	0,254	0,306	0,387
- Reactancia a 50 Hz. ( $\Omega$ / Km.):	0,117	0,104	0,100
- Intensidad máxima admisible en régimen permanente para cables enterrados bajo tubo a 1 m. y a 25° C, en terreno con resistividad térmica de 1,5 ° (K. m. / W):	245	320	415
- Intensidad máxima de cortocircuito admisible en los conductores (KA.):			
- Para 0,1 segundo:	44,1	70,6	120,0
-			
- Para 0,5 segundo:	19,8	31,7	53,5
-			
- Para 1,0 segundo:	14,0	22,3	37,8
-			
- Para 2,0 segundo:	9,9	15,8	26,4
-			
- Para 3,0 segundo:	8,1	13,0	21,6

El proyectista deberá verificar que el contenido de la presente ficha se mantiene plenamente vigente en el momento de tramitar el proyecto y de ejecutar la obra, debiendo obtener la conformidad previa por parte de GAS NATURAL FENOSA. La ejecución de la acometida deberá ser realizada por una empresa instaladora homologada por dicha compañía.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: BANDEJA METÁLICA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3101</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Sistema de bandeja: De rejilla, fabricada con varilla de acero electrosoldada con extremos mecanizados.
- Acabado superficial: Galvanizado en caliente a 450º C. El espesor de Zinc no debe ser inferior a 70 micras.
- Altura de ala: 60 mm.
- Normas aplicables: IEC 61537; UNE – EN 1461; ISO 1461.
- Protección de los cortes: Realizados en bandeja con pintura de zinc.
- Accesorios de fijación, piezas especiales y tapa: De iguales características.
- Montaje en exteriores.

### ACABADOS

- Las bandejas se fijarán sobre la pared en disposición vertical con base de bandeja paralela a pared.
- Según especificación técnica ACABADOS EQUIPOS, E.T. - 1001.
- Para locales húmedos o mojados, se permitirá bandeja tipo rejiband siempre que esté cosida longitudinalmente con conductor de cobre desnudo de sección mínima 35 mm<sup>2</sup> y conectado a su vez a la tierra de masas de utilización, excepto en centro de seccionamiento o transformación donde se conectarán a la tierra de protección.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: BANDEJA AISLANTE SIN HALÓGENOS</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3102</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: JUNIO 2012</b>

#### CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL RÍGIDO DE BANDEJAS Y TAPAS

- Marca:
- Materia prima base: PC+ABS
- Contenido de siliconas: <0.01%
- Contenido en halógenos s/EN 50267-2-1: inferior al 0.5%
- Rigidez dieléctrica s/EN 60243-1:1998: Aislante eléctrico > 20 kV/mm
- Clasificación de comportamiento al fuego s/NF F 16-101:1998: Clase I3 F2
- Ensayos de inflamabilidad UL de materiales plásticos s/ANSI7UL 94:1990: Grado UL 94:V0
- L.O.I. Índice de oxígeno s/EN ISO 4589:1999: (Concentración %)  $\geq 34$
- Comportamiento frente a agentes químicos: Buen comportamiento, según los requisitos de la norma DIN-8061.

#### CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE BANDEJAS

- Temperatura de servicio (según EN 61537:2007): De -20º C a +90º C.
- Conformidad con la ITC-BT-21 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión:
- Protección contra la penetración de cuerpos sólidos: Grado IP-2X para bandejas perforadas con tapa incorporada. Grado IP-4X para bandejas lisas con tapa incorporada. Según norma UNE 20.324 (EN 60529).
- Resistencia al impacto: 20 J. en toda la gama, según EN 61537:2007, excepto en los modelo 60 x 100 (10 J.)
- Ensayo de hilo incandescente: Grado de severidad de 960º C (sin inflamación), según el ensayo de la norma UNE EN 60695-2-11: 2001.
- Grado de protección contra daños mecánicos: IK10, según EN62262:2002.
- Conformidad con las Normas UNE EN 50085-1:1997; UNE 50085-2-2006; UNE 50085-2-1/A1:2011 y UNE - EN 61537:2007.
- Marcado CE de acuerdo a la Directiva BT/73/23.



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: BANDEJA AISLANTE SIN HALÓGENOS</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3102</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: JUNIO 2012</b>

### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Bandeja y tapas: de paredes macizas y poseerán, *como mínimo*, los espesores y pesos siguientes:

Dimensiones Alto x Ancho (mm)	Bandejas			Tapas	
	Espesor (mm)	Peso		Espesor (mm)	Peso (kg/m)
		Base perforada (kg/m)	Base lisa (kg/m)		
60 x 75	2,2	0,810	0,820	2,0	0,360
60 x 100	2,5	1,150	1,190	2,0	0,480
60 x 150	2,7	1,500	1,570	2,3	0,740
60 x 200	2,7	1,810	1,900	2,3	0,940
60 x 300	3,2	2,770	2,930	2,3	1,340
60 x 400	3,7	3,700	3,950	2,7	2,020
100 x 300	3,7	3,690	3,880	2,3	1,340
100 x 400	4,2	4,880	5,170	2,7	2,020
100 x 500	4,7	6,350	6,760	3,2	3,030
100 x 600	4,7	7,230	7,730	3,2	3,570

- Uniones: Dispondrán de taladros longitudinales para absorber las dilataciones producidas por cambios de temperatura. Con el fin de mantener una rigidez uniforme en todo el sistema poseerán, *como mínimo*, los espesores siguientes:

Unión para bandejas de altura (mm)	Espesor (mm)
60	3,5
100	4,5

- Resistencia mecánica:

Carga de cables en kg/m que es posible instalar en la bandeja (por su capacidad).

Las bandejas deben soportar esta carga, a una distancia entre soportes de 2 m, y con una flecha longitudinal inferior al 1% y transversal inferior al 5%, a 40º C. según EN 61537:2007, IEC 61537:2006.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: BANDEJA AISLANTE SIN HALÓGENOS</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3102</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: JUNIO 2012</b>

El sistema de bandejas deberá soportar sin rotura una carga de 1,7 veces la carga admisible.

Dimensiones Alto x Ancho (mm)	Carga (kg/m)
60 x 75	7,9
60 x 100	10,8
60 x 150	16,6
60 x 200	22,6
60 x 300	33,7
60 x 400	45,6
100 x 300	57,3
100 x 400	77,2
100 x 500	96,6
100 x 600	116,5

### ÁMBITO DE APLICACIÓN

- En general, en instalaciones interiores.
- De acuerdo con la ITC-BT-30 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, se utilizarán canales aislantes **obligatoriamente** en los siguientes ámbitos (las bandejas metálicas no se consideran canales aislantes):
  - En locales húmedos, siempre que no se utilicen tubos protectores o conductores armados.
  - En locales mojados, siempre que no se utilicen tubos protectores.
  - En instalaciones a la intemperie, siempre que no se utilicen tubos protectores

### ACABADOS

- Las bandejas se fijarán sobre la pared en disposición vertical con base de bandeja paralela a pared.
- Según especificación técnica ACABADOS EQUIPOS, E.T. - 1001.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: TUBO DE ACERO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T.- 3111</b>
<b>SERVICIO: VARIOS EN CANALIZACIONES SUPERFICIALES</b>	<b>REVISIÓN: 2</b>	<b>FECHA: FEBRERO DE 2005</b>

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Material: Fleje de acero laminado en frío, recocido o caliente, con bajo contenido de carbono, galvanizado en caliente por inmersión interior y exterior, con las roscas protegidas por pintura tipo "Frigalván".
- Fabricación: Según Normas UNE – EN 50086-1 y UNE -EN 50086-2-1.
- Dimensiones y roscas: Según Norma UNE – EN 60423
- Longitud comercial: 3 metros, con rosca en ambos extremos y con un manguito.
- Resistencia a la compresión: Mínimo 4.000 N. Clasificación 5, "muy fuerte", según Norma UNE – EN 50086-1.
- Resistencia al impacto: Mínimo 20 J. a -5 ° C. Clasificación 5, "muy fuerte", según la Norma UNE - EN 50086-1. Grado 10 según la Norma UNE 20324.
- Resistencia a la corrosión: Clasificación 4, "elevada", según la Norma UNE - EN 50086-1.
- Resistencia al fuego: Grado 1: No propagador de la llama.
- Temperaturas de utilización: -5 a +60 ° C.
- Cumplirá con la ITC-BT-21 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002).

## ACABADOS

- Según especificación técnica ACABADOS EQUIPOS, E.T. - 1001.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: TUBO DE PVC RÍGIDO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T.- 3112</b>
<b>SERVICIO: ALUMBRADO INTERIOR Y VARIOS EN CANALIZACIONES SUPERFICIALES.</b>	<b>REVISIÓN: 2</b>	<b>FECHA: FEBRERO DE 2005</b>

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Material: PVC rígido.
- Fabricación: Según Normas UNE - EN 50086-1 y UNE -EN 50086-2-1.
- Dimensiones y roscas: Según Norma UNE EN 60423
- Longitud comercial: 3 metros, con rosca en ambos extremos y con un manguito.
- Rigidez dieléctrica: Aislante (2.000 V. – 50 Hz.)
- Resistencia de aislamiento: > 100 M  $\Omega$
- Resistencia a la compresión: Mínimo 1.250 N. Clasificación 4, “fuerte”, según la Norma UNE EN 50086-1.
- Resistencia al impacto: Mínimo 2 J. a -5 ° C. Clasificación 3, “media”, según la Norma UNE EN 50086-1. Grado 7 según la Norma UNE 20324.
- Resistencia al fuego: Grado 1: No propagador de la llama.
- Temperaturas de utilización: -5 a +60 ° C.
- Color: Negro.
- Cumplirá con la ITC-BT-21 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (R.D. 842/2002).

## ACABADOS

- Según especificación técnica ACABADOS EQUIPOS, E.T. - 1001.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: TUBO DE PVC CORRUGADO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T.- 3.113</b>
<b>SERVICIO: VARIOS EN INSTALACIÓN EMPOTRADA.</b>	<b>REVISIÓN: 2</b>	<b>FECHA: FEBRERO DE 2005</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Material: PVC corrugado, curvable.
- Fabricación: Según Normas UNE - EN 50086-1 y UNE -EN 50086-2-2.
- Dimensiones y roscas: Según Norma UNE – EN 60423
- Rigidez dieléctrica: Aislante (2.000 V. a 50 Hz.)
- Resistencia de aislamiento: > 100 M  $\Omega$
- Resistencia a la compresión: Mínimo 750 N. Clasificación 3, “media”, según la Norma UNE EN 50086-1.
- Resistencia al impacto: Mínimo 2 J. a -5 ° C. Clasificación 3, “media”, según la Norma UNE EN 50086-1. Grado 7 según la Norma UNE 20324.
- Resistencia al fuego: Grado 1: No propagador de la llama.
- Temperaturas de utilización: -5 a +60 ° C.
- Color: Negro o gris.
- Cumplirá con la ITC-BT-21 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (R.D. 842/2002).

### ACABADOS

- Según especificación técnica ACABADOS EQUIPOS, E.T. - 1001.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: TUBO DE PVC PARA CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T.- 3121</b>
<b>SERVICIO: CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS PARA LÍNEAS DE AT Y BT EN INSTALACIÓN EXTERIOR</b>	<b>REVISIÓN: 2</b>	<b>FECHA: FEBRERO DE 2005</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:

### DESCRIPCIÓN

Canalización de P.V.C. para alojamiento y protección de los conductores de transporte de energía eléctrica.

- Longitud: 6 metros, abocardado por un extremo
- Diámetro exterior: 90, 110, 160 ó 200 mm.
- Material: PVC rígido
- Montaje. En zanja
- Resistencia a la compresión: 750 N. según UNE – EN 50086-2-4/A1
- Color: Gris o negro
- Número de tubos: Varía
- Número de conductores por tubo: Varía

### ACABADO

Instalado en zanja, con capa de hormigón pobre en viales y aceras, totalmente montado e instalado.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CINTA DE SEÑALIZACIÓN</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T.- 3122</b>
<b>SERVICIO: CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS PARA LÍNEAS DE AT Y BT EN INSTALACIÓN EXTERIOR</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

#### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Material: Polietileno
- Colores: Amarillo  
Naranja vivo
- Dimensiones:
  - Anchura: 150 +5 mm
  - Espesor: 0,1 + 0,01 mm
  - Lado triángulo: 105 +3 mm
- Señalización: Según figura



*\*Si la línea de alimentación subterránea es propiedad de una compañía eléctrica, la cinta de señalización deberá cumplir además con la homologación de dicha compañía.*

#### ACABADOS

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002)

En ambos casos quedará como mínimo a 30 cm de la parte superior de los cables o tubos.

#### NORMAS

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002).

Normas UNE 48103.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> CELDA DE LLEGADA DE LÍNEA	<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T.- 3201	
<b>SERVICIO:</b> CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> NOVIEMBRE 2012

### CARACTERÍSTICAS DE LA CELDA

- Marca:
- Tipo:

Módulo metálico de dimensiones aproximadas 1.600 mm. de alto, 375 mm. de ancho y 940 mm. de fondo, conteniendo en su interior el siguiente aparellaje:

- Interruptor - seccionador III: De 3 posiciones con corte en SF6
- Intensidad asignada: 400 / 630 A.
- Tensión nominal: 24 KV
- Intensidad admisible de corta duración (1 s.): 16 KA
- Intensidad de cresta de corta duración: 40 KA cresta
- Mando: Manual
- Control de presencia de tensión: Bloque de 3 lámparas de señalización de presencia de tensión
- Juego de barras tripolar: 400 / 630 A.
- Enclavamiento: Por cerradura
- Intensidad de cortocircuito: Condicionada a la potencia de cortocircuito que indique la compañía suministradora.
- Normas: UNE - EN 60298, UNE - EN 60129, UNE -EN 60265-1, UNE - EN 60694, CEI 60129, CEI 60265 y CEI 60298.

### PROTECCIONES

- Indicar protecciones a personas y equipos
- Enclavamientos que impidan la puesta a tierra de la línea en tensión
- Normas UNE y CEI de obligado cumplimiento

### DOCUMENTACIÓN

- Indicar protecciones a personas y equipos.
- Enclavamientos que impidan la puesta a tierra de la línea en tensión.
- Normas UNE y CEI de obligado cumplimiento.



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CELDA DE LLEGADA DE LÍNEA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T.- 3201</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

#### CONDICIONES ADICIONALES

- Si la potencia simultánea instalada del transformador excede de 630 kW, la celda estará motorizada (230 VAC), y telemandada por la Compañía mediante el correspondiente sistema de transmisión y mando (disparo/rearme). A tal efecto, se dispondrá de una fuente asegurada de tensión local. Además dispondrá de relé para funciones 50/51 y 50N/51N.
- Si la alimentación se realizara desde la red subterránea en anillo propiedad de la Compañía suministradora, y ésta impusiera la instalación de un centro de seccionamiento totalmente independiente de las instalaciones de Canal de Isabel II, (siempre que fuera factible esta solución), con separación física entre las celdas de ambos Organismos y con accesos independientes, las celdas de llegada de línea instaladas en el centro de seccionamiento deberán cumplir con la normativa propia de dicha Compañía y con la RU 6407 B. Cumplirán asimismo con las Normas relacionadas anteriormente en la presente especificación.

#### FRENTE DIMENSIONAL

Detallar las dimensiones de la celda.

*Altura mm X Longitud mm X Profundidad mm*

Incluir frente

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CELDA DE SALIDA DE LÍNEA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T.- 3202</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

### CARACTERÍSTICAS DE LA CELDA

- Marca:
- Tipo:

Módulo metálico de dimensiones aproximadas 1.600 mm. de alto, 375 mm. de ancho y 940 mm. de fondo, conteniendo en su interior el siguiente aparellaje:

- Interruptor - seccionador III: De 3 posiciones con corte en SF6
- Intensidad asignada: 400 / 630 A.
- Tensión nominal: 24 KV
- Intensidad admisible de corta duración (1 s.): 16 KA
- Intensidad de cresta de corta duración: 40 KA cresta
- Mando: Manual
- Control de presencia de tensión: Bloque de 3 lámparas de señalización de presencia de tensión
- Juego de barras tripolar: 400 / 630 A.
- Enclavamiento: Por cerradura
- Intensidad de cortocircuito: Condicionada a la potencia de cortocircuito que indique la compañía suministradora.
- Normas: UNE - EN 60298, UNE - EN 60129, UNE -EN 60265-1, UNE - EN 60694, CEI 60129, CEI 60265 y CEI 60298.

### PROTECCIONES

- Indicar protecciones a personas y equipos
- Enclavamientos que impidan la puesta a tierra de la línea en tensión
- Normas UNE y CEI de obligado cumplimiento

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CELDA DE SALIDA DE LÍNEA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T.- 3202</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

### DOCUMENTACIÓN

- Indicar protecciones a personas y equipos.
- Enclavamientos que impidan la puesta a tierra de la línea en tensión.
- Normas UNE y CEI de obligado cumplimiento.

### CONDICIONES ADICIONALES

- Si la potencia simultánea instalada del transformador excede de 630 kW, las celda estará motorizada (230 VAC), y telemandada por la Compañía mediante el correspondiente sistema de transmisión y mando (disparo/rearme). A tal efecto, se dispondrá de una fuente asegurada de tensión local. Además dispondrá de relé para funciones 50/51 y 50N/51N.
- Si la alimentación se realizara desde la red subterránea en anillo propiedad de la Compañía suministradora, y ésta impusiera la instalación de un centro de seccionamiento totalmente independiente de las instalaciones de Canal de Isabel II S.A., (siempre que fuera factible esta solución), con separación física entre las celdas de ambos Organismos y con accesos independientes, las celdas de llegada de línea instaladas en el centro de seccionamiento deberán cumplir con la normativa propia de dicha Compañía y con la RU 6407 B. Cumplirán asimismo con las Normas relacionadas anteriormente en la presente especificación.

### FRENTE DIMENSIONAL

Detallar las dimensiones de la celda.

*Altura mm X Longitud mm X Profundidad mm*

Incluir frente

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CELDA DE SECCIONAMIENTO Y REMONTE</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3203</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO</b>	<b>REVISIÓN: 2</b>	<b>FECHA: FEBRERO DE 2005</b>

### CARACTERÍSTICAS DE LA CELDA

- Marca:
- Tipo:

Módulo metálico de dimensiones aproximadas 1.600 mm. de alto, 625 mm. de ancho y 940 mm. de fondo, conteniendo en su interior el siguiente aparellaje:

- Interruptor – seccionador III: De corte en SF6
- Intensidad asignada: 400 / 630 A.
- Tensión nominal: 24 KV
- Intensidad admisible de corta duración (1 s.): 16 KA
- Intensidad de cresta de corta duración: 40 KA cresta
- Mando: Manual
- Control de presencia de tensión: Bloque de 3 lámparas de señalización de presencia de tensión
- Juego de barras tripolar: 400 / 630 A. Para conexión superior derecha y superior izquierda con otras celdas.
- Enclavamiento: Por cerradura
- Intensidad de cortocircuito: Condicionada a la potencia de cortocircuito que indique la compañía suministradora.
- Normas: UNE - EN 60298, UNE - EN 60129, UNE -EN 60265-1, UNE - EN 60694, CEI 60298, CEI 60129, CEI 60265 y CEI 60298.

### DOCUMENTACIÓN

- Indicar protecciones a personas y equipos
- Enclavamientos que impidan la puesta a tierra de la línea en tensión
- Normas UNE y CEI de obligado cumplimiento

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CELDA DE SECCIONAMIENTO Y REMONTE</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3203</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO</b>	<b>REVISIÓN: 2</b>	<b>FECHA: FEBRERO DE 2005</b>

#### CONDICIONES ADICIONALES

- Si la potencia simultánea instalada del transformador excede de 630 kW, la celda estará motorizada (230 VAC), y telemandada por la Compañía mediante el correspondiente sistema de transmisión y mando (disparo/rearme). A tal efecto, se dispondrá de una fuente asegurada de tensión local.
- Si la alimentación se realizara desde la red subterránea en anillo propiedad de la Compañía suministradora, y ésta impusiera la instalación de un centro de seccionamiento totalmente independiente de las instalaciones de Canal de Isabel II S.A., (siempre que fuera factible esta solución), con separación física entre las celdas de ambos Organismos y con accesos independientes, la celda de seccionamiento y remonte será sustituida por una celda de protección dotada de interruptor - seccionador con fusibles combinados (ruptofusible), para protección de la línea de interconexión, que deberá cumplir con la normativa propia de la Compañía suministradora y con la RU 6407 B. Cumplirá asimismo con las Normas relacionadas anteriormente en la presente especificación.

Incluir frente

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3204</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO</b>	<b>REVISIÓN: 2</b>	<b>FECHA: FEBRERO DE 2005</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo:
- Dimensiones (alto, ancho, fondo):

### APARELLAJE:

- Seccionador III: De corte en SF6
- Mando (manual con enclavamiento/motorizado):
- Interruptor III:
  - Automático de corte en SF6. Incorporará un relé de protección de fase (50/51) y homopolar (50N/51N), contra sobrecargas, cortocircuitos y defectos de tierra. Incorporará transformadores de intensidad para las protecciones.
  - El relé dispondrá de display multilínea y módulo de comunicaciones compatible con el sistema de control que será determinado por La Dirección de Obra, según el caso.
- Intensidad asignada (400/630 A):
- Tensión nominal: 24 KV
- Intensidad admisible de corta duración 1 s. (mínimo 16 kA):
- Intensidad de cresta de corta duración (mínimo 40 kA):
- Control de presencia de tensión: Bloque de 3 lámparas de señalización de presencia de tensión

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> CELDA DE PROTECCIÓN GENERAL		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 3204
<b>SERVICIO:</b> CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO	<b>REVISIÓN:</b> 2	<b>FECHA:</b> FEBRERO DE 2005

- Juego de barras tripolar para conexión derecha o izquierda con otras celdas (400/630 A):

- Enclavamiento: Por cerradura
- Intensidad de cortocircuito: Condicionada a la potencia de cortocircuito que indique la compañía suministradora.
- Normas: UNE - EN 60298, UNE - EN 60129, UNE - EN 60265-1, UNE - EN 60694, CEI 60298, CEI 60129, CEI 60265, CEI 60298, CEI 60056 y CEI 60255.

#### DOCUMENTACIÓN

- Justificación del relé elegido en función de la carga en servicio e instalada.
- Normas UNE y CEI de obligado cumplimiento.

Incluir frente

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CELDA DE MEDIDA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3205</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

### DESCRIPCIÓN GENERAL

La celda de medida está constituida por módulo metálico, con conexión de embarrado por ambos lados, de acuerdo a la normativa UNE y CEI de aplicación.

Contendrá en su interior debidamente montados y conexicionados los aparatos y materiales que se describen a continuación:

### CARACTERÍSTICAS DE LA CELDA DE MEDIDA

- Marca:
- Tipo:
- Dimensiones [mm] (alto, ancho profundo)
- Aislamiento General (24-36-45 kV):
- Frecuencia (50/60 Hz):
- Intensidad nominal:
  - En barras e interconexión celdas (400-630 A):
  - En bajante transformador (200 A):
- Tensión soportada nominal a frecuencia industrial durante 1 min. (mínimo 28 kV):
- Tensión soportada a impulso tipo rayo (mínimo 75 kV):
- Peso [kg]:
- Grado de protección según CEI 60529 (IP3X):

### ENCLAVAMIENTOS MECÁNICOS

#### Descripción:

La celda de medida, tendrá una puerta interior (enrejada), situada en el interior de la celda de medida.

Esta puerta interior dispondrá de los enclavamientos mecánicos necesarios, para garantizar la seguridad del personal y del propio material, imposibilitando su apertura si no se cumplen las condiciones de seguridad, según a la norma UNE-EN 60298 y a la norma internacional IEC 60298.

#### ACABADOS:

- Indicar el acabado.
- Grado de protección 7 según UNE 20324 ó IEC 60529.



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CELDA DE MEDIDA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3205</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

### CARACTERÍSTICAS TRANSFORMADORES DE MEDIDA

Los transformadores de medida TT's y TI's, cumplirán con la normativa particular de la compañía suministradora.

Serán verificados en origen y el fabricante aportará los protocolos de ensayo de tipo de los mismos.

#### TT's Transformadores de Tensión (3 unid.)

*\* Las características indicadas cumplirán con las especificaciones y exigencias de la compañía distribuidora:*

Transformadores de tensión antiexplosivos unipolares:

Marca:

Modelo:

- Potencia de precisión del devanado de medida [VA]:
- Clase precisión (0,5/0,2):
- Relación de transformación:
  - Tensión Primaria ( $U_f/\sqrt{3}$ ) :
  - Tensiones secundarias (medida y residual):  $110/\sqrt{3}$  - 110/3 V
- Tensión nominal de aislamiento (mínimo 24 kV):
- Tipo de aislamiento: En resina encapsulado
- Tensión máxima de servicio (mínimo 24 kV):
- Frecuencia de utilización: 50 Hz
- Tensión de ensayo a frecuencia industrial (durante 1 min):
  - Entre primario y secundario: 3 kV
  - Entre secundario y masa: 3 kV
- Tensión inducida a 120 Hz: 50 kV
- Ensayo impulso tipo rayo (mínimo 125 kV cresta):
- Sobretensión admisible en permanencia: 1,2  $U_n$
- Sobretensión admisible en 30s: 1,5  $U_n$
- Factor de tensión: 1,9  $U_n$ : 8 horas
- Normas de aplicación: UNE 21088, UNE 21305, UNE EN 60044-2

#### TI's Transformadores de intensidad (3 unid.)

OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
EQUIPO: CELDA DE MEDIDA		Nº DE ORDEN: E.T. - 3205
SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO	REVISIÓN: 0	FECHA: NOVIEMBRE 2012

\* Las características indicadas cumplirán con las especificaciones y exigencias de la compañía distribuidora:

Marca:

Modelo:

- Relación de transformación:
  - Doble devanado primario (xx - xx / 5A) [A]:
- Potencia de precisión del devanado de medida principal [VA]:

\* La carga máxima del secundario medida estará comprendida entre el 25% y el 100% de la carga de precisión.

- Clase precisión (0,5S/0,2S):
- Tensión nominal de aislamiento (mínima 24 kV) :
- Tipo de aislamiento: Resina encapsulado
- Tensión máxima de servicio (mínima 24 kV):
- Frecuencia de utilización: 50 Hz
- Tensión de ensayo a frecuencia industrial (durante 1 min):
  - Entre primario y secundario, este unido a masa: 50 kV
  - Entre secundario y masa : 3 kV
- Ensayo impulso tipo rayo (mínimo 125 kV cresta):
- Sobreintensidad mínima admisible en permanencia: 1,2 I<sub>n</sub>
- Máxima corriente térmica admisible durante 1 seg (mínimo 96 kA):
- Intensidad térmica: 80 I<sub>n</sub> con un mínimo de 5 kA
- Normas de aplicación: UNE 21088, UNE 21305, UNE EN 60044-1


La carga máxima del cable empleado para la interconexión entre el transformador de intensidad y el equipo de medida será inferior a 4 VA y su sección nunca será inferior a 6 mm<sup>2</sup>.

	CARGA CABLES INTERCONEXIÓN < 4 VA		
S (mm <sup>2</sup> )	6	10	16
L hasta (m)	53	89	133


Siendo válidos en los casos anteriores el número de metros y sección indicada para los cables de interconexión del secundario de los TI's al armario de medida.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CELDA DE MEDIDA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3205</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

#### Dimensiones TT's (especificarlas):

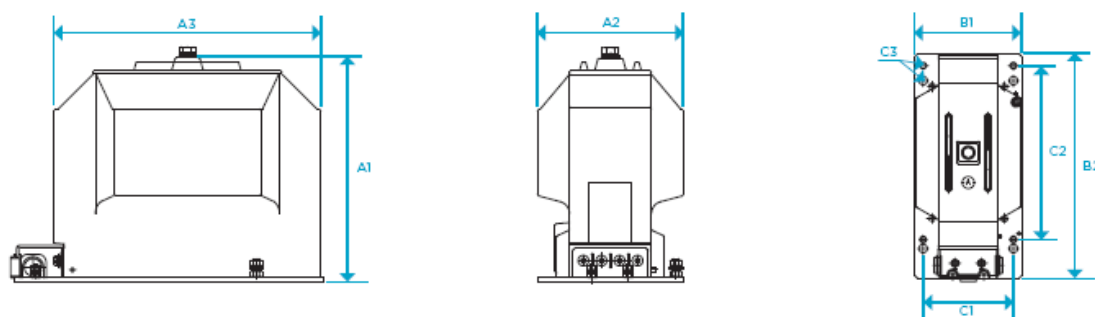

#### Dimensiones TI's (especificarlas):

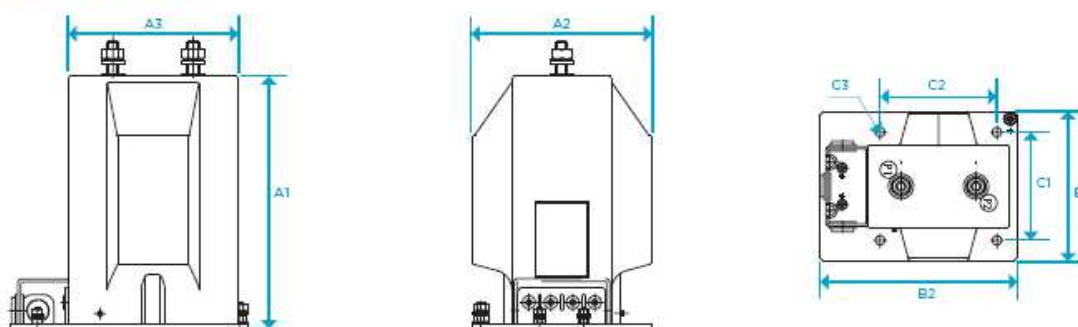

#### NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO:

Reglamentación específica de obligado cumplimiento:

- Reglamento Unificado de Puntos del Sistema Eléctrico, aprobado por RD 1110/2007.
- Orden de 12 de Abril de 1999 por la que se dictan las Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica.
- Normativa de aplicación de la compañía suministradora correspondiente.

OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
EQUIPO: CELDA DE MEDIDA		Nº DE ORDEN: E.T. - 3205
SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO	REVISIÓN: 0	FECHA: NOVIEMBRE 2012

- Normas internacionales: IEC 60298, 62271-102, 60265, 62271, 60694, 62271-105.
- Normas españolas: UNE-EN 60298, IEC 62271-102, 60265-1, 60694, 62271-100.

#### OTROS:

En caso de que la red interior disponga de una motogeneración, los TT de la celda de medida dispondrán de triple devanado secundario: un devanado para la medida, según se ha especificado; un devanado  $110/\sqrt{3}$  V, precisión 0,5, para las funciones de protección 27, 81M, 81m y 59 para el motogenerador (estos devanados se conectarán en estrella) y un tercer devanado  $110/3$  V, precisión 0,5, para la protección de máxima tensión homopolar 59N (conectados en triángulo abierto con resistencia antiferroresonante) también para el motogenerador. Se preverá en este caso un relé que implemente las protecciones mencionadas con salida remota hacia el disyuntor/es general de la motogeneración.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CELDA DE PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3206</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: JUNIO 2015</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:

- Tipo:

- Dimensiones (largo, ancho, profundo) [mm]:

Módulo metálico, conteniendo en su interior el siguiente aparellaje:

- Seccionador III: De corte en SF6
- Mando (motorizado):
- Interruptor III: Automático de corte en SF6.
- Motorización: Sí (230 VAC), mediante fuente de alimentación asegurada.
- Relé Multifunción indirecto que como mínimo dispondrá de las siguientes protecciones:
  - Defecto a fase (50/51), homopolar (50N/51N) y tierra de neutro (50G), contra sobrecargas, cortocircuitos y defectos de tierra.
  - Entrada para toroide homopolar.
  - En caso de que exista motogeneración en la instalación, el relé deberá incorporar, como mínimo, las siguientes funciones adicionales: 67N, 27, 59, 81m, 81M, 59N.
  - Dispondrá de display multilínea y módulo de comunicaciones compatible con el sistema de control, que será determinado por el LA DIRECCIÓN DE OBRA, según el caso.

- Transformadores de intensidad con relación de transformación (xxx/ xA):

- Intensidad asignada (400 / 630 A.):

- Tensión nominal: 24 kV

- Intensidad admisible de corta duración 1 s.

(según cálculo, con mínimo de 16 kA):

- Intensidad de cresta de corta duración (según cálculo y mínimo 40 kA):

- Intensidad de cortocircuito condicionada a la potencia de cortocircuito que indique la compañía suministradora.

- Control de presencia de tensión: Bloque de 3 lámparas de señalización de presencia de tensión.

- Juego de barras tripolar ( 400 / 630 A):

- Para conexión inferior derecha o izquierda con otras celdas.

- Enclavamiento: Por cerradura

### NORMATIVA

UNE - EN 60298, UNE - EN 60129, UNE -EN 60265-1, UNE - EN 60694, CEI 60298, CEI 60129, CEI 60265, CEI 60298, CEI 60056 y CEI 60255.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CELDA DE PROTECCIÓN DEL TRANSFORMADOR</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3206</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: JUNIO 2015</b>

## DOCUMENTACIÓN

- Indicar protecciones a personas y equipos
- Enclavamientos que impidan la puesta a tierra de la línea en tensión
- Normas de obligado cumplimiento
- Justificación del relé elegido en función de la carga en servicio e instalada.
- Normas UNE y CEI de obligado cumplimiento.

## CONDICIONES ADICIONALES

Cuando existan dos o más transformadores de potencia en paralelo, la celda de protección de cada transformador, estará equipada para poder ser enclavada, mecánica y eléctricamente con su correspondiente interruptor automático de baja tensión en el cuadro general de distribución, de tal forma que ante un disparo de la protección en MT, el interruptor automático de BT también se abrirá, con el fin de evitar retornos por el lado de Baja Tensión, durante manipulaciones en el lado Media Tensión.

Toda celda de protección de transformador estará equipada, para ser enclavada con la apertura de puerta de la sala de su correspondiente transformador, con el seccionador de puesta tierra en posición de cerrado.

Dispondrán de relé en la propia cabina capaz de recibir señal de toroidal homopolar.

La celda de protección de transformador se suministrará con relé homopolar de relación 470/1 A y precisión mejor que el 2%.

## FRENTE DIMENSIONAL

Incluir frente

Detallar las dimensiones de la celda [mm]  
*Altura mm X Longitud mm X Profundidad mm*

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: TRANSFORMADOR DE POTENCIA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3211</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: SEPTIEMBRE 2016</b>

## CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo: Trifásico
- Potencia:
- Devanados: Cobre
- Dieléctrico: Éster vegetal
- Refrigeración: Natural
- Servicio: Interior
- Conexión en lado alta tensión: Triángulo
- Conexión en lado baja tensión: Estrella
- Grupo de conexión: Dyn11 para potencias superiores a 100 KVA  
Yzn11 para potencias hasta 100 KVA
- Tensión primaria: Regulación en alta; conmutador manual en vacío con tomas +/- 2,5% y +/- 5% +/- 7,5%.  
Rango de regulación de tensión en el primario en función de tensión de compañía. en zona.
- Tensión secundaria: 420 / 240 V. en vacío
- Tensión de cortocircuito: 4 % para potencias hasta 630 KVA  
6 % para potencias superiores a 630 KVA . En casos excepcionales, La Dirección de Obra podrá determinar la tensión de cortocircuito de los transformadores.
- Pérdidas en hierro: Según Potencia
- Pérdidas en cobre: Según Potencia
- Normas constructivas: UNE 21428, UNE-EN 60076, RU 5201 D, HD 428 y Reglamento (UE) Nº 548/2014 de La Comisión de 21 de mayo de 2014
- Temperatura ambiente máxima: 40 ° C.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: TRANSFORMADOR DE POTENCIA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3211</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: SEPTIEMBRE 2016</b>

**RENDIMIENTO:**


Mínimo con  $\cos\phi = 0,8$

Con carga al 50%	98,96%
Con carga al 75%	98,78%
Con carga al 100%	98,53%

Con  $\cos\phi = 1$

Con carga al 50%	
Con carga al 75%	
Con carga al 100%	

**CURVA DE RENDIMIENTO DE DEL TRANSFORMADOR:**

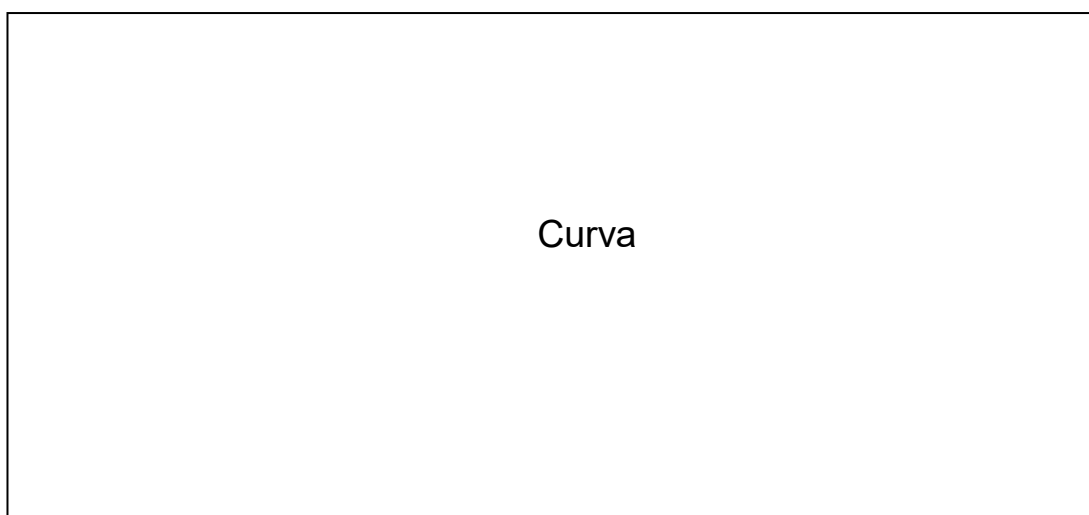

**CAÍDAS DE TENSIÓN [%]**

	$\cos\phi = 1$	$\cos\phi = 0,8$
Con carga al 50% (15 y 20 kV)		
Con carga al 50% (15 y 20 kV)		
Con carga al 50% (15 y 20 kV)		

**PROTECCIONES:**

Relé específico de protección con las siguientes funciones:

- Detección de emisión de gases del líquido dieléctrico.
- Detección de descenso accidental del líquido dieléctrico (disparo).
- Detección de un aumento excesivo de la presión sobre la cuba (disparo).
- Lectura de la temperatura del líquido dieléctrico (contactos de alarma y disparo regulables).
- Visualización del líquido.
- Los transformadores hasta 250 kVA serán de llenado integral y dispondrán de relé DGPT2.



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: TRANSFORMADOR DE POTENCIA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3211</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: SEPTIEMBRE 2016</b>

- Toroide de protección homopolar para el neutro del transformador, de calibre adecuado para detectar las faltas a tierra del puente de baja tensión del transformador

#### VARIOS:

- Potencia acústica [dBA]:
- Peso total [kg]
- Dimensiones [mm]
  - Largo:
  - Ancho:
  - Alto:
  - Distancia entre ruedas:
  - Ancho de ruedas:
  - Diámetro de ruedas:

#### ACCESORIOS

- Conmutador sobre tapa.
- Ruedas para transporte.
- Indicador de nivel.
- Válvula de vaciado y toma de muestra.
- Curvas de rendimiento.
- Dos placas de características.

#### OBSERVACIONES

- Para el dimensionamiento de los transformadores y con objeto de prever la sobrecarga por armónicos, se calculará el factor de desclasificación k, de las distintas cargas no lineales, de forma que la potencia a considerar en cada una de ellas será la resultante de multiplicar la potencia nominal de la carga por k.

El factor k se define en la norma UNE-EN 50464-3:2007 para transformadores de aceite y secos hasta 2500 kVA según la siguiente expresión:

$$K = \sqrt{1 + \left[ \frac{e}{1+e} \right] * \left[ \frac{I_1}{I} \right]^2 * \sum_{n=2}^{n=N} \left[ n^q * \left( \frac{I_n}{I_1} \right)^2 \right]}$$

Donde:

- e, representa las pérdidas de Foucault. Es una constante del transformador cuyo valor típico es 0,3.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: TRANSFORMADOR DE POTENCIA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3211</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: SEPTIEMBRE 2016</b>

- q, es un coeficiente que depende del transformador, en función de los arrollamientos y la frecuencia, definido según norma UNE 21428-4. Puede ser de 1,5 para transformadores con arrollamiento en baja tensión en banda, y 1,7 para transformadores con conductores redondos o rectangulares en arrollamientos de baja y alta tensión.
- n, es el número de orden de armónico.
- I, es la raíz cuadrada del sumatorio de todos los armónicos de intensidad, según:

$$I = \sqrt{\sum_{n=1}^{n=N} I_n^2} = I_1 * \sqrt{\sum_{n=1}^{n=N} \left(\frac{I_n}{I_1}\right)^2}$$

Donde:

$I_n$ , es el valor eficaz de la corriente del enésimo armónico.

$I_1$  es el valor eficaz de la componente fundamental.

No obstante, aun considerando la desclasificación anterior, la potencia mínima de las cargas no lineales, no podrá ser inferior a los siguientes valores:

La potencia de las cargas con variadores de frecuencia, así como la potencia de las lámparas de descarga, se incrementarán en un 18% ( $k=1,18$ ) en el cómputo total de la máxima potencia simultánea, y la carga informática se incrementará un 50% ( $k=1,5$ ),

- En caso de transformadores que por tensión en zona requieran un primario de 15.000 kV, dichos transformadores incorporarán un doble devanado primario de 15/20 kV.
- En casos excepcionales La Dirección de Obra podrá determinar la relación de transformación de los transformadores.

#### PRUEBAS:

Pruebas en taller:

- Estanquidad y vacío de la cuba.
- Relación de transformación en vacío y grupo de conexión.
- Pérdidas en el hierro.
- Pérdidas en los arrollamientos.
- Aislamiento de los arrollamientos entre sí y con relación a la masa.
- Sobretensión.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: TRANSFORMADOR DE POTENCIA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3211</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: SEPTIEMBRE 2016</b>

- Tensión de cortocircuito.
- Resistencia de devanados.
- Tensión aplicada.
- Tensión inducida.

Dichos ensayos se realizarán según normas UNE 20.138.

Pruebas de montaje:

- Inspección visual por posibles daños ocasionados en el transporte.
- Nivel del líquido.
- Verificación del aislamiento de los arrollamientos y entre éstos y masa.

Pruebas de funcionamiento:

- Se controlarán las temperaturas de funcionamiento.

#### ESQUEMA DIMENSIONAL:

Incluir esquema dimensional. Todos los accesorios se representarán con respecto a la puerta de acceso a la sala de trafo.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: EQUIPO DE MEDIDA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3221</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO</b>	<b>REVISIÓN: 2</b>	<b>FECHA: FEBRERO DE 2005</b>

## CARACTERÍSTICAS

### Armario para alojamiento de Equipo de Medida

- Dimensiones: 750 x 750 x 300 mm., para Puntos de Medida de los Tipos 1 y 2  
750 x 500 x 300 mm., para Puntos de Medida del Tipo 3
- Material: Material aislante autoextinguible, resistente al calor anormal, al fuego, a la corrosión y al envejecimiento, según Norma UNE-EN-61439.
- Grado de protección mínimo: IP 34D según Norma UNE 20324
- Aislamiento: Aislante, según Norma UNE EN UNE-EN-61439-1 y UNE-EN-61439-2.
- Rigidez dieléctrica:
  - A frecuencia industrial: 10 KV, según Norma UNE-EN-61439-1 y UNE-EN-61439-2.
  - Onda de choque 1,2/50: 20 KV, según Norma UNE-EN-61439-1 y UNE-EN-61439-2.
- Puerta: Dispondrá de bisagras interiores y cerradura con 3 puntos de anclaje. Ángulo de apertura superior a 90 °.
- Entrada de cables: Mediante 2 orificios con prensaestopas.
- Ventilación: Para evitar condensaciones en el interior de la caja, por medio de rejillas diseñadas para evitar la entrada de insectos y cuerpos extraños.
- Fijación de los aparatos: Sobre una placa separada del fondo de la envolvente, precintable y abatible hacia el exterior, mediante tornillos de rosca chapa.
- Bloque de bornes: Según Normas UNE EN 60947-1 y UNE EN 60947-7-1

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: EQUIPO DE MEDIDA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3221</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO</b>	<b>REVISIÓN: 2</b>	<b>FECHA: FEBRERO DE 2005</b>

### Equipo de Medida

Contador trifásico multifunción de energía, electrónico 4 H bidireccional, con registrador de medidas según Reglamento de Puntos de Medida, Maxímetro, Módulo de Tarificación programable según Tarifas de Acceso a Redes, y Módulo de Tarificación programable para tarifas 2, 3, 4 y 5.

- Principio de medida: Muestreo digital de las señales de tensión e intensidad.
- Valores de referencia:  $3 \times 110 / \sqrt{3} \text{ V. } \times / 5 \text{ A.}$
- Clase de precisión para medida de energía activa:
  - Para Puntos de Medida Tipo 1:  $\leq 0,2S$
  - Para Puntos de Medida Tipo 2:  $\leq 0,5S$
  - Para Puntos de Medida Tipo 3:  $\leq 1$
- Clase de precisión para medida de energía reactiva:
  - Para Puntos de Medida Tipo 1:  $\leq 0,5$
  - Para Puntos de Medida Tipo 2:  $\leq 1$
  - Para Puntos de Medida Tipo 3:  $\leq 2$
- Funciones de medida: Bidireccional de Activa y Reactiva en los 4 Cuadrantes
- Funciones de medida adicionales: Factor de potencia y frecuencia de la red. Tensión e intensidad instantáneas (por fase).
- Tensión auxiliar: 40 - 140 Vcc.
- Salidas digitales configurables: En número mínimo de 6, según Norma UNE EN 62053-31
- Designación de los bornes auxiliares: Según Norma UNE 21454
- Registro cronológico de sucesos: Mínimo de 100 eventos con fecha y hora asociadas.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: EQUIPO DE MEDIDA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3221</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO</b>	<b>REVISIÓN: 2</b>	<b>FECHA: FEBRERO DE 2005</b>

- Enlaces de comunicaciones:
  - Puerto óptico según UNE EN 61107, para comunicación local.
  - Puerto serie RS-232, con protocolo CEI 60870-5, perfil 102, para comunicaciones remotas.
- Dimensiones principales:
  - Según Norma DIN 43857.
- Envoltente:
  - Caja de material termoplástico con doble aislamiento.
- Display alfanumérico:
  - De cristal líquido retroiluminado, con indicación de los siguientes parámetros: modalidad de contrato, de tarifa, calibración, programación, y dirección de la energía activa.
- Función Máximo:
  - Ubicación:
    - Incorporado en la misma caja del contador
  - Funciones:
    - Registra el valor máximo de las potencias activas generada y consumida con su fecha y hora, el valor de sobrepasamiento de la potencia contratada y el número de veces que se supera ese valor.
  - Periodo de integración:
    - Configurable en divisiones de 60 minutos e independiente de las curvas de carga.
- Función Registrador:
  - Ubicación:
    - Incorporado en la misma caja del contador
  - Periodos de integración:
    - 2, programables desde 5 hasta 60 minutos.
  - Número de Registros:
    - Registrará como mínimo 8 magnitudes por punto de medida: 2 para la medida de la energía activa, 4 para la medida de la energía reactiva, y 2 de reserva.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> EQUIPO DE MEDIDA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 3221
<b>SERVICIO:</b> CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO	<b>REVISIÓN:</b> 2	<b>FECHA:</b> FEBRERO DE 2005

- Memoria: Mínima de 4.000 registros para cada magnitud.
- Número de curvas de carga: 2 (una para cada periodo de integración)
- Reloj y calendario: Interno
- Sincronización horaria: Local desde un terminal portátil de lectura, y remota desde un concentrador mediante protocolo de comunicaciones.
- Prestaciones adicionales: Suministrará información asociada a la calidad de servicio.
- Función Tarificador:
  - Ubicación: Incorporado en la misma caja del contador
  - Capacidad mínima: Permitirá la gestión independiente de 3 contratos y hasta 10 periodos tarifarios para cada uno de ellos. Calendario de días ordinarios y especiales totalmente programable.
- Cierres de los tramos de facturación: Automáticos programables de forma periódica, y manuales.
- Protocolo de comunicaciones: CEI 60870-5, perfil 102
- Firma electrónica: Incluida

#### Módem para comunicaciones

- Instalación: Externa al contador, en el interior del armario de alojamiento del conjunto.
- Compatibilidad y homologaciones: Compatible Hayes. Estará homologado por la Dirección General de Telecomunicaciones.
- Indicadores de funcionamiento: Mediante leds claramente visibles en la parte frontal.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: EQUIPO DE MEDIDA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3221</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO</b>	<b>REVISIÓN: 2</b>	<b>FECHA: FEBRERO DE 2005</b>

- Conexión con el equipo de medida: A través de la conexión RS-232 (DB9).
- Conexión con línea de comunicación: A través de 2 conexiones RTC RJ11.
- Conexiones adicionales: Puerto RS-232 adicional y/o RS-485.
- Alimentación: 110 – 230 Vca
  
- Reset: Manual y automático (cada 8 horas en ausencia de comunicación)
  
- Medios de transmisión: Línea RTC (Red Telefónica Conmutada)  
Excepcionalmente se usará un módem GSM (incluso antena) en localizaciones con difícil acceso a líneas telefónicas convencionales, previa autorización de Canal de Isabel II S.A. o de la Compañía correspondiente.
  
- Se instalará la línea telefónica hasta el armario del equipo de medida para la conexión del módem.

#### Comunicación con el autómata de la EDAR

- Se instalará un cable multiconductor apantallado para la conexión de las salidas programables de impulsos del contador con el autómata principal de la EDAR, para que éste pueda procesar sus parámetros.

#### Reglamentación de obligado cumplimiento:

- Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica, aprobado por RD 2018/1997 y modificado por RD 385/2002.
- Orden de 12 de Abril de 1999 por la que se dictan las Instrucciones Técnicas Complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica.
- Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre, por el que se establecen tarifas de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
- Normativa de aplicación de la compañía suministradora correspondiente, y de la empresa comercializadora, si procediera.

#### Propiedad del equipo de medida

Salvo indicación expresa en contrario por parte de Canal de Isabel II S.A. el equipo de medida será instalado en régimen de alquiler.



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: INTERCONEXIÓN DE CELDAS A 20 KV</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3222</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo: Rígido
- Designación: 12/20 KV Unipolares
- Sección (mínimo 50 mm<sup>2</sup>):
- Tensión nominal: 12/20 KV
- Tensión de prueba: 30 KV
- Conductores: Cuerdas compactas de aluminio clase 2
- Características del cable: RU 3305 C, IEC 60502 y HD 620.
- Formación del conductor: Según UNE 21022
- Resistencia del conductor: Según UNE 21022
- Tipo de aislamiento: Etileno propileno tipo EPR
- Pantalla:
  - Tipo: Corona de hilos de cobre con contraespira, y obturación longitudinal
  - Sección nominal (mínimo 16 mm<sup>2</sup>):
- Cubierta: Poliolefina termoplástico, cero halógenos, tipo Z1.
- Temperatura máxima en servicio: 90 °C
- Temperatura de cortocircuito: 250 °C

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>			
<b>EQUIPO:</b> CUADRO DE ALARMAS M.T. Y B.T.		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 3223.	
<b>SERVICIO:</b> CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> ENERO 2018	

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Este armario tendrá como funcionalidad la señalización del estado y defecto de los diferentes interruptores de protección de Media y Baja Tensión, así como los disparos de las protecciones propias de los transformadores de potencia.

Este armario estará alimentado mediante el equipo de alimentación segura.

Toda la señalización de este armario, estará integrada en el sistema de control.

El diseño eléctrico de los circuitos y las diferentes configuraciones eléctricas, serán determinadas por el Canal de Isabel II S.A..

## CARACTERÍSTICAS CUADRO DE ALARMAS:

Marca :

Modelo :

Grado IP :	IP54
Placa de Montaje:	Metálica
Puerta:	Plena
Color RAL:	7032

## CABLEADO:

Alterna 230V de fuente segura:	Rojo
Conductores en tensión después del corte:	Naranja
Masa:	Verde amarillo 0,6/1kV
Tipo cable interior:	HV07Z1-K 750V

## SEÑALIZACIÓN

- Señalización mediante piloto en puerta: Piloto luminoso con LED230V Ø16mm (según función: blanco ,verde, rojo, amarillo)
- Dispositivo pruebalámparas.

## DESCRIPCIÓN APARAMENTA

- Aparamenta de protección:
  - Interruptor automático magnetotérmico 2P, 10A
  - nº interruptores:
  - Poder cierre [kA]:

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> CUADRO DE ALARMAS M.T. Y B.T.		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 3223.
<b>SERVICIO:</b> CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> ENERO 2018

- Aparamenta de maniobra:
  - Relé 4NANC
  - nº :
- Pilotos:
  - nº Color rojo:
  - nº Color blanco
  - nº Color verde
  - nº Color Amarillo
- Pulsadores:
  - 1 Pulsador prueba lámparas
  - 1 Pulsador Reset Alarmas

#### FUNCIONALIDAD DE LOS PILOTOS DE SEÑALIZACIÓN SEGÚN COLORES

- Código interruptores:**
- Verde: Cerrado
  - Blanco: Abierto
  - Rojo: Disparado

- Código transformadores:**
- Gas: Rojo
  - Presión: Rojo
  - Temperatura: Rojo
  - Alarma temperatura: Naranja

#### Eventos señalizados:

- Señalización General: Tensión de mando (verde)
- Señalización Interruptor celda Protección General: Cerrado – Abierto – Disparado
- Interruptor Celda Protección de Trafo: Cerrado – Abierto – Disparado
- Trafo 1: Gas – Presión – Temperatura – Alarma Temperatura
- Trafo 2: Gas – Presión – Temperatura – Alarma Temperatura
- Cuadro General de BT: Presencia de tensión Trafo1, Trafo2 y GE
- Interruptor General Trafo 1: Cerrado – Abierto – Disparado
- Interruptor General Trafo 2: Cerrado – Abierto – Disparado
- Interruptor General Grupo: Cerrado – Abierto – Disparado

#### NORMATIVA NORMATIVA DE APLICACIÓN Y ENSAYOS

- Marcado CE

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> CUADRO DE ALARMAS M.T. Y B.T.		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 3223.
<b>SERVICIO:</b> CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> ENERO 2018


- El armario está construido conforme a la normas:
  - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
  - UNE-EN-61439-1 y UNE-EN-61439-2 sobre construcción de conjuntos y aparata de BT.
  - UNE-EN-60947-2 sobre aparata de BT.
  - UNE-EN 60529 sobre grado de protección de envolventes
  - IEC 62208 sobre aparata de BT
- El fabricante antes del suministro del conjunto de aparata, realizará las 10 verificaciones individuales según la norma UNE EN 61439.

#### FRENTE DIMENSIONAL

Detallar las dimensiones  
Altura mm X Longitud mm X Profundidad mm

#### SINOPTICO TIPO

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>			
<b>EQUIPO: CUADRO DE ALARMAS M.T. Y B.T.</b>			<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3223.</b>
<b>SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO</b>		<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

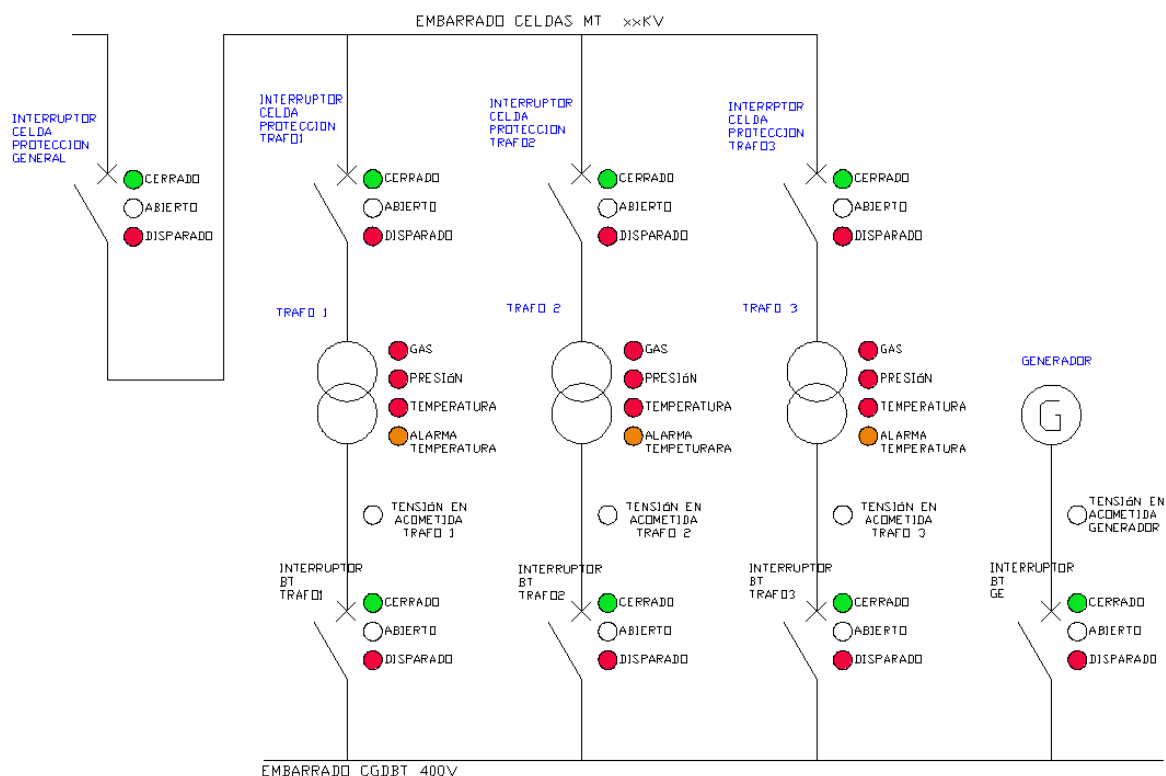

- El sinóptico se adaptará según a la configuración de la instalación en cada caso, siguiendo el criterio del sinóptico tipo.

OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO			
EQUIPO: FUENTE DE ALIMENTACIÓN SEGURA		Nº DE ORDEN: E.T. - 3224.	
SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO/VARIOS	REVISIÓN: 0	FECHA: JUNIO 2015	

#### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Modelo:

#### DESCRIPCION:

- Para el accionamiento de motorización de interruptores e interruptores automáticos del CS/CT, disyuntores automáticos del CGD, alimentación de relés de protección de media tensión y cuadro de alarmas, armario de PLC e instrumentación asociada, PC SCADA, CPU ordenador e impresora.
- El equipo será alterna/alterna, monofásico/monofásico, y estará compuesto por:
  - Un sistema de baterías de plomo-ácido con sellado VRLA AGM o GEL con una capacidad mínima de 3.000 Ah a tensión 12 Vdc en caso de haber un solo CCM. Por cada CCM adicional la capacidad se incrementará en 1.000 Ah a tensión 12 Vdc.
  - La capacidad total se encontrará distribuida en 2 circuitos independientes con su correspondiente protección.
  - Dos rectificadores, ambos en sistema redundante, con una tensión de salida de 48 VCC y potencia mínima de 5 kVA cada uno.
  - Dos inversores, ambos en sistema redundante, con una tensión de salida de 230VAC.
  - Un módulo de control, con tecnología de microprocesador de última generación, Medidas de funcionamiento, VCA de entrada y VCC de salida por cada módulo rectificador, de VCC y corriente de batería, capacidad de batería, VCC de entrada y VAC de salida de cada módulo inversor.
- En caso de avería del módulo de control, los módulos rectificadores y módulos inversores seguirán funcionando en modo autónomo, pasando a modo emergencia al régimen de carga de flotación, dando la pertinente alarma de módulo de control mediante señalización remota
- Cuando el rectificador o inversor en servicio, presenten alguna anomalía, automáticamente se producirá la desconexión de éste y la conexión del rectificador o inversor en reserva, señalizándose esta anomalía en el panel de control o cuadro de mando.

#### CARACTERÍSTICAS ENVOLVENTE:

- Armario autoportante con bancada alojada en parte inferior para elevar el sistema.
- Batería alojada en armario mediante bandejas fijas.
- Sistema equipado con cáncamos de transporte, y barra de tierra.
- Cableado será tipo Afumex y canaletas ignífugas.
- Color RAL 1028 para depuración y RAL 7032 para elevadoras de agua potable/regenerada. Para el resto de instalaciones, se consultará con la Dirección de Obra.
- Grado de protección IP31.

#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS MÓDULOS RECTIFICADORES

OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
EQUIPO: FUENTE DE ALIMENTACIÓN SEGURA		Nº DE ORDEN: E.T. - 3224.
SERVICIO: CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO/VARIOS	REVISIÓN: 0	FECHA: JUNIO 2015

- Muy alta densidad de potencia
- Alta eficiencia
- Conectable en caliente, mediante conectores en su parte trasera
- Ventilación forzada con monitorización de flujo de aire
- Factor de potencia  $\sim 1.0$  (entrada corriente)
- Característica de potencia constante en salida
- Sistema de bus interno: analógico / digital
- Temperatura de operación hasta 75°C

#### CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL MÓDULO DE CONTROL

- Control de sistemas modulares de potencia
- PLC integrado dedicado a sistemas de control de CC de configuración flexible
- Fácil expansión del sistema
- Sistema de bus de control digital
- Mejora de la gestión de la batería
- Avanzado sistema de monitorización y control.
- Monitorización remota vía MODEM ó mediante red LAN, Web Server integrado.
- Conexión online de doble conversión.
- Display instalado en puerta exterior de la envolvente, manteniendo el grado de protección IP del armario.
- Control regímenes de carga (Rápida y flotación)
- Compensación de temperatura de batería en función de la temperatura externa
- Límite de corriente de batería
- Prueba de batería mediante test de capacidad avanzado.
- Control contactor (LVD) de desconexión batería por mínima tensión para evitar sobredescargas.

#### CARACTERÍSTICAS BATERÍAS:

- Tipo: Plomo-ácido con sellado VRLA AGM o GEL
- Nº de bloques:
- Nº de elementos por bloque:
- Capacidad [Ah]:
- Autonomía [h]:
- Potencia de carga permanentemente conectada [W]:

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>			
<b>EQUIPO:</b> FUENTE DE ALIMENTACIÓN SEGURA			<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 3224.
<b>SERVICIO:</b> CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO/VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> JUNIO 2015	

#### SEÑALIZACIÓN LOCAL:

- Señalización de estado de funcionamiento y alarmas, con indicación además de texto a través de la pantalla gráfica mediante unidad de control de tecnología de microprocesador de última generación.
- Eventos y parámetros indicados:
  - Carga rápida
  - Falta tensión de alterna
  - Avería módulo rectificador
  - Sobrecarga
  - Equipo en descarga
  - Mínima capacidad de batería
  - Máxima y mínima tensión de salida
  - Máxima y mínima tensión de batería
  - Sobretemperatura de batería
  - Fallo inversor
  - Monitorización de medidas mediante pantalla LCD Alfanumérica:
  - Tensión de alterna de entrada módulo rectificador.
  - Tensión de salida rectificador
  - Intensidad de salida rectificador
  - Intensidad de carga-descarga de batería
  - Temperatura interna del armario de batería
  - Señalización de estado de funcionamiento mediante leds
  - Sistema OK
  - Alarma urgente
  - Alarma no urgente

#### SEÑALIZACIÓN REMOTA:

- Señalización remota mediante 8 relés programables con contactos libres de potencial de los siguientes eventos y parámetros:
  - Fallo de red
  - Fallo de rectificadores
  - Fallo de inversor
  - Unidad en bypass manual con paso por cero.
  - Sobrecarga

#### PROTECCIONES ELÉCTRICAS:

- Protección contra sobretensiones de entrada.
- Protección frente a cortocircuitos en salida
- Interruptor magneto térmico de cada módulo rectificador:



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> FUENTE DE ALIMENTACIÓN SEGURA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 3224.
<b>SERVICIO:</b> CENTRO DE TRANSFORMACIÓN Y/O CENTRO DE SECCIONAMIENTO/VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> JUNIO 2015

- Modelo:
- Corte: 2P
- Intensidad nominal ( $I_N$ ) [A]:
- Interruptor magneto térmico de batería:
  - Modelo:
  - Corte: 2P
  - Intensidad nominal ( $I_N$ ) [A]:
  - Poder de corte/apertura [kA]:
  - Señalización de apertura: Local y remota.
- Interruptor magneto térmico de entrada:
  - Modelo:
  - Corte: 2P
  - Intensidad nominal ( $I_N$ ) [A]:
  - Poder de corte/apertura [kA]:
- Interruptor magneto térmico de salida:
  - Modelo:
  - Corte: 2P
  - Intensidad nominal ( $I_N$ ) [A]:
  - Poder de corte/apertura [kA]:

#### FRENTE DIMENSIONAL

Incluir frente del equipo  
Con dimensiones [mm] (altura x longitud x profundidad)

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3301</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

Marca:

Modelo:

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Será un Conjunto Verificado de Aparataje de Baja Tensión, según la norma UNE-EN 61439-1. Están formados por columnas donde se ubicarán los módulos de acometida en uno de los extremos del conjunto y por columnas donde se ubicarán los diferentes módulos de salida, con una compartimentación forma 4b tanto en acometidas como en salida de cables según norma UNE-EN 61439-1, y contruados en chapa de acero plegada y laminada en frío de 2 mm de espesor.

El cálculo de la corriente de cortocircuito y efectos electrodinámicos de los embarrados e interruptores automáticos deberá realizarse teniendo en cuenta la potencia total de los transformadores instalados, incluido el futuro reserva.

En previsión del montaje futuro de un transformador adicional, el armario dispondrá del equipamiento necesario para facilitar la incorporación de una entrada adicional sin detener el funcionamiento de la instalación

El diseño eléctrico de los circuitos y sus diferentes configuraciones eléctricas, serán las que determine La Dirección de Obra.

El embarrado deberá soportar la intensidad nominal de la potencia de transformación instalada y la potencia de transformación futura prevista en el Pliego de Proyecto y Obra o Proyecto.

Atendiendo a la norma UNE-EN 61439, se contemplarán las siguientes figuras que intervendrán en su fabricación:

- Fabricante Original (fabricante del sistema conjunto): Organización que lleva a cabo el diseño original y las verificaciones asociadas al conjunto de aparataje de acuerdo a la norma aplicable a dicho conjunto.
- Fabricante del Conjunto (Cuadrista): Organización que toma la responsabilidad del conjunto completo.

En la fabricación del CGDBT, tanto el "Fabricante Original" como el "Fabricante del Conjunto" serán la misma organización.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Conjunto de apameta:	IEC 439-1
- Conforme a ensayos y verificaciones de diseño e individuales:	UNE 61439
- Icc máx admisible por el armario [kA] (mínimo 50 kA):	
IP con la aparamenta propuesta:	IP54
Grado de protección:	IP54 según IEC 529, EN 60529
Grado de protección contra impactos mecánicos:	IK 08
Forma compartimentación :	4b

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3301</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

#### Características de los embarrados:

- Barras
  - Corriente nominal soportada de cresta [kA] (según cálculo con mínimo según tabla al final):
  - Corriente nominal de corta duración (1s) [kA] (según cálculo con mínimo según tabla al final):

#### Embarrado Principal:

- Barras de Cobre electrolítico estañado.
- Protección contra el arco interno según IEC 61641:2008 (100 kA ef 0,3s)
- $I_{nominal}$  a 40º C [A]:
- IP (mínimo IP54):
- Dimensiones barras [mm]:

#### Embarrado Vertical:

- Barras de Cobre electrolítico estañado.
- Protección contra el arco interno según IEC 61641:2008 (100 kA ef 0,3s)
- $I_{nominal}$  a 40º C [A]:
- IP (mínimo IP54):
- Dimensiones barras [mm]:

El calibre del embarrado principal y los embarrados verticales de las diferentes columnas estarán preparados y sobredimensionados para soportar las futuras cargas de las ampliaciones previstas.

#### Datos eléctricos

- Tensión nominal de aislamiento: 1000 V c.a. 800 V c.c.
- Tensión nominal de servicio  $U_e$ : 400 V c.a.
- Tensión de maniobra: 230, V c.a. interna
- Tensión señalización y mando (V): 24, V c.a. interna asegurada
- Tensión de choque  $U_{imp}$ : 8 kV

#### Cableado

- Potencia: Fases negro, Neutro azul
- Alterna 230VA: Fase rojo común rojo
- Alterna 24VAC: Fase Marrón, Común Marrón
- Conductores tensión tras corte: Naranja
- Masa: Verde/Amarillo
- Características del cable Mando: Cable Libre de Halógenos 750V H07Z-K
- Características cable Potencia: Cable Libre de Halógenos 1000V RZ1K

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3301</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

#### Condiciones normales de servicio

- Instalación:	Interior
- Temperatura ambiente:	Entre +5 °C y +40 °C
- Humedad relativa:	max. 50% a 40 °C
- Altura máxima:	≤ 2000 m
- Grado de polución (IEC 815):	≤ 3

#### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- Carpintería metálica en planchas de hierro preformada para obtener el oportuno refuerzo
  - 2.5mm para estructura portante
  - 2mm para las puertas frontales y posteriores.
- Todos los componentes en plástico son autoextinguibles y libres de halógenos, según DIN/VDE 0304 parte 3
- Tipo de construcción:
  - Columnas simples.
  - Barras principales situadas horizontalmente en un compartimento específico.
- Embarrado principal preparado para futuras ampliaciones laterales del cuadro.
- Cada columna vertical estará dividida en las siguientes zonas separadas:
  - Zona anterior para la aparamenta.
  - Zona intermedia para las barras.
  - Zona inferior y lateral para acceso y conexión de cables.
- Los interruptores constarán de mando rotativo en puerta.
- Los toroidales diferenciales dispuestos para captar intensidades de fuga en embarrados con pletinas, serán rectangulares y con las dimensiones acorde al juego de barras. En aquellos circuitos con cargas susceptibles de generar perturbaciones, los toroidales diferenciales estarán dotados de tubos de blindaje,

#### Características Mecánicas

Instalación (interior, sala ventilada, etc):  
 Número de acometidas:  
 Número de salidas:  
 Número de columnas:

#### Dimensiones [mm]

- Altura:	2.200
- Longitud :	
- Profundidad:	

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3301</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

### Protección superficial

- Estructura: Chapa de acero galvanizada
- Separaciones internas: Chapa de acero galvanizada
- Separaciones transversales: Chapa de acero galvanizada
- Puertas y cierres perimetrales: Chapa de acero galvanizada
  
- Proceso de pintura estándar según norma DIN 43656
- Tratamiento previo de la chapa: Desengrasado, fosfatado y secado.
- Estructura del bastidor: Galvanizado/ esmalte en polvo/ por vía húmeda
- Paneles laterales/posteriores: Galvanizado/ esmalte en polvo/ por vía húmeda
  
- Color : RAL 7032
- Puertas:
  - Esmalte en polvo/ por vía húmeda
  - Color RAL 7032
- Acabado:
  - Lacado en polvo con cocción a 180 °C – 200°C
  - Color RAL 7032
- Grosor para esmaltado en polvo: Nominal: 100 µm ± 25 µm.
- En puntos finales y esquinas: 75 hasta 300 µm.
- En puntos de contacto y agujeros: Max. 210 µm.

### DESCRIPCIÓN DE LA APARAMENTA:

#### Módulo Acometida

- El CGD dispondrá de tantos módulos de alimentación como transformadores y grupos electrógenos se instalen, con un mínimo 2 Uds, ubicados de forma contigua, conteniendo la siguiente aparamenta por módulo:
  
- 1 Interruptor automático magnetotérmico 4 polos en ejecución extraíble , poder de corte y cierre según cálculos, dotado de:
  - Unidad de control magnetotérmica
  - Bobina de máxima MX 230V
  - 1 bloque de contactos señalización estado ON/OFF
  - 1 bloque contactos señalización de disparo SD
  - Enclavamiento del interruptor en posición abierto por medio de cerradura Ronis.
  - Motorización del rearme (230 VAC) desde fuente de alimentación segura.
  - Mando rotativo en puerta.
  - Relé de desequilibrio de fases enclavado con disyuntores de acometida.
- Señalización
- Señalización de estado de la Tensión de Maniobra.
  - Tensión de mando (blanco)
- Señalización de defecto de la Tensión de Maniobra.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3301</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

- Defecto maniobra (rojo)
- Señalización de estado de Salidas de Tensión Auxiliares. Una pareja de pilotos por cada salida auxiliar.
  - Posición cerrado (verde)
  - Defecto (rojo)
- Señalización de Defectos de sistema:
  - Presión máx impulsión (rojo)
  - Presión mín impulsión (rojo)
  - Presión mín aspiración (rojo)
  - Defecto PLC (rojo)
  - Defecto Inundación (rojo)
- Pulsador borrado defectos de sistema
- Categoría de utilización B, específicos para ser selectivos ante cortocircuitos mediante retardo del disparo.
- Para cada interruptor:
  - 1 Transformador de intensidad de relación ( xxx/5 A):
  - 1 Analizador de redes, con dos salidas analógicas, dos salidas digitales y salida para bus campo.
  - 3 Transformadores de intensidad de relación (xxx/5 A):
  - 1 Relé diferencial regulable en tiempo y sensibilidad.
  - 1 Toroidal IA de diámetro interior [mm]:
- Relé de detección de fases, con las siguientes características:
  - Tensión de entrada: 400 Vca
  - Precisión: hasta 3% del valor máximo de escala
  - Función de monitorización de secuencia de fases y de fallos de fase
  - Función de monitorización de asimetría de fases
  - Función de monitorización de subtensión
  - Mínimo 2 Salidas Digitales
  - Dimensiones (aproximadas 108/22.5/90mm):
  - Condiciones ambiente de acuerdo con normas IEC 60721-3-3 / IEC 60664-1 / IEC 60068-2-6 / IEC 60068-2-27

#### Elementos comunes:

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3301</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

-1 Transformador de intensidad sumador (xxx + xxx/5A ):

#### **Módulo Acometida desde Grupo electrógeno (1Uds)**

- Interruptor automático 4polos magnetotérmico
  - Poder de corte/cierre [kA]:
  - Unidad de control
  - Bobina de máxima MX
  - 1 bloque contactos señalización estado ON/OFF
  - 1 Piloto de señalización estado
  - 1 bloque contactos señalización disparo SD
  - 1 Piloto de señalización defecto
  - Enclavamiento del interruptor en posición abierto por medio de cerradura Ronis.
  - Mando rotativo en puerta

Para este interruptor:

- 1 Relé diferencial regulable en tiempo y sensibilidad.
- 1 Toroidal IA de diámetro [mm]:

#### **Módulo Salida a Batería fija condensador (x Uds)**

- Dispondrá de tantos módulos de salidas a Baterías fija, como transformadores se instalen, conteniendo la siguiente aparamenta:

- Interruptor automático magnetotérmico 3P con poder de corte/cierre [kA]:
- 1 bloque contactos señalización estado ON/OFF
- 1 Piloto de señalización estado
- 1 bloque contactos señalización disparo SD
- 1 Piloto de señalización defecto
- Bobina de máxima MX 230v
- Enclavamiento eléctrico con el interruptor de acometida del trafo correspondiente.

#### **Módulo Salida a Batería Automática de Condensadores (1Uds)**

- Interruptor automático magnetotérmico 3P conteniendo la siguiente aparamenta:

- Poder de corte/cierre [kA]:
- Unidad de control
- 1 bloque contactos señalización estado ON/OFF
- 1 bloque contactos señalización disparo SD
- Mando rotativo en puerta

- Para este interruptor:

- 1 Relé diferencial regulable en tiempo y sensibilidad .
- 1 Toroidal IA de diámetro [mm]:

#### **Módulo Salida a C.G. Alumbrado (1Uds)**

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3301</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

- Interruptor automático magnetotérmico 4P conteniendo la siguiente aparamenta:

- Poder de corte/cierre [kA]:
- Bobina de máxima MX
- 1 bloque contactos señalización estado ON/OFF
- 1 bloque contactos señalización disparo SD
- 1 relé diferencial regulable en sensibilidad y tiempo
- 1 Toroidal IA de diámetro [mm]:

#### **Módulo Salida a Fuente Segura (1 Uds)**

- Interruptor automático magnetotérmico 2P conteniendo la siguiente aparamenta:

- Poder de corte/cierre [kA]:
- Bobina de máxima MX
- 1 bloque contactos señalización estado ON/OFF
- 1 bloque contactos señalización disparo SD
- 1 bloque diferencial

#### **Alimentación a Maniobras y calefacción (1Uds)**

- 1 Trafo mono 400/230V de potencia [VA]:
- 1 interruptor magnetotérmico para protección primario de trafa
- 1 interruptor magnetotérmico para protección secundario de trafa

#### **Alimentación a Mando y señalización**

- 1 Trafo monofásico 400/24V de potencia [VA]:
- 1 interruptor magnetotérmico para protección primario de trafa
- 1 interruptor magnetotérmico para protección secundario de trafa
- bloque contactos señalización estado ON/OFF
- 1 bloque contactos señalización disparo SD

#### **Protección Sobre tensiones**

- 1 Descargador de Sobre tensiones 3P+N, Tipo I 100kA
- 1 Base portafusibles trefapolar 125A. con señalización de disparo

#### **Varios**

- 1 resistencia calefacción con termostato en cada pasillo de cables de potencia W]:

#### **SISTEMA DE ENCLAVAMIENTOS**



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3301</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

### Enclavamientos Eléctricos

#### **Enclavamiento eléctrico, entre las celdas de media tensión de protección de transformadores e interruptores de baja tensión del CGBT:**

Ante la apertura del interruptor de MT o ante un defecto en la celda, se enviará a través de un contacto libre de potencial, una señal a la bobina de apertura del correspondiente interruptor de BT, a través de relés y juegos de contactos.

Los contactos auxiliares y de señalización que indican la posición del interruptor o del elemento extraíble eléctricamente, pueden utilizarse en el enclavamiento de los interruptores para excluir secuencias de maniobras inadmisibles.

### Enclavamientos Mecánicos

#### **Enclavamiento de cada interruptor de Acometida de Transformador, con su celda correspondiente de MT:**

Cada interruptor de acometida de transformador (BT) dispondrá de una cerradura de enclavamiento en posición abierto con perfil distinto, denominadas como se indica a continuación:

**Trafo 1: T1**

**Trafo 2: T2**

**Trafo n: Tn**

Para liberar la llave se debe abrir dicho interruptor. Sólo en este momento se podrá extraer la llave ubicada en el mismo, mediante un cuarto de giro a la derecha y llevarla a su celda de MT correspondiente.

#### **Enclavamiento de cada interruptor de Acometida de Transformador con el interruptor de Grupo:**

Se dispondrá de enclavamientos mecánicos por cerradura para impedir el cierre del interruptor de grupo cuando esté cerrado alguno de los cuatro interruptores de acometida de transformador. El funcionamiento de estos enclavamientos es el siguiente:

- Cada interruptor dispondrá de una cerradura de enclavamiento en posición abierto con perfil distinto, denominadas como se indica a continuación:

**Trafo 1: T1**

**Trafo 2: T2**

**Trafo n: Tn**

**Grupo: GE**

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3301</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

- Para poder cerrar el interruptor de grupo, se tiene que liberar las llaves de los interruptores de acometida de transformador, insertarlas en su posición de la caja de enclavamientos habilitada a tal fin, accionarlas para liberar la llave del interruptor de grupo.
- Al liberar la llave GE se alojará en el interruptor del grupo y después de un cuarto de giro, permitirá cerrar el mismo.  
Así, se impedirá la maniobra de cierre del interruptor si se encuentra en una posición incorrecta.
- Los interruptores extraíbles están enclavados mecánicamente de tal forma, que el mando para desplazar el elemento extraíble sólo se puede introducir en la posición "ABIERTO".
- Si el interruptor extraíble se encuentra en una posición intermedia (ni en la de servicio ni en la desconectada), no será posible efectuar maniobras debido al enclavamiento mecánico.

### SEÑALIZACIÓN ÓPTICA LUMINOSA

- Se realizará a tensión de veinticuatro voltios (24 V.) corriente alterna, mediante transformadores de circuitos separados, e indicará los siguientes estados:
  - Posición de cerrado de cada uno de los interruptores automáticos, tanto en circuitos de entrada como de salida del cuadro (Color Verde).
  - Señalización de defecto magnetotérmico o diferencial (Color Rojo).
- Se dotará al cuadro un pulsador de prueba de lámparas para comprobar con comodidad el buen funcionamiento de éstas.
- El cuadro estará dotado de los elementos adecuados para su puesta a tierra y dispondrá de resistencias de calefacción reguladas mediante termostato

### SEÑALIZACIÓN ESCRITA:

Cada circuito estará señalizado con un letrero de formica negra con escritura en blanco, visible al menos desde dos (2) metros de distancia, en el que figure el número de circuito a que corresponde en los esquemas y el nombre del mismo.

En una parte destacada, como puede ser el ángulo superior izquierdo, se colocará un letrero de las mismas características que los anteriores, en el que figure el número del cuadro y su nombre según los esquemas eléctricos siendo visible, al menos, desde una distancia a cinco (5) metros.

Todos los letreros se fijarán mediante remaches.

Se añadirá en el frontal panelado un diagrama representativo serigrafiado.

### OBSERVACIONES

Se dispondrá de un porta-documentos adosado a la cara interior de la puerta de una de las columnas de protección principal, donde se guardará una copia de los planos de esquemas unifilares de la instalación.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3301</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

## CERTIFICADOS Y ENSAYOS

-El fabricante de los armarios deberá aportar los certificados de los ensayos de tipo recogidos en la norma UNE-EN 61439, emitidos por un laboratorio homologado.

-Se presentarán como mínimo los siguientes ensayos tipo recogidos en la Norma UNE-EN 61439:

- Verificación de resistencia de los materiales y las partes:
  - Resistencia a la corrosión.
- Verificación de propiedades de los materiales aislantes:
  - Estabilidad térmica.
  - Resistencia del material aislante al calor normal.
  - Resistencia al calor anormal y al fuego debido a efectos eléctricos internos.
  - Resistencia a la radiación UV.
  - Elevación.
  - Impacto mecánico.
  - Marcado.
- Verificación del grado de protección de las envolventes.
- Verificación de las distancias de aislamiento y líneas de fuga.
- Verificación de protección contra los choques eléctricos e integridad del circuito de protección:
  - Eficacia de la continuidad entre las partes conductoras expuestas del conjunto y el circuito de protección.
  - Eficacia del conjunto ante fallos externos.
- Verificación de incorporación de componentes y dispositivos de conexión.
- Verificación de circuitos eléctricos internos y conexiones.
- Verificación de bornes para conductores externos.
- Verificación de las propiedades dieléctricas:
  - Tensión soportada a frecuencia industrial.
  - Tensión soportada al impulso.
- Verificación de los límites de calentamiento.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 3301
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> ENERO 2018

- Verificación de la resistencia soportada a cortocircuito.
- Verificación de la compatibilidad electromagnética (CEM).
- Verificación del funcionamiento mecánico.

- El fabricante antes del suministro del conjunto de aparamenta, realizará las 10 verificaciones individuales según la norma UNE EN 61439.

#### **FRENTE DIMENSIONAL**

- Dimensiones [mm] (altura, longitud, profundidad):

Incluir frente dimensional

Tabla Icc

Intensidad en kA		Potencia unitaria trafos [kVA] para tensiones de 15 y 20 kV																					
		100		160		250		400		630		800		1000		1250		1600		2000		2500	
		icw	ipk	icw	ipk	icw	ipk	icw	ipk	icw	ipk	icw	ipk	icw	ipk	icw	ipk	icw	ipk	icw	ipk	icw	ipk
Nº trafos	1	4	8																				
	2			12	28	19	42	28	63	40	96												
	3							42	96	60	126	60	135	70	158	81	188	87	203	99	233	111	270

## Especificaciones técnicas de equipos eléctricos



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CENTRO DE CONTROL DE MOTORES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3311</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

## CENTRO DE CONTROL DE MOTORES

- Marca:
- Modelo:

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

Será un Conjunto Verificado de Aparamenta de Baja Tensión, según la norma UNE-EN 61439-1. Están formados por columnas donde se ubicarán los módulos de acometida en uno de los extremos del conjunto y por columnas donde se ubicarán los diferentes módulos de salida, con una compartimentación forma 4b tanto en acometidas como en salida de cables según norma UNE-EN 61439-1, y contruidos en chapa de acero plegada y laminada en frío de 2 mm de espesor.

El diseño eléctrico de los circuitos y sus diferentes configuraciones eléctricas, serán las que determine La Dirección de Obra.

Atendiendo a la norma UNE-EN 61439, se contemplarán las siguientes figuras que intervendrán en su fabricación:

- Fabricante Original (fabricante del sistema conjunto): Organización que lleva a cabo el diseño original y las verificaciones asociadas al conjunto de aparamenta de acuerdo a la norma aplicable a dicho conjunto.
- Fabricante del Conjunto (Cuadrista): Organización que toma la responsabilidad del conjunto completo.

En la fabricación del CGDBT, tanto el "Fabricante Original" como el "Fabricante del Conjunto" serán la misma organización.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- Conjunto de aparamenta de baja tensión: UNE 61439
- Conforme a ensayos y verificaciones de diseño e individuales: UNE 61439
- Icc máx admisible por el armario [Ka] (mínimo de 50KA):
- IP con la aparamenta propuesta: IP54
- Grado de protección: IP54 según EN 60529
- Forma compartimentación. 4b Tanto en acometida como en salida de cables.
- Tipo de Ejecución: Extraíble
- Grado de protección contra impactos mecánicos IK 08

## Características de los embarrados:

- Corriente nominal soportada de cresta [kA] (según cálculo y mínimo según tabla al final):

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CENTRO DE CONTROL DE MOTORES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3311</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

- Corriente nominal de corta duración (1s) [kA]  
(según cálculo y mínimo según tabla al final):

#### Embarrado Principal:

- Barras de Cobre estañado
- Protección contra el arco interno según IEC 61641:2008 (100 kA ef 0,3s)
- $I_{\text{nominal}}$  a 40° C (A):
- Dimensiones barras [mm] :

#### Embarrado Vertical:

- Barras de Cobre estañado
- Protección contra el arco interno según IEC 61641:2008 (100 kA ef 0,3s)
- $I_{\text{nominal}}$  a 40° C:
- Dimensiones barras [mm] :

El calibre del embarrado principal y los embarrados verticales de las diferentes columnas, estarán preparados y sobredimensionados para soportar las futuras cargas susceptibles de ampliación.

#### Cableado

- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| - Potencia:                        | Fases negro, Neutro azul             |
| - Alterna 230VAC:                  | Fase rojo común rojo                 |
| - Alterna 24VAC:                   | Fase Marrón, Común Marrón            |
| - Conductores tensión tras corte:  | Naranja                              |
| - Masa:                            | Verde/Amarillo                       |
| - Características del cable Mando: | Cable Libre de Halógenos 750V H07Z-K |
| - Características cable Potencia:  | Cable Libre de Halógenos 1000V RZ1K  |

#### Condiciones normales de servicio

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| - Instalación:          | Interior          |
| - Temperatura ambiente: | de +5 °C a +40 °C |
| - Humedad relativa:     | max. 50% a 40 °C  |
| - Altura máxima:        | ≤ 2000 m          |
| - Grado de polución :   | ≤ 3               |

#### Colocación

En sala independiente y ventilada dejando un pasillo en su parte posterior de al menos 80 cm.

#### CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

- Estará formado por:
  - 1 columna de acometida para celdas en ejecución fija.
  - 6 columnas para celdas en ejecución extraíble.
- Dimensiones de columna (incluyendo la de acometida):



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CENTRO DE CONTROL DE MOTORES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3311</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

- Altura: mm
- Longitud:
- Profundidad:

- Dimensiones totales

- Altura:
- Longitud :
- Profundidad:

- Chapa de bastidor de 2,5mm de grosor.
- Chapa de paneles 2mm de grosor.

- Toda columna dispondrá de una pletina vertical de puesta a tierra directa para cada cubículo.
- Conexión de tierra a través de chasis.
- Cada cubículo extraíble de motores dispondrá en su placa frontal conmutador con las siguientes posiciones de funcionamiento:

- Conectado
- Desconectado
- Test (las pinzas de potencia deben estar desconectadas del embarrado principal)

- El sistema de conexión a tierra de cada cubículo extraíble será el primero y el último en hacer la conexión a tierra, cuando se desplace el carro.

- Todo elemento bajo tensión estará protegido ante contactos directos una vez abierta la puerta o tapas.

- Las columnas del CCM contendrán los equipos eléctricos detallados en el diagrama unifilar y se cablearán según los esquemas típicos de fuerza, control y maniobra, determinados por el Canal de Isabel II S.A..

- Los huecos de reserva contendrán cubículos extraíbles ya montados, es decir incluyendo los herrajes y cajones necesarios.

### PROTECCIÓN SUPERFICIAL

Están construidas para un tratamiento de protección del material "TC" (todo clima).

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| - Estructura:                    | Chapa de acero galvanizada                                |
| - Separaciones internas:         | Chapa de acero galvanizada                                |
| - Separaciones transversales:    | Chapa de acero galvanizada                                |
| - Componentes del revestimiento: | Galvanizado sendzimir / Lacado en polvo en color RAL7032. |
| - Puertas, laterales y traseras: | Lacado en polvo en color RAL7032.                         |

### PROCESO DE PINTURA

- Proceso de pintura estándar, según norma DIN 43656

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CENTRO DE CONTROL DE MOTORES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3311</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| - Tratamiento previo de la chapa:   | Desengrasado, fosfatado y secado.  |
| - Estructura del bastidor:          | Galvanizado/ esmalte en polvo/ por vía húmeda  |
| - Paneles laterales/posteriores:    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Galvanizado / esmalte en polvo/ por vía húmeda</li> <li>▪ Color RAL 7032</li> </ul> |
| - Puertas:                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Esmalte en polvo / por vía húmeda</li> <li>▪ Color RAL 7032</li> </ul>              |
| - Acabado:                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lacado en polvo con cocción a 170 °C – 200°C</li> <li>▪ Color RAL 7032</li> </ul>   |
| - Grosor para esmaltado en polvo:   | Nominal: 100 µm ± 25 µm.   |
| - En puntos finales y esquinas:     | 75 hasta 300 µm.   |
| - En puntos de contacto y agujeros: | Max. 210 µm.   |

## HOMOLOGACIONES Y CERTIFICADOS DE TIPO

### Certificados y ensayos:

- Marcado CE
- El fabricante de los armarios deberá aportar los certificados de los ensayos de tipo, recogidos en la norma UNE-EN 61439, emitidos por un laboratorio homologado.
- Se presentarán como mínimo, los certificados de los siguientes ensayos tipo, recogidos en la Norma UNE EN 61439:
  - Verificación de resistencia de los materiales y las partes:
    - Resistencia a la corrosión.
  - Verificación de propiedades de los materiales aislantes:
    - Estabilidad térmica.
    - Resistencia del material aislante al calor normal.
    - Resistencia al calor anormal y al fuego debido a efectos eléctricos internos.
    - Resistencia a la radiación UV.
    - Elevación.
    - Impacto mecánico.
    - Marcado.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CENTRO DE CONTROL DE MOTORES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3311</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

- Verificación del grado de protección de las envolventes.

- Verificación de las distancias de aislamiento y líneas de fuga.
- Verificación de protección contra los choques eléctricos e integridad del circuito de protección:
  - Eficacia de la continuidad entre las partes conductoras expuestas del conjunto y el circuito de protección.
  - Eficacia del conjunto ante fallos externos.
- Verificación de incorporación de componentes y dispositivos de conexión.
- Verificación de circuitos eléctricos internos y conexiones.
- Verificación de bornes para conductores externos.
- Verificación de las propiedades dieléctricas:
  - Tensión soportada a frecuencia industrial.
  - Tensión soportada al impulso.
- Verificación de los límites de calentamiento.
- Verificación de la resistencia soportada a cortocircuito.
- Verificación de la compatibilidad electromagnética (CEM).
- Verificación del funcionamiento mecánico.

- El fabricante antes del suministro del conjunto de aparamenta, realizará las 10 verificaciones individuales según la norma UNE EN 61439.

## DESCRIPCIÓN DE LA APARAMENTA

### Acometida (xx UD)

Este modulo de Acometida estará formado por:

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CENTRO DE CONTROL DE MOTORES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3311</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

Interruptor automático magnetotérmico de la intensidad asignada, con relé de protección contra sobrecargas y cortocircuitos, regulable en umbral y temporización. Dotado de bobina de disparo. Categoría de utilización B, específicos para ser selectivos ante cortocircuitos mediante retardo del disparo.

- 3 Transformadores de intensidad para analizador de red ( $xxx/5$  A):
- 1 Transformador de intensidad ( $xxx/5$  A)
- Relé indirecto para protección diferencial regulable en tiempo y sensibilidad, con:
  - Transformador de intensidad ( $xxx/5$  A):
  - Toroide de diámetro [mm]:
- Protección descargador de sobretensiones Tipo II.
- Base portafusibles trefapolar con fusibles NH125A.
- Bornas marcadas y conexiones efectuadas.
- Servicios auxiliares, conteniendo:
  - 1 Transformador monofásico de tensión 400/230 V.c.a., para el circuito de maniobra, de potencia [VA]:
  - 1 Transformador monofásico de tensión 400/24 V.c.a., para el circuito de mando, asegurada mediante SAI, de potencia [VA]:
  - Disyuntores automáticos para la protección del circuitos primarios y secundarios de los trafos de mando y maniobra y con un calibre acorde a la intensidad nominal de cada circuito.
  - Pulsador, relé temporizado y embarrado para la prueba de lámparas de todos los elementos de señalización.
  - Bornas marcadas y conexiones efectuadas.
- Analizador de redes con:
  - Dos salidas analógicas, para potencia activa y reactiva instantáneas, y dos salidas digitales para pulsos de potencia activa y reactiva.
  - Puerto de comunicaciones para bus de campo, integrado en el sistema de control.
- El calibre del Interruptor de Acometida principal estará dimensionado para soportar las futuras cargas susceptibles de ampliación.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CENTRO DE CONTROL DE MOTORES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3311</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

### SEÑALIZACIÓN

Se añadirá en el frontal panelado un diagrama representativo serigrafiado.

- Se dotará de los contactos adecuados para que señalice el estado del interruptor activado.
- Sistema de prueba lámparas led mediante embarrado particular de 24VAC, pulsador y relé temporizado.
- El sistema de prueba de lámparas , consistirá en uno o varios pulsadores que iluminarán todas las lámparas del CCM durante el tiempo que se fije en un relé temporizado
- El pulsador activa todas las lámparas led del CCM.

#### En columna de acometida CCM:

- Señalización de estado de la Tensión de Maniobra.
  - Tensión de mando (blanco)
- Señalización de defecto de la Tensión de Maniobra.
  - Defecto maniobra (rojo)
- Señalización de estado de Salidas de Tensión Auxiliares. Una pareja de pilotos por cada salida auxiliar.
  - Posición cerrado (verde)
  - Defecto (rojo)
- Señalización de Defectos de sistema:
  - Presión máx impulsión (rojo)
  - Presión mín impulsión (rojo)
  - Presión mín aspiración (rojo)
  - Defecto PLC (rojo)
  - Defecto Inundación (rojo)
- Pulsador borrado defectos de sistema

#### En cubículo CCM

- Señalización de Marcha y/o Estado
  - Marcha (verde)
  - Posición abierto (verde)
  - Posición cerrado (rojo)
- Señalización de Defectos individuales
  - Defecto Eléctrico/Setas (rojo)

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CENTRO DE CONTROL DE MOTORES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3311</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

- Defecto Hidráulico/Mecánico/Temperaturas (rojo)
  - Pulsador de borrado de defecto individual. (físico y a través de HMI)
  - Pulsador marcha
  - Pulsador paro
  - Selector O-L-R

### TIPOS DE ARRANQUE Y SALIDAS

#### Salida "AD"

Motores hasta 40 kW, un sentido de marcha, arranque directo.

- Nº de uds:

- Celda módulo, llevando montado sobre el carro extraíble el siguiente material:

- 3 Pinzas de seccionamiento para entrada del circuito de potencia.
- 1 Conector de mando con un mínimo de 40 pines.
- 2 Interruptores bipolares magnetotérmicos para protección de los circuitos de mando y señalización y maniobra.
- Disyuntor tripolar automático magnético y contactos auxiliares instantáneos de señalización de defecto y de estado.
- 1 Contactor tripolar, bobina a 230 V. c.a. 50 Hz, con los contactos auxiliares según esquemas desarrollados.
- 1 Relé indirecto de protección diferencial de 300 mA. con transformador toroidal.
- Relés auxiliares con bobina a 24 V. , con los contactos suficientes según esquemas desarrollados,
- 1 Relé guardamotor modular, con capacidad de configuración remota vía bus de campo, con las funciones de protección especificadas en la ET 3401.
- 3 Pinzas desenchufables para salida del circuito de potencia.
- Relé para sondas PTC para potencias entre 10 kW y 40 kW

#### **Variantes tipo "AD":**

##### **Tipo AD-1**

- Arranque DIRECTO: Protección térmica con relé electrónico con regulación según potencia en KW
- Nº uds.:

##### **Tipo AD-2**

- Arranque DIRECTO + LP (limitador de par):

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CENTRO DE CONTROL DE MOTORES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3311</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

- Protección térmica con relé electrónico tipo con regulación según potencia en KW.
- Relé específico de Limitador de par con control de tensión.
- Nº uds.:

#### Tipo AD-3

- Arranque DIRECTO + PTC:
  - Protección térmica con relé electrónico con regulación según potencia en KW.
  - Relé específico para PTC.
- Nº uds.:

#### Tipo AD-4

- Arranque DIRECTO + PTC + SH:
  - Protección térmica con relé electrónico con regulación según potencia en KW.
  - Relé para PTC
  - Relé Sonda de Humedad.
- Nº uds.:

Cualquiera de las variantes, llevará montado sobre placa frontal del carro:

- 1 Etiqueta de identificación de la celda.
- 1 Maneta de maniobra con posibilidad de enclavamiento por candado en posición “Abierto” y enclavamiento de puerta en posición “Cerrado”.

#### Salida “INVERSOR”

- Motores hasta 40 kW, dos sentidos de marcha, arranque directo
- Nº uds:
- Celda módulo, llevando montado sobre el carro extraíble el siguiente material:
  - 3 Pinzas de seccionamiento para entrada del circuito de potencia.
  - Conector de mando con un mínimo de 40 pines.
  - 2 Interruptores bipolares magnetotérmicos para protección de los circuitos de mando y señalización, y maniobra.
  - Disyuntor tripolar automático magnético y contactos auxiliares instantáneos de señalización de defecto y de estado.
  - Relé indirecto de protección diferencial de 300 mA., con transformador toroidal de Ø xxmm
  - 1 Inversor tripolar, bobina 230 V, 50 Hz, con los contactos auxiliares.
  - Relés auxiliares con los contactos suficientes según esquema, con bobina a 24 V.
  - Relé electrónico de protección térmica con rearme mecánico.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CENTRO DE CONTROL DE MOTORES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3311</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

- 3 Pinzas desenchufables para salida del circuito de potencia.
- Relé PTC.

sobre placa frontal del carro:

- 1 Etiqueta de identificación de la celda.
- 1 Maneta de maniobra con posibilidad de enclavamiento por candado en posición “Abierto” y enclavamiento de puerta en posición “Cerrado”.

#### Salida “AE”:

- Para motores de potencias mayores de 40kW hasta 300 kW
- Celda módulo, llevando montado sobre el carro extraíble el siguiente material:
  - 3 Pinzas de seccionamiento para entrada del circuito de potencia.
  - 1 Conector de mando con un mínimo de 40 pines.
  - 2 Interruptores bipolares magnetotérmicos para protección de circuitos de mando y señalización.
  - 1 Disyuntor tripolar automático magnetotérmico y contactos auxiliares instantáneos de señalización de defecto y de estado.
  - 1 Contactor de línea.
  - 1 Relé indirecto de protección diferencial ajustable en intensidad y tiempo, con transformador toroidal, asociado al interruptor automático.
  - 1 Relé guardamotor modular, con capacidad de configuración remota vía bus de campo, con las funciones de protección especificadas en la ET 3401.
  - 1 Arrancador estático según Especificación Técnica Particular, instalado en armario exterior al CCM.
  - Relés auxiliares con los contactos suficientes, con bobina a 24 V.
  - 6 Pinzas desenchufables para salida del circuito de potencia.
  - 1 Contactor tripolar, bobina a 230 V. c.a. 50 Hz, con los contactos auxiliares, suficientes.
  - 2 Relés específicos para PTCs para potencias menores de 150 Kw
  - Relés PT100 para potencias entre 150 y 300 kW
  - Analizador de redes para motores con potencias iguales o mayores de 75 kW
- Además, ubicado en un cuadro aparte:
  - Arrancador estático
  - Baipás externo

#### **Variantes tipo “AE”:**

##### **Tipo AE-INV**

- Para motores con dos sentidos de giro:
- 1 Inversor tripolar, bobina 230 V, 50 Hz, con los contactos auxiliares, aguas arriba del arrancador estático
- Nº uds.:



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CENTRO DE CONTROL DE MOTORES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3311</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

- Cualquiera de las variantes, llevará montado sobre placa frontal del carro:
  - 1 Etiqueta de identificación de la celda.
  - 1 Maneta de maniobra con posibilidad de enclavamiento por candado en posición “Abierto” y enclavamiento de puerta en posición “Cerrado”.

#### Salida “VF” :

- Para motores accionados con variador de frecuencia.
- Nº uds.:
- Celda módulo, llevando montado sobre el carro extraíble el siguiente material:
  - 3 Pinzas de seccionamiento para entrada del circuito de potencia.
  - 1 Conector de mando con un mínimo de 40 pines.
  - Interruptores magnetotérmicos para protección de circuitos de mando y señalización.
  - 1 interruptor magnetotérmico y contactos auxiliares instantáneos de señalización de defecto y de estado.
  - 1 Relé indirecto de protección diferencial ajustable en intensidad y tiempo, con transformador toroidal, asociado al interruptor automático.
  - 1 Variador de frecuencia, según Especificación Técnica Particular, instalado en armario exterior al CCM.
  - Relés auxiliares con los contactos suficientes , con bobina a 24 V.
  - 3 Pinzas desenchufables para salida del circuito de potencia.
  - 1 Relé específico PTC para potencias entre 10 y 40 kW
  - 2 Relés específicos para PTCs para potencias entre 40 de 150 Kw
  - Relés PT100 potencias entre 150 y 300 kW
  - Analizador de redes para motores con potencias iguales o mayores de 75 kW
  - 1 Contactor de línea

#### **Variantes tipo “VF”:**

- Para motores accionados con variador de frecuencia.

#### **Tipo VF-1:**

- Arranque VF simple:
  - 1 Interruptor magnetotérmico de protección.
  - 1 Relé indirecto de protección diferencial ajustable en intensidad y tiempo, con transformador toroidal, asociado al interruptor automático.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CENTRO DE CONTROL DE MOTORES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3311</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

- 1 Relé específico PTC.
- Nº uds.:

#### Tipo VF-2:

- Para motores accionados con variador de frecuencia y con ventilación forzada.
- Arranque VF + PTC + R + AD-VENT:
  - 1 Interruptor magnetotérmico de protección.
  - 1 Relé indirecto de protección diferencial ajustable en intensidad y tiempo, con transformador toroidal, asociado al interruptor automático.
  - 1 Relé específico protección PT100
  - 1 Resistencia de caldeo, alimentación directa mediante interruptor modular de 2 polos x 6A,
  - 1 Arranque Directo para ventilador auxiliar a motor. Se activará cuando el motor principal entre en funcionamiento, mediante contacto auxiliar de marcha sobre contactor ventilador auxiliar.
  - 1 Disyuntor tripolar automático magnetotérmico y contactos auxiliares instantáneo de señalización de defecto y de estado.
  - 1 Contactor tripolar, bobina a 230 V. c.a. 50 Hz, con los contactos auxiliares según esquemas desarrollados.
- Cualquiera de las variantes, llevará montado sobre placa frontal del carro:
  - 1 Etiqueta de identificación de la celda.
  - 1 Maneta de maniobra con posibilidad de enclavamiento por candado en posición "Abierto" y enclavamiento de puerta en posición "Cerrado".
  - Variador de frecuencia y filtros externos en cuadro aparte.

#### Salida "FEEDER EXTRAÍBLE" ;

- Salidas directas a cuadros locales (Desarenador, Centrifugadora, Preparación de Reactivos )
- Nº uds.:
- Celda módulo, llevando montado sobre el carro extraíble el siguiente material:
  - 4 Pinzas de seccionamiento para entrada del circuito de potencia.
  - 1 Conector de mando con un mínimo de 40 pines.
  - 2 Interruptores bipolares magnetotérmicos para protección de los circuitos de mando y señalización, y de maniobra.
  - Interruptor automático magnetotérmico tripolar con contacto
  - 1 Relé indirecto de protección diferencial de 300 mA. con transformador toroidal.
  - Relés auxiliares con bobina a 24 V., con los contactos suficientes según esquemas desarrollados.
- Sobre placa frontal del carro:

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CENTRO DE CONTROL DE MOTORES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3311</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

- 1 Etiqueta de identificación de la celda.
- 1 Maneta de maniobra con posibilidad de enclavamiento por candado en posición “Abierto” y enclavamiento de puerta en posición “Cerrado”.

#### **Salida “ALIMENTACION FIJA”:**

- Nº uds.:
- Aparamenta montada en el cubículo en ejecución fija, en columna de acometida.

#### ***Variantes tipo “ALIMENTACIONES FIJAS”:***

##### **Tipo ALIMENTACIÓN FIJA-1:**

- Alimentación hasta 16 A:
  - Interruptor automático magnetotérmico 2 polos xxA montado sobre carril DIN
  - Bloque diferencial 300mA

##### **Tipo ALIMENTACIÓN FIJA-2:**

- Alimentación más de 16 A:
  - Interruptor automático magnetotérmico 4 polos xxA, montado sobre carril DIN.
  - Bloque diferencial 300mA,
- Se instalarán protecciones de tipo magnetotérmico y relés diferenciales inmunizados, para las salidas que alimenten a equipos electrónicos.
- El diseño eléctrico de los circuitos y las diferentes configuraciones eléctricas, serán las que determine el Canal de Isabel II S.A..

#### **RESERVAS Y AMPLIACIONES**

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CENTRO DE CONTROL DE MOTORES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3311</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

- Para el diseño de los CCM se deberá tener en cuenta la futura ampliación de equipos, de tal modo que las unidades reservan quedarán uniformemente repartidas por sus diferentes columnas, junto a las celdas extraíbles que pudieran ser susceptibles de aumentar en número.
- En los CCM's se dejará como reservas, el equivalente al veinticinco por ciento (25%) de la potencia instalada. Se distribuirá uniformemente en la superficie utilizada
- Las unidades de reserva, constarán del cajón extraíble con todos los elementos de conexión mecánica instalados, sin aparamenta eléctrica.
- Del mismo modo, en la columna de acometida, se dejarán 2 salidas tetrapolares y 2 salidas bipolares de reserva, así como el espacio de reserva, para incorporar futuras alimentaciones directas.

#### LISTADO DE RECEPTORES Y CARACTERÍSTICAS

Se detallarán en una tabla, el listado de equipos indicando: TAG, descripción del accionamiento, tipo de arranque y potencia absorbida.

#### OBSERVACIONES:

Si por dimensiones de la instalación y concentración de equipos un único cuadro hiciera las veces de CGD y CCM, dicho cuadro cumplirá las especificaciones de ambos según el tipo de entrada o salida de que se trate.

Para salidas de motores principales se considerarán interruptores con Categoría de utilización B, específicos para ser selectivos ante cortocircuitos mediante retardo del disparo.

Se dispondrá de un porta-documentos adosado a la cara interior de la puerta de una de las columnas de protección principal, donde se guardará una copia de los planos de esquemas unifilares de la instalación.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> CENTRO DE CONTROL DE MOTORES		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 3311
<b>SERVICIO:</b> VARIOS	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> ENERO 2018

#### FRENTE DIMENSIONAL

Incluir frente dimensional


Intensidad de cortocircuito Icc:

Intensidad en kA		Potencia unitaria trafos [kVA] para tensiones de 15 y 20 kV																					
		100		160		250		400		630		800		1000		1250		1600		2000		2500	
		icw	ipk	icw	ipk	icw	ipk	icw	ipk	icw	ipk	icw	ipk	icw	ipk	icw	ipk	icw	ipk	icw	ipk	icw	ipk
Nº trafos	1																						
	2							15	34	19	43												
	3							21	49	26	64	26	65	30	74	33	83	37	94	42	107	48	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----



EJEMPLO ESQUEMA UNIFILAR CCM (CONTINUACIÓN):

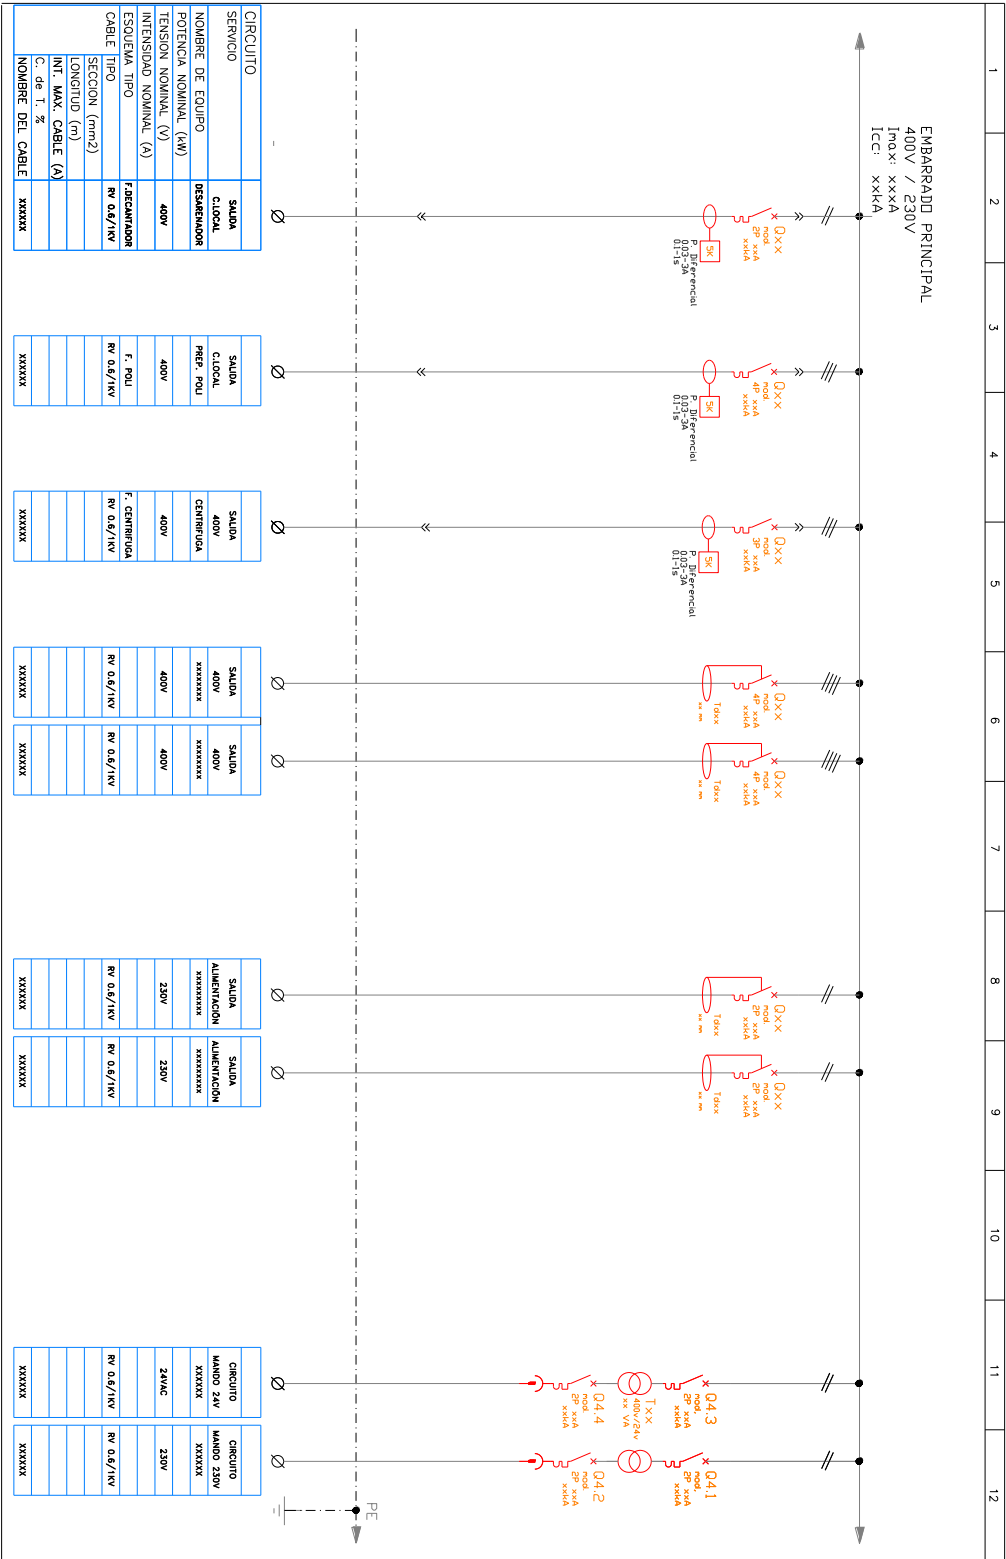



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CUADRO ELÉCTRICO LOCAL</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3321</b>
<b>SERVICIO: PUENTE GRÚA, DESARENADORES, EQUIPO DOSIFICACIÓN DE POLIELECTROLITO Y TOLVAS DE FANGOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

### CARACTERÍSTICAS

- El cuadro eléctrico, será de polímero o metálico según su ubicación, interior o exterior, y tendrá dos puertas. La primera será transparente y en la segunda estarán las palancas de interruptores, botoneras y señalización del mismo.
- Estos cuadros locales estarán diseñados de tal modo que, el conjunto máquina y los motores forman parte del, puedan ser gobernados localmente y desde en el Sistema de Control de la planta.
- El diseño eléctrico de los circuitos y las diferentes configuraciones eléctricas, serán las que determine el Canal de Isabel II S.A..

### PROTECCIÓN GENERAL

- El relé diferencial con toroidal asociado al interruptor magnetotérmico general será de 300 mA. y tendrá regulación de tiempo y sensibilidad.
- Los toroidales diferenciales dispuestos para captar intensidades de fuga en embarrados con pletinas, serán rectangulares y con las dimensiones acorde al juego de barras.
- En aquellos circuitos con cargas susceptibles de generar perturbaciones, los toroidales diferenciales estarán dotados de tubos de blindaje.

### PROTECCIONES DE LOS MOTORES

- Disyuntor automático magnético tripolar asociado a un relé diferencial indirecto con toroidal, contactor y relé térmico. Aparamenta en bloques independientes.
- Se señalizarán todos los defectos, (no un fuera de servicio voluntario). Dispondrá de prueba de lámparas.
- Las tensiones serán: 400 V. para fuerza, 230 V. para los contactores con relé de mando de 24 V., y 24 V. para mando, control y señalización.
- Protecciones personales: pantallas de policarbonato en las partes activas del cuadro eléctrico.
- Dispondrán borneros con salidas libres de potencial con las señales de estado y defectos de los motores y de alarmas del conjunto del cuadro local.

### ACABADOS

- Según especificación técnica ACABADOS EQUIPOS, E.T. - 1001.

### OBSERVACIONES

Se dispondrá de un porta-documentos adosado a la cara interior de la puerta del cuadro, donde se guardará una copia de los planos de esquemas unifilares de la instalación.

### ORMATIVA DE APLICACIÓN Y ENSAYOS

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> CUADRO ELÉCTRICO LOCAL		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 3321
<b>SERVICIO:</b> PUENTE GRÚA, DESARENADORES, EQUIPO DOSIFICACIÓN DE POLIELECTROLITO Y TOLVAS DE FANGOS	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> ENERO 2018

- Marcado CE
- El armario está construido conforme a la normas:
  - Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
  - UNE-EN-61439-1 y UNE-EN-61439-2 sobre construcción de conjuntos y aparamenta de BT.
  - UNE-EN-60947-2 sobre aparamenta de BT.
  - UNE-EN 60529 sobre grado de protección de envoltentes
  - IEC 62208 sobre aparamenta de BT
- El fabricante antes del suministro del conjunto de aparamenta, realizará las 10 verificaciones individuales según la norma UNE EN 61439.

#### FRENTE DIMENSIONAL

Incluir frente del equipo

Detallar las dimensiones

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: BATERÍA DE CONDENSADORES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3322</b>
<b>SERVICIO: CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: DICIEMBRE 2017</b>

**A) BATERÍA FIJA:**

- Marca:

**CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS CONDENSADORES**

- Condensadores: Trifásicos, formados a partir de elementos monofásicos cableados en triángulo y separados físicamente entre sí.
- Dieléctrico + armadura: Film plástico aislante de Polipropileno metalizado, autocicatrizante. En caso de dieléctrico reforzado, según gráfico de esta ficha, este será capaz de soportar 1,7 veces la intensidad nominal.
- Tipo: Seco sin líquidos impregnantes (no contiene aceites, PCB's ni similares).
- Envolvente: Plástica con doble aislamiento eléctrico y máxima autoextinguibilidad, de acuerdo con la certificación UL 94 5 VA.
- Refrigeración: Aire. Cada elemento monofásico está en contacto directo con el ambiente que lo rodea (efectiva evacuación del calor por convección debido a la gran superficie de contacto del aire).
- Tensión: 400 V. En caso de filtro de rechazo, según gráfico de esta ficha, la tensión nominal del condensador será un 10% superior a la de servicio (440 V).
- Sistema de conexión de seguridad por:
  - . Conexión de cables de potencia a la red mediante pletinas o bornes.
  - . Pieza antirotación de los terminales de los cables de conexión integradas.

Incluir frente del equipo  
Detallar dimensiones


<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: BATERÍA DE CONDENSADORES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3322</b>
<b>SERVICIO: CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: DICIEMBRE 2017</b>

## CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DE LOS CONDENSADORES

- Tensión nominal y tipo de dieléctrico:

- Según gráfico adjunto:

$Q_c$ (%)	2,6	5	10	15	20	25	30	35	40	42,6	45	50
$Q_c$ (%)	38,82	37,24	33,53	29,47	25,00	20,20	15,10	9,60	3,80	0,00	-	-
$Q_c$ (%)	-	38,82	36,71	34,59	32,06	29,47	26,91	24,31	21,39	19,80	18,28	15,10

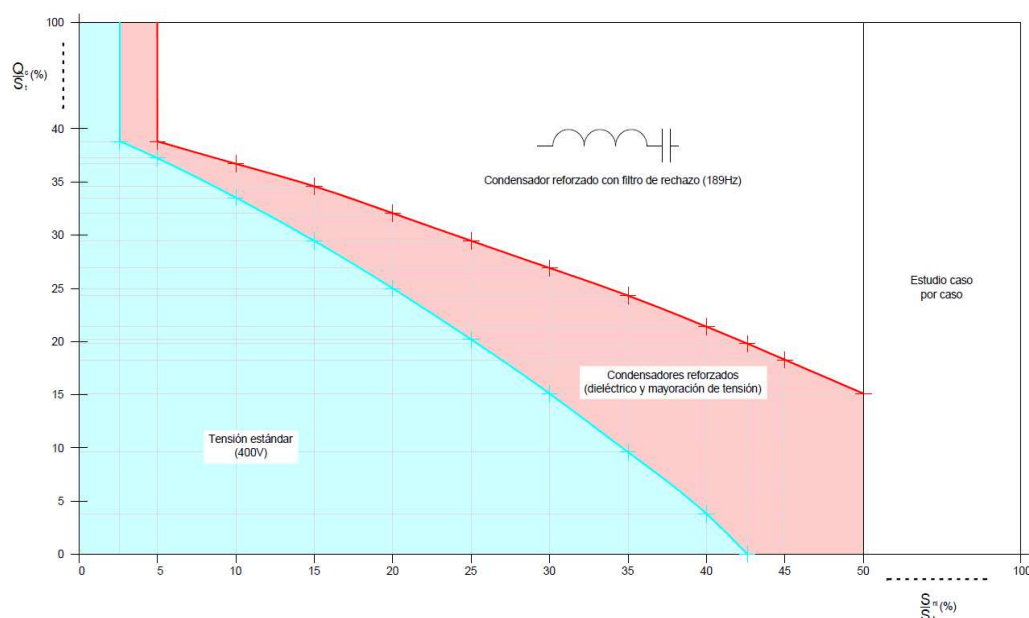

$Q_c$  = Potencia de batería condensadores al 100%

$S_t$  = Potencia aparente de transformadores conectados simultáneamente

$S_{nl}$  = Potencia aparente cargas no lineales conectadas simultáneamente

- La potencia de la batería de condensadores deberá mayorarse en caso de la tensión nominal de los mismos sea superior a la de servicio, a fin de mantener la capacidad de compensación reactiva requerida.

- Resistencia de aislamiento a onda de choque 15 KV.  
1-2/50 ms.:

- Resistencia de aislamiento 50 Hz. 1 minuto: 3 KV.

- Tensión máxima admisible (8 horas cada 24 horas, según CEI 831): 10 %

- Sobretensiones de corta duración: 20 % durante 15 min.

- Sobretensiones debidas a los armónicos: 30 %

- Factor de pérdidas: 0,4 W/KVAr (incluyendo las pérdidas en las resistencias de descarga)

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: BATERÍA DE CONDENSADORES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3322</b>
<b>SERVICIO: CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: DICIEMBRE 2017</b>

- Contactores: Estáticos o de estado sólido, específicos para maniobras con condensadores
- Envolvente
  - IP54
  - Color RAL 7032

#### CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS DE LA BATERÍA DE CONDENSADORES

- Temperatura máxima: 40 °C
- Temperatura media 24 h.: 35 °C
- Temperatura media anual: 25 °C
- Variación de la capacidad con la temperatura: Inferior al 4 % en la gama de temperaturas comprendidas entre - 35 °C y + 50 °C.

#### PROTECCIONES

- Interruptor automático general sobredimensionado.
- Cada uno de los elementos capacitivos monofásicos que constituye un condensador de potencia trifásico consta de los siguientes sistemas de protección, únicos e independientes para cada uno de ellos:
  - Fusible interno APR (50 KA.).
  - Protección antiexplosión mediante membrana de sobrepresión actuando sobre el fusible APR, no dando lugar a cebados de arcos externos.
  - Resistencia de descarga rápida incorporada a cada elemento.
  - Índice de protección IP 42 (incluir cubrebornes).
  - En caso de ser necesarios condensadores reforzados según gráfico de esta ficha, se montará en cada etapa de condensadores filtro antiarmónico convenientemente sintonizado respecto a las frecuencias armónicas previstas.

#### NORMAS

- Los condensadores cumplirán con las siguientes normas:
  - CEI 831 1 / 2
  - UNE – EN 60831 1 / 2
  - NF C 54-104
  - VDE 0560-41
  - ASA C 551
  - CSA 22-2 N ° 190
  - Ensayos UL 810

#### B) BATERÍA AUTOMÁTICA DE CONDENSADORES:

Batería automática con control por procesador multifunción que permita como mínimo la

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: BATERÍA DE CONDENSADORES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3322</b>
<b>SERVICIO: CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: DICIEMBRE 2017</b>

programación 1:1:1 1:2:2.

#### Protección general:

1 Interruptor automático magneto térmico 3P. Estará instalado en el CGDBT y sobredimensionado acorde a las prescripciones del REBT.

- Modelo:
- $I_{nominal}$ :
- Poder de corte/cierre [kA]:

#### Composición:

- La Batería automática dispondrá del nº de escalones necesario, para tener una capacidad real para conseguir un  $\cos\phi$  igual a la unidad, con la potencia de los equipos instalados, sin reservas.
- Las baterías de condensadores constarán de:
  - Módulos en número variable según el número de escalones (especificar número, composición y programa de conexión del regulador).
  - Módulos de Compensación (conjuntos indivisibles formados por base soporte + condensador + contactor + fusibles), independientes e intercambiables, conectados al embarrado general. Sus elementos constitutivos se definen a continuación.
    - Condensadores
      - Dieléctrico: Film aislante de polipropileno metalizado. En caso de dieléctrico reforzado, este será capaz de soportar 1,7 veces la intensidad nominal.
      - Tipo: Seco sin líquido impregnante
      - Ecológico: Biodegradable
      - No contiene PCB.
      - Pérdidas extrarreducidas: 0,5 W/KVAr.
      - Conforme a Normas: CEI 831 1 / 2
      - Protección antiexplosión: Por membrana de sobrepresión, coordinada con el fusible interno en cada elemento monofásico.
      - Resistencias: De descarga rápida en cada elemento monofásico.
    - Contactor: Especialmente diseñado para la maniobra de condensadores con resistencias de preinserción para limitar la corriente de conexión.
    - Fusibles A.P.R.
  - Embarrado general: Formado por barras de cobre electrolítico estañado.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: BATERÍA DE CONDENSADORES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3322</b>
<b>SERVICIO: CORRECCIÓN DEL FACTOR DE POTENCIA</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: DICIEMBRE 2017</b>

- Intensidad nominal a 40 °C:
- Dimensiones barras [mm]:
- Regulador de energía reactiva: De 12 ó 6 escalones con control por procesador multifunción que permita como mínimo la programación 1:1:1 1:2:2 y display digital, siendo su grado de protección IP54. En caso de montar condensadores reforzados, dispondrá de una entrada de deslastre si existe grupo electrógeno conectado al mismo sistema.
- Tipo de conductores:
  - Circuito de potencia: XLPE 0,6/1 KV
  - Circuito de mando: Cable Libre de Halógenos 750V H07Z-K RV
- Envolvente:
  - Grado de protección: IP-54
  - Color: RAL 7032
- Inductancia antiarmónicos:
  - Se preverán las correspondientes reactancias antiarmónicos en cada etapa de compensación, en caso de que se precisen condensadores reforzados según gráfico de la ficha.
  - Los filtros se dimensionarán adecuadamente en función de la potencia armónica a soportar y se sintonizarán adecuadamente según el espectro armónico de la instalación.
- Las baterías cumplirán con lo especificado en las Normas CEI 439-1 y UNE-EN 61439.
- Las baterías serán ampliables hasta la capacidad máxima del regulador añadiendo más módulos a los ya existentes. Para ello dispondrán de todos los elementos y accesorios necesarios para ser ampliada en caso de necesidad.
- Se dotará a los borneros de los accesorios necesarios, contemplando el número y sección de los conductores para facilitar la conexión e instalación de los mismos.

## DOCUMENTACIÓN

- Justificación de la potencia de la batería suponiendo que antes de compensar el  $\cos \phi = 0,80$ , y se desea obtener como mínimo  $\cos \phi = 1$ .
- Para seleccionar la potencia de los escalones se contemplará la secuencia del funcionamiento de los equipos de la instalación

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CUADRO DE VARIADORES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3323</b>
<b>SERVICIO: ACCIONAMIENTO MOTORES</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2017</b>

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Este armario auxiliar dependiente del Centro de Control de Motores, estará destinado a albergar los accionamientos electrónicos para motores, variadores de frecuencia, arrancadores estáticos, así como sus correspondientes filtros antiarmónicos (filtros dV/dt, etc.), que tuvieran llevar asociados. Será un armario metálico combinable, con placas de montaje y con puertas plenas.

Estará dotado de ventilación forzada, regulada mediante termostatos y con extractores en el techo. Dispondrá de rejillas situadas en la puerta frontal o en los paneles laterales del mismo, atendiendo a su montaje.

Dispondrá de iluminación interior, que se accionará al abrir cualquier puerta.

Los teclados, displays, paneles de control, de los variadores de frecuencia o de los arrancadores estáticos, se dispondrán para que puedan manejarse, sin necesidad de abrir las puertas del armario, de forma que se facilite su manejo y visualización.

### CARACTERÍSTICAS DE LA ENVOLVENTE

- Marca:
- Modelo:
- Ejecución: Fija
- Instalación: Interior
- Grado de protección exterior del armario: IP 54
- Estructura fija y puerta de chapa de acero de 2 mm de espesor.
- Placas de montaje: De chapa galvanizada.
- Puerta: Plena

### ACABADO

Pintura termoendurecida a base de resina epoxy modificada con poliéster, que asegura una excelente estabilidad de color, buena resistencia a la temperatura y gran resistencia a los agentes atmosféricos. El espesor mínimo será de 70 micras. Color RAL 7032.

- Instalación: Interior
- Temperatura ambiente: -5 °C; +40 °C
- Humedad relativa máxima: 50% a 40 °C
- Altura máxima: ≤ 2000 m
- Grado de polución según IEC 664-1:

### TENSIÓN NOMINAL DE AISLAMIENTO

- Circuito principal: 1000 Vca. (3F+N)
- Circuito auxiliar: 750 Vca.



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CUADRO DE VARIADORES</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3323</b>
<b>SERVICIO: ACCIONAMIENTO MOTORES</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2017</b>

## CABLEADO

- Características del cable Mando: H07Z-K 750V Cable libre de halógenos
- Características cable Potencia: RV-kV 0.6/1kV
- Características cables Instrumentación:
  - ROV-K 0,6/1 kV
  - Cable específico según el bus de campo seleccionado del sistema de control.
- Colores de Cables:
  - Potencia (Fases): Negro
  - Circuitos de c.c., potencia (Neutro): Azul
  - Tierra: Amarillo-verde
  - Maniobra corriente alterna 230 Vac: Rojo
  - Mando corriente alterna 24 Vac: Marrón
  - Circuitos enclavamiento alimentados desde una fuente externa: Naranja

## JUSTIFICACIÓN DE LA VENTILACIÓN

El sistema de ventilación estará dimensionado con la capacidad suficiente para garantizar la evacuación de la totalidad de las pérdidas generadas por los equipos alojados en su interior.

El sistema de ventilación, no condicionará el grado de protección del cuadro.  
Se justificarán los elementos de ventilación contemplando la disipación térmica de los elementos que forman parte del armario y su disposición.

Como medidas preventivas, se deberán tener en cuenta las recomendaciones de los fabricantes, en la disposición de los equipos en el interior del armario, para garantizar su correcta ventilación.

## NORMAS DE APLICACIÓN

- Conforme a la Norma IEC 439-1, EN 61439
- IEC 664-1
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Marcado CE.

## DIMENSIONES

Estará formado por el número de módulos necesarios, siendo cada módulo de las siguientes dimensiones:

- Altura [mm]: 2200

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> CUADRO DE VARIADORES		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 3323
<b>SERVICIO:</b> ACCIONAMIENTO MOTORES	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> NOVIEMBRE 2017

- Longitud [mm]:
- Profundidad [mm]:

Presentando el conjunto, las siguientes dimensiones totales:

- Altura [mm]: 2200
- Longitud [mm]:
- Profundidad [mm]:

#### FRENTE DIMENSIONAL

Incluir frente  
detallando la disposición de los accionamientos y de todos los  
elementos en el interior del armario

EQUIPOS INSTALADOS EN SU INTERIOR

En la siguiente tabla, se indicaran y quedarán recogidos todos los accionamientos y sus filtros asociados, que quedarán instalados y formarán parte del Armario auxiliar de variadores.

		DATOS MOTOR				DIMENSIONAMIENTO Accionamiento VF - AE	DATOS ACCIONAMIENTO V. Frecuencia – A. Estático			FILTROS		
TAG	Descripción Equipo	Potencia nominal Motor [kW]	Cosφ motor	Rendimient o motor η [%]	I <sub>absorbida</sub> Motor [A]	Relación $\frac{I_{salida} (VF \text{ ó } AE)}{I_{abs} \text{ motor}} \geq 1.2$	Modelo	I <sub>entrada</sub> asignada [A]	I <sub>salida</sub> asignada [A]	Longitud cable hasta motor [m]	Modelo Filtro Anti- armónicos	Modelo Filtro dU/dt

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CUADRO GENERAL DE ALUMBRADO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3324</b>
<b>SERVICIO: DISTRIBUCIÓN EELÉCTRICA</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

#### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Modelo:
- Ejecución: Fija
- Instalación: Interior
- Grado de protección exterior del armario: IP – 54
- Color: RAL 7032

#### TENSIÓN NOMINAL DE AISLAMIENTO

- Circuito principal: 1000 Vca. (3F+N)
- Circuito auxiliar: 750 Vca.
- Régimen de neutro: TT

#### CONDICIONES NORMALES DE SERVICIO

- Instalación: Interior
- Temperatura ambiente: -5 °C; +40 °C
- Humedad relativa: Máxima 50% a 40 °C
- Altura máxima: ≤ 2000 m
- Grado de polución: ≤ 3

#### CABLEADO

- Características del cable Mando: Cable Libre de Halógenos 750V H07Z-K
- Características cable Potencia: Cable Libre de Halógenos 1000V RZ1K
- 

#### COLORES DE CABLES

- Potencia (Fases): Negro
- Circuitos de c.c., potencia (Neutro): Azul
- Tierra: Amarillo-Verde
- Maniobra corriente alterna 230 Vac: Rojo
- Mando corriente alterna 24 Vac: Marrón
- Circuitos enclavamiento alimentados desde una fuente externa: Naranja

#### CARACTERÍSTICAS GENERALES

Armario metálico combinable, puertas plenas y placas de montaje.

- Altura [mm]: 2200
- Longitud [mm]:
- Profundidad [mm]

Presentando el conjunto las siguientes dimensiones totales:

- Altura [mm]: 2200
- Longitud [mm]:
- Profundidad [mm]

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CUADRO GENERAL DE ALUMBRADO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3324</b>
<b>SERVICIO: DISTRIBUCIÓN EELÉCTRICA</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

#### CHAPA

- Estructura fija y puerta de chapa de acero de 2 mm de espesor.
- Placa de chapa galvanizada.
- Puerta plena

#### REVESTIMIENTO

- Pintura termo endurecida a base de resina epoxy modificada con poliéster.
- El espesor mínimo será de 70 micras.
- Color RAL 7032

#### DESCRIPCIÓN

El Cuadro General de Alumbrado (CGA) se diseñará para realizar las siguientes funciones:

##### Distribución de alumbrado:

La distribución de los circuitos alimentación a los diferentes cuadros locales de alumbrado de los edificios, estará formada por la siguiente aparamenta, como mínimo:

- Interruptor magnetotérmico general:
  - Corte: 4P
  - Modelo:
  - Intensidad nominal ( $I_N$ ) [A]:
  - Poder de corte/cierre [kA]:
- Transformadores de intensidad:
  - Número: 3
  - Relación (xx/5) [A]:
- Analizador de red:
  - Modelo:
- Relé diferencial:
  - Número: 1
  - Sensibilidad regulable [A]: 0,03 -3
  - Tiempo de regulación [s]: 0-1,5
  - Diámetro de toroidal [mm]: 1
- Interruptor magnetotérmico:
  - Número:
  - Corte: 2P
  - Modelo:
  - Intensidad nominal ( $I_N$ ) [A]:
  - Poder de corte/cierre [kA]:

##### Salidas a cada uno de los cuadros locales de alumbrado:

- CLA 1 Edificio 1:
  - Interruptor automático magnetotérmico:
    - Corte: 4P
    - Modelo:

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CUADRO GENERAL DE ALUMBRADO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3324</b>
<b>SERVICIO: DISTRIBUCIÓN EELÉCTRICA</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

- Intensidad nominal ( $I_N$ ) [A]:
- Poder de corte/cierre [kA]:
- Bloque diferencial:
  - Corte: 4P
  - Clase: AC
  - Intensidad nominal ( $I_N$ ) [A]:
  - Sensibilidad [A]: 0, 3
  - Número: 1
- CLA n Edificio n:
  - Interruptor automático magnetotérmico:
    - Corte: 4P
    - Modelo:
    - Intensidad nominal ( $I_N$ ) [A]:
    - Poder de corte/cierre [kA]:
  - Bloque diferencial:
    - Corte: 4P
    - Clase: AC
    - Intensidad nominal ( $I_N$ ) [A]:
    - Sensibilidad [A]: 0, 3
    - Número: 1
- Toda la aparamenta, regleteros, cableados, etc., se marcará de forma permanente de acuerdo con los esquemas eléctricos.
- El diseño eléctrico de los circuitos y las diferentes configuraciones eléctricas, serán las que determine La Dirección de Obra.

#### CONTROL DEL ALUMBRADO EXTERIOR

Estará formada, como mínimo, por la siguiente aparamenta en cada circuito:

- Interruptor automático magnetotérmico:
  - Corte: 4P
  - Modelo:
  - Intensidad nominal ( $I_N$ ) [A]:
  - Poder de corte/cierre [kA]:
- Bloque diferencial:
  - Clase: AC
  - Intensidad nominal ( $I_N$ ) [A]:
  - Sensibilidad [A]: 0, 3
  - Número: 1

#### Circuito de mando:

- Transformador de tensión:
  - Relación de transformación [V]: 220/24
  - Potencia (mínimo 25 VA) [VA]:
- Interruptor magnetotérmico: protección primario trafo:

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CUADRO GENERAL DE ALUMBRADO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3324</b>
<b>SERVICIO: DISTRIBUCIÓN EELÉCTRICA</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

- Número: 1
- Corte: 2P
- Modelo:
- Intensidad nominal ( $I_N$ ) [A]:
- Poder de corte/cierre [kA]:
- Interruptor magnetotérmico: protección secundario trafo:
  - Número: 1
  - Corte: 2P
  - Modelo:
  - Intensidad nominal ( $I_N$ ) [A]:
  - Poder de corte/cierre [kA]:
- 1 Selector 3 posiciones. para "Modo de encendido"
- 1 Selector 3 posiciones. para "Manual 0 Automático", por cada circuito.
- 1 Contactor tetrapolar xxA, con bobina a 24VAC, por cada circuito.
- Interruptor magnetotérmico:
  - Corte: 2P
  - Intensidad nominal ( $I_N$ ) [A]:
  - Número: 1
- 1 Reloj astronómico, 230VAC
- 1 Célula fotoeléctrica.

El modo de encendido podrá realizarse de las formas siguientes:

Discriminación Crepuscular :	Encendido y apagado por célula fotoeléctrica.
Discriminación Horaria:	Encendido y apagado por reloj astronómico.
Discriminación Crepuscular y Horaria	Encendido y apagado por célula fotoeléctrica y reloj astronómico.

Encendido y apagado manual de cada circuito.

El diseño eléctrico de los circuitos y las diferentes configuraciones eléctricas, serán las que determine el Canal de Isabel II S.A.

#### NORMATIVA DE APLICACIÓN Y ENSAYOS

El armario está construido conforme a la normas:

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- UNE-EN-61439-1 y UNE-EN-61439-2 sobre construcción de conjuntos y aparata de BT.
- UNE-EN-60947-2 sobre aparata de BT.
- UNE-EN 60529 sobre grado de protección de envoltentes
- IEC 62208 sobre aparata de BT
- El fabricante antes del suministro del conjunto de aparata, realizará las 10 verificaciones individuales según la norma UNE EN 61439.

#### OBSERVACIONES

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> CUADRO GENERAL DE ALUMBRADO		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 3324
<b>SERVICIO:</b> DISTRIBUCIÓN EELÉCTRICA	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> ENERO 2018

Se dispondrá de un porta-documentos adosado a la cara interior de la puerta del cuadro, donde se guardará una copia de los planos de esquemas unifilares de la instalación.

#### **FRENTE DIMENSIONAL**

Detallar las dimensiones del armario [mm].

Incluir frente  
detallando la disposición de los accionamientos y de todos los elementos en el interior del  
armario



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CUADRO DE BASES DE ENCHUFE</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T.- 3325</b>
<b>SERVICIO: DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

Estos cuadros dependientes eléctricamente del Cuadro General de Alumbrado, serán destinados al suministro de corriente eléctrica a equipos provisionales o portátiles. Estarán repartidos uniformemente por la superficie de la instalación, cubriendo una distancia máxima de 25m entre dos cuadros. El diseño eléctrico de los circuitos y las diferentes configuraciones eléctricas, serán: las que determine el Canal de Isabel II S.A..

### CARACTERÍSTICAS ENVOLVENTE

- Marca:
- Modelo:
- Material:
  - Interior: Tecnopolímero
  - Exterior: Aluminio
- Grado de protección: IP66; IK 09
- Entrada y salida de cables: Mediante prensaestopas
- Tipo de instalación: Mural

### PROTECCIONES ELÉCTRICAS

- Marca:
- Modelo:
- Poder de corte:
- Composición:
 

1 Ud. Interruptor diferencial	4x40 30/300 mA
1 Ud. Interruptor automático	3x32 A. ____ kA, curva C
1 Ud. Interruptor automático	2x16 A. ____ kA, curva C

El poder de corte de los interruptores de protección estará condicionado a la intensidad de cortocircuito prevista para su punto de instalación con un mínimo de 10 kA.

### CARACTERÍSTICAS TOMAS DE CORRIENTE

90 °C


#### Composición:

- 1 Ud. – 3P +T 32 A, 380-415 V:
- 1 Ud. – 2P +T 16 A, Schuko 220-250 V:

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CUADRO DE BASES DE ENCHUFE</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T.- 3325</b>
<b>SERVICIO: DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>


**Toma de corriente Trifásica 3P+T 32A, 380-415V:**

- Marca:
- Modelo:
- Grado de protección: IP66/67; IK 08
- Conductor neutro:
- Conductores de fase:
- Poder de corte incorporado (Sí/No):
- Enclavamiento mecánico (Sí/No)

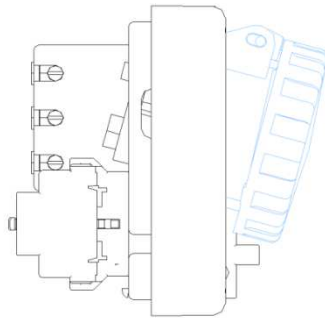

**Toma de corriente Monofásica 2P+T 16A Schuko 220-250V:**

- Marca:
- Modelo:
- Grado de protección: IP66/67; IK 08
- Enclavamiento mecánico (Sí/No):

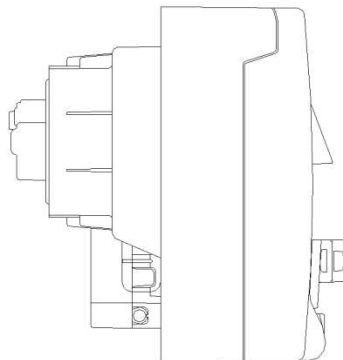

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CUADRO DE BASES DE ENCHUFE</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T.- 3325</b>
<b>SERVICIO: DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: ENERO 2018</b>

#### NORMATIVA DE APLICACIÓN:

El armario está construido conforme a las normas:

- UNE-EN-61439 Conjuntos de aparamenta de baja tensión
- UNE-EN-60947-1 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
- UNE-EN-60947-2 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
- UNE-EN-60947-3 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores.
- UNE-EN 60529 Grados de protección proporcionados por las envolventes. (código IP).
- UNE-EN 50102 Grados de protección proporcionados por las envolventes de materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK).
- UNE-EN 62208 Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión.
- UNE-EN 60947-3 Poder de corte correspondientes de interruptores en categorías de empleo AC-22 y AC-23 Envolventes vacías destinadas a los conjuntos de aparamenta de baja tensión.
- UNE-EN 60309-1 Tomas de corriente industrial.
- UNE-EN 20315 Tomas de corriente uso doméstico.
- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Directiva de máquinas 2006/42/CE en materia de dispositivo de seccionamiento.
- Marcado CE.


<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: MOTORES ELÉCTRICOS</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3401</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: JUNIO 2015</b>

## DESCRIPCIÓN

- Los motores eléctricos de la instalación serán de primera línea de fabricación nacional, excepto los posibles integrantes monoblock de la maquinaria que fuera de importación.
- Las protecciones serán las indicadas en cada caso y todas ellas según las normas CEI 60034 ó EN 60034.
- Las formas constructivas serán las indicadas en cada caso y todas ellas según las normas CEI.60034-7 ó EN 60034.
- Engrase de cojinetes con grasa K3K, a base de aceite mineral, suponificado con litio.

## DATOS MOTOR

- Fabricante:
- Modelo:
- Código de producto:
- Insertar foto:



- Potencia nominal ( $P_N$ ) [kW]:
- Velocidad nominal ( $n_N$ ) [r.p.m.):
- Nº de polos:
- Deslizamiento [%]:
- Intensidad nominal ( $I_N$ ) [A]:
- Intensidad en vacío ( $I_o$ ) [A]:
- Tensión nominal ( $U_N$ , 230/400 hasta 300 kW, media tensión para  $P > 300$  kW):
- Cos  $\phi$  a potencia nominal:
- Eficiencia según UNE-EN 60034-30:2010 (motores de 0,75 hasta 375 kW deberán ser IE3.):
- Frecuencia ( $f_N$ ) [Hz]: 50
- Aislamiento reforzado (Sí/No):
- Factor de servicio: 1
- Tipo de seguridad: Intermitente periódico con arranque, S4-sobredimensionamiento 15%.

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: MOTORES ELÉCTRICOS</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3401</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: JUNIO 2015</b>

#### Especificaciones constructivas:

- Rotor: Jaula de ardilla
- Forma constructiva (según IEC-EN 60034):
- Tamaño de la carcasa (según IEC-EN 60034):
- Material de la carcasa (aluminio/acero):
- Grado de protección (IP55/IP68):
- Protección Atex (indicar EEx cuando proceda):
- Clase de aislamiento (F 120 °C/ H 150 °C):
- Clase de temperatura: B 80°C
- Sistema de refrigeración (Autoventilado /Ventilación forzada):
- Tipo de rodamientos:
- Tipo de grasa:
- Vida de los rodamientos [h]:
- Peso total del motor (accesorios incluidos) [kg]:
- Posición de la caja de conexiones (arriba/lateral):
- Prensa estopas
  - Calibre:
  - Material:

#### Especificaciones de funcionamiento:

- Nivel de intensidad sonora  $L_p$ -1m (máximo 50 dBA) [dBA]:
- Momento de inercia  $J=1/4 GD^2$  (freno incluido) [kg.m<sup>2</sup>]:
- Equilibrio [mm]:
- Clase vibraciones (Grado A motores  $P_N \leq 75$  kW; Grado B motores  $P_N > 75$  kW):

#### DATOS Y CURVA DE CARGA DEL MOTOR

##### Datos de la carga:


- Potencia Nominal ( $P_N$ ) [kW]:
- Potencia máxima demandada por la carga ( $P_2$ ) [kW]:
- Relación  $P_N/P_2$  (mínimo 1,2):

##### Datos del motor:

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: MOTORES ELÉCTRICOS</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3401</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: JUNIO 2015</b>

Carga	Intensidad [A]	Eficiencia [%]	Cos $\phi$
100%			
75%			
50%			
Arranque			

#### Curva de carga del motor:



#### DATOS Y CURVA DE ARRANQUE DEL MOTOR:

##### Datos del arranque:

- Intensidad del arranque ( $I_s/I_N$ ):
- Tiempo máximo del arranque en caliente [s]:
- Tipo de arranque (directo para  $PN < 40$  kW; estático para  $40 \leq PN < 300$  kW; directo para  $PN \geq 300$  kW arranque en Media Tensión. Motores con necesidad de variación de velocidad montarán variador de frecuencia):

##### Datos del par:

- Par nominal  $T_N$  [N.m]:
- Par rotor bloqueado ( $T_s/T_N$ ):
- Par máximo  $T_{max}$  [N.m]:
- Par mínimo  $T_{min}$  [N.m]:
- Velocidad a mínimo par [r.p.m.]:

#### Curva de arranque del motor:

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: MOTORES ELÉCTRICOS</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3401</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: JUNIO 2015</b>

Incluir curva de arranque del motor.



#### ACCESORIOS

- Tejadillo protector (sí para Montajes IM-1011; IM-3011; IM3611; IM9111; no para el resto):
- Sondas termométricas instaladas en devanados (Sí/No – obligada para motores con  $P_N \geq 10\text{kW}$ ):
  - Tipo y número (3 PTC serie 150 °C disparo en devanados para  **$10 < P \leq 40$  kW**; 6 PTC (3+3) 130 °C alarma y 150 °C disparo en devanados para  **$40 < P \leq 75$  kW**; 6 PTC (3+3) 130 °C alarma y 150 °C disparo en devanados más 2 PT100 en rodamientos/cojinetes para  **$75 < P \leq 150$  kW**; 3 PT100 en devanados más 2 PT100 en rodamientos/cojinetes para  **$150 < P \leq 300$  kW**):
- Relé específico de temperatura en cubículo CCM (Sí/No):
- Sonda de humedad en bobinado (Sí/No):
- Protección vibraciones (Si/No – obligada para motores  $P_N \geq 300$  kW):
- Sonda de humedad en cojinetes (Sí/no):
- Relé específico de humedad en cubículo CCM (Sí/No):
- Resistencia de caldeo (Si/No – obligada para motores  $P_N \geq 75$  kW):
- Potencia resistencias [kW]:

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: MOTORES ELÉCTRICOS</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3401</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: JUNIO 2015</b>

- Ventilación forzada (Sí/No – obligada para motores de baja velocidad):
- Potencia del electroventilador [kW]:
- Tensión nominal [V]:
- Motor equipado con freno (Sí/No):
  - Tipo de freno:
  - Par entregado [N.m]:
  - Par freno requerido [N.m]:
  - Abertura para evacuación de aire [mm]:
  - Potencia bobina freno (mínimo 250 VA) [VA]:
  - Retardo accionamiento freno (40 ms máximo) [s]:
  - Relación frenado/par:
  - Espesor mínimo discos [mm]:
  - Factor de seguridad:
  - Relación de transmisión:

#### ACABADOS

- Según especificación técnica general: ACABADOS DE EQUIPOS (E.T.-1001)
- Especificar el punto o puntos aplicables de la especificación general de acabados.

Color (RAL xxxx):

Proceso de pintura:

Tipo de pintura:

Espesor total de pintura (mínimo 60  $\mu\text{m}$ ) [ $\mu\text{m}$ ]:

Capa 1 [ $\mu\text{m}$ ]:

Capa 2 [ $\mu\text{m}$ ]:

Capa 3 [ $\mu\text{m}$ ]:

Capa 4 [ $\mu\text{m}$ ]:

#### ESQUEMA DIMENSIONAL DEL MOTOR



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: MOTORES ELÉCTRICOS</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3401</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: JUNIO 2015</b>



## PROTECCIONES

### Personales

- Carenado de protección mecánica en ejes.
- Relés automáticos diferenciales de protección contra contactos indirectos.
- Setas de emergencia según IEC 61508. Nivel SIL 4 (Safety Integrity Level). Máximo un fallo cada 10.000 demandas.

### Motor

- Protecciones frente a cortocircuitos
- Reles térmicos electrónicos.
- Contactor externo de baipás para motores con Arrancadores Estáticos
- Contactor de línea para motores con Variadores de Frecuencia
- Analizador de redes para potencias iguales o superiores a 75 kW
- Relés electrónicos multifunción:
  - Potencias igual o superior a 10kW y menores a 40 kW: llevarán protecciones contra sobrecargas, defecto a tierra, inversión de fase, fallo de fase y asimetría, y térmica de devanados a través de sondas PTC.
  - Potencias igual o superior a 40 kW: llevarán protecciones contra sobrecargas, fallo de fase, defecto a tierra, bloqueo, inversión de fases, asimetría de fases, subcarga y térmica en devanados a través de PTC, ó PT100 a partir de 150 kW con dispositivo de alarma y disparo. Además dispondrán de resistencias de caldeo para evitar condensaciones y sondas PT100 a partir de 75 kW para vigilancia de la temperatura de los rodamientos/cojinetes..

## PRUEBAS Y ENSAYOS

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: MOTORES ELÉCTRICOS</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3401</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: JUNIO 2015</b>

Los motores serán probados en fábrica con las siguientes comprobaciones:

Pruebas en taller:

- Ensayo de cortocircuito.
- Ensayo de vacío.
- Ensayo de calentamiento.
- Factor de potencia, en su caso, 2/4, 3/4 y 4/4 de plena carga.
- Pérdidas globales.
- Par máximo.
- Par inicial.
- Rendimientos a 2/4, 3/4 y 4/4 de plena carga
- Medición de vibraciones para potencias igual o superior 110 KW.

Pruebas de montaje:

- Comprobación del anclaje a la bancada de cimentación.
- Alineaciones.
- Acoplamientos.

Pruebas de funcionamiento:

- Sentido de giro.
- Vibraciones.
- Calentamiento.
- Consumos.

## DOCUMENTACIÓN

Indicar y aportar:

- El cumplimiento de las normas CEI 34, 38, 72 y 85; CEI 60034-30:2008
- Certificado de pruebas que se aplique en cada caso.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CAJA DE MANDO Y CONTROL A PIE DE MOTOR</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3411</b>
<b>SERVICIO: MANIOBRA DE MOTORES</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: JUNIO 2015</b>

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Marca:
- Material: Aleación ligera de aluminio
- Color:
- Grado Protección: IP65, según EN 60529
- Protección contra choques eléctricos : Clase I, según EN 60536
- Tratamiento de protección: "TC" o "TH"
- Temperatura entorno funciona miento: - 40°C.....+70°C
- Tapa frontal: Con junta de neopreno
- Sujeción tapa: Mediante tornillos roscados
- Resistencia vibraciones: 15 g. (De 40 a 500 Hz.), según IEC 68-2.
- Intensidad nominal térmica: 10 A. según IEC 337.
- Tensión nominal de aislamiento: 600 V.
- Entrada de cables: Inferior mediante prensaestopas
- Resistencia al fuego:
  - 850 °C de acuerdo con NF C 20-455
  - 960 °C de acuerdo con IEC 92
  - EN/IEC 60947-1
  - EN/IEC 60947-5-1
  - EN/IEC 60947-5-4
- Normas de fabricación:
- Montaje (pared o soporte botonera determinado por La Dirección de Obra): .

### FUNCIONES

#### Mando para motores:

- Selector de tres posiciones (con solape):
- Etiqueta con el texto "0-Local-Remoto"
- Pulsador parada de emergencia de tipo seta con retención.
- Pulsadores Marcha - Paro

### CARACTERÍSTICAS APARAMENTA:


#### Selectores y Pulsadores :

- Marca:
- Modelo :
- Grado Protección: IP65
- Protección contra choques mecánicos: IK05
- Protección contra choques eléctricos : Clase I
- Temperatura entorno funcionamiento: - 40°C.....+70°C
- Capacidad de conexión mínima de bornero: 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> con terminal
- Material de contacto: Aleación de plata (Ag / Ni)
- Tensión asignada de aislamiento Ui: 600V

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> CAJA DE MANDO Y CONTROL A PIE DE MOTOR		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 3411
<b>SERVICIO:</b> MANIOBRA DE MOTORES	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> JUNIO 2015

- Tensión de resistencia a los choques Uimp: 6kV
- Durabilidad eléctrica: Según IEC/EN60 947-1 Anexo C
- Características asignadas de empleo AC-15: Corriente alterna: 600 V ; 6 A
- Normas de fabricación:
  - IEC 947-1,
  - IEC/EN 60947-5-1,
  - IEC 947-5-4,
  - EN 60947-1.

#### FRENTE DIMENSIONAL

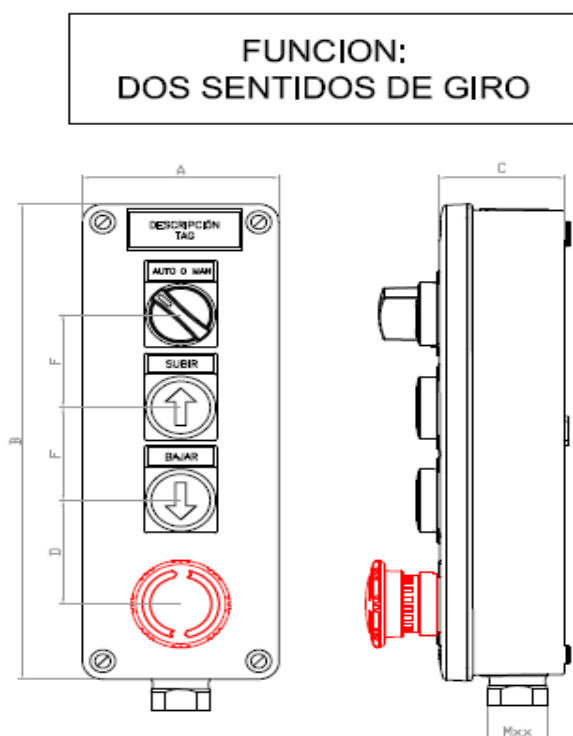

#### DIMENSIONES

##### Envolvente:

A [mm]:

B [mm]:

C [mm]:

D [mm]:


F [mm]:

Prensaestopas:

M [mm]:

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> CAJA DE MANDO Y CONTROL A PIE DE MOTOR		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 3411
<b>SERVICIO:</b> MANIOBRA DE MOTORES	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> JUNIO 2015

**FUNCION:  
UN SENTIDO DE GIRO**

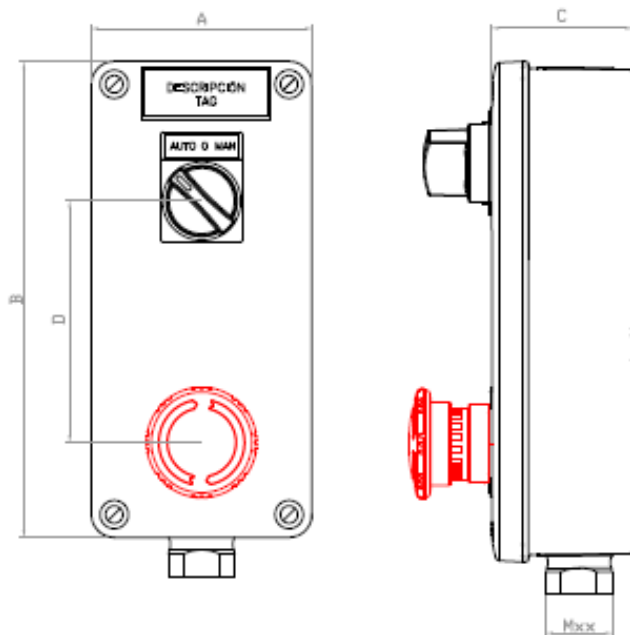

#### DIMENSIONES

##### Envolverte:

A [mm]:

B [mm]:


C [mm]:


D [mm]:

Prensaestopas:

M [mm]:

SOPORTE DE BOTONERA

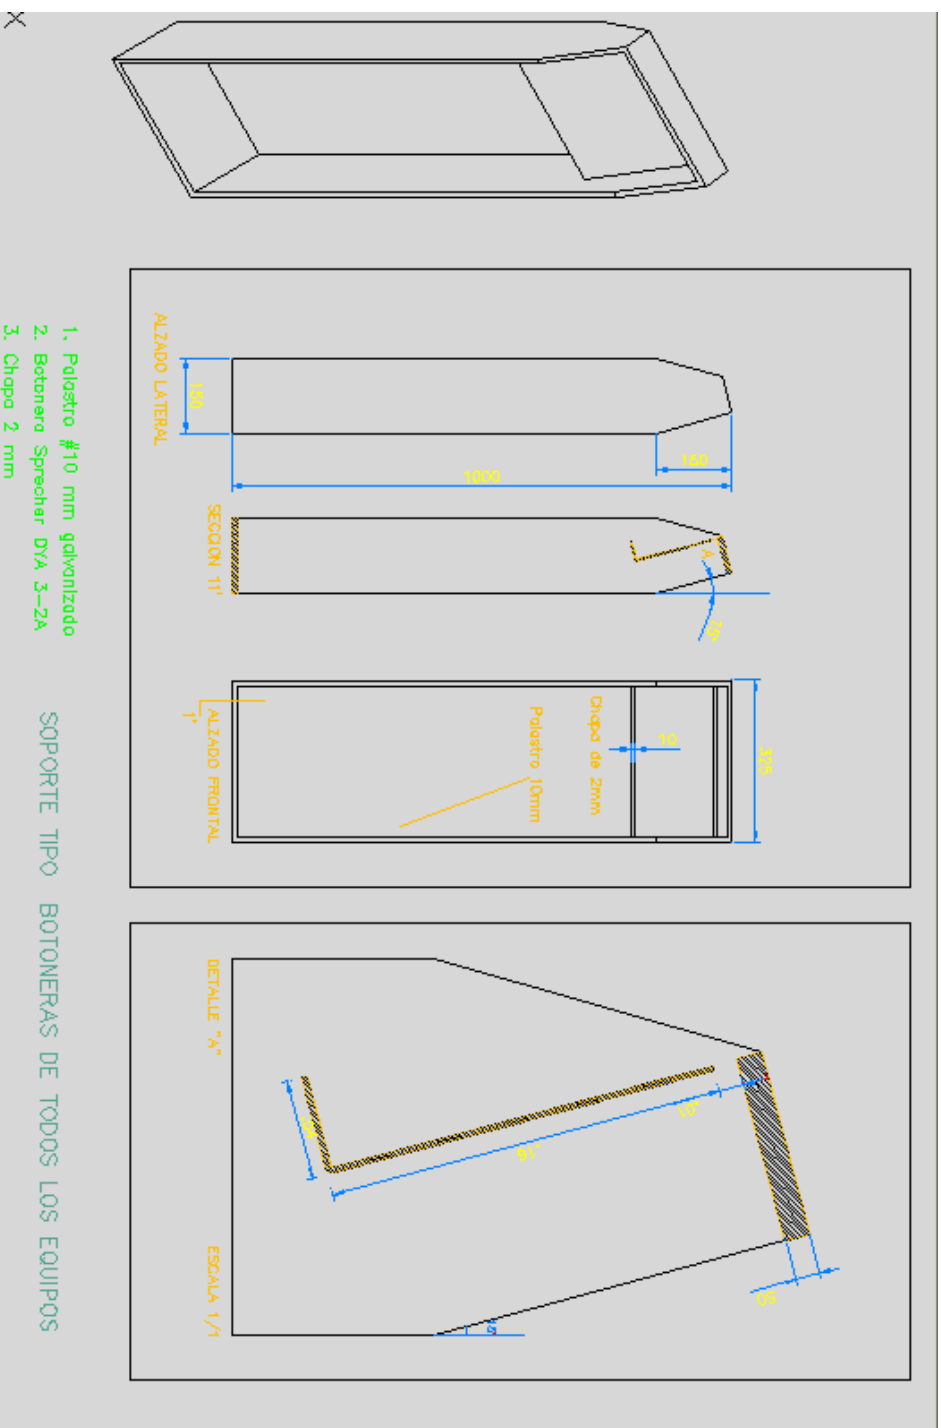

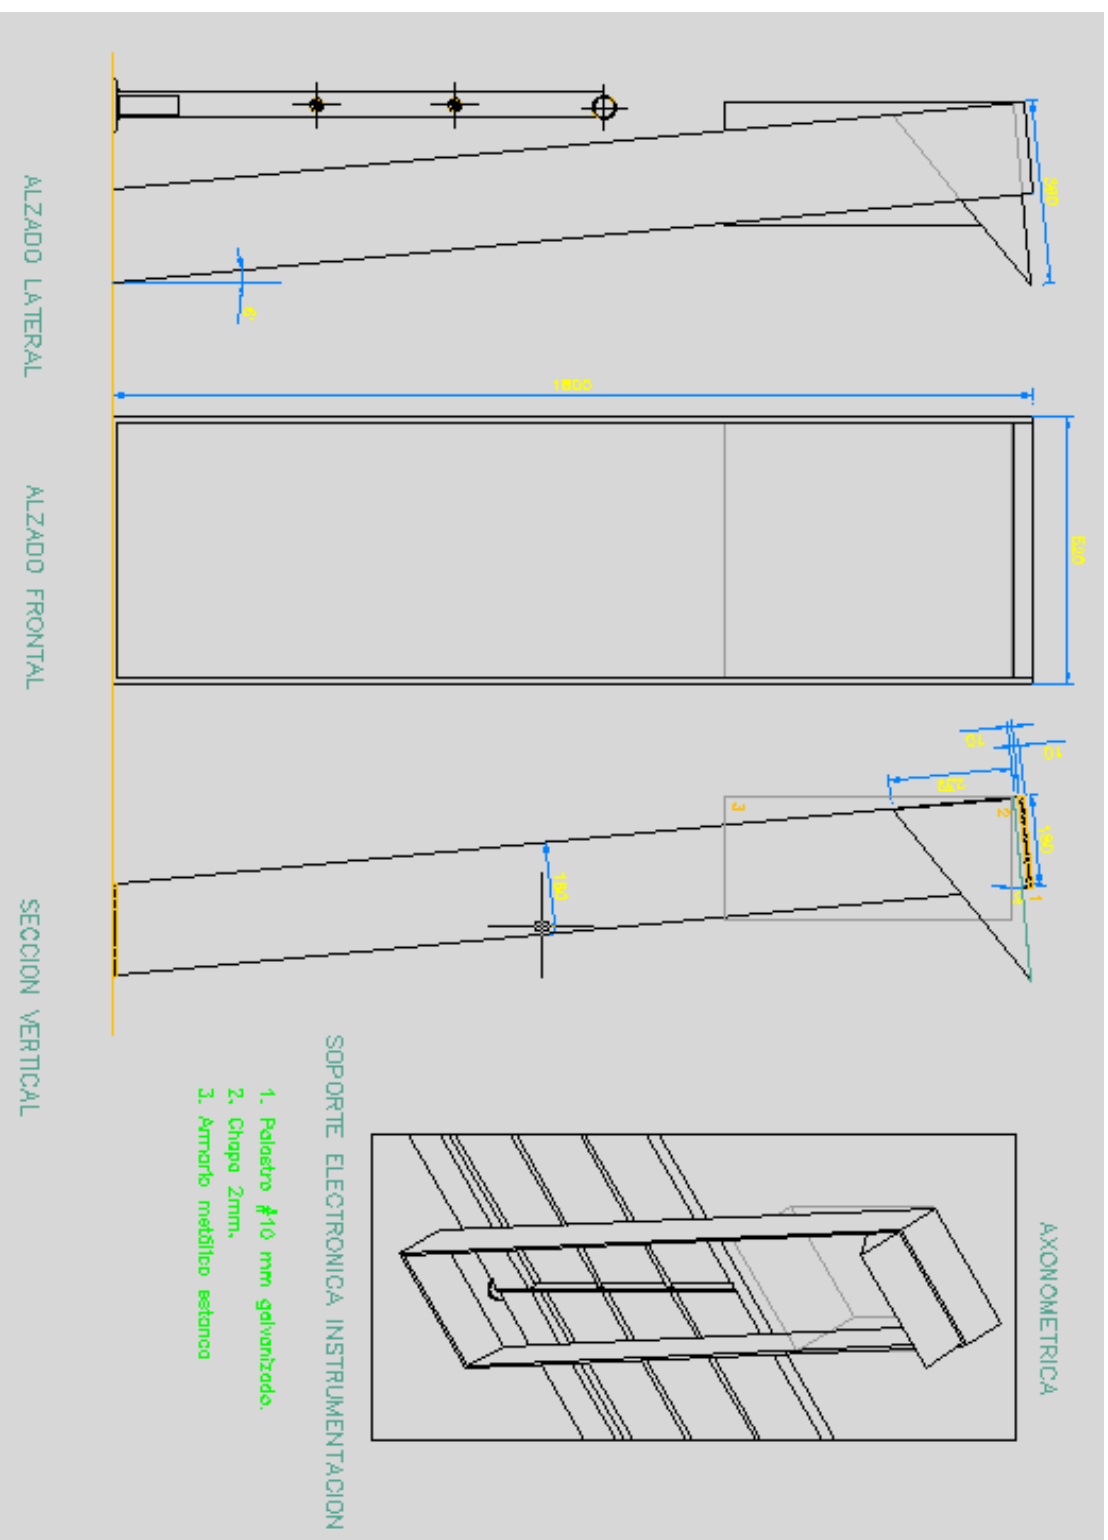

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: CAJA DE BORNAS</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3412</b>
<b>SERVICIO: VARIOS</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

- Marca:
- Modelo:



### CARACTERÍSTICAS

- Material:
- Protección:

Cuerpo y tapa en fundición de Al de gran resistencia mecánica, clasificadas de “doble aislamiento”.

- IP 65 según norma IEC 529.
- Protección total contra los contactos en las partes bajo tensión.
- Protección contra chorros de agua.
- Entradas equipadas con prensaestopas.

Dimensiones:

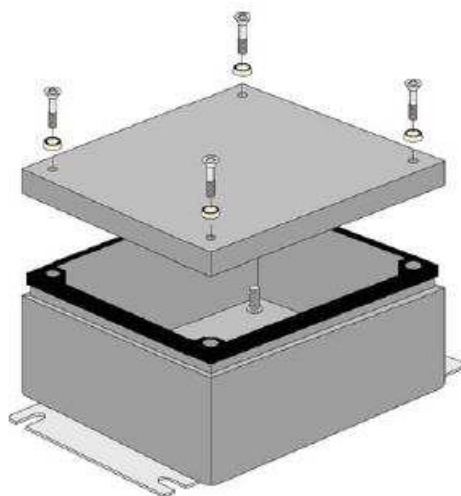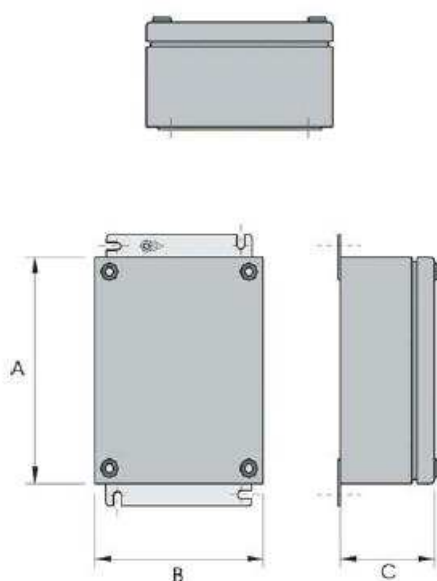

A [mm]:  
B [mm]:  
C [mm]:

### ACABADO

- Según especificación técnica ACABADOS EQUIPOS, E.T. - 1001.



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: VARIADOR DE FRECUENCIA EN CUADRO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3422</b>
<b>SERVICIO: ACCIONAMIENTO DE MOTORES</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Modelo:
- Elemento de conmutación: Transistores IGBT
- Sistema de control seleccionable:
  - Control Escalar V/Hz:
  - Control Vectorial en Lazo Abierto (vector Sensorless)
  - Control Vectorial en Lazo Cerrado
- Conexiones a la red:
  - Tensión entrada (400 V. c.a.  $\pm 10\%$  ó media tensión[V]:
  - Frecuencia: 50 a 60 Hz  $\pm 10\%$
  - Pérdida de suministro (mínimo 2 s.) [s]:
  - Factor de potencia (mínimo 0,98 sobre frec. fundamental):
  - Rendimiento: mínimo 0,98 a plena carga
  - Tasa de distorsión armónica en corriente: THDI < 5% a plena carga
- Conexiones del motor:
  - Rango tensión de salida:
  - Rango de frecuencia (mínimo de 0 a  $\pm 200$  Hz): de 0V a  $V_{\text{entrada}}$
  - Intensidad de salida (mínimo 1,2 veces la intensidad absorbida por el motor):
  - Capacidad de funcionamiento del variador (mínimo rango 50-150% de su  $P_{\text{nominal}}$ ):
  - Frecuencia de modulación: 8-16 KHz.
  - Sobrecarga:
    - Durante 60 s (mínimo 150 % de la  $I_n$ ):
    - Durante 0,5 s (mínimo 200 % de la  $I_n$ ):
- Grado de protección (mínimo IP20 para montaje en armario eléctrico):
- Temperatura de trabajo:
  - Mínima (menor o igual a  $-10^\circ\text{C}$ ):
  - Máxima (mayor o igual a  $+50^\circ\text{C}$ ):
- Humedad relativa (hasta del 90 % sin condensación):

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: VARIADOR DE FRECUENCIA EN CUADRO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3422</b>
<b>SERVICIO: ACCIONAMIENTO DE MOTORES</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

- Vibración: 0,6g
- Factor pérdida por altitud a partir de 1000 m y hasta 3000 (máximo 1%  $P_{nominal}$  por cada 100 m):
- Señales de operación y control:
  - 2 Entradas Analógicas configurables:
    - 0-20mA ó 4-20mA
    - 0-10 Vcc ó +/- 10 Vcc.
- 6 Entradas Digitales configurables
- 3 Salidas Digitales tipo relés conmutados configurables
- 2 Salidas Analógicas aisladas, configurables:
  - 0-20mA ó 4-20mA
  - 0-10 Vcc ó +/- 10 Vcc.
- Ampliable mediante módulos de expansión de E/S
- Protecciones del motor:
  - Modelo térmico motor
  - Rotor Bloqueado
  - Fallo a tierra
  - Aviso de sobrecarga
  - Límite y tiempo límite de par (configurable)
  - Fallo de alimentación
  - Fallo sobretensión y subtensión
  - Fallo corte de fases del motor
  - Descompensación de corriente entre fases
  - Protección de motor calado
  - Cortocircuito
  - Límite y tiempo límite de velocidad (configurable)
- Protecciones del variador:
  - Modelo térmico equipo
  - Fallo de fase entrada / salida
  - Sobretensión y subtensión
  - Fallo hardware/software
  - Sobretemperatura del radiador y en los IGBT's
  - Sobrecarga en los IGBT's
  - Límite corriente de salida
  - Cortocircuito
  - Fallos a tierra
  - Límite de regeneración
  - Contactor de línea

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: VARIADOR DE FRECUENCIA EN CUADRO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3422</b>
<b>SERVICIO: ACCIONAMIENTO DE MOTORES</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

- Configuración según potencias de motor:
  - Para potencias de motor de 110 kW en adelante: Variadores de frecuencia regenerativos, de forma que el THDi < 5%
  - Para potencias entre 2 y 110 kW: Baja emisión de armónicos con THDi < 5%
  - Para potencias de motor inferiores a 2 kW: Se admitirán THDi mayores
  
- Consignas modo de funcionamiento de emergencia o semiautomático (para potencias de motor de 2 kW en adelante, en grupos de presión de hasta 5 bombas):
  - Generales:
    - Presiones de consigna
    - Parámetros del PID ó PI
  - Arranques:
    - Velocidad de la bomba o bombas activas para realizar el arranque de la siguiente bomba
    - Presión a la que arranca una bomba después de que todas las bombas estén paradas
    - Error en presión para decidir arrancar otra bomba
    - Tiempo de retardo entre los arranques una vez que se cumplen los dos puntos anteriores
    - Presión a la que arranca una bomba después de que todas las bombas estén paradas
    - Tiempo de retardo en el arranque después de una parada total del bombeo una vez que se da la condición indicada en el punto anterior
  - Paros:
    - Velocidad a la cual quitamos una bomba de secuencia
    - Retardo en el paro
  - Forzados:
    - Velocidad a la que se pone la bomba accionada por el maestro durante el arranque de los esclavos

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: VARIADOR DE FRECUENCIA EN CUADRO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3422</b>
<b>SERVICIO: ACCIONAMIENTO DE MOTORES</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

- Velocidad a la que se pone la bomba accionada por el maestro durante el paro de los esclavos
- Tiempo durante el cual se mantiene cualquiera de las velocidades indicada en los puntos anteriores
- Protección:
  - Valor de baja presión para el paro del bombeo
  - Tiempo de retardo en el paro para que el bombeo pare por baja presión
  - Valor de alta presión para el paro del bombeo
  - Tiempo de retardo en el paro para que el bombeo pare por alta presión
  - Máximo número de arranques y tiempo en el que se producen los mismos
- Programación: Local mediante display o remota mediante PC.
- Display: Alfanumérico multilínea, extraíble y con almacenamiento de parámetros. Grado de protección mínimo IP54.
- Visualización:
  - Intensidad media y de las tres fases del motor
  - Tensión media y de las tres fases del motor
  - Tensión media y de las tres fases de alimentación
  - Frecuencia trifásica de alimentación de entrada y salida a motor
  - Estado del variador
  - Velocidad, Par, Potencia, Cosφ del motor
  - Registro total y parcial del equipo en funcionamiento
  - Registro total y parcial del consumo de energía
  - Estado de los relés
  - Entradas digitales / estado PTC

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: VARIADOR DE FRECUENCIA EN CUADRO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3422</b>
<b>SERVICIO: ACCIONAMIENTO DE MOTORES</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

- Estado de la salida de los comparadores
- Valor de las entradas analógicas y sensores
- Valor de las salidas analógicas
- Estado de sobrecarga motor y equipo
- Temperatura IGBT y rectificador
- Histórico de fallos

- Comunicaciones de serie:

- RS485
- USB
- RJ45

- Protocolo de comunicaciones:

- Profibus,
- DeviceNet,
- Modbus-RTU,
- Tecnologías Ethernet (Ethernet IP, Profinet)

*\* (Tanto el protocolo de comunicaciones como el bus de campo, será el que determine La Dirección de Obra.)*

- Accesorios:

- Kit de montaje del display en puerta exterior del armario eléctrico.
- Tarjeta de comunicaciones para bus de campo seleccionado del sistema de control.
- Cableado específico del bus de campo seleccionado del sistema de control, según criterio de La Dirección de Obra.

- Normativa de Cumplimiento:

- IEC 61326
- EMC Directiva 2004/108/CE
- IEC 61800-2,
- IEC 61800-3,
- IEC 61800-5-1,
- IEC 61000-4-2,
- IEC 61000-4-3
- IEC 61000-4-4.

- Certificación:

CE, UL,cUL,

SELECCIÓN DE FILTROS EN FUNCIÓN DE LA POTENCIA DEL MOTOR, LONGITUD DE LA LÍNEA Y TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN DEL MOTOR (SE CONTEMPLA LA PROTECCIÓN DEL AISLAMIENTO DEL MOTOR, PROTECCIÓN DEL VARIADOR Y PROBLEMAS DE CAPACITANCIA DE LA LÍNEA)

	Potencia del motor	$L < 5 \text{ m}$	$5 \leq L < 50$	$50 \leq L < 100$	$100 \leq L < 200$	$200 \leq L < 250$	$250 \leq L < 300$	$300 \leq L < 600$	$L > 600$
$V \leq 480 \text{ V}$	$0,75 \div 1,1 \text{ kW}$	--	--	dU/dt	dU/dt	S	S	S	S
	$1,1 \div 1,5 \text{ kW}$	--	--	--	dU/dt	dU/dt	S	S	S
	$> 1,5 \text{ kW}$	--	--	--	--	--	--	dU/dt	S
$480 < V \leq 690 \text{ V}$	$0,75 \div 1,1 \text{ kW}$	--	dU/dt	dU/dt	dU/dt	S	S	S	S
	$1,1 \div 1,5 \text{ kW}$	--	dU/dt	dU/dt	dU/dt	dU/dt	S	S	S
	$> 1,5 \text{ kW}$	--	dU/dt	dU/dt	dU/dt	dU/dt	dU/dt	dU/dt	S
$480 < V \leq 690 \text{ V}$ (aislamiento reforzado $\geq 1900 \text{ V}$ )	$0,75 \div 1,1 \text{ kW}$	--	--	dU/dt	dU/dt	S	S	S	S
	$1,1 \div 1,5 \text{ kW}$	--	--	--	dU/dt	dU/dt	S	S	S
	$> 1,5 \text{ kW}$	--	--	--	--	--	--	dU/dt	S

S = filtro senoidal con transformador elevador al final de línea si la caída de tensión es mayor del 5%.

dU/dt = filtro de frente subida de pulso calculado para que la pendiente de dicho pulso sea menor o igual a  $0,5 \text{ kV}/\mu\text{s}$

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: ARRANCADOR ESTÁTICO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3423</b>
<b>SERVICIO: ACCIONAMIENTO DE MOTORES</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: JUNIO 2015</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Modelo:
- Tensión de alimentación: 230 –400V (3 fases) -20 % + 10 %
- Frecuencia de entrada: 47 a 62 Hz.
- Tensión de control: 230 V.  $\pm$  10 %
- Tensión de salida del motor: 0 :100 % tensión de alimentación.  
Tensión controlada en las tres fases.  
Con contactos de by-pass
- Frecuencia de salida: 47 a 62 Hz.
- Eficiencia a plena carga: > 99 %
- Grado de protección: IP-20
- Condiciones ambientales:
  - Temperatura mínima: 0 °C
  - Temperatura máxima: 45 °C
  - Pérdida por altitud desde 1.000 m, hasta 3000 (máximo 1 % por cada 100 m):
- Protecciones motor:
  - Ausencia de fases a la entrada.
  - Secuencia de fases a la entrada.
  - Máxima / mínima tensión a la entrada.
  - Límite de corriente en el arranque.
  - Rotor bloqueado.
  - Sobrecarga motor (modelo térmico).
  - Subcarga.
  - Asimetría de fases.
  - Sobretemperatura del motor (PTC/PT100).
- Protecciones del equipo:
  - Fallo tiristor.
  - Temperatura del equipo.
  - Sobrecarga.
- Ventilación: Forzada
- Ajustes:
  - Intensificador de par.
  - Control de par.
  - Par inicial.
  - Tiempo de par inicial.
  - Tiempo de aceleración.
  - Límite de corriente: 1 a 5 In.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: ARRANCADOR ESTÁTICO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3423</b>
<b>SERVICIO: ACCIONAMIENTO DE MOTORES</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: JUNIO 2015</b>

- Sobrecarga: 0,8 a 1,2 In. Curva de sobrecarga 0 a 10.
- Tiempo de deceleración / Paro por inercia.
- Freno CC.
- Velocidad lenta (1/7 frecuencia fundamental).
- Doble control de rampa.
- Número de arranques permitidos.
- Paro con control de Golpe de Ariete.

- Señales de operación y control:

- Nº Entradas Analógicas configurables 0-10 Vcc ó  $\pm 10$  Vcc ó 0-20 mA ó 4-20 mA (mínimo 2):
- Nº Entradas Digitales configurables (mínimo 6):
- Nº Salidas Digitales tipo relé conmutado configurable (mínimo 3):
- Nº Salidas Analógicas aisladas y configurables 0-10 Vcc ó 4-20 mA (mínimo 1):
- Nº entradas PTC (mínimo 1):
- Nº entradas PT100:
- Ampliable mediante módulos de expansión E/S.

- Comunicación serie:

- RS485
- USB
- RJ45

*Tanto el protocolo de comunicaciones como el bus de campo será el determinado por La Dirección de Obra.*

- Visualización información:

- Intensidad entre las fases.
- Tensión de línea.
- Estado de los relés.
- Estado de las entradas digitales / PTC.
- Valor de las entradas analógicas.
- Valor de la salida analógica.
- Estado de sobrecarga.
- Frecuencia de alimentación del motor.
- Factor de potencia del motor.
- Par en el eje, potencia desarrollada.
- Histórico de fallos (5 últimos fallos)



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: ARRANCADOR ESTÁTICO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3423</b>
<b>SERVICIO: ACCIONAMIENTO DE MOTORES</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: JUNIO 2015</b>

- Fuentes de control (Marcha / Paro – Reset):

- Local desde teclado.
- Remoto a través de las entradas digitales.
- Comunicaciones.

- Accesorios:

- Kit de montaje de display en puerta exterior.
- Los toroides del AE para la protección diferencial, subcarga, etc. podrán montarse externamente al arrancador.
- Reset mecánico.
- Ventilador.
- Tarjetas de comunicaciones para bus de campo seleccionado del sistema de control.
- Cableado específico para bus de campo seleccionado del sistema de control, que será determinado por la Dirección de Obra.

- Compat. Electromagnética:

UNE EN 50082-1; UNE EN 50081-2; UNE EN 50082-2.

- Seguridad eléctrica:

UNE EN 60947-4-2; UNE EN 50178; UNE EN 60204-1

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: TIERRA DE DE MASAS DE BAJA TENSIÓN</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. -3501</b>
<b>SERVICIO: SEGURIDAD</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

#### GENERALIDADES:

- Cumplirá por lo prescrito en el capítulo 11 de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión aprobado por Real Decreto 842/2002.
- Esta red de tierras está unida a los diferentes edificios y equipos fabricados en hormigón con armadura metálica (decantadores, biológico, etc.), y todas las estructuras metálicas, mediante cable en cobre desnudo los cuales están unidos a la armadura mediante grapas o placa soldada. Estos cables se conectarán a la red principal de cobre desnudo mediante soldadura aluminio-térmica.
- En caso de que al realizar la medición de resistencia de esta red fuese muy elevada, la misma se reforzara con picas de tierra de acero cobrizado.
- Las uniones desde la última pica o registro se realizara mediante cable de cobre de 1x50 mm<sup>2</sup>, del tipo RV-K 0,6 / 1kV, para evitar el contacto con otras redes de tierras.
- Esta red dispondrá de un registro de seccionamiento y medición, ubicado en cada una de las salas eléctricas dedicadas a ubicar armarios eléctricos.
- Esta red se podrá unir en el futuro si se considerase conveniente con la red de tierras de Protección (Herrajes) en el centro de transformación.

#### MATERIALES DE LA RED DE TIERRAS DE MASAS DE BAJA TENSIÓN

##### Picas

- Nº de picas:
- Marca:
- Longitud [m]: 2.000
- Diámetro [mm]: 14,6
- Material: Alma de acero recubierta de una capa de cobre puro electrolítico, molecularmente unidas entre sí.
- Normas: UNESA 6501 F

##### Conductores desnudos:

- Material: Cobre electrolítico desnudo
- Sección mínima [mm<sup>2</sup>]: 50
- Carga de rotura [ N/mm<sup>2</sup>]: De 250 a 300
- Alargamiento a la rotura [%] 25 a 30
- Tratamiento: Recocido
- Nº de alambres: De 7 a 19
- Densidad mínima [Kg/dm<sup>3</sup>]: 8,89
- Punto de fusión aproximado [°C]: 1.083

##### Conductor aislado:

- Sección mínima [mm<sup>2</sup>]: 50
- Tensión nominal: 0,6/1kV
- Tipo de aislamiento: XLPE
- Cubierta: PVC

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: TIERRA DE DE MASAS DE BAJA TENSIÓN</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. -3501</b>
<b>SERVICIO: SEGURIDAD</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

- Conductores Cuerdas de cobre cocido, clase5

#### **Soldaduras aluminio-térmica, con los elementos y herramientas adecuadas:**

- Tipos de molde:
  - Tipo CC-L (Conexión lineal cable - cable).
  - Tipo CC-TH (Derivación horizontal cable - cable).
  - Tipo CC-X (Derivación doble cable - cable)
  - Tipo CP-AR (Conexión cable - pica en ángulo recto)
  - Tipo CP-T (Conexión cable - pica en derivación)
  - Cartuchos: De diversos tamaños en función de la aplicación

#### **Registros:**

- Cajas de bornes de seccionamiento:
  - Protección: IP55
  - Dimensiones [mm] 300x200x200
- Arqueta prolipropileno:
  - Dimensiones [mm] 400x400x300



#### **DISEÑO DE LA RED DE MASAS DE BAJA TENSIÓN**

- El dimensionamiento de la red de tierras de masas de baja tensión se realizará de acuerdo al procedimiento "Cálculo y diseño de redes de tierras de masas de baja tensión, servicio y seguridad" que la dirección de obra facilitará al instalador. Los cálculos, mediciones y diseños resultantes se adjuntarán a la presente ficha técnica.
- Para la instalación de la red de tierras de masas de baja tensión, se rodearán a todos los edificios con cable de cobre desnudo de sección 50 mm<sup>2</sup>.
- La unión entre el anillo y los herrajes de los edificios, se realizará con cable desnudo de 50 mm<sup>2</sup>, unido con soldadura aluminotérmica al anillo y con grapas a los herrajes. Si fuera preciso mejorar el valor medido de la tierra horizontal y a fin de cumplir con lo dispuesto en la ITC-BT-18 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en cuanto a tensiones máximas de defecto, se soldarán a este anillo picas de tierra de 2 metros de longitud donde sea necesario.
- La p.a.t individual de los cuadros ubicados en las salas eléctricas de los diferentes edificios que formen el conjunto de la instalación, se conectarán a la red de tierras de masas de baja tensión mediante registros de seccionamiento y medición situados en cada una de la salas eléctricas.
- La máxima tensión de tierra medida será de 24 voltios (local húmedo).
- En aquellos diferenciales regulables se verificará que la intensidad regulada es inferior a la calculada para garantizar una tensión de defecto inferior a 24 V. De precisarse una intensidad mayor, deberá mejorarse el valor de la tierra de masa de baja tensión a fin de garantizar los 24 V de tensión de defecto.

#### **Distancia entre red de Seguridad y red de Masas de Baja Tensión.**

Ver ficha ET 3504

ESQUEMA TÍPICO DE RED DE MASAS DE BAJA TENSIÓN:

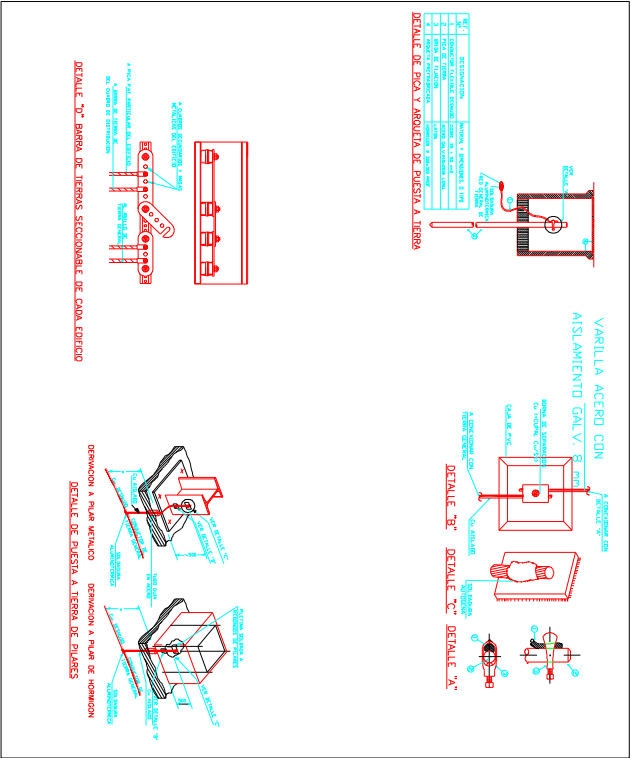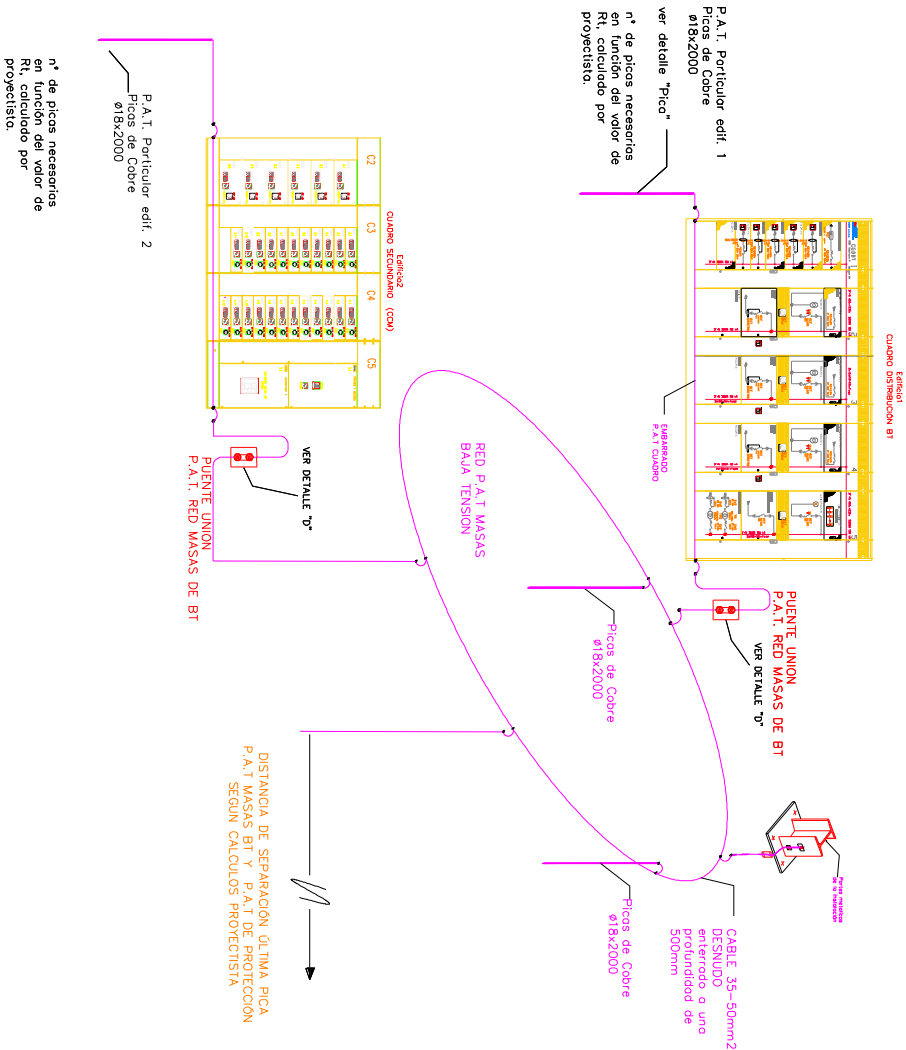

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: TIERRA DE SERVICIO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. -3502</b>
<b>SERVICIO: SEGURIDAD</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: OCTUBRE 2014</b>

#### GENERALIDADES:

Se ejecutará de acuerdo con la instrucción técnica complementaria ITC-RAT 13 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, que se establece en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo.

#### DESCRIPCIÓN DE LA RED DE TIERRAS DE SERVICIO

- Se denomina p.a.t. de Servicio a la tierra del neutro del transformador/es de potencia a la que eventualmente se conectan las masas de los receptores señalados en la ITC-RAT 13, apartado 6.2
- Esta red de tierra se instalará mediante una red horizontal enterrada de conductor de cobre desnudo y picas de cobre en número y dimensión adecuado, unidas entre sí mediante soldaduras aluminio-térmicas.
- Las uniones a la caja de registro del neutro de transformador/es desde la última pica o registro se realizará mediante cable de cobre aislado de 1x50 mm<sup>2</sup>, del tipo RV-K0,6 / 1kV, para evitar el contacto con otras redes de tierras.
- La caja de registro del neutro será seccionable, a la cual se unirán los servicios que corresponda.
- Esta caja de registro quedará instalada en el centro de transformación (CT) en un lugar fácilmente accesible y se identificará mediante etiqueta de baquelita, en la que se rotularan los siguientes datos:

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ▪ Nombre de la Red:                  | Red de tierras de Servicio (neutro). |
| ▪ Valor de la medición [ $\Omega$ ]: | El que corresponda.                  |
| ▪ Fecha de medición:                 | La que corresponda.                  |

La red una vez instalada se deberán medir y de no dar los valores deseados, se reforzaran hasta obtener dichos valores.

#### MATERIALES DE LA RED DE SERVICIO

La tierra de servicio se ejecutará con los materiales que se describen a continuación:

##### Picas

- Nº de picas:
- Marca:
- Longitud [m]: 2.000
- Diámetro [mm]: 14,6
- Material: Alma de acero recubierta de una capa de cobre puro electrolítico, molecularmente unidas entre sí.
- Normas: UNESA 6501 F

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: TIERRA DE SERVICIO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. -3502</b>
<b>SERVICIO: SEGURIDAD</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: OCTUBRE 2014</b>

#### Conductores desnudos:

- Material: Cobre electrolítico desnudo
- Sección mínima [mm<sup>2</sup>]: 50
- Carga de rotura [N/mm<sup>2</sup>]: De 250 a 300
- Alargamiento a la rotura [%]: 25 a 30
- Tratamiento: Recocido
- Nº de alambres: De 7 a 19
- Densidad mínima [Kg/dm<sup>3</sup>]: 8,89
- Punto de fusión aproximado [°C]: 1.083

#### Conductor aislado (entre primera pica y registro de neutro de transformador/es):

- Sección mínima [mm<sup>2</sup>]: 50
- Tensión nominal: 0,6/1kV
- Tipo de aislamiento: XLPE
- Cubierta: PVC
- Conductores: Cuerdas de cobre cocido, clase5

#### Soldaduras aluminio-térmica, con los elementos y herramientas adecuadas:

- Tipos de molde:
  - Tipo CC-L (Conexión lineal cable - cable).
  - Tipo CC-TH (Derivación horizontal cable - cable).
  - Tipo CC-X (Derivación doble cable - cable)
  - Tipo CP-AR (Conexión cable - pica en ángulo recto)
  - Tipo CP-T (Conexión cable - pica en derivación)
  - Cartuchos: De diversos tamaños en función de la aplicación

#### Registros:

- Cajas de bornes de seccionamiento:
  - Protección: IP55
  - Dimensiones [mm]: 300x200x200
- Arqueta prolipropileno:
  - Dimensiones [mm]: 400x400x300

#### DISEÑO DE LA RED DE TIERRAS DE SERVICIO

- El dimensionamiento de la red de tierras de servicio se realizará de acuerdo al procedimiento "Cálculo y diseño de redes de tierras de masas de baja tensión, servicio y seguridad" que la dirección de obra facilitará al instalador. Los cálculos, mediciones y diseños resultantes se adjuntarán a la presente ficha técnica.
- En cualquier caso, el diseño de la instalación de puesta a tierra de servicio se realizará basándose en las configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de puesta a tierra de UNESA, según el método de cálculo desarrollado por este organismo para esquemas TT.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: TIERRA DE SERVICIO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. -3502</b>
<b>SERVICIO: SEGURIDAD</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: OCTUBRE 2014</b>

- En esquemas TT, el valor máximo de la resistencia a tierra será de 37  $\Omega$  (recomendación UNESA)
- Se conectarán a este sistema, entre otros, el neutro del transformador, la tierra de los secundarios de los transformadores de medida o protección, salvo que existan pantallas metálicas de separación conectadas a tierra entre los circuitos de baja y alta tensión de los transformadores y las puestas a tierra de los seccionadores de las celdas de MT, se ejecutará de acuerdo con la instrucción técnica complementaria ITC-RAT 13, apartado 6.2 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, que se establece en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo.
- La máxima tensión de tierra medida será de 24 voltios (local húmedo).
- En aquellos diferenciales regulables se verificará que la intensidad regulada es inferior a la calculada para garantizar una tensión de defecto inferior a 24 V. De precisarse una intensidad mayor, deberá mejorarse el valor de la tierra de servicio a fin de garantizar los 24 V de tensión de defecto.
- La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado de 0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos mediante tubo de PVC con grado 7 de resistencia.
- Para esquemas TN, las derivaciones del neutro deberán ser puestas a tierra en su extremo cuando dicha derivación exceda los 200 m. El valor de la resistencia de neutro y de la resistencia de derivaciones superiores a 200 m no será mayor de 5  $\Omega$ . La resistencia global de tierra no excederá los 2  $\Omega$  (ITC-BT-08).


#### Investigación de las características del suelo.

El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría, y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar la citada investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para corrientes superiores.

#### Distancia entre red Seguridad y red de Servicio.

Ver ficha ET 3504

ESQUEMA TÍPICO DE RED DE TIERRAS DE SERVICIO:

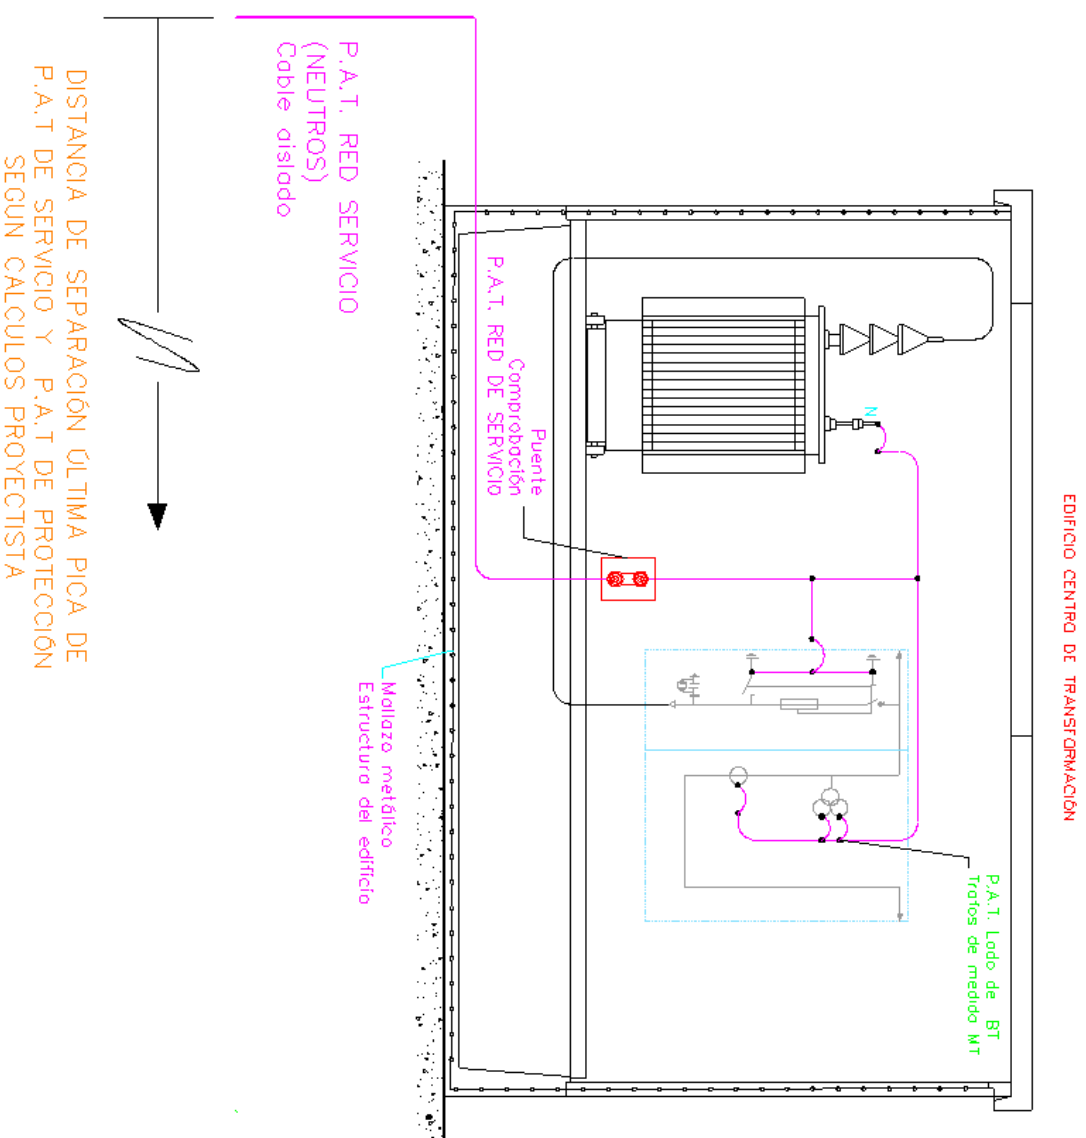



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: TIERRA DE PROTECCIÓN</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3504</b>
<b>SERVICIO: SEGURIDAD</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: OCTUBRE 2014</b>

## GENERALIDADES:

Se ejecutará de acuerdo con la instrucción técnica complementaria ITC-RAT 13 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, que se establece en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo. Se cumplirá, asimismo, con lo dispuesto en el ITC-BT-18 del Reglamento de Baja Tensión.

## DEFINICIÓN DE LA RED DE TIERRAS DE PROTECCIÓN

Se denomina puesta a tierra de Protección a la existente en los edificios de usos de transformación de energía eléctrica (centros de transformación) que une las masas metálicas estructurales y de cimentación de la edificación y a la que se conectan las masas de los receptores señalados en la ITC RAT 13 apartado 6.1.

Esta red de tierra se instalará mediante una red horizontal enterrada de conductor de cobre desnudo y picas de cobre en número y dimensión adecuado, unidas entre sí mediante soldaduras aluminio-térmicas.

## DESCRIPCIÓN DE LA RED DE PROTECCIÓN

- Las uniones a la caja de registro en el interior del centro de transformación (CT) desde la última pica o registro se realizará mediante cable de cobre aislado cuya sección mínima será de 1x50 mm<sup>2</sup> y se calculará según la fórmula:

$$S \geq \frac{I_d}{\alpha} \sqrt{\frac{t}{\Delta\theta}}$$

donde  $I_d$  es la corriente de defecto en amperios;  $t$  tiempo de duración de la falta en segundos;  $\alpha = 13$  para  $t < 5$  s y conductor de cobre y

$\alpha = 4,5$  para  $t = 5$  s y conductor de acero;

$\Delta\theta = 160$  K para conductor aislado y 180 K para conductor desnudo

- La línea de cobre protegida se introducirá en el centro de transformación, en el cual se instalará una caja de registro y borna de seccionamiento. Se conectará de manera que por un lado estará el cable proveniente de la red y por el otro los conductores de conexión con los equipos.
- La caja de registro y seccionamiento de la red de Seguridad instalada en el centro de transformación, se identificará mediante etiqueta de baquelita, en la que se rotularán los siguientes datos:
  - Nombre de la Red: Red de tierras de Servicio (neutro).
  - Valor de la medición [ $\Omega$ ]: El que corresponda.
  - Fecha de medición: La que corresponda.
- La red una vez instalada se deberán medir y de no dar los valores deseados, se reforzaran hasta obtener dichos valores.
- A esta red se conectarán los siguientes elementos, entre otros:
  - Cabinas de MT del Centro de Transformación
  - Puesta a tierra de los transformadores
  - Puesta a tierra de las pantallas de los conductores
  - Estructuras metálicas y armaduras metálicas del edificio.

## MATERIALES DE LA RED DE PROTECCION

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: TIERRA DE PROTECCIÓN</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3504</b>
<b>SERVICIO: SEGURIDAD</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: OCTUBRE 2014</b>

La de tierras de protección se ejecutará con los materiales que se describen a continuación:

#### Picas

- Nº de picas:
- Marca:
- Longitud [m]: 2.000
- Diámetro [mm]: 14,6
- Material: Alma de acero recubierta de una capa de cobre puro electrolítico, molecularmente unidas entre sí.
- Normas: UNESA 6501 F

#### Conductores desnudos:

- Material: Cobre electrolítico desnudo
- Sección mínima [mm<sup>2</sup>]: 50
- Carga de rotura [ N/mm<sup>2</sup>]: De 250 a 300
- Alargamiento a la rotura [%] 25 a 30
- Tratamiento: Recocido
- Nº de alambres: De 7 a 19
- Densidad mínima [Kg/dm<sup>3</sup>]: 8,89
- Punto de fusión aproximado [°C]: 1.083

#### Conductor aislado (entre primera pica y registro de neutro de transformador/es):

- Sección mínima [mm<sup>2</sup>]: 50
- Tensión nominal: 0,6/1kV
- Tipo de aislamiento: XLPE
- Cubierta: PVC
- Conductores: Cuerdas de cobre cocido, clase5

#### Soldaduras aluminio-térmica, con los elementos y herramientas adecuadas:

- Tipos de molde:
  - Tipo CC-L (Conexión lineal cable - cable).
  - Tipo CC-TH (Derivación horizontal cable - cable).

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: TIERRA DE PROTECCIÓN</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3504</b>
<b>SERVICIO: SEGURIDAD</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: OCTUBRE 2014</b>

- Tipo CC-X (Derivación doble cable - cable)
- Tipo CP-AR (Conexión cable - pica en ángulo recto)
- Tipo CP-T (Conexión cable - pica en derivación)
- Cartuchos: De diversos tamaños en función de la aplicación

#### Registros:

- Cajas de bornes de seccionamiento:
  - Protección: IP55
  - Dimensiones [mm] 300x200x200
- Arqueta prolipropileno:
  - Dimensiones [mm] 400x400x300

#### DISEÑO DE LA RED DE TIERRAS DE PROTECCIÓN

- El dimensionamiento de la red de tierras de protección se realizará de acuerdo al procedimiento "Cálculo y diseño de redes de tierras de masas de baja tensión, servicio y seguridad" que la dirección de obra facilitará al instalador. Los cálculos, mediciones y diseños resultantes se adjuntarán a la presente ficha técnica.
- En cualquier caso, el diseño de la instalación de puesta a tierra de protección se realizará basándose en las configuraciones tipo presentadas en el Anexo 2 del método de cálculo de instalaciones de puesta a tierra de UNESA, según el método de cálculo desarrollado por este organismo.
- Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión normalmente pero puedan estarlo a consecuencia de averías o causas fortuitas, tales como los chasis y los bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas, carcasas de los transformadores, elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra y pantalla de separación de los circuitos primario y secundario de los transformadores de medida o protección.
- La conexión desde el C.T. hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado protegido contra daños mecánicos mediante tubo de PVC con grado 7 de resistencia.

#### Investigación de las características del suelo.

El Reglamento de Alta Tensión indica que para instalaciones de tercera categoría, y de intensidad de cortocircuito a tierra inferior o igual a 16 kA no será imprescindible realizar la citada investigación previa de la resistividad del suelo, bastando el examen visual del terreno y pudiéndose estimar su resistividad, siendo necesario medirla para corrientes superiores. Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, se determina la resistividad media en  $\Omega.m$ .

#### Medidas adicionales de seguridad:

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: TIERRA DE PROTECCIÓN</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3504</b>
<b>SERVICIO: SEGURIDAD</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: OCTUBRE 2014</b>

- El piso del Centro estará constituido por un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no inferior a 4 mm. formando una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se conectará como mínimo en dos puntos preferentemente opuestos a la puesta a tierra de seguridad del Centro. Con esta disposición se conseguirá que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de forma eventual, esté sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparecerá el riesgo inherente a la tensión de paso y contacto interior. Este mallazo se cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm. de espesor como mínimo.
- Como medida de seguridad adicional, se construirá una acera de 1,5 metros de ancha en envolventes independientes de CS/CT. Al menos en aquellas partes de la fachada donde existan elementos metálicos (puertas, rejillas, etc), la acera dispondrá de mallazo embebido, de 30x30 cm y con al menos 10 cm de hormigón sobre el mismo. Dicho mallazo será de 1 metro de longitud montado desde el cerramiento vertical. Tanto el mallazo de la acera como los elementos metálicos mencionados se conectarán a la tierra de protección.
- A fin de simplificar el problema de distancias mínimas reglamentarias entre la tierra de protección y el resto de tierras, preferentemente se diseñará una única envolvente para el centro de seccionamiento y centro de transformación (CS+CT).
- Cuando la distancia entre tierra de protección y tierra de masas de utilización sea suficiente para considerarlas tierras independientes reglamentariamente, las condiciones de instalación de la tierra de protección serán las que se muestran en la figura Caso A, al final de esta ficha. Las tensiones aplicadas de paso en el acceso y la de contacto exterior se calcularán mediante el coeficiente de la configuración elegida para la tierra de protección, Kc, según método UNESA.
- Si la tierra de protección y la tierra de masas de utilización no pudieran ser independientes, al no cumplir la distancia mínima entre ellas establecida reglamentariamente, las condiciones de instalación de la tierra de protección serán las que se muestran en la figura Caso B, al final de esta ficha. Esta disposición remota de la tierra de protección exigirá la no conductividad de la envolvente del CS+CT de forma que no actúe por sí misma como una pica, por lo que la parte asentada en el terreno deberá estar aislada del mismo o mostrar una resistencia suficientemente alta como para poder desprejar la corriente que se derive a tierra en el propio CS+CT. El cable que unirá las masas del CS+CT con las picas remotas deberá ser de sección adecuada y disponer de un aislamiento suficiente para la tensión nominal de la red de distribución. En este caso de tierra de protección remota, la acera perimetral no dispondrá de mallazo embebido y las masas metálicas del cerramiento vertical estarán aisladas, sin conexión a la tierra de protección.
- Se tomará especial cuidado en que las tensiones transferidas desde la tierra de protección (remota o local en el CS+CT) a elementos metálicos accesibles tales como vallado perimetral del recinto u otros, sea inferior a la establecida reglamentariamente.
- En caso de edificio prefabricado de hormigón, éste estará construido de tal manera que, una vez fabricado y montado, su interior sea una superficie equipotencial. Todas las varillas metálicas embebidas en el hormigón que constituyan la armadura del sistema equipotencial estarán unidas entre sí mediante soldadura eléctrica y unidas a la red de tierras de protección. Se seguirán las mismas disposiciones que las ya señaladas para edificio "in situ".
- En el cálculo de la intensidad de defecto, se considerará la impedancia del neutro del transformador de la subestación que alimenta el CT, o la impedancia capacitiva de la línea aérea en caso de existir neutro aislado en dicha subestación.
- Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de paso y contacto en el interior, ya que éstas serán prácticamente nulas.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: TIERRA DE PROTECCIÓN</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3504</b>
<b>SERVICIO: SEGURIDAD</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: OCTUBRE 2014</b>

- *Sí se requerirá el cálculo de las tensiones de paso en el exterior y en el acceso al CS+CT, de forma que estén dentro del límite establecido por la instrucción técnica complementaria ITC-RAT 13 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, que se establece en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo.*

#### Investigación de tensiones transferibles al exterior.

- Con el objeto de evitar la posible transferencia de tensiones elevadas por parte de la red de tierras de protección cuando se produzca un defecto, existirá una distancia de separación mínima entre los electrodos de los distintos sistemas de puesta a tierra.
- Se considerarán tierras independientes cuando la tensión transferida de una tierra a otra en la condición más desfavorable no supere los 50 voltios. También se considerará que son tierras independientes si la distancia mínima entre tierra de protección y la de masas de utilización es de 15 m para resistividades del terreno hasta 100  $\Omega$ .m.
- La distancia de separación entre tierra de protección y tierra masas de utilización para resistividades mayores de 100  $\Omega$ .m se calculará según la ITC-BT-18, punto 11, considerando una tensión de 1200 V para esquema TT y 250 V para otros.  
A fin de garantizar dicha independencia de tierras en los cuadros de baja tensión del CS+CT, con tierra de masas de utilización en bornes pero con envolvente conectada a la tierra de protección general, la tensión máxima de defecto será inferior a la rigidez dieléctrica entre ambas tierras coexistentes en el cuadro (valor típico entre 8 y 10 kV). Si dicha tensión máxima de defecto fuera superior al valor prescrito, deberá aislarse la envolvente del cuadro de cualquier tierra, o bien elegir un material no conductor.

#### Unificación de tierras.


- La tierra de protección y la de masas de utilización podrán unificarse cuando la tensión máxima de defecto sea inferior a la tensión máxima de contacto aplicada definida en la instrucción técnica complementaria ITC-RAT 13 del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, que se establece en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo.
- La tierra de protección y la de servicio podrán unificarse si la tensión máxima de defecto no supera los 1.000 V (método UNESA).
- Si tierra de protección y tierra de masas de utilización se unifican, necesariamente deberá unificarse a las anteriores la tierra de servicio.

#### Corrección y ajuste del diseño inicial estableciendo el definitivo.

La red se deberá medir antes de iniciar la puesta en marcha de la instalación y si en el caso de obtener resultados que no alcancen los valores deseados, se reforzará hasta obtener dichos valores.

ESQUEMA TÍPICO DE RED DE PROTECCIÓN:


EDIFICIO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN

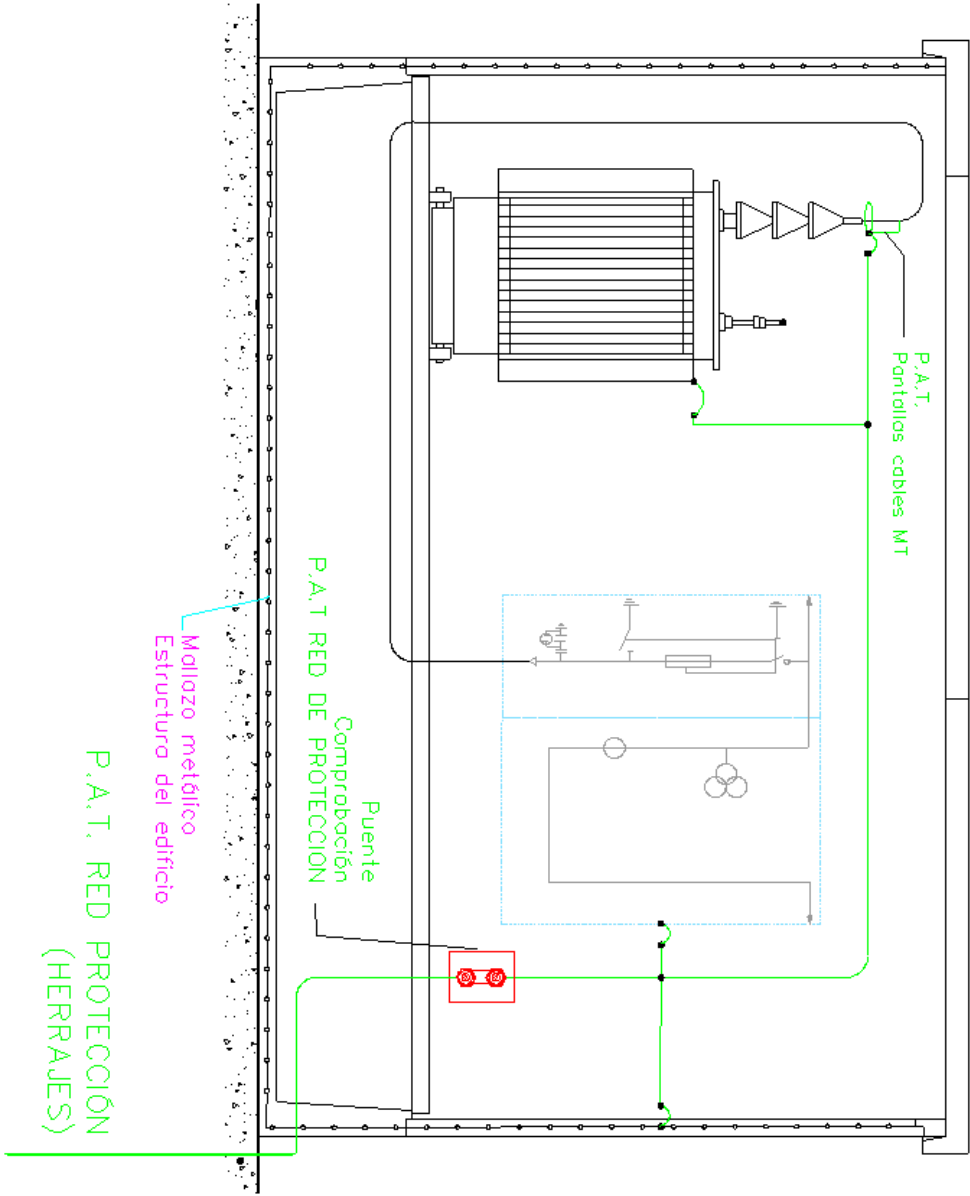

## CASO A



## CASO B

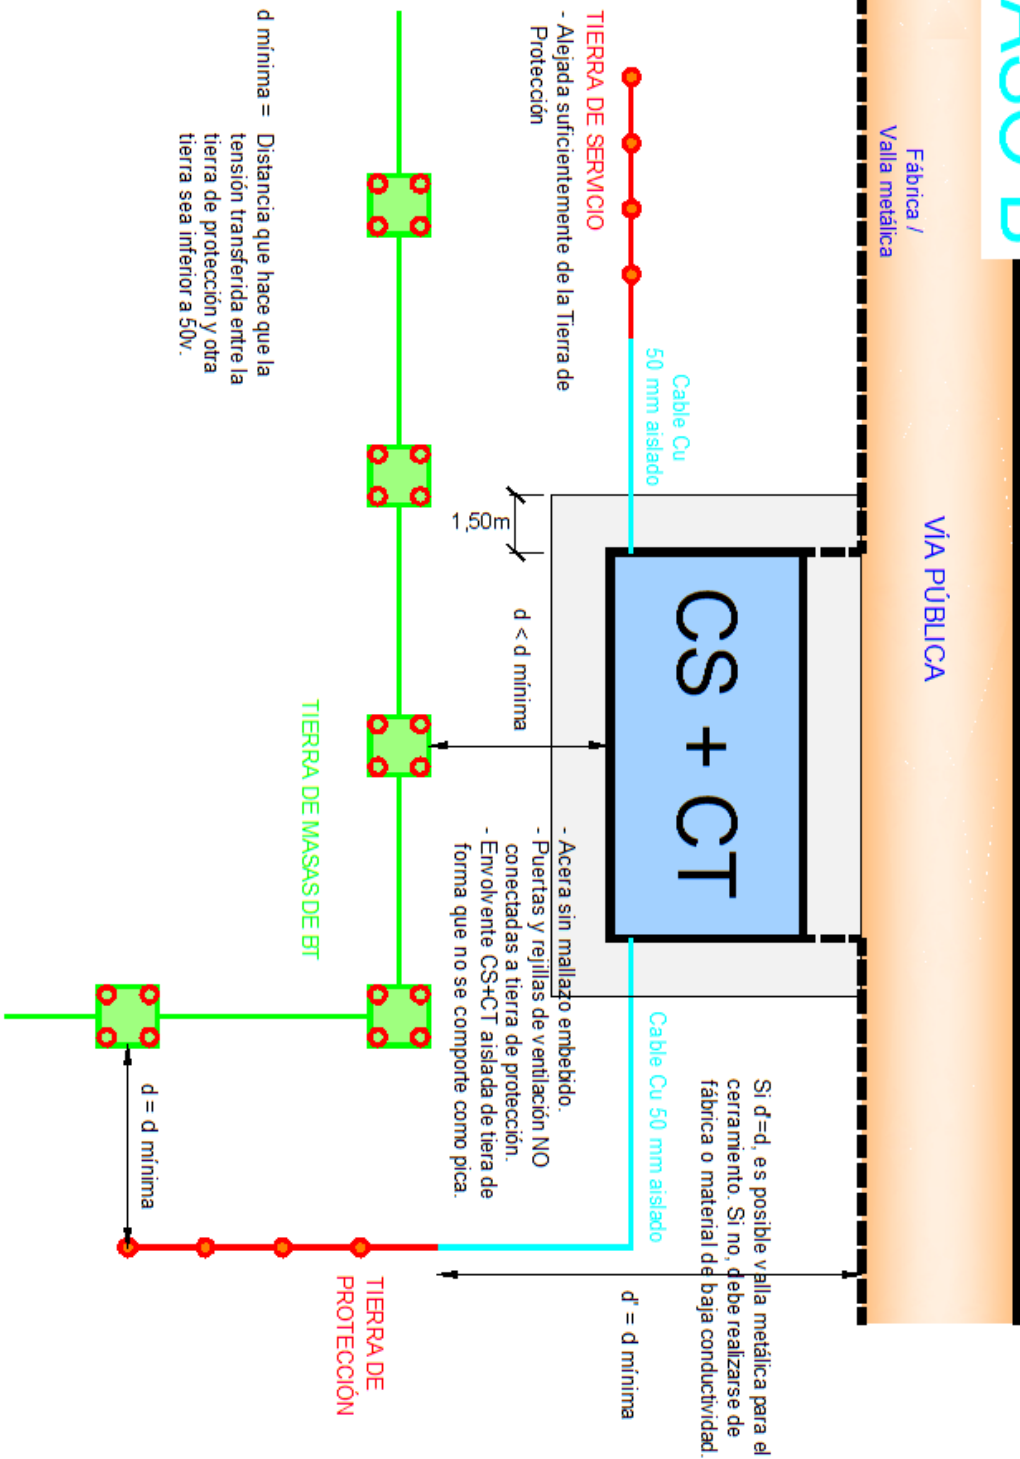



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: BÁCULO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3601</b>
<b>SERVICIO: ALUMBRADO VIAL</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:

Formado por un fuste de sección circular, troncocónico, construido en chapa de acero al carbono, con placa de base, cerco de refuerzo, 4 cartelas, y puerta abisagrada provista de cerradura. Todas las soldaduras serán de características mecánicas superiores a las del material base.

- Conicidad: 12 %  $\pm$  2,5 %
- Tipo de acero: Acero al carbono según R.D. 2642/1985, RD 846/2006, Directiva 89/106/CE, RD 401/1989 y OM de 16/5/1989.
- Protección: Galvanizado en caliente, cumpliendo las especificaciones de la Norma ISO 1461:98.
- Anclaje: Mediante 4 pernos de acero S 235 JR, con 8 tuercas y 8 arandelas, todo el material cincado.
- Dimensionamiento: Según R.D. 2642/1985, RD 846/2006, Directiva 89/106/CE

### DIMENSIONES

- Altura: 9 / 10 m.
- Número de brazos: 1
- Longitud brazo: 1 / 1,5 m.
- Espesor chapa: 3 mm.
- Diámetro en punta: 60 mm.
- Dimensiones puerta: 150 x 200 mm.
- Distancia desde la puerta al suelo: 440 mm.
- Dimensiones placa base: 400 x 400 x 8 mm. para 9 metros de altura.  
400 x 400 x 10 mm. para 10 metros de altura.
- Distancia entre pernos: 285 mm.
- Dimensiones de los pernos: M 22 x 700 mm.
- Dimensiones zapata (mínimas): 0,5 x 0,5 x 1,0 m. para 9 metros de altura.  
0,6 x 0,6 x 1,2 m. para 10 metros de altura.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: BÁCULO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3601</b>
<b>SERVICIO: ALUMBRADO VIAL</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

**NORMATIVA:**

- Los báculos deberán cumplir con las especificaciones recogidas en la ITC-BT-09 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002).

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: COLUMNA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3602</b>
<b>SERVICIO: ALUMBRADO VIAL</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

## CARACTERÍSTICAS

### - Marca:

Columna troncocónica de sección circular, construida en chapa de acero al carbono, con placa de base, cerco de refuerzo, 4 cartelas, y puerta abisagrada provista de cerradura. Todas las soldaduras serán de características mecánicas superiores a las del material base.

- Conicidad: 12 %  $\pm$  2,5 %

- Tipo de acero: Acero al carbono según R.D. 2642/1985, RD 846/2006, Directiva 89/106/CE, RD 401/1989 y OM de 16/5/1989.

- Protección: Galvanizado en caliente, cumpliendo las especificaciones de la Norma ISO 1461:98.

- Anclaje: Mediante 4 pernos de acero S 235 JR, con 8 tuercas y 8 arandelas, todo el material cincado.

- Dimensionamiento: Según R.D. 2642/1985, RD 846/2006, y Directiva 89/106/CE

## DIMENSIONES

- Altura: 9 / 10 m.

- Espesor chapa: 3 mm.

- Diámetro en punta: 60 mm.

- Dimensiones puerta: 150 x 200 mm.

- Distancia desde la puerta al suelo: 440 mm.

- Dimensiones placa base: 400 x 400 x 8 mm. para 9 metros de altura.

400 x 400 x 10 mm. para 10 metros de altura.

- Distancia entre pernos: 285 mm.

- Dimensiones de los pernos: M 22 x 700 mm.

- Dimensiones zapata (mínimas): 0,5 x 0,5 x 1,0 m. para 9 metros de altura.

0,6 x 0,6 x 1,2 m. para 10 metros de altura.

Las columnas deberán cumplir con las especificaciones recogidas en la ITC-BT-09 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002).

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: LUMINARIA EXTERIOR</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3603</b>
<b>SERVICIO: ALUMBRADO VIAL</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: ENERO 2016</b>

#### CARACTERÍSTICAS DE LA LUMINARIA

- Marca:
- Modelo: Según fabricante
- Tipo: Luminaria vial cerrada
- Materiales de fabricación (Marco, Carcasa y Acoplamiento): Fundición inyectada de aluminio a alta presión.
- Cierre: Vidrio templado. Clip de cierre: Aluminio fundido
- Acabado: Pintura poliéster en polvo con tratamiento previo anticorrosión.
- Protección: IP 65 / IK 08
- Clase: Clase I
- Protección contra sobretensiones: Protección contra sobretensiones transitorias a través de red eléctrica de hasta 10 kV
- Lámpara: LED.
- Flujo lumínico total emitido (lm)
- Flujo lumínico emitido al hemisferio superior (%)
- Eficacia luminaria (> 100 lm/w):
- Vida útil en horas (> 60.000 L80):
- Caract. emisión luminosa en función de tª ext. (rango mín entre -10°C y 35 °C):
- Marcado CE:
- Dimensiones y Descripciones físicas (mm):
- Potencia (consumo nominal, fdp)
- Tensión: 230 V.
- Tipo de cierre óptico(vidrio plano/óptica externa/otro):

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: LUMINARIA EXTERIOR</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3603</b>
<b>SERVICIO: ALUMBRADO VIAL</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: ENERO 2016</b>

#### NORMATIVA:

- La luminaria deberá cumplir con las especificaciones recogidas en la ITC-BT-09 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002).
  - Asimismo, cumplirá con lo dispuesto en el RD 187/2011
  - R.D. 874/2012. Etiquetado eficiencia energética
  - R.D. 1890/2008. Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior
- UNE 55015, UNE 60598, UNE 61000, UNE 61347, UNE 61547, UNE 62031, UNE 62384, UNE 62471:2009

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: PROYECTOR</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3604</b>
<b>SERVICIO: ALUMBRADO EXTERIOR</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: ENERO 2016</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Modelo:
- Tipo: Proyector
- Carcasa: Aluminio inyectado a alta presión, pintado con pintura de poliéster en polvo con tratamiento anticorrosión.
- Reflector: Hidroconformado de aluminio tratado (película de vidrio ALGLAS).
- Protección: IP-65 / IK 08
- Clase: Clase I
- Protección contra sobretensiones: Protección contra sobretensiones transitorias a través de red eléctrica de hasta 10 kV
- Portalámparas: Regulable en función de la lámpara.
- Equipo de arranque: Incorporado
- Lámpara: LED
- Temperatura de color:
- Flujo lumínico total emitido (lm)
- Flujo lumínico emitido al hemisferio superior (%)
- Eficacia luminaria (> 100 lm/w):
- Vida útil en horas (> 50.000 L70):
- Caract. emisión luminosa en función de tª ext. (rango mín entre -10°C y 35 °C):
- Marcado CE:
- Dimensiones y Descripciones físicas (mm):
- Potencia (consumo nominal, fdp)
- Tensión: 230 V.
- Herrajes para fijación mural incluidos.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: PROYECTOR</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3604</b>
<b>SERVICIO: ALUMBRADO EXTERIOR</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: ENERO 2016</b>

#### NORMATIVA:

- El proyector deberá cumplir con las especificaciones recogidas en la ITC-BT-09 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002).
  - Asimismo, cumplirá con lo dispuesto en el RD 187/2011
  - R.D. 874/2012. Etiquetado eficiencia energética
  - R.D. 1890/2008. Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior
- UNE 55015, UNE 60598, UNE 61000, UNE 61347, UNE 61547, UNE 62031, UNE 62384, UNE 62471:2009

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: APLIQUE MURAL</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3605</b>
<b>SERVICIO: ALUMBRADO EXTERIOR</b>	<b>REVISIÓN: 3</b>	<b>FECHA: ENERO 2016</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Modelo:
- Tipo:
- Armadura: Fundición de aluminio
- Reja de protección: Fundición de aluminio
- Cierre: Vidrio prismatizado
- Acabado: Gris industrial
- Entrada de cable: Prensaestopas 1/4" Gas
- Protección: IP-65 / IK 08
- Lámpara: 1500 lm mínimo. 230 V. Fluorescencia tipo T5, Arrancador clase A2 (bajas pérdidas)

### NORMATIVA:

- El aplique mural deberá cumplir con las especificaciones recogidas en la ITC-BT-09 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (R.D. 842/2002).
- Asimismo, cumplirá con lo dispuesto en el RD 187/2011
- R.D. 874/2012. Etiquetado eficiencia energética
- R.D. 1890/2008. Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior
- UNE 55015, UNE 60598, UNE 61000, UNE 61347, UNE 61547, UNE 62031, UNE 62384, UNE 62471:2009



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: PLAFÓN DE TECHO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3611</b>
<b>SERVICIO: ALUMBRADO INTERIOR</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: ENERO 2016</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Modelo:
- Tipo: Montaje en superficie
- Chasis: Termoplástico
- Reflector: Aluminio anodinado /inyección aluminio lacado
- Embellecedor: Aluminio anodinado
- Montaje: En falso techo
- Protección: IP-20
- Lámpara: 900 lm mínimo. 12V. Fluorescencia tipo T5, Arrancador clase A2 (bajas pérdidas)

### NORMATIVA:

- El plafón cumplirá con lo dispuesto en el RD 187/2011.
- R.D. 874/2012. Etiquetado eficiencia energética

### OTROS:

- Dispondrá de cristal mate para evitar deslumbramientos.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: LUMINARIA EMPOTRABLE</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3613</b>
<b>SERVICIO: ALUMBRADO INTERIOR</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: ENERO 2016</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Modelo: Down light o empotrable
- Generalidades: Distribución de luz acusadamente amplia (técnica balwing) aptas para instalación en techos de escayola lisa.
- Generalidades: Conexión 12 V mediante transformador
- Chasis: Esmaltado electrostáticamente en blanco.
- Equipo de arranque: Incorporado
- Cableado interno: Conductores termorresistentes
- Sistema óptico: Reflector de espejo con lamas transversales pintadas en blanco.
- Alto factor de rendimiento: Luminaria por sistema de espejo químicamente tratado
- Protección: IP-20 Clase 1
- Lámpara: Fluorescencia tipo T5, Arrancador clase A2 (bajas pérdidas) / LED / Halógena
- Potencia:
- Dimensiones aproximadas:

### NORMATIVA:

- La luminaria empotrable cumplirá con lo dispuesto en el RD 187/2011.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: LUMINARIA ADOSABLE FLUORESCENTE</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3614</b>
<b>SERVICIO: ALUMBRADO INTERIOR</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: ENERO 2016</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Modelo:
- Chasis: Chapa de acero resistente a la torsión para montaje adosado o suspendido.
- Equipo arranque: Incorporado
- Protección: IP 20
- Clase: 1
- Lámpara: Fluorescencia tipo T5, Arrancador clase A2 (bajas pérdidas).
- Potencia:
- Dimensiones aproximadas:

### NORMATIVA:

- La luminaria empotrable cumplirá con lo dispuesto en el RD 187/2011.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> LUMINARIA ADOSABLE FLUORESCENTE CON EMERGENCIA INCORPORADA		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 3615
<b>SERVICIO:</b> ALUMBRADO INTERIOR	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> ENERO 2016

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Modelo:
- Chasis: Chapa de acero resistente a la torsión para montaje adosado o suspendido.
- Equipo arranque: Incorporado
- Protección: IP 20
- Clase: 1
- Lámpara: Fluorescencia tipo T5, Arrancador clase A2 (bajas pérdidas)
- Emergencia: Flujo luminoso al menos el 10% del flujo en modo normal.
- Autonomía emergencia: Mínimo 1 hora
- Potencia:
- Dimensiones aproximadas:

### NORMATIVA:

- La luminaria empotrable cumplirá con lo dispuesto en el RD 187/2011.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA NORMAL</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3616</b>
<b>SERVICIO: ALUMBRADO INTERIOR</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: ENERO 2016</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Modelo:
- Montaje: Adosado
- Alimentación: 230 V. + 10 %; 50 Hz.
- Tiempo de carga. Menos de 24 h.
- Acumuladores estancos: Ni-Cd / Ni-Mh
- Leds de señalización: De alta luminosidad y larga duración (100.000 h.)
- Protección de red: Mediante dispositivo electrónico automático (sin fusible).
  
- Entradas: 1 entrada abierta y directa por la parte posterior y 4 entradas desfondables de  $\varnothing$  20 mm.
- Envoltente: De material autoextinguible.
- Difusor: De policarbonato autoextinguible
- Protección: IP 42 IK 04 Clase II
- Normas de aplicación: UNE 20392: 1.993; UNE – EN 60598-2-22: 2015; NBE CPI 96.
  
- Lámpara: LED.
- Flujo luminoso: 375 lúmenes mínimo.
- Autonomía: 1 hora

Función test incorporada.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: LUMINARIA ADOSABLE FLUORESCENTE ESTANCA</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3621</b>
<b>SERVICIO: ALUMBRADO INTERIOR EN ZONAS DE PROCESO</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: ENERO 2016</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Modelo: Según fabricante.
- Tipo: Luminaria industrial de chasis en poliéster, reforzado con fibra de vidrio
- Difusor: Metacrilato, provisto de cierres articulados imperdibles con junta de neopreno, especialmente perfilada e incorporada ofreciendo una perfecta estanqueidad.
- Reflector: Metálico
- Equipo de arranque: Incorporado
- Instalación: Adosada
- Protección: Estanca IP 65
- Clase: 1
- Lámpara: Fluorescencia tipo T5, Arrancador. clase A2 (bajas pérdidas)
- Potencia:
- Dimensiones aproximadas:

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> APARATO AUTÓNOMO DE EMERGENCIA ESTANCO		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 3623
<b>SERVICIO:</b> ALUMBRADO INTERIOR EN ZONAS DE PROCESO	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> ENERO 2016

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Modelo:
- Montaje: Adosado
- Alimentación: 230 V. + 10 %; 50 Hz.
- Tiempo de carga. Menos de 24 h.
- Acumuladores estancos: Ni-Cd / Ni-Mh
- Leds de señalización: De alta luminosidad y larga duración (100.000 h.)
- Protección de red: Mediante dispositivo electrónico automático (sin fusible).
- Entradas: 2 entradas para prensaestopas de  $\varnothing$  20 mm.
- Base: Chapa de embutición, autoextinguible.
- Difusor: De policarbonato autoextinguible
- Protección: IP 65 Clase I
- Normas de aplicación: UNE 20392: 1.993; UNE – EN 60598-2-22: 2015; NBE CPI 96.
- Lámpara: LED
- Flujo luminoso: 375 lúmenes mínimo
- Autonomía: 1 hora

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: LUMINARIA ANTIDFLAGRANTE FLUORESCENTE</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3632</b>
<b>SERVICIO: ALUMBRADO INTERIOR O EXTERIOR EN ZONA DE DIGESTIÓN</b>	<b>REVISIÓN: 3</b>	<b>FECHA: ENERO 2016</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Serie:
- Tipo: Fluorescente con envoltente antideflagrante.
- Normas: UNE 60079-0:2013, UNE 60079-1:2015
- Funcionamiento: 230 ± 10% V, 50 Hz  
Funcionamiento en cualquier posición
- Cuerpo luminaria: Tubo difusor fabricado en policarbonato resistente a la radiación UV o vidrio borosilicatado.
- Tapa de cierre: Extremos de la envoltente fabricados en aleación de aluminio o aluminio 2030
- Tª de trabajo: De -25° C a +55° C.
- Accesorios incluidos: Equipado con 2 abrazaderas de acero cincado con protección de caucho y 2 cáncamos  
Equipado con dos entradas con rosca y tapón roscado ATEX en una de ellas (incluidos prensaestopas)  
Junta antideflagrante roscada  
Tornillería exterior de acero inoxidable
- Instalación: Adosada
- Protección: CE II 2G Ex d I T1 Gb  
IP66 (UNE 60529)  
IK 04 (UNE 50102)
- Lámpara: Fluorescencia tipo T5, Arrancador. clase A2 (bajas pérdidas)
- Potencia:
- Peso aproximado:

### NORMATIVA:

- La luminaria antideflagrante cumplirá con lo dispuesto en el RD 187/2011.
- Ensayo de hilo incandescente 960 °C
- Normativa ATEX:

Directiva ATEX 94/9/CE, 89/336/CE, 93/68/CE

ITC-BT-29 basada en el R.D. 400/1996



<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: EQUIPO AUTÓNOMO ANTIDFLAGRANTE</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3633</b>
<b>SERVICIO: ALUMBRADO INTERIOR EN ZONA DE DIGESTIÓN</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: ENERO 2016</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo:
- Normas: UNE 60079-0:2013, UNE 60079-1:2015.
- Funcionamiento: 230 ± 10% V, 50 Hz  
Funcionamiento en cualquier posición
- Cuerpo luminaria: Tubo difusor fabricado en policarbonato resistente a la radiación UV o vidrio borosilicatado.
- Tapa de cierre: Extremos de la envolvente fabricados en aleación de aluminio o aluminio 2030
- Temperatura límite de empleo: + 40 °C
- Accesorios incluidos: Equipado con 2 abrazaderas de acero cincado con protección de caucho y 2 cáncamos  
Equipado con dos entradas con rosca y tapón roscado ATEX en una de ellas (incluidos prensaestopas)  
Tornillería exterior de acero inoxidable  
Junta antideflagrante roscada  
Tornillería exterior de acero inoxidable
- Instalación: Adosada  
Se recomienda hacer la conexión mediante una toma de corriente.
- Protección: CE II 2G Ex d I T1 Gb  
IP66 (UNE 60529)  
IK 04 (UNE 50102)
- Batería: Ni-Cd sellada
- Autonomía: 1,5 horas

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> EQUIPO AUTÓNOMO ANTIDEFLAGRANTE		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 3633
<b>SERVICIO:</b> ALUMBRADO INTERIOR EN ZONA DE DIGESTIÓN	<b>REVISIÓN:</b> 1	<b>FECHA:</b> ENERO 2016

- Controles: Mando a distancia en 12 V  
Interruptor de encendido para fluorescente permanente.
- Flujo luminoso: Mínimo 60 Lúmenes
- De señalización + emergencia. Un fluorescente permanente y un fluorescente de emergencia.
- Indicadores: Indicador luminoso de carga de batería  
Modo test
- Potencia:
- Peso aproximado:

#### NORMATIVA:

- La luminaria antideflagrante cumplirá con lo dispuesto en el RD 187/2011.
- Ensayo de hilo incandescente 960 °C
- Normativa ATEX:

Directiva ATEX 94/9/CE, 89/336/CE, 93/68/CE

ITC-BT-29 basada en el R.D. 400/1996

- Conforme a la reglamentación, estos aparatos no deben ser abiertos en zonas peligrosas.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: PARARRAYOS</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3701</b>
<b>SERVICIO: PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

#### PARARRAYOS CON DISPOSITIVO DE CEBADO

- Marca:
- Modelo:
- Corriente soportada certificada: 100 KA
- Tiempo de avance en el cebado certificado: 60  $\mu$ s
- Funcionamiento en condiciones de lluvia certificado: Aislamiento superior al 95%
- Nivel de protección: NIVEL I (Protección Muy Alta), con la adición de medidas complementarias si fuera preciso (UNE 21.186, Anexo B).
- Factor de seguridad para el cálculo del radio de protección: Doble
- Radio de protección mínimo (Rp) en función de la altura del mástil (H) sobre la estructura a proteger:

H (m.)	6	8	10	12	15
Rp (m.):	79	79	79	80	80
- Nº de descargas aseguradas (mínimo 10):

#### CERTIFICACIONES

El pararrayos con dispositivo de cebado se deberá acompañar de la correspondiente certificación AENOR, de conformidad con la Norma UNE 21.186, que certificará como mínimo los valores que se fijan en los siguientes apartados de acuerdo con los ensayos preceptivos:

##### Corriente soportada certificada: 100 kA

- Se realizará una aplicación directa de 10 impulsos de corriente con onda tipo rayo de 10/350  $\mu$ s, con corriente de pico superior a 100 kA y energía específica superior a 2,5 MJ/ $\Omega$ , según normas IEC-60-1 e IEC-1083-1.
- Los ensayos de corriente soportada se realizarán previamente a los ensayos para la determinación del tiempo de avance en el cebado con el fin de garantizar el funcionamiento del pararrayos después de haber sufrido descargas repetitivas de corriente simulando el rayo.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: PARARRAYOS</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3701</b>
<b>SERVICIO: PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

Certificado de tiempo de avance en el cebado: 60 s

Los ensayos se realizarán cumpliendo lo establecido en las Normas UNE 21.186 y NF C 17-102 (Anexo C), de acuerdo con los siguientes parámetros:

- Incertidumbre del ensayo (i): 12 s
- Factor de seguridad: 2 x i

#### **CERTIFICACIONES:**

Certificado de funcionamiento en condiciones de lluvia: Aislamiento superior al 95 %:

De acuerdo con la Norma UNE 21.308 se realizarán los siguientes ensayos:

- Ensayos comparativos seco/lluvia con tensión continua, simulando el campo eléctrico durante la tormenta.
- Ensayos comparativos seco/lluvia con impulsos tipo maniobra, simulando la aproximación del trazador descendente.

Certificado de radio de protección:

Los valores mínimos del radio de protección para cada altura se determinarán según las Normas UNE 21.186 y NF C 17-102.

Certificado de calidad y garantía:

Se aportará por parte del fabricante/instalador un certificado de calidad y garantía, una vez instalado el pararrayos en el que se indicará la ubicación exacta del mismo.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: PARARRAYOS</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3701</b>
<b>SERVICIO: PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

Incluir plano indicando radio de acción de los pararrayos que componen la instalación

#### SELECCIÓN DE LOS PARARRAYOS Y SU UBICACIÓN

- El adjudicatario determinará el número y ubicación de los pararrayos en los puntos susceptibles de recibir un impacto, de acuerdo con el Anexo B de la Norma UNE 21.186, y deberá recibir la aprobación expresa La Dirección de Obra para el diseño realizado.
- Canal de Isabel II S.A. podrá modificar, de acuerdo con su criterio, los coeficientes considerados por el adjudicatario para el cálculo de  $N_c$  (Frecuencia aceptable de rayos sobre una estructura).
- El Nivel de protección será siempre el NIVEL I. Se adoptarán medidas complementarias si fuera preciso, de acuerdo con los valores obtenidos para E en la tabla B.10 del Anexo B de la Norma UNE 21.186.
- La punta del pararrayos debe estar como mínimo 5 metros por encima de cualquier otro elemento de su zona de protección.
- Los mástiles metálicos de todas las antenas existentes (si las hubiera) sobre el mismo tejado que los pararrayos se unirán directamente o mediante una vía de chispas al sistema de protección contra el rayo.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: PARARRAYOS</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3701</b>
<b>SERVICIO: PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

## DISEÑO DE LA TRAYECTORIA DE LAS BAJANTES

- Cada pararrayos estará unido a tierra por al menos una bajante, cuyo recorrido será lo más corto posible y directo a tierra. Se realizarán dos bajantes, sobre dos fachadas distintas siempre que sea posible, si la proyección horizontal del conductor es superior a su proyección vertical, o si la altura de la estructura es superior a 28 m.
- Las bajantes se situarán en el exterior de la estructura. Cuando esto sea imposible el cable podrá ir dentro de un tubo que puede ser aislante y no inflamable, con un diámetro interior mínimo de 50 mm, y que se destinará especialmente a tal efecto.
- El material constitutivo de las bajantes será el cobre electrolítico estañado, con una sección mínima de 70 mm<sup>2</sup>.
- La distancia de seguridad mínima que tiene que existir entre un conductor de bajada y una masa conductora próxima unida a tierra para que no se produzcan chispas peligrosas, será el producto de multiplicar 0,2 por la distancia vertical desde el punto en que se considera la proximidad, hasta la toma de tierra de la masa conductora o la unión equipotencial más próxima. En caso de conducciones de gas, esta distancia de seguridad debe ser de 3 metros. Si existe riesgo de que se produzcan chispas peligrosas, es necesario realizar una conexión equipotencial o apantallamiento.
- Si no puede evitarse el cruce del cable de bajada con una conducción (eléctrica, telefonía, etc.), ésta debe ubicarse en el interior de un blindaje metálico que se prolongue 1 m. a cada parte del cruce. El blindaje deberá unirse a tierra.
- En cualquier circunstancia, las características constructivas y dimensionales de las bajantes, distancias de seguridad, materiales, etc., deberán ajustarse a lo especificado en el capítulo correspondiente de la Norma UNE 21.186.

## UBICACIÓN Y DISEÑO DE LAS TOMAS DE TIERRA

La toma de tierra deberá ser capaz de dispersar en el terreno la corriente del rayo lo más rápidamente posible, con el fin de minimizar los problemas de sobretensiones, chispas peligrosas, tensiones de paso y de contacto. Además, debe resistir la corrosión, mantener sus propiedades a lo largo del tiempo y tener una resistencia menor de 10  $\Omega$ . Se realizará de acuerdo con las siguientes premisas:

- Se realizará una toma de tierra por cada conductor de bajada.
- Salvo absoluta imposibilidad, las tomas de tierra deberá estar siempre orientadas hacia el exterior de los edificios.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: PARARRAYOS</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3701</b>
<b>SERVICIO: PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

- Las tomas de tierra de las instalaciones de pararrayos se unirán a la toma de tierra general del edificio, directamente o mediante vías de chispas. Se dotará de un puente de aislamiento para la medida de la puesta a tierra del pararrayos.
- Los elementos constitutivos de las tomas de tierra de los pararrayos deberán distar al menos 5 metros de toda canalización metálica o eléctrica enterrada, siempre que estas canalizaciones no estén eléctricamente conectadas a la red de tierras de Masas de baja tensión.
- Las uniones entre los elementos constitutivos de las tomas de tierra se realizarán mediante soldaduras exotérmicas
- En general, en función del tipo de terreno se pueden utilizar los siguientes electrodos:
  - Para terrenos blandos: Picas y conductores
  - Para terrenos pedregosos: Placas de toma de tierra
  - Para terrenos de alta montaña: Electrodo de grafito
  - Para zonas muy secas y necesidades especiales: Electrodo dinámicos
- Puede requerirse un tipo de electrodo más complejo que el determinado de forma general para un tipo de terreno si no se alcanza un valor inferior a 10  $\Omega$ .
- En caso necesario se utilizará un producto mejorador para las tomas de tierra, de forma que el terreno circundante aumente la riqueza en sales solubles y su capacidad de retención de la humedad, incrementándose su conductividad.
- La toma de tierra cumplirá con lo prescrito en el capítulo 4 de la Norma UNE 21.186.

#### ACCESORIOS DE INSTALACIÓN

- Mástil o columna: Construido en acero galvanizado en caliente, en tramos de 2 ó 3 metros, con diámetro de 1 ½" en la punta.
- Anclajes y soportes para mástil (fijación a pared o estructura): Construidos en acero galvanizado en caliente, para instalación empotrada o con placa y tornillos.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: PARARRAYOS</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3701</b>
<b>SERVICIO: PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO</b>	<b>REVISIÓN: 1</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

- Grapas metálicas para fijación de bajantes (se dispondrán 3 fijaciones por metro): Construidas en latón, serán cilíndricas para conductores o planas para pletinas. Montaje con taco y tirafondo (o tornillo).
- Soportes para fijaciones y abrazaderas: Construidas en acero inoxidable, con la geometría precisa para cada caso,
- Conexiones y uniones (seccionados-res, conexiones en paralelo, derivaciones en "T" y conexiones lineales): Construidas en latón, con tornillos para la fijación por presión. Serán bimetálicos si los elementos a unir son de distinta naturaleza.
- Tubo de protección (para la bajante, hasta una altura superior a 2 metros): Estará construido en acero galvanizado en caliente, y se fijará a la pared o estructura mediante abrazaderas.
- Contador de rayos: Se instalará en el conductor de la bajante más directa, justo encima del tubo de protección.
- Vías de chispas: Se utilizarán para la conexión de mástiles de antenas, y para la unión de tierras.
- Puente de comprobación y equipotencialidad para la conexión de cada bajante al circuito de tierra: Estará construido en cobre y se emplazará en una arqueta de registro, permitiendo la desconexión de la red general de tierras y la medida de la puesta a tierra del pararrayos.
- Arqueta de registro: Estará construida en polipropileno, tendrá unas dimensiones de 300 x 300 x 300 mm. y estará identificada con el símbolo de "tierra de pararrayos". Soportará hasta 5.000 Kg.
- Elementos especiales para situaciones puntuales: Shunt de cobre estañado, barras de equipotencialidad, barras bimetálicas, bridas de cobre estañado, bandas asfálticas, grapas de acero inoxidable, etc.



OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO		
EQUIPO: PEQUEÑO MATERIAL FUERZA Y ALUMBRADO		Nº DE ORDEN: E.T. - 3702
SERVICIO: VARIOS	REVISIÓN: 2	FECHA: FEBRERO DE 2005

#### CARACTERÍSTICAS

- Tubo flexible.
- Racores.
- Terminales.
- Grapas.
- Bornas.
- Cinta aislante.
- Tuercas.
- Arandelas.
- Cable de conexión.
- Tacos de anclaje.
- Elementos de señalización.
- Bridas de atado cables.
- Señalizadores numéricos.
- Regletas de conexión.

Características de todos estos elementos de acuerdo al Pliego de Bases Generales.

<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO:</b> CAJA ESTANCA CON PULSADORES ANTIDEFLAGRANTE		<b>Nº DE ORDEN:</b> E.T. - 3703
<b>SERVICIO:</b> MANDO EN DIGESTIÓN	<b>REVISIÓN:</b> 0	<b>FECHA:</b> NOVIEMBRE 2012

### CARACTERÍSTICAS




















































- Marca:
- Normas: CENELEC EN 50014 / 50018 / 50019  
CEI 79.0 / 79.1 / 79.7
- Grupo de explosión: EEx “de” IIA T1 mínimo.
- Protección: IP 65 según CEI 529. Tropicalizado
- Entradas de cable: 2 taladros desfondables en la parte inferior para montaje de prensaestopas antideflagrantes M-20.
- Caja de poliéster negro (salvo excepciones de aleación de aluminio)
- Tornillería imperdible de acero inoxidable.
- Caja con 2 mecanismos:
  - Pulsador 6 A. - 400 V.
  - Marcha + Paro con enclavamiento.


<b>OBRA: PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLMENAR VIEJO</b>		
<b>EQUIPO: INTERRUPTOR SUPERFICIAL ESTANCO</b>		<b>Nº DE ORDEN: E.T. - 3704</b>
<b>SERVICIO: ALUMBRADO INTERIOR</b>	<b>REVISIÓN: 0</b>	<b>FECHA: NOVIEMBRE 2012</b>

### CARACTERÍSTICAS

- Marca:
- Tipo:
- Mecanismo de 16 A. 230 V.
- Caja estanca de superficie con entrada para Pg 13 de 90 x 60 mm
- Contactos de plata.
- Zócalo para un elemento.
- Protección IP54

<div><div>- LEYENDA<ul style="list-style-type: none"><li>- Simbología acorde norma UNE EN 60617. Hoja 0</li></ul></div><div>- CODIFICACIÓN<ul style="list-style-type: none"><li>- Codificación / Nomenclatura. Hoja 1</li><li>- Codificación/ TAG Centro de Control de Motores (CCM). Hoja 2</li></ul></div><div>- CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN (CGDBT) / (CCM)<ul style="list-style-type: none"><li>- Unifilar P&lt;400 kVa. Hoja 1</li><li>- Unifilar P&lt;400 kVa. Hoja 2</li></ul></div><div>- CGDBT/CCM. ACOMETIDAS<ul style="list-style-type: none"><li>- Alimentación Acometida Trafo X. Distribución de Circuitos. Hoja 1</li><li>- Alimentación Acometida Trafo X. Circuitos mando y maniobra. Hoja 2</li><li>- Alimentación Acometida Grupo Electrógeno. Distribución de Circuitos. Hoja 3</li><li>- Alimentación Acometida Grupo Electrógeno. Circuitos de mando y maniobra. Hoja 4</li><li>- Alimentación Acometida Batería Fija Condensadores.Distribución de Circuitos mando y maniobra. Hoja 5</li></ul></div><div>- CGDBT/CCM. SERVICIOS GENERALES Y AUXILIARES<ul style="list-style-type: none"><li>- Servicios Generales. Distribución Circuitos mando y maniobra. Hoja 1</li><li>- Servicios Generales. Distribución Circuitos de señalización. Hoja 2</li><li>- Servicios Auxiliares. Defectos de sistema. Hoja 3</li><li>- Servicios Auxiliares. Distribución circuitos y maniobra. Hoja 4</li><li>- Servicios Aux. Columnas Electrónica Potencia. Distribución circuitos y maniobra. Hoja 5</li><li>- Servicios Generales. Salidas de alimentación. Hoja 6</li></ul></div><div>- CCM. ARRANQUE DIRECTO<ul style="list-style-type: none"><li>- AD Arranque Directo.Circuito de Potencia y Maniobra. Hoja 1</li><li>- AD Arranque Directo.Circuito mando. Hoja 2</li><li>- AD Arranque Directo.Circuito señalización. Hoja 3</li></ul></div><div>- CCM. VARIADOR DE FRECUENCIA<ul style="list-style-type: none"><li>- VF Arranque Variador de Frecuencia. Circuito de potencia y maniobra. Hoja 1</li><li>- VF Arranque Variador de Frecuencia. Circuito mando. Hoja 2</li><li>- VF Arranque Variador de Frecuencia. Circuito mando. Hoja 3</li><li>- VF Arranque Variador de Frecuencia. Circuito señalización. Hoja 4</li></ul></div><div>- CCM. ARRANQUE ARRANCADOR ESTÁTICO<ul style="list-style-type: none"><li>- AE Arranque Arrancador Estático. Circuito de potencia y maniobra. Hoja 1</li><li>- AE Arranque Arrancador Estático. Circuito mando. Hoja 2</li><li>- AE Arranque Arrancador Estático. Circuito mando. Hoja 3</li><li>- AE Arranque Arrancador Estático. Circuito señalización. Hoja 4</li></ul></div><div>- CCM. ARRANQUE DIRECTO. GRUPO DE ACHIQUE<ul style="list-style-type: none"><li>- AD Grupo Achique. Circuito de potencia y maniobra. Hoja 1</li><li>- AD Grupo Achique. Circuito mando. Hoja 2</li><li>- AD Grupo Achique. Circuito señalización. Hoja 3</li></ul></div><div>- CCM. FEEDER ACTUADOR<ul style="list-style-type: none"><li>- FA Feeder Actuador. Circuito de potencia y maniobra. Hoja 1</li><li>- FA Feeder Actuador. Circuito mando y señalización. Hoja 2</li></ul></div><div>- CCM. ARRANQUE DIRECTO. GRUPO EXTRACTOR<ul style="list-style-type: none"><li>- AD Grupo Extractor. Circuito de potencia y maniobra. Hoja 1</li><li>- AD Grupo Extractor. Circuito mando. Hoja 2</li><li>- AD Grupo Extractor. Circuito señalización. Hoja 3</li></ul></div></div> <div><div>- PLC. GENERALES<ul style="list-style-type: none"><li>- Cuadro Control PLC. Distribución circuitos mando y maniobra. Hoja 1</li><li>- Cuadro Control PLC. Señales Defecto Tensiones de distribución a PLC. Hoja 2</li><li>- Cuadro Control PLC. Distribución circuitos 24VDC. Hoja 3</li><li>- Cuadro Control PLC. Servicios Auxiliares. Distribución mando y maniobra. Hoja 4</li><li>- Cuadro Control PLC. Señal Defecto PLC. Señal Reset Defectos Sistema. Hoja 5</li></ul></div><div>- PLC. MÁQUINA<ul style="list-style-type: none"><li>- Cuadro Control PLC. Protección de Máquina. Presiones y vibraciones. Hoja 6</li><li>- Cuadro Control PLC. Protección de Máquina. Temperatura. Hoja 7</li></ul></div><div>- PLC. ACHIQUE<ul style="list-style-type: none"><li>- Cuadro Control PLC. Protección de Máquina (Grupo Achique). Temperatura y humedad. Hoja 7A</li></ul></div><div>- PLC. GENERALES<ul style="list-style-type: none"><li>- Cuadro Control PLC. Protecciones de Sistema. Hoja 8</li><li>- Cuadro Control PLC. Protecciones de Sistema. Hoja 9</li></ul></div><div>- PLC. MÁQUINA<ul style="list-style-type: none"><li>- Cuadro Control PLC. Señales digitales máquina. Hoja 10</li></ul></div><div>- PLC. ACHIQUE<ul style="list-style-type: none"><li>- Cuadro Control PLC. Grupo Achique. Señales Digitales. Hoja 10A</li><li>- Cuadro Control PLC. Grupo Achique. Protección Nivel. Hoja 11C</li></ul></div><div>- PLC. FEEDER ACTUADOR<ul style="list-style-type: none"><li>- Cuadro Control PLC. Señales digitales. Actuador válvula/compuerta. Hoja 10C</li></ul></div><div>- PLC. EXTRACTOR<ul style="list-style-type: none"><li>- Cuadro Control PLC. Señales digitales. Extractor. Hoja 10E</li></ul></div><div>- PLC. GENERALES<ul style="list-style-type: none"><li>- Cuadro Control PLC. Protecciones de Sistemas (Boyas). Hoja 11</li><li>- Cuadro Control PLC. Configuración tipo Señales Analógicas. Hoja 12</li><li>- Cuadro Control PLC. Señales Analógica Máquinas VF. Hoja 13</li><li>- Cuadro Control PLC. Servicios Auxiliares. Mando electroválvula. Hoja 14</li><li>- Cuadro Control PLC. Selección consigas PLC. Hoja 15</li><li>- Cuadro Control PLC. Configuración niveles digitales alarma inundación. Hoja 16</li><li>- Cuadro Control PLC. Configuración Niveles digitales .Alarma Preinundación / Achique. Hoja 17</li><li>- Cuadro Control PLC. Alarma Alta Temperatura en sala. Hoja 18</li></ul></div><div>- PLC. ACOMETIDAS CCM. SERVICIOS GENERALES CCM<ul style="list-style-type: none"><li>- Cuadro Control PLC. Señales Digitales Protecciones. Acometida/ Serv. Generales/ Serv. Auxiliares CCM. Hoja 19</li><li>- Cuadro Control PLC. Señales Digitales Protecciones. Acometida/ Serv. Generales/ Serv. Auxiliares CGDBT/CCM. Hoja 20</li></ul></div></div>			
---	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<div>LEYENDA</div> <div>Simbología acorde a las normas UNE EN 60617/IEC 60617</div>												
	ELEMENTO MOTORIZADO		RELE TEMPORIZADO A LA CONEXION		CONTACTO AUXILIAR NC-NA							INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO
	ENCLAVAMIENTO MECANICO		RELE TEMPORIZADO A LA DESCONEXION		CONTACTO AUXILIAR NA							
	ENCLAVAMIENTO POR CERRADURA		BORNA CONEXION		CONTACTO AUXILIAR NC							INTERRUPTOR MAGNETICO
	EQUIPO DE MEDIDA ANALIZADOR DE REDES		CLAVIJA CONEXION		CONT. AUX. TEMPORIZADO A LA CONEXION							
	CONDENSADOR		CONEXION ENCHUFABLE/EXTRAIBLE		CONT. AUX. TEMPORIZADO A LA DESCONEXION							INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO DIFERENCIAL
	DIODO		DIODO LED		RELE TERMICO							
	CONVERTIDOR DE CORRIENTE AC/DC FUENTE DE ALIMENTACION		TOMA DE CORRIENTE		CONTACTO AUXILIAR FINAL DE CARRERA							FUSIBLE
	CONVERTIDOR DE CORRIENTE AC/AC		MOTOR		PRESOSTATO							
	CONVERTIDOR DE CORRIENTE DC/DC		ELECTROVALVULA		TERMOSTATO							PUESTA A TIERRA
	CONVERTIDOR DE SEÑALES		DESCARGADOR SOBRETENSIONES, AUTOVALVULA		PULSADOR							
	ARRANCADOR REGULADOR POR TIRISTORES, CONVERTIDORES DE FRECUENCIA, VARIADORES DE VELOCIDAD.		TRANSFORMADOR TENSION		SELECTOR							
			TRANSFORMADOR TOROIDAL		SETA DE EMERGENCIA							
	RESISTENCIA VARIABLE		TRANSFORMADOR INTENSIDAD		SECCIONADOR							
	ELEMENTO CALECFACITOR		BOBINA RELE, BOBINA CONTACTOR		SECCIONADOR CON PORTAFUSIBLES							
	BATERIA / ACUMULADOR		INDUCTANCIA		CONTACTOR							

	SUBDIRECCIÓN CONSTRUCCIÓN	TITULO PROYECTO:  PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN DEL DÉPOSITO DE COLMENAR VIEJO	ESQUEMAS ELÉCTRICOS TIPO LEYENDA Simbología acorde norma UNE EN 60617	Nº DE PLANO : xxxxx	AUTORES  GRUPO ELEVADORAS	FECHA  xx / xx /xxxx	Nº REVISIÓN  17
				Nº DE HOJA : 0			FECHA REVISIÓN
				TAG :			SEP 2016

REV	FECHA	PROPUESTA POR:	APROBADO PARA INSTALACIONES CYII	COMENTARIOS MODIFICACIÓN
9	SEP. 2014	G.T.I. GRUPO TECNICOS INSTALACIONES	<input checked="" type="checkbox"/> SUBDIRECCION CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/> AREA CONSERVACIÓN <input type="checkbox"/>	-Incorporación de temporizadores en presostatos -Discriminación defecto Electrico/mecánico -Propuesta esq. ampliado separación CCM/PLC
10	OCTUBRE 2014	G.T.I. GRUPO TECNICOS INSTALACIONES	<input checked="" type="checkbox"/> SUBDIRECCION CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/> AREA CONSERVACIÓN <input type="checkbox"/>	-Incorporación de los elementos para conseguir efecto memoria en los pilotos de defecto. -Incorporación de embarrado de reset de defectos. -Eliminación piloto Defecto PLC. -Incorporación de protección inidependiente para resistencia de caldeo. -Eliminación de la temporización en el presostato de mínima de aspiración
10	DICIEMBRE 2014	G.T.I. GRUPO TECNICOS INSTALACIONES	<input checked="" type="checkbox"/> SUBDIRECCION CONSTRUCCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> AREA CONSERVACIÓN <input type="checkbox"/>	- Incorporación trafo maniobra 400/230 Vac. - Ubicación señalización defectos sistema en cabecera CCM. - Incorporación de enclavamientos de defectos por temperatura. - Incorporación pulsador borrado enclavamientos individuales (temperaturas) de equipo. - Implementación de borrado de enclavamientos individuales desde PLC. - Modificación condiciones señalización defecto mecánico.
10	DICIEMBRE 2014	G.T.I. GRUPO TECNICOS INSTALACIONES	<input checked="" type="checkbox"/> SUBDIRECCION CONSTRUCCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> AREA CONSERVACIÓN <input type="checkbox"/>	- Temporización de vibraciones. - Disgregación de defectos de temperatura en bobinados y rodamientos. - Incorporación de enclavamiento de defecto mínima presión en impulsión. - Incorporación de temporización de presión mínima en aspiración. - Duplicación del presostato de presión mínima en aspiración. - Incorporación de relé de B1.1 para borrado enclavamiento mín. presión impulsión. - Incorporación conmutador para implementación modo MCT (Modo Carga Tubería). - Incorporación salida digital y señalización de defecto PLC.
11	ENERO 2015	G.T.I. GRUPO TECNICOS INSTALACIONES	<input checked="" type="checkbox"/> SUBDIRECCION CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/> AREA CONSERVACIÓN <input type="checkbox"/>	- Adaptación de la aparamenta recogida en la Rev10 Diciembre 2014, a formato estandar de para los esquemas tipo. - Modificaciones para incluir las señales a PLC necesarias para cumplir con los criterios funcionales establecidos.
11	FEBRERO 2015	G.T.I. GRUPO TECNICOS INSTALACIONES	<input type="checkbox"/> SUBDIRECCION CONSTRUCCIÓN <input checked="" type="checkbox"/> AREA CONSERVACIÓN <input type="checkbox"/>	Comentarios a revisión 11: - Incorporación de boyas de nivel, corte por CCM y selector de vaso. - Enclavamiento presión mínima aspiración. - Incorporación piloto defecto Seta emergencia. - Cambio descripción defecto mecánico por defecto mecánico/hidráulico. - Independización de temperaturas GRUPO en devanados e incorporación de piloto de defecto.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	REV	FECHA	PROPUESTA POR:	APROBADO PARA INSTALACIONES CYII		COMENTARIOS MODIFICACIÓN					
	12	JUNIO 2015	G.T.I. GRUPO TECNICOS INSTALACIONES	<input checked="" type="checkbox"/> SUBDIRECCION CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/> AREA CONSERVACIÓN <input type="checkbox"/>		-Incorporación de Reles PTC -Incorporación detalles de nombres en presostatos y boyas -Incorporación detalles nombres en pilotos. -Incorporación esquema mando y maniobra para la GRUPO de achique CCM -Incorporación esquema mando de GRUPO de achique PLC -Propuesta de esquema de control de niveles alarma de inundación					
	13	AGOSTO 2015	G.T.I. GRUPO TECNICOS INSTALACIONES	<input checked="" type="checkbox"/> SUBDIRECCION CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/> AREA CONSERVACIÓN <input type="checkbox"/>		-Incorporación Presostato Presión Mínima Aspiración individual. -Incorporación esquema Actuador en Profibus. -Incorporación detalles de nombres en presostatos, boyas y pilotos. -Incorporación descripciones básicas de la función de los contactos o elementos que conforman el esquema. -Se incorpora un Reset para los defectos de Sistema desde PLC					
	14	SEP. 2015	G.T.I. GRUPO TECNICOS INSTALACIONES	<input checked="" type="checkbox"/> SUBDIRECCION CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/> AREA CONSERVACIÓN <input type="checkbox"/>		-Incorporación Contacto 4KA en serie con 5KA Y 5KA.1en línea alimentación mando botonera. -Modificación modo emergencia, generando la señal (9.1KA Modo de Emergencia) suma de defecto PLC+Posición Emergencia. -Incorporación de la propuesta de control de niveles digitales Alarma Inundación, Aviso Inundación o Paro Elevadora por inundación.					
	14	SEP. 2015	G.T.I. GRUPO TECNICOS INSTALACIONES	<input checked="" type="checkbox"/> SUBDIRECCION CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/> AREA CONSERVACIÓN <input type="checkbox"/>		- eliminación de ARE para arranques directos y modificación de umbral a 75 kW - Modificación de la representación de los relés electrónicos - Corrección de distintos errores de nomenclatura de borneros - En AE y VF el contactor de línea se mantiene cerrado mientras el AE devuelve confirmación de marcha - Modificación de la acometida. Inclusión de profibus y elimiación de señales analógicasy digitales					
	14	SEP. 2015	G.T.I. GRUPO TECNICOS INSTALACIONES	<input checked="" type="checkbox"/> SUBDIRECCION CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/> AREA CONSERVACIÓN <input type="checkbox"/>		- Incorporación de alimentación externa a VF y AE para el control! OJO OPERACIONES! - Incorporación del relé de emergencia nuevo para evitar fallo - Instrumentación alimentada en 24 Vcc - corrección de NA a NC de los contactos de las temperaturas en la rama 5.1KA					
	15	OCTUBRE 2015	G.T.I. GRUPO TECNICOS INSTALACIONES	<input checked="" type="checkbox"/> SUBDIRECCION CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/> AREA CONSERVACIÓN <input type="checkbox"/>		- Modificación en CCM y PLC. Distribución Alimentación Mando/Maniobra circuito alimentación segura (S.A.I.). La nueva propuesta contempla la alimentación segura mediante SAI externo que no forma parte del propio CCM, sino que se será una alimentación externa al mismo. - Incorporación en CCM de una salida de alimentación segura (desde SAI) a C. de Control (PLC).					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REV	FECHA	PROPUESTA POR:	APROBADO PARA INSTALACIONES CYII	COMENTARIOS MODIFICACIÓN							
15	FEBRERO 2016	G.T.I. GRUPO TECNICOS INSTALACIONES	<input checked="" type="checkbox"/> SUBDIRECCION CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/> AREA CONSERVACIÓN <input type="checkbox"/>	- Modificación pra independizar los estados de funcionamiento de os de control - Colocación de la seta general en la cabecera del CCM porque allí actúa - dejamos el temporizador mecánico???????? - Corrección de errores: 1. cambio 3KM por 1KM en señal a PLC 2. adecuación de contactos Nc y NA en pilotos 3. eliminación de contacto de térmico en AE 4. apantallamiento de cables (excepto toroide ya que viene con el equipo) - Se mantiene la nomenglatura de 5KA para el defecto de PLC, para seguir con el criterio que 5KA en cualquier armario atañe a un defecto eléctrico. -Se cambia unifilar acorde a los cambios de las protecciones en los circuitos de maniobra (Cubículos y Servicios Auxiliares). -Se incorpora temporizador eléctrico para el retardo de la confirmación de marcha del contactor principal.							
15	FEBRERO 2016	G.T.I. GRUPO TECNICOS INSTALACIONES	<input checked="" type="checkbox"/> SUBDIRECCION CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/> AREA CONSERVACIÓN <input type="checkbox"/>	-Se incorpora rele vigilancia de tensión 3Fx. -Se incorpora el arranque tipo AD-Extractor para el extractor de sala. -Se incorpora circuito de maniobra para By Pass externo del SAI							
16	MARZO 2016	G.T.I. GRUPO TECNICOS INSTALACIONES	<input checked="" type="checkbox"/> SUBDIRECCION CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/> AREA CONSERVACIÓN <input type="checkbox"/>	-Se incorpora modificación para que ante defecto eléctrico/mecánico se mantengan las posiciones de remoto/local. -Se incorpora hoja de Leyenda con la simbología utilizada. -Se incorpora contacto de modo carga tubería 45kA en la cadena de disparo de defecto presión mínima. -Se incorpora esquema para acometidas de trafos y GE. -Se incorpora esquema de mando y maniobra para la batería fija de condensadores.							
17	AGOSTO 2016	G.T.I. GRUPO TECNICOS INSTALACIONES	<input checked="" type="checkbox"/> SUBDIRECCION CONSTRUCCIÓN <input type="checkbox"/> AREA CONSERVACIÓN <input type="checkbox"/>								



Función Elementos:

1KM. MARCHA CONTACTOR DE LINEA/GRUPO  
2KM. MARCHA CONTACTOR CALDEO  
3KA. ORDEN DE MARCHA  
3KM. MARCHA CONTACTOR BY PASS  
4KA. SEGURIDAD DE EMERGENCIA  
5KA. DEFECTO ELECTRICO  
5.1KA. DEFECTO MECANICO  
6KA. POSICIÓN LOCAL BOTONERA  
6.1KA. MARCHA LOCAL  
7KM. POSICIÓN LOCAL CCM  
7.1KM. MARCHA LOCAL CCM  
8KA. POSICION REMOTO  
9KA. MODO EMERGENCIA  
12KA.  
13KA.  
14KM.  
15KM. ALARMA INUNDACIÓN  
16KA: CONFIRMACION MARCHA ACCIONAMIENTO  
17KA: SOLICITUD DE MARCHA  
19KA: MARCHA BY PASS  
20KA: CONFIRMACIÓN MARCHA AE/VF  
25KA: CONTACTO SETA PARADA GENERAL

Función Elementos:

S1: PULSADOR DE MARCHA  
S2 PULSADOR DE PARO  
S3: PULSADOR BORRADO DEFECTO INDIVIDUAL  
S4: PULSADOR BORRADO DEFECTOS DE SISTEMA  
S5: SELECTOR VASO DEPOSITO  
S6: PULSADOR PRUEBALAMPARAS  
S7: PULSADOR SUBIR VELOCIDAD  
S8: PULSADOR BAJAR VELOCIDAD  
S9: SELECTOR MODO EMERGENCIA EN AE


Función Protecciones:


1Qx: PROTECCION GENERAL  
2Qx: PROTECCION MANIOBRA  
3Qx: PROTECCION MANDO  
4Qx: PROTECCION TRANSFORMACIÓN  
5Qx: PROTECCION AUXILIARES  
  
1F: PROTECCION TERMICA  
2F: LIMITADOR DE PAR  
3F: VIGILANTE DE TENSIÓN  
  
6F: PROTECCION DIFERENCIAL  
  
11F: RELE PTC  
10F: RELE SONDA HUMEDAD  
20F: RELE VIBRACIONES

Tipo de Cables:

A: Distribución  
Cable RMV–0,6/1KV  
B: Fuerza  
Cable Apantallado ROV–0,6/1KV  
D: Fuerza  
Cable RV–0,6/1KV  
M: Control  
Cable Apantallado VOV–0,6/1KV  
X: Seguridad Intrinseca

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CARACTERÍSTICAS DEL CUADRO C.C.M.'S											
<div>Tensión Potencia:<div>400V<input checked="" type="checkbox"/></div><div>440V<input type="checkbox"/></div><div>500V<input type="checkbox"/></div><div>660V<input type="checkbox"/></div><div><input type="checkbox"/> Trifásica</div><div><input checked="" type="checkbox"/> Trifásica + Neutro</div></div> <div>Frecuencia:<div>50 Hz<input checked="" type="checkbox"/></div><div>60 Hz<input type="checkbox"/></div></div> <div>Régimen de neutro: TT</div> <div>Tensión de Maniobra y Calefacción:<div><input checked="" type="checkbox"/> Trafo en el cuadro 230Vca<input checked="" type="checkbox"/></div></div> <div>Tensión de Mando y Señalización:<div><input checked="" type="checkbox"/> Trafo en el cuadro 24Vca<input checked="" type="checkbox"/></div></div> <div>Rigidez Dieléctrica:<div>Fase a Fase:<div>2.500V (Sin mando)<input checked="" type="checkbox"/></div></div><div>Fase a Fase y Fase a Neutro:<div>2.500V (Sin mando)<input checked="" type="checkbox"/></div></div><div>Fase, Neutro y Tierra:<div>2.500V (Sin mando)<input checked="" type="checkbox"/></div></div></div> <div>Resist. Intensidad Corto-Circuito:<div>J.B.H/J.B.V<div>50 kA<input type="checkbox"/></div><div>100 kA<input checked="" type="checkbox"/></div></div></div> <div>Tensión Nominal Aislamiento:<div>Circuito Principal 1000V 50 Hz</div><div>Circuito Auxiliar 750V 50 Hz</div></div>				<div>Pintura:<div>RAL1028 (paneles y puertas)..<input checked="" type="checkbox"/></div></div> <div>Cable:<div>Sección mínima del cable 1,5 mm<sup>2</sup></div></div> <div>Color:<div>Potencia:<div>Fases : Negro<input checked="" type="checkbox"/></div><div>Neutro: Azul<input checked="" type="checkbox"/></div></div><div>C. Alterna 230V:<div>Fase: Rojo<input checked="" type="checkbox"/></div><div>Común: Rojo<input checked="" type="checkbox"/></div></div><div>C. Alterna 24V:<div>Fase: Marron<input checked="" type="checkbox"/></div><div>Común:Marron<input checked="" type="checkbox"/></div></div><div>C. Continua y contactos libres de potencial:<div>Positivo: Azul<input checked="" type="checkbox"/></div><div>Negativo: Azul<input checked="" type="checkbox"/></div></div><div>Conductores en tensión después del corte:<div>Naranja<input checked="" type="checkbox"/></div></div><div>Masa: Verde-Amarillo<input checked="" type="checkbox"/></div></div> <div>Conforme a Normas:<div>IEC 60439-1</div><div>IEC 60529</div><div>IEC 60068-2-30</div><div>IEC 60068-2-2</div><div>IEC 60068-2-1</div><div>IEC 60068-2-11</div></div>							

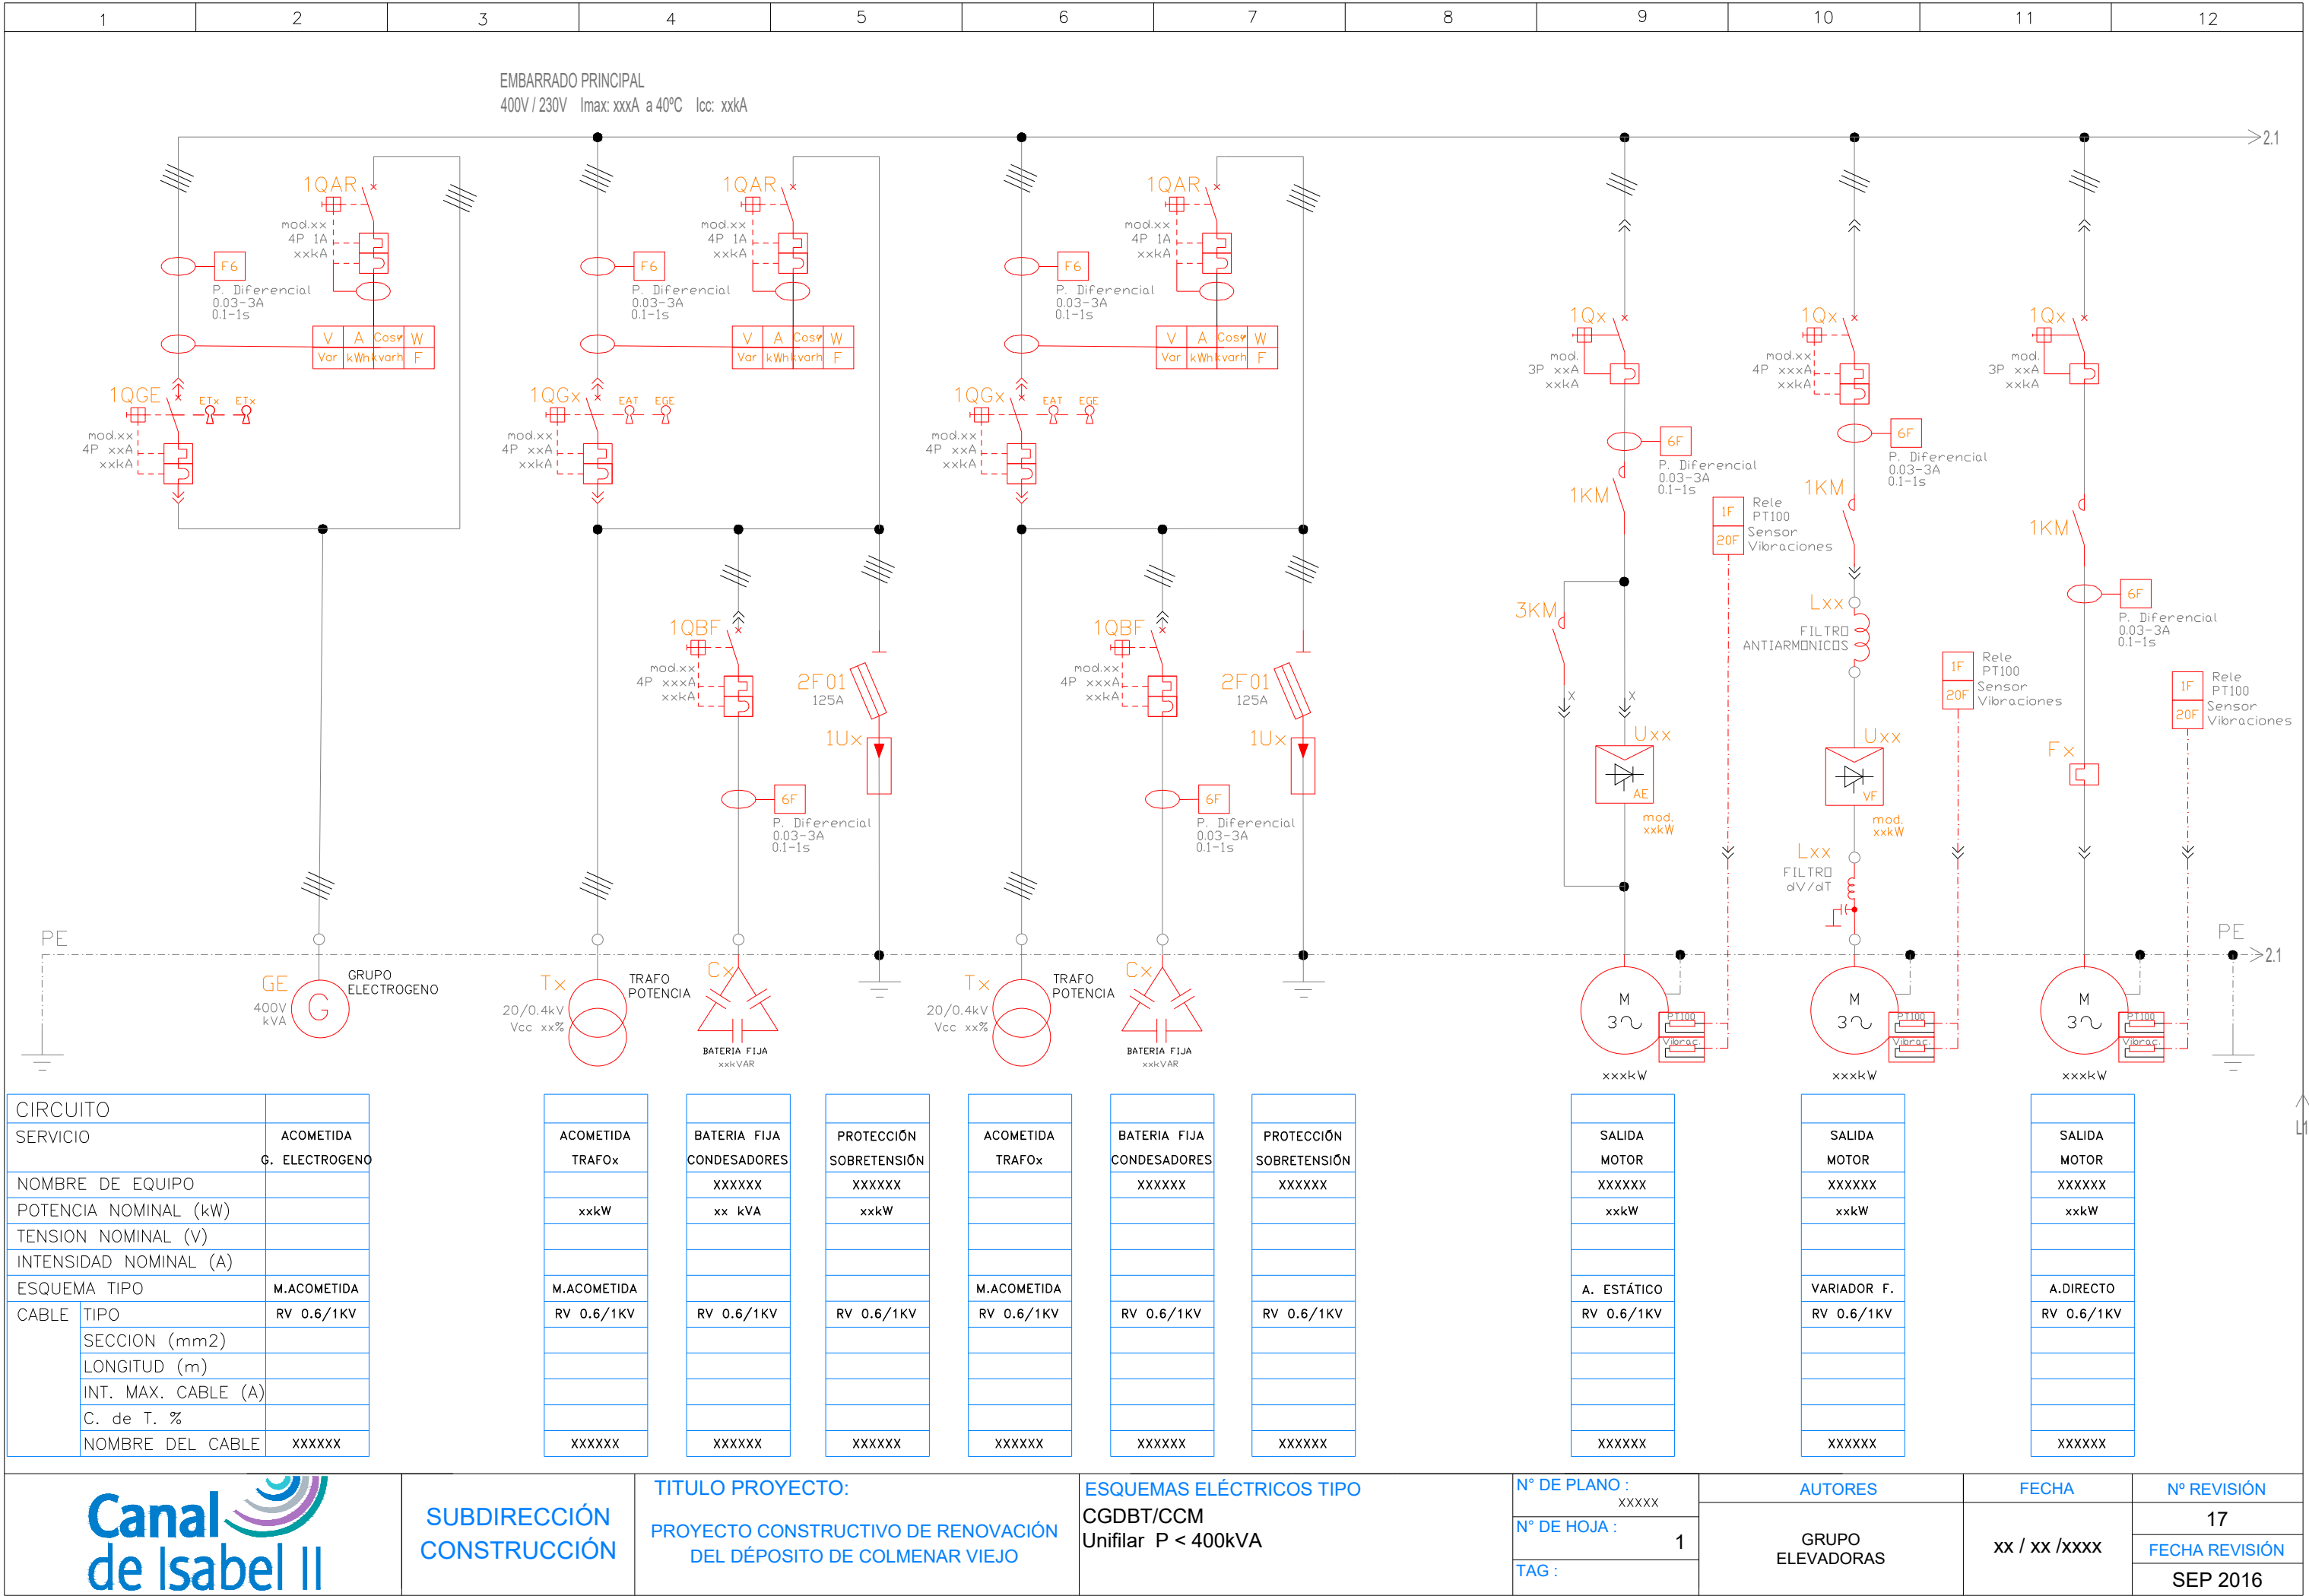

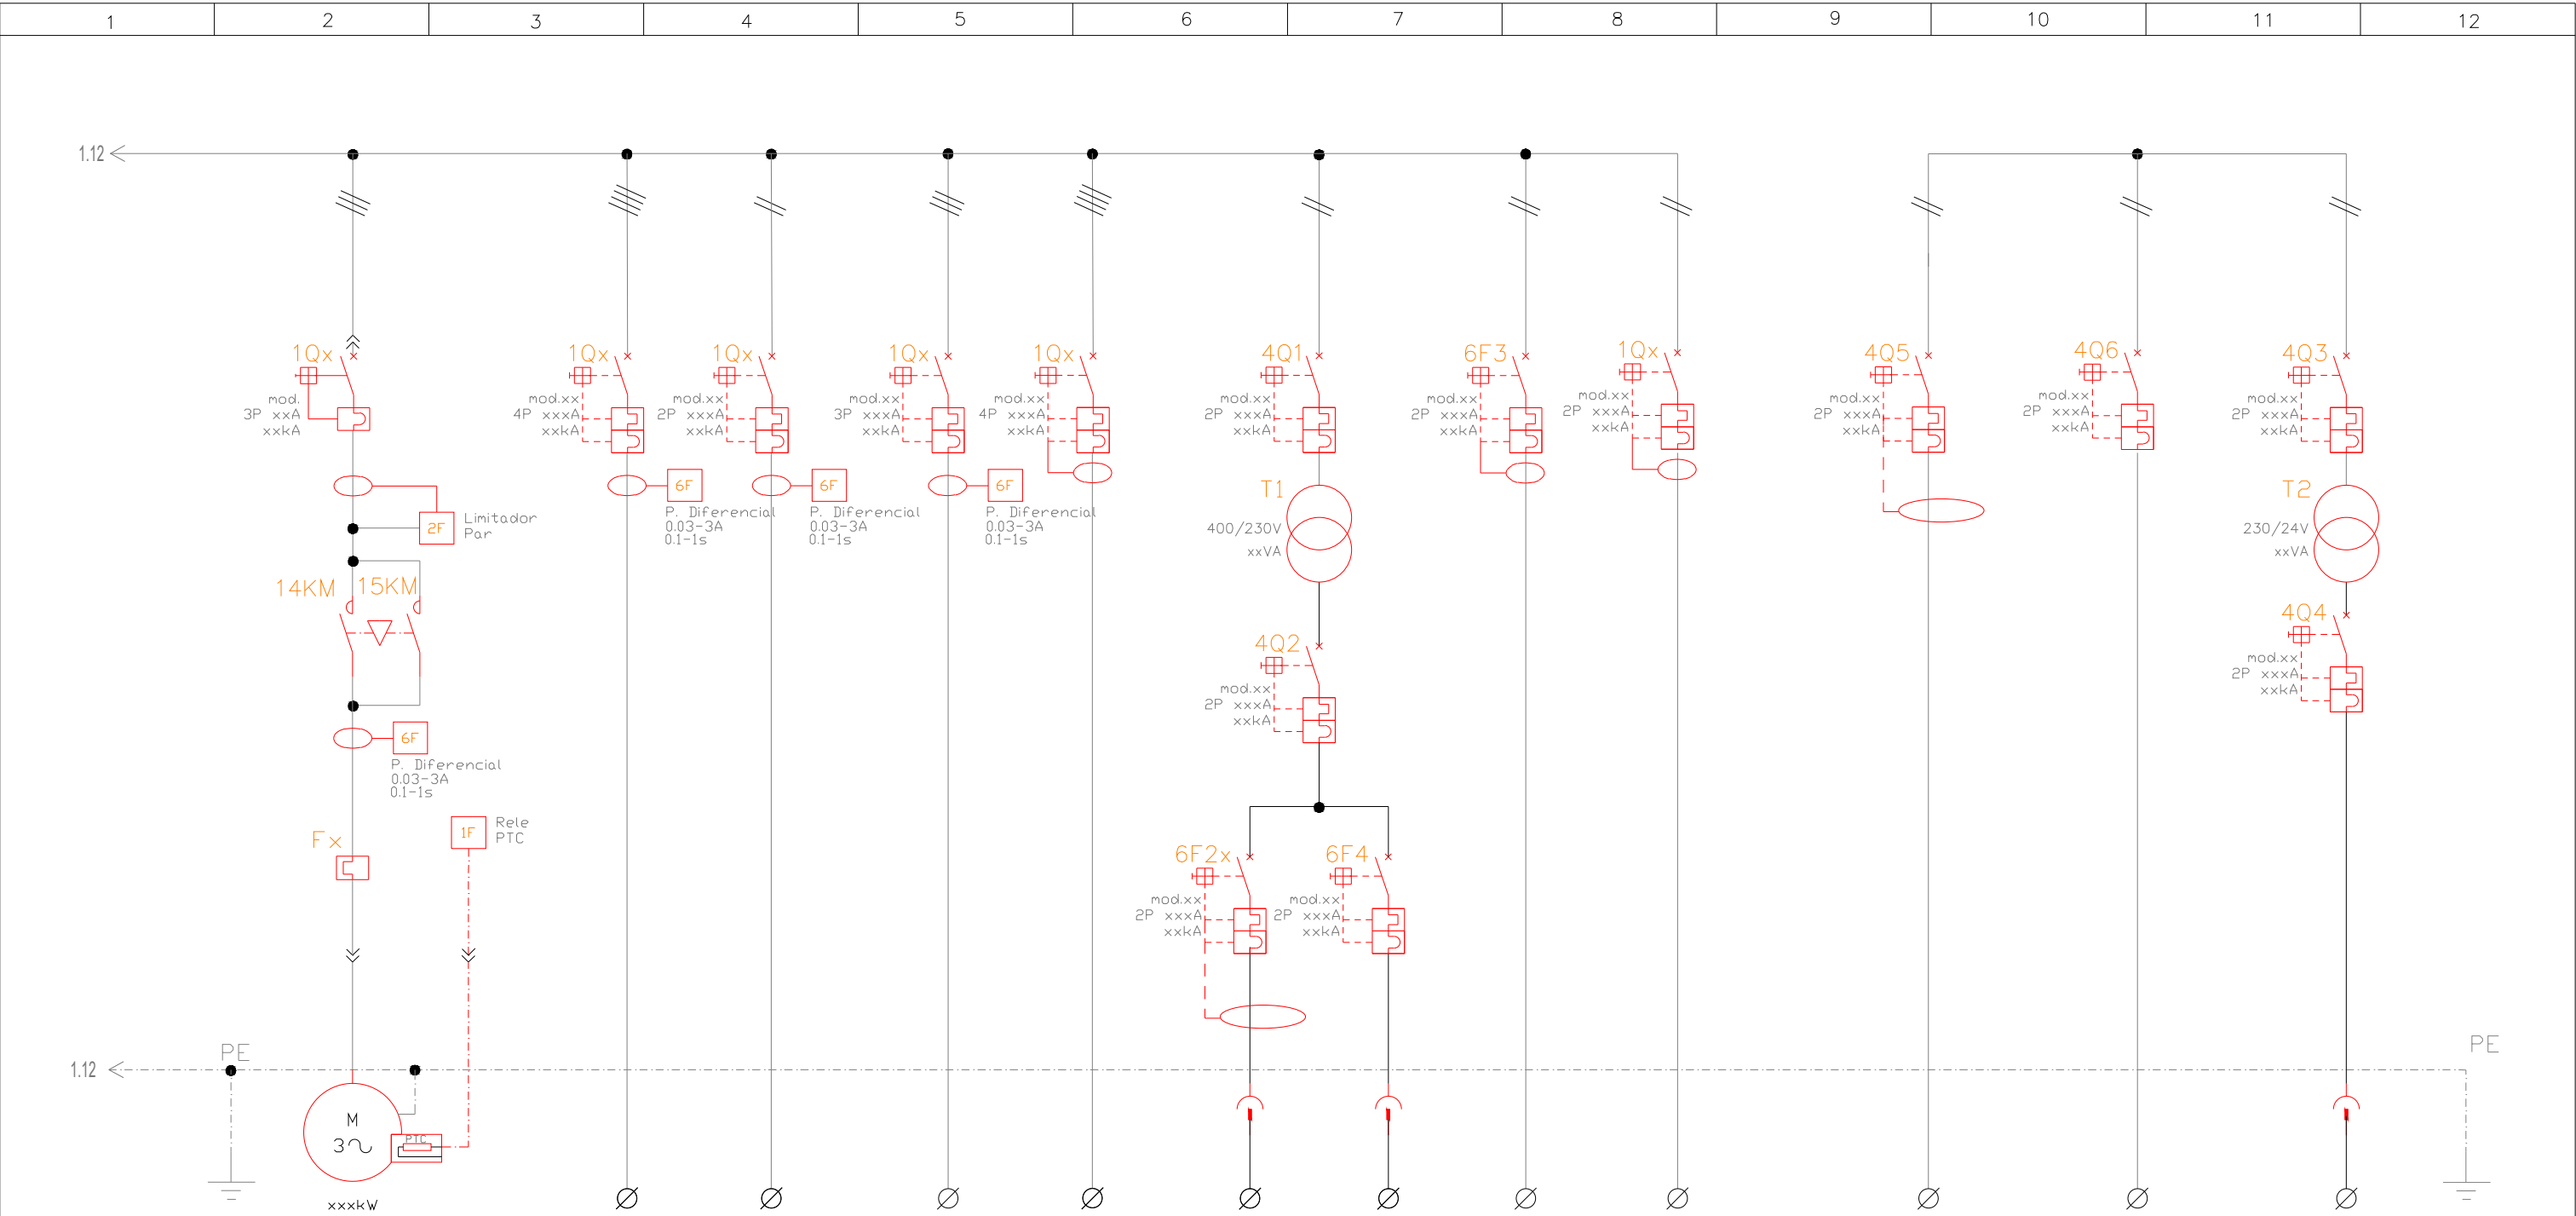

CIRCUITO	
SERVICIO	SALIDA MOTOR
NOMBRE DE EQUIPO	
POTENCIA NOMINAL (kW)	xxkW
TENSION NOMINAL (V)	
INTENSIDAD NOMINAL (A)	
ESQUEMA TIPO	INVERSOR
CABLE TIPO	RV 0.6/1KV
SECCION (mm2)	
LONGITUD (m)	
INT. MAX. CABLE (A)	
C. de T. %	
NOMBRE DEL CABLE	

SALIDA C.G.ALUMBRADO
400/230V
RV 0.6/1KV
XXXXXX

SALIDA C.LOCAL
230V
RV 0.6/1KV
XXXXXX

BAT.AUTOMAT. CONDESADORES
xxxxxxx
400V
RV 0.6/1KV
XXXXXX

SALIDA RESERVA
400/230V
RV 0.6/1KV
XXXXXX

C. MANIOBRA COLUMNA xx
XXXXXX
230VAC
RV 0.6/1KV
XXXXXX

C. MANIOBRA SERV. AUX.
XXXXXX
230VAC
RV 0.6/1KV
XXXXXX

ALIMENTACIÓN SAI
xxxxxxx
230V
RV 0.6/1KV
XXXXXX


SALIDA C.CONTROL (PLC)
xxxxxxx
230V
RV 0.6/1KV
XXXXXX


ENTRADA TENSION SEGURA
xxxxxxx
230V
RV 0.6/1KV
XXXXXX

TENSION SEG. C.CONTROL (PLC)
xxxxxxx
230V
RV 0.6/1KV
XXXXXX

CIRCUITO MANDO 24V
XXXXXX
230V
RV 0.6/1KV
XXXXXX



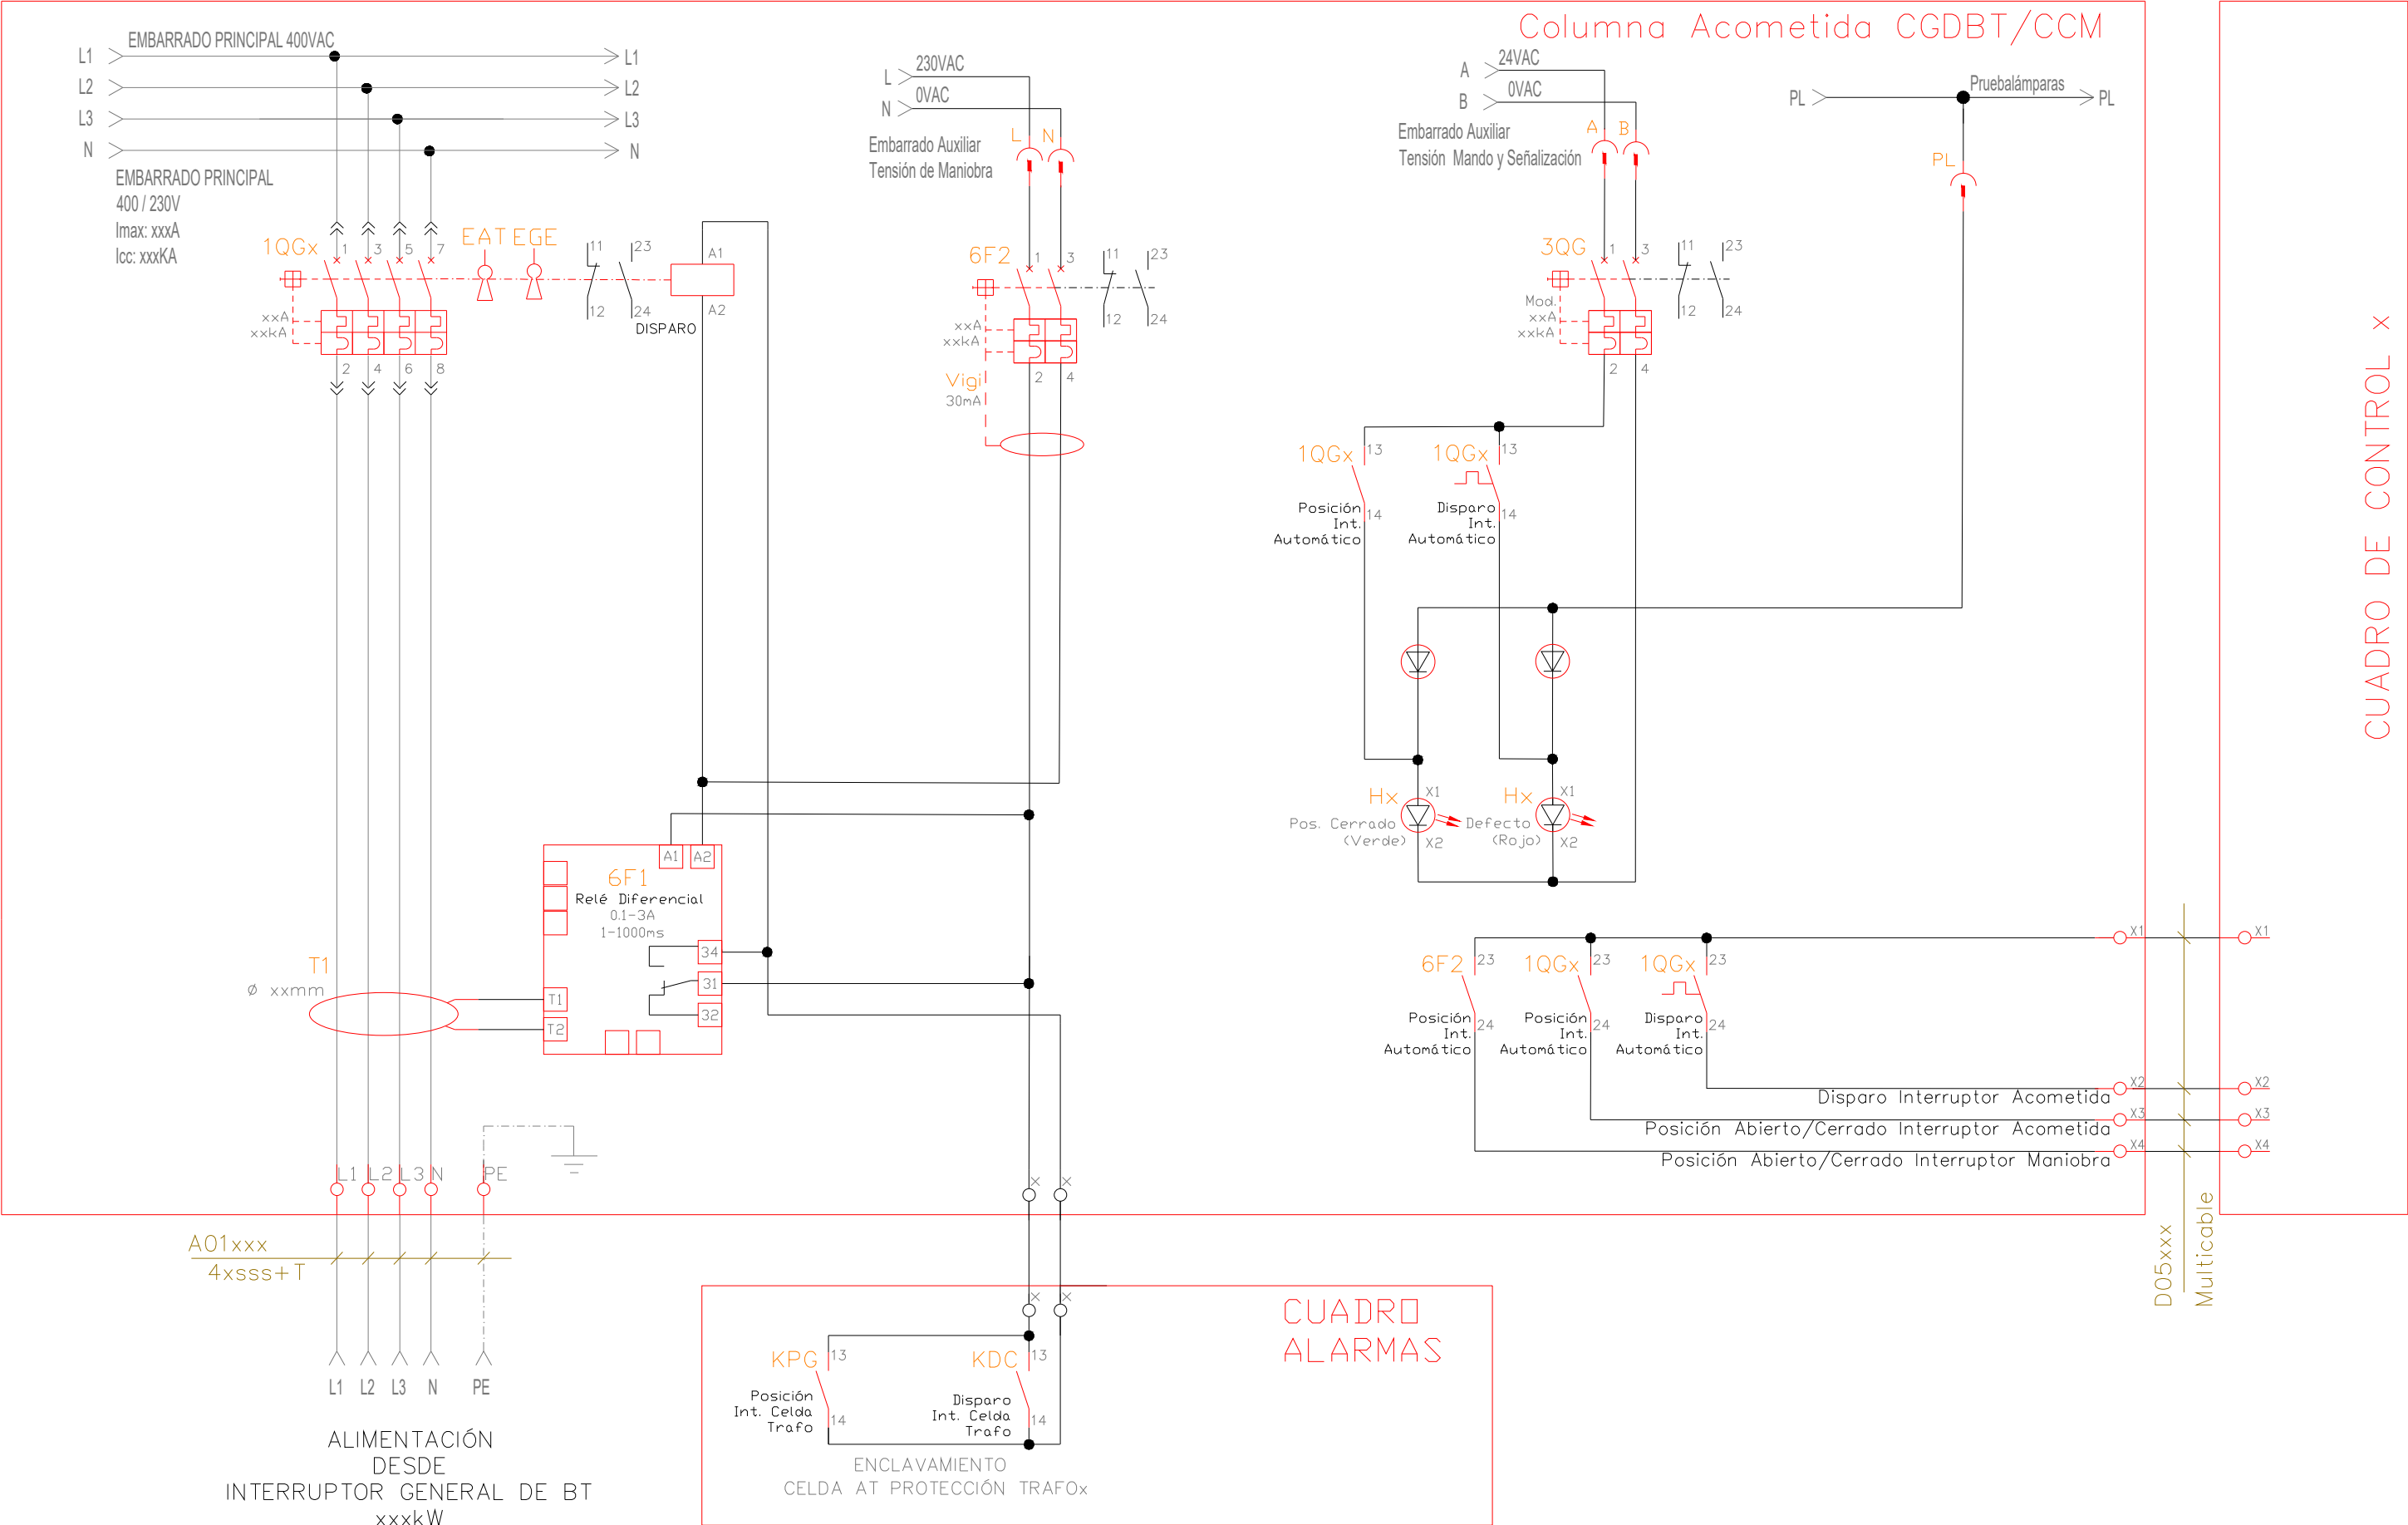

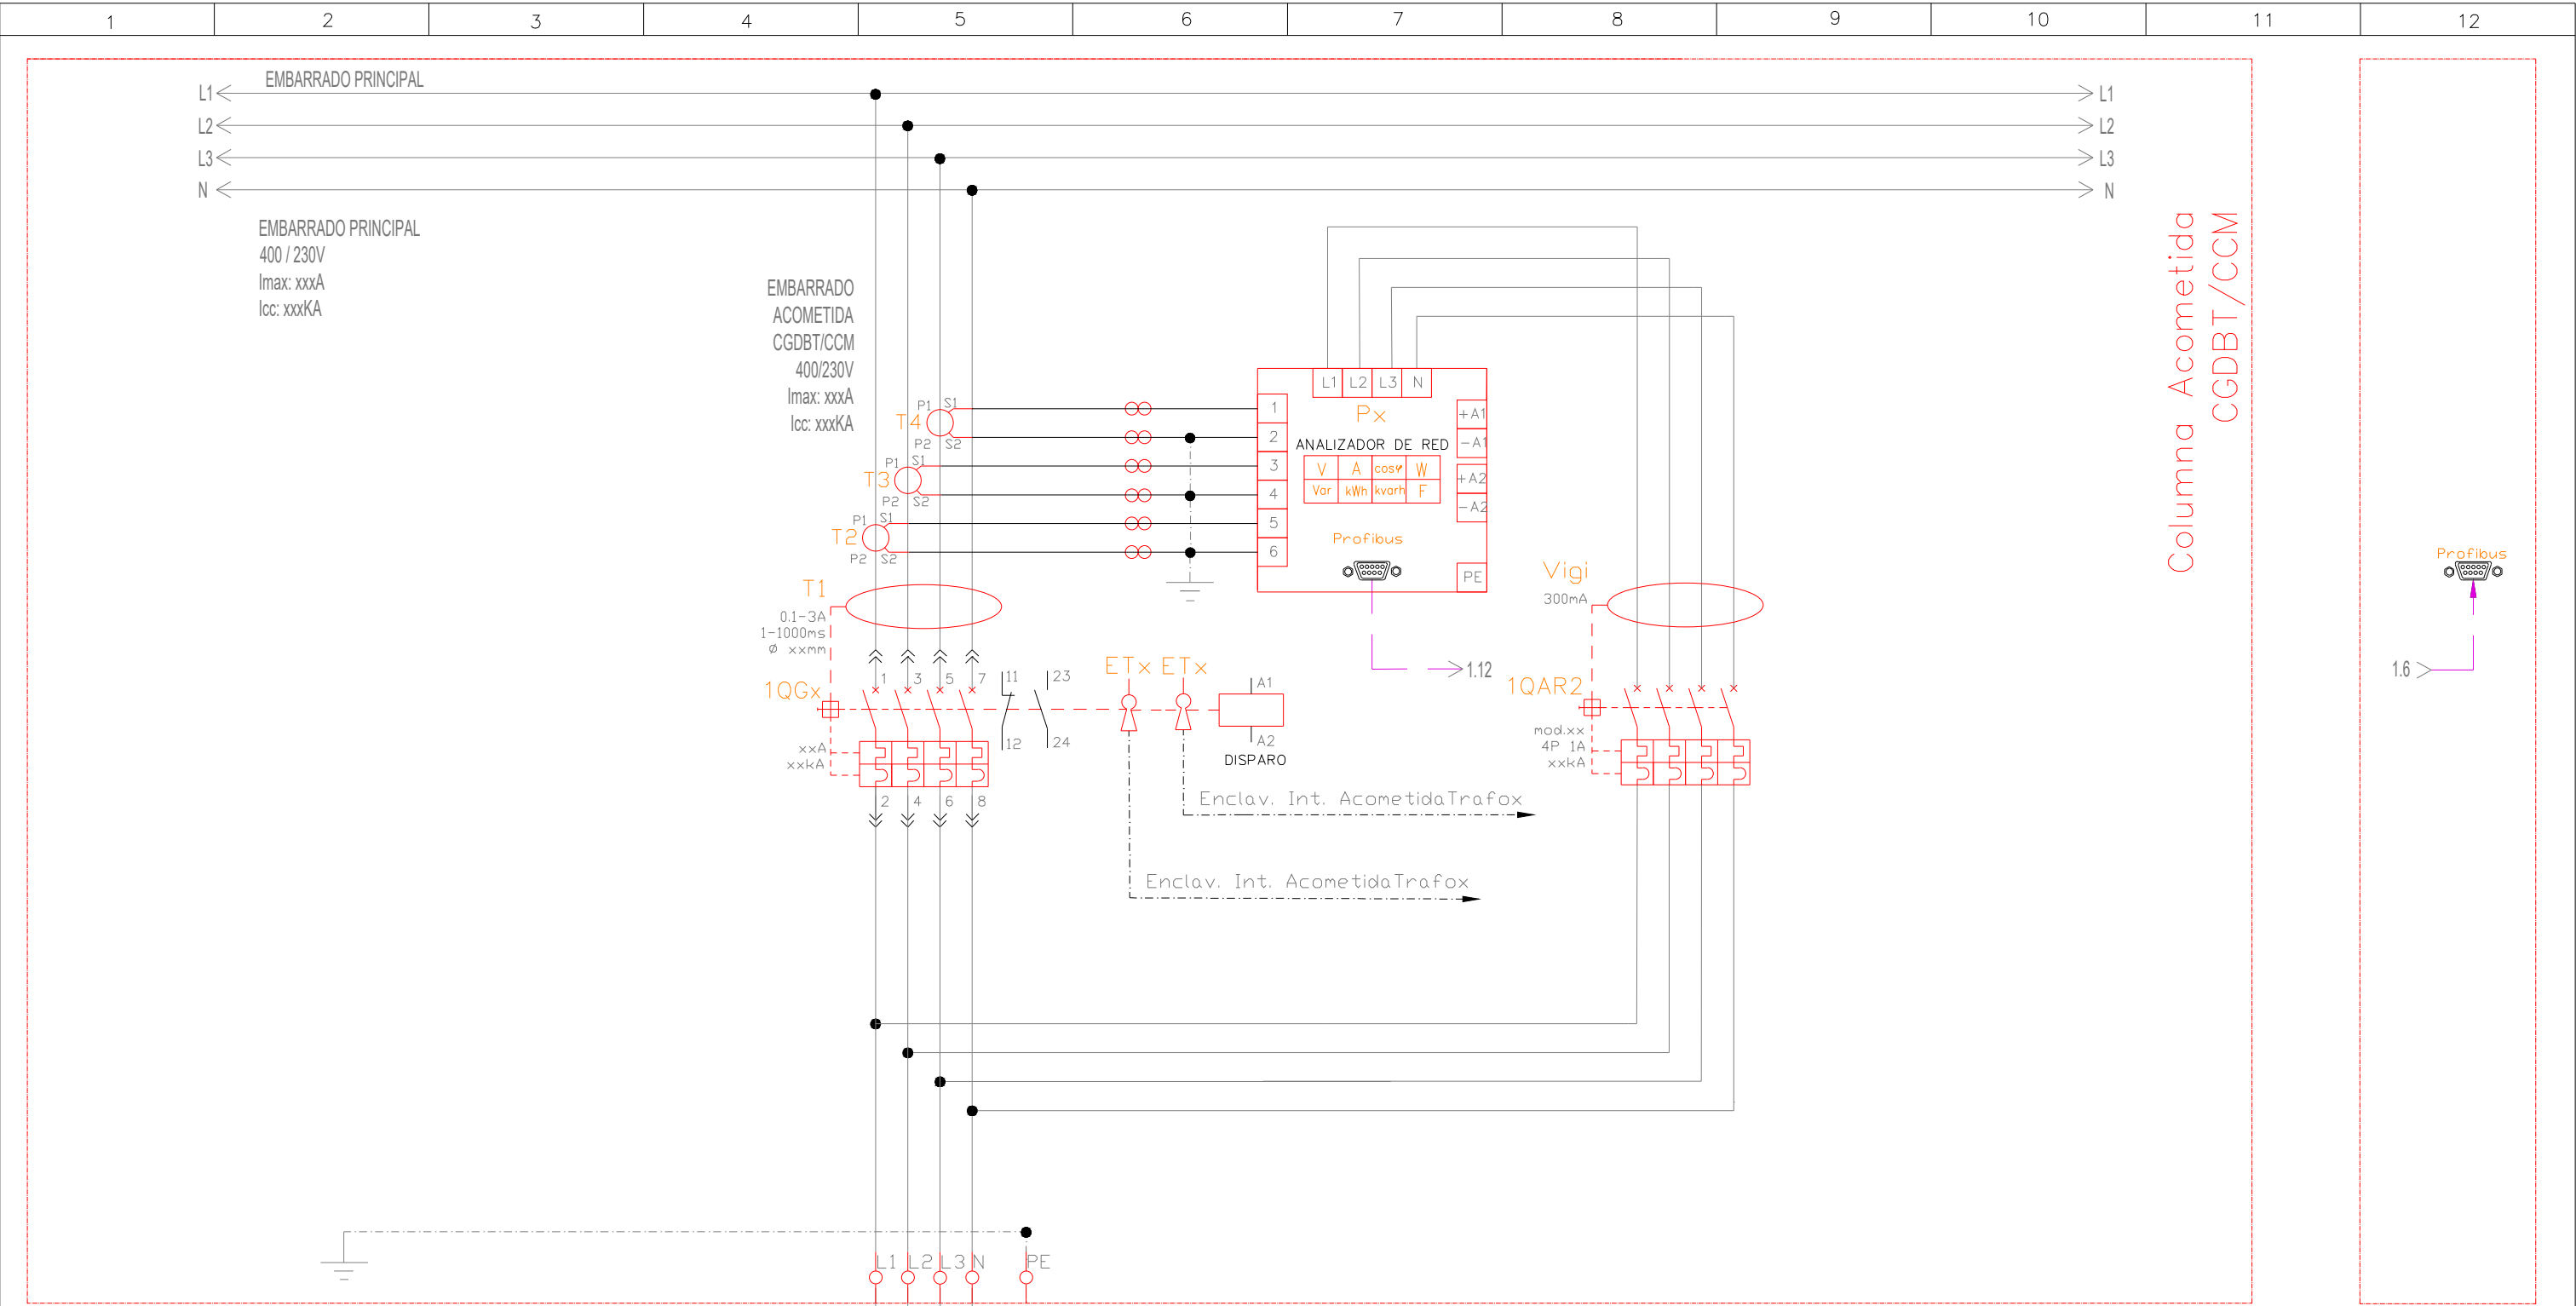

Columna Acometida  
CGDBT/CCM


Profibus  
1.6

GRUPO ELECTROGENO


ALIMENTACIÓN  
DESDE  
GRUPO ELECTROGENO  
xxxkW







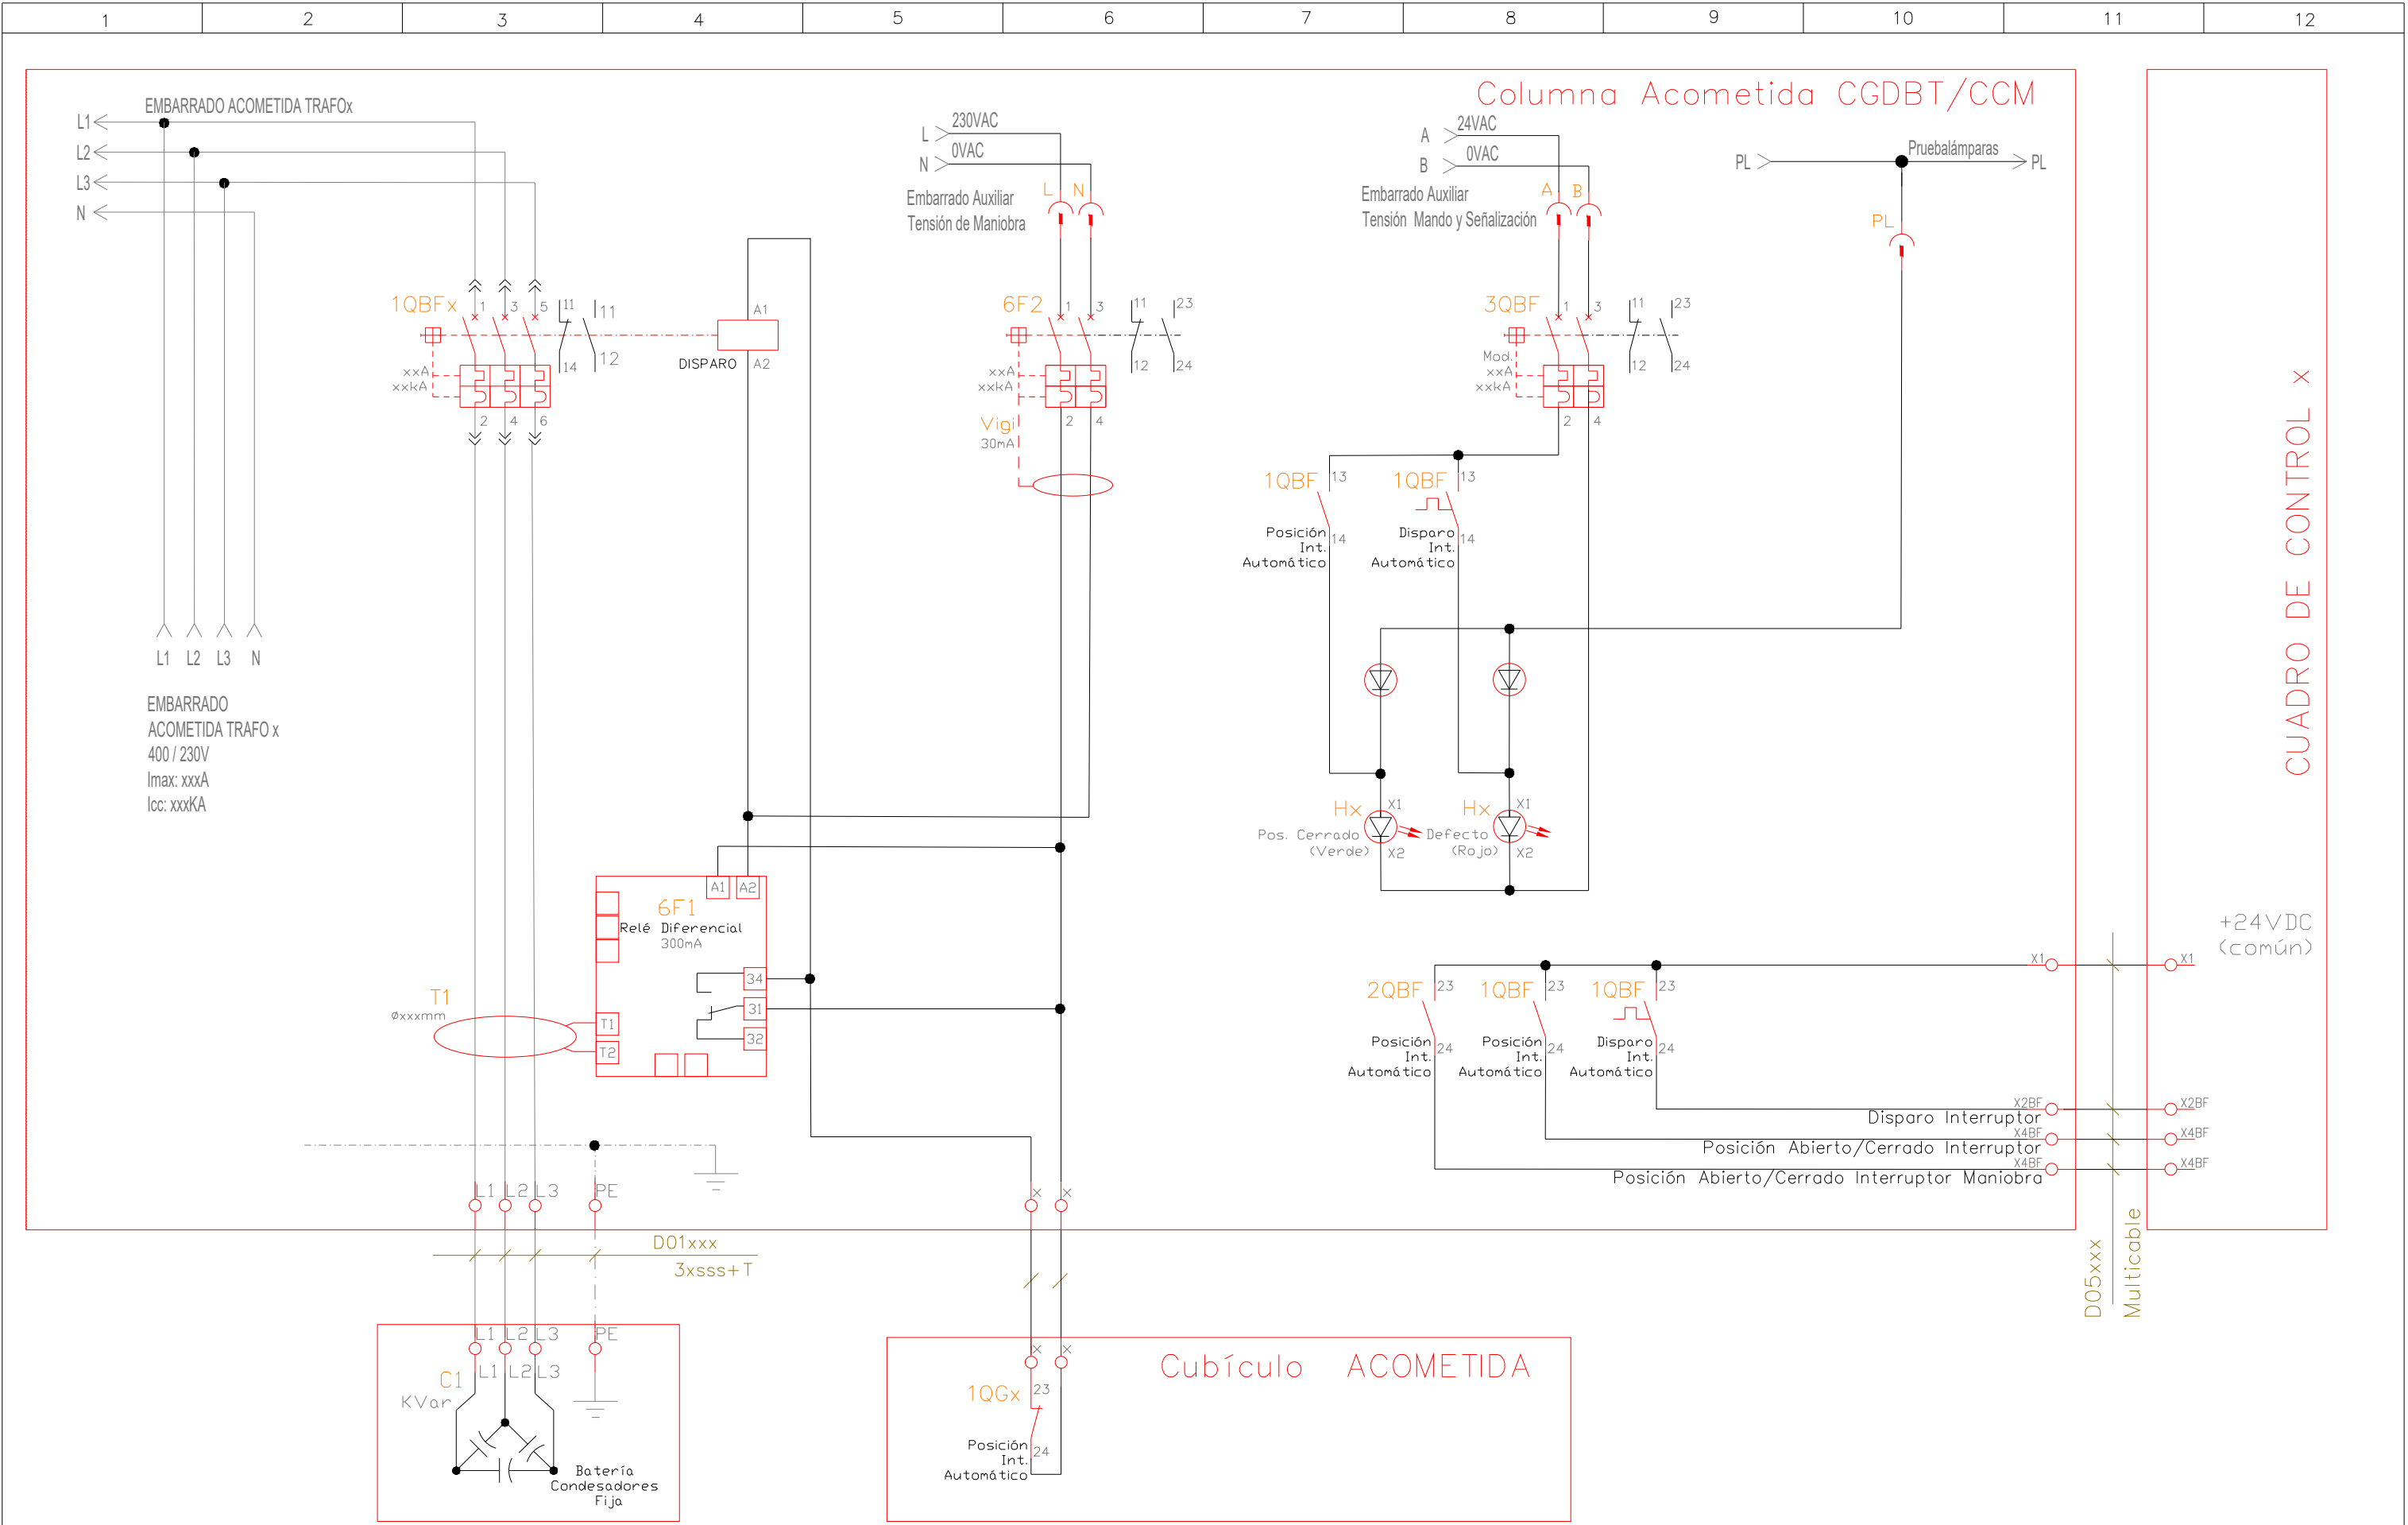



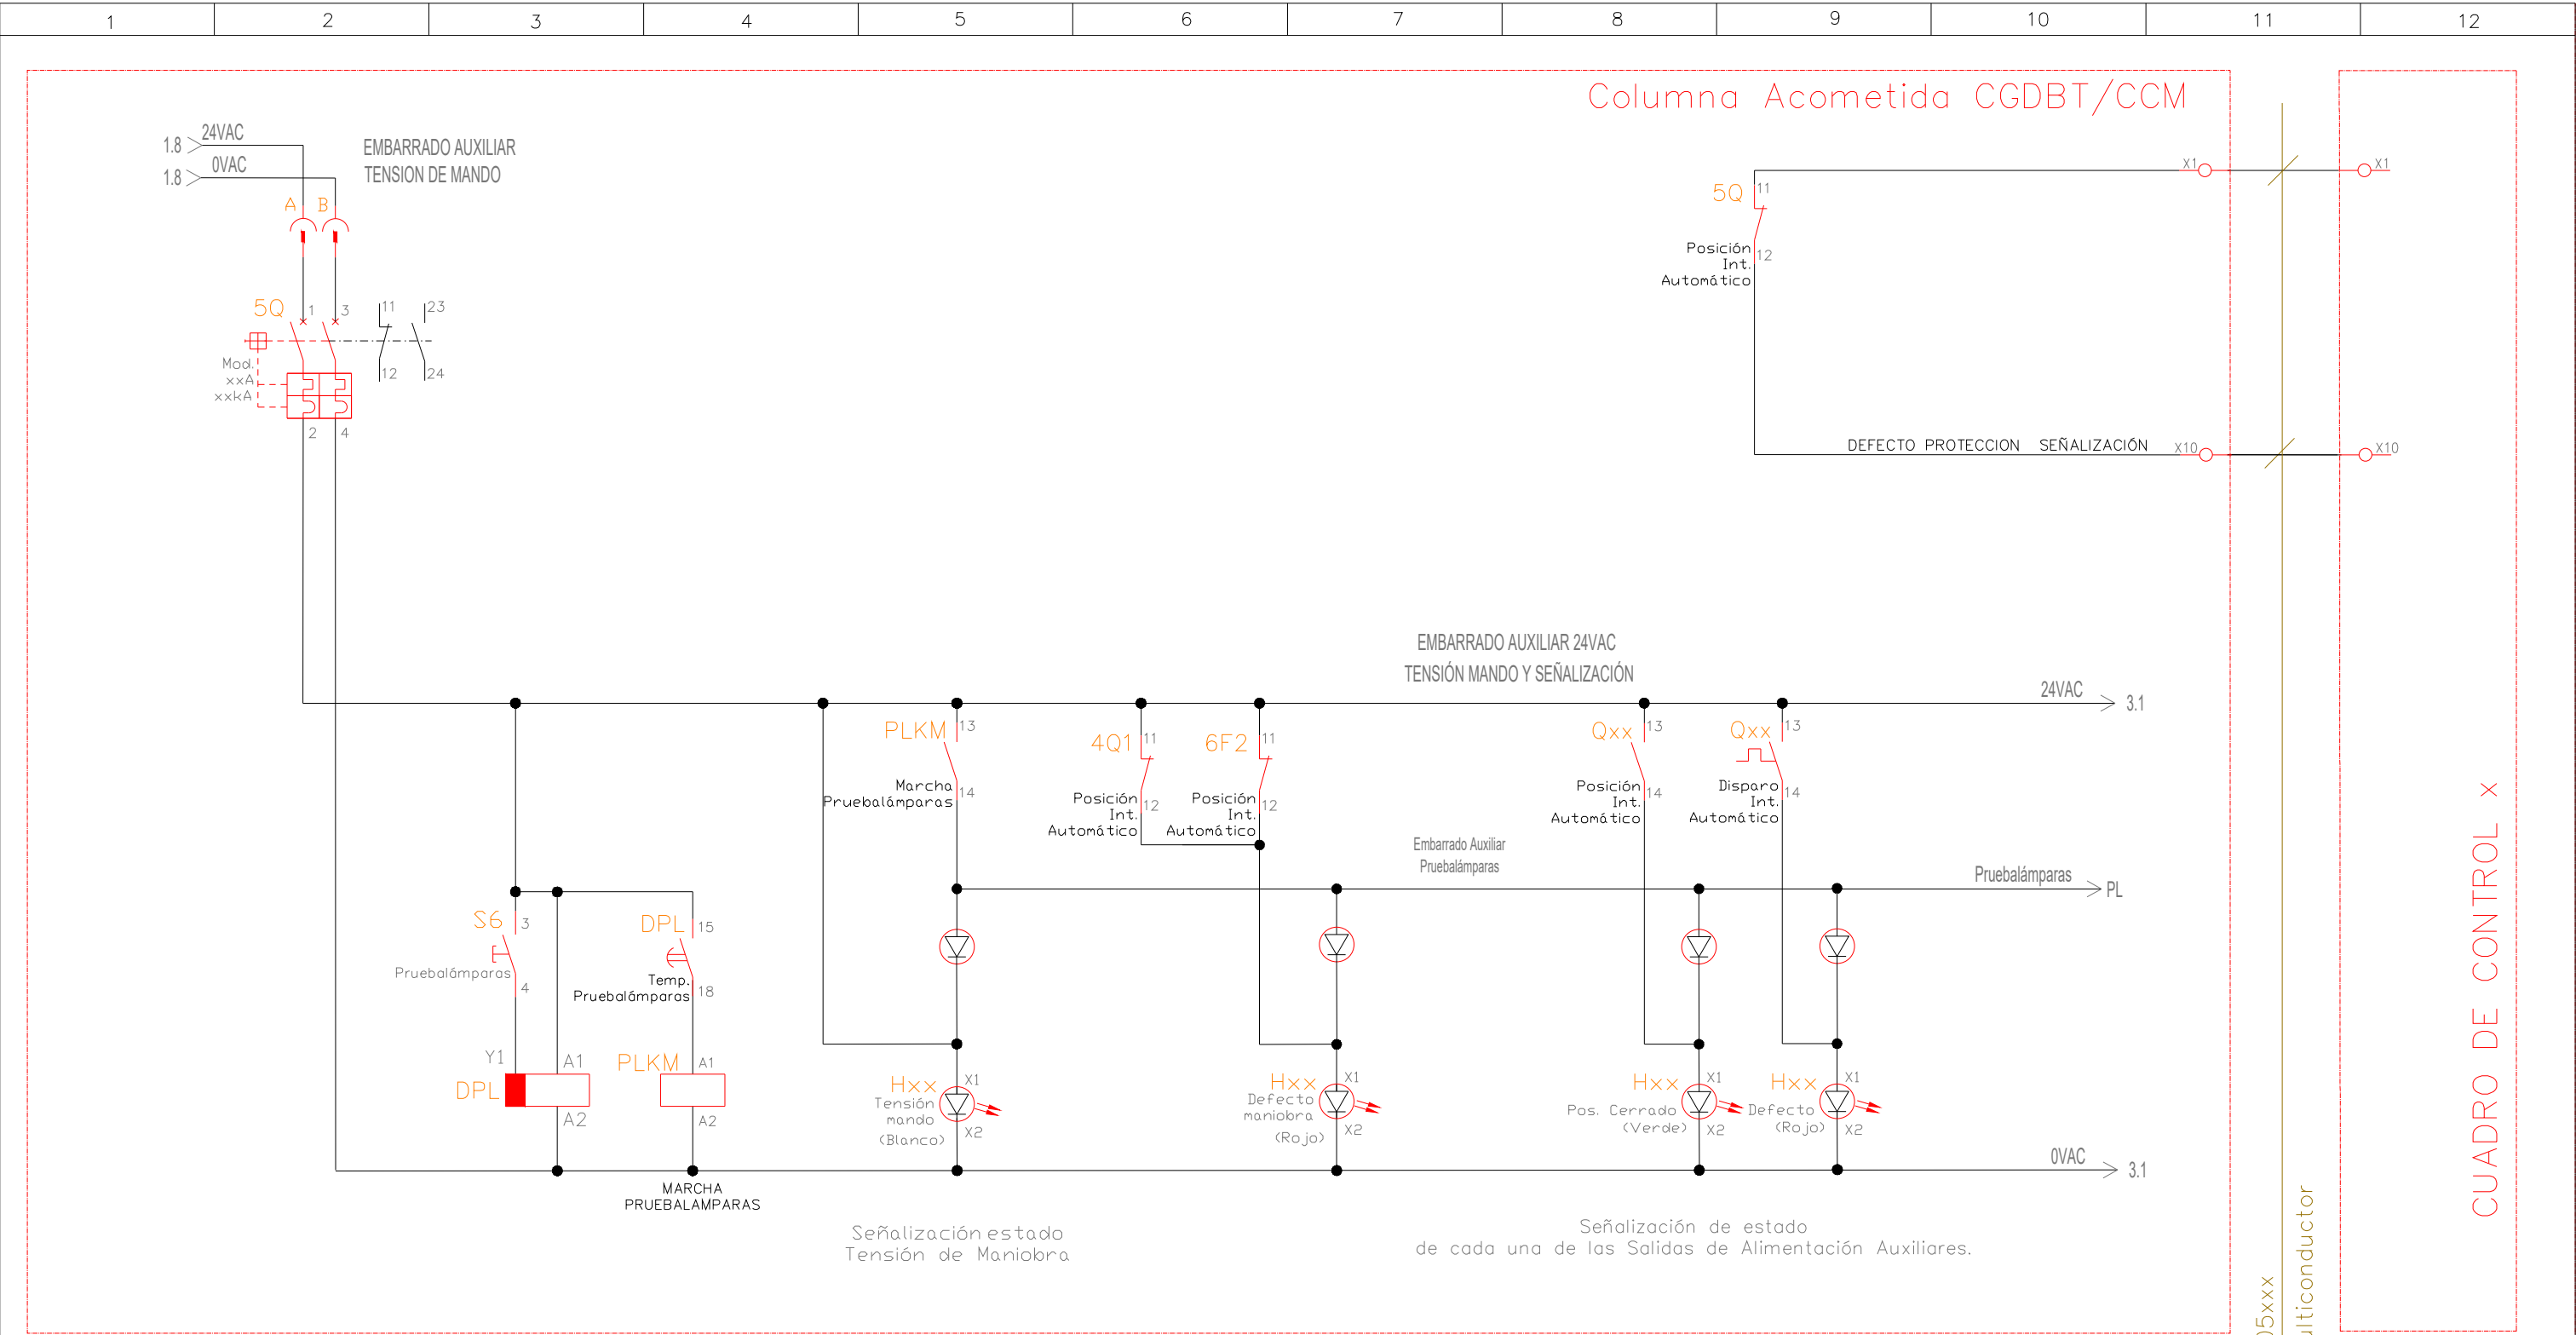

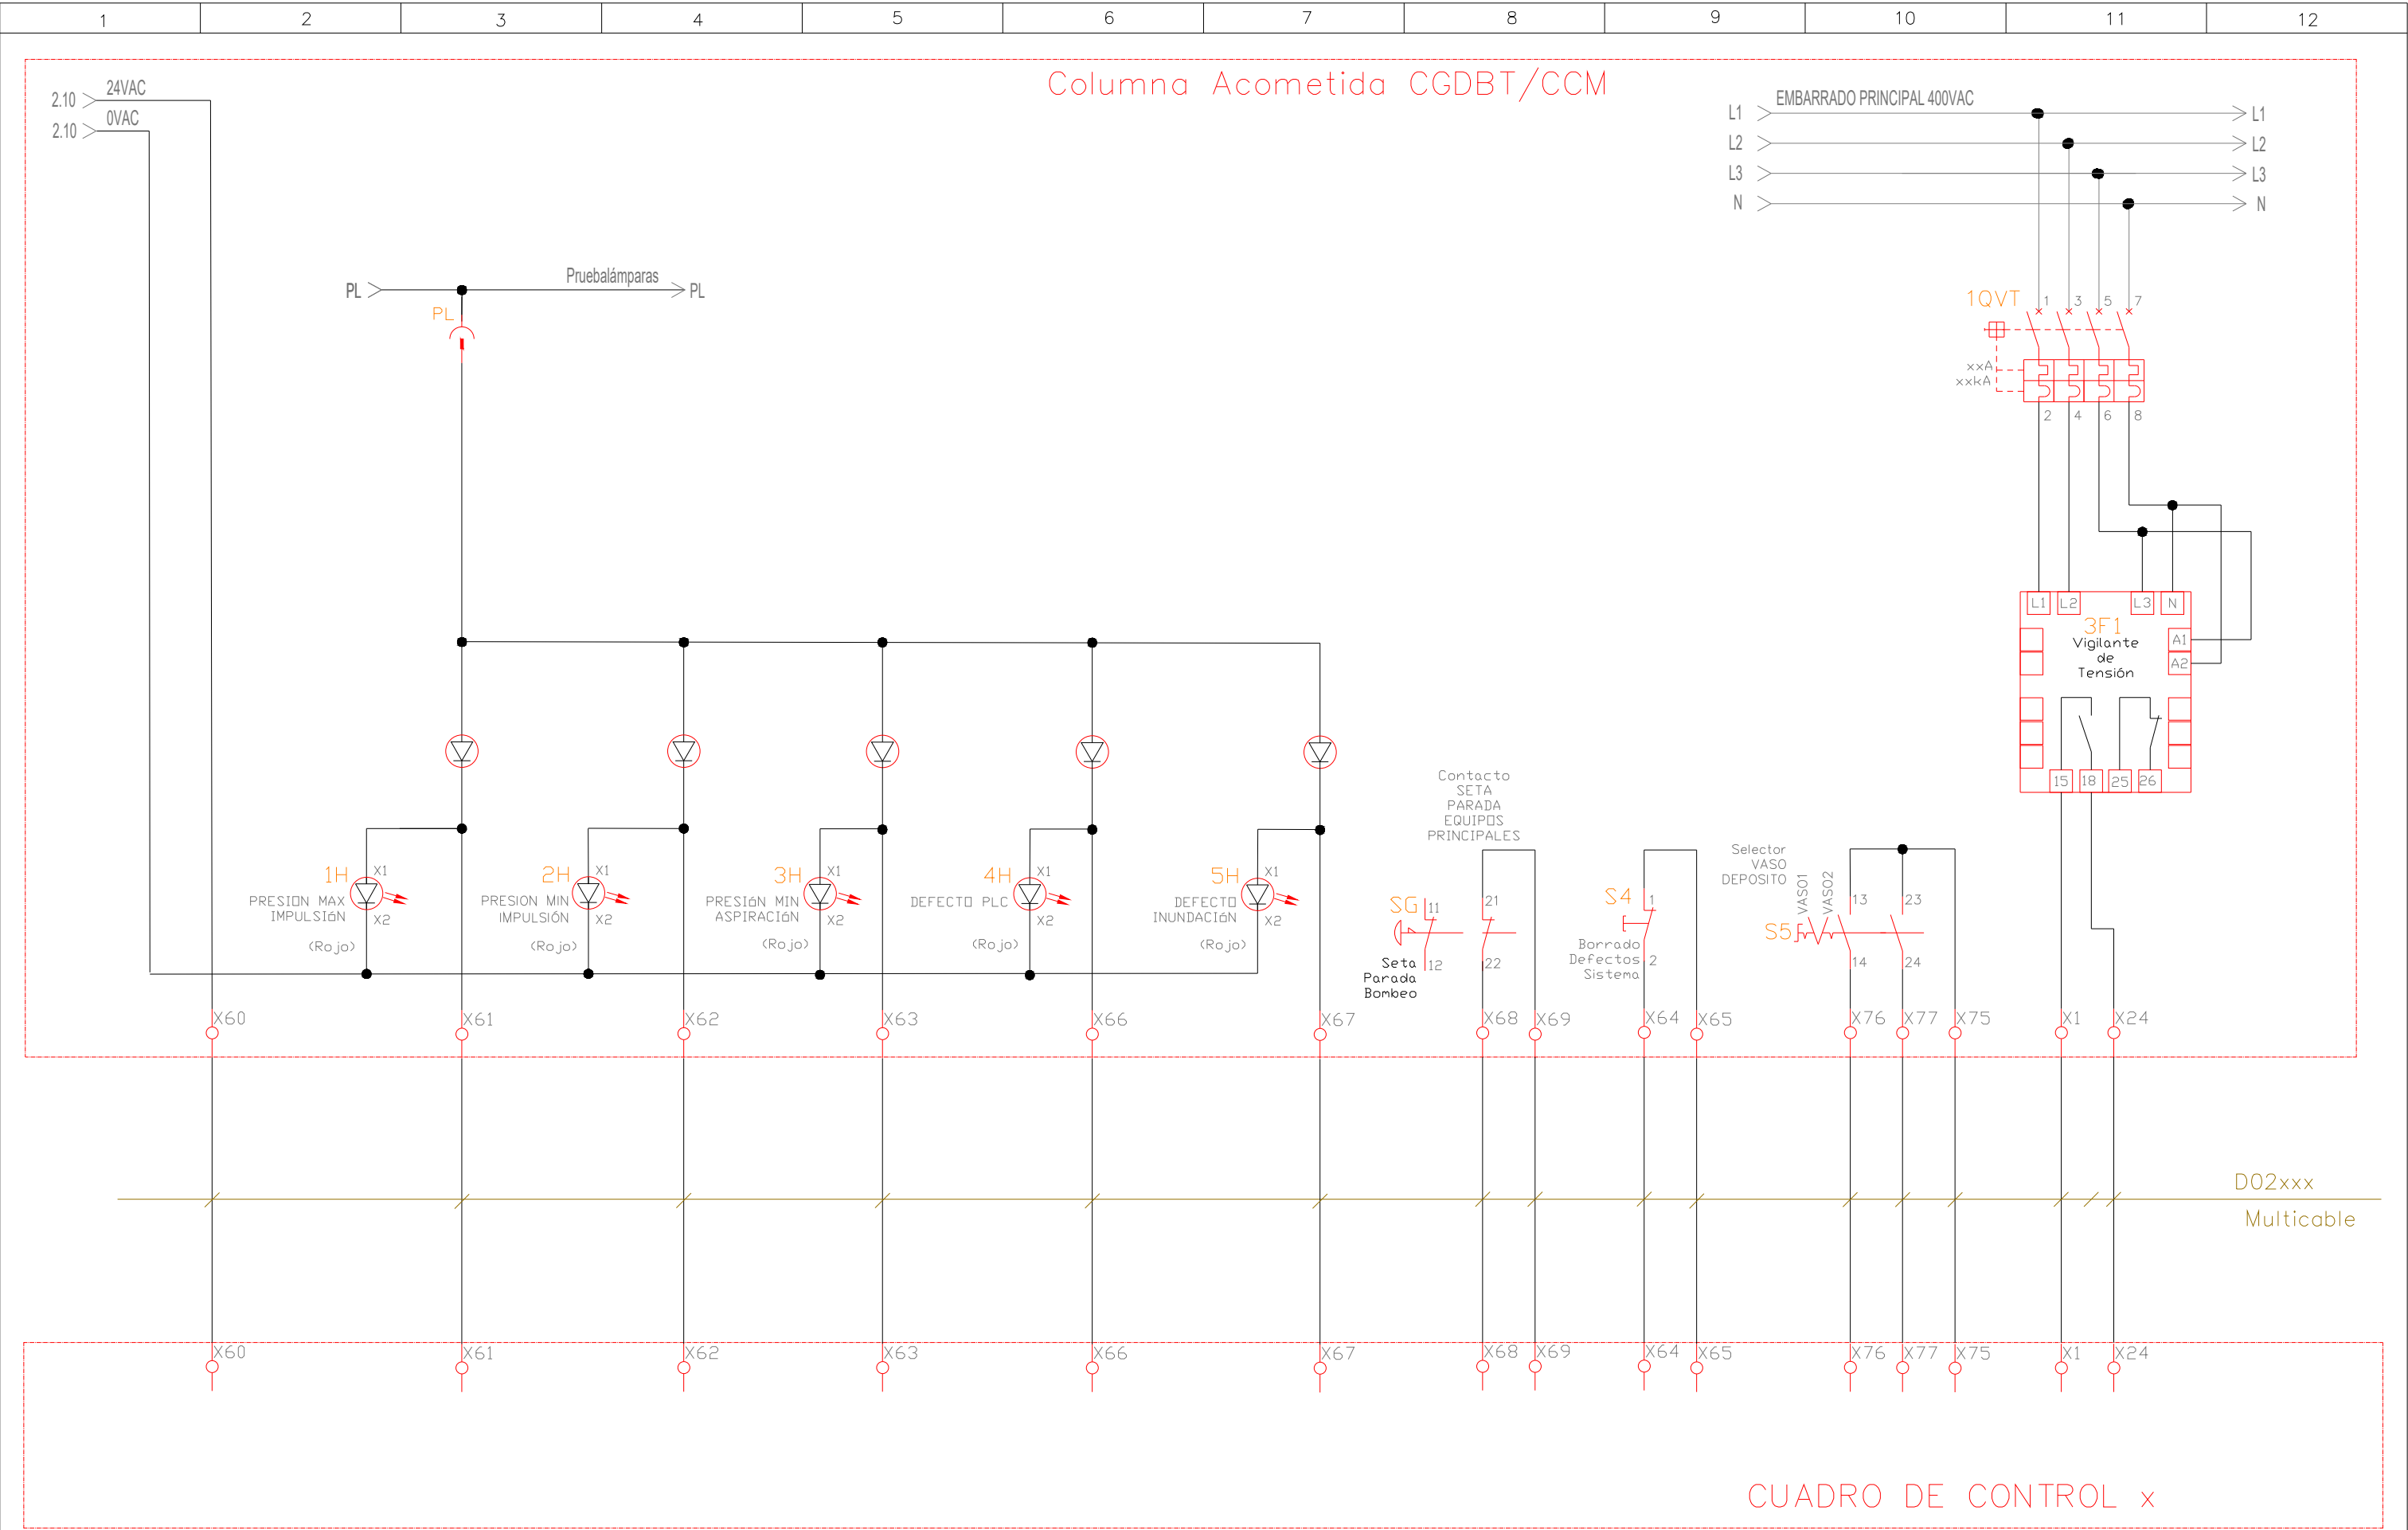

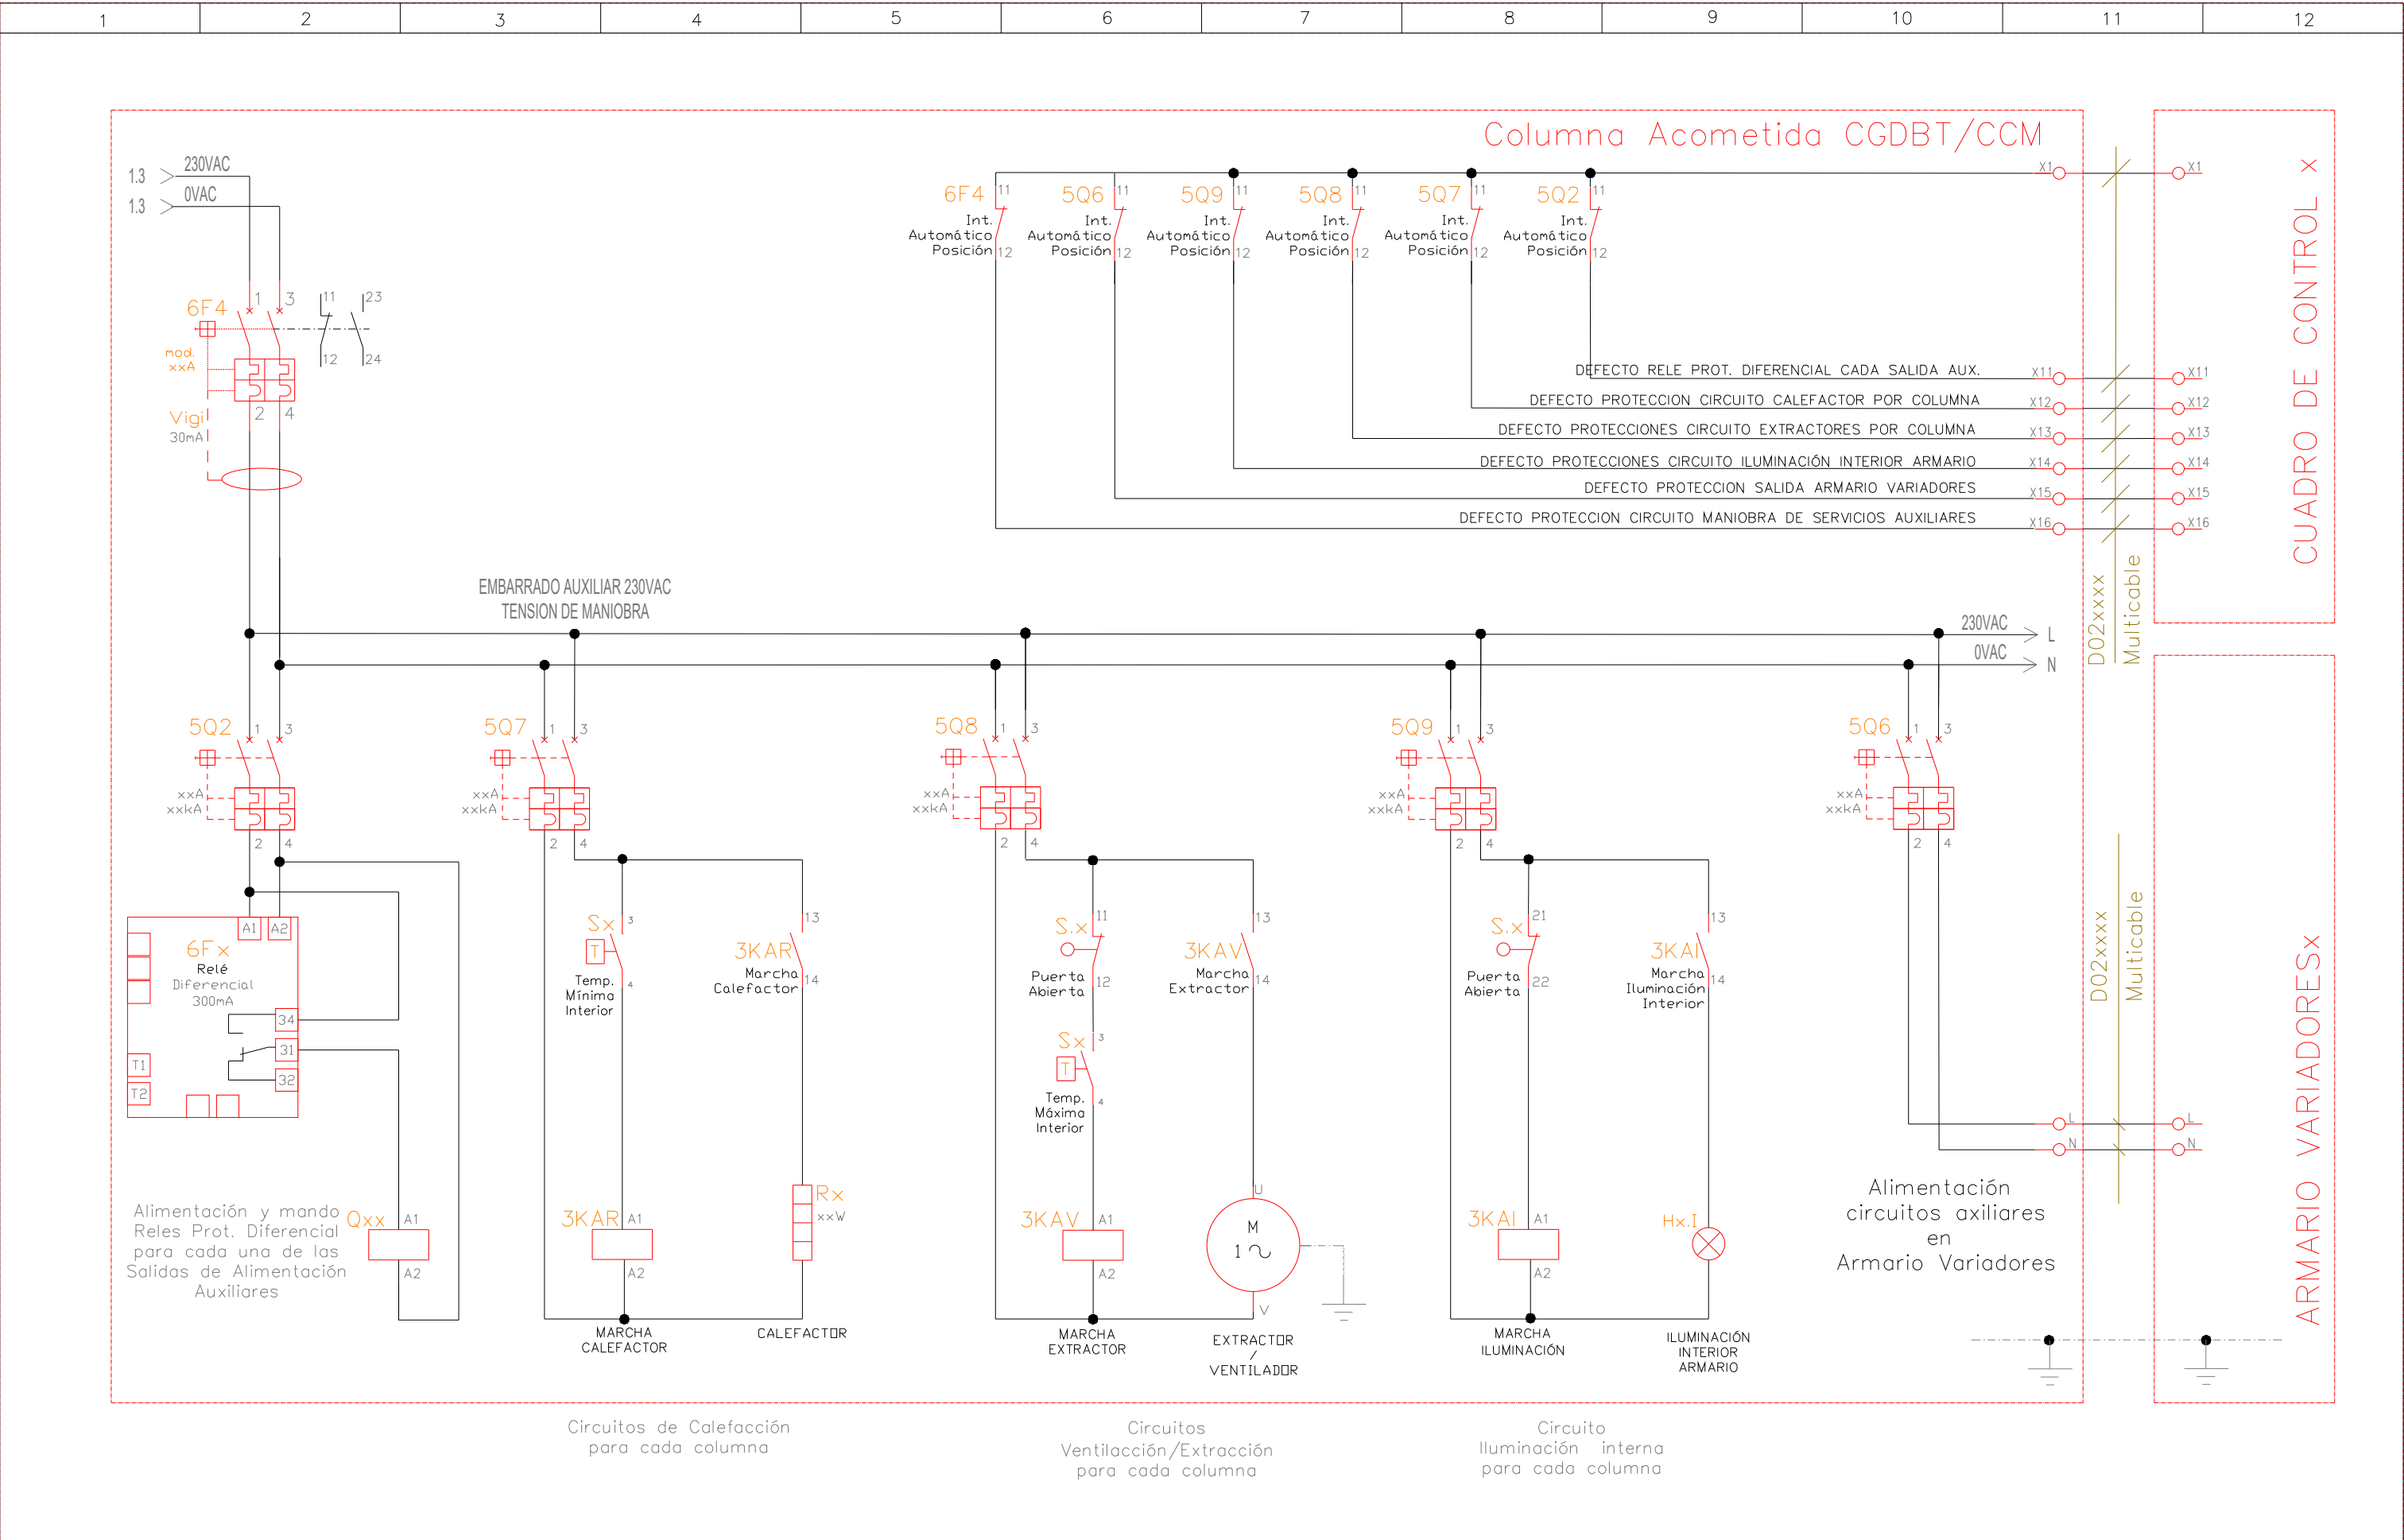

3KAI

Marcha

Iluminación

Interior

S.x

Puerta

Abierta

21

22

13

14

MARCHA

ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN

INTERIOR

ARMARIO

Hx.I

5Q6

xxA

xxkA

230VAC

0VAC

L

N

Alimentación

circuitos auxiliares

en

Armario Variadores

Columna Acometida CGDBT/CCM

6F4

Int.

Automático

Posición

11

12

5Q6

Int.

Automático

Posición

11

12

5Q9

Int.

Automático

Posición

11

12

5Q8

Int.

Automático

Posición

11

12

5Q7

Int.

Automático

Posición

11

12

5Q2

Int.

Automático

Posición

11

12

DEFECTO RELE PROT. DIFERENCIAL CADA SALIDA AUX.

DEFECTO PROTECCION CIRCUITO CALEFACTOR POR COLUMNA

DEFECTO PROTECCIONES CIRCUITO EXTRACTORES POR COLUMNA

DEFECTO PROTECCIONES CIRCUITO ILUMINACIÓN INTERIOR ARMARIO

DEFECTO PROTECCION SALIDA ARMARIO VARIADORES

DEFECTO PROTECCION CIRCUITO MANIOBRA DE SERVICIOS AUXILIARES

X1

X11

X12

X13

X14

X15

X16


D02xxxx

Multicable

CUADRO DE CONTROL

ARMARIO VARIADORESx



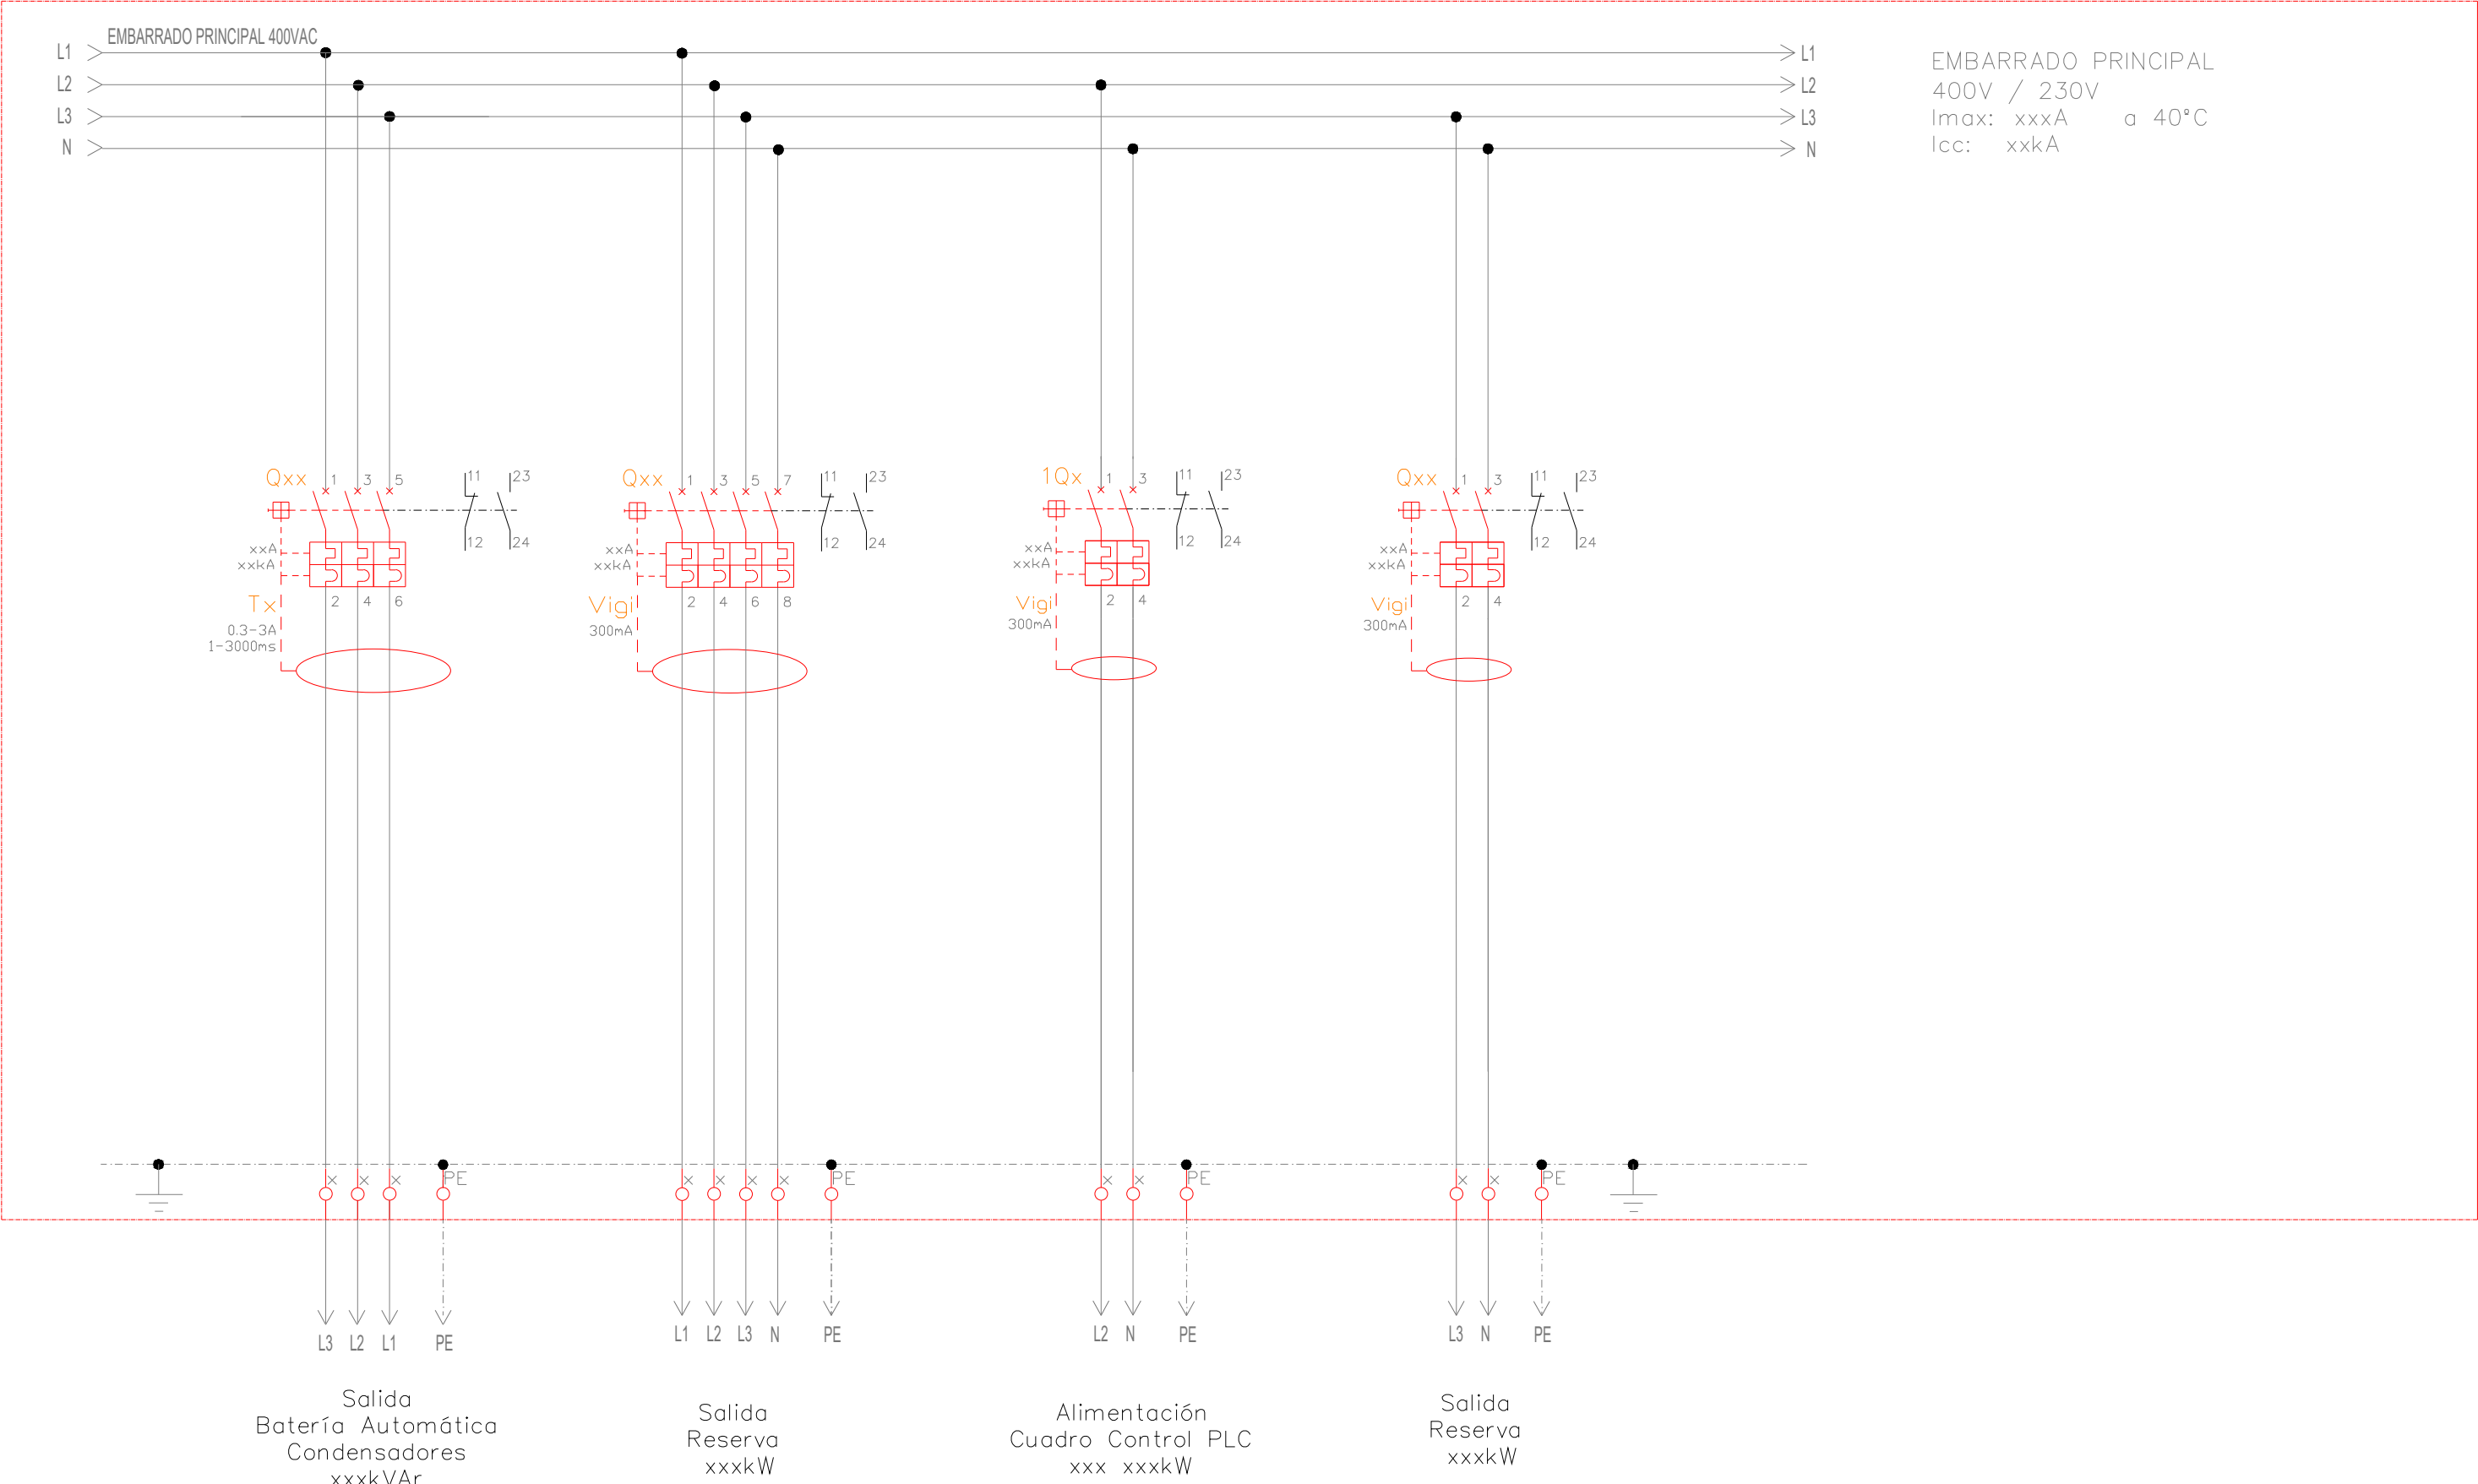

PE

L3

L2

L1

PE

Salida  
Batería Automática  
Condensadores  
xxxkVAr

PE

L1

L2

L3

N

PE

Salida  
Reserva  
xxxkW

PE

L2

N

PE

Alimentación  
Cuadro Control PLC  
xxx xxxkW

PE


L3

N


PE


Salida  
Reserva  
xxxkW


EMBARRADO PRINCIPAL  
400V / 230V  
Imax: xxxA a 40°C  
Icc: xxkA

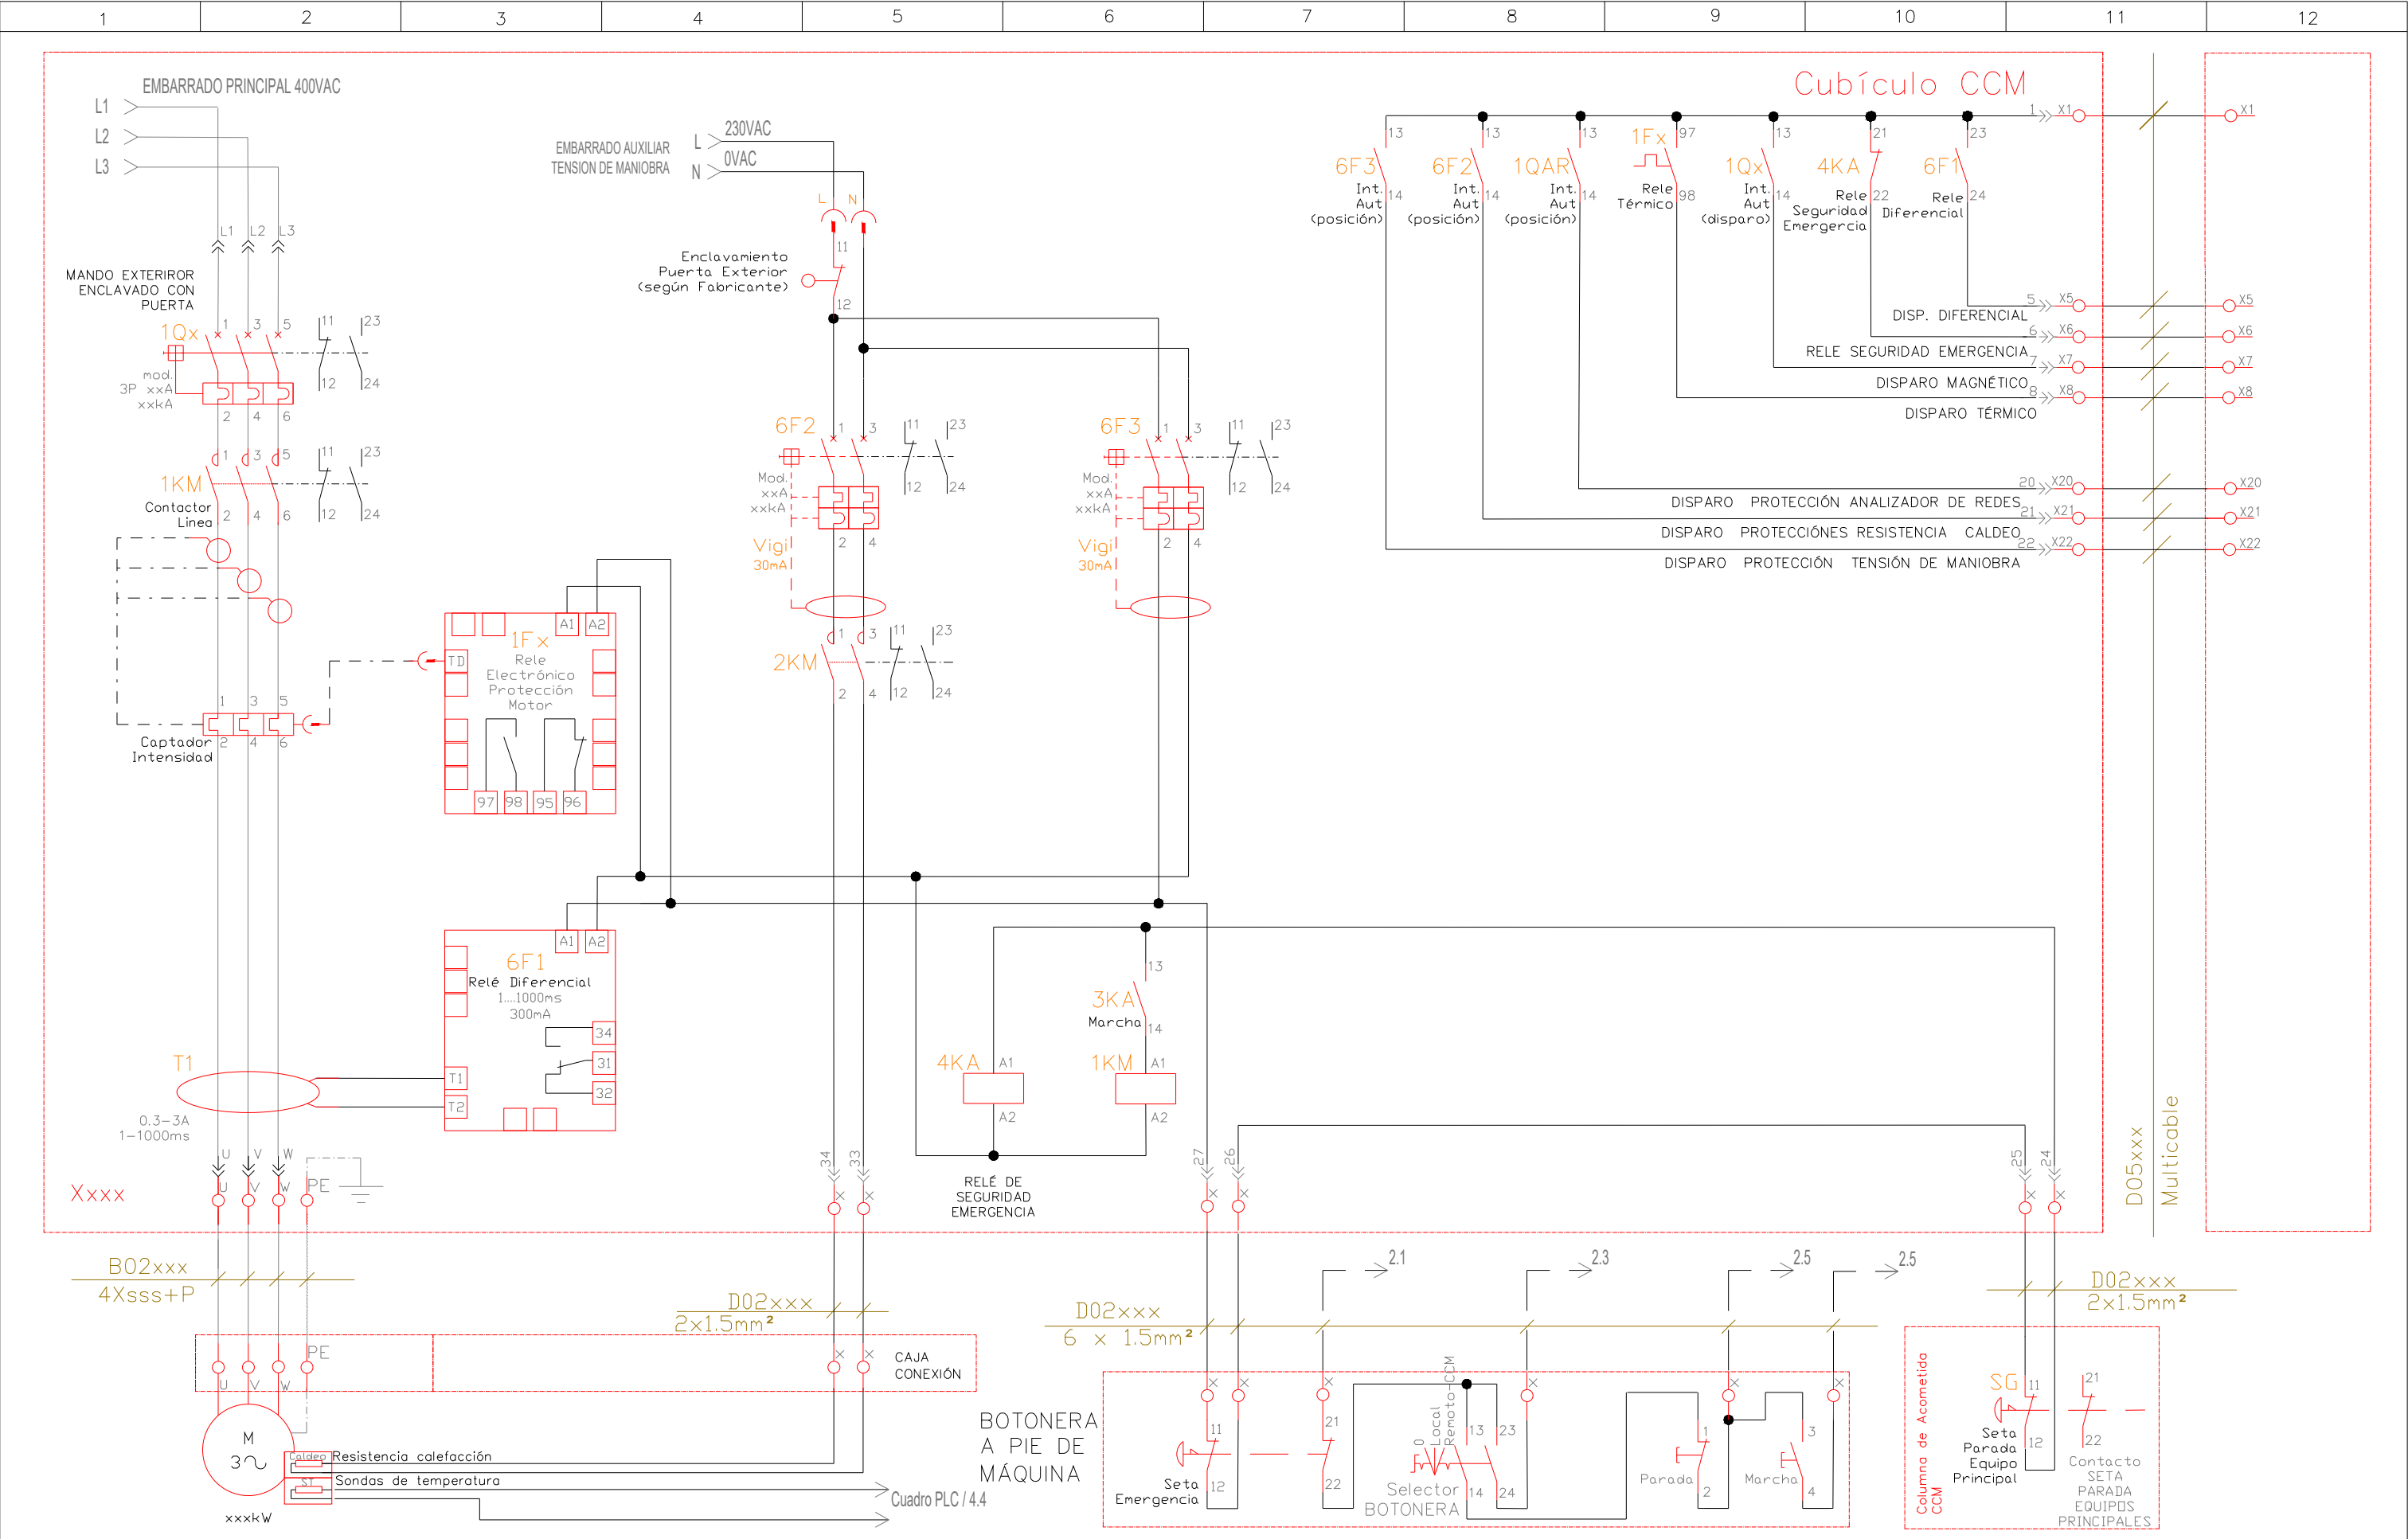




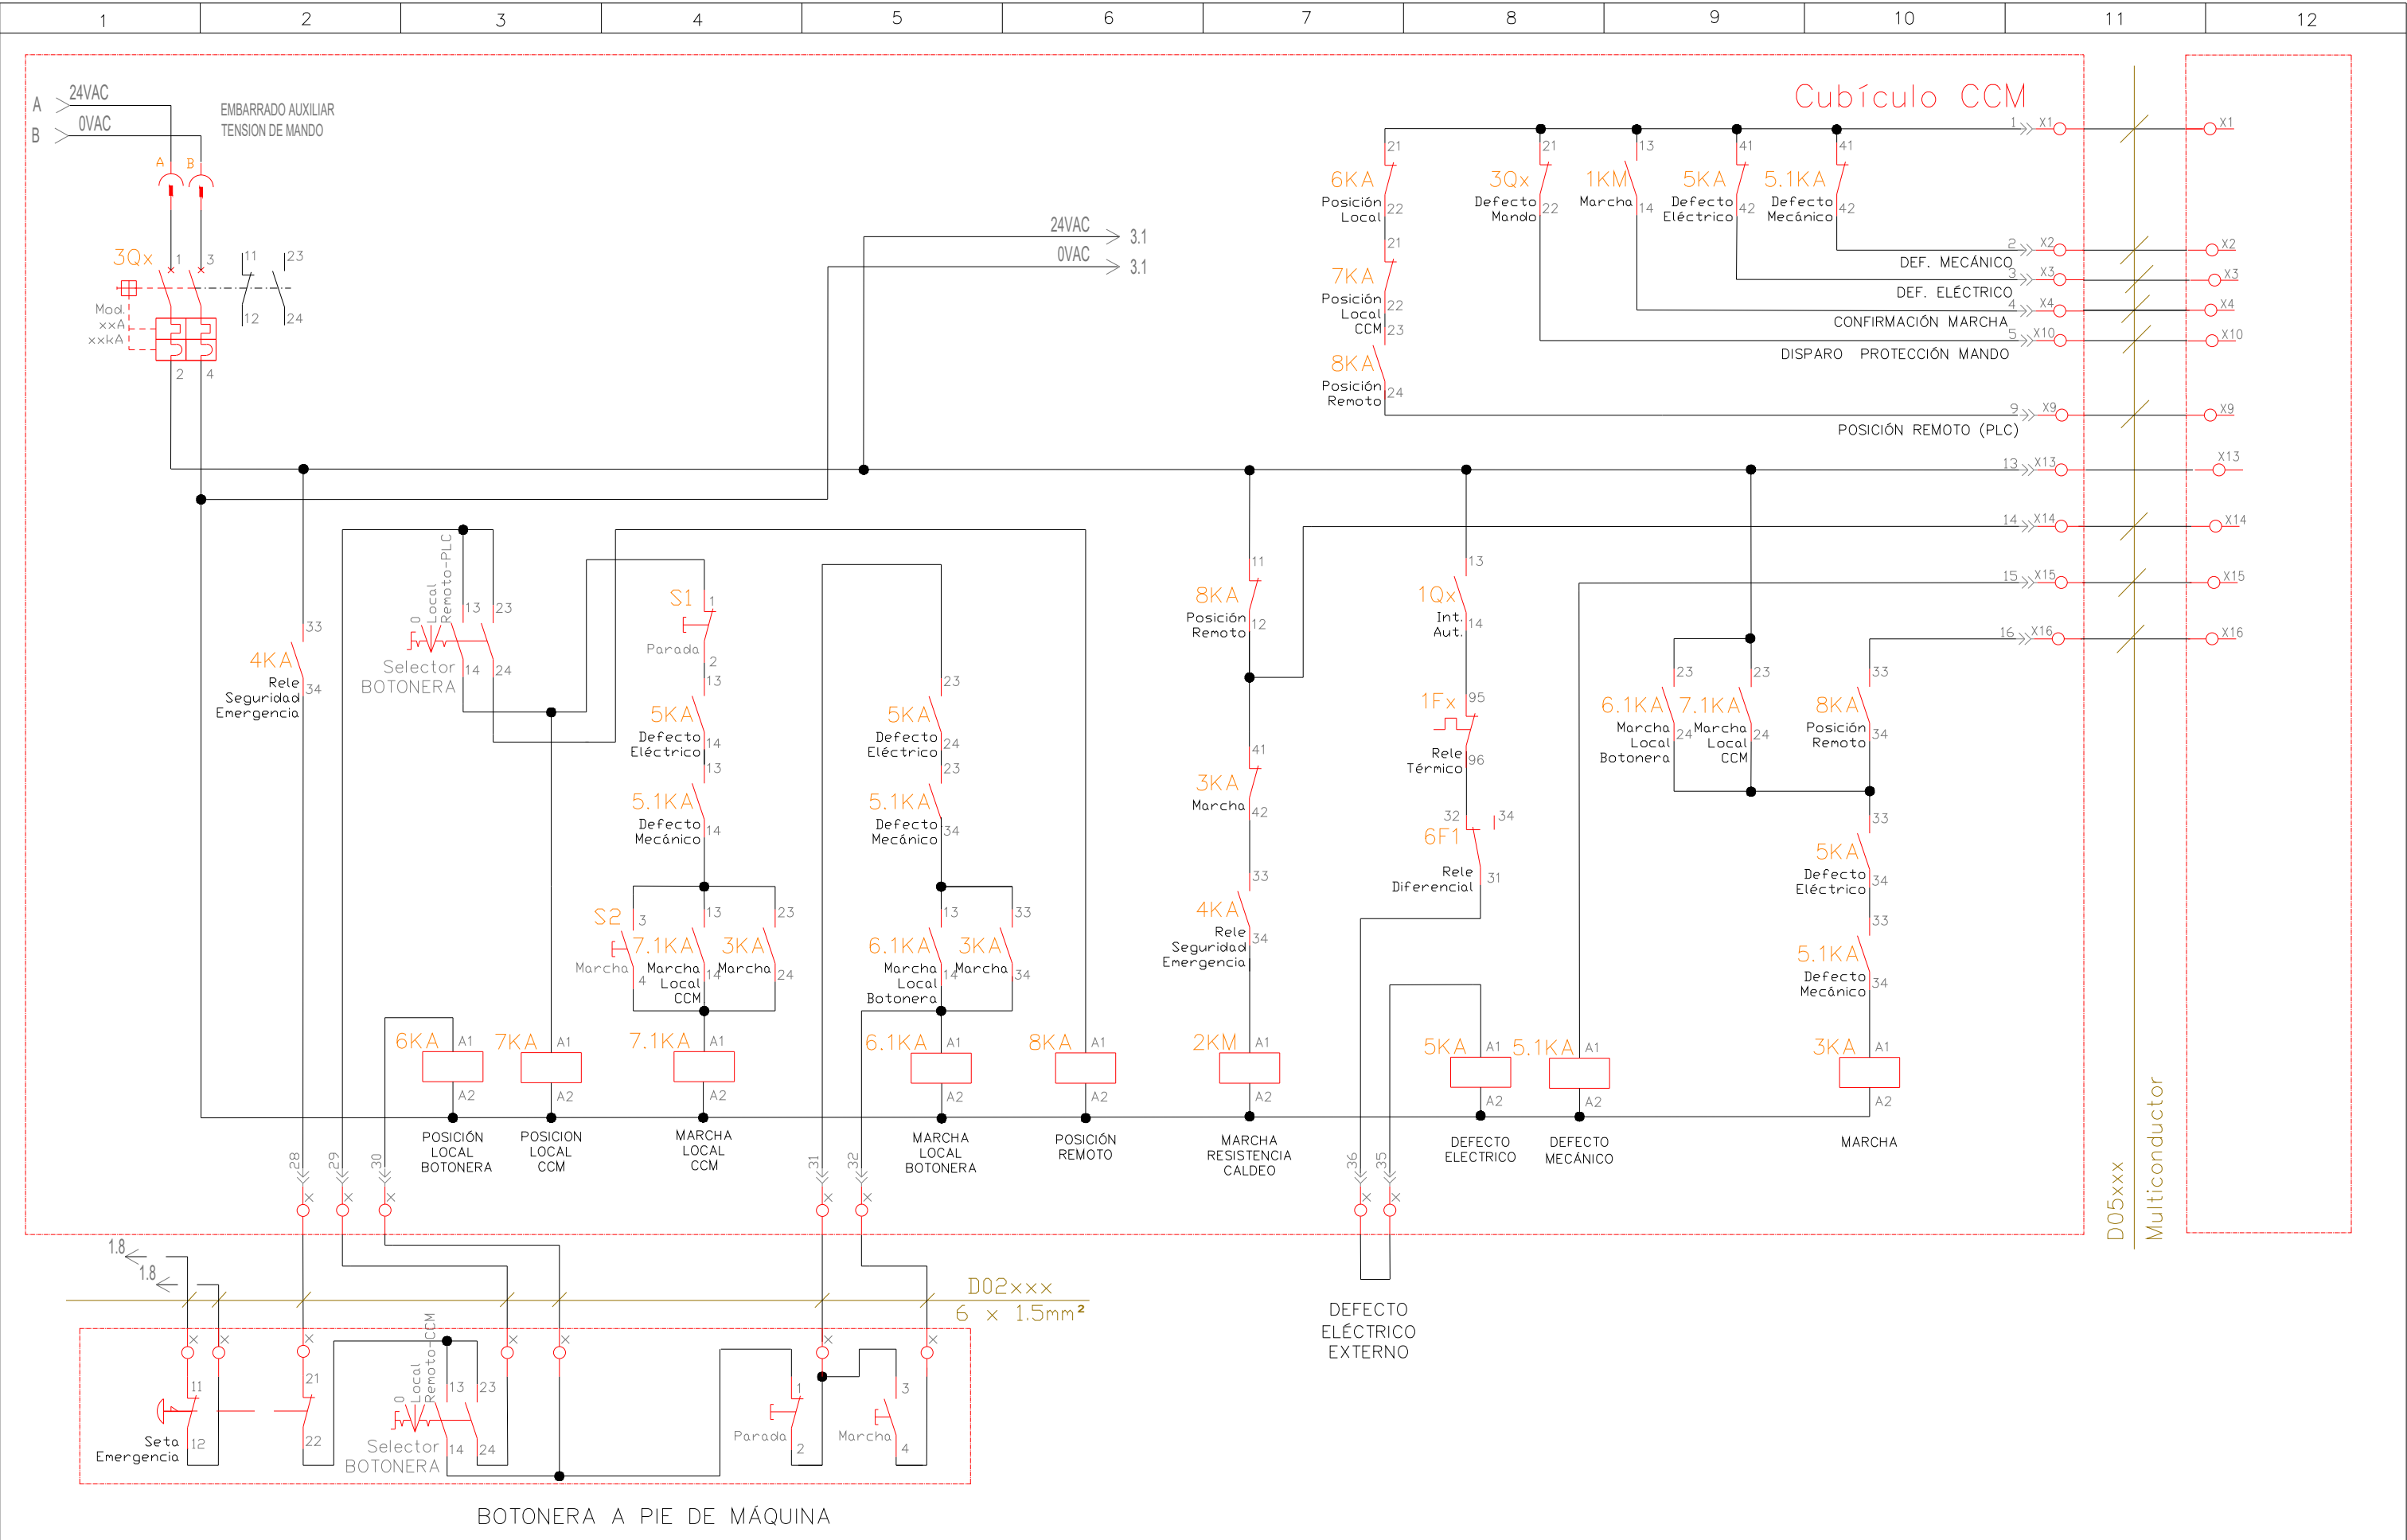

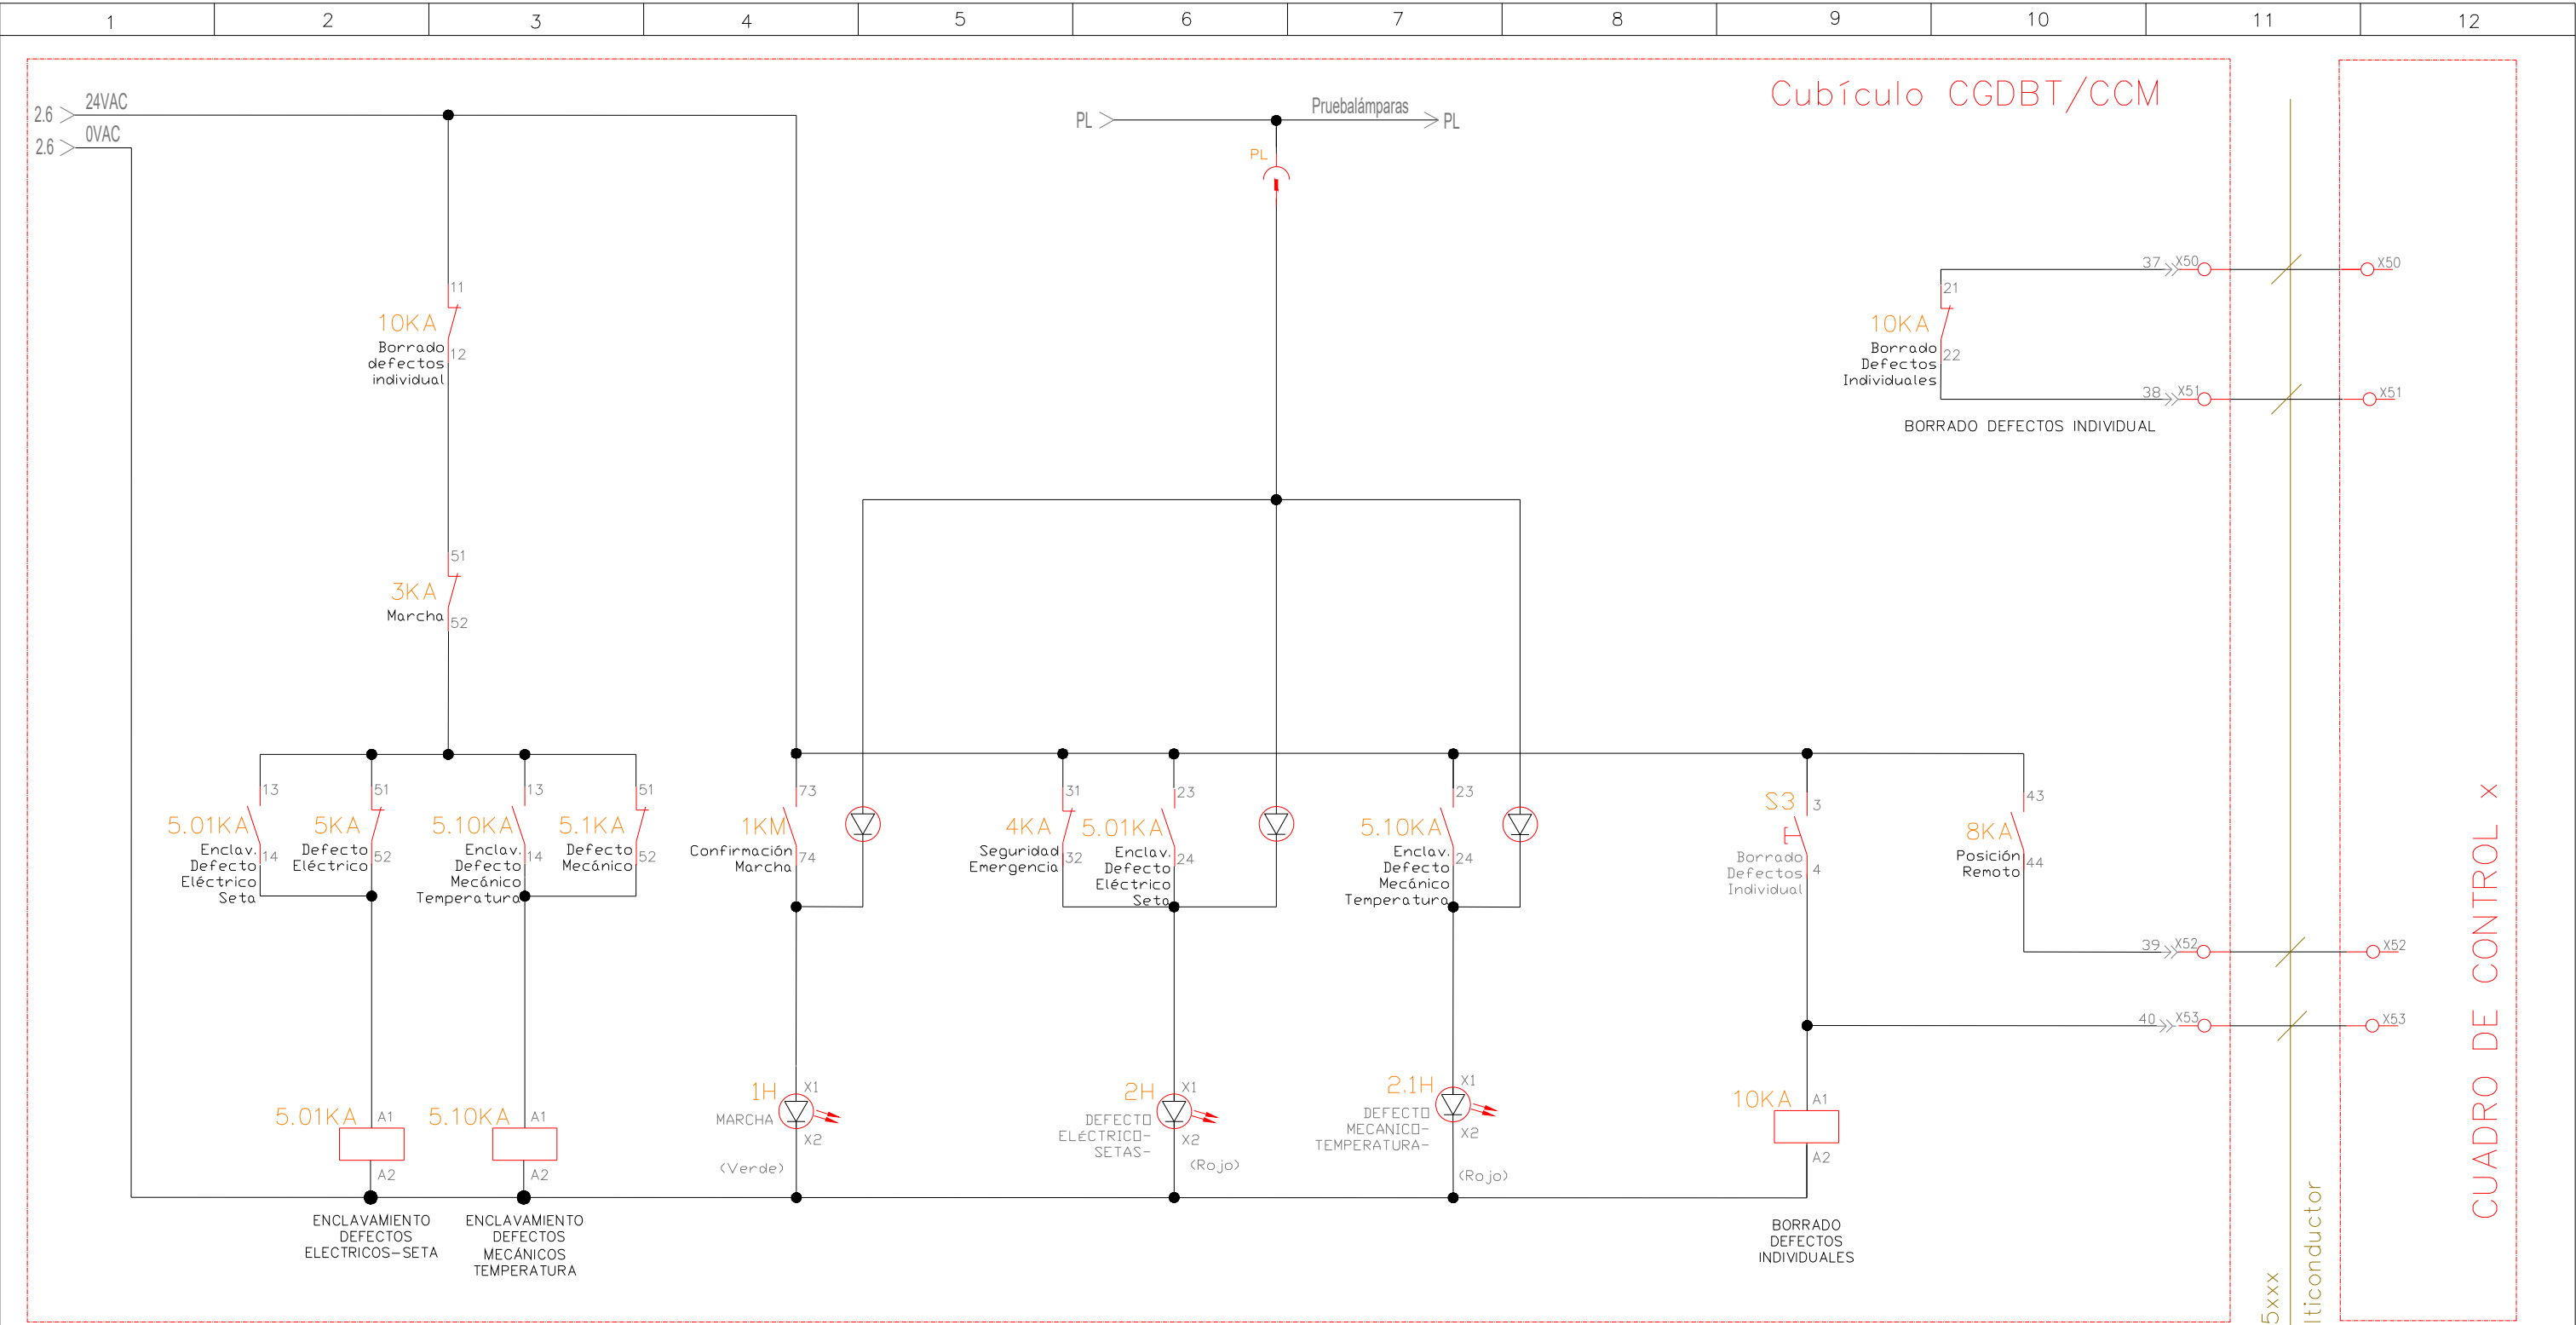

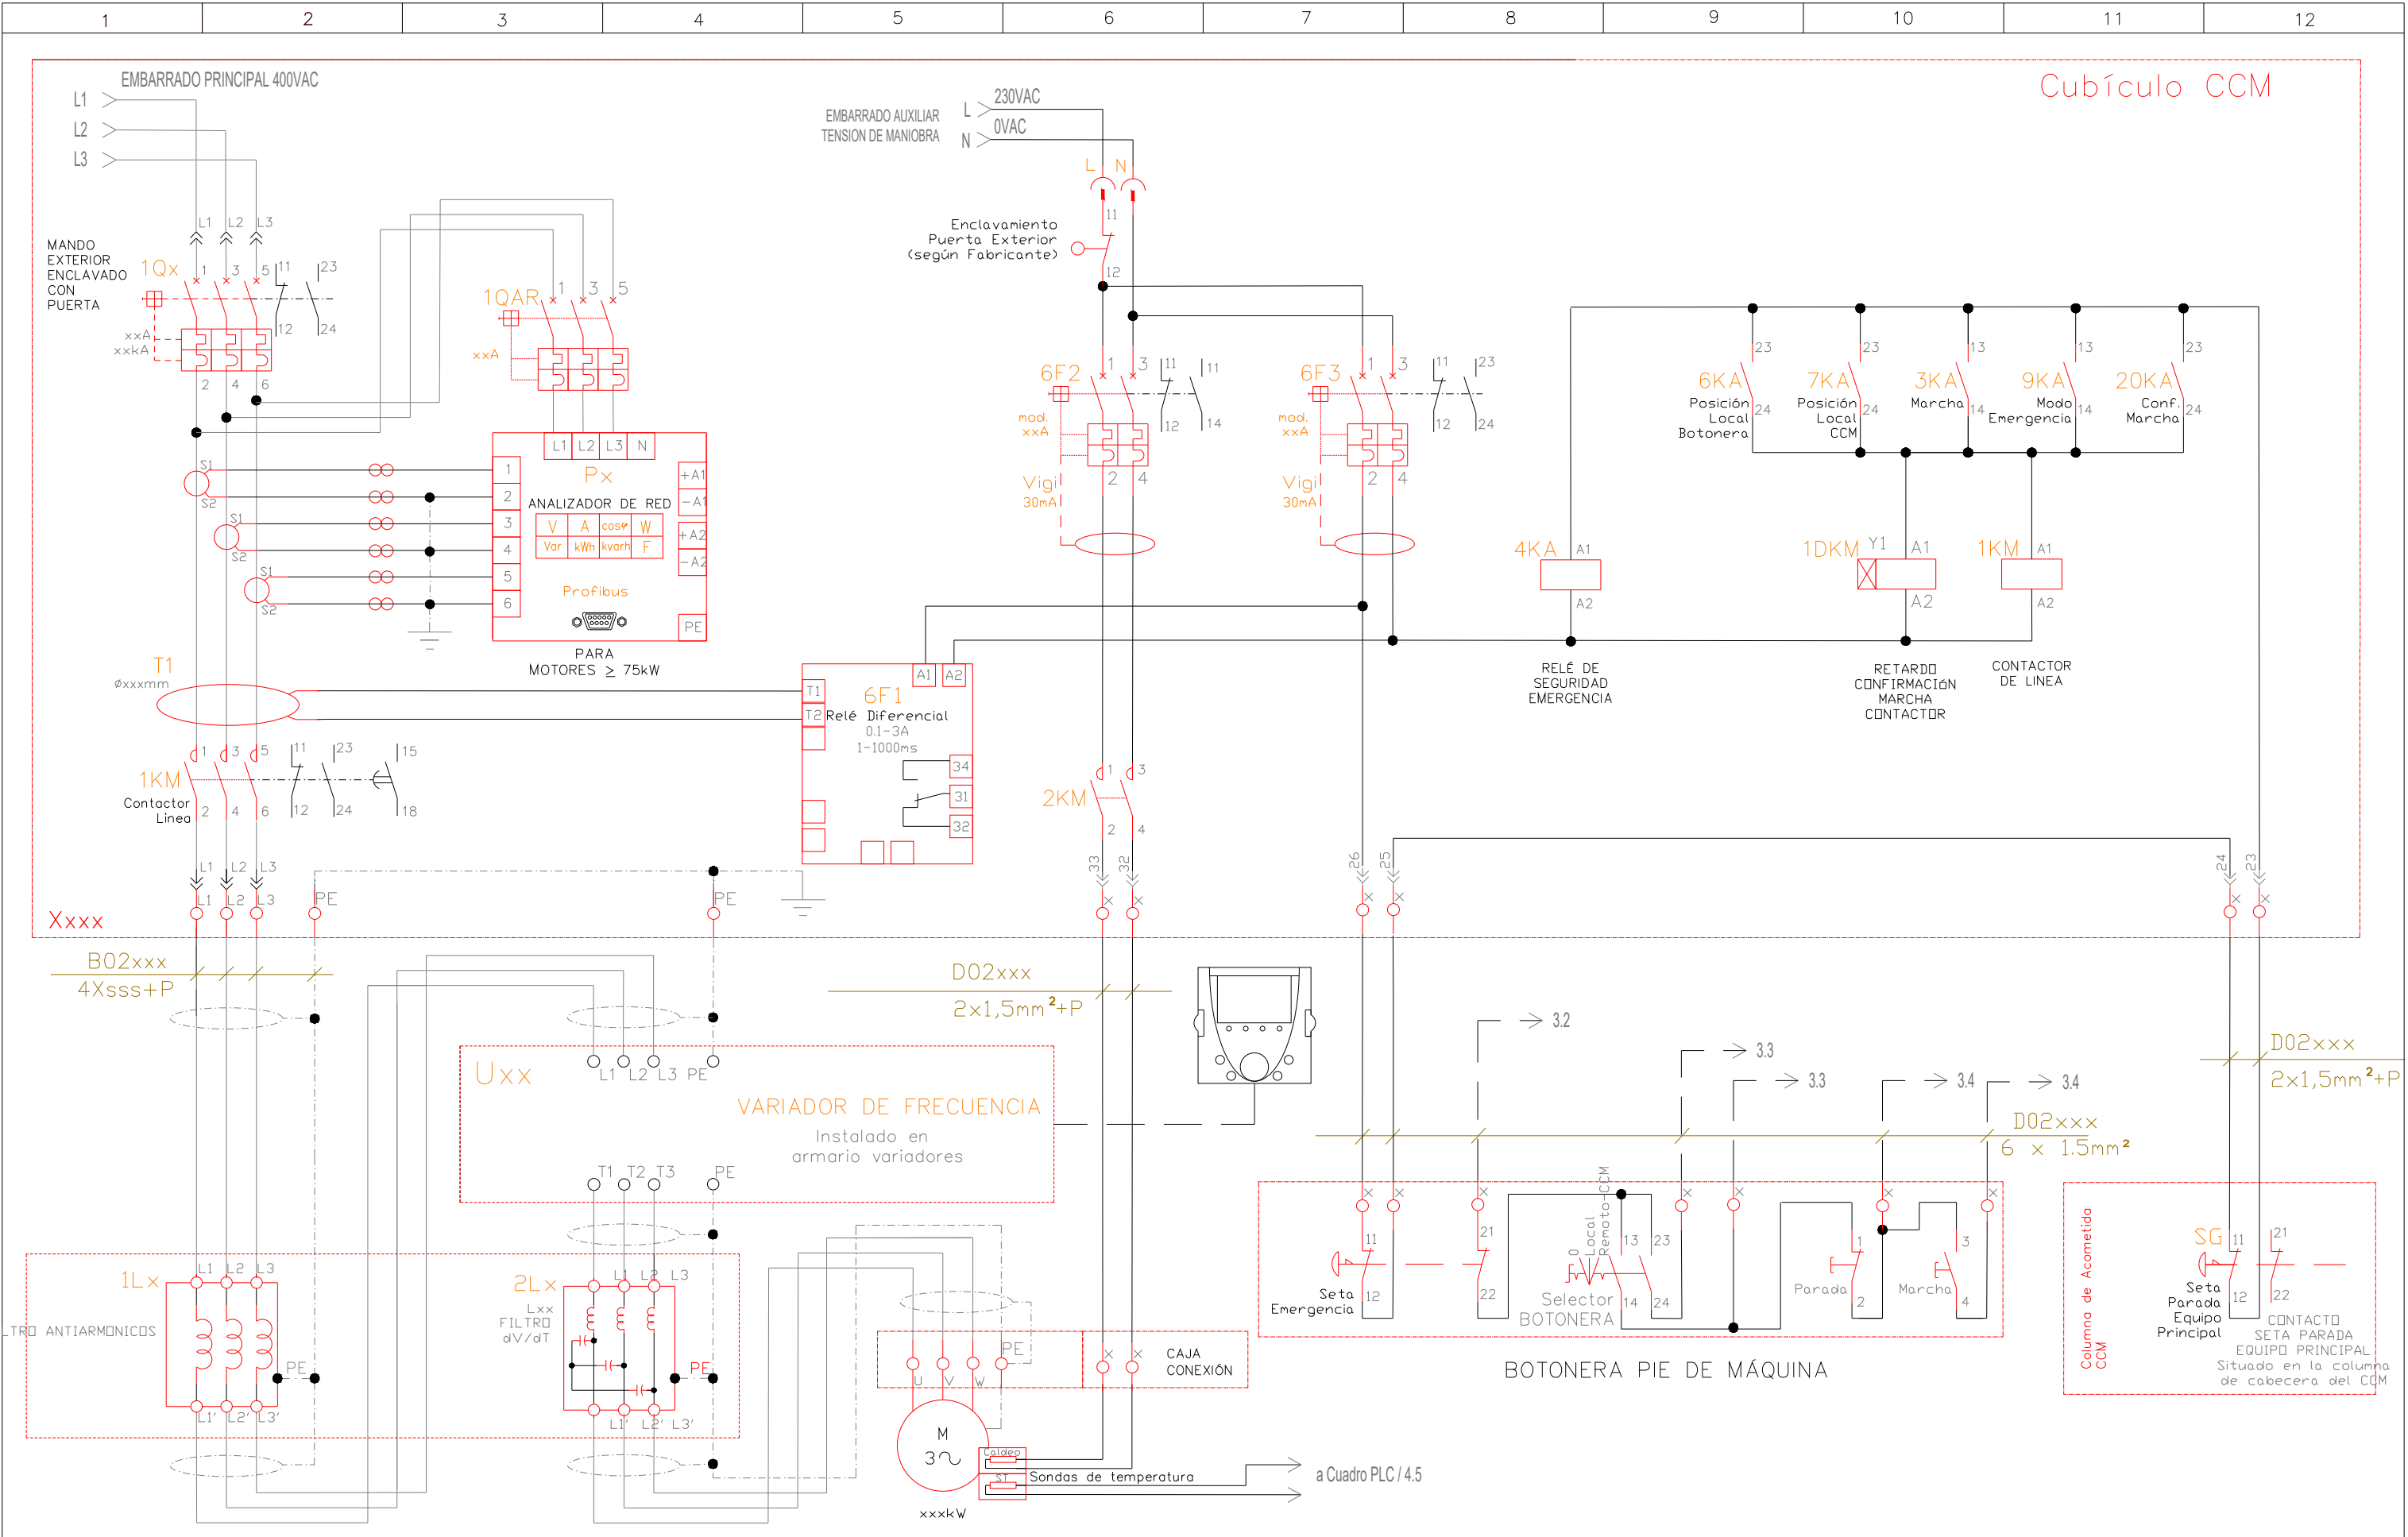

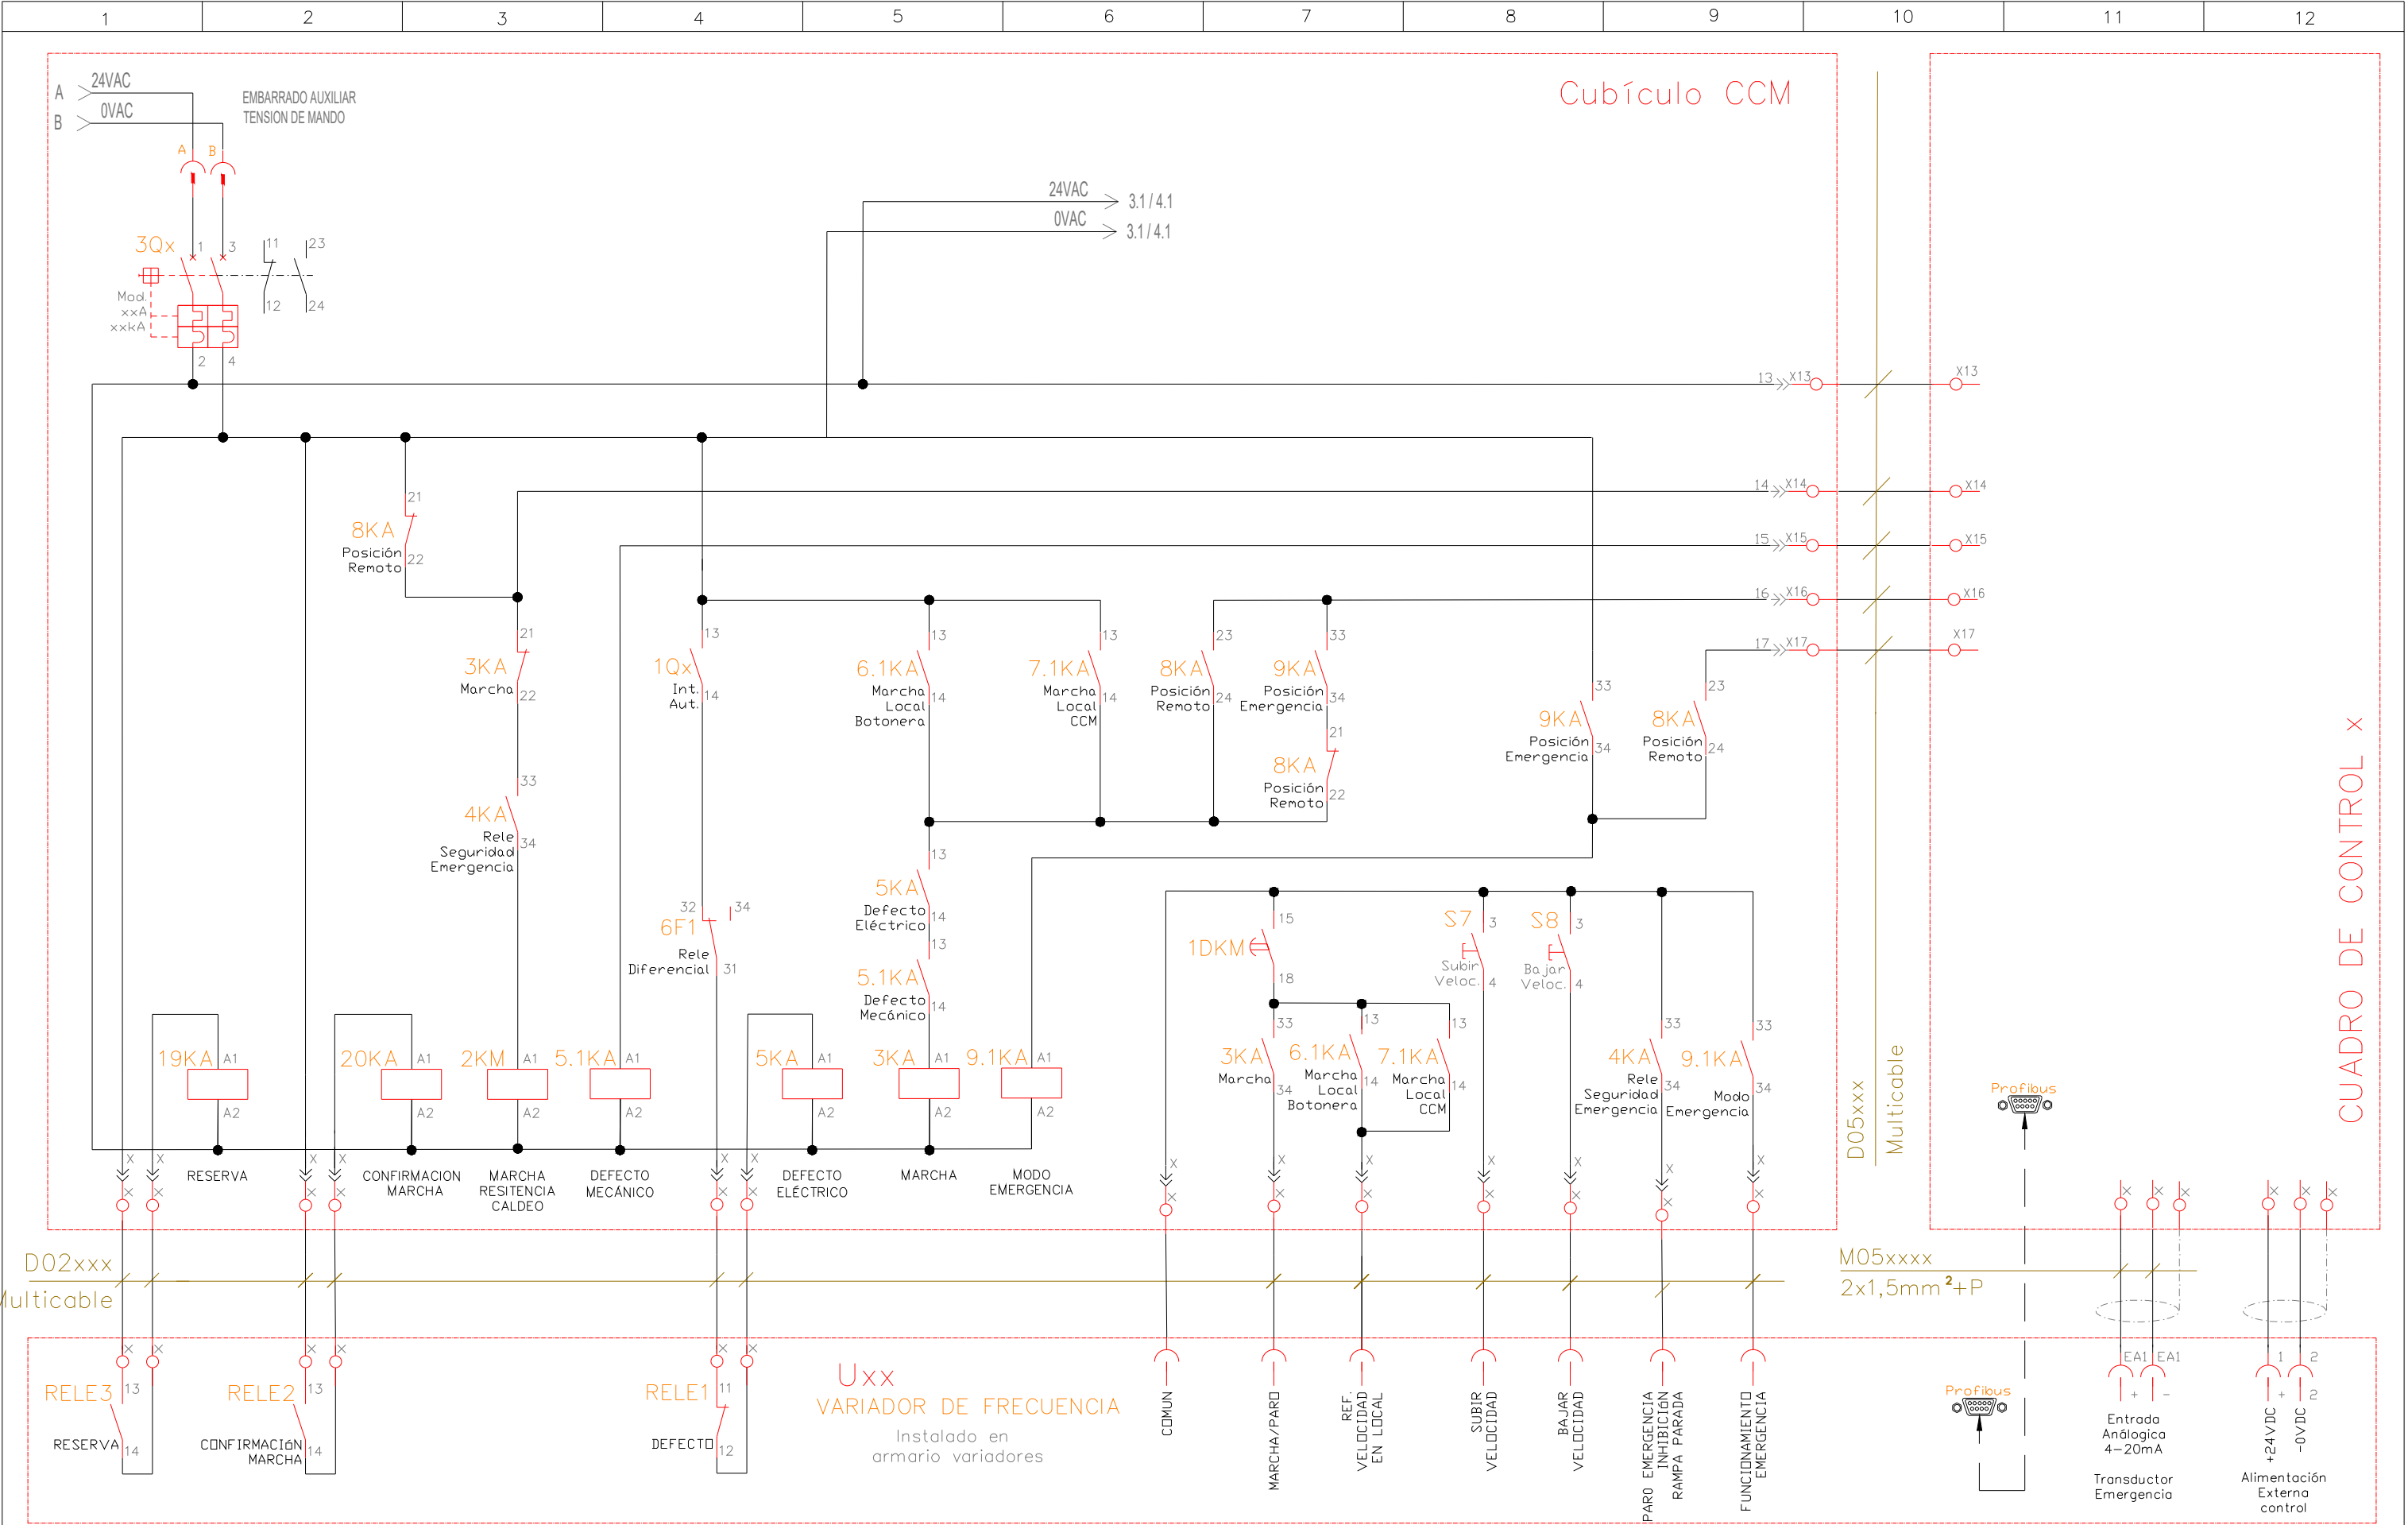

SUBDIRECCIÓN  
CONSTRUCCIÓN

TITULO PROYECTO:  
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN  
DEL DÉPOSITO DE COLMENAR VIEJO


ESQUEMAS ELÉCTRICOS TIPO  
CCM  
VF Arranque Variador de Frecuencia  
Circuito de Mando  
xxx kW

Nº DE PLANO :  
xxxxx  
Nº DE HOJA :  
2  
TAG :


AUTORES  
GRUPO  
ELEVADORAS

FECHA  
xx / xx /xxxx

Nº REVISIÓN  
17  
FECHA REVISIÓN  
SEP 2016

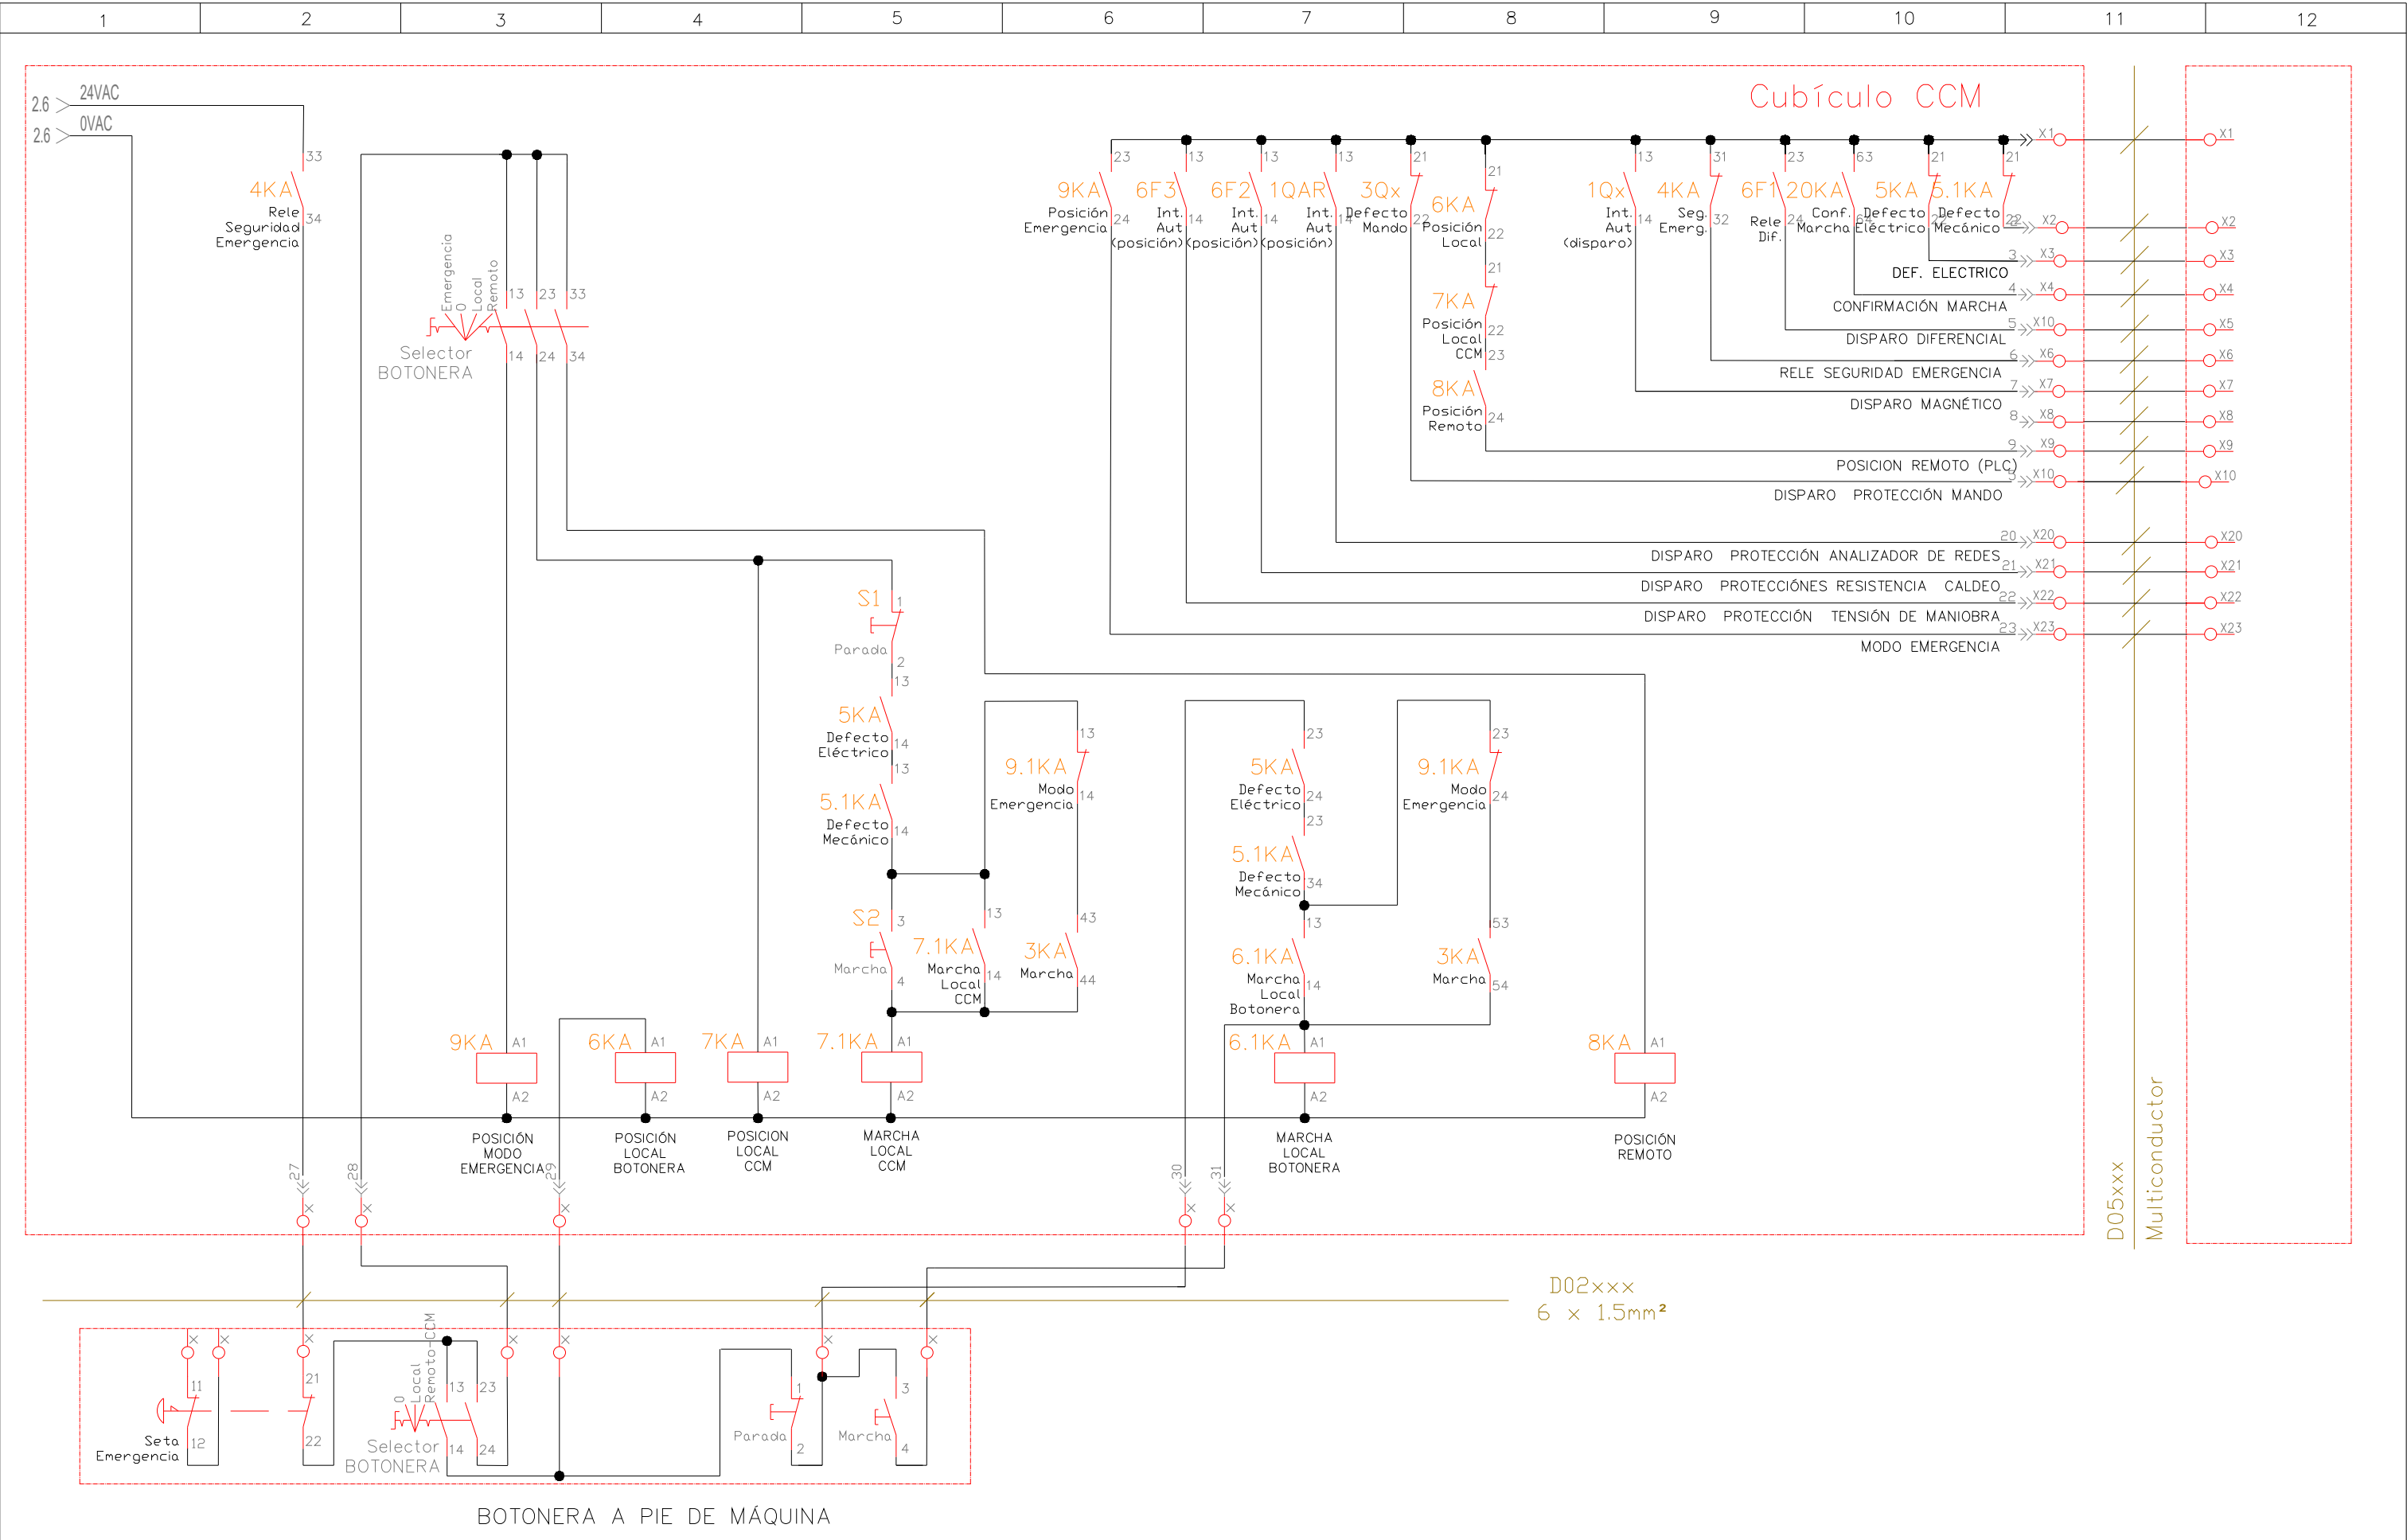





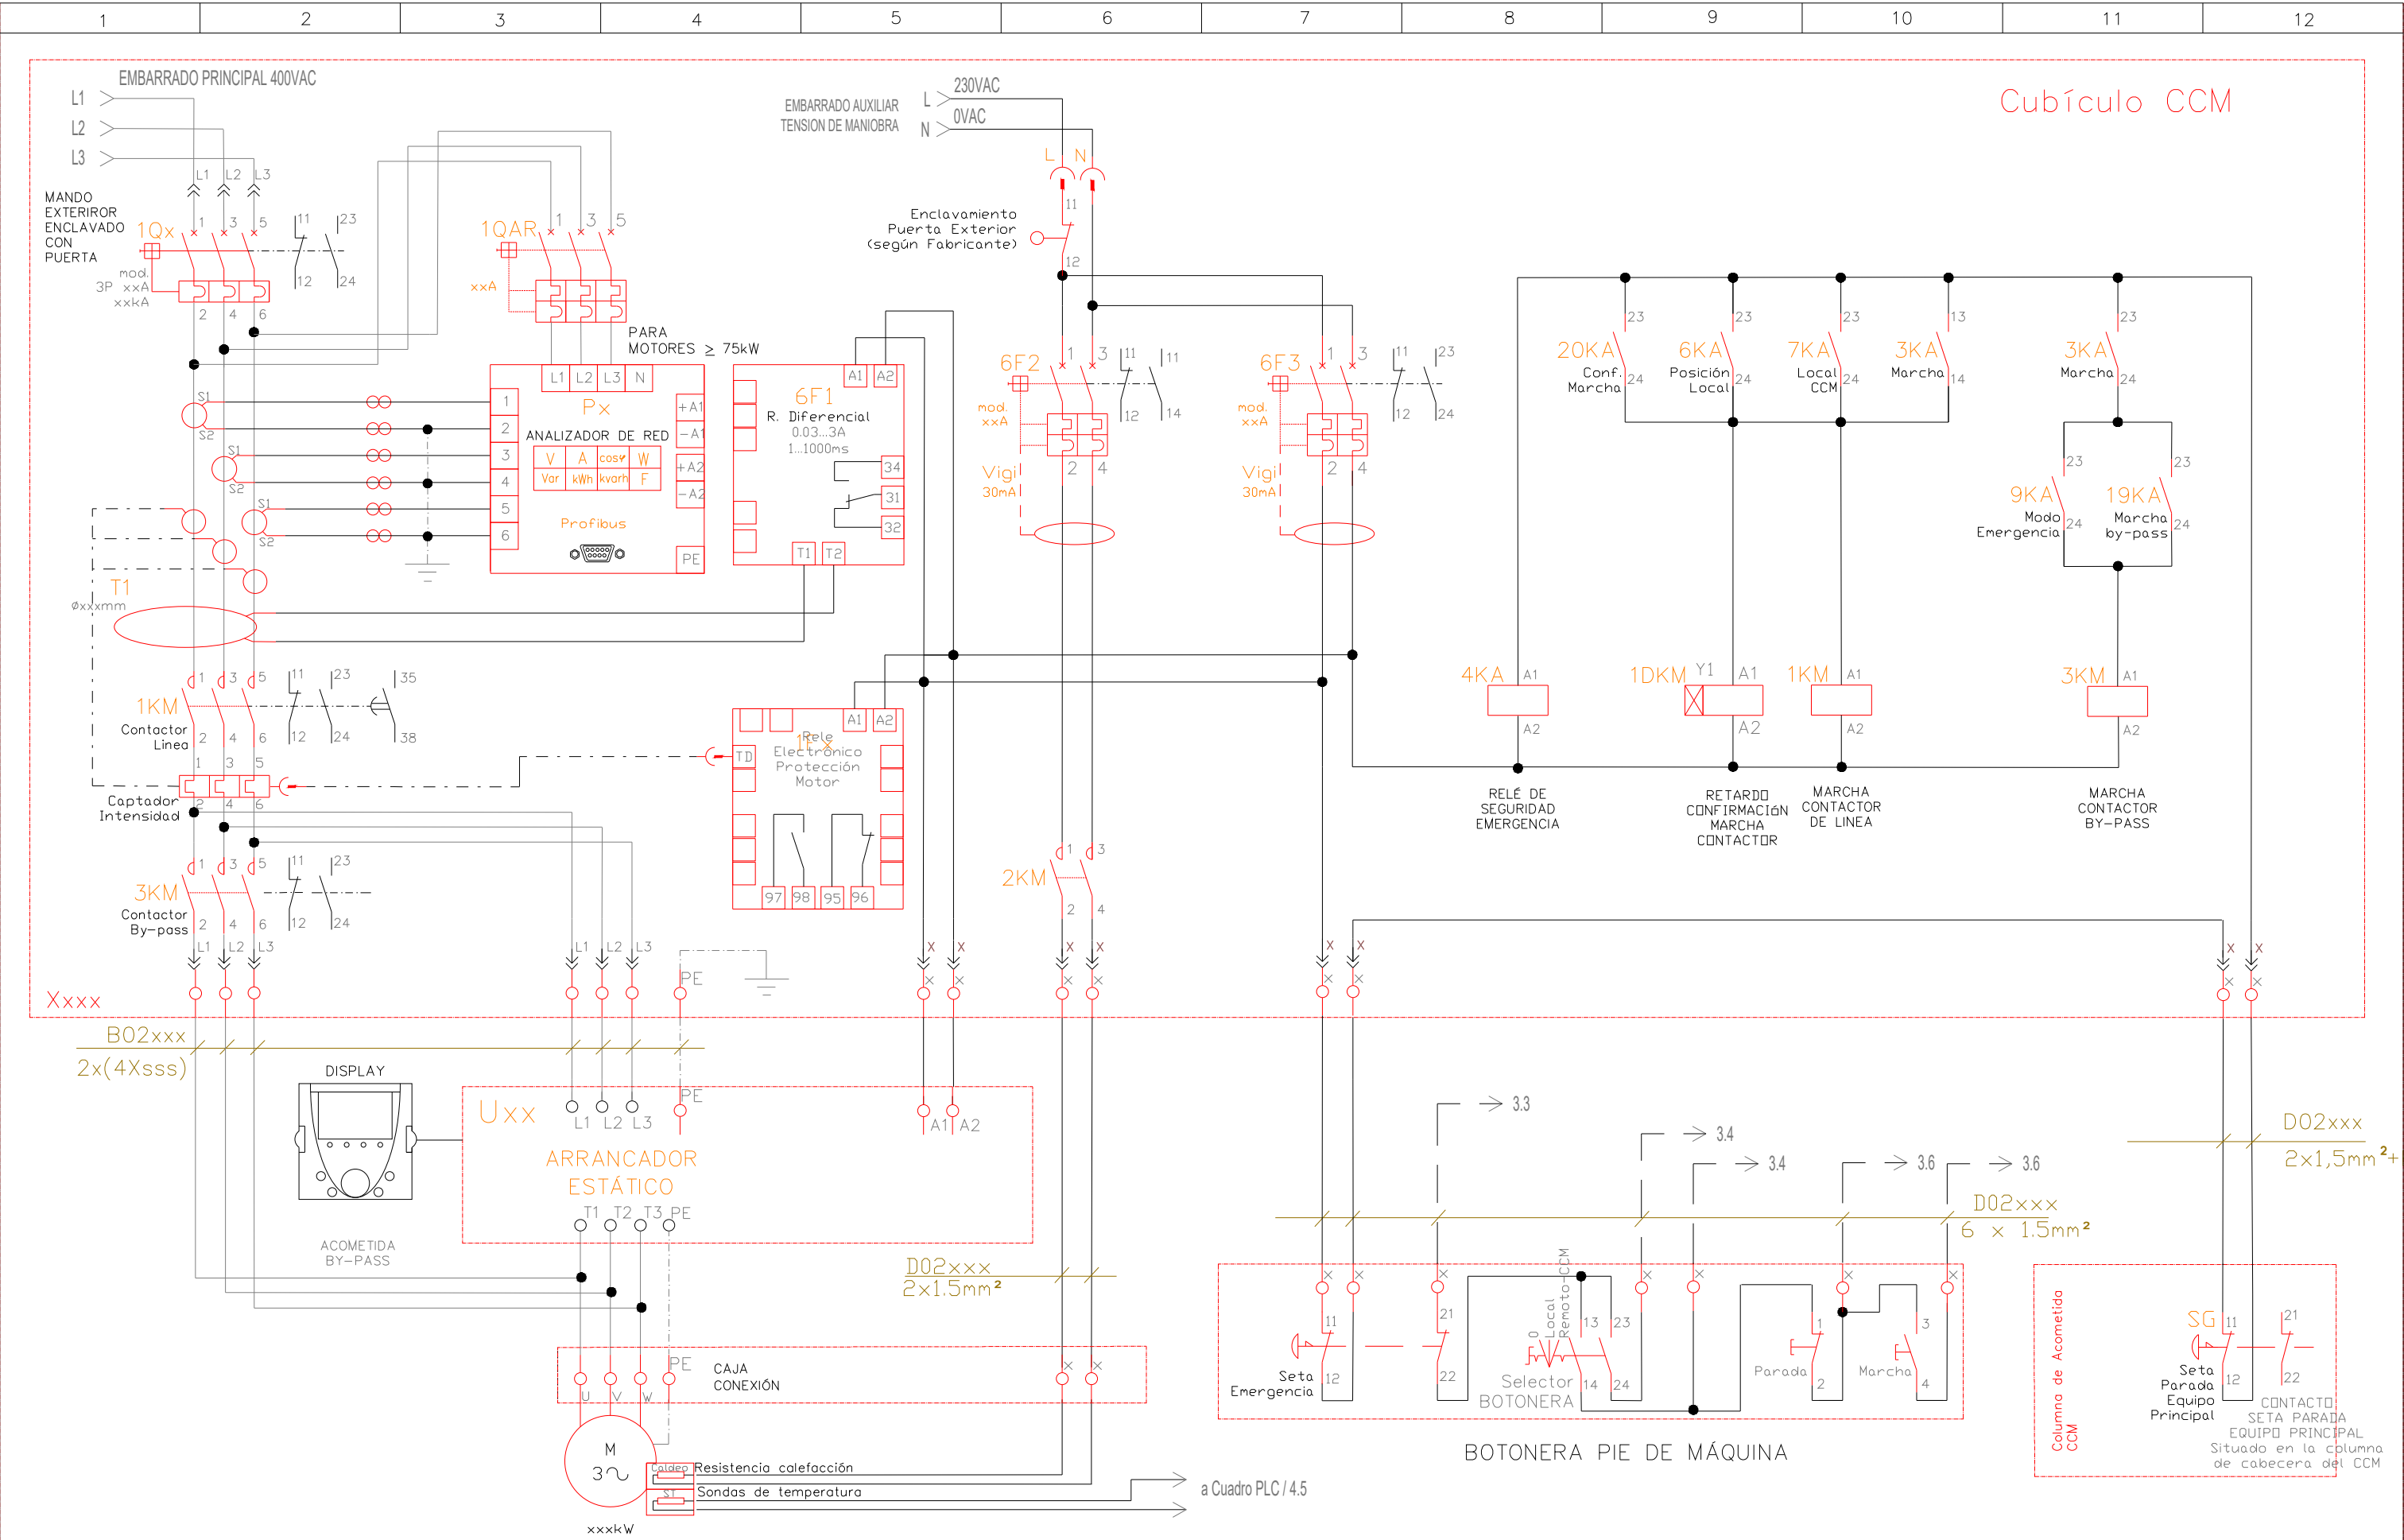









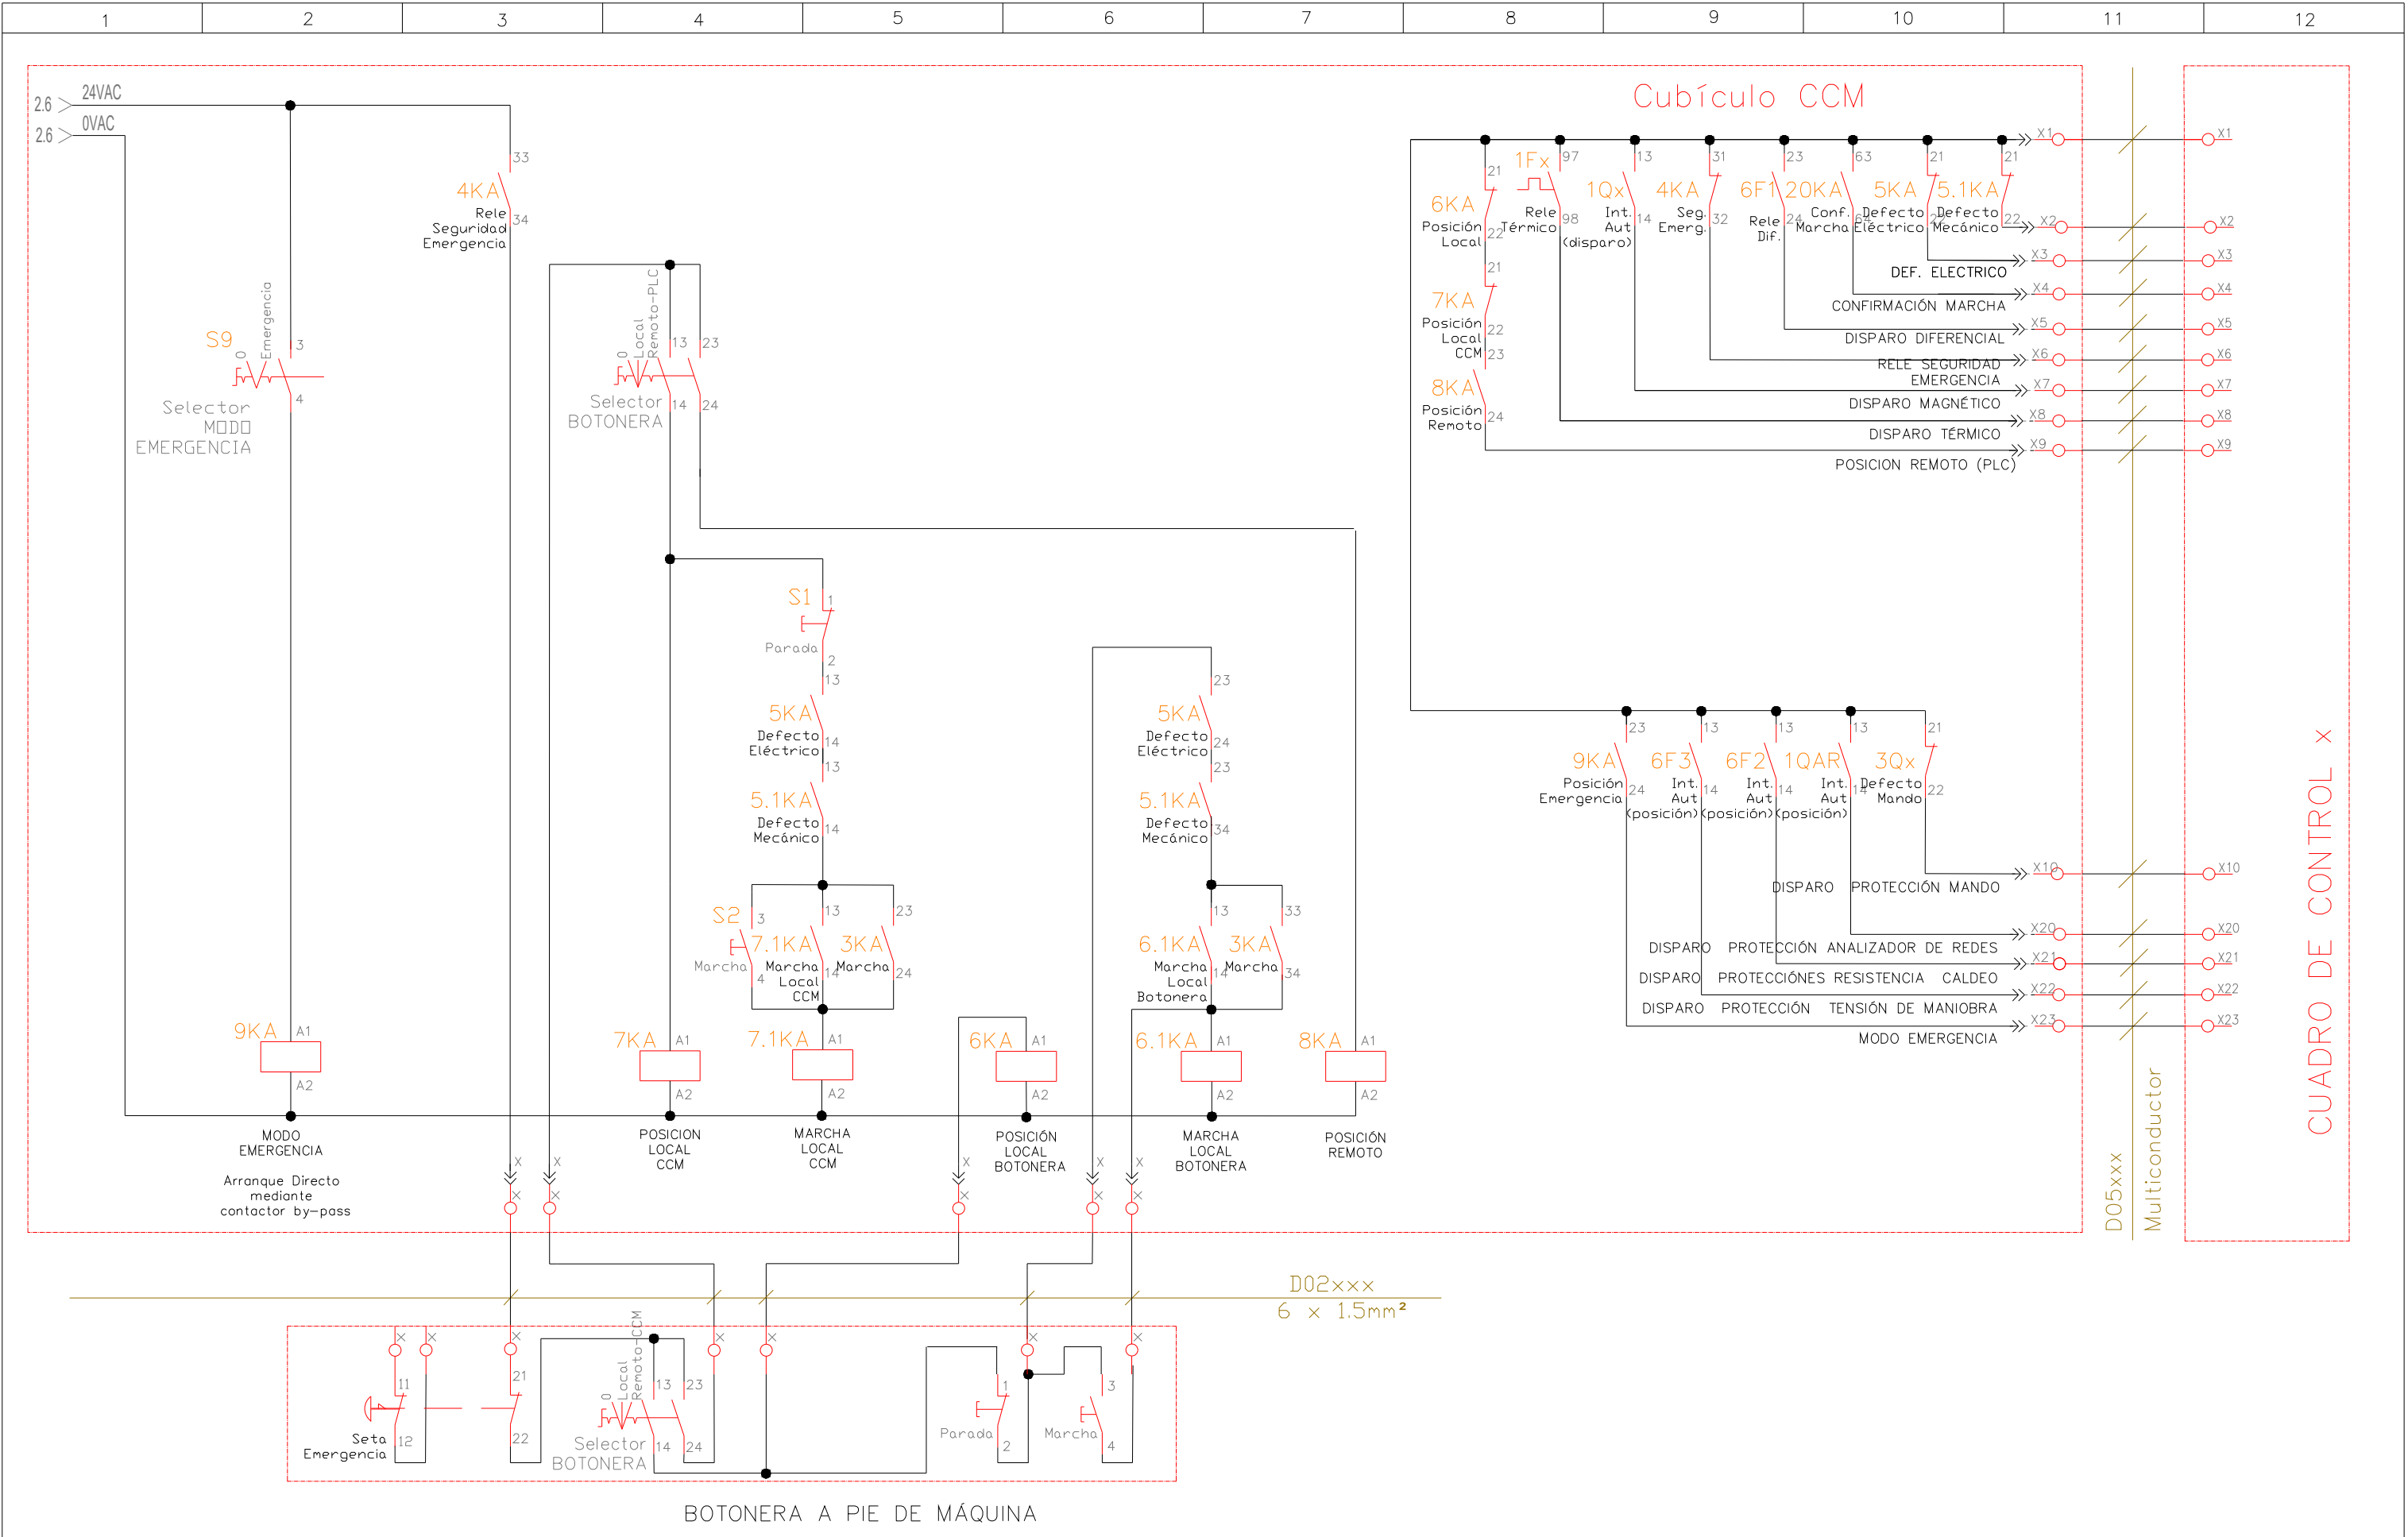


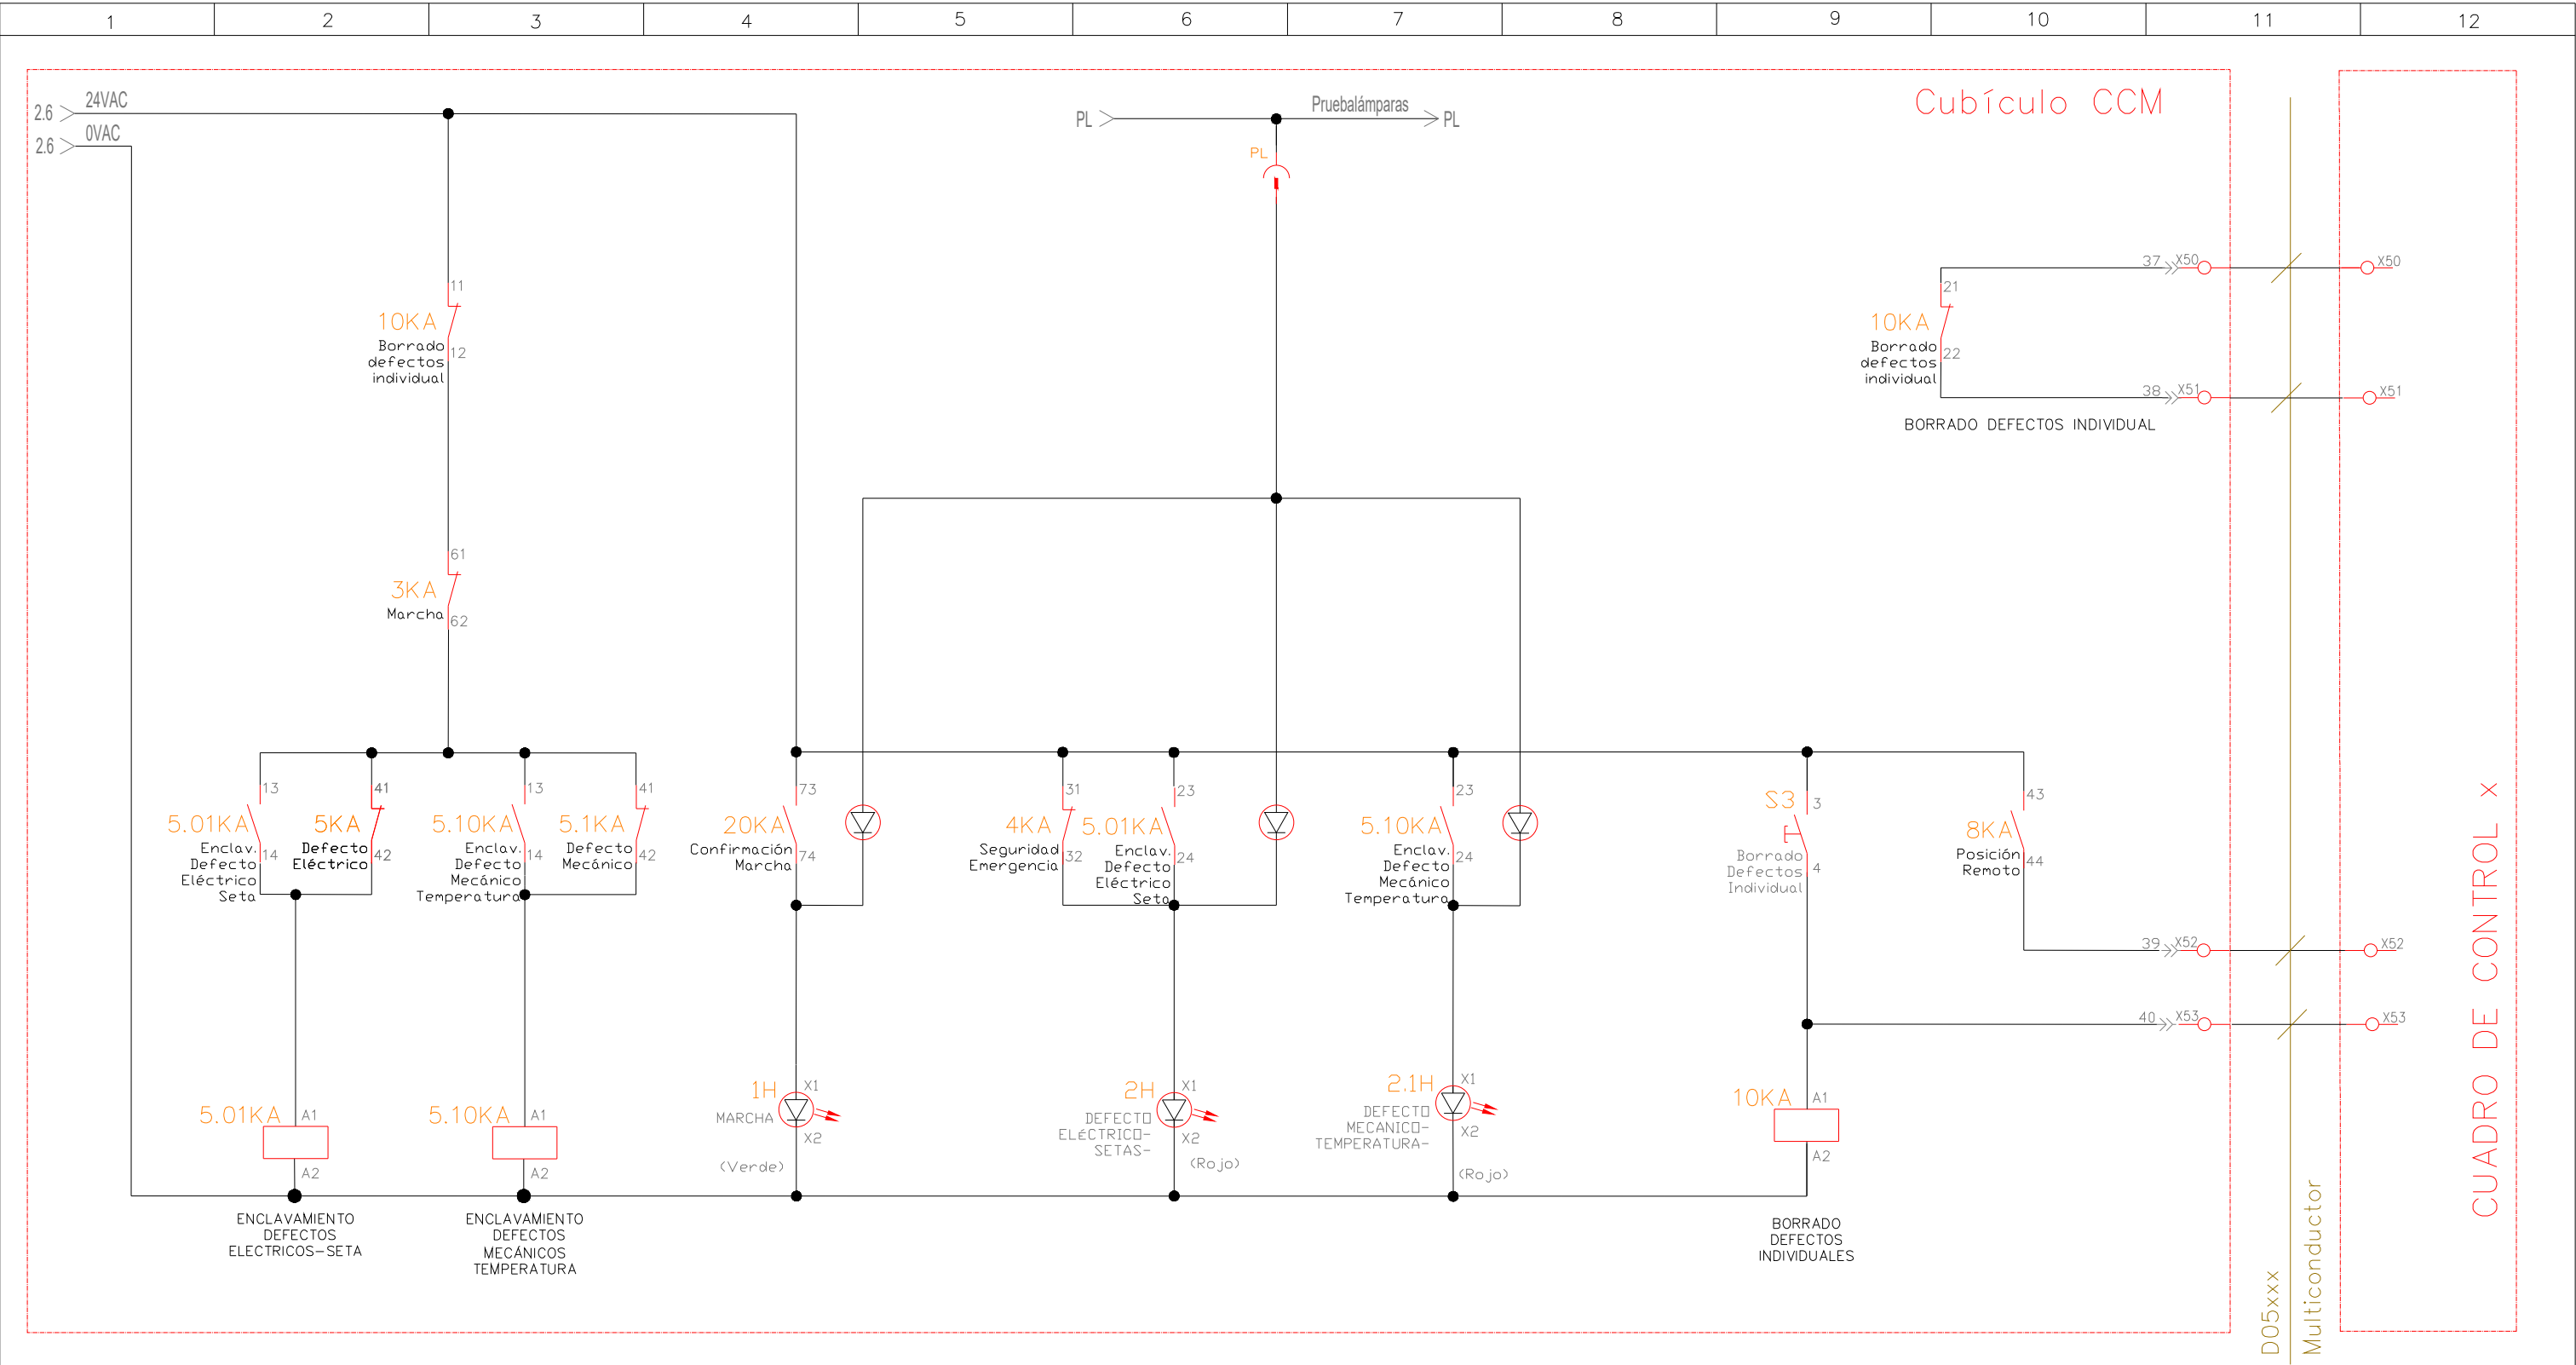

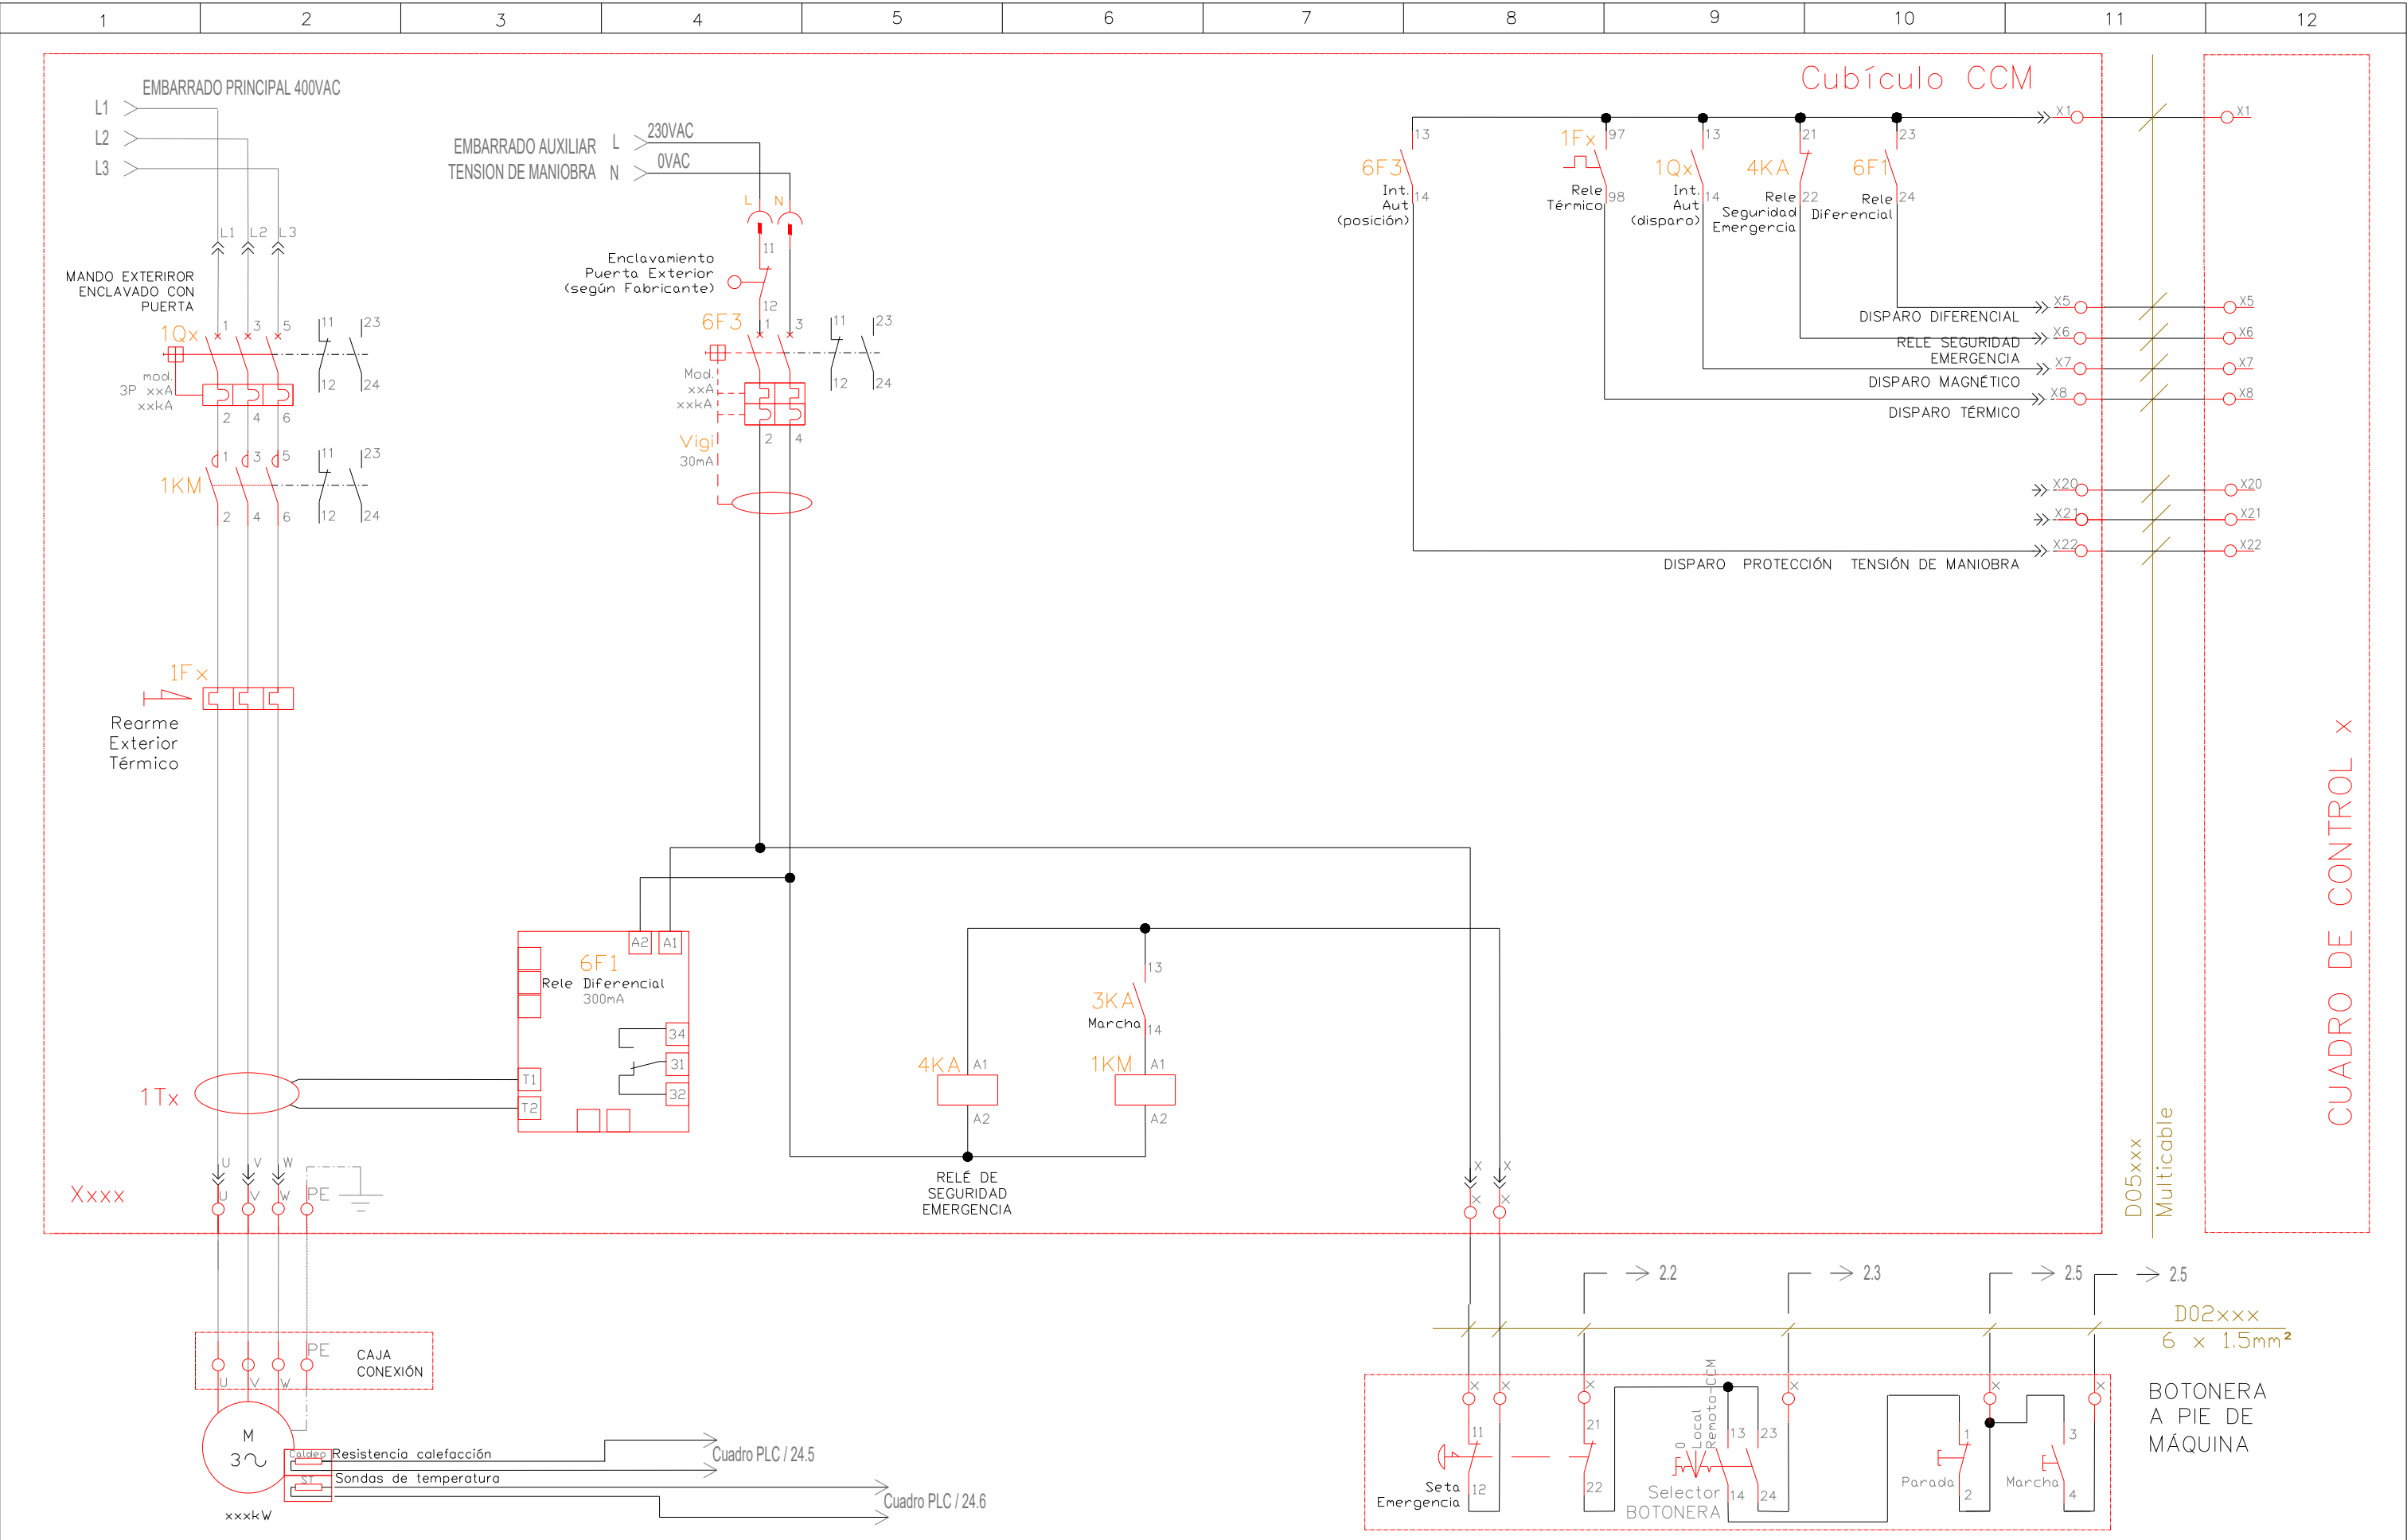

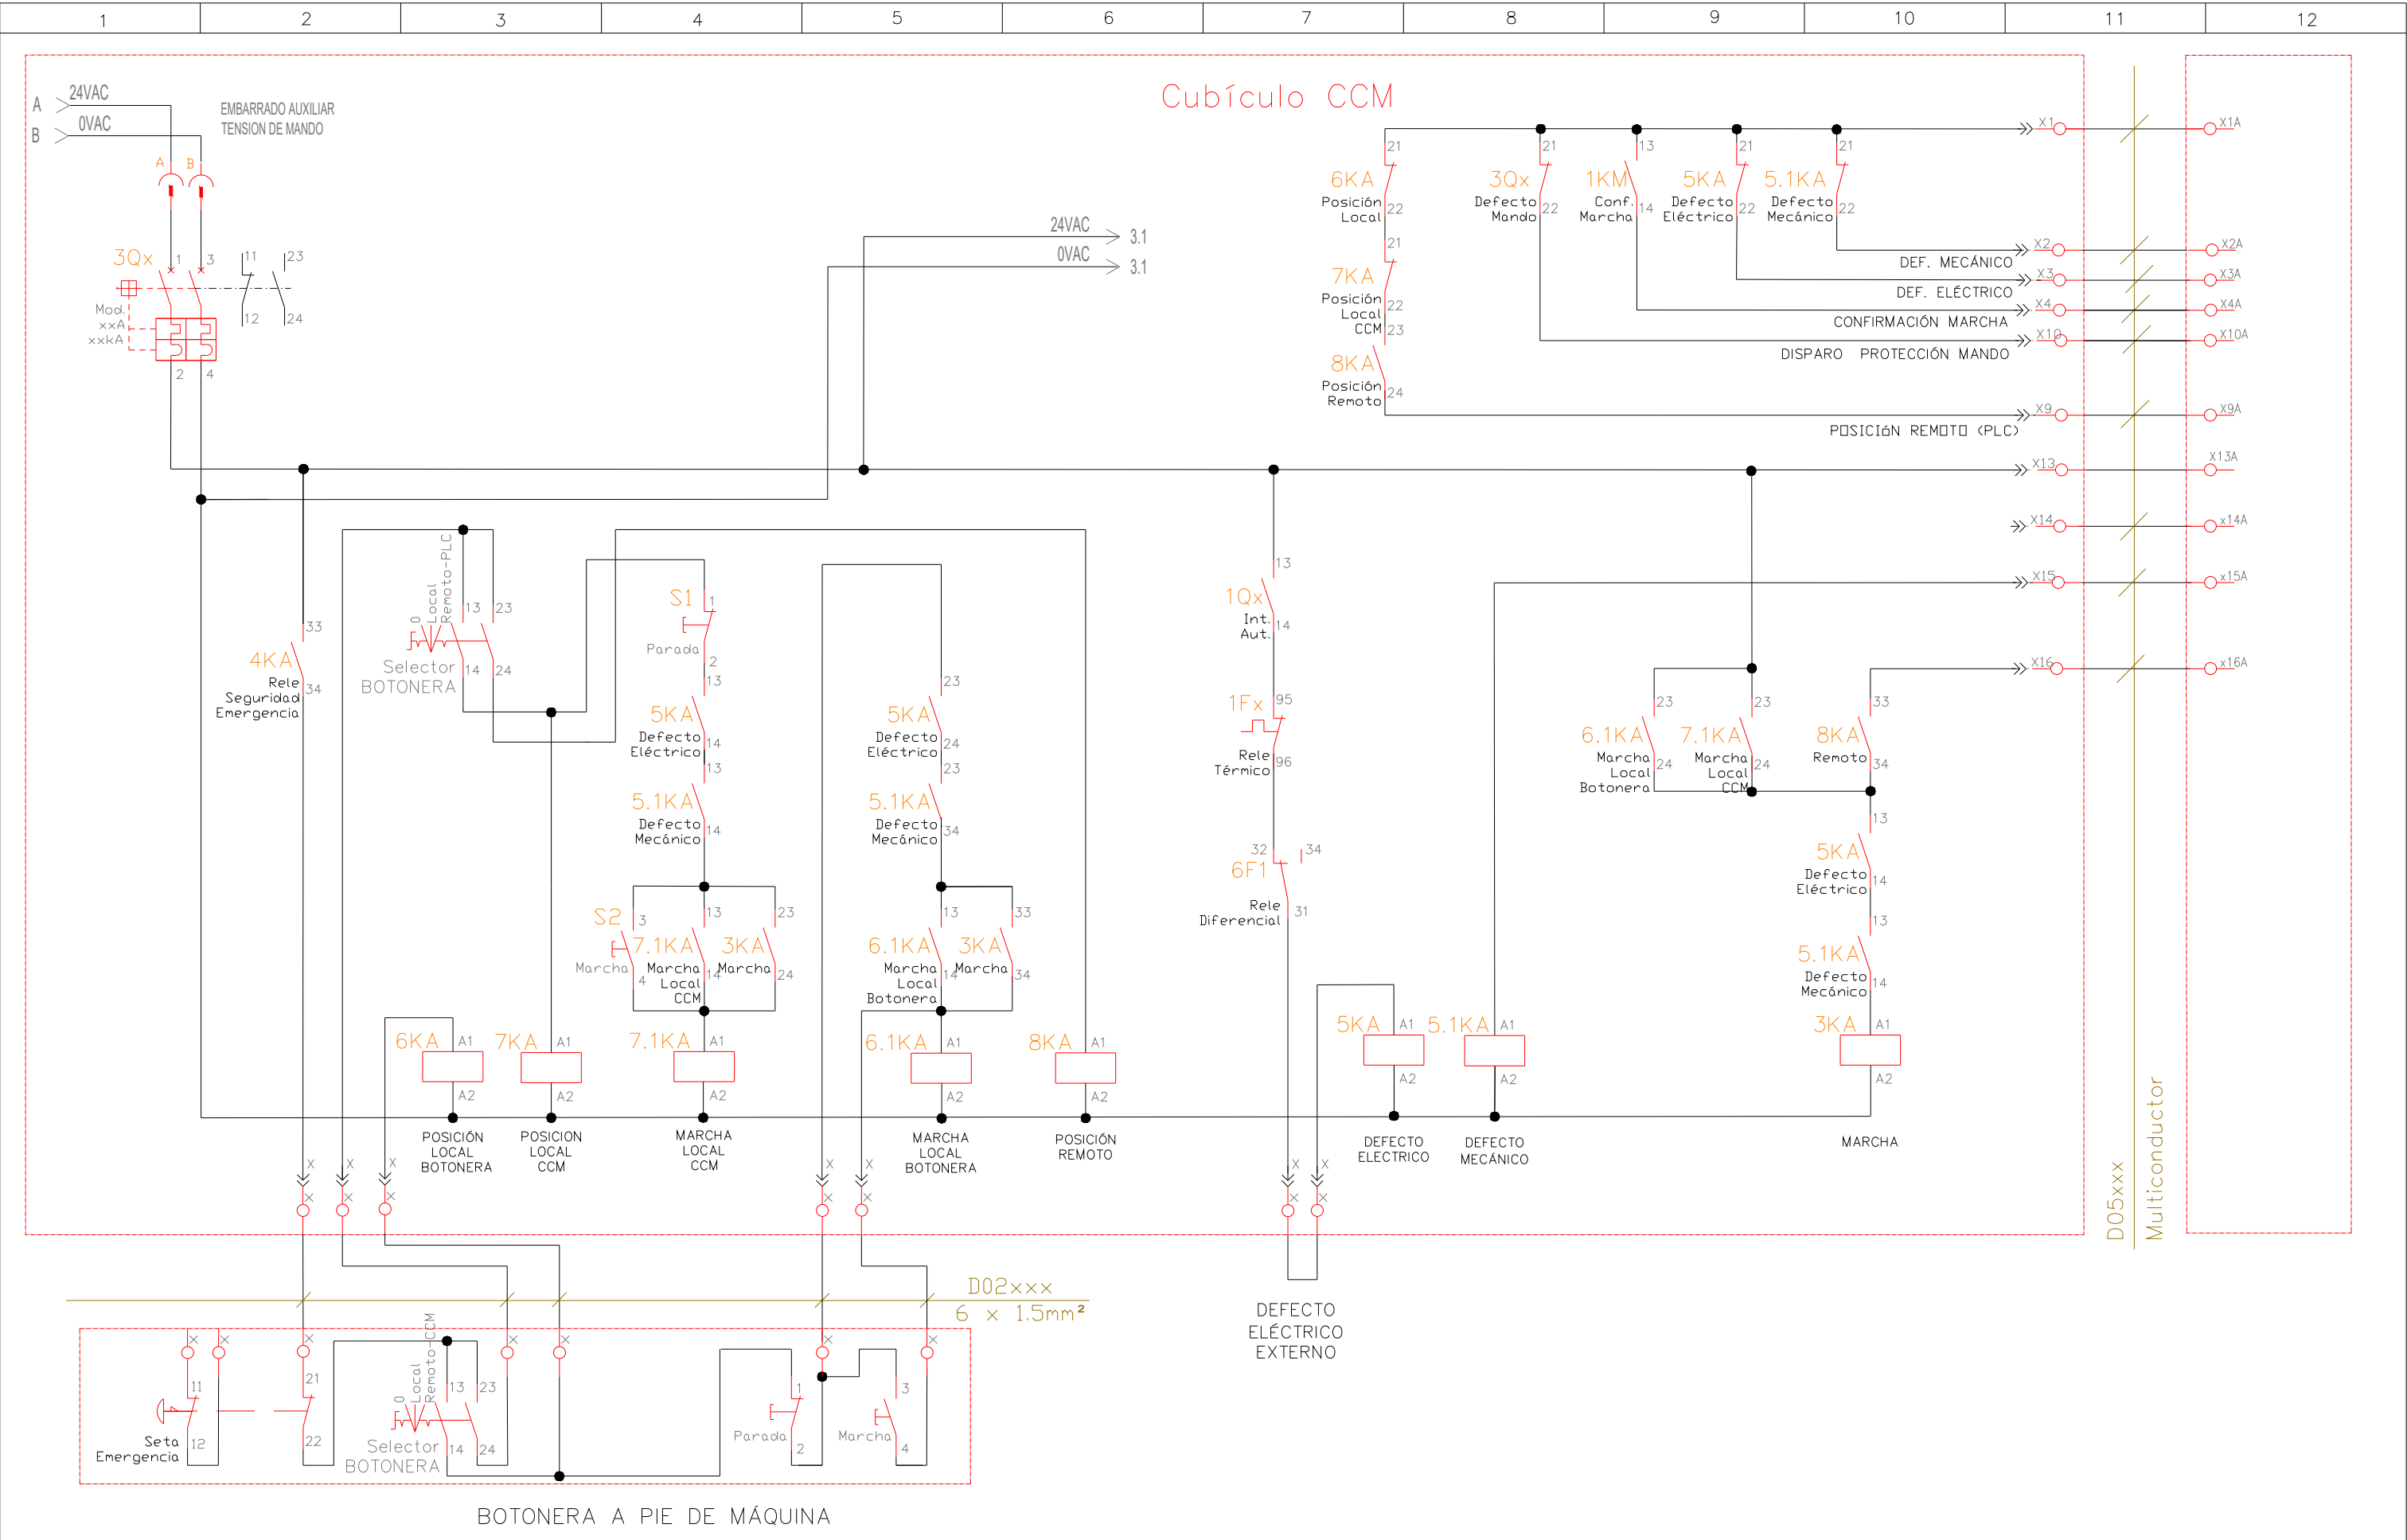


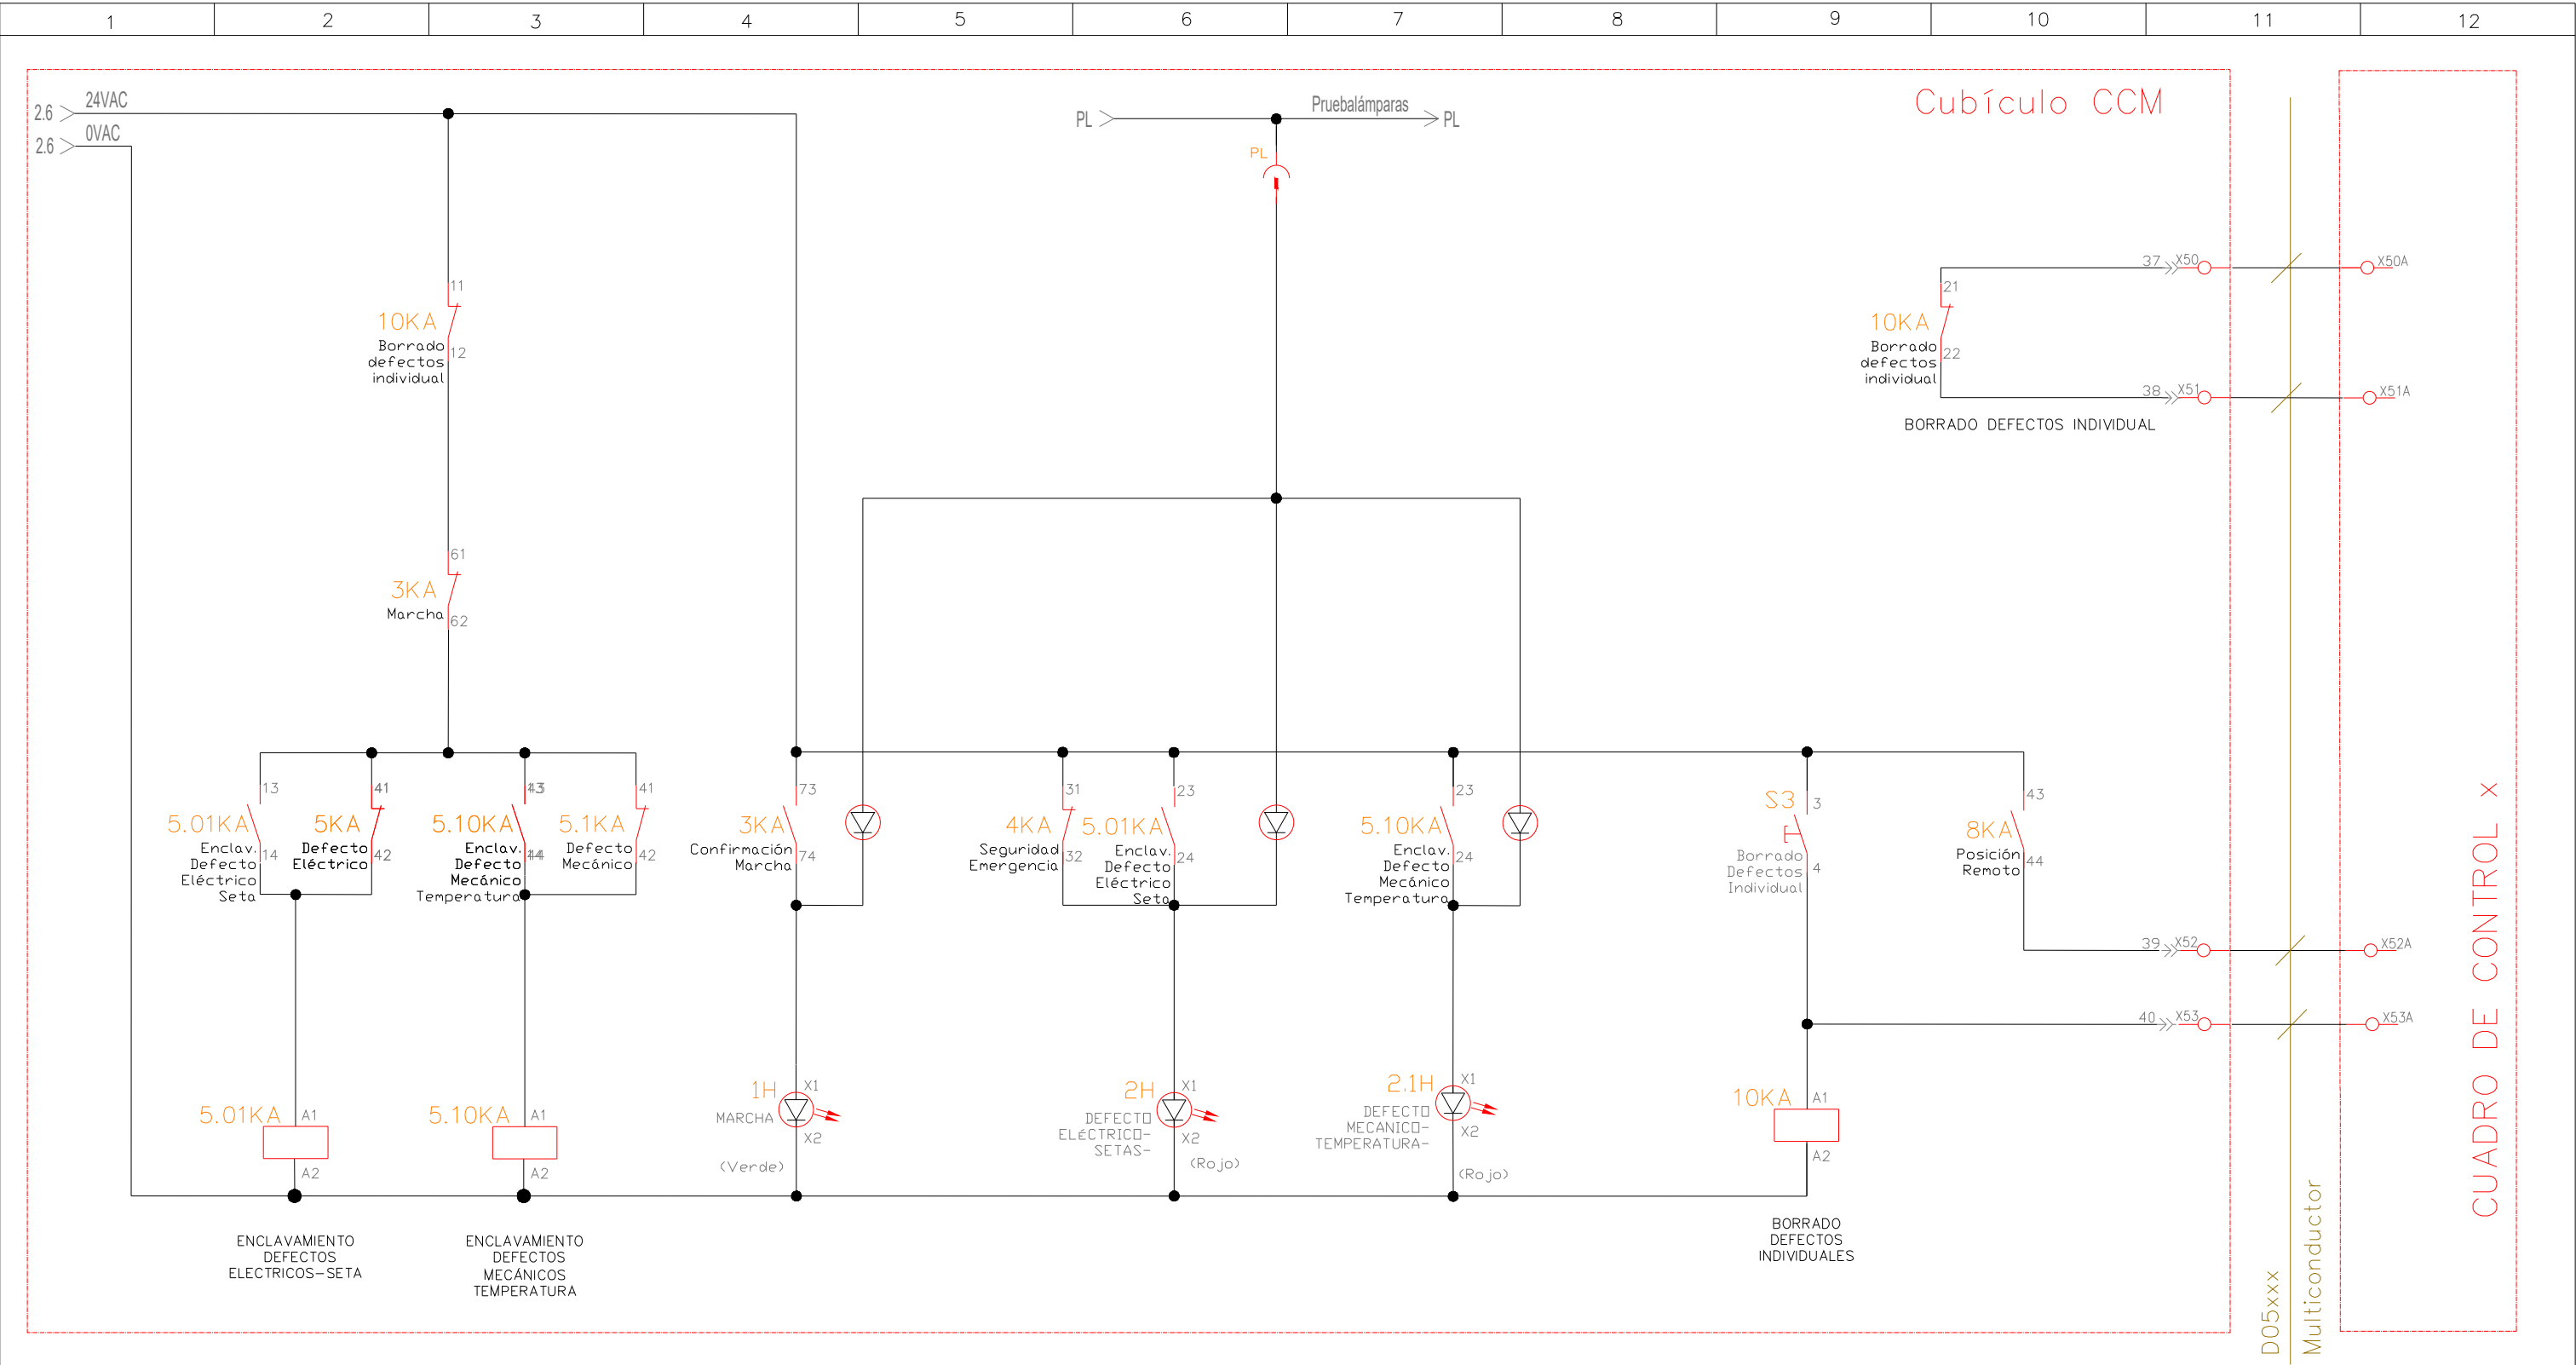

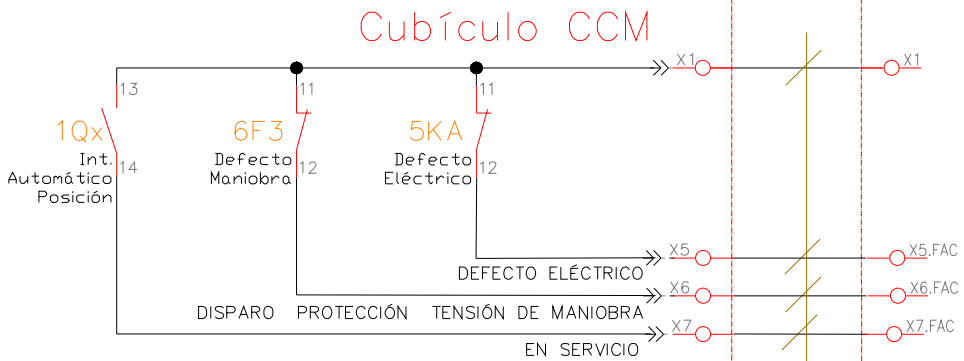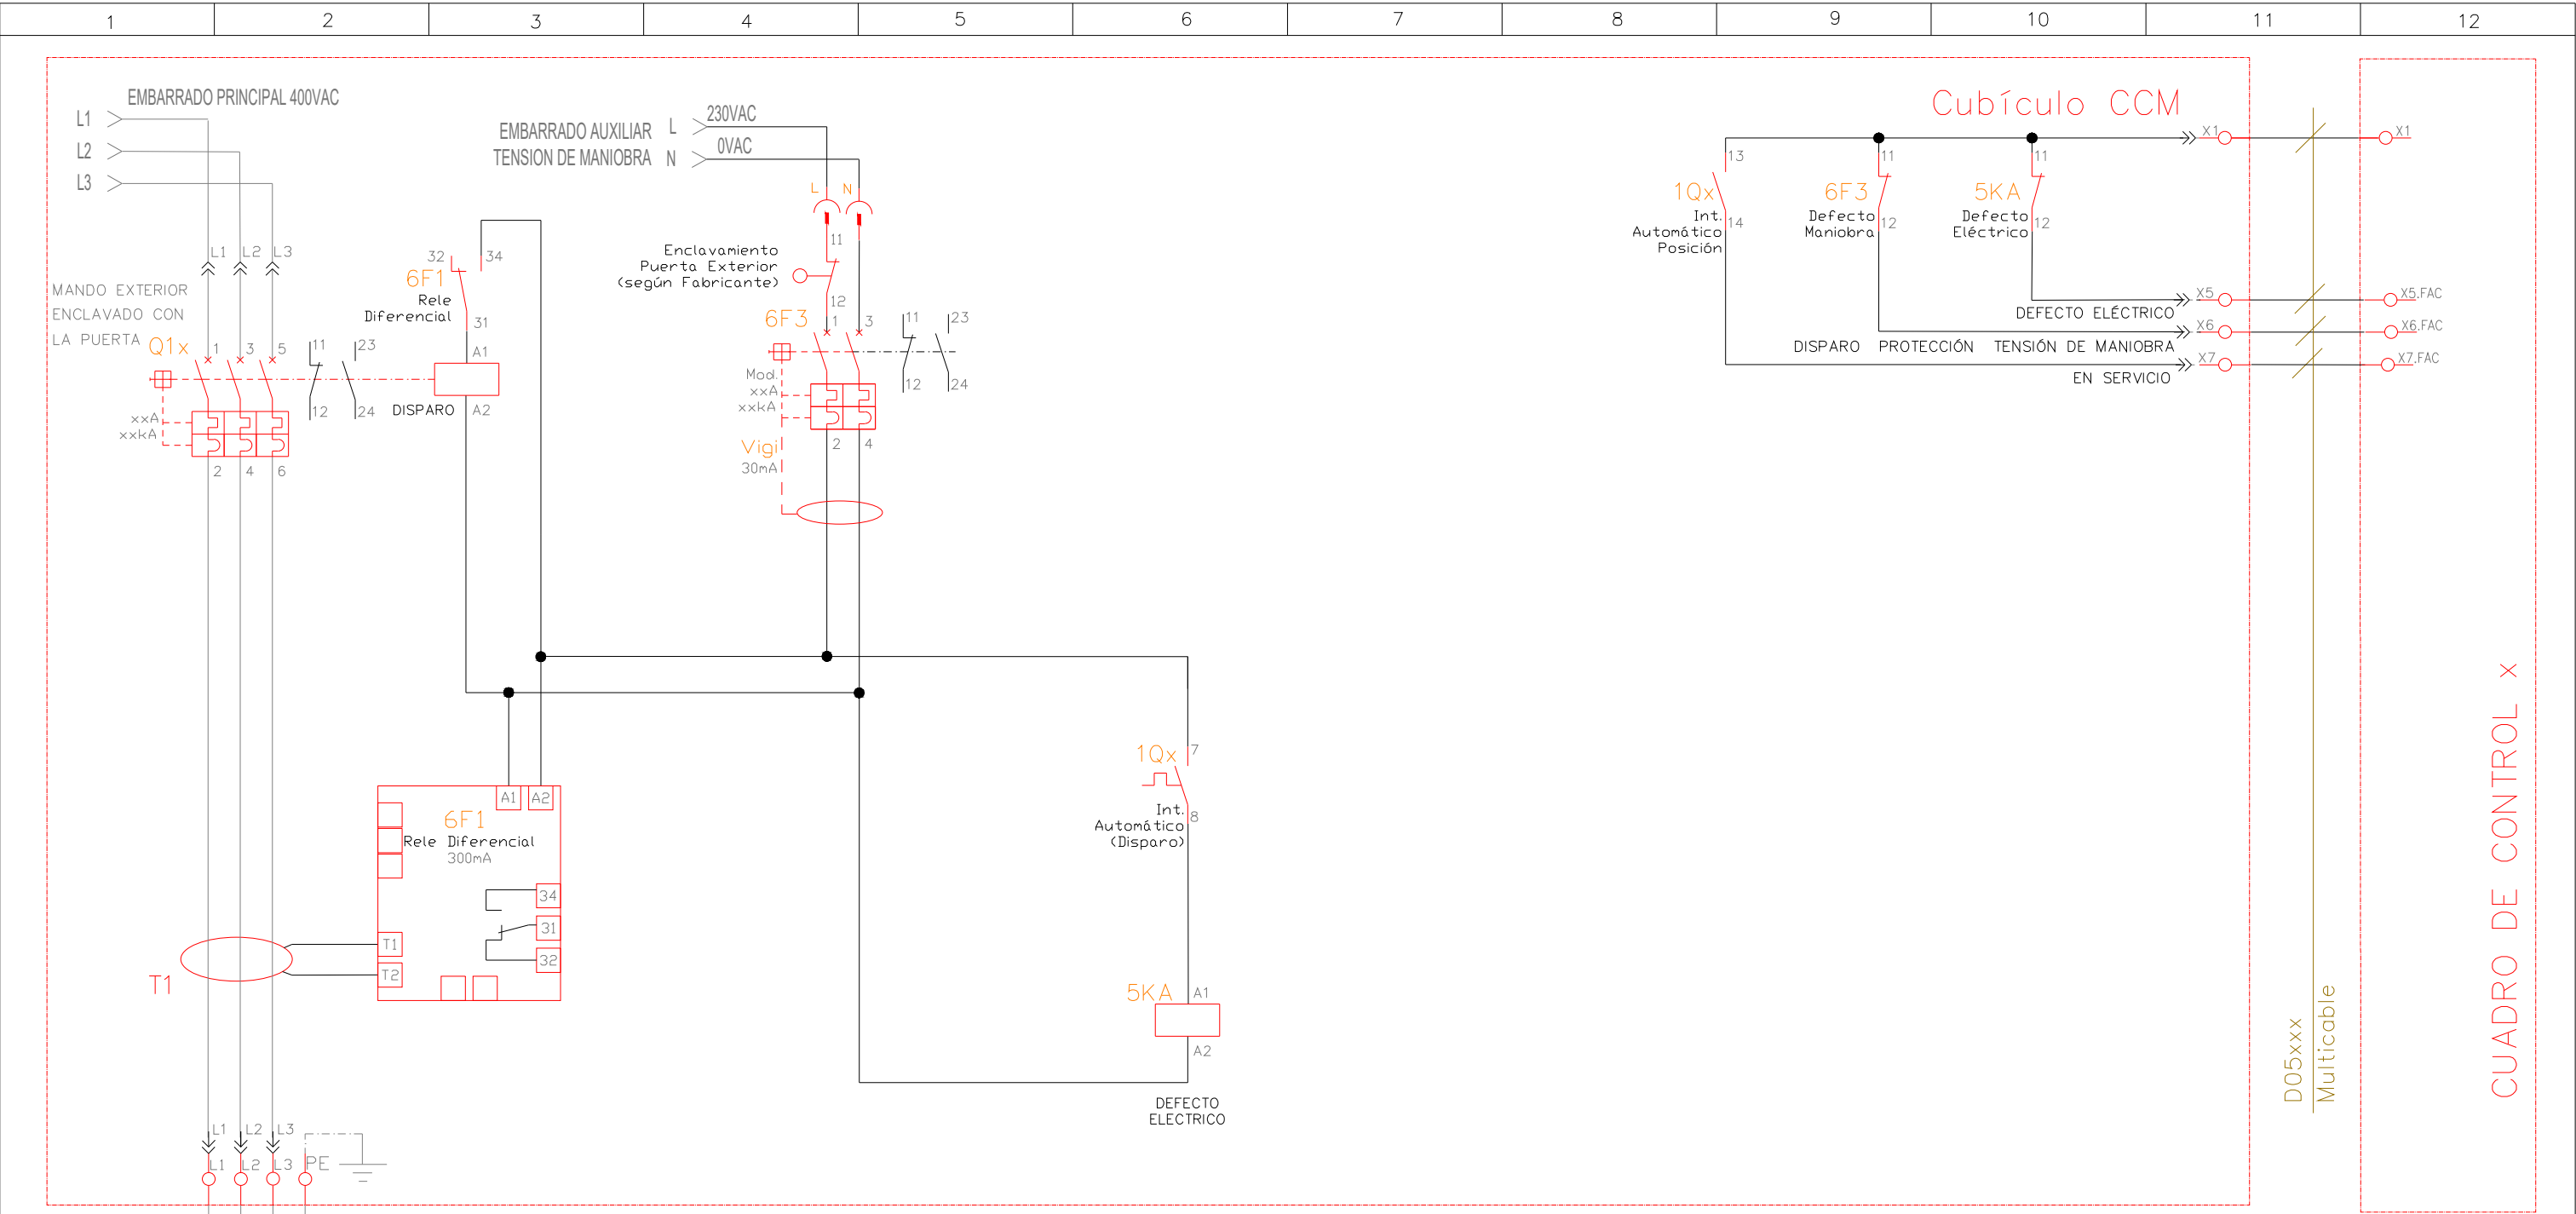

CUADRO DE CONTROL x

D10xxx  
4Xsss  
Multicable



ACTUADOR válvula/Compuerta  
AUMATIC AC 01.2 PROFIBUS DP



SUBDIRECCIÓN  
CONSTRUCCIÓN

TITULO PROYECTO:  
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN  
DEL DÉPOSITO DE COLMENAR VIEJO

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TIPO  
FA  
Feeder Actuador  
Circuito Potencia y Maniobra


xxx kW


Nº DE PLANO :  
xxxxx  
Nº DE HOJA :  
1  
TAG :

AUTORES  
GRUPO  
ELEVADORAS


FECHA  
xx / xx /xxxx

Nº REVISIÓN  
17  
FECHA REVISIÓN  
SEP 2016

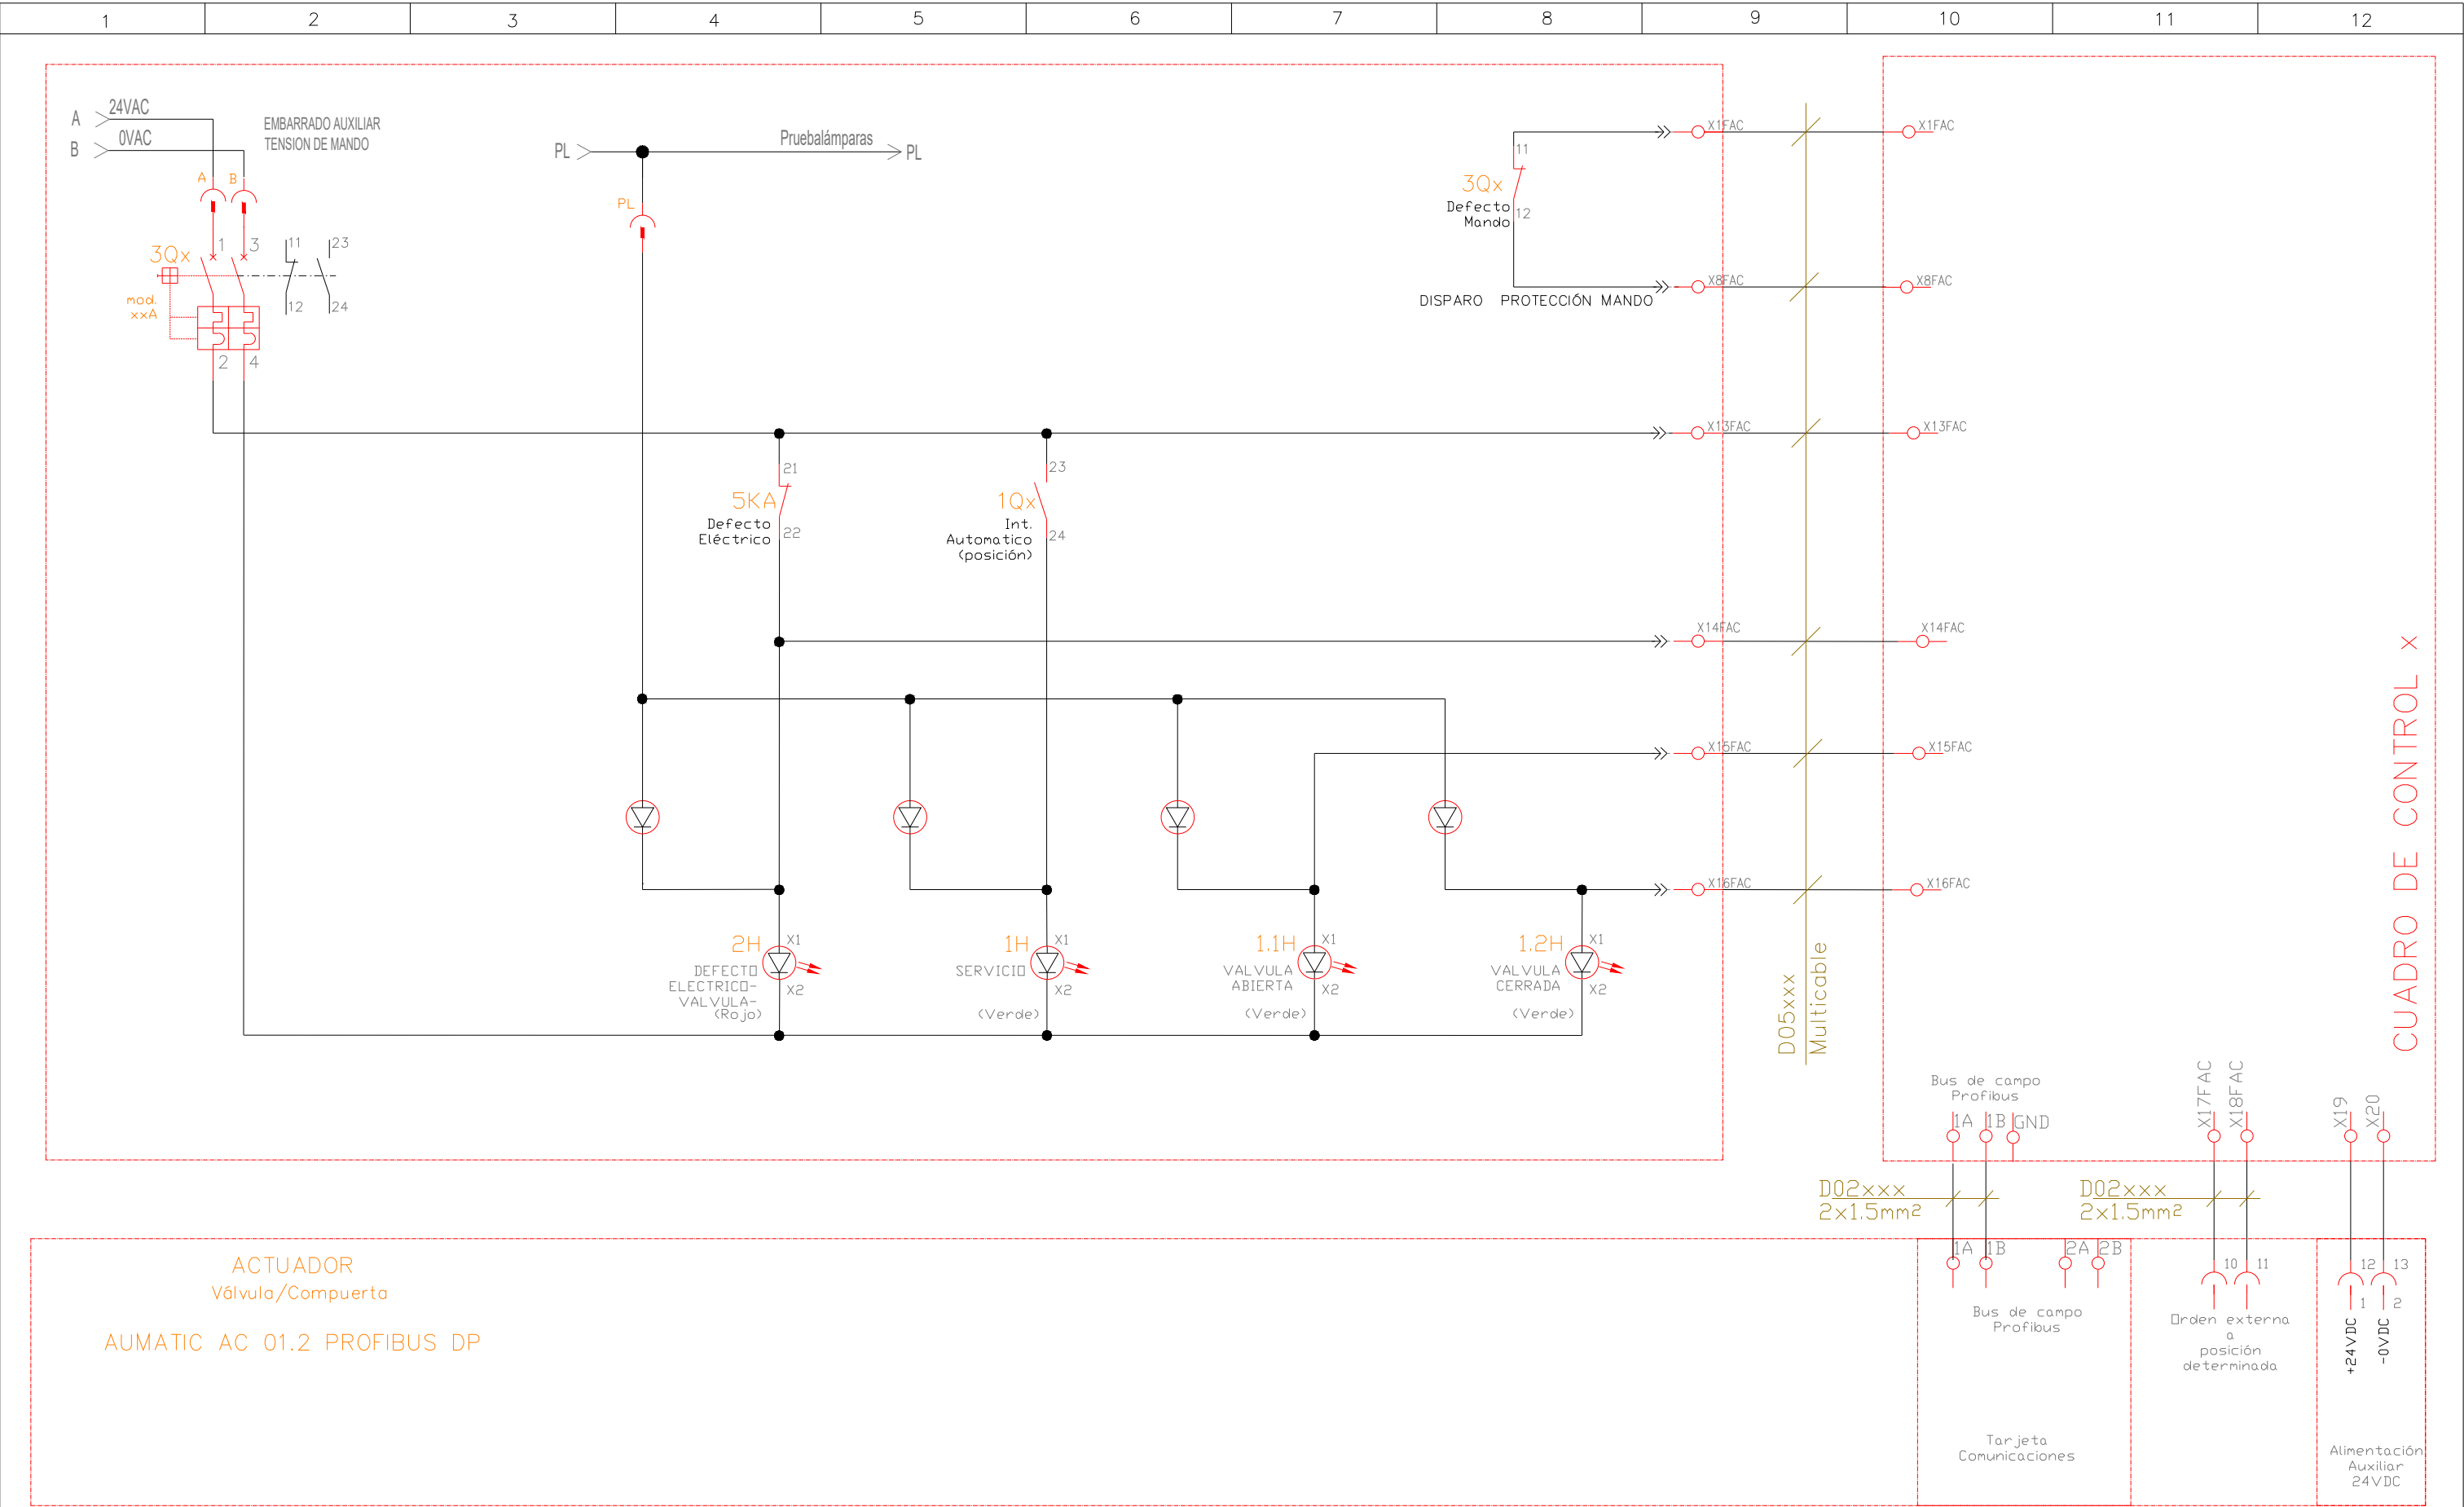

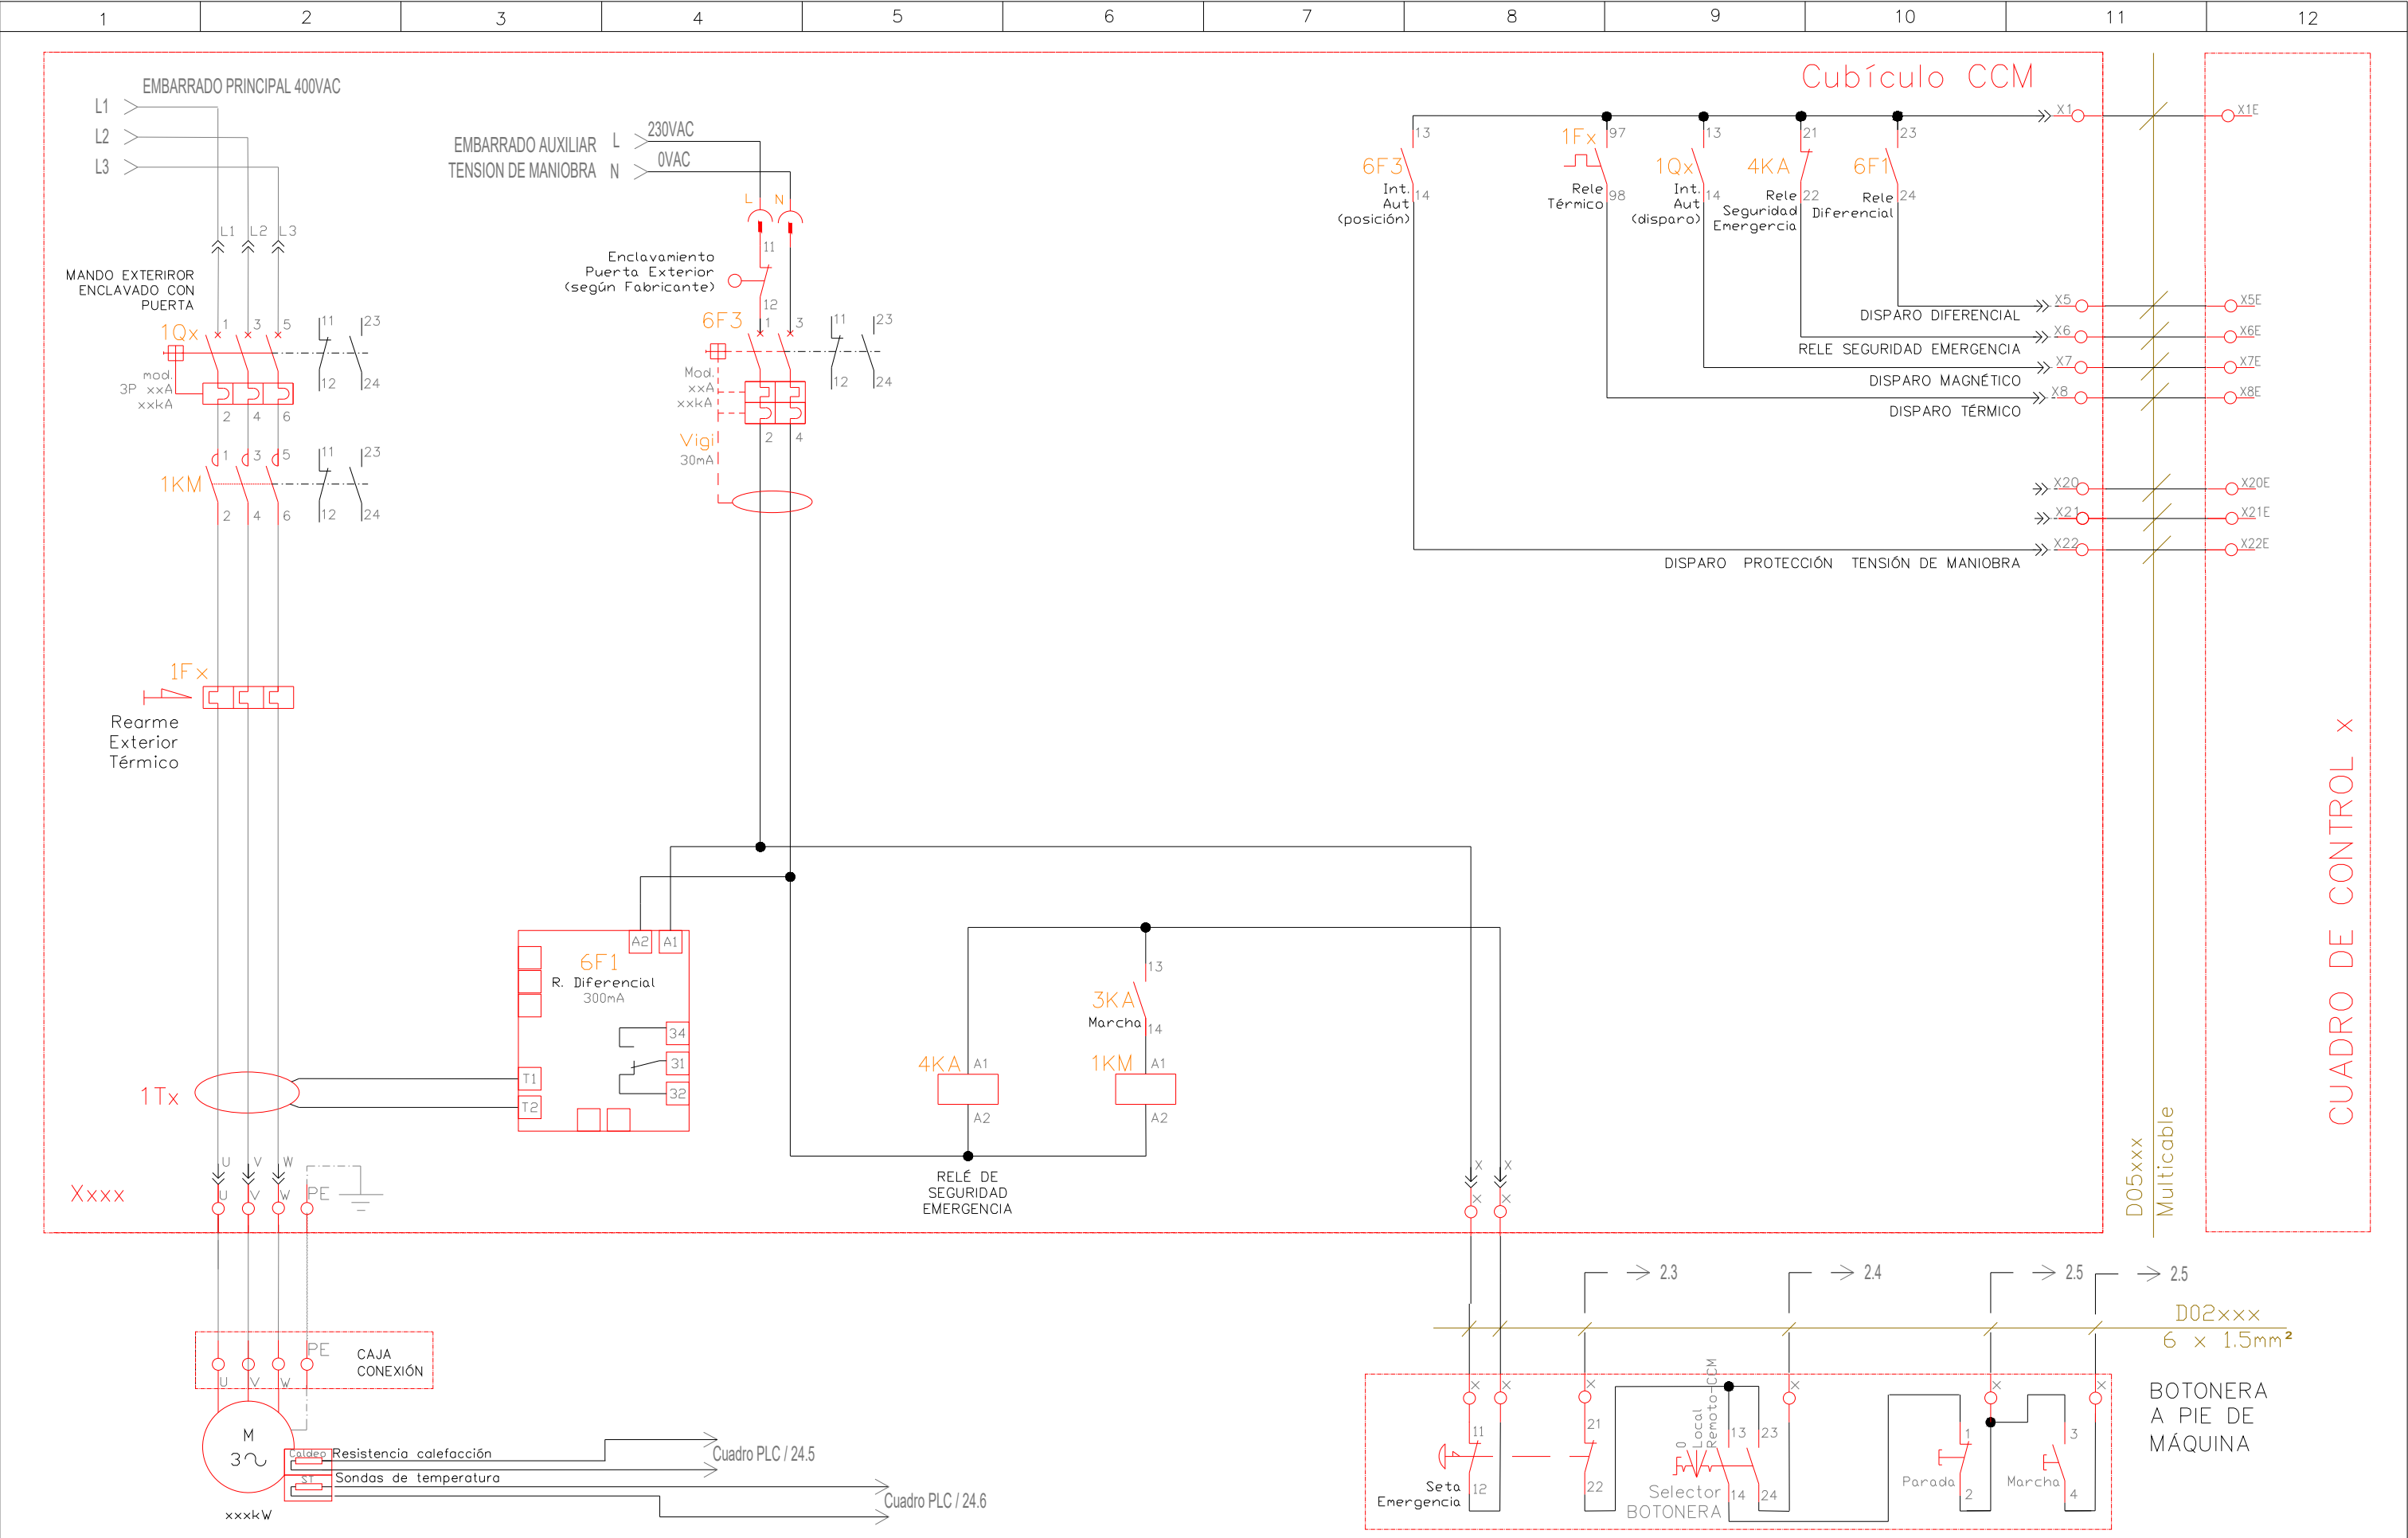



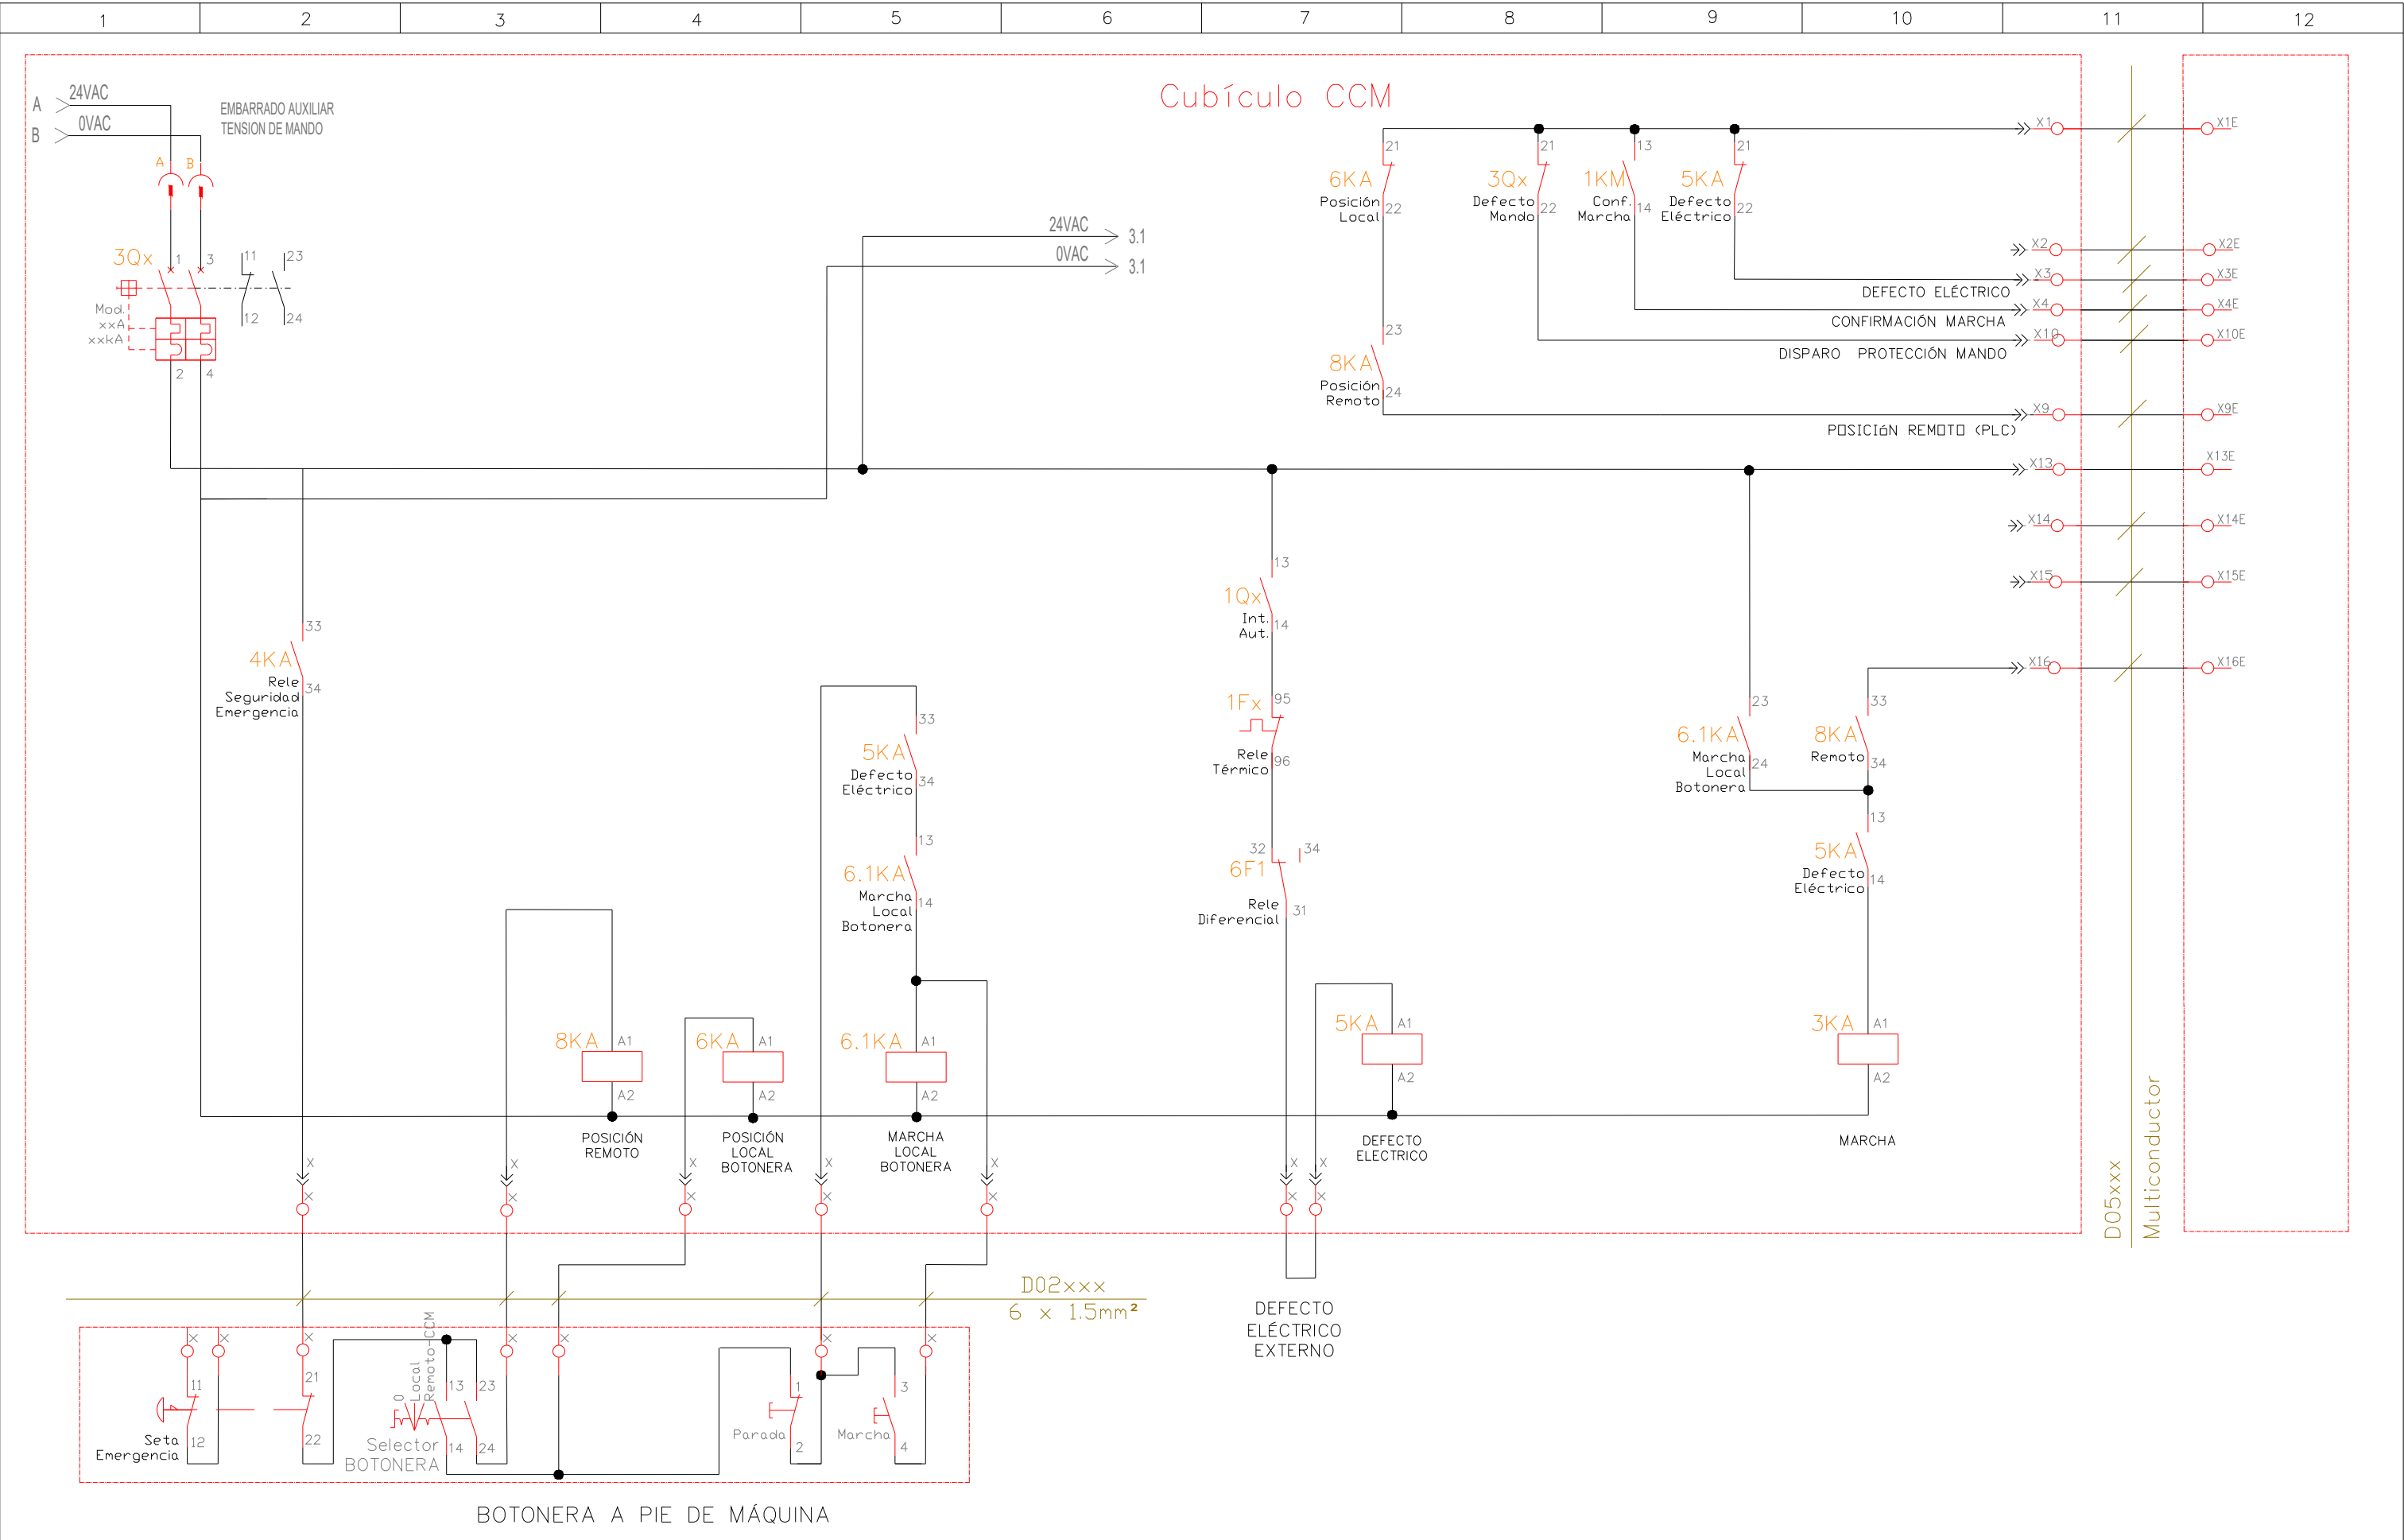

SUBDIRECCIÓN  
CONSTRUCCIÓN

TITULO PROYECTO:  
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN  
DEL DÉPOSITO DE COLMENAR VIEJO

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TIPO  
CCM  
AD GRUPO EXTRACTOR (MANDO)

Nº DE PLANO :  
XXXXX  
Nº DE HOJA :  
2  
TAG :

AUTORES  
GRUPO  
ELEVADORAS


FECHA


Nº REVISIÓN


17


FECHA REVISIÓN


SEP 2016

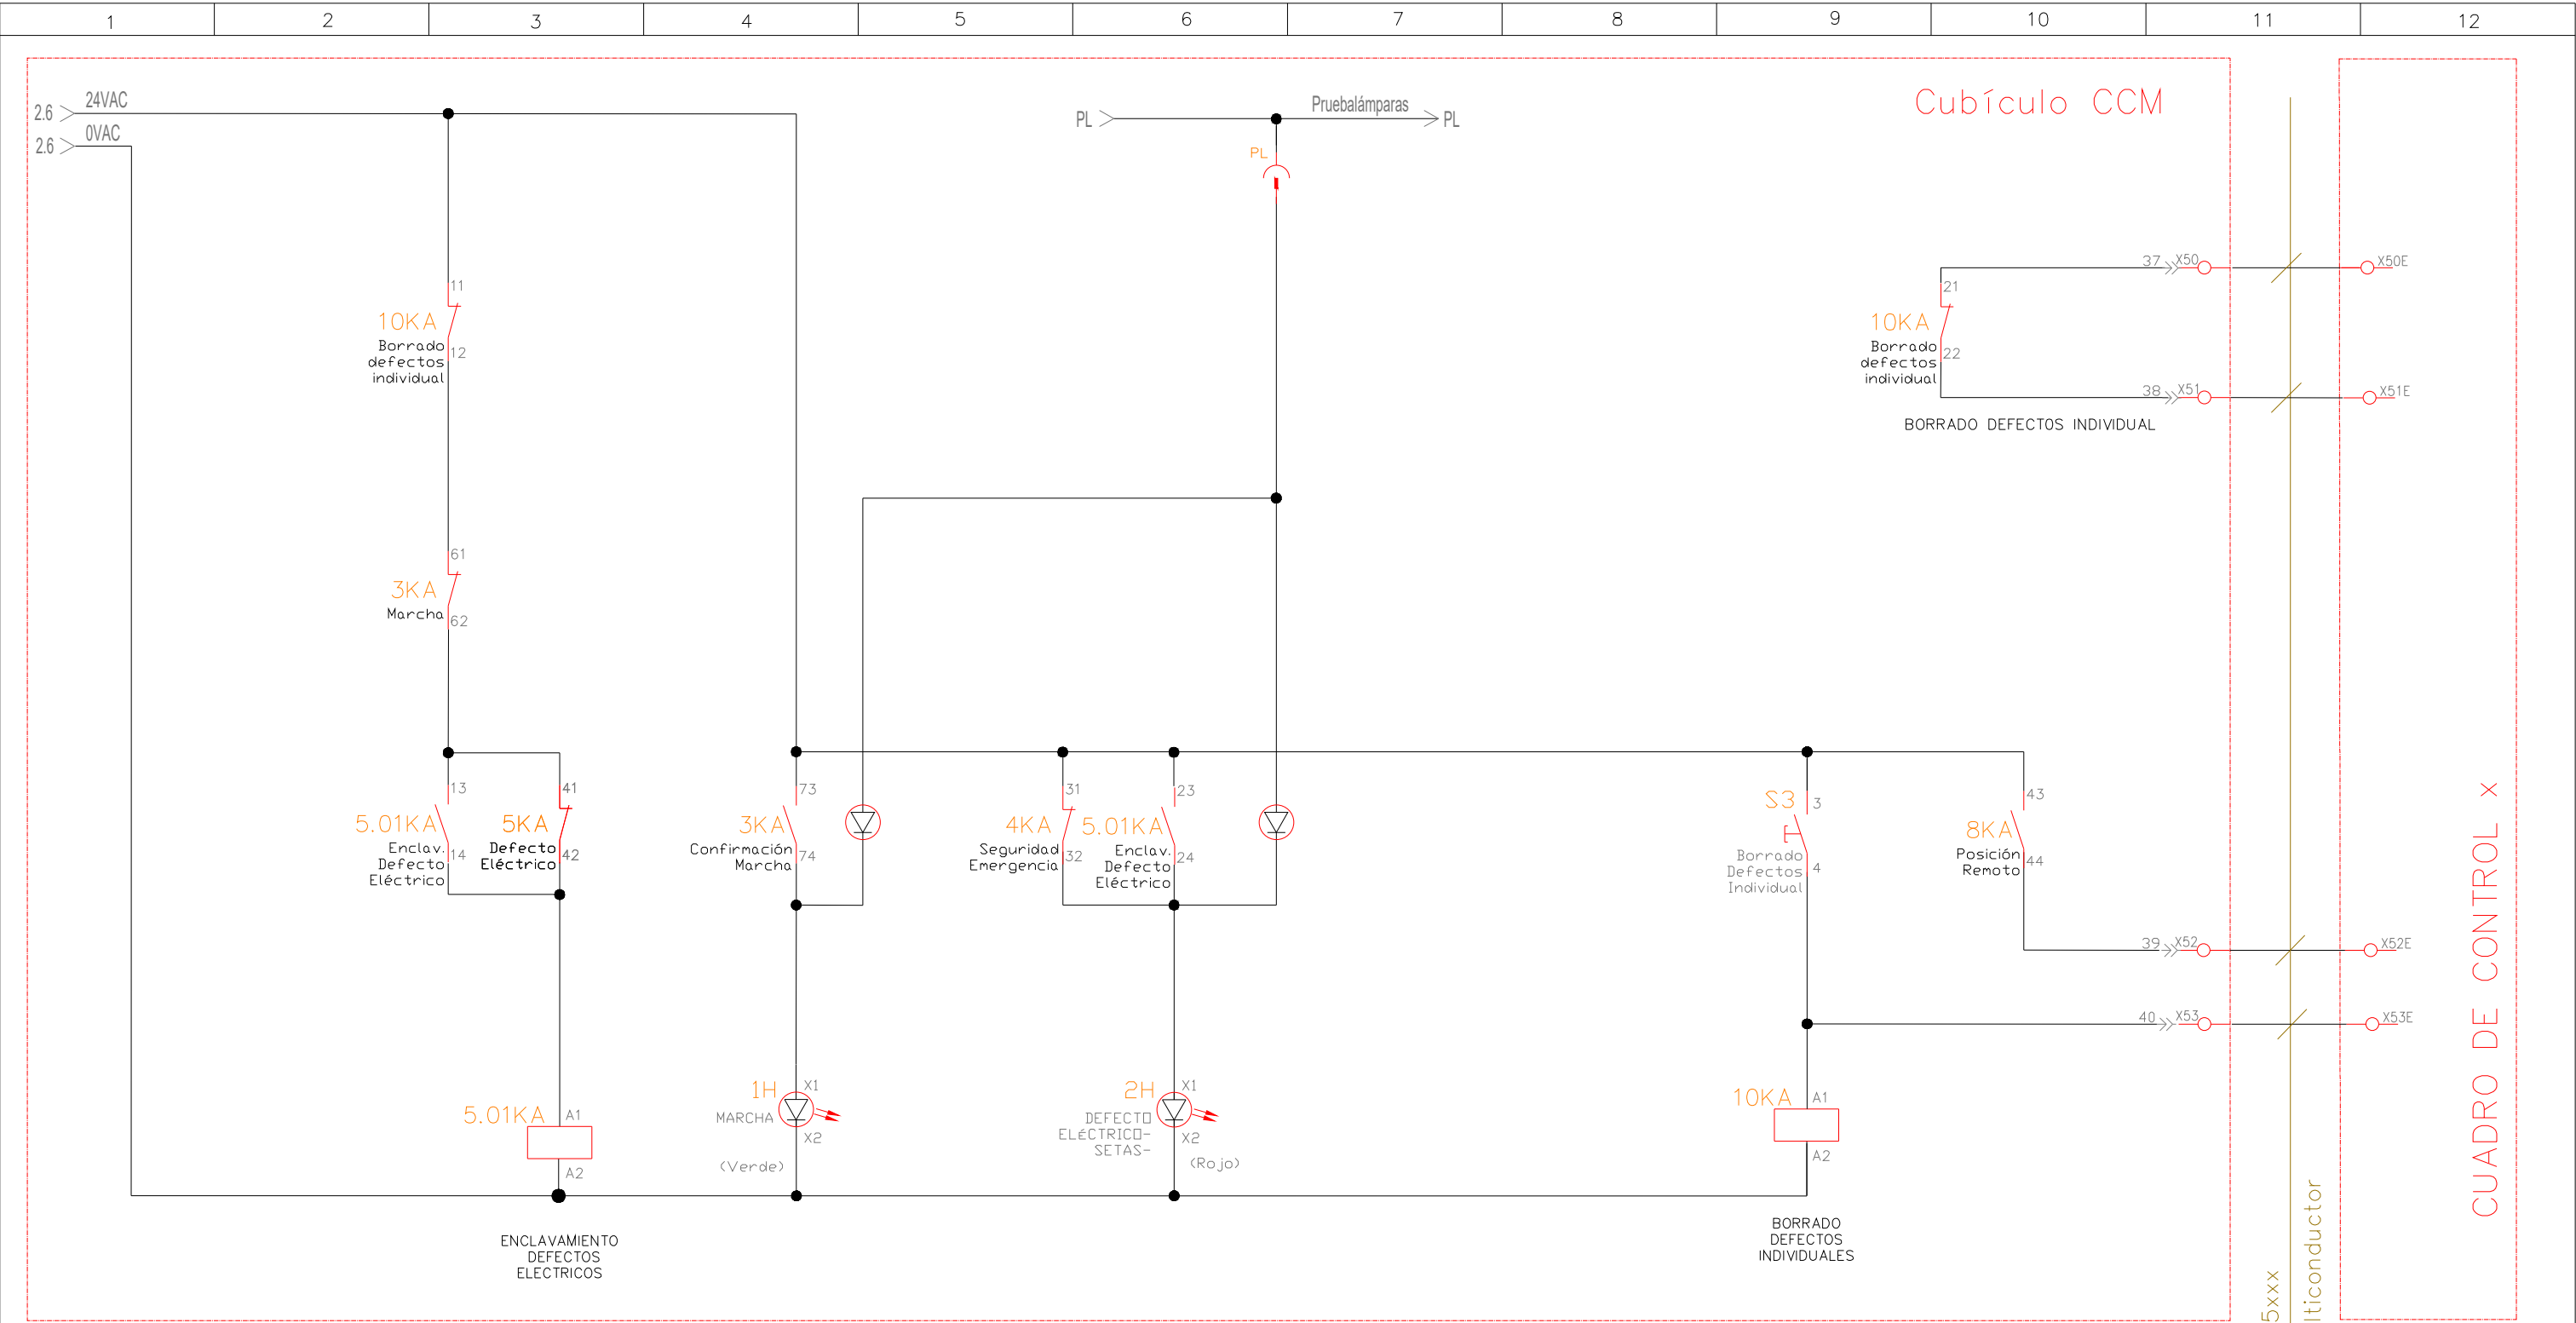


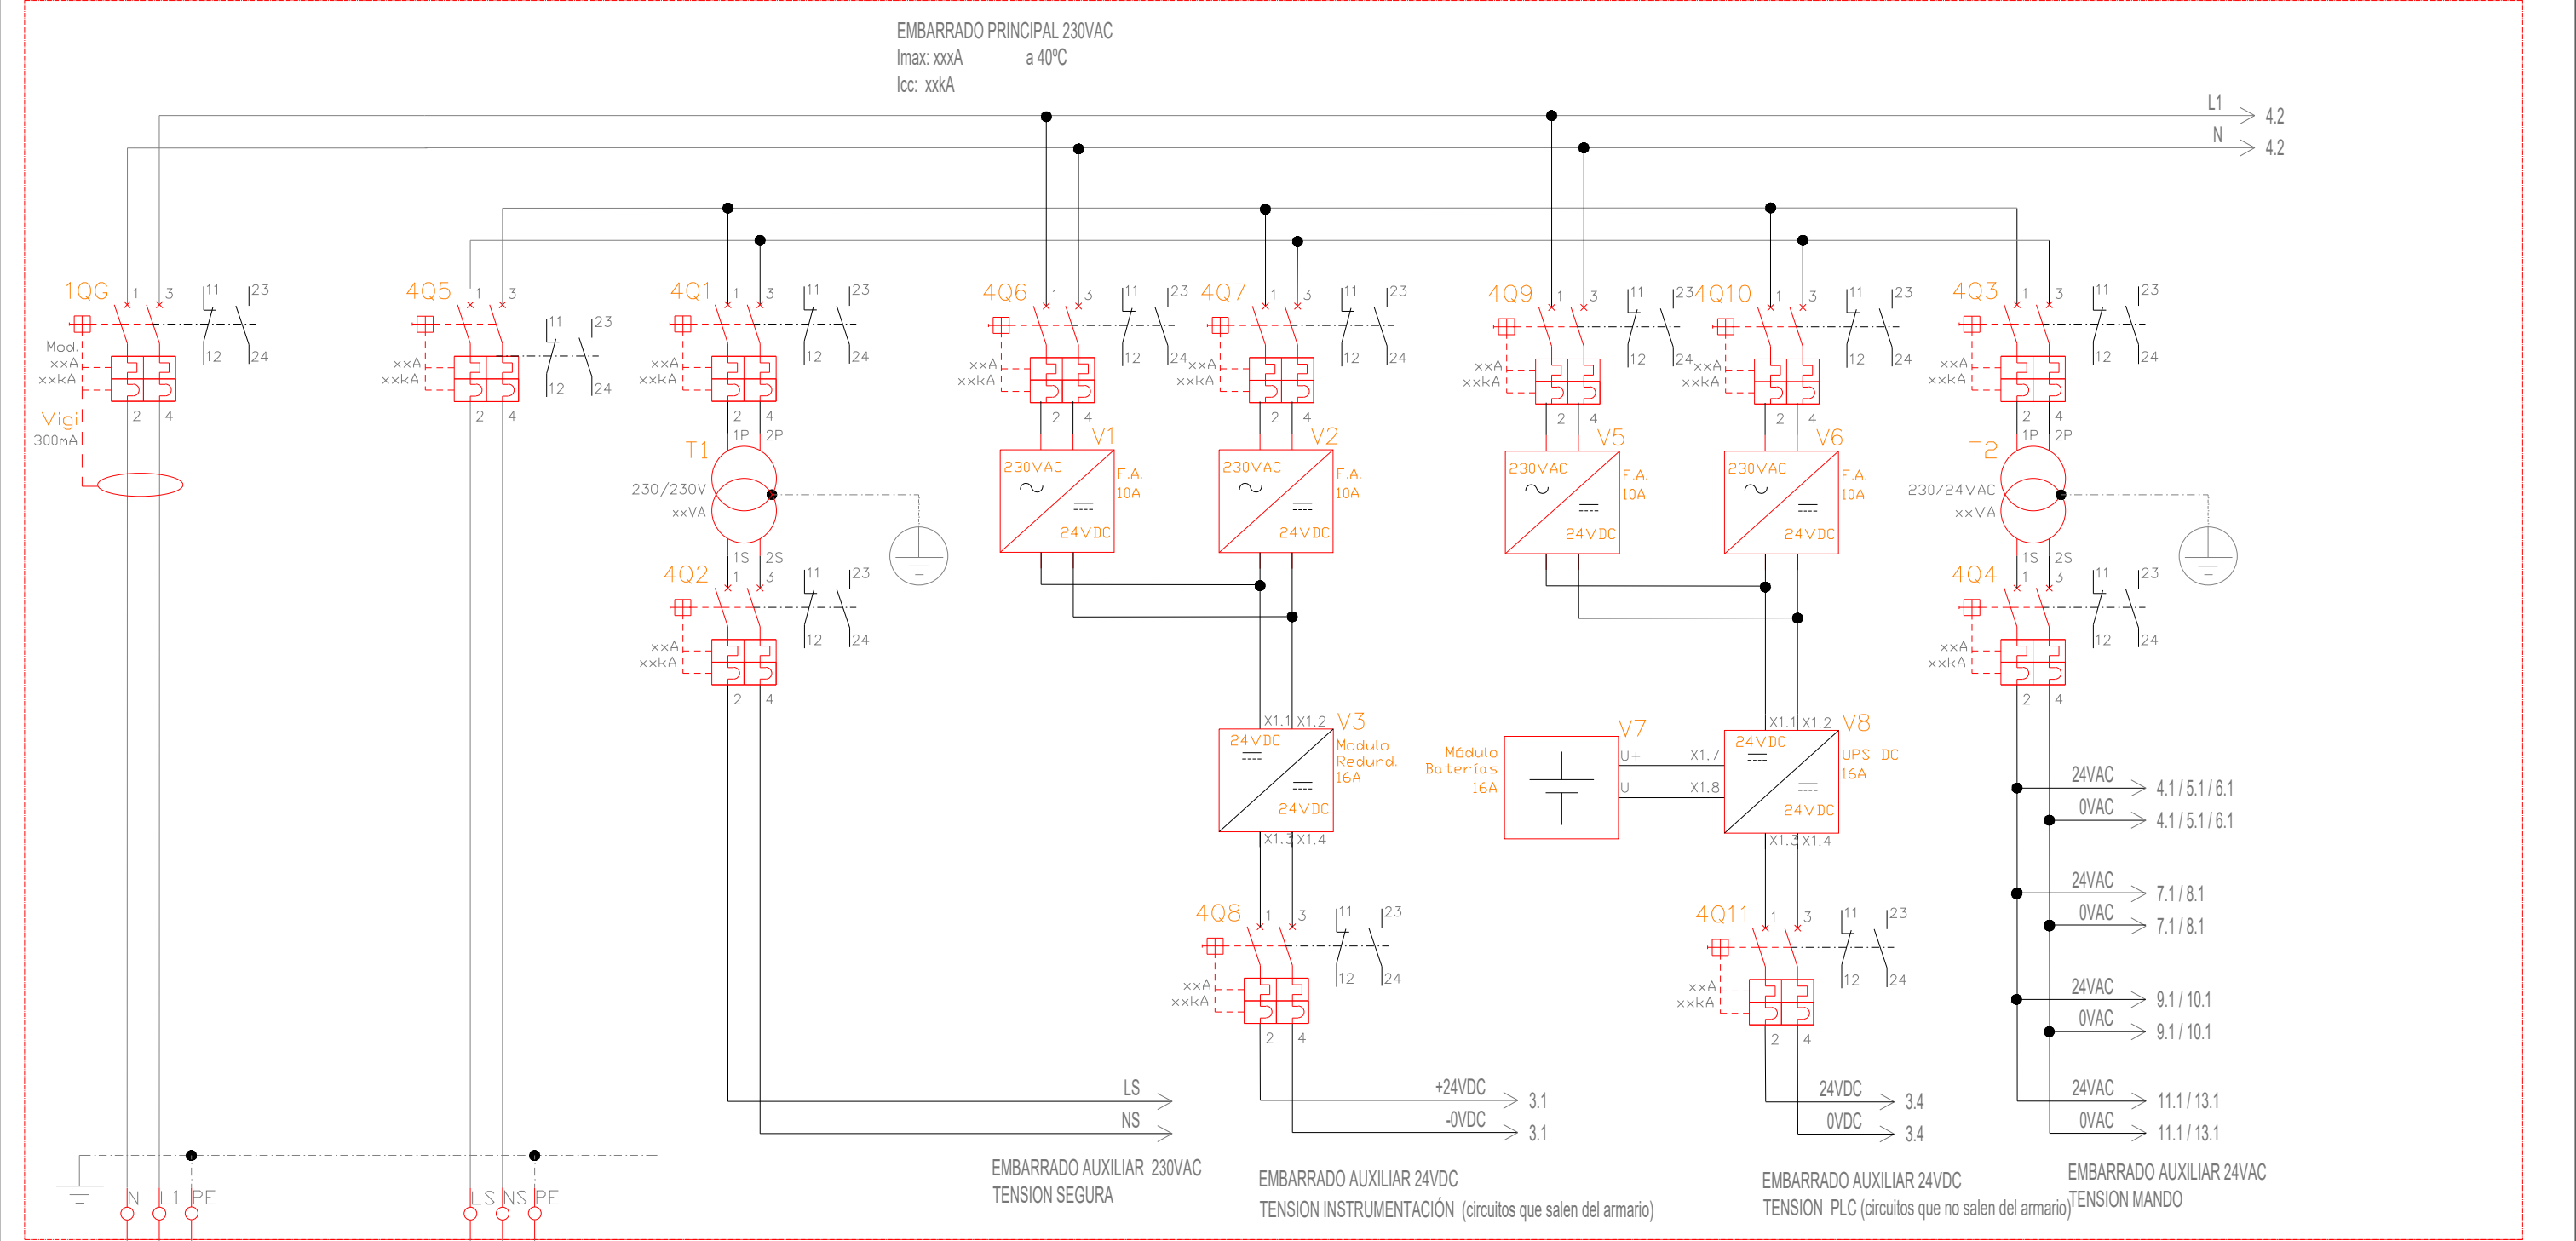


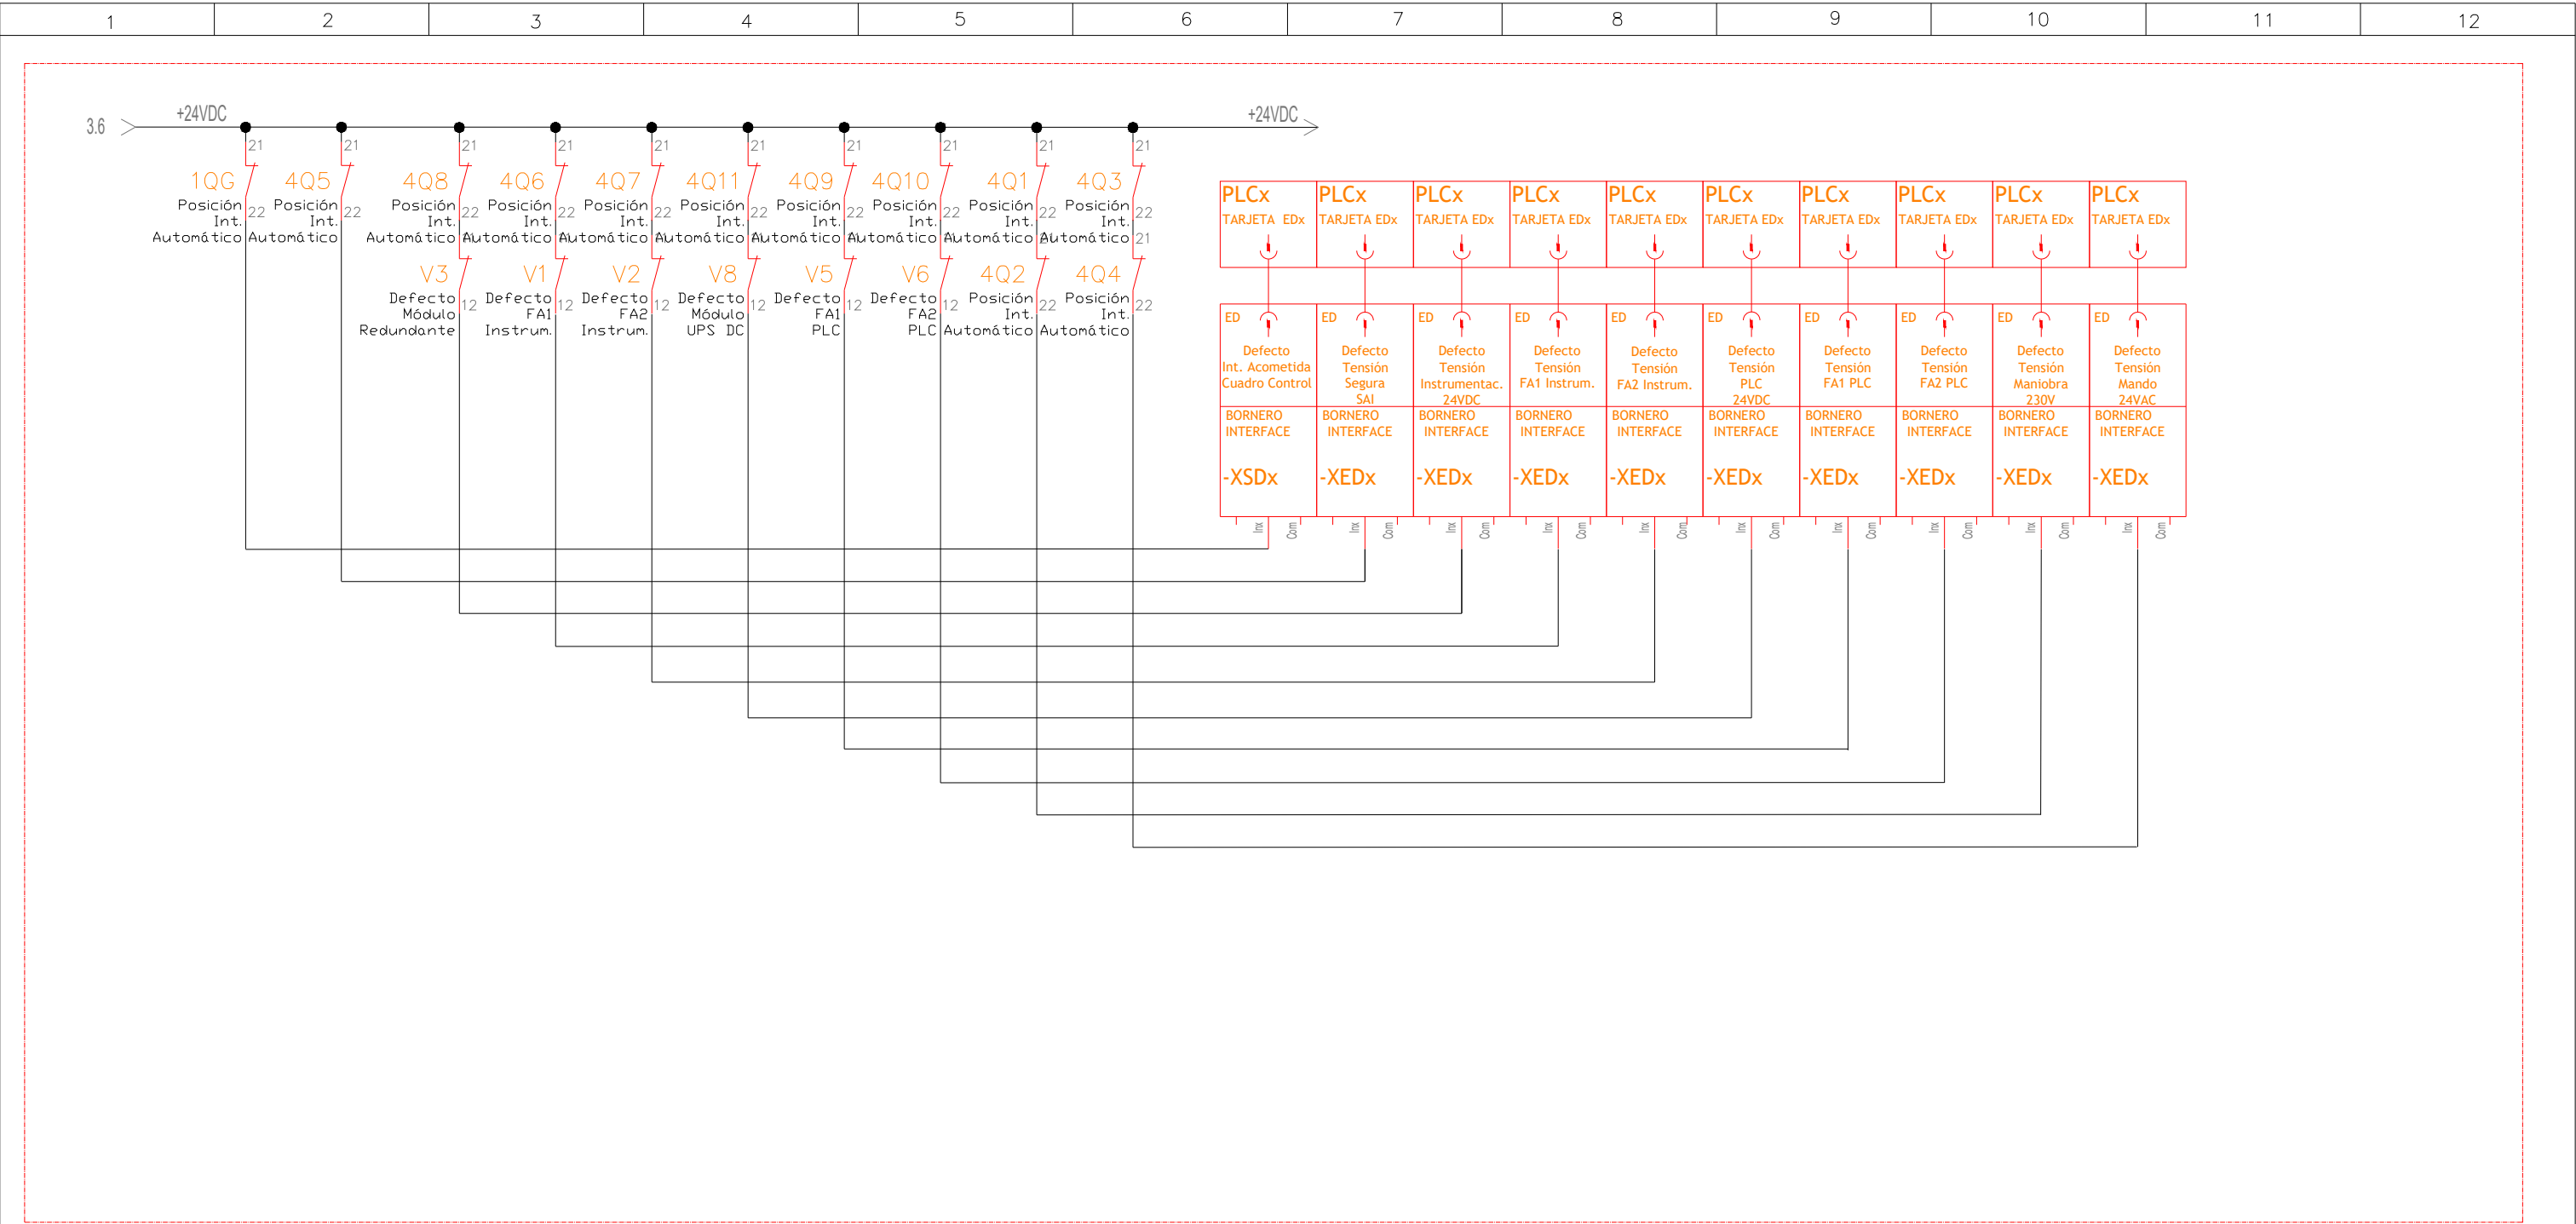

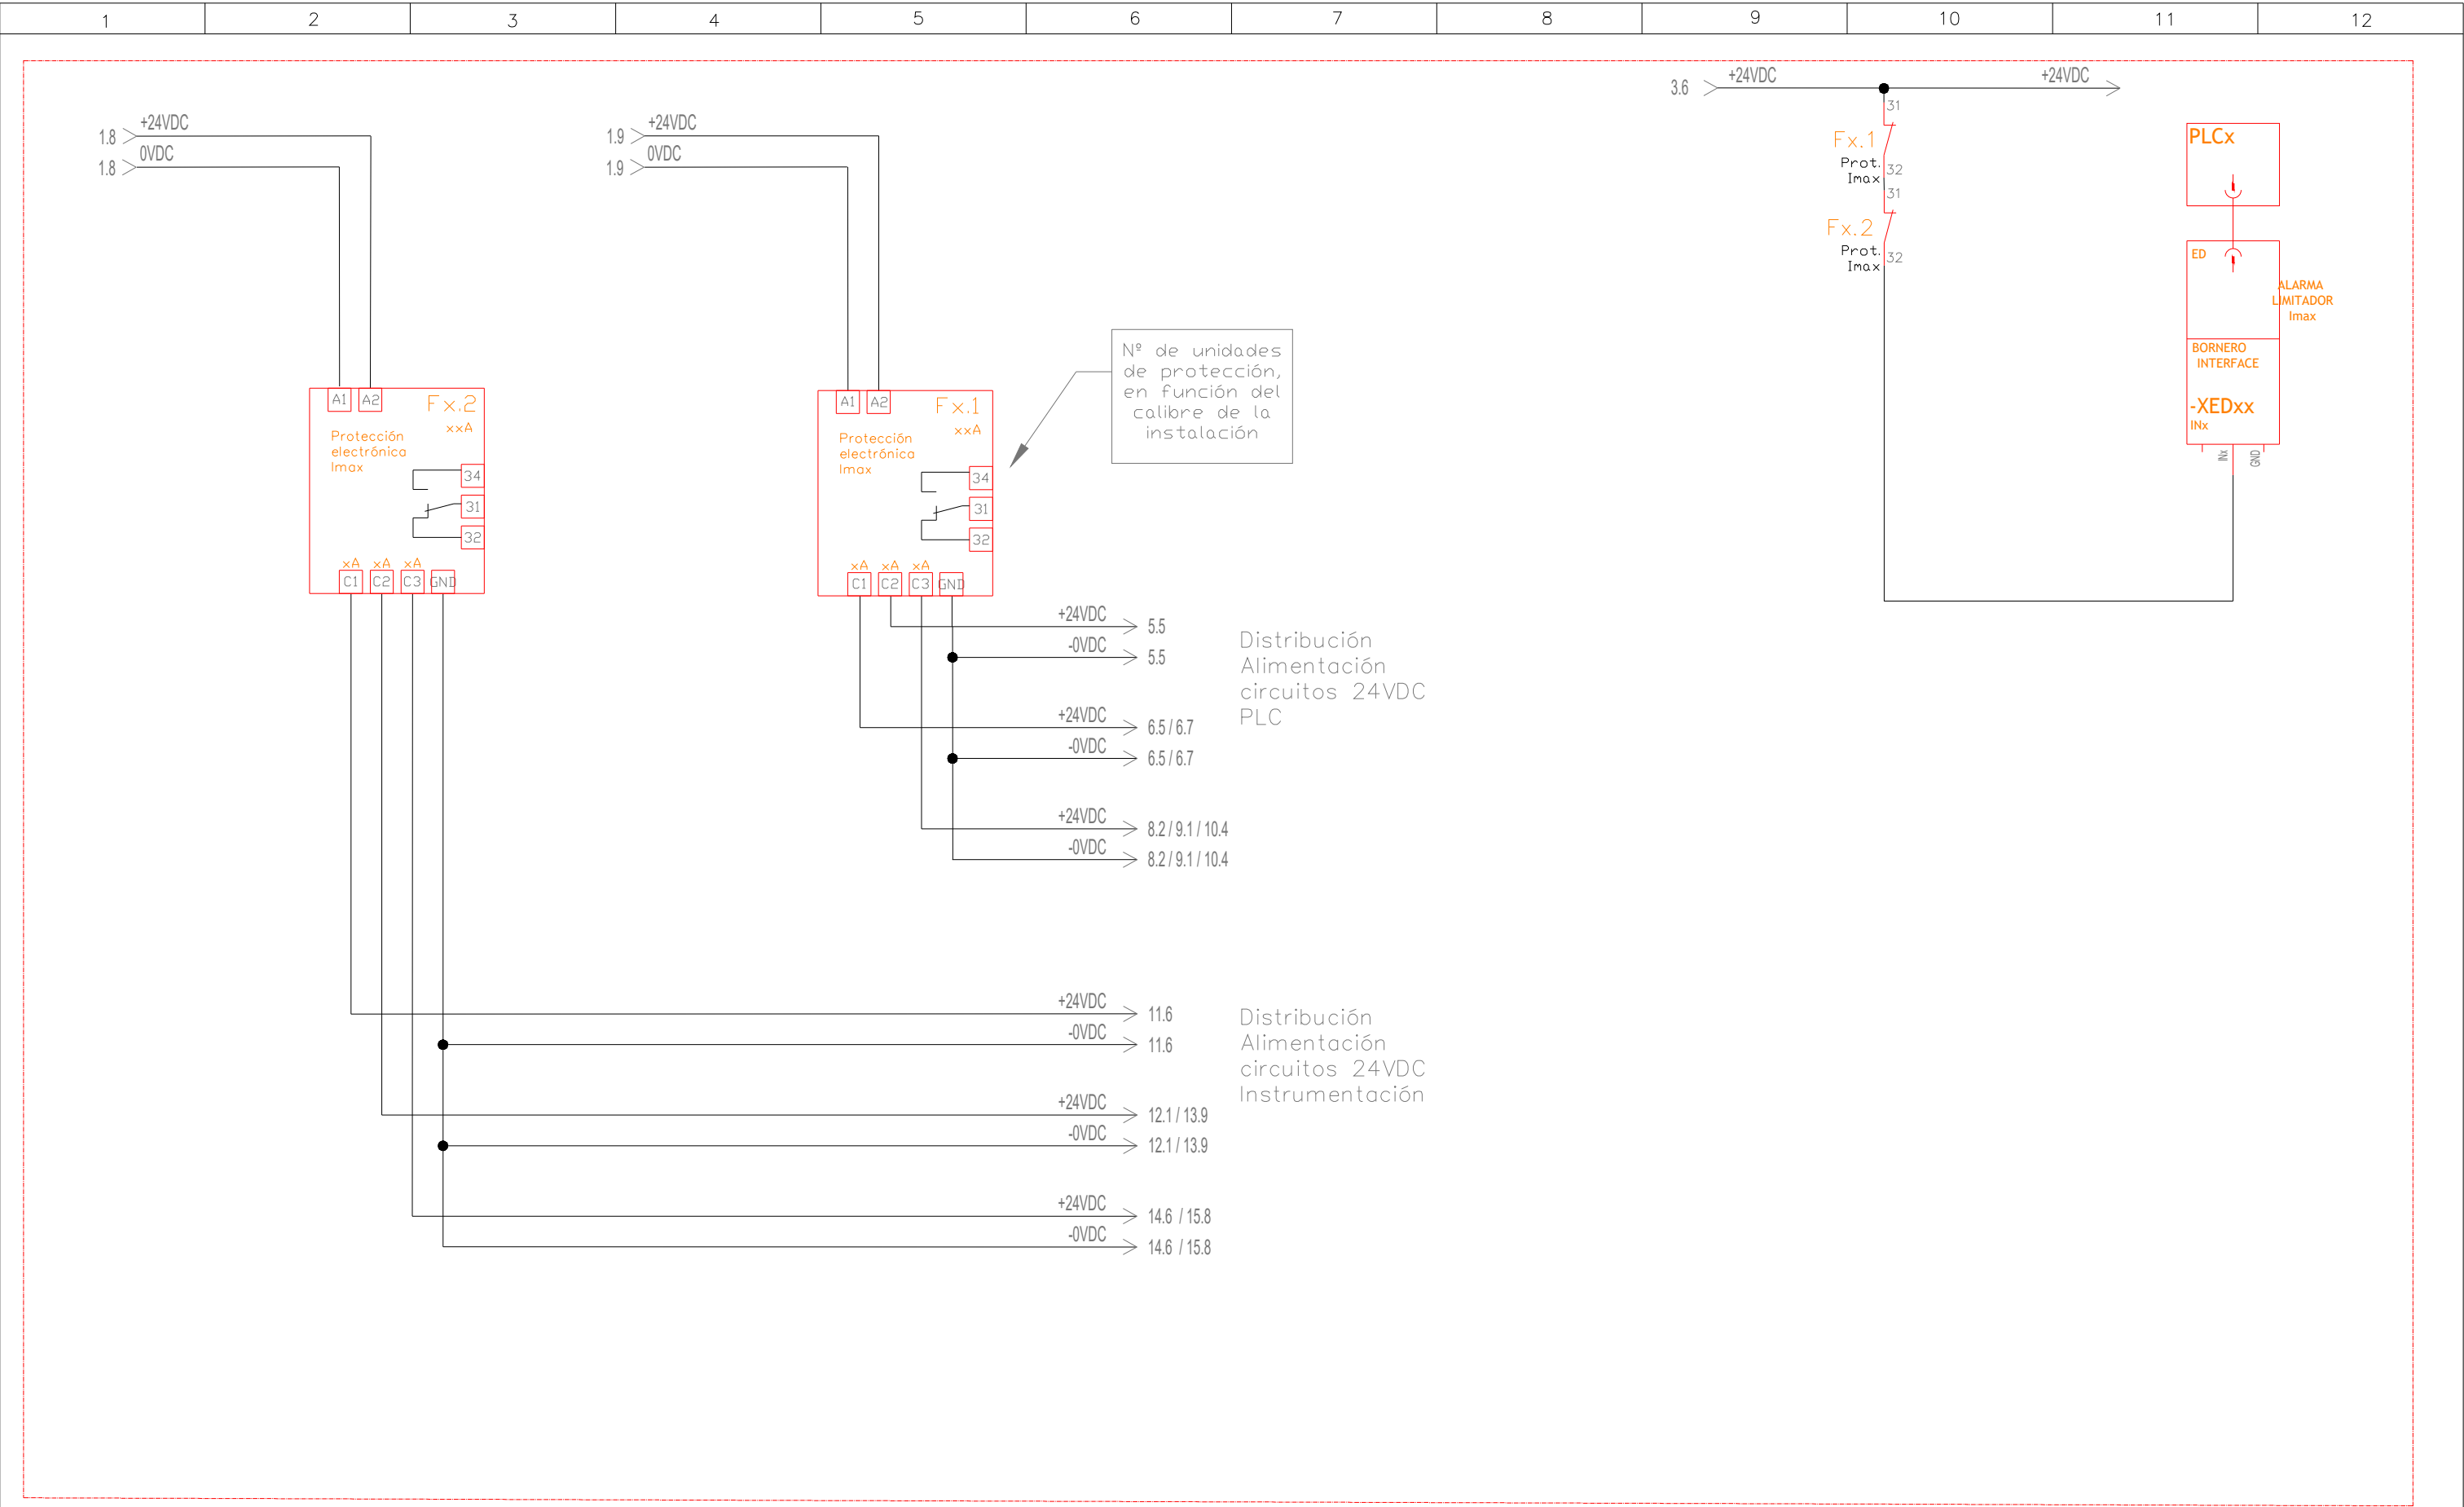


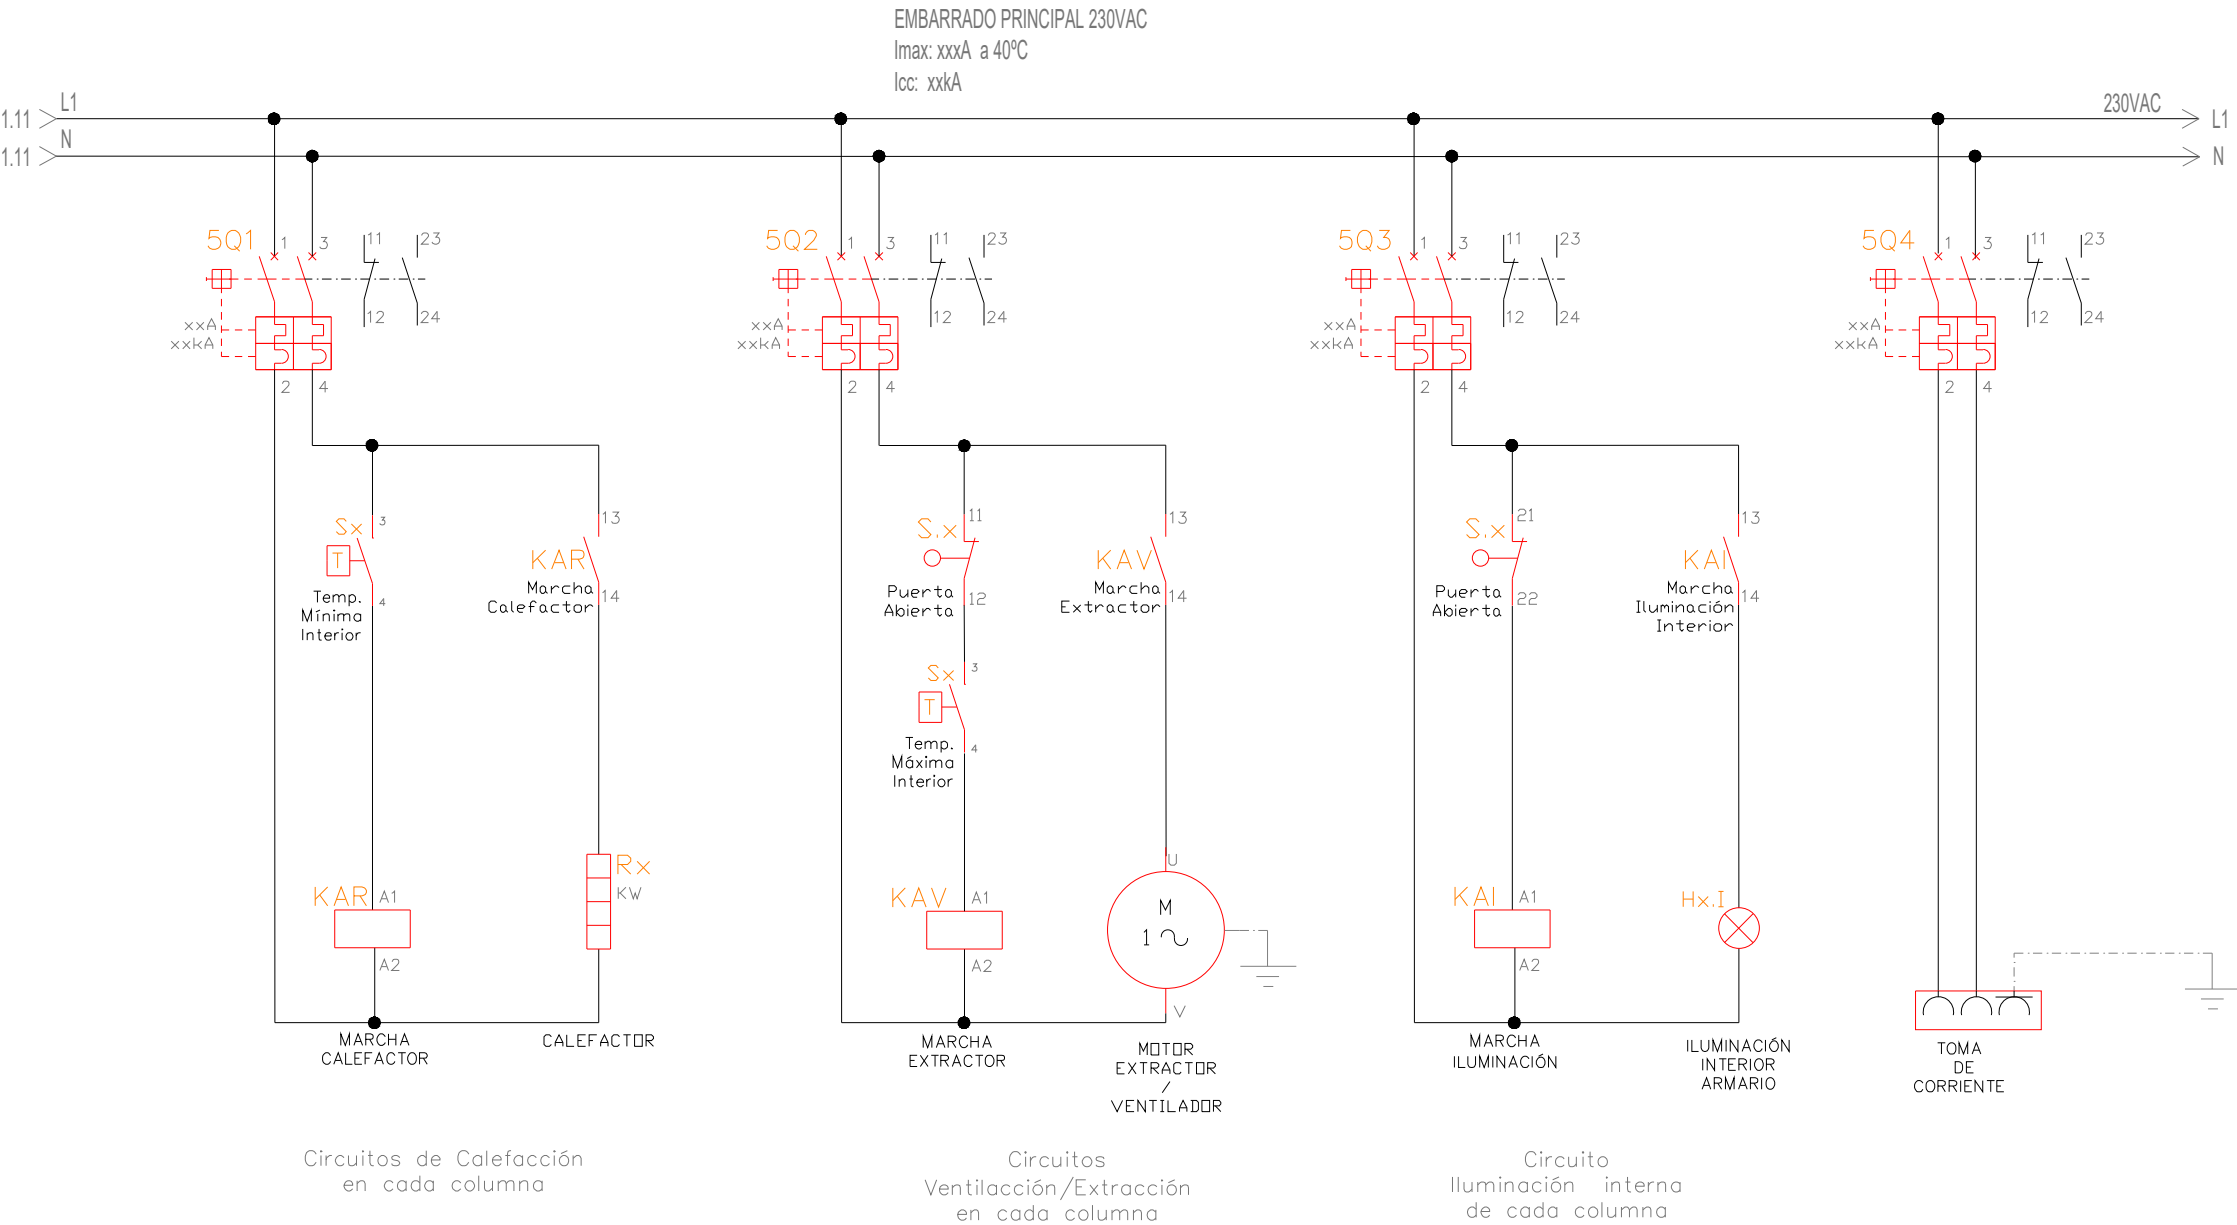


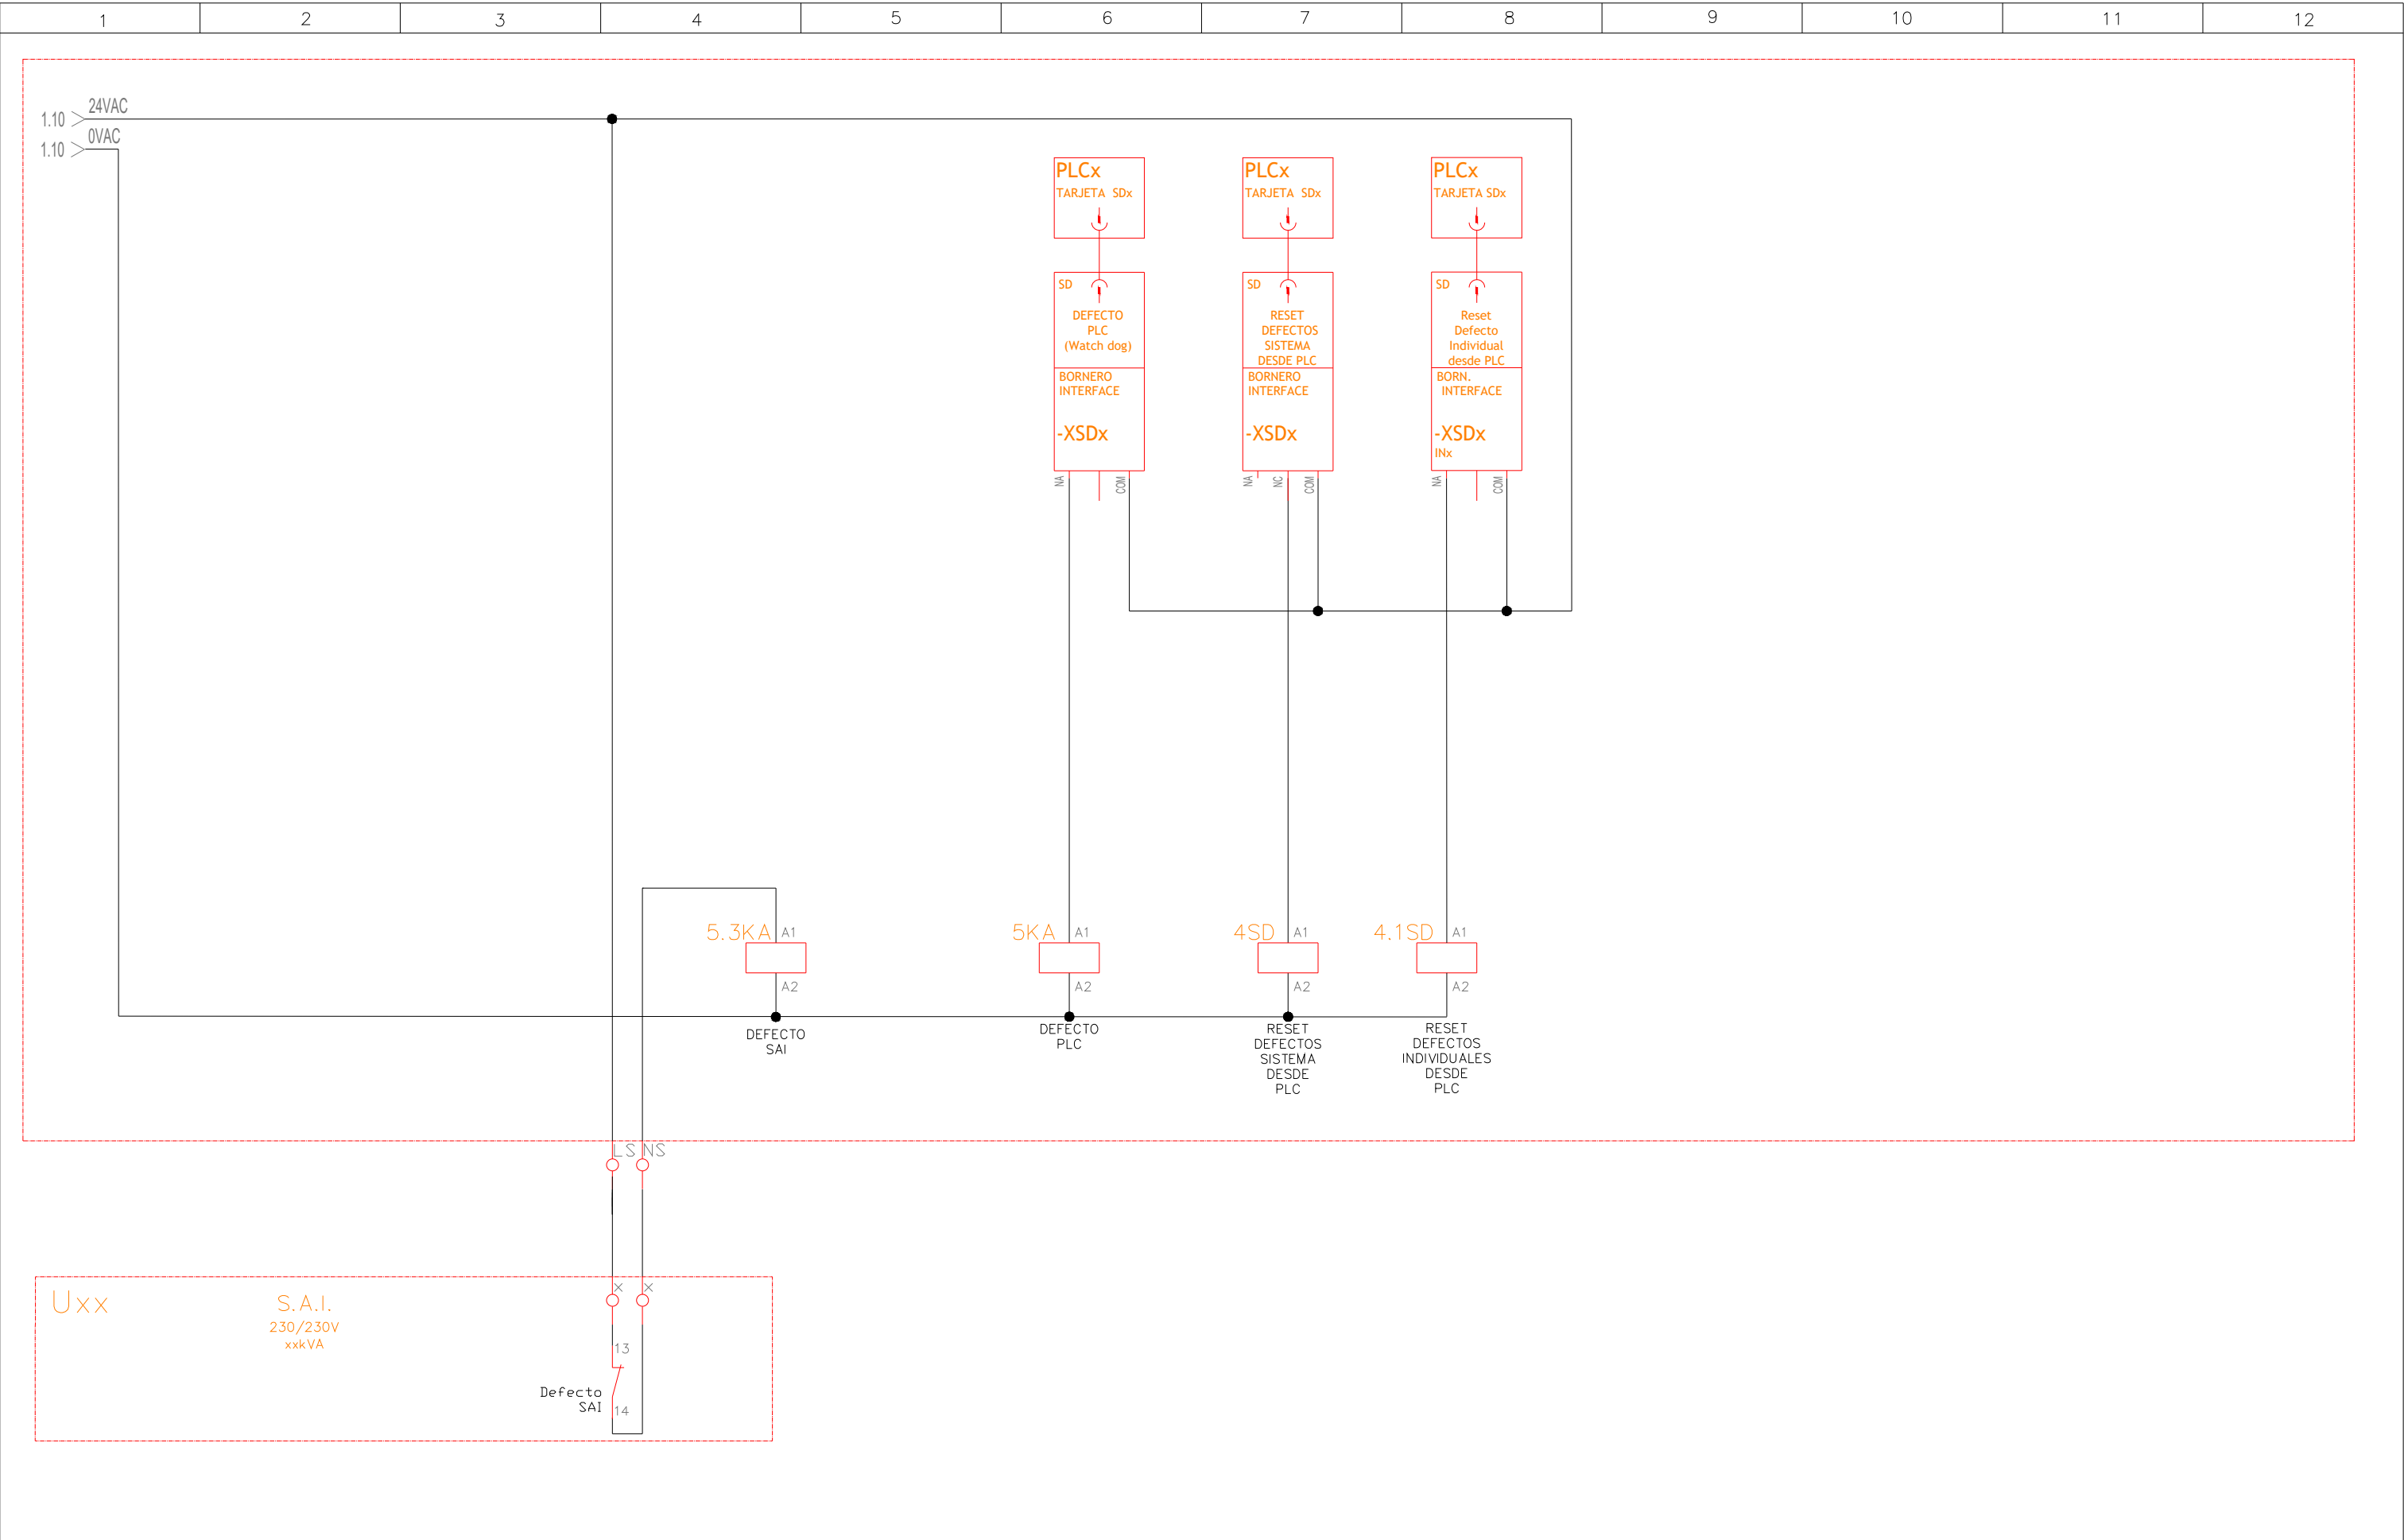


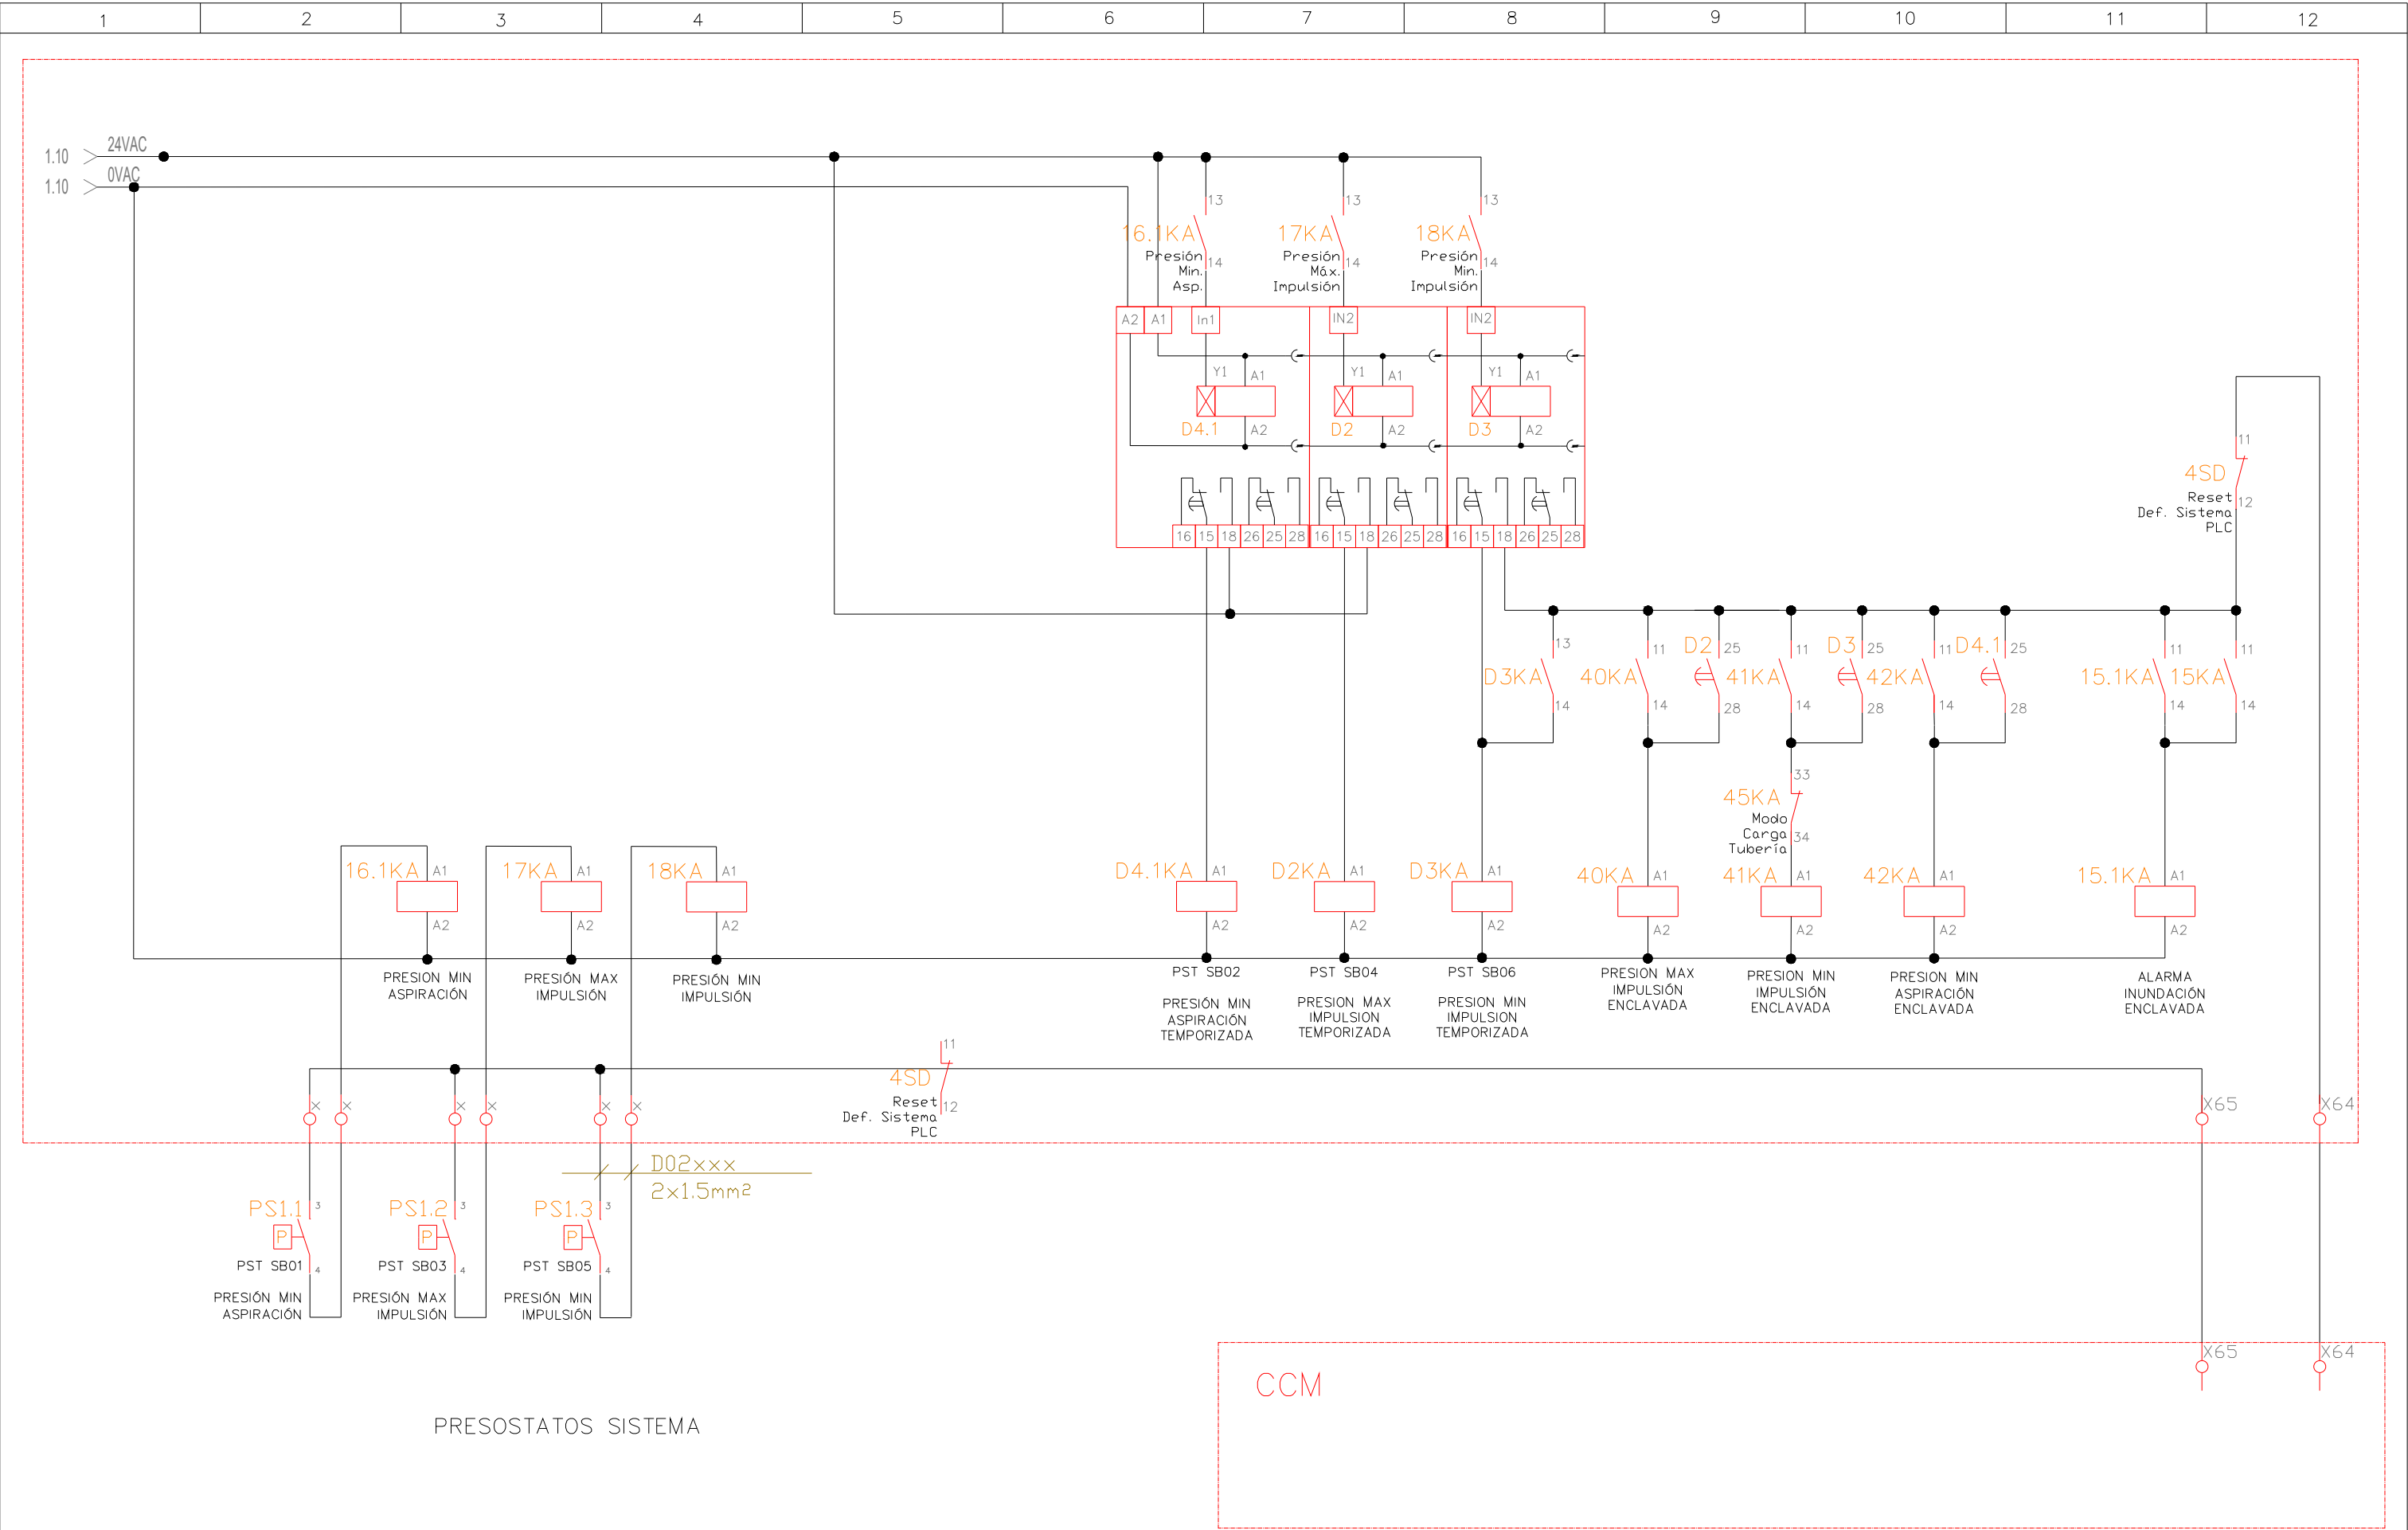





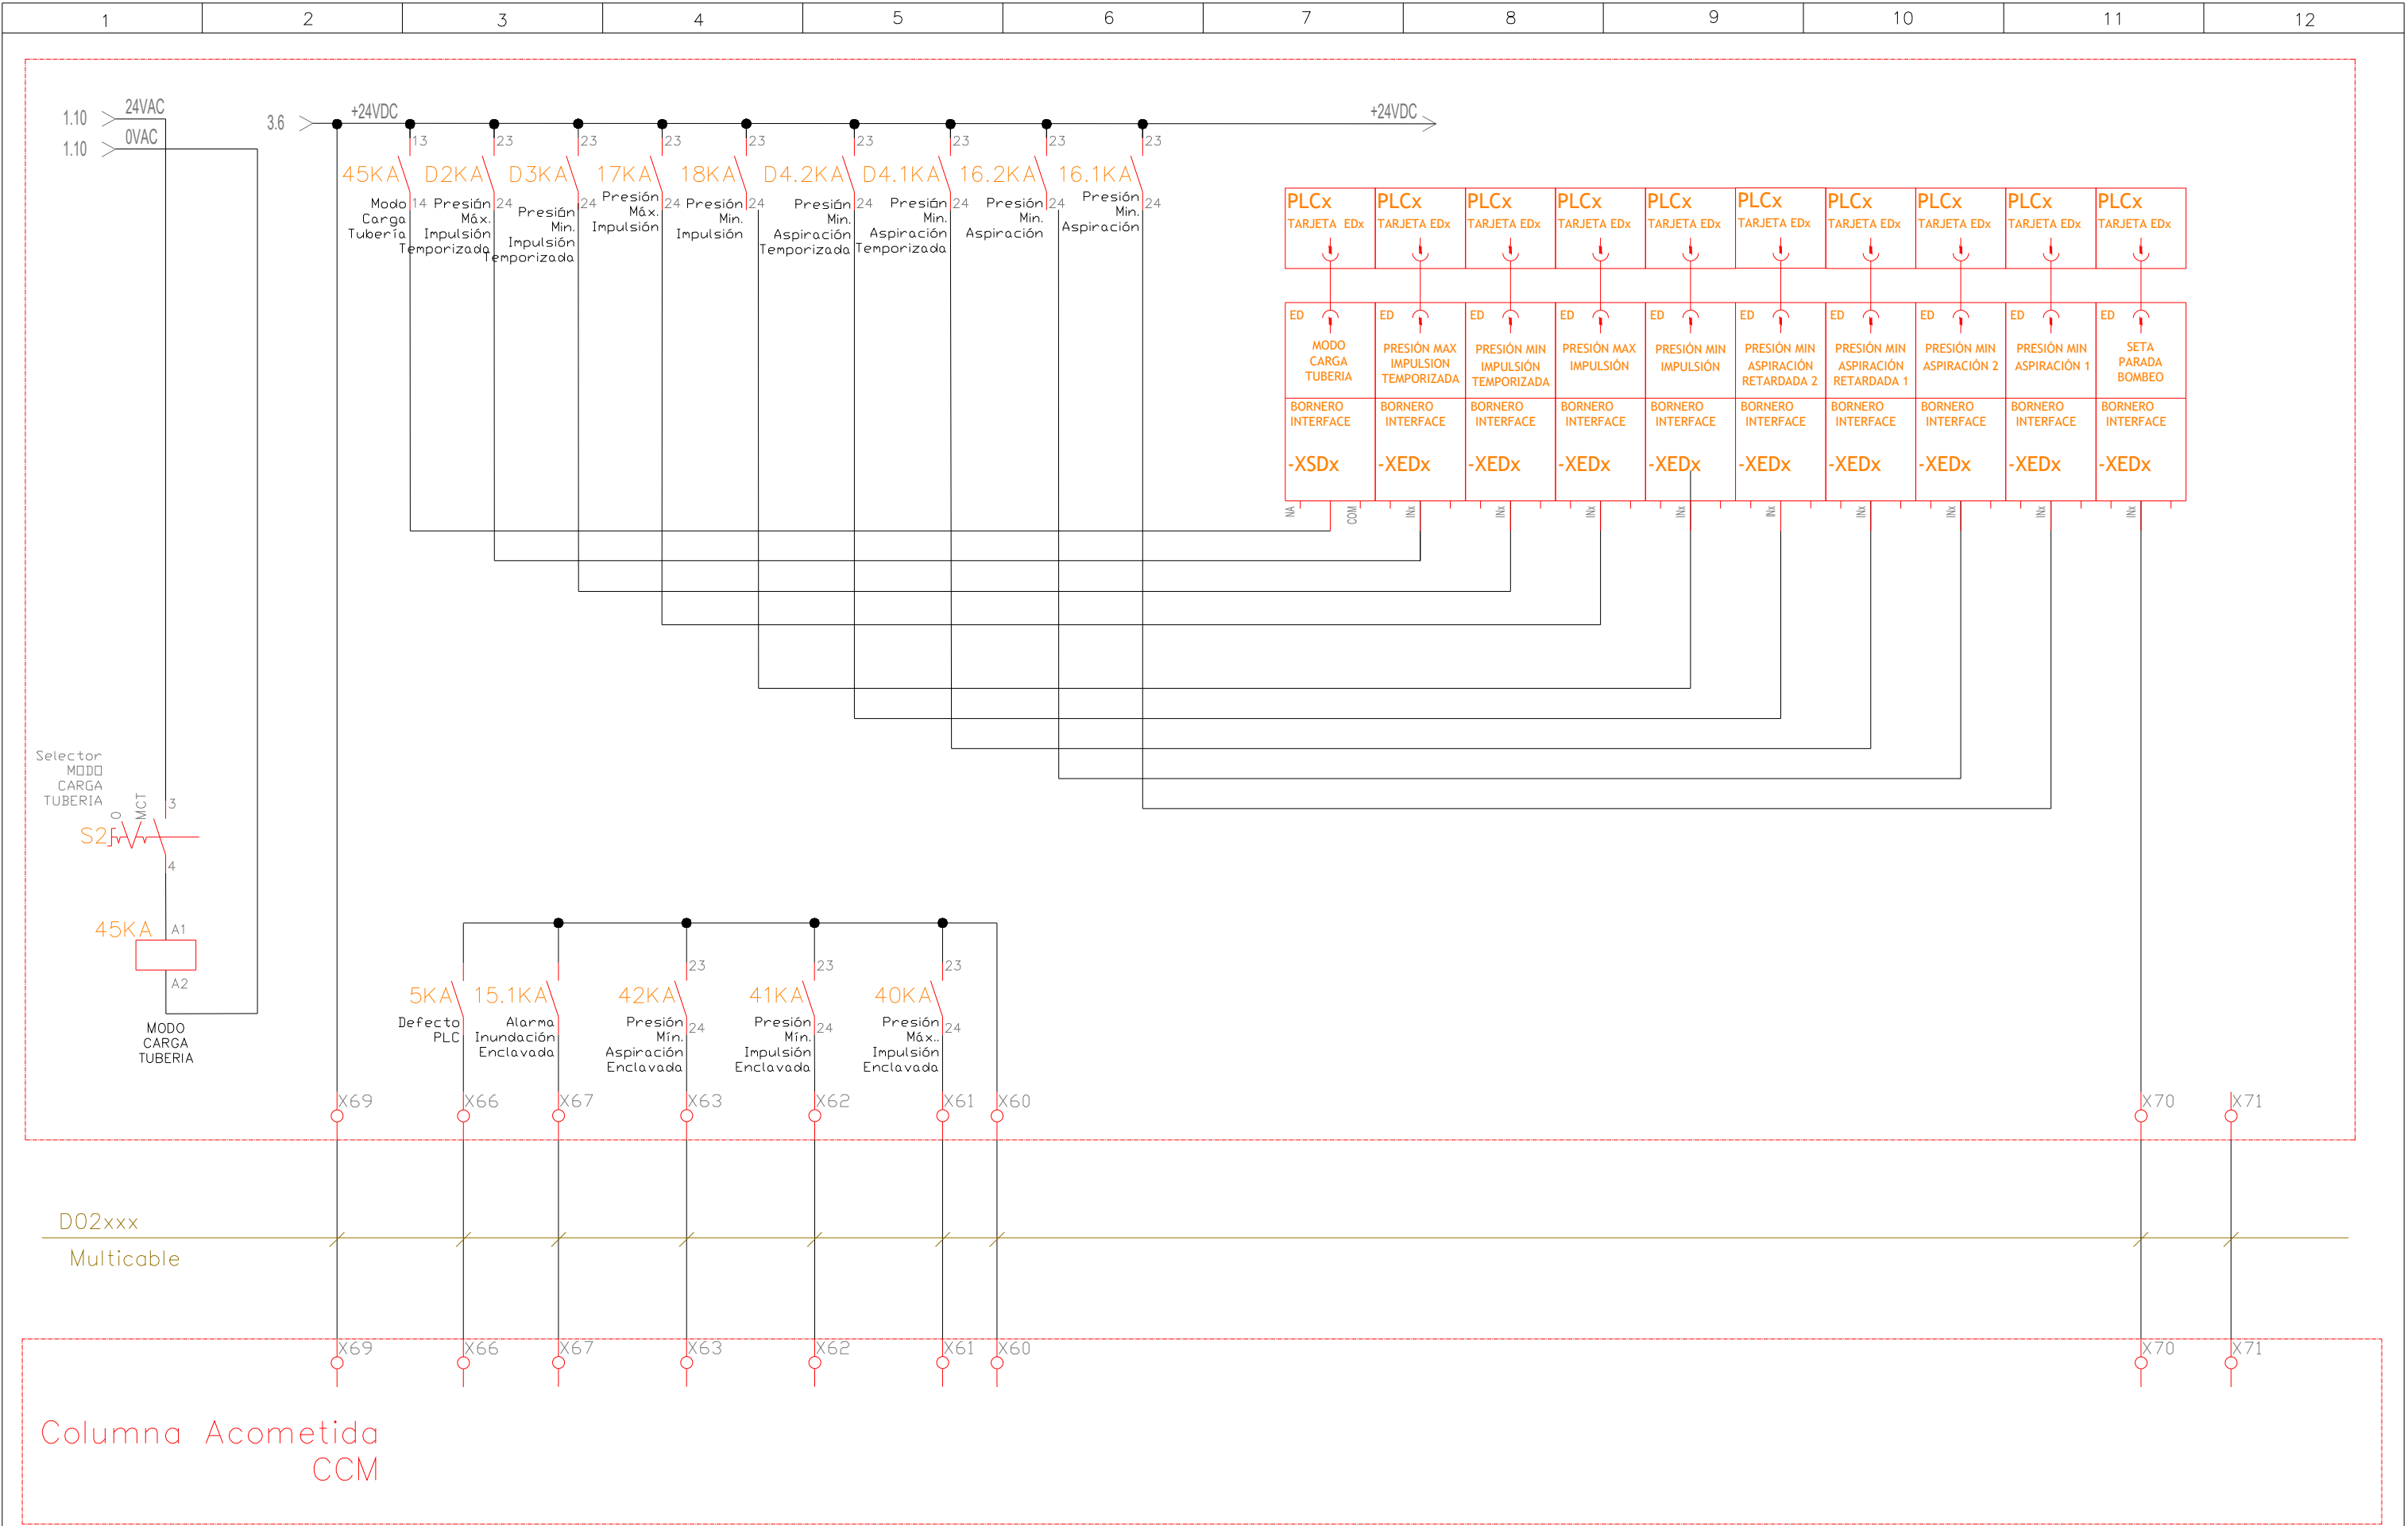


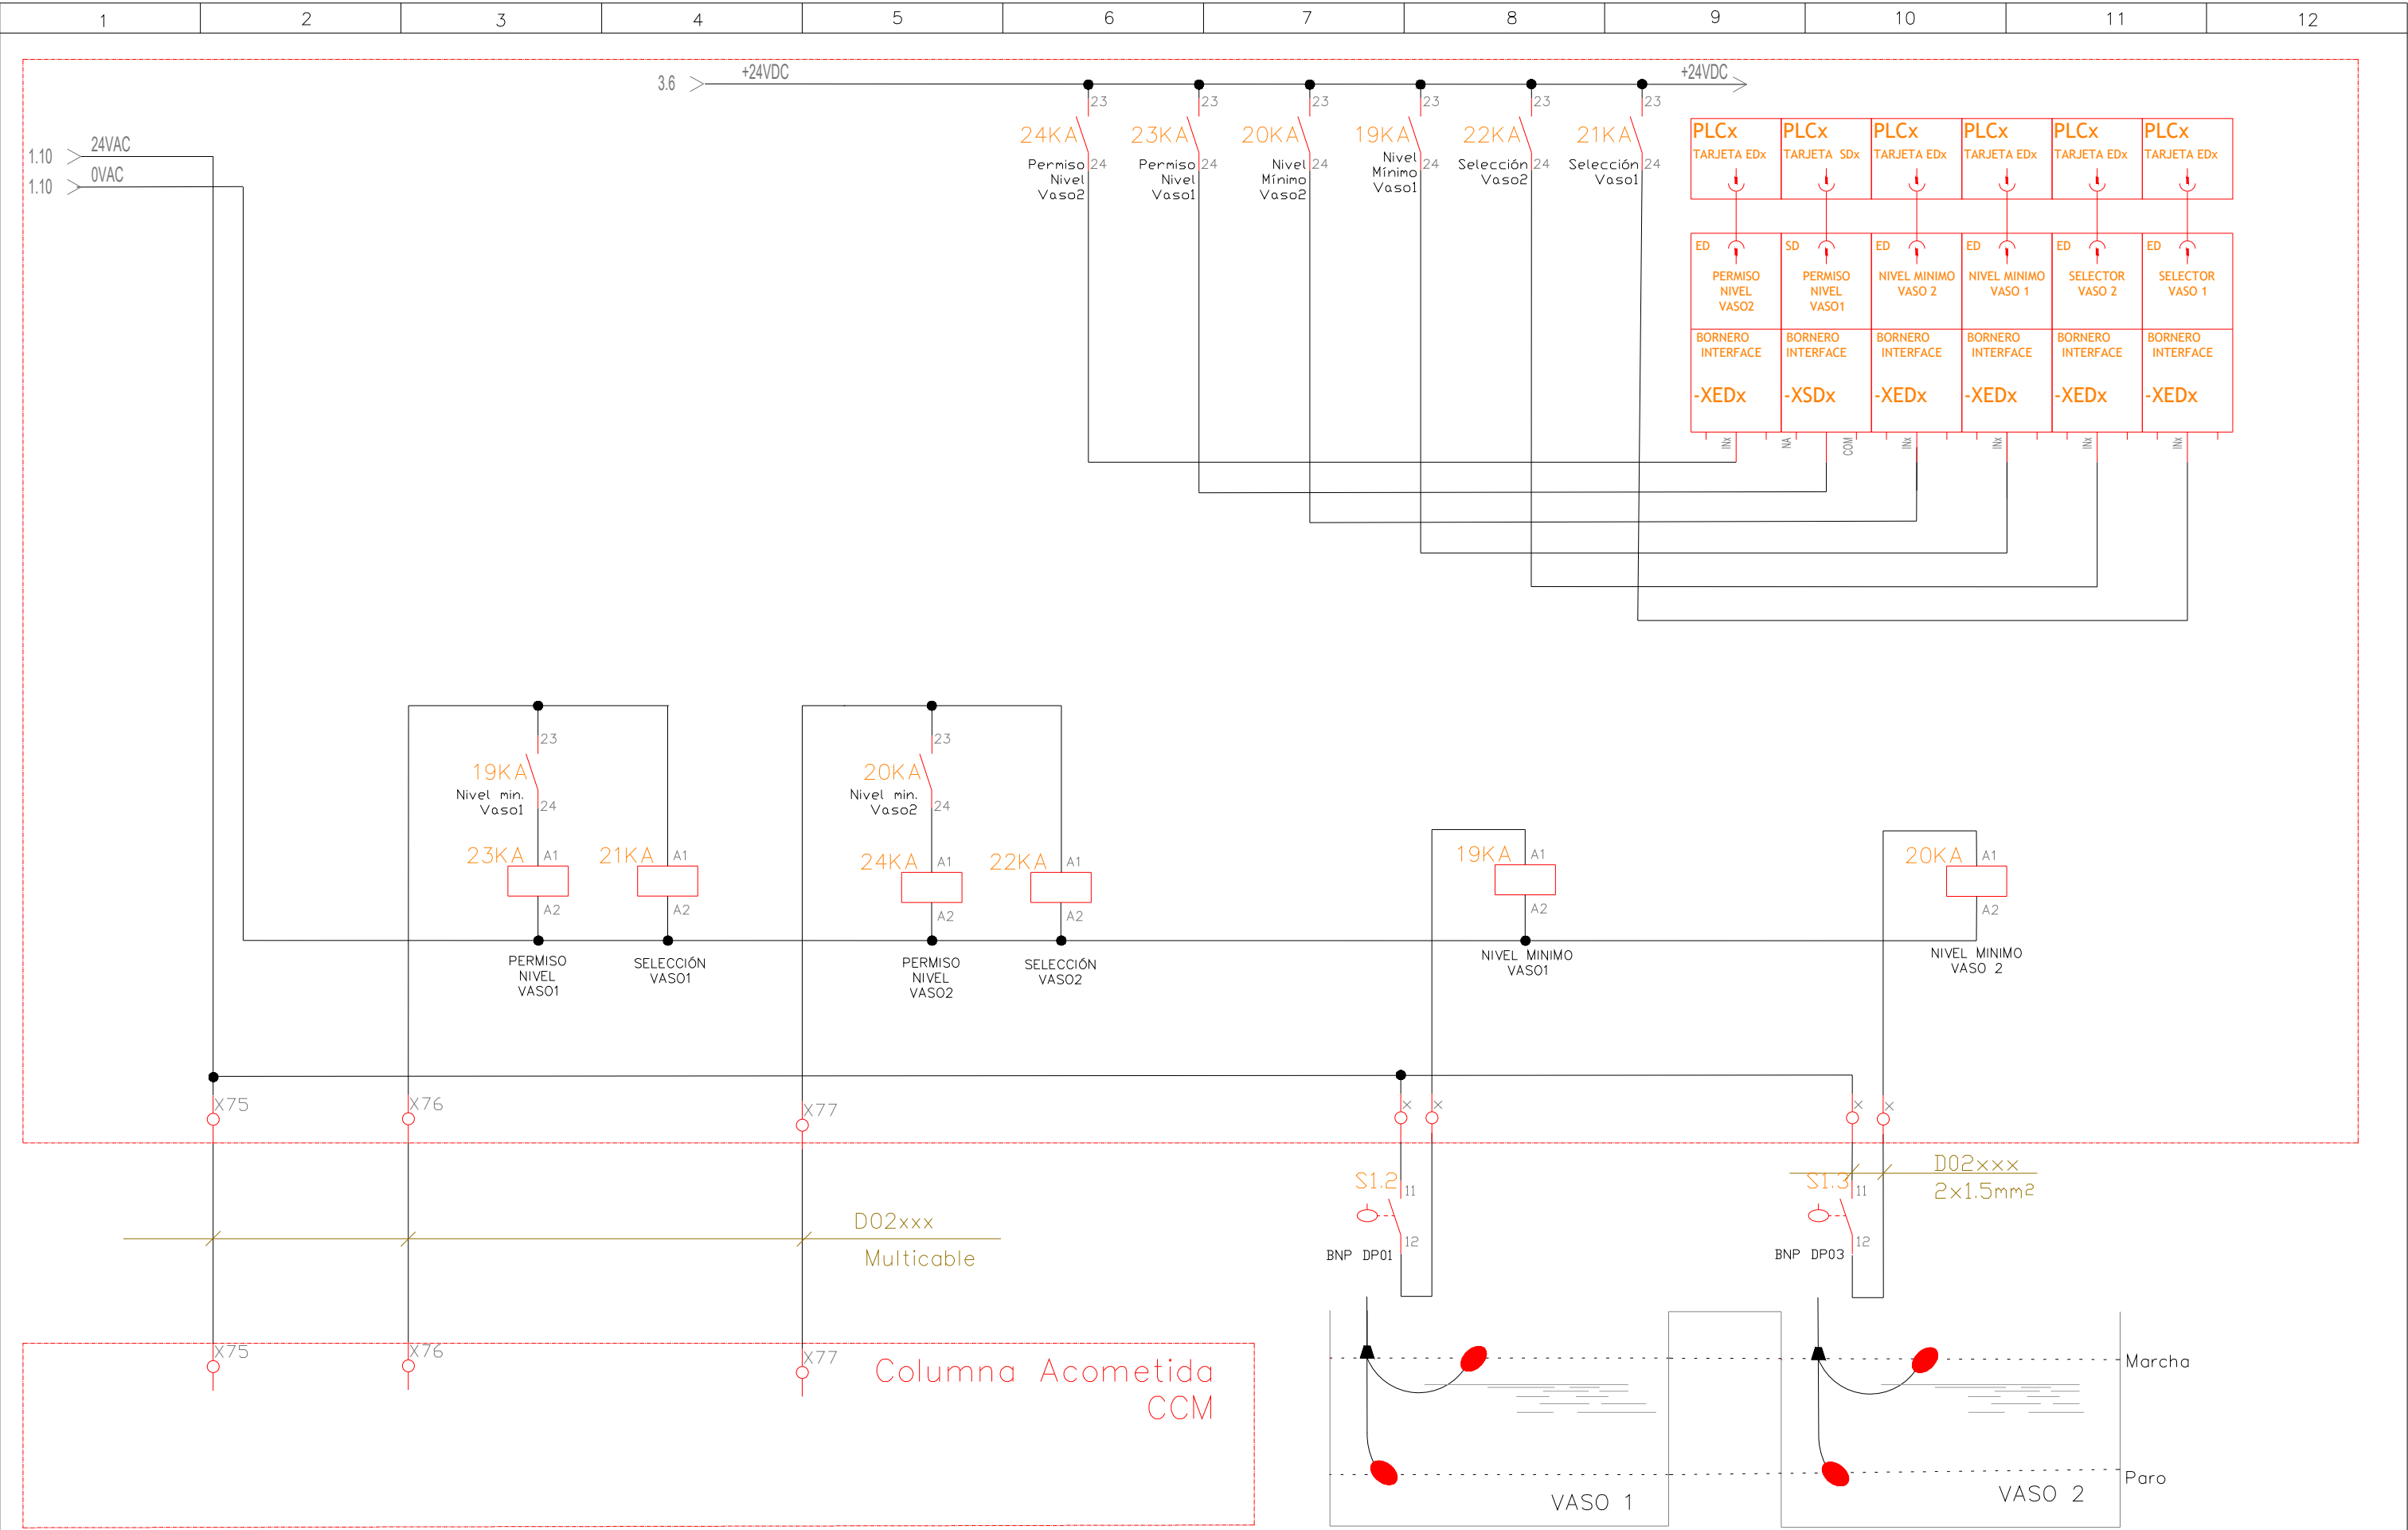


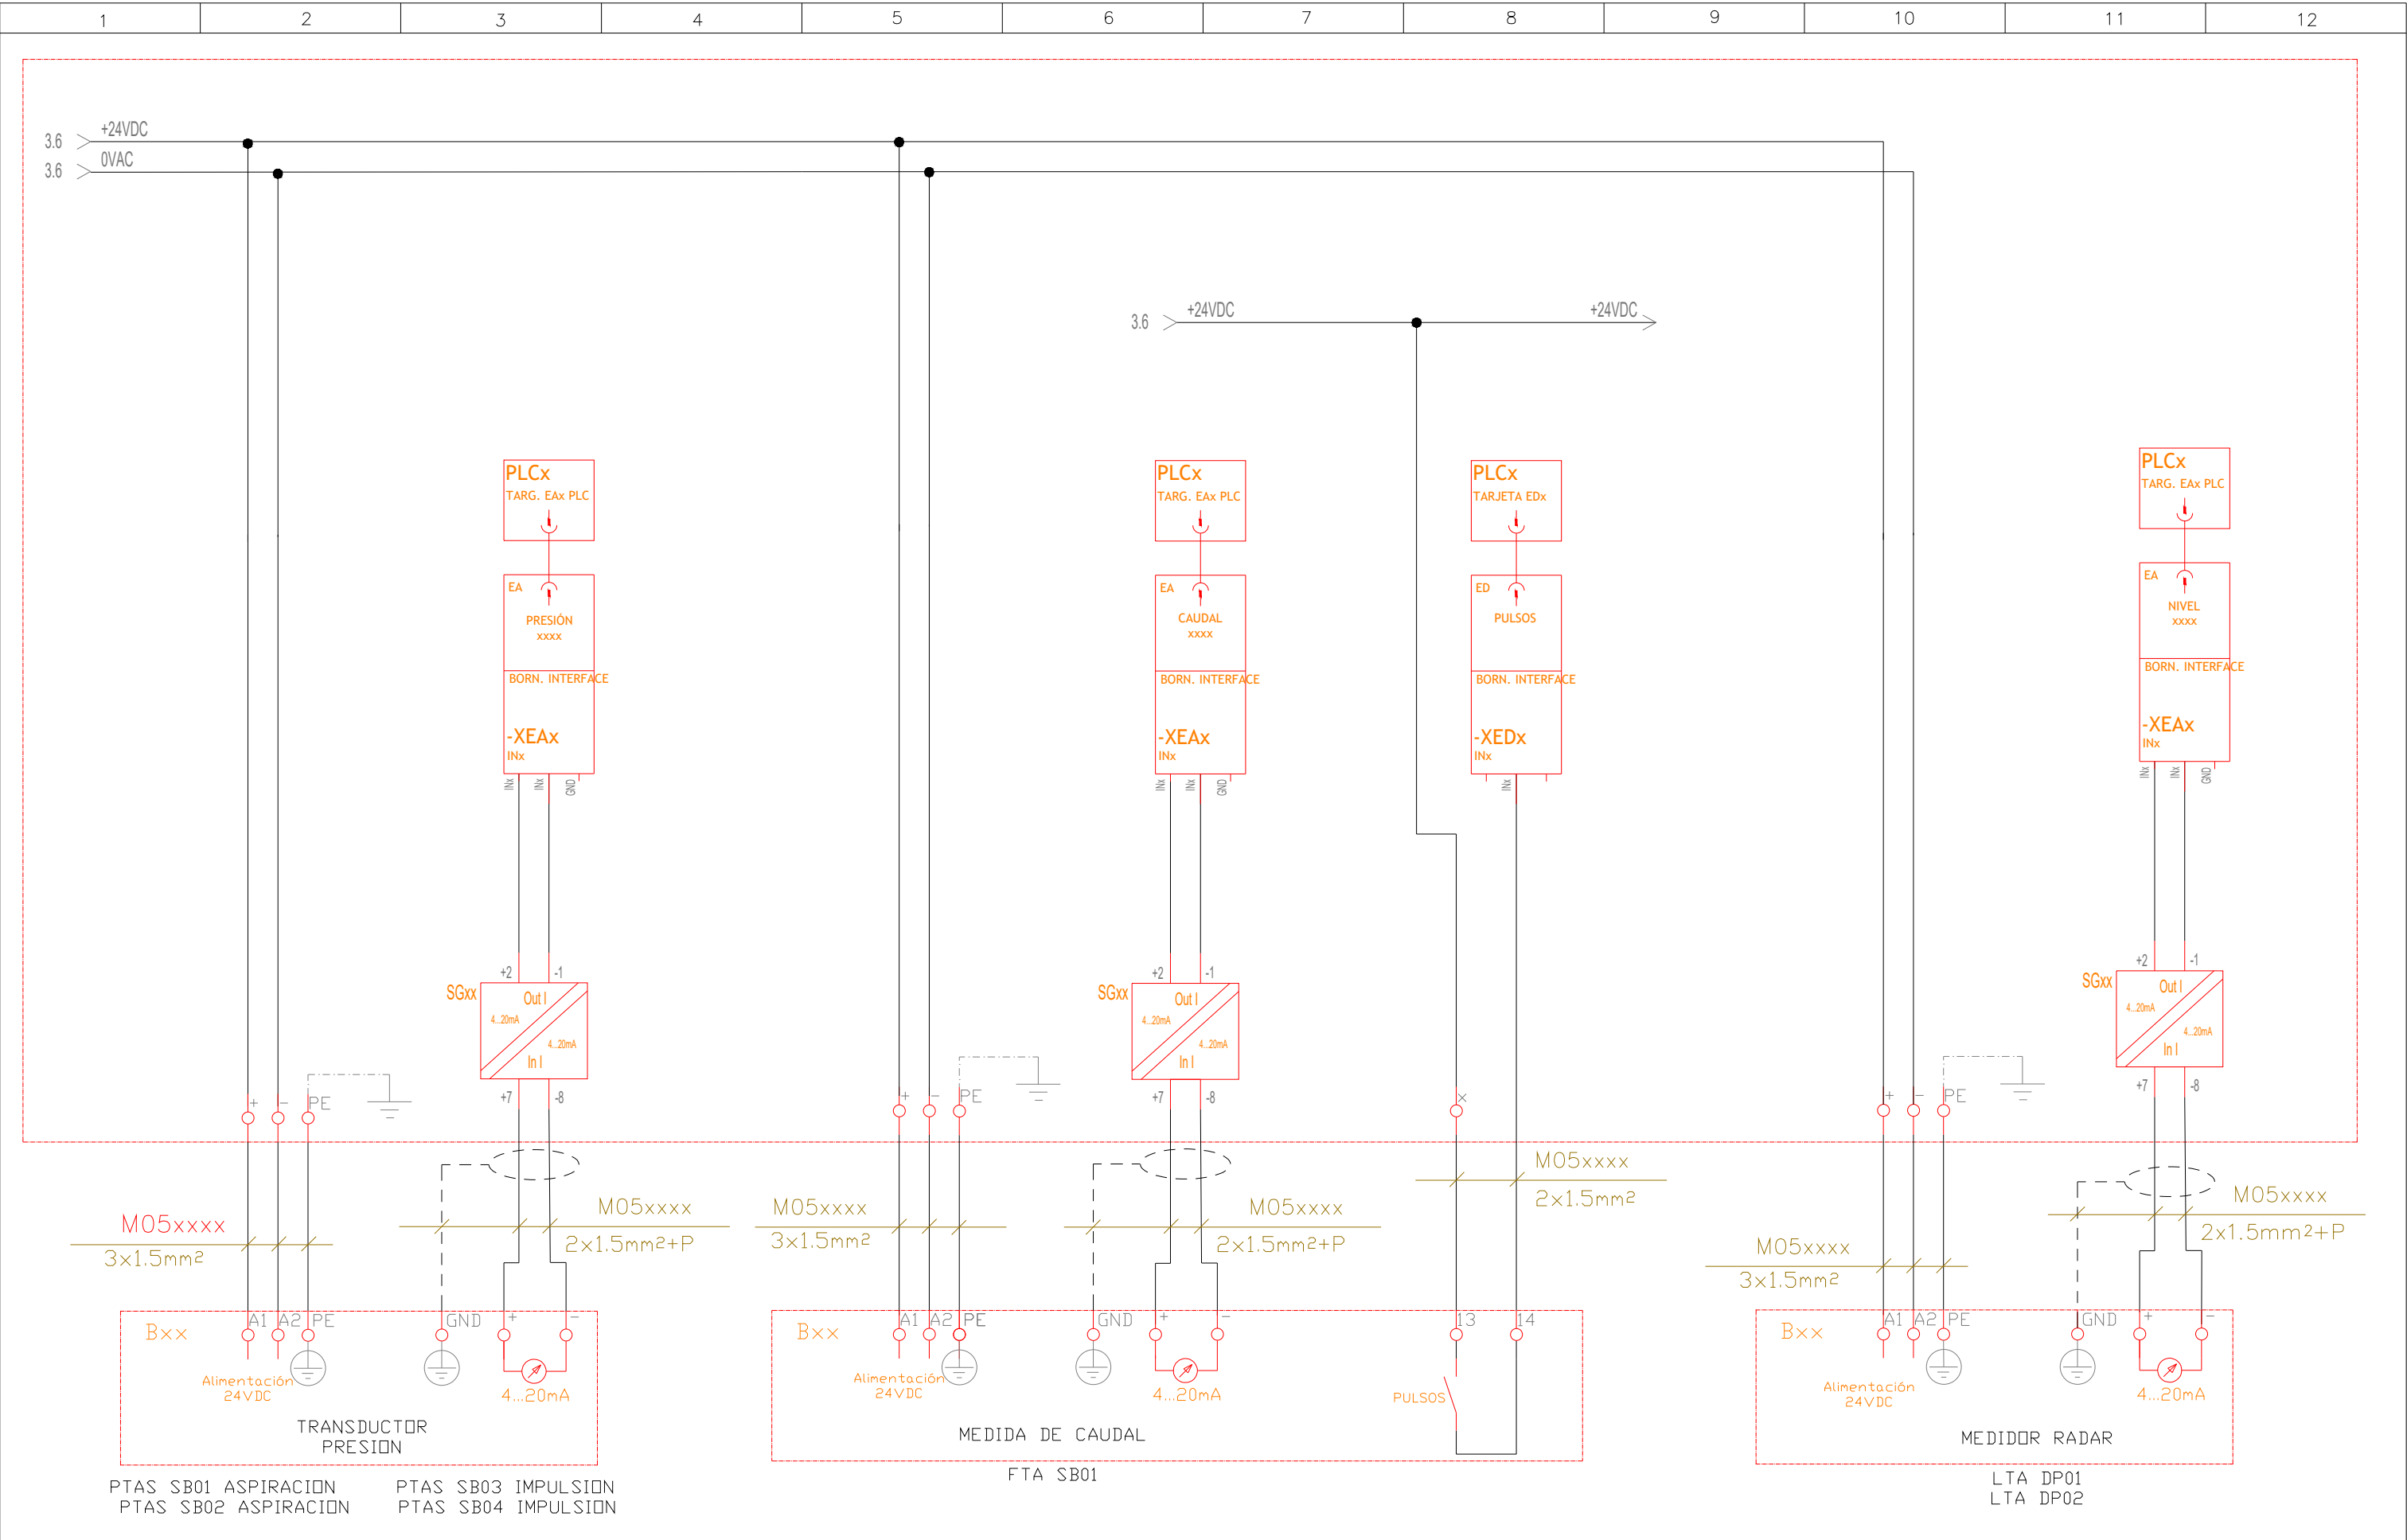

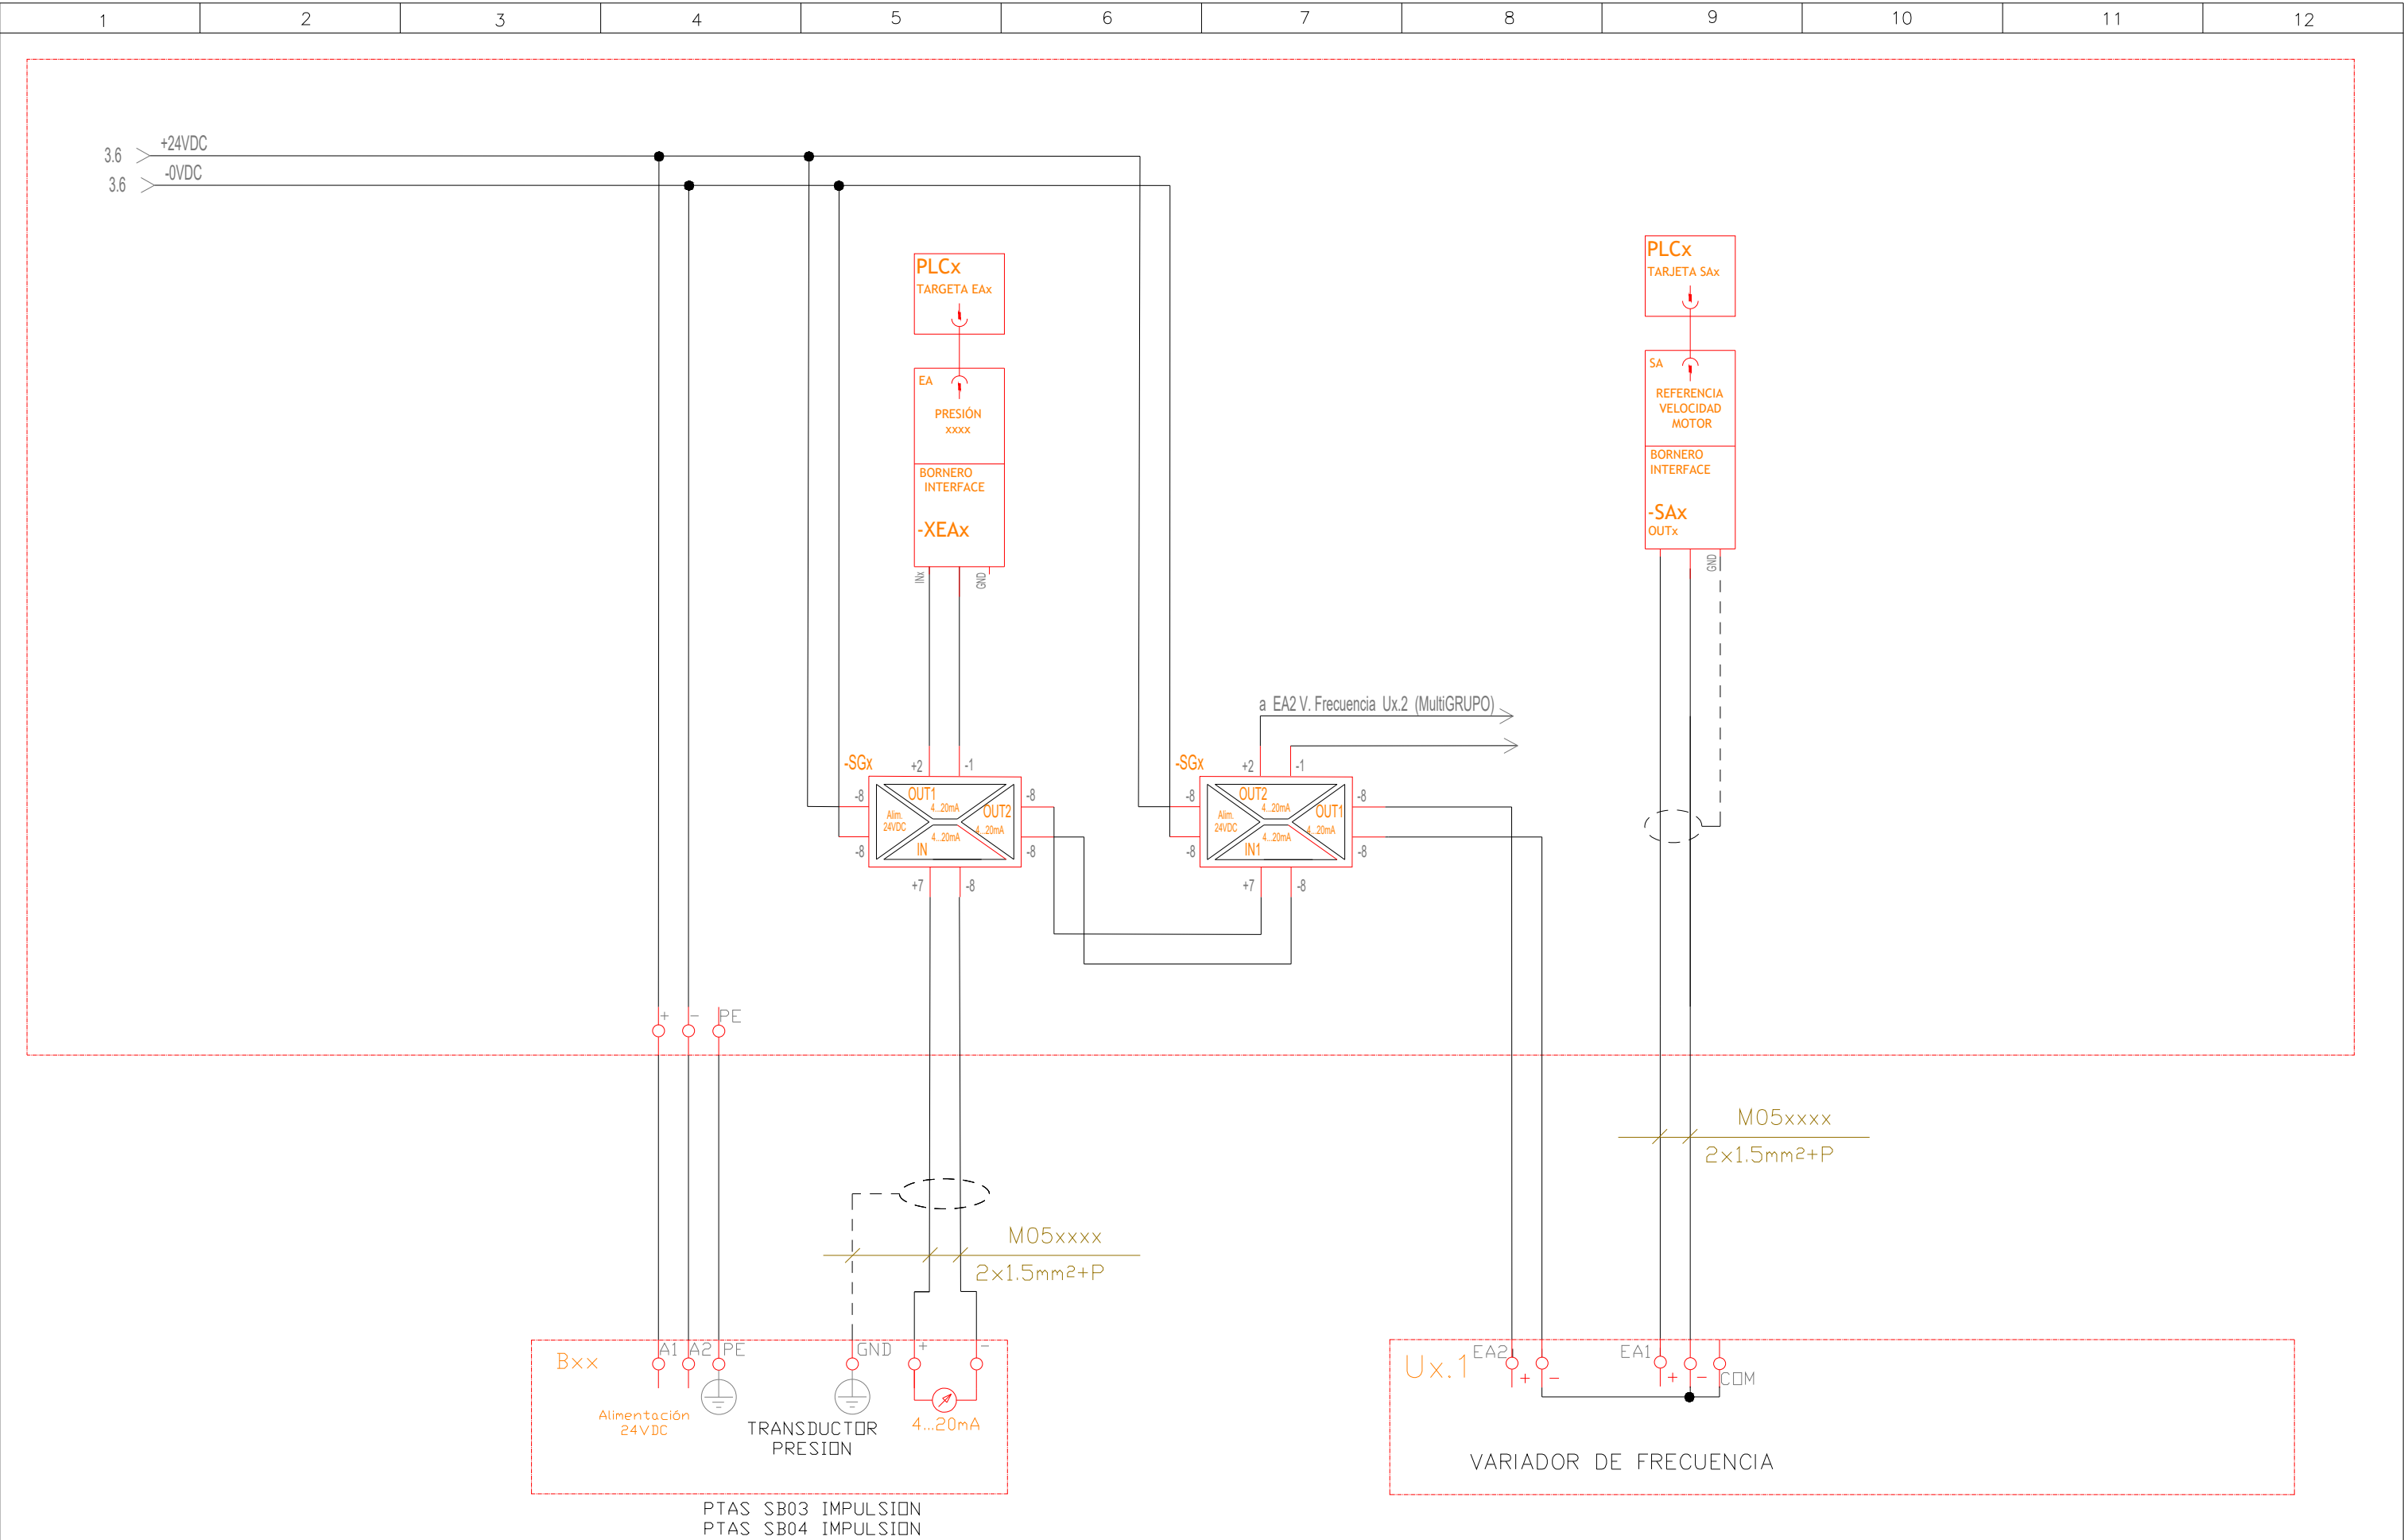

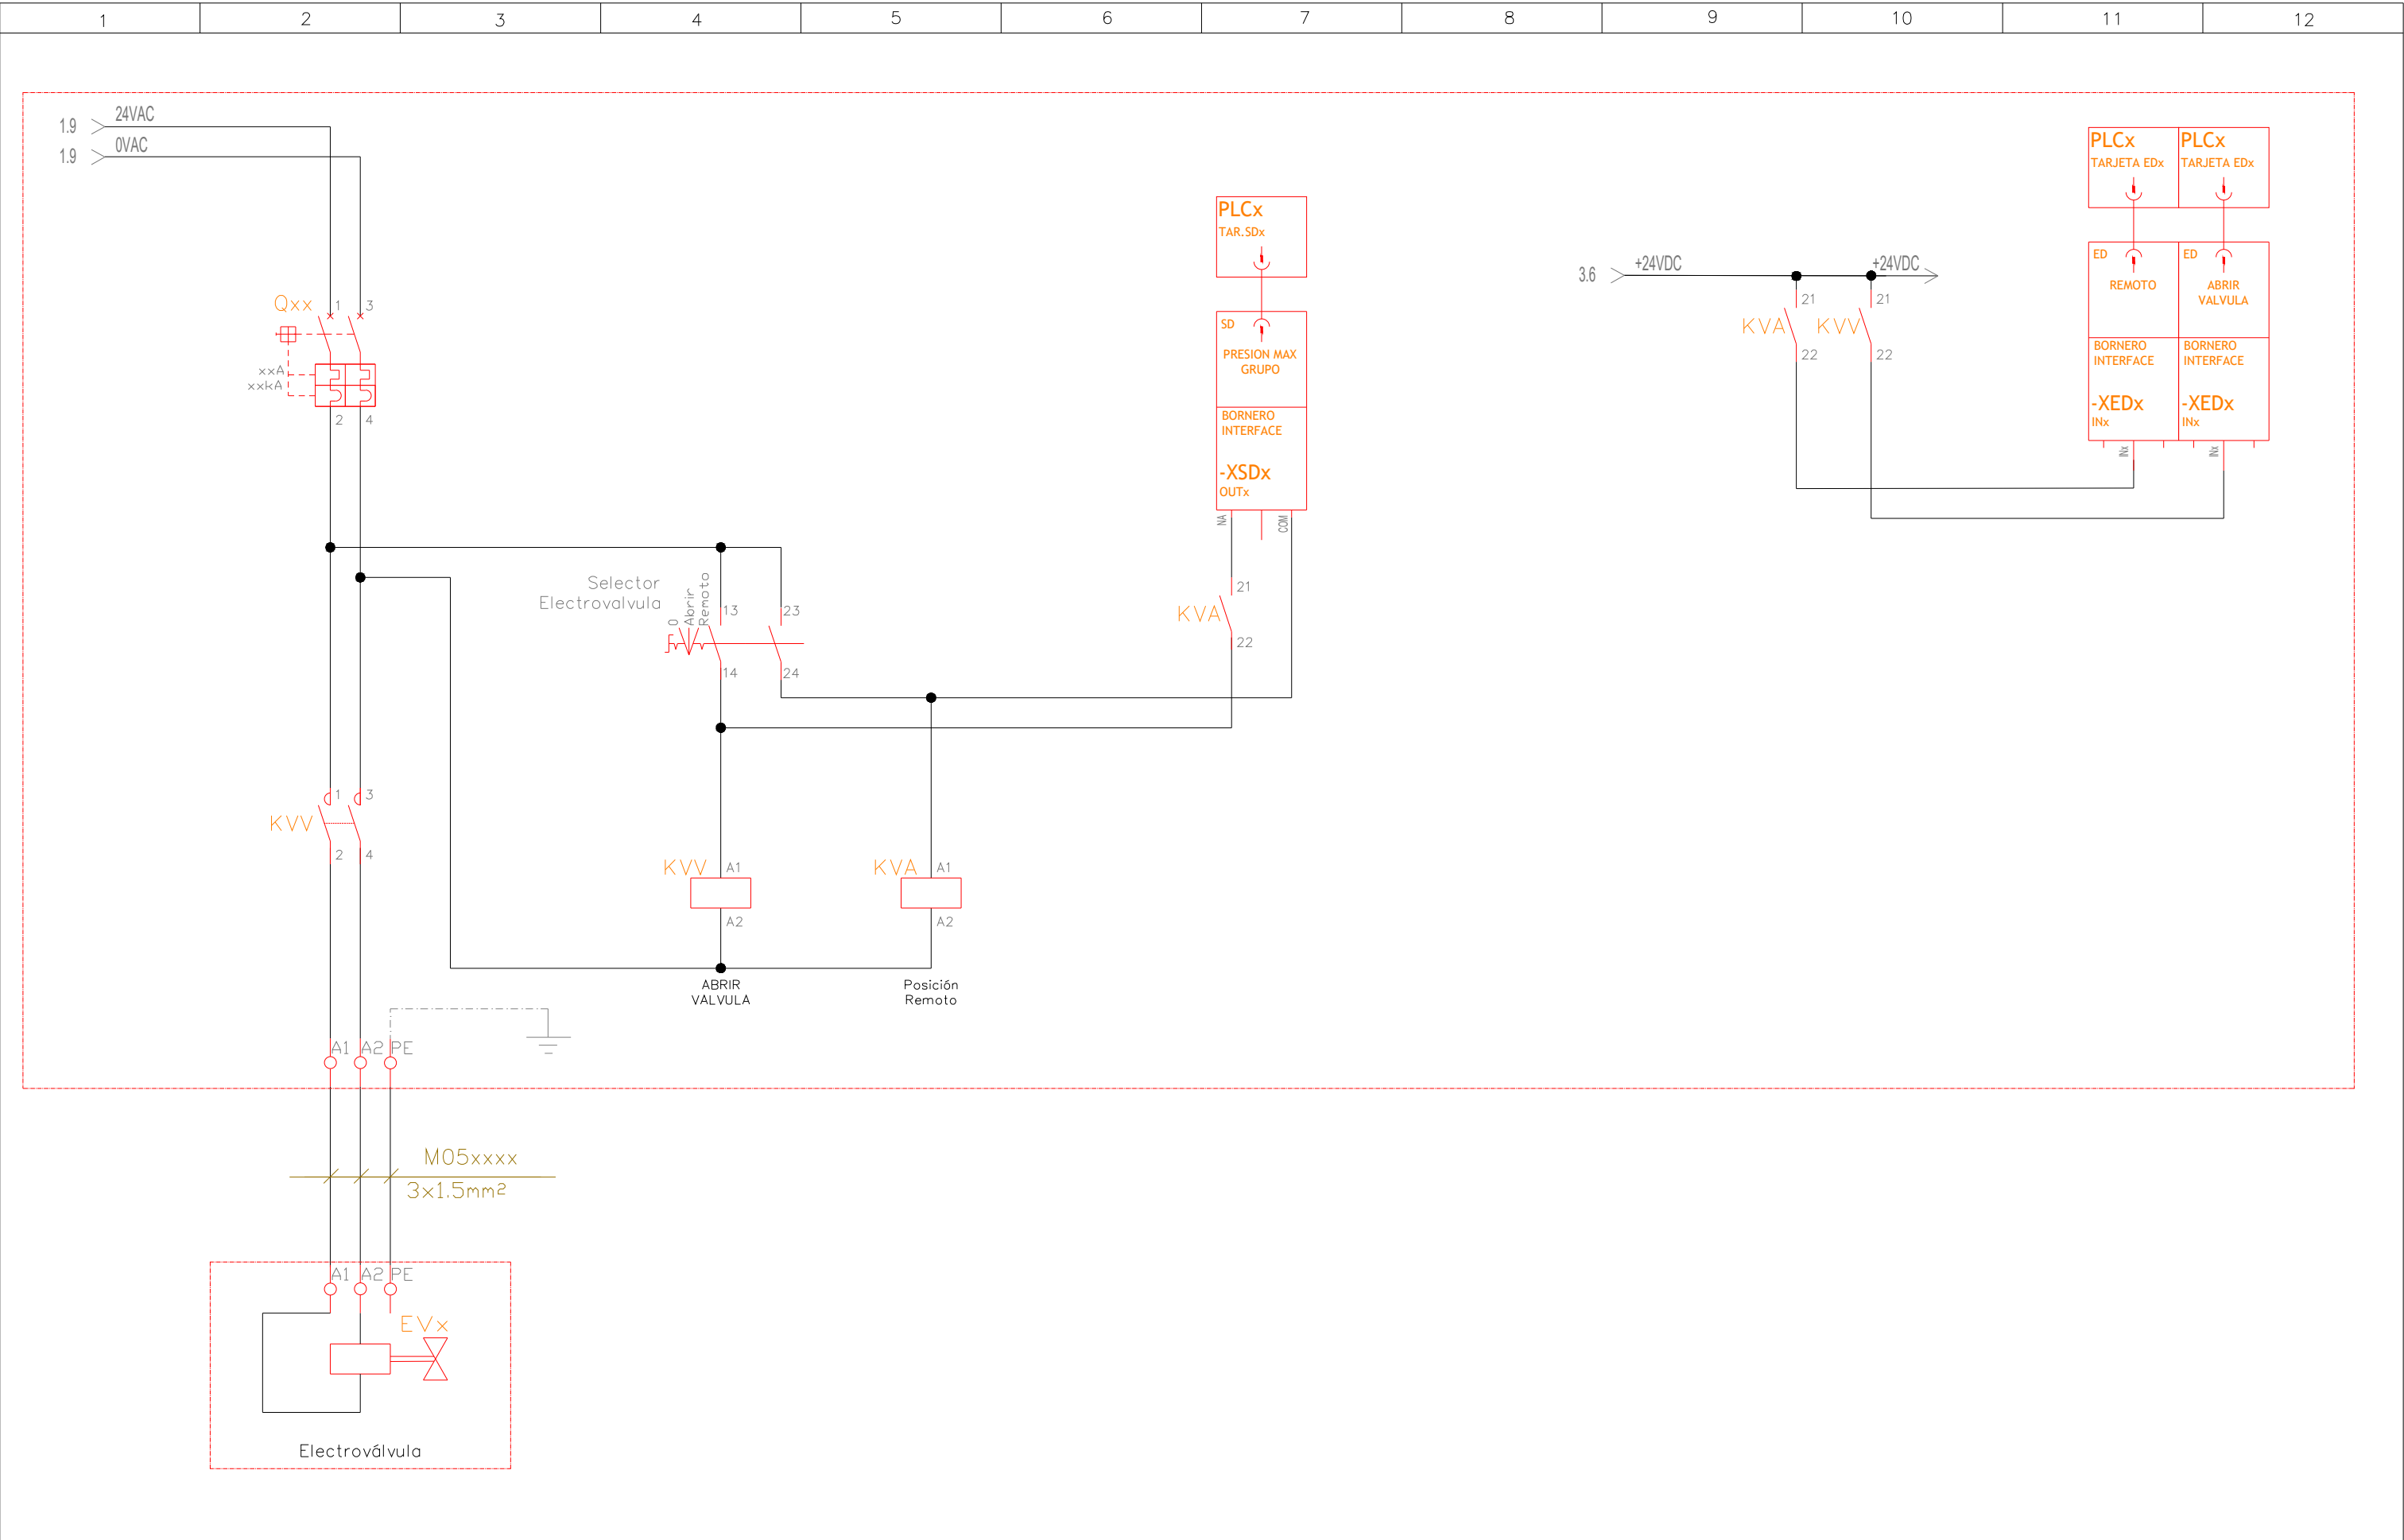

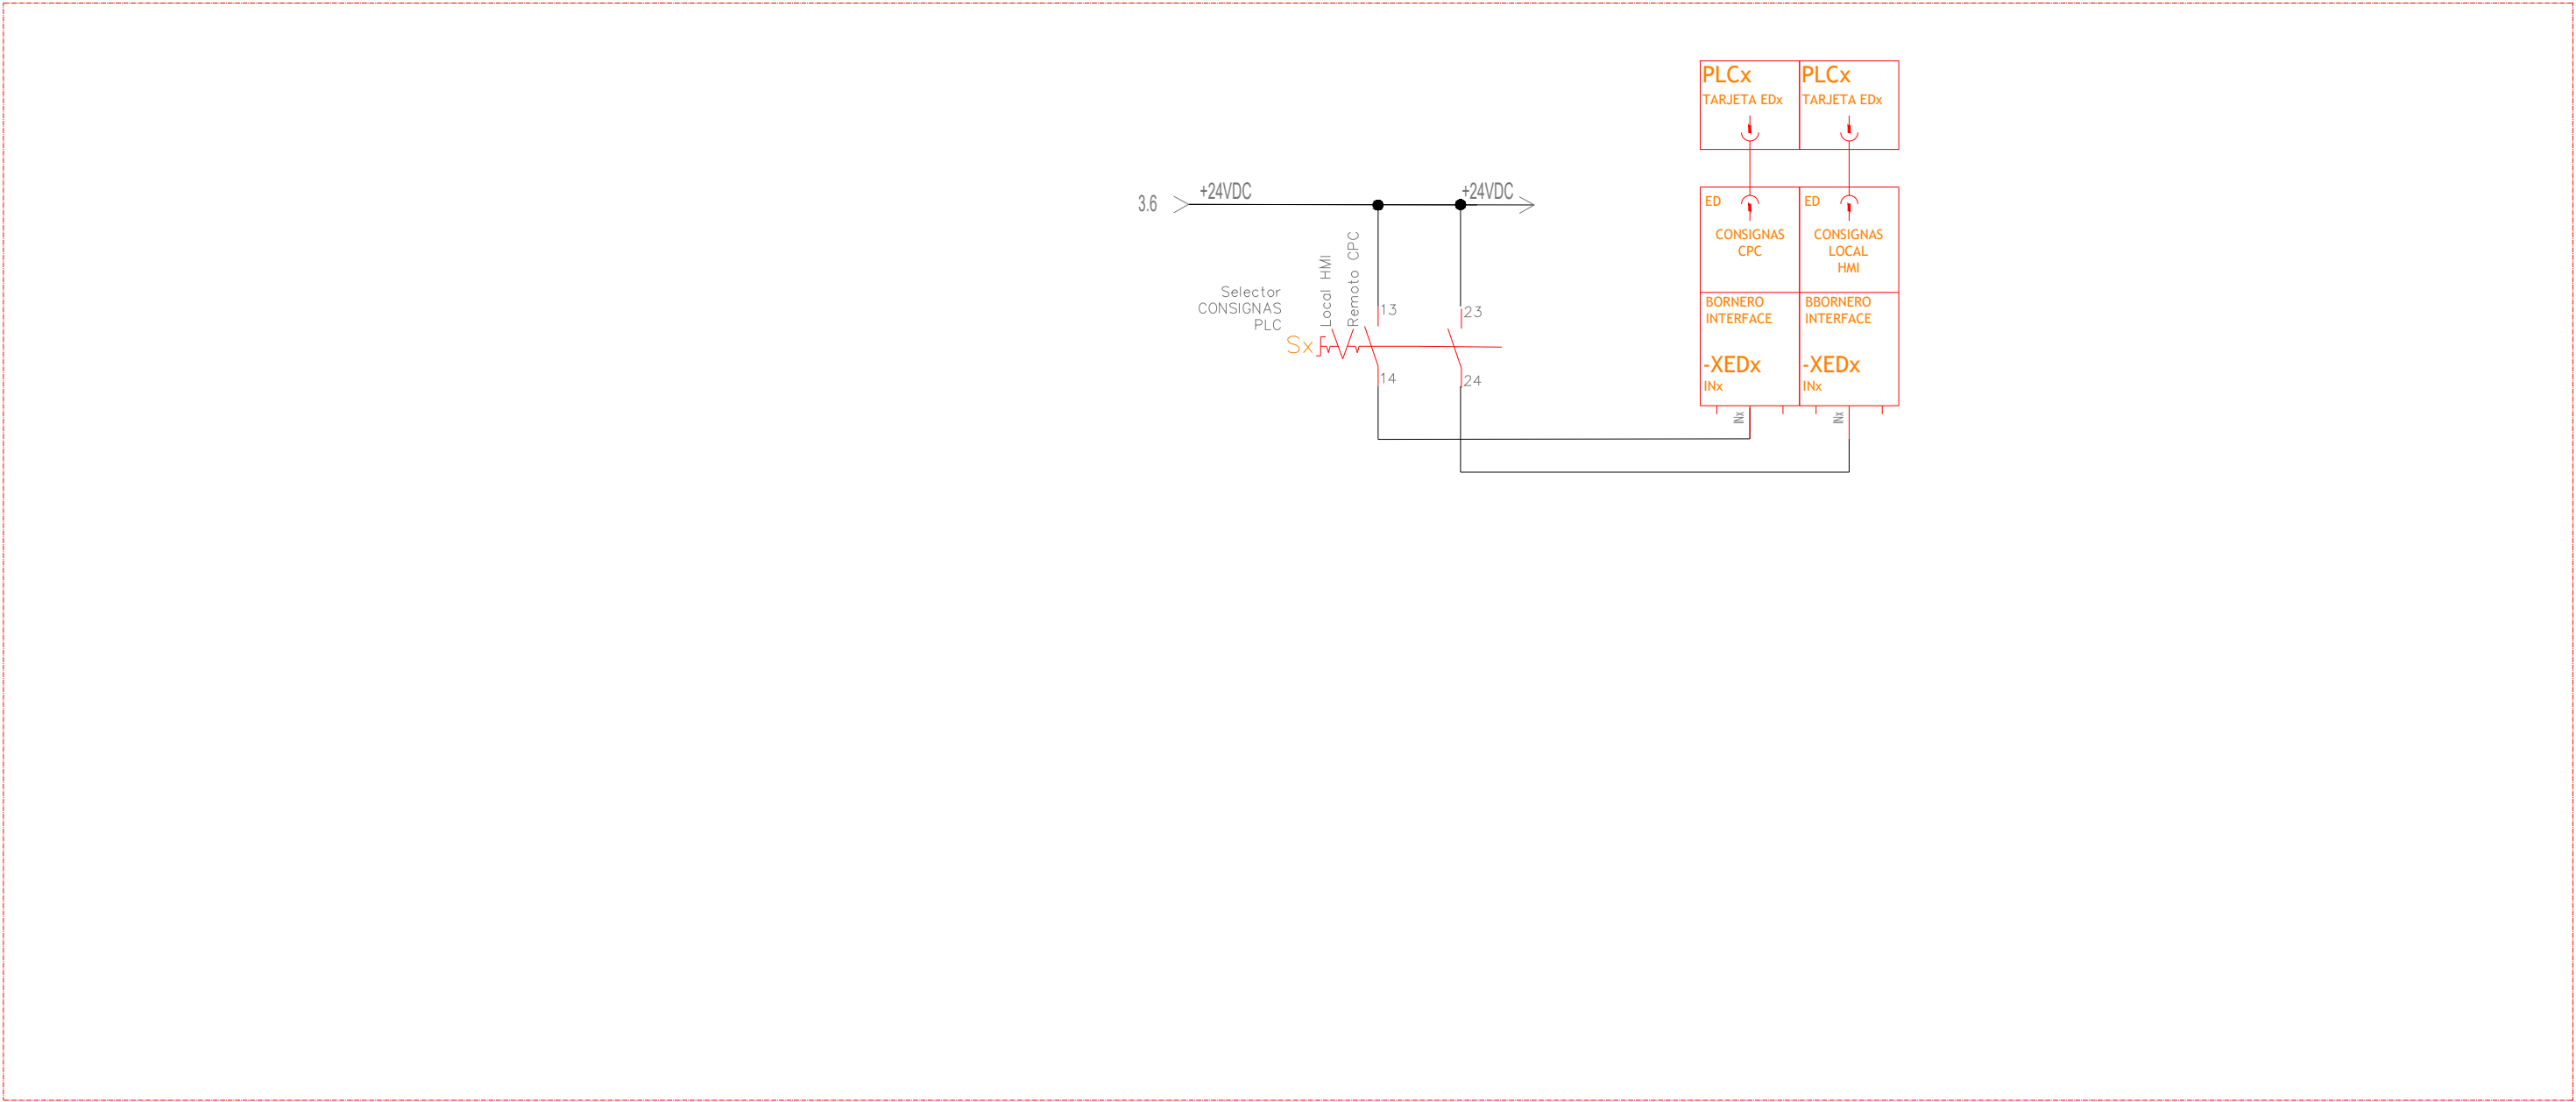

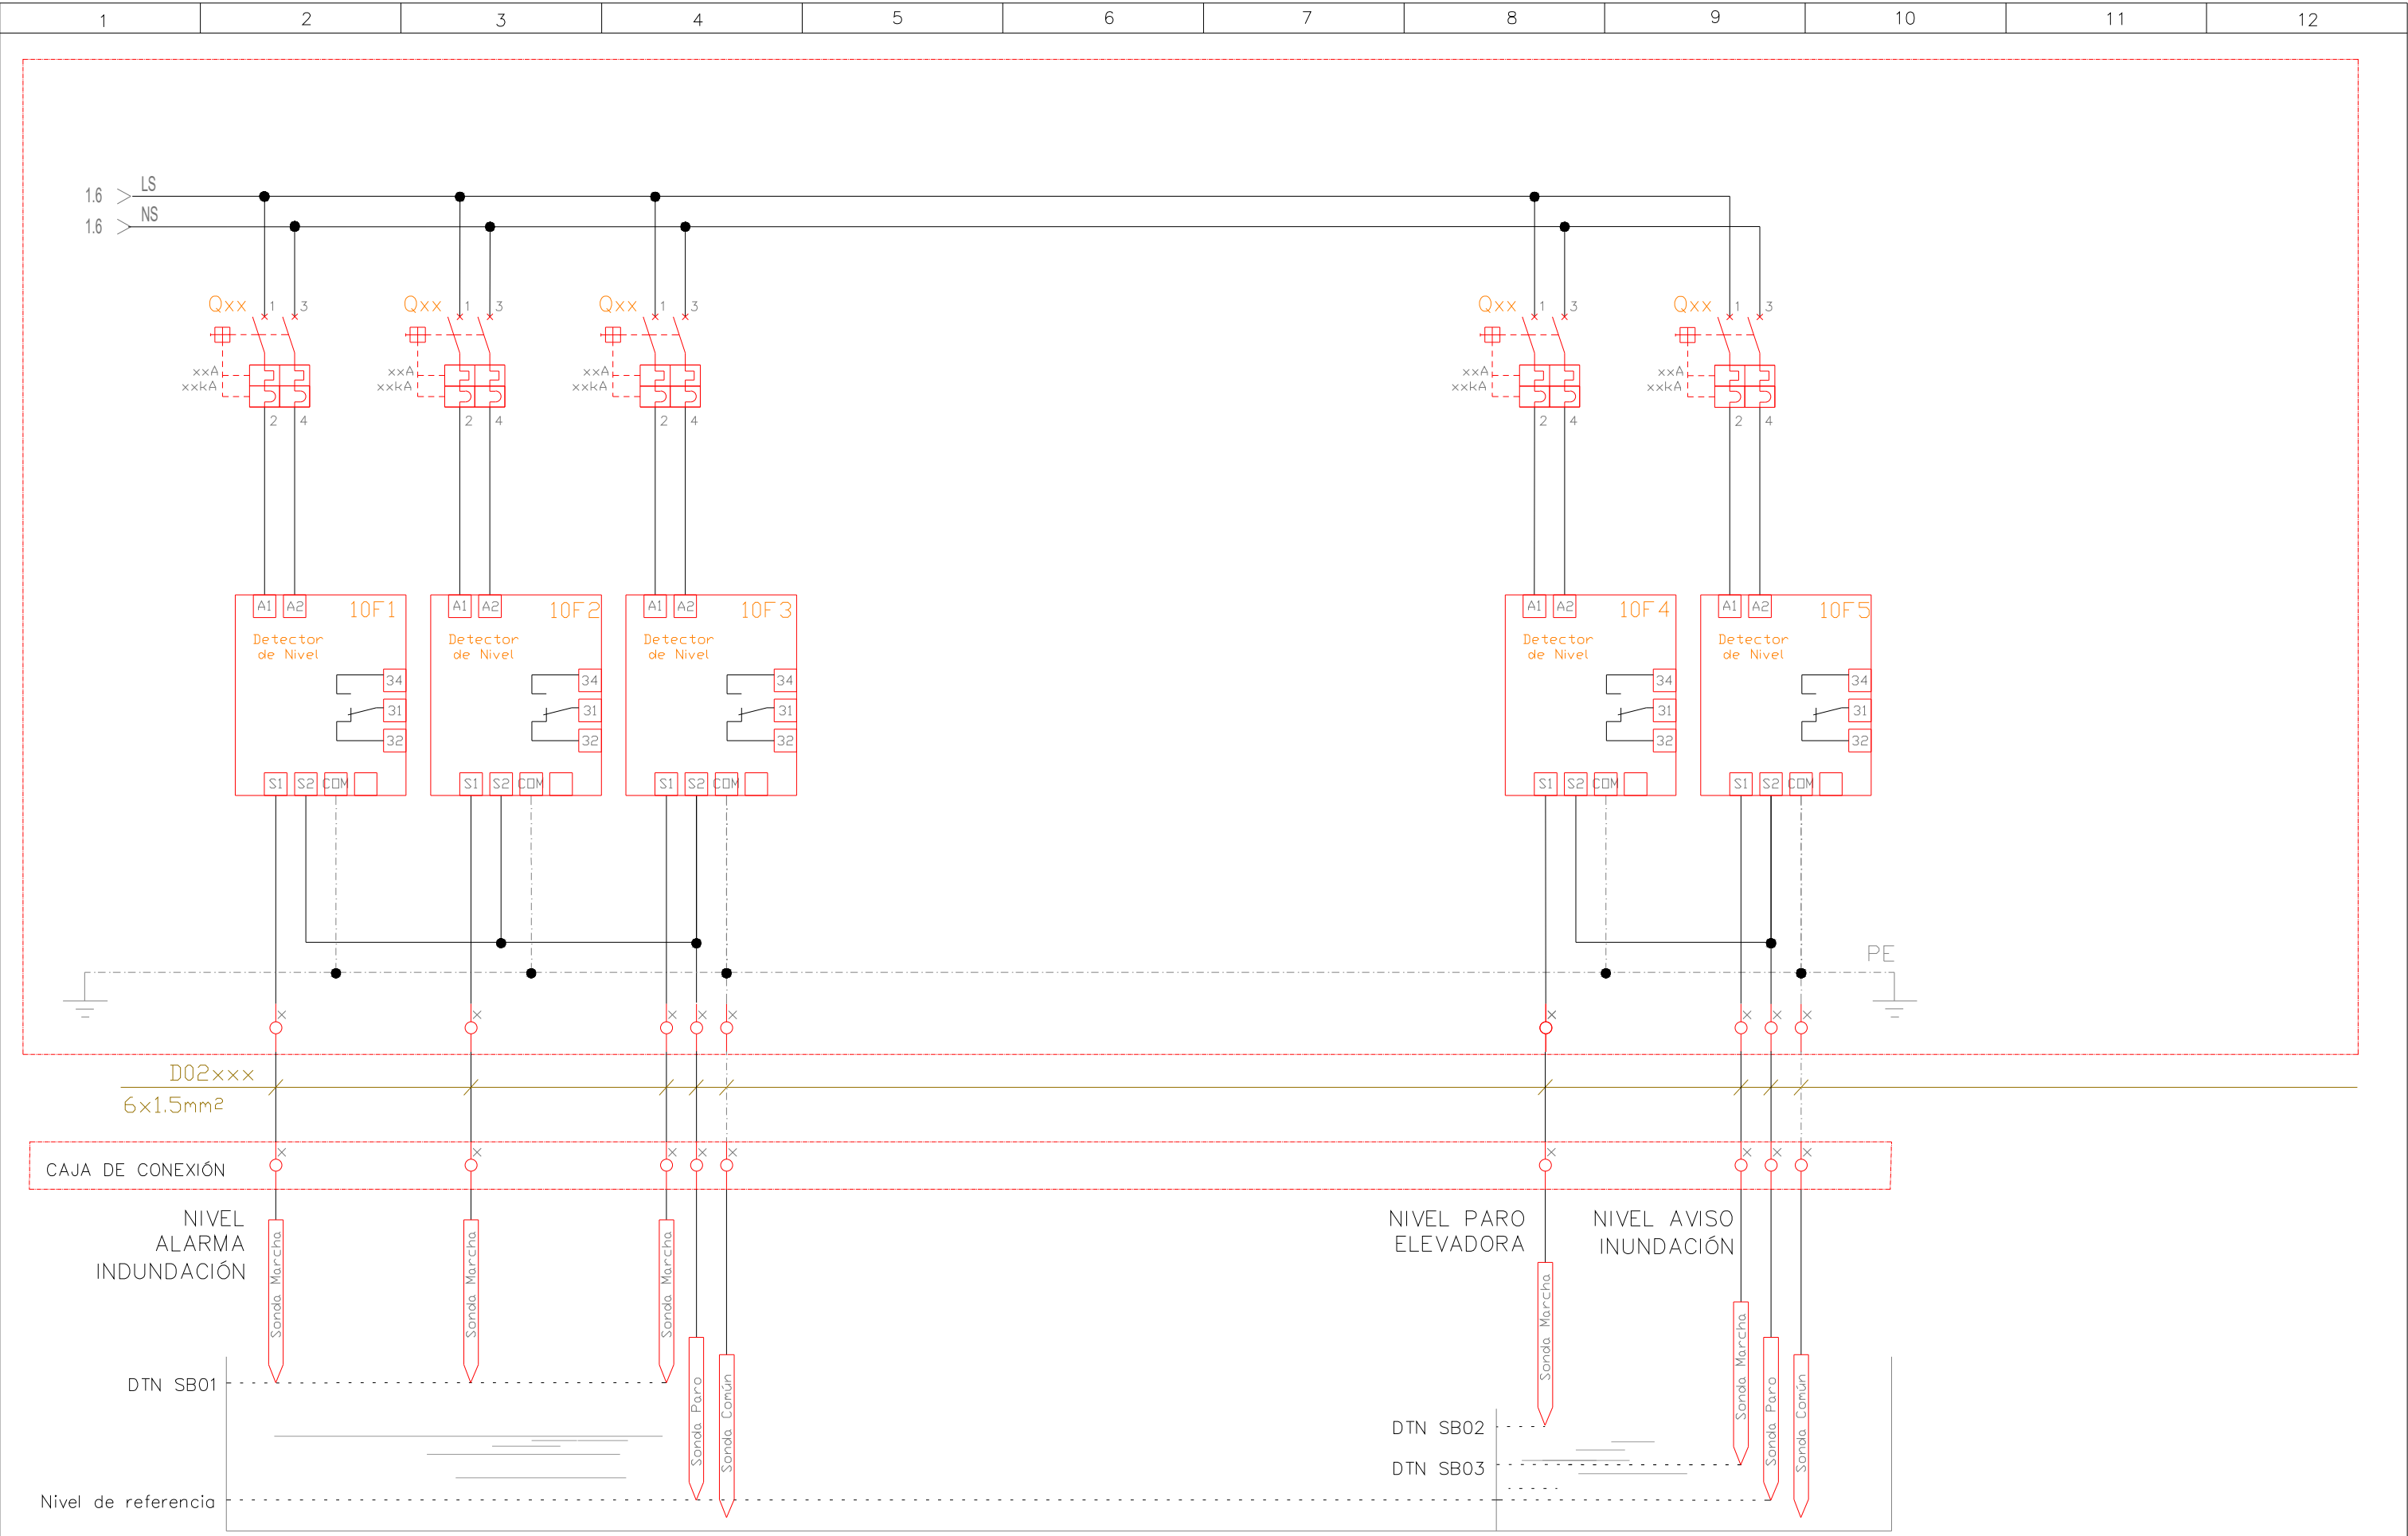

SUBDIRECCIÓN  
CONSTRUCCIÓN

TITULO PROYECTO:  
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN  
DEL DÉPOSITO DE COLMENAR VIEJO


ESQUEMAS ELÉCTRICOS TIPO  
CUADRO CONTROL  
Configuración Niveles Digitales  
Alarma Inundación

Nº DE PLANO :  
xxxxx  
Nº DE HOJA :  
16  
TAG :


AUTORES  
GRUPO  
ELEVADORAS

FECHA  
xx / xx /xxxx


Nº REVISIÓN  
17  
FECHA REVISIÓN  
SEP 2016

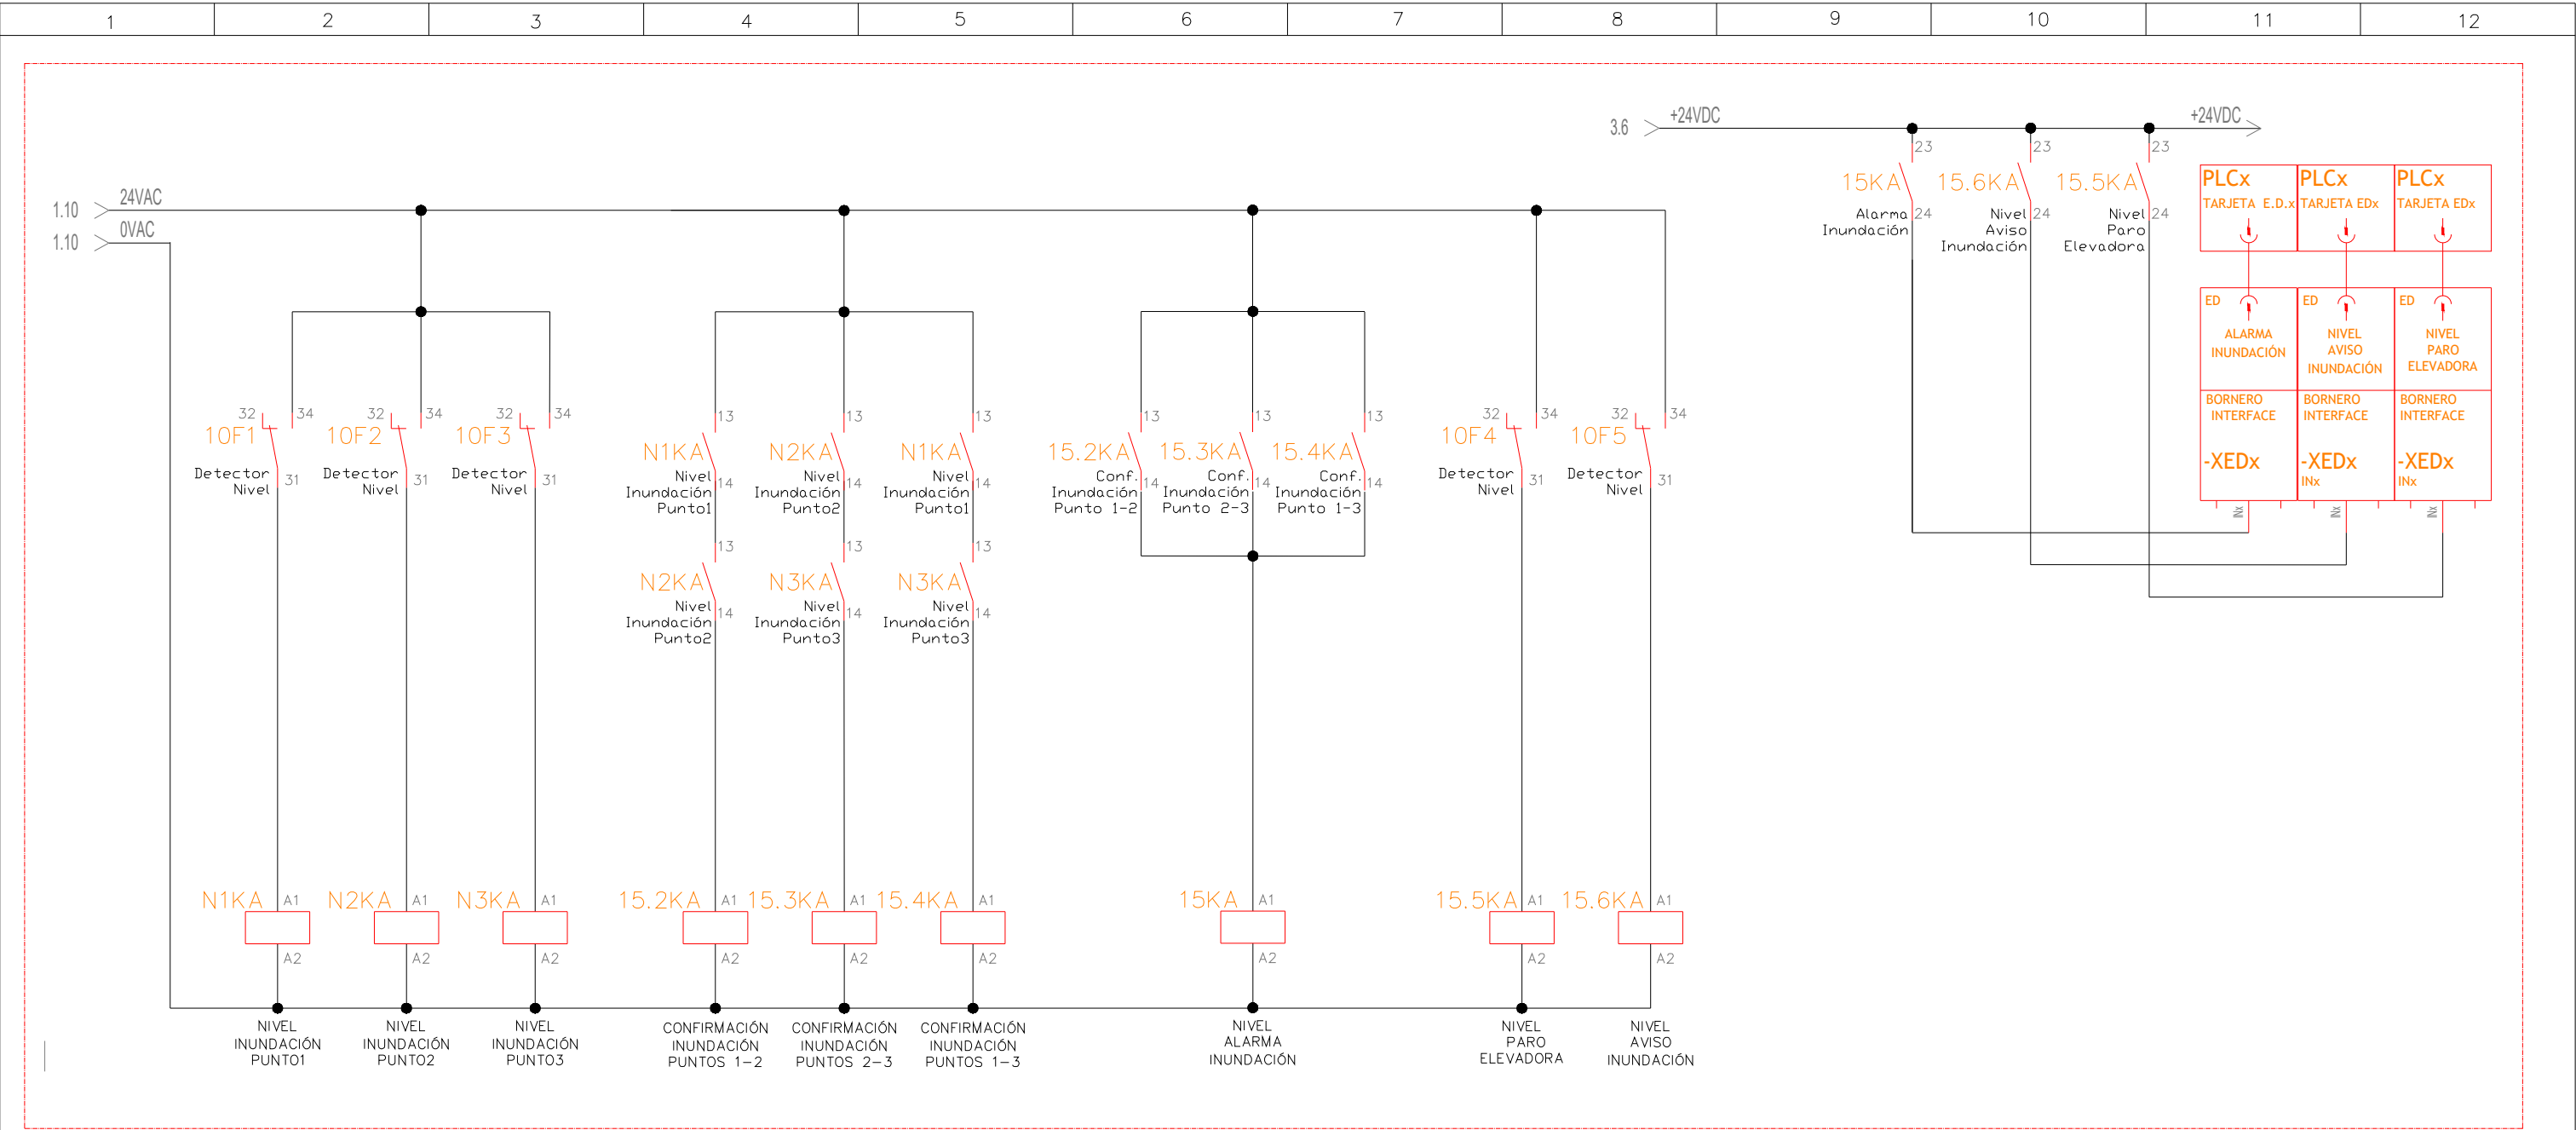





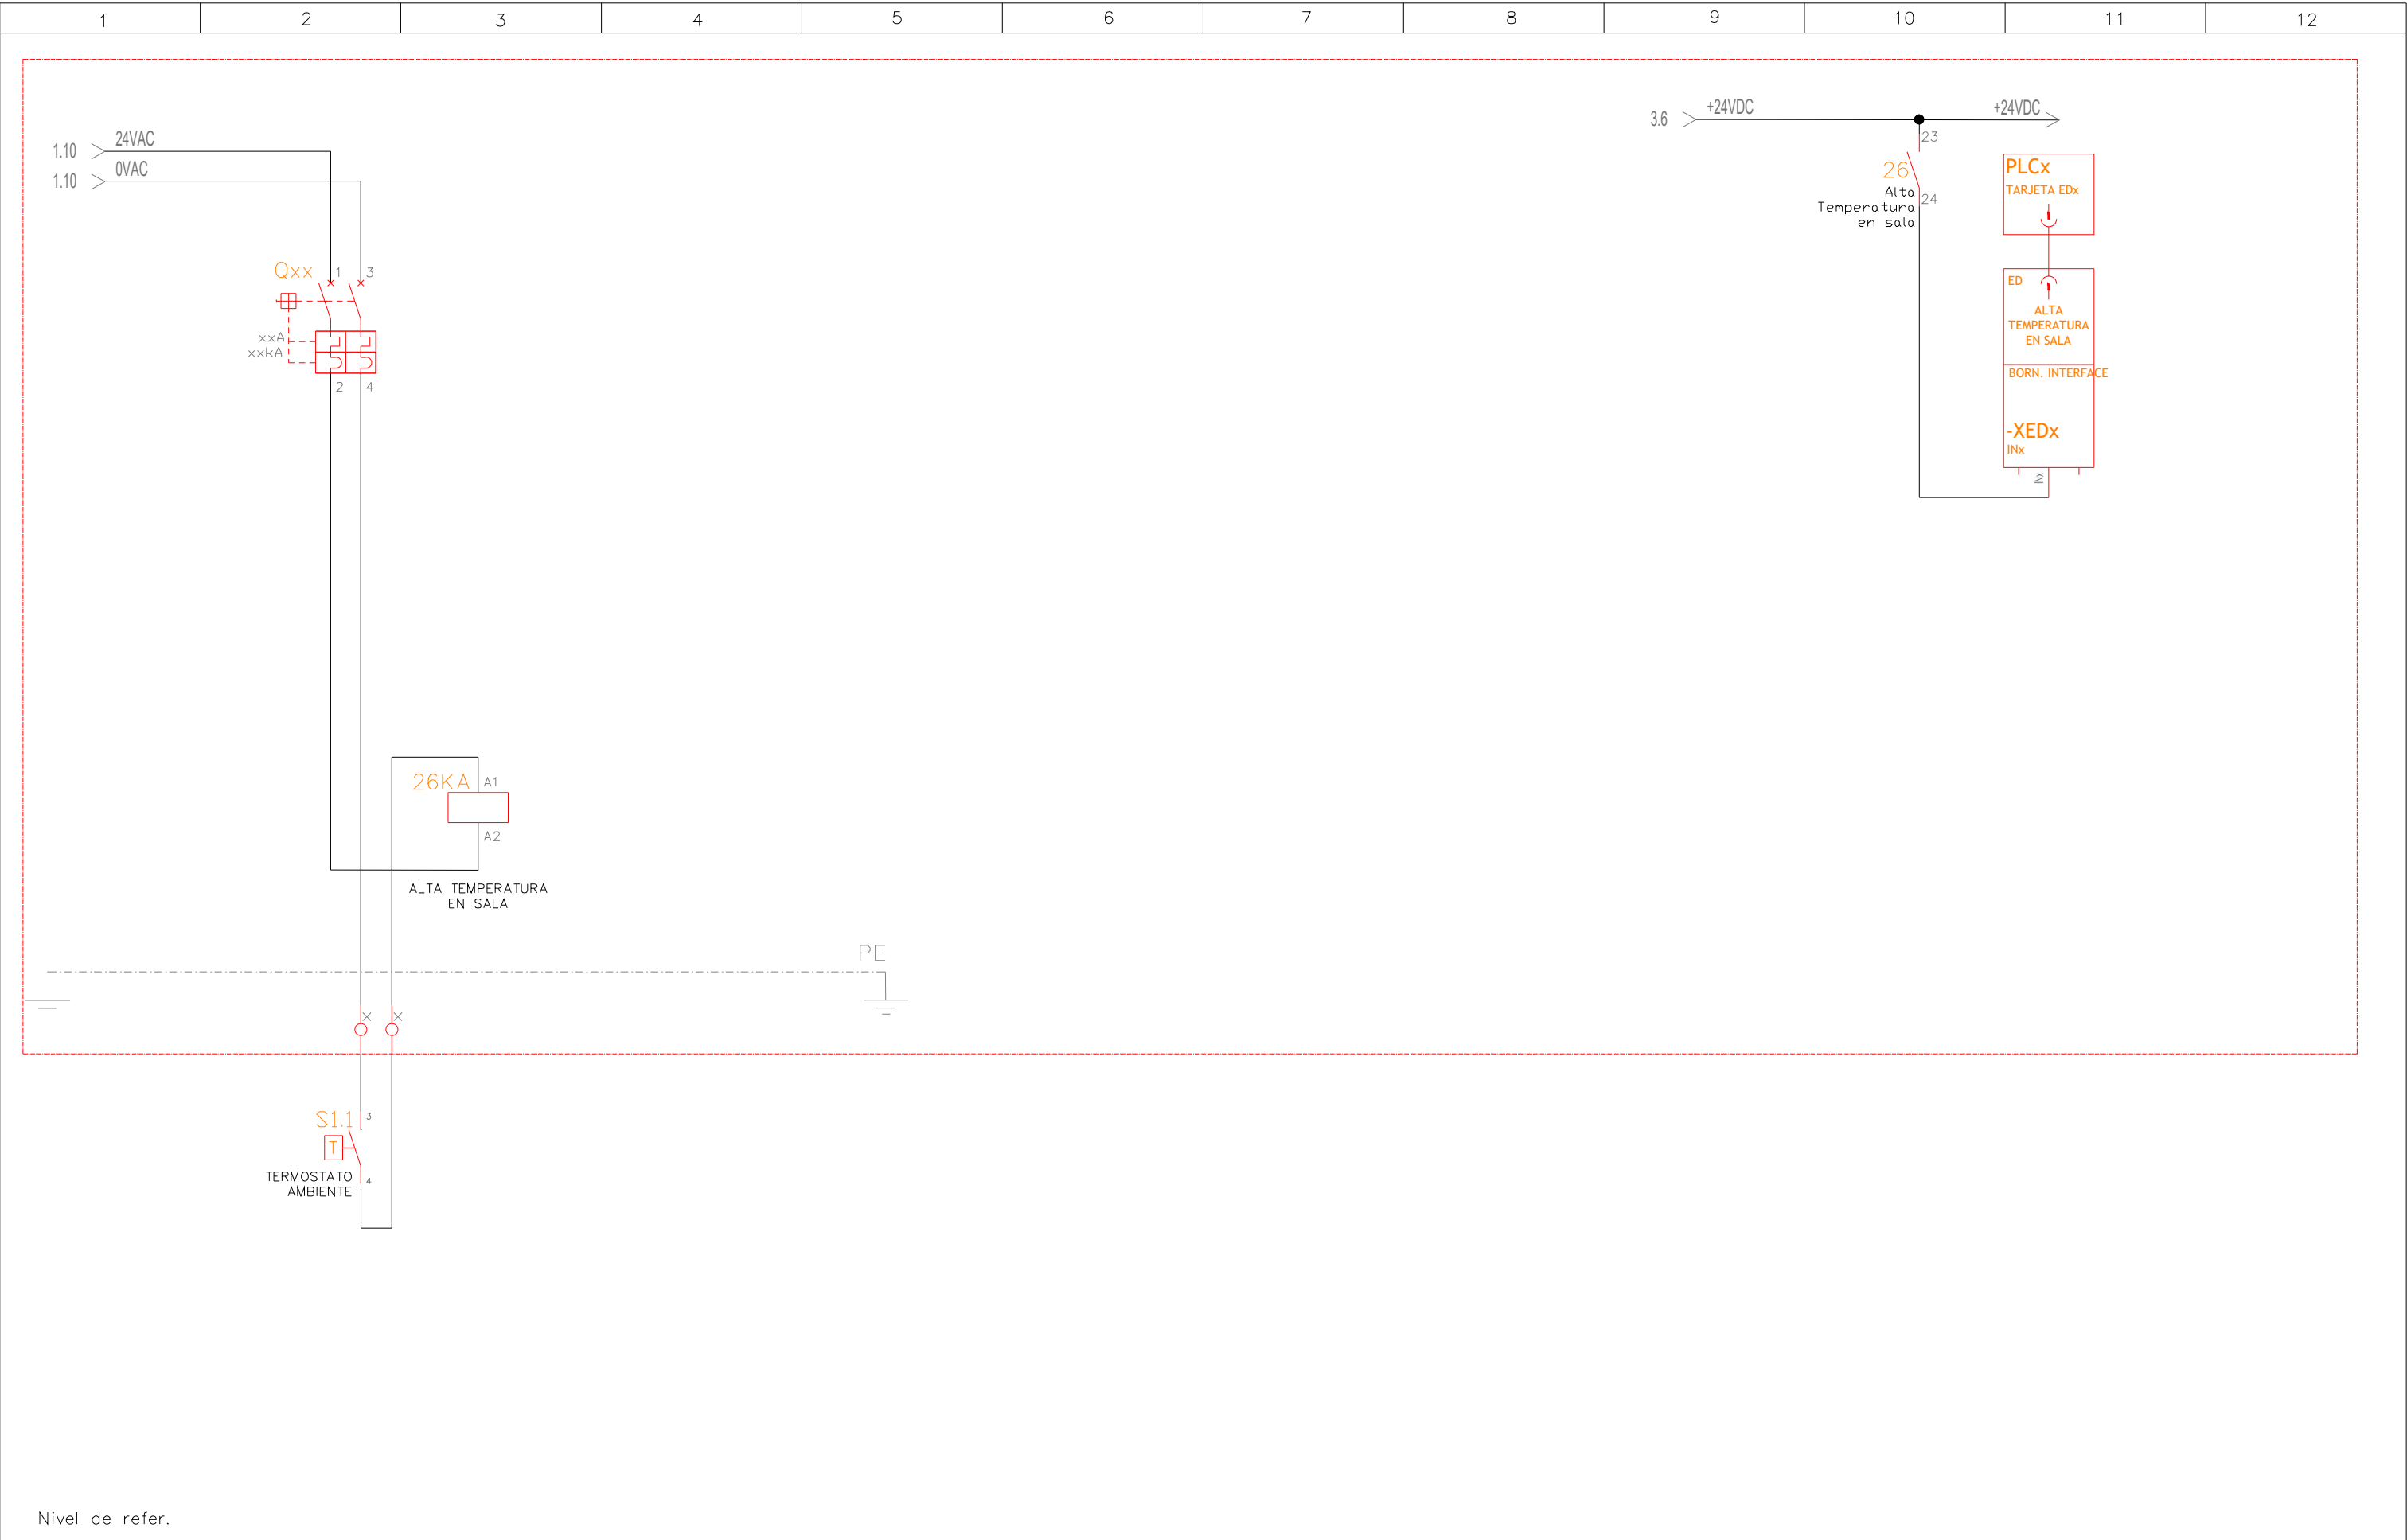


Nivel de refer.

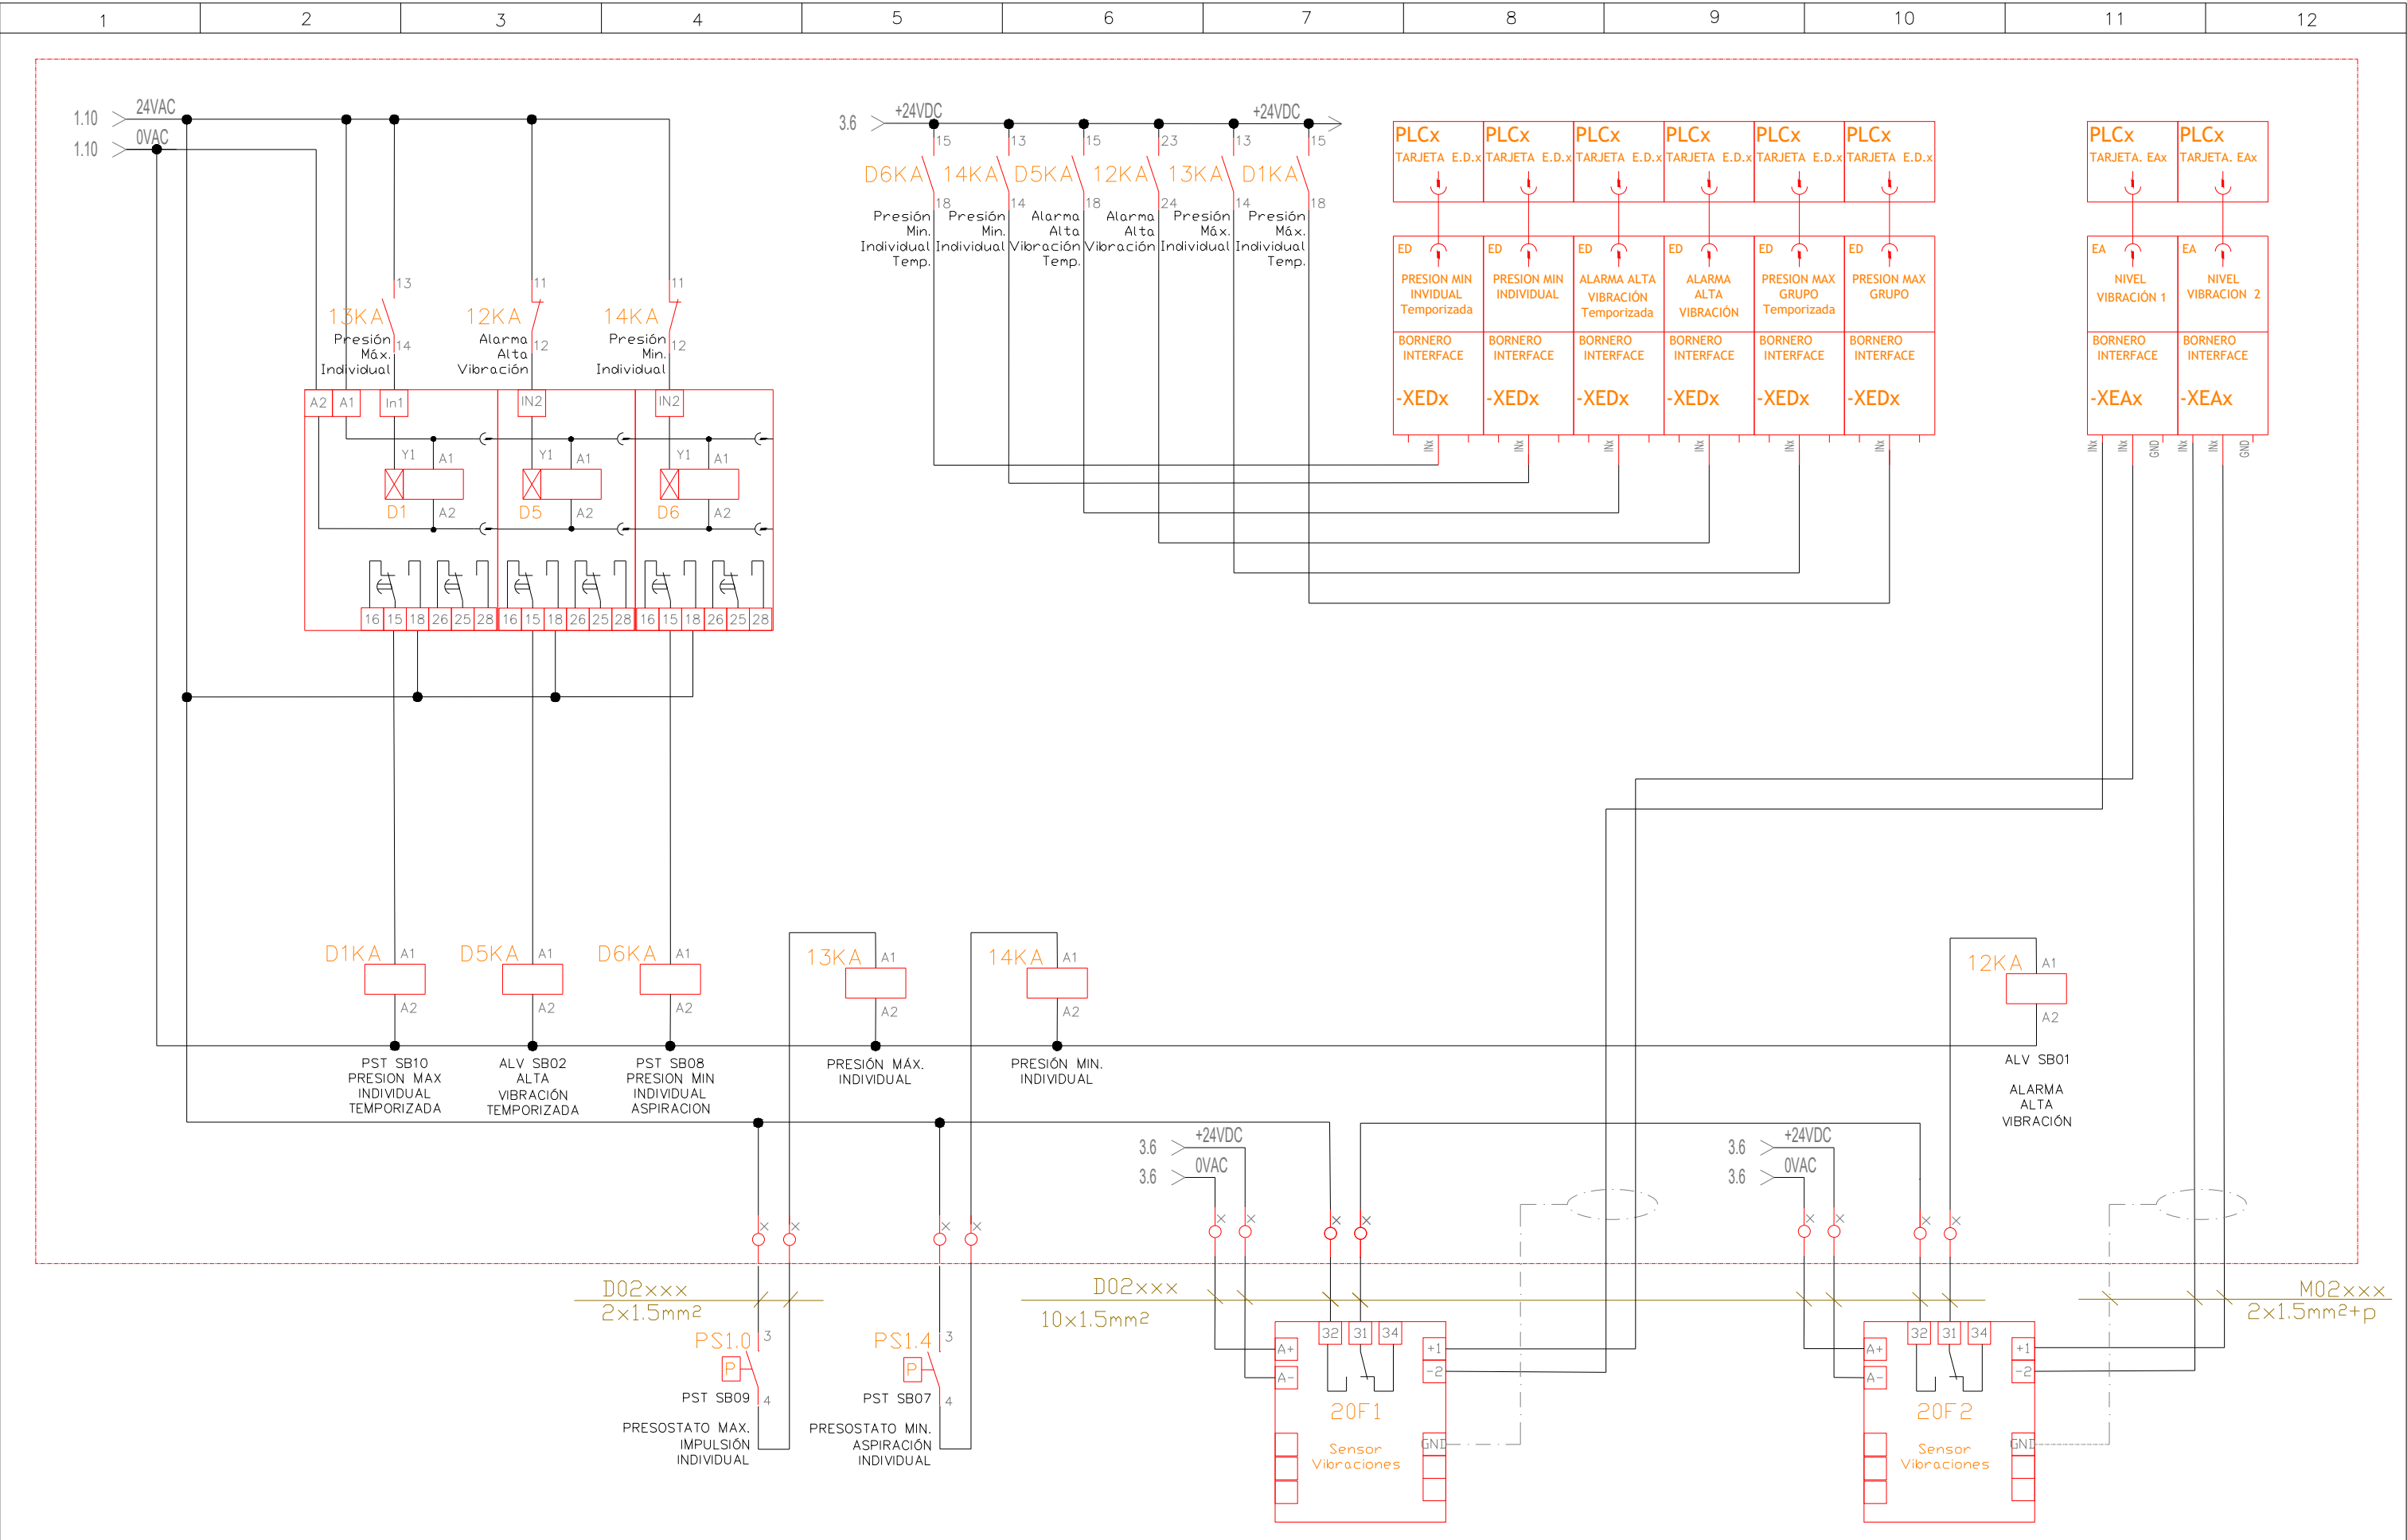

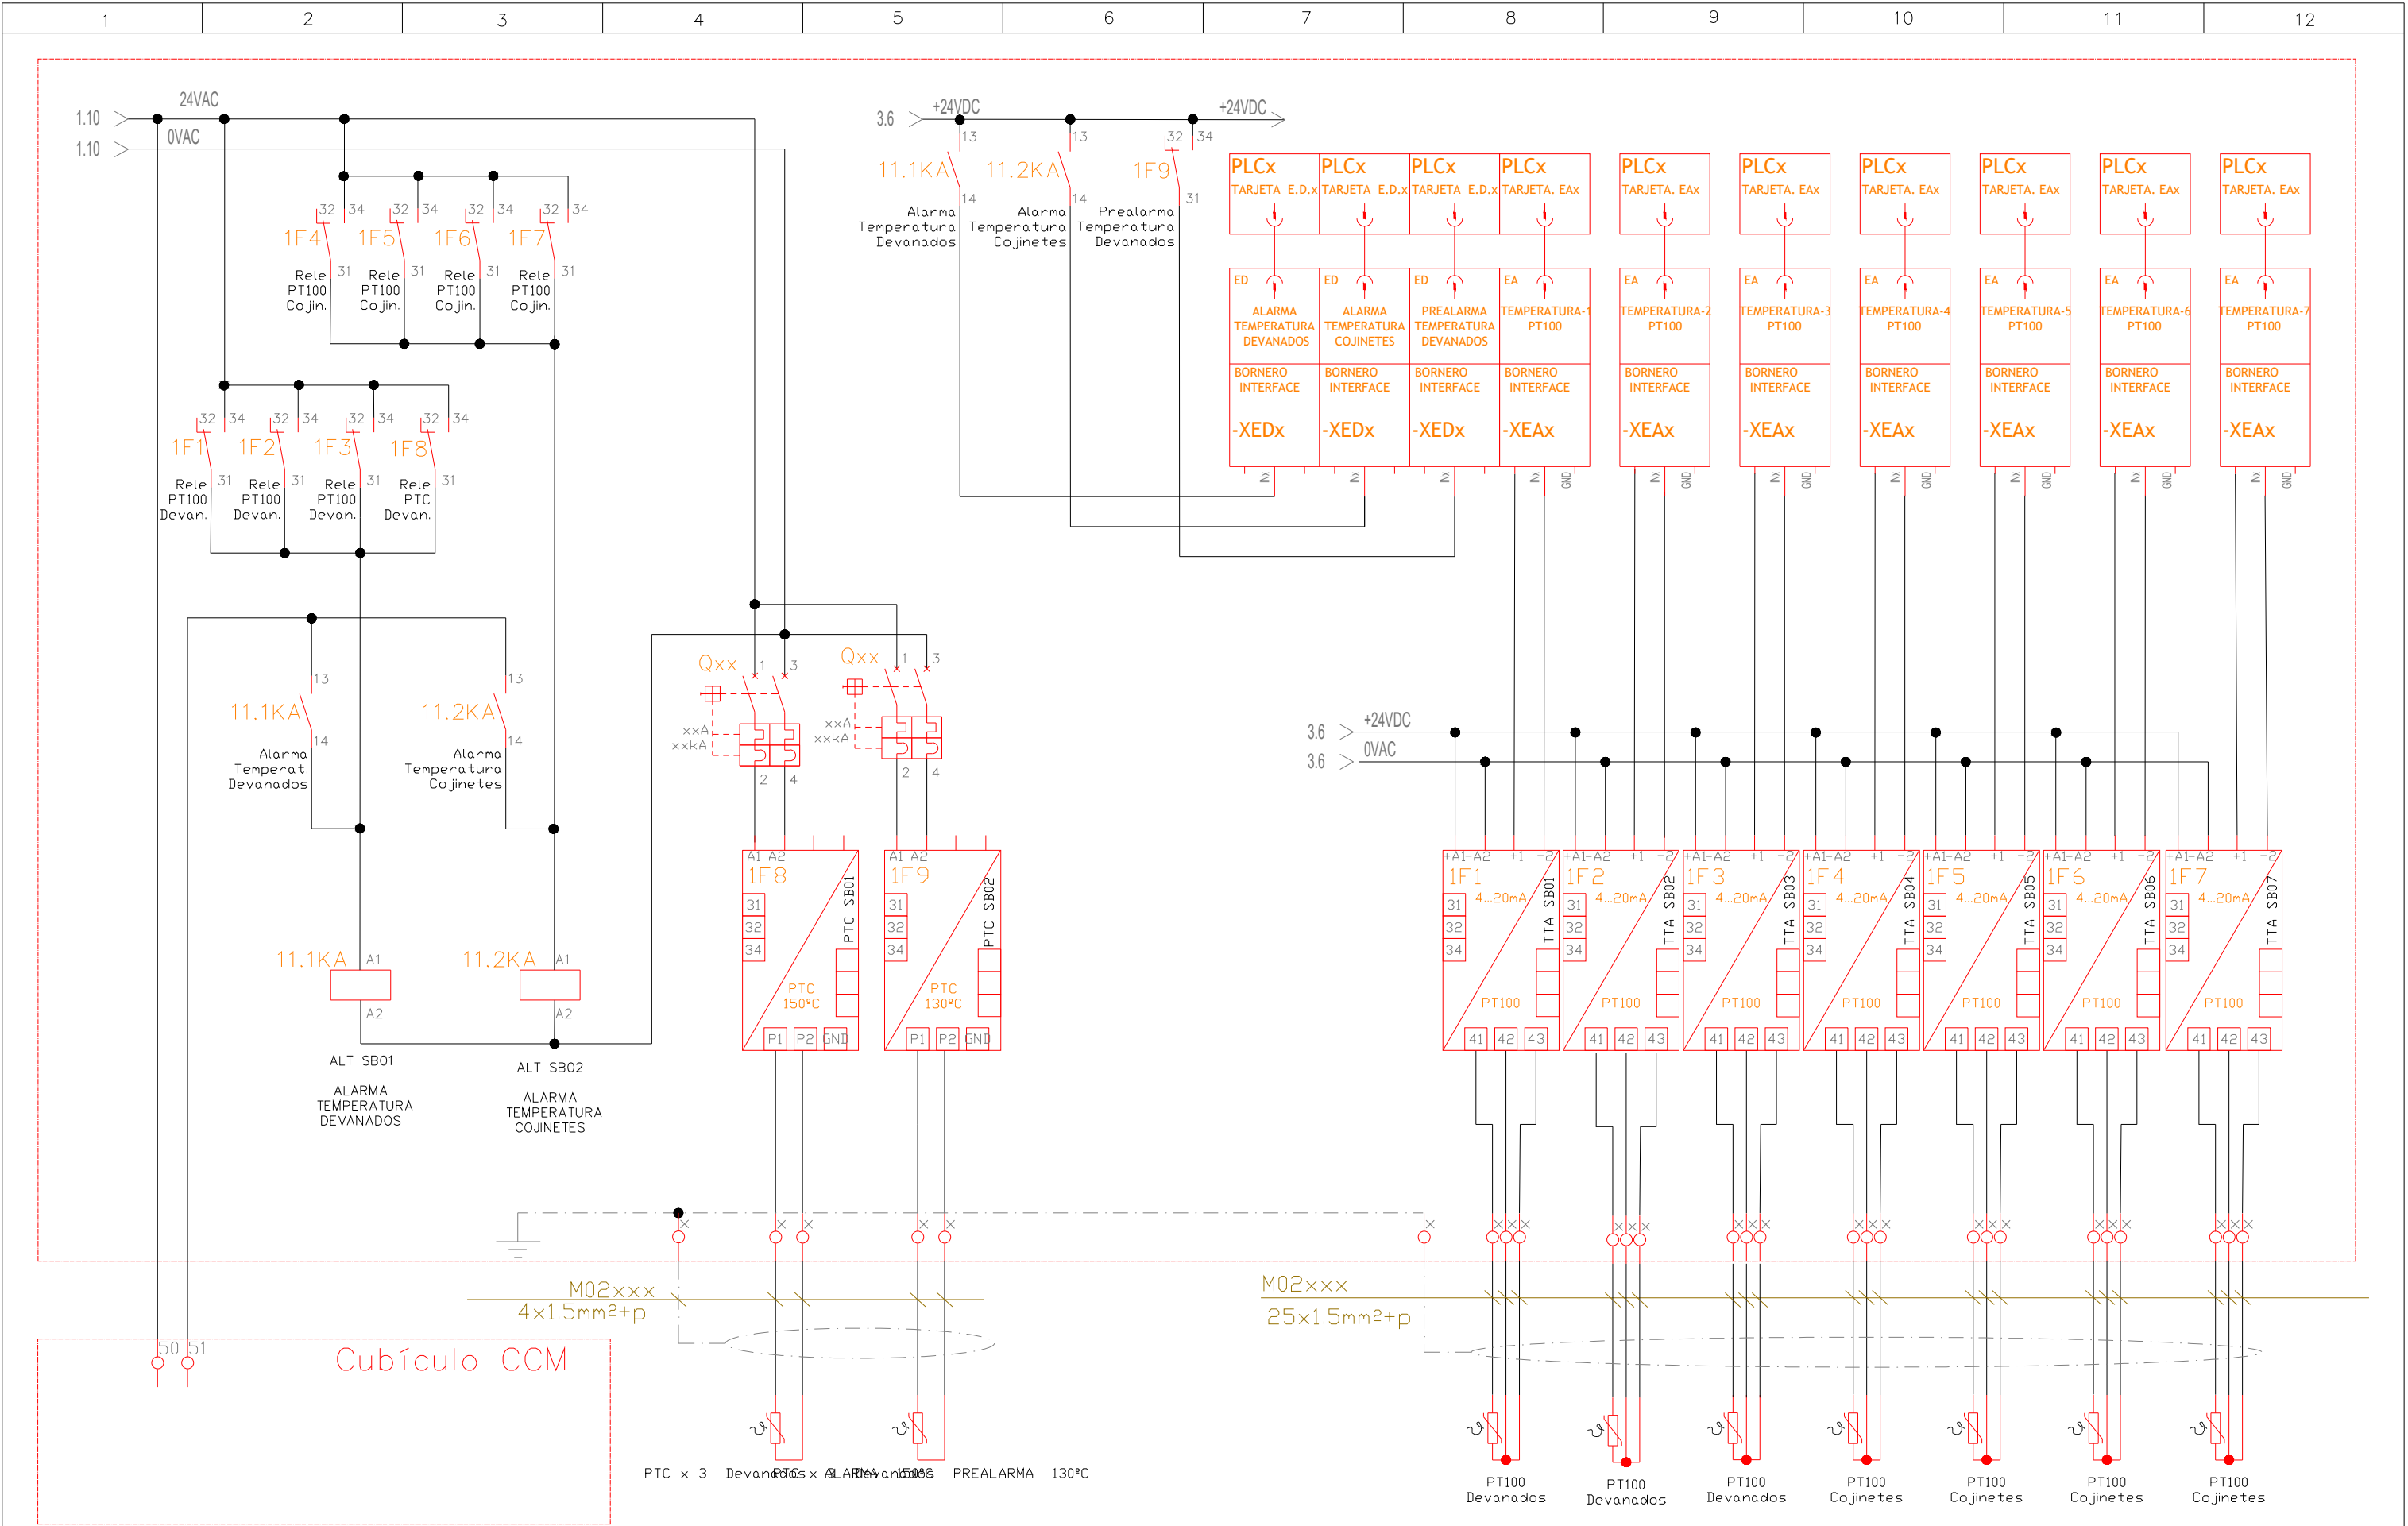

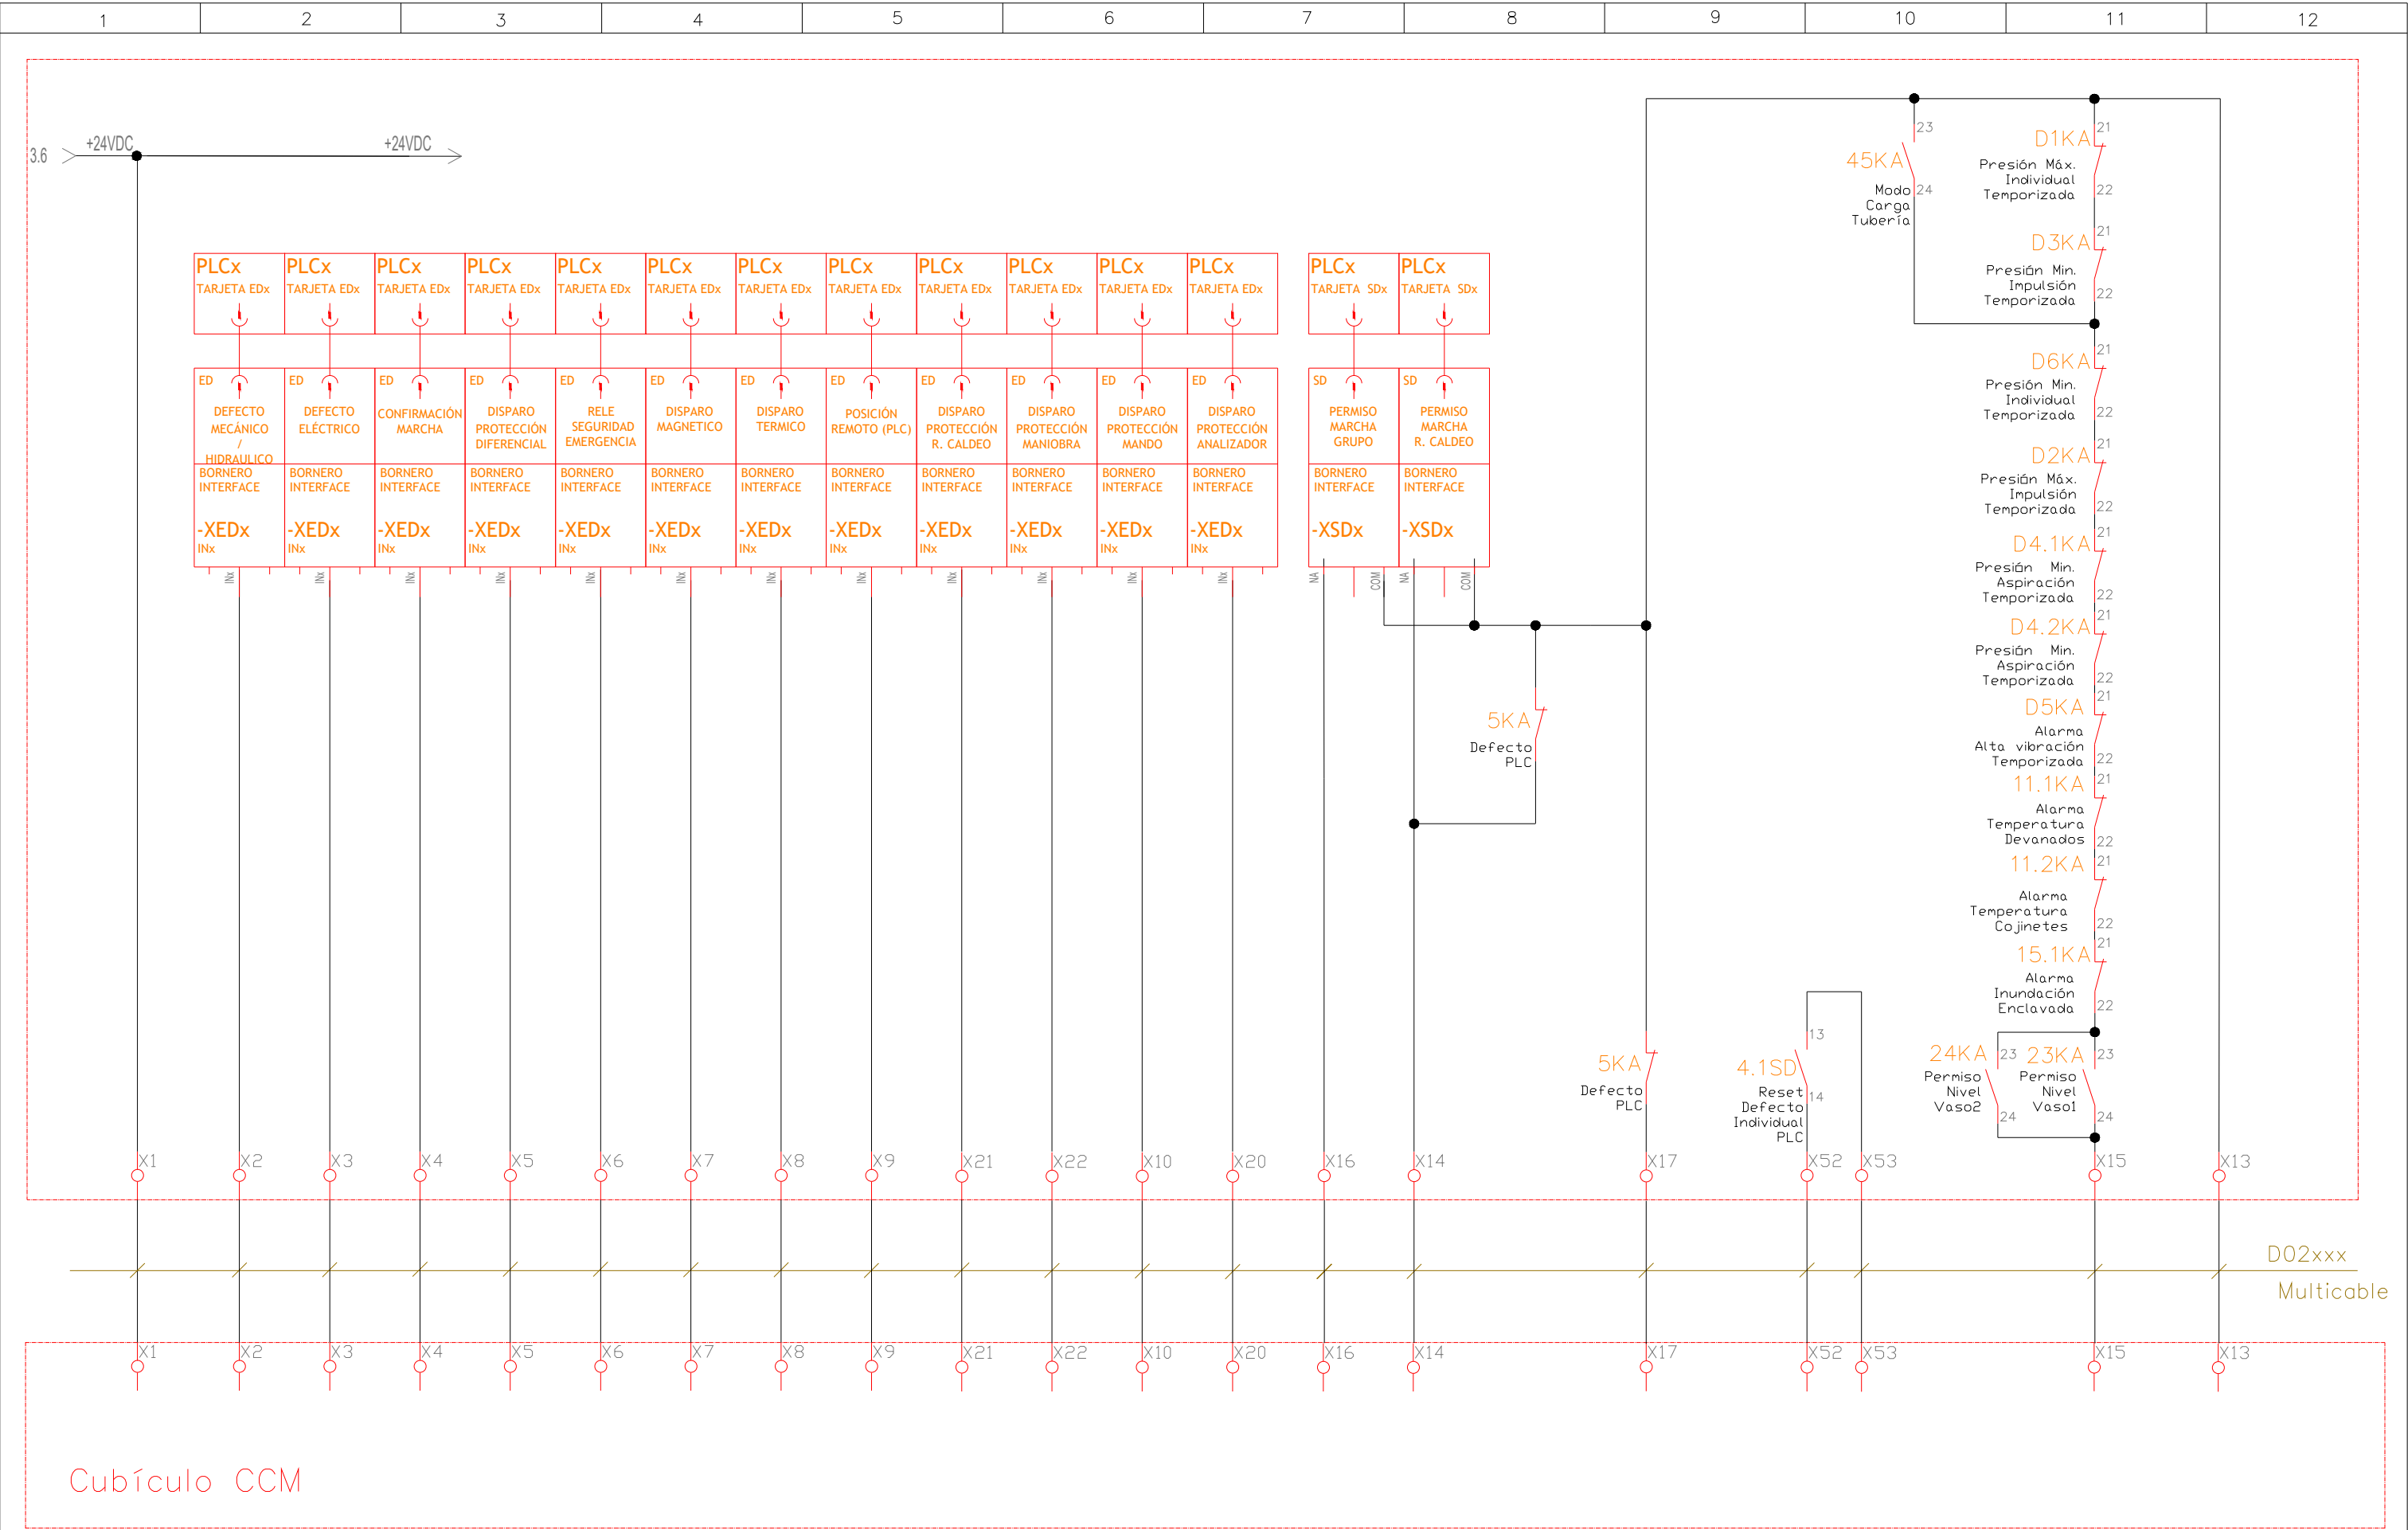



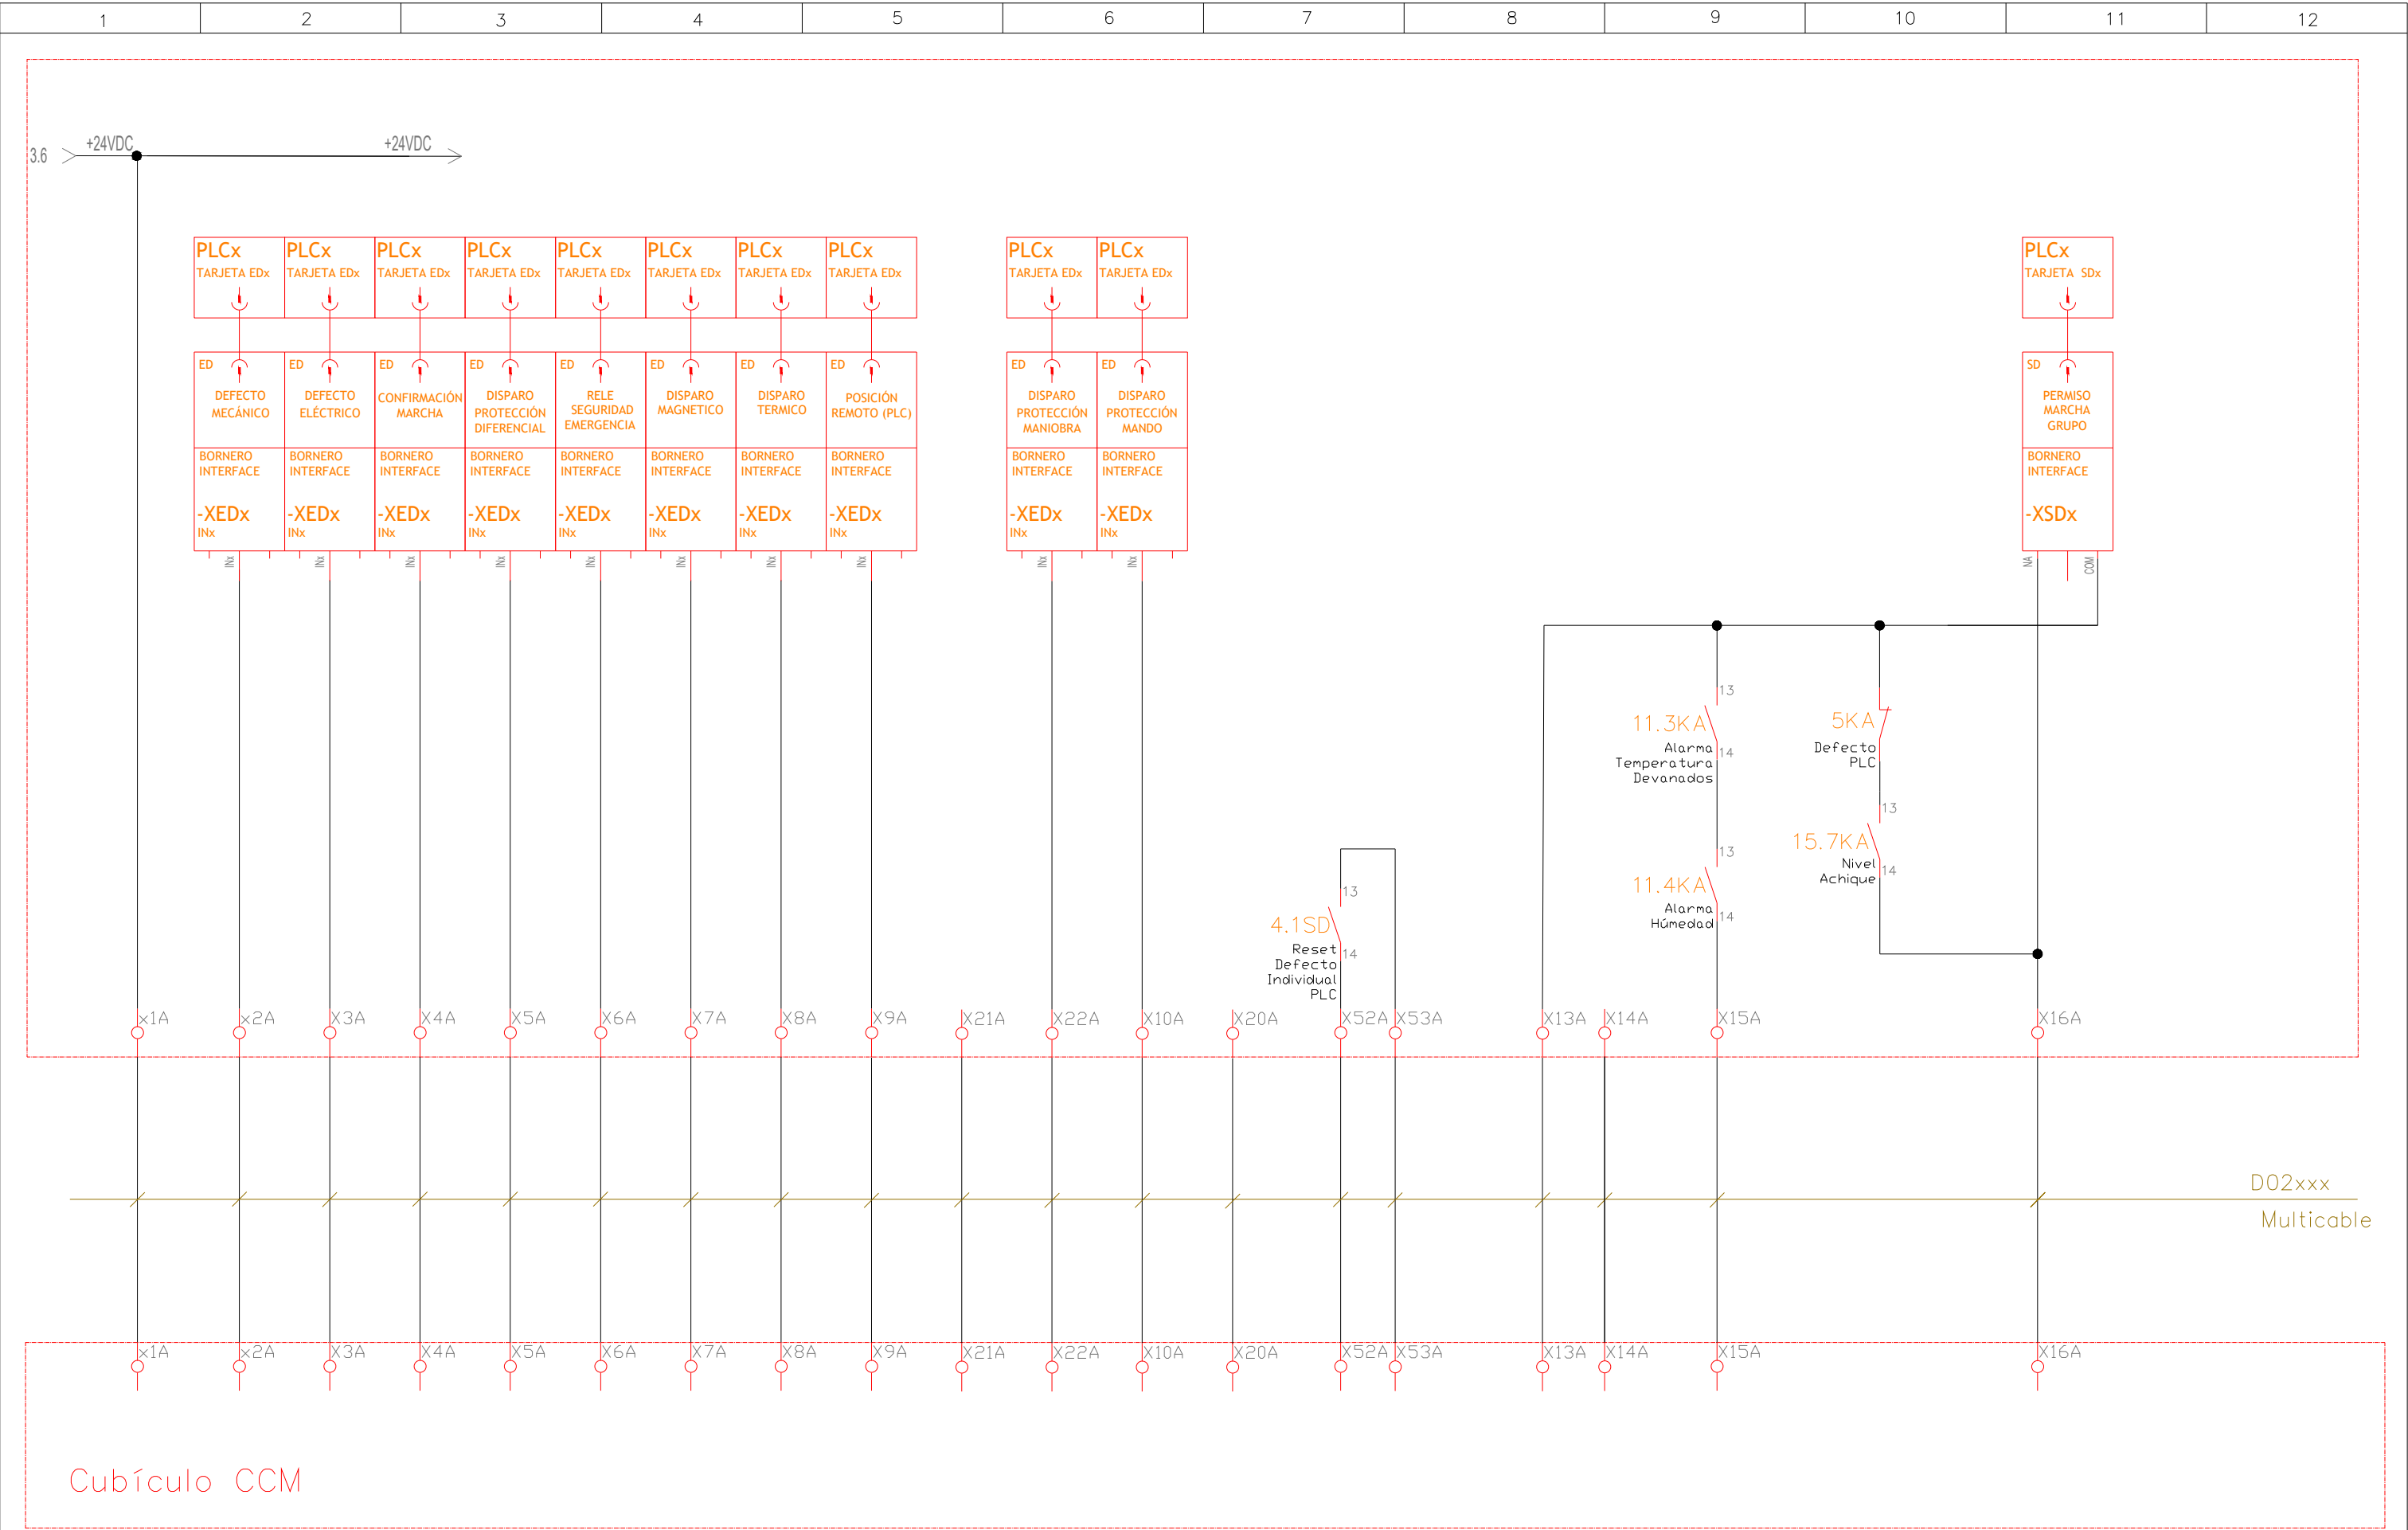

11.3kA

Alarma Temperatura Devanados

13

14

5kA

Defecto PLC

13

14

11.4kA

Alarma Humedad

13

14

15.7kA

Nivel Achique

13

14

4.1SD

Reset Defecto Individual PLC

13

14

x1A

x2A

x3A

x4A

x5A

x6A

x7A

x8A

x9A

x21A

x22A

x10A

x20A

x52A

x53A

x13A

x14A


x15A

x16A

D02xxx

Multicable

Cubículo CCM

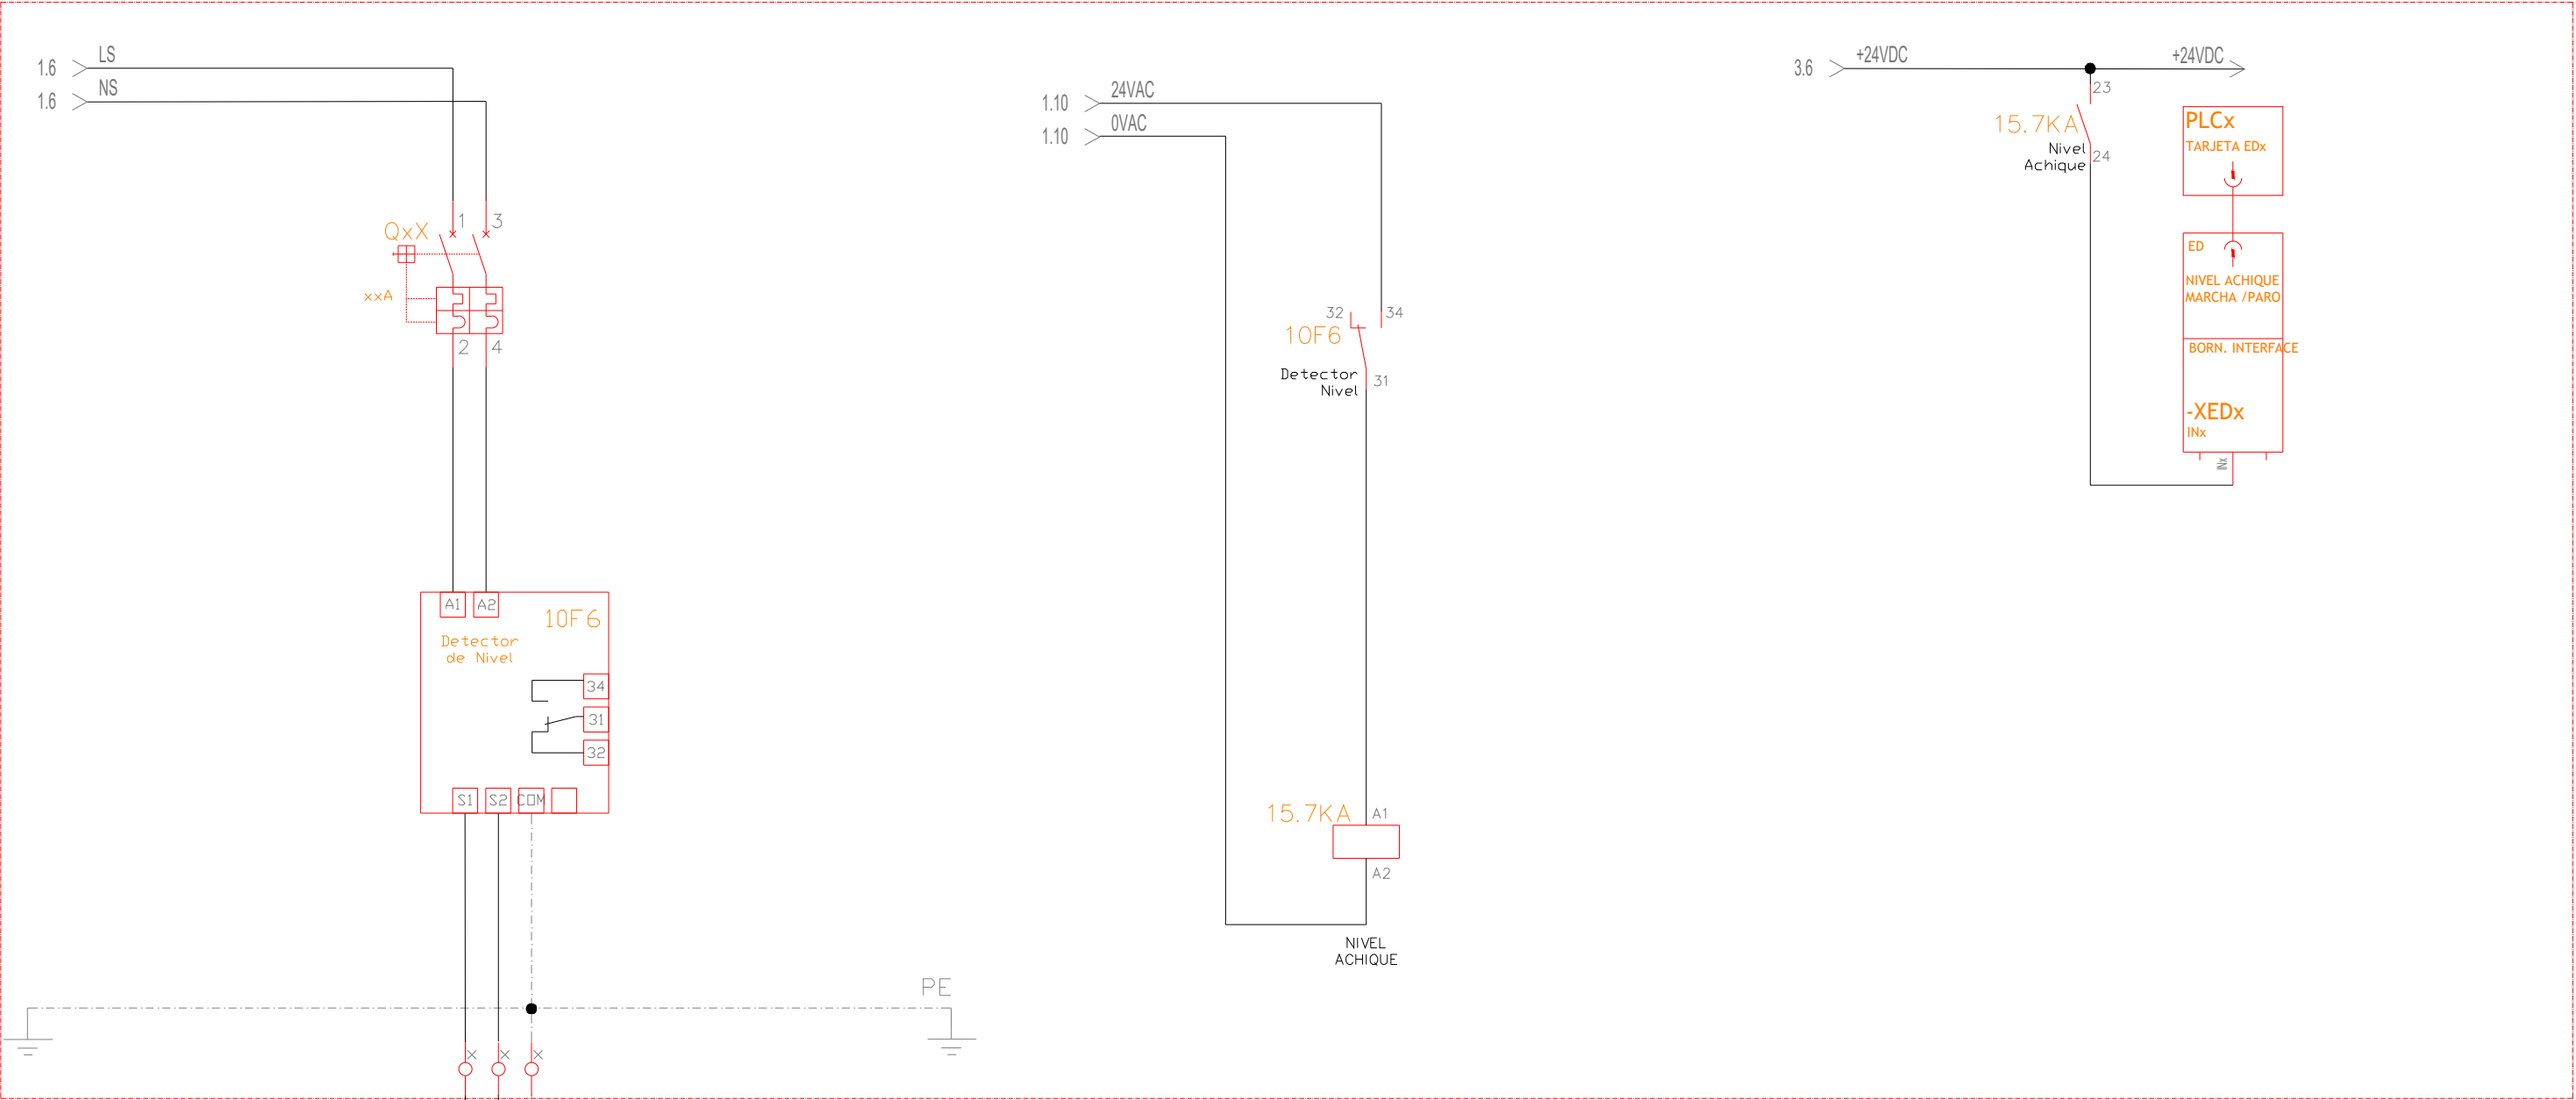

D02xxx  
3x1.5mm²

CAJA DE CONEXIÓN

NIVEL AQUICHE



ARQUETA  
ACHIQUE



SUBDIRECCIÓN  
CONSTRUCCIÓN

TITULO PROYECTO:  
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE RENOVACIÓN  
DEL DÉPOSITO DE COLMENAR VIEJO

ESQUEMAS ELÉCTRICOS TIPO  
CUADRO PLC  
GRUPO AQUIQUE (Protección Nivel)

Nº DE PLANO :  
XXXXX  
Nº DE HOJA :  
11C  
TAG :

AUTORES  
GRUPO  
ELEVADORAS

FECHA

Nº REVISIÓN  
17  
FECHA REVISIÓN  
SEP 2016

