

Selección de listados

Nombre Obra: MINT3B

Fecha:12/02/18

MURO INTERIOR 3b. COLEGIO VALDEBEBAS. FASE III

ÍNDICE

- 1.- NORMA Y MATERIALES
- 2.- ACCIONES
- 3.- DATOS GENERALES
- 4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO
- 5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO
- 6.- GEOMETRÍA
- 7.- ESQUEMA DE LAS FASES
- 8.- CARGAS
- 9.- RESULTADOS DE LAS FASES
- 10.- COMBINACIONES
- 11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO
- 12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA
- 13.- MEDICIÓN

Selección de listados

Nombre Obra: MINT3B

Fecha:12/02/18

MURO INTERIOR 3b. COLEGIO VALDEBEBAS. FASE III

1.- NORMA Y MATERIALES

Norma: EHE-CTE (España)

Hormigón: HA-25, Control estadístico

Acero de barras: B 500 S, Control Normal

Tipo de ambiente: Clase IIb

Recubrimiento en el intradós del muro: 3.0 cm

Recubrimiento en el trasdós del muro: 3.5 cm

Recubrimiento superior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento inferior de la cimentación: 5.0 cm

Recubrimiento lateral de la cimentación: 7.0 cm

Tamaño máximo del árido: 20 mm

2.- ACCIONES

Empuje en el intradós: Pasivo

Empuje en el trasdós: Activo

3.- DATOS GENERALES

Cota de la rasante: 0.00 m

Altura del muro sobre la rasante: 0.00 m

Enrase: Intradós

Longitud del muro en planta: 10.00 m

Separación de las juntas: 5.00 m

Tipo de cimentación: Zapata corrida

4.- DESCRIPCIÓN DEL TERRENO

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el intradós del muro: 0 %

Porcentaje del rozamiento interno entre el terreno y el trasdós del muro: 0 %

Evacuación por drenaje: 100 %

Porcentaje de empuje pasivo: 100 %

Cota empuje pasivo: 0.50 m

Tensión admisible: 2.50 Kp/cm²

Coefficiente de rozamiento terreno-cimiento: 0.58

ESTRATOS

Referencias	Cota superior	Descripción	Coefficientes de empuje
1	0.00 m	Densidad aparente: 1.80 Kg/dm ³ Densidad sumergida: 1.10 Kg/dm ³ Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados Cohesión: 0.00 Tn/m ²	Activo trasdós: 0.33 Pasivo intradós: 3.00
2 - TOSCOS	-4.00 m	Densidad aparente: 1.76 Kg/dm ³ Densidad sumergida: 0.85 Kg/dm ³ Ángulo rozamiento interno: 25.30 grados Cohesión: 1.80 Tn/m ²	Activo trasdós: 0.40 Pasivo intradós: 2.49

RELLENO EN INTRADÓS

Referencias	Descripción	Coefficientes de empuje
Relleno	Densidad aparente: 1.80 Kg/dm ³ Densidad sumergida: 1.10 Kg/dm ³ Ángulo rozamiento interno: 30.00 grados Cohesión: 0.00 Tn/m ²	Activo trasdós: 0.33 Pasivo intradós: 3.00


Selección de listados

Nombre Obra: MINT3B

Fecha: 12/02/18

MURO INTERIOR 3b. COLEGIO VALDEBEBAS. FASE III

5.- SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO

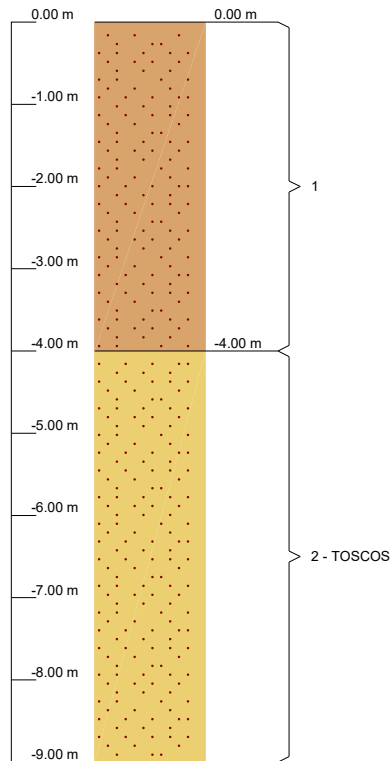

6.- GEOMETRÍA

TRAMOS DEL MURO

Cota de la coronación	Descripción
0.00 m	Altura: 4.50 m Espesor superior: 50.0 cm Espesor inferior: 50.0 cm
-4.50 m	Altura: 4.10 m Espesor superior: 80.0 cm Espesor inferior: 80.0 cm
Altura total: 8.60 m	

ZAPATA CORRIDA

Con puntera y talón
Canto: 110 cm
Vuelos intradós / trasdós: 155.0 / 155.0 cm
Hormigón de limpieza: 10 cm


Selección de listados

Nombre Obra: MINT3B

Fecha: 12/02/18

MURO INTERIOR 3b. COLEGIO VALDEBEBAS. FASE III

7.- ESQUEMA DE LAS FASES

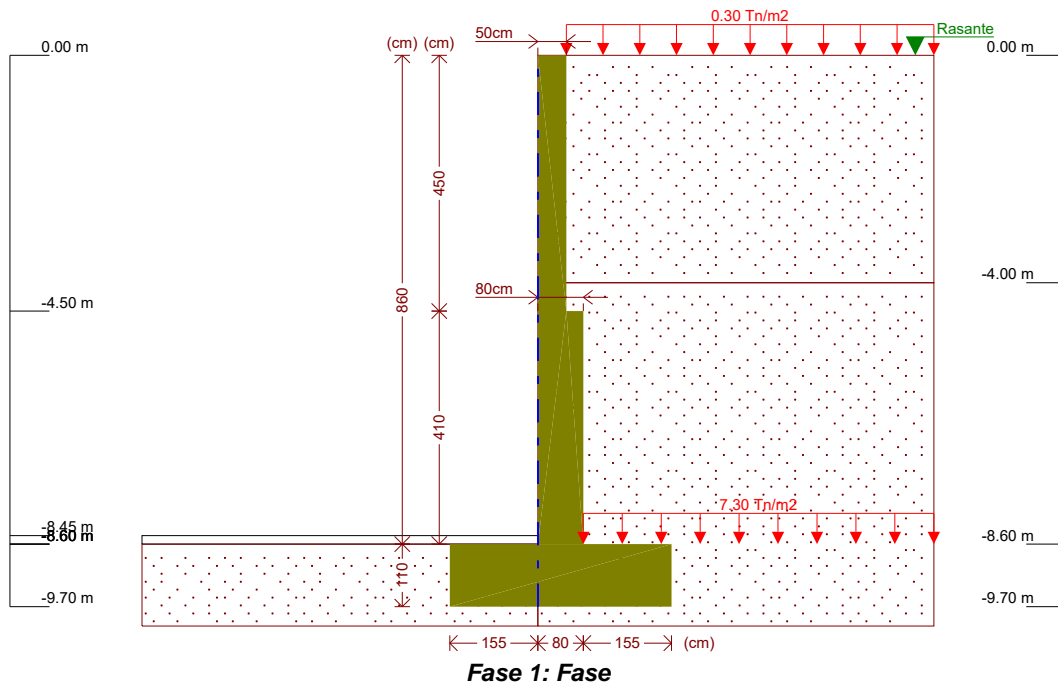

8.- CARGAS

CARGAS EN EL TRASDÓS

Tipo	Cota	Datos	Fase inicial	Fase final
Uniforme	En superficie	Valor: 0.3 Tn/m2	Fase	Fase
Uniforme	-8.6 m	Valor: 7.3 Tn/m2	Fase	Fase

9.- RESULTADOS DE LAS FASES

Esfuerzos sin mayorar.

Selección de listados

Nombre Obra: MINT3B

Fecha: 12/02/18

MURO INTERIOR 3b. COLEGIO VALDEBEBAS. FASE III

FASE 1: FASE

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS CON SOBRECARGAS

Cota (m)	Ley de axiles (Tn/m)	Ley de cortantes (Tn/m)	Ley de momento flector (mTn/m)	Ley de empujes (Tn/m ²)	Presión hidrostática (Tn/m ²)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
-0.85	1.06	0.30	0.10	0.61	0.00
-1.71	2.14	1.04	0.64	1.12	0.00
-2.57	3.21	2.23	2.02	1.64	0.00
-3.43	4.29	3.86	4.61	2.15	0.00
-4.29	5.36	5.45	8.72	0.93	0.00
-5.13	9.40	6.48	13.92	1.52	0.00
-5.99	11.13	8.05	20.14	2.13	0.00
-6.86	12.85	10.16	27.96	2.74	0.00
-7.72	14.57	12.78	37.80	3.35	0.00
-8.58	16.30	15.93	50.14	3.96	0.00
Máximos	16.34 Cota: -8.60 m	16.01 Cota: -8.60 m	50.46 Cota: -8.60 m	3.98 Cota: -8.60 m	0.00 Cota: 0.00 m
Mínimos	0.00 Cota: 0.00 m	0.00 Cota: 0.00 m	0.00 Cota: 0.00 m	0.10 Cota: 0.00 m	0.00 Cota: 0.00 m

CARGA PERMANENTE Y EMPUJE DE TIERRAS

Cota (m)	Ley de axiles (Tn/m)	Ley de cortantes (Tn/m)	Ley de momento flector (mTn/m)	Ley de empujes (Tn/m ²)	Presión hidrostática (Tn/m ²)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-0.85	1.06	0.21	0.06	0.51	0.00
-1.71	2.14	0.87	0.50	1.02	0.00
-2.57	3.21	1.97	1.69	1.54	0.00
-3.43	4.29	3.52	4.02	2.05	0.00
-4.29	5.36	5.01	7.80	0.81	0.00
-5.13	9.31	5.94	12.61	1.40	0.00
-5.99	11.04	7.41	18.33	2.01	0.00
-6.86	12.76	9.41	25.55	2.62	0.00
-7.72	14.48	11.93	34.71	3.23	0.00
-8.58	16.21	14.98	46.27	3.84	0.00
Máximos	16.25 Cota: -8.60 m	15.06 Cota: -8.60 m	46.57 Cota: -8.60 m	3.86 Cota: -8.60 m	0.00 Cota: 0.00 m
Mínimos	0.00 Cota: 0.00 m	0.00 Cota: 0.00 m	0.00 Cota: 0.00 m	0.00 Cota: 0.00 m	0.00 Cota: 0.00 m

10.- COMBINACIONES

HIPÓTESIS

1 - Carga permanente
2 - Empuje de tierras
3 - Sobrecarga

Selección de listados

Nombre Obra: MINT3B

Fecha: 12/02/18

MURO INTERIOR 3b. COLEGIO VALDEBEBAS. FASE III

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

Combinación	Hipótesis		
	1	2	3
1	1.00	1.00	
2	1.60	1.00	
3	1.00	1.60	
4	1.60	1.60	
5	1.00	1.00	1.60
6	1.60	1.00	1.60
7	1.00	1.60	1.60
8	1.60	1.60	1.60

COMBINACIONES PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

Combinación	Hipótesis		
	1	2	3
1	1.00	1.00	
2	1.00	1.00	0.60

11.- DESCRIPCIÓN DEL ARMADO

CORONACIÓN				
Armadura superior: 3 Ø20				
Anclaje intradós / trasdós: 40 / 39 cm				
TRAMOS				
Núm.	Intradós		Trasdós	
	Vertical	Horizontal	Vertical	Horizontal
1	Ø12c/30 Solape: 0.3 m	Ø12c/25	Ø16c/25 Solape: 0.6 m	Ø12c/25
2	Ø12c/30 Solape: 0.3 m	Ø16c/30	Ø25c/25 Solape: 1.7 m Refuerzo 1: Ø25 h=1.7 m	Ø16c/25
ZAPATA				
Armadura		Longitudinal	Transversal	
Superior		Ø16c/20	Ø20c/25 Longitud de anclaje en prolongación: 90 cm	
Inferior		Ø16c/20	Ø20c/20	
Longitud de pata en arranque: 30 cm				

12.- COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA

Referencia: Muro: MINT3B (MURO INTERIOR 3b. COLEGIO VALDEBEBAS. FASE III)		
Comprobación	Valores	Estado
Comprobación a rasante en arranque muro:		
- Tramo 1:	Máximo: 27.13 Tn/m Calculado: 9.05 Tn/m	Cumple
- Tramo 2:	Máximo: 45.77 Tn/m Calculado: 25.61 Tn/m	Cumple
Espesor mínimo del tramo: <i>Jiménez Salas, J.A.. Geotecnia y Cimientos II, (Cap. 12)</i> - Tramo 1:	Mínimo: 20 cm Calculado: 50 cm	Cumple

Selección de listados

Nombre Obra: MINT3B

Fecha: 12/02/18

MURO INTERIOR 3b. COLEGIO VALDEBEBAS. FASE III

Referencia: Muro: MINT3B (MURO INTERIOR 3b. COLEGIO VALDEBEBAS. FASE III)		
Comprobación	Valores	Estado
- Tramo 2:	Calculado: 80 cm	Cumple
Separación libre mínima armaduras horizontales: <i>Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235).</i>	Mínimo: 2.5 cm	
- Tramo 1:		
- Trasdós:	Calculado: 23.8 cm	Cumple
- Intradós:	Calculado: 23.8 cm	Cumple
- Tramo 2:		
- Trasdós:	Calculado: 23.4 cm	Cumple
- Intradós:	Calculado: 28.4 cm	Cumple
Separación máxima armaduras horizontales: <i>Norma EHE, artículo 42.3.1</i>	Máximo: 30 cm	
- Tramo 1:		
- Trasdós:	Calculado: 25 cm	Cumple
- Intradós:	Calculado: 25 cm	Cumple
- Tramo 2:		
- Trasdós:	Calculado: 25 cm	Cumple
- Intradós:	Calculado: 30 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima horizontal por cara: <i>Artículo 42.3.5 de la norma EHE</i>	Mínimo: 0.0008	
- Tramo 1:		
- Trasdós (-4.50 m):	Calculado: 0.0009	Cumple
- Intradós (-4.50 m):	Calculado: 0.0009	Cumple
- Tramo 2:		
- Trasdós (-8.60 m):	Calculado: 0.001	Cumple
- Intradós (-8.60 m):	Calculado: 0.00083	Cumple
Cuantía mínima mecánica horizontal por cara: <i>Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano. (Cuantía horizontal > 20% Cuantía vertical)</i>		
- Tramo 1:	Calculado: 0.0009	
- Trasdós:	Mínimo: 0.00032	Cumple
- Intradós:	Mínimo: 0.00015	Cumple
- Tramo 2:		
- Trasdós:	Mínimo: 0.00098 Calculado: 0.001	Cumple
- Intradós:	Mínimo: 9e-005 Calculado: 0.00083	Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara traccionada: <i>Artículo 42.3.5 de la norma EHE</i>	Mínimo: 0.0009	
- Tramo 1.		
Trasdós (-4.50 m):	Calculado: 0.0016	Cumple
- Tramo 2:		
- Trasdós (-8.60 m):	Calculado: 0.0049	Cumple
- Trasdós (-6.90 m):	Calculado: 0.00245	Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara traccionada: <i>Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)</i>	Mínimo: 0.00153	
- Tramo 1.		
Trasdós (-4.50 m):	Calculado: 0.0016	Cumple
- Tramo 2:		
- Trasdós (-8.60 m):	Calculado: 0.0049	Cumple
- Trasdós (-6.90 m):	Calculado: 0.00245	Cumple
Cuantía mínima geométrica vertical cara comprimida: <i>Artículo 42.3.5 de la norma EHE</i>	Mínimo: 0.00027	

Selección de listados

Nombre Obra: MINT3B

Fecha: 12/02/18

MURO INTERIOR 3b. COLEGIO VALDEBEBAS. FASE III

Referencia: Muro: MINT3B (MURO INTERIOR 3b. COLEGIO VALDEBEBAS. FASE III)		
Comprobación	Valores	Estado
- Tramo 1. Intradós (-4.50 m):	Calculado: 0.00075	Cumple
- Tramo 2:		
- Intradós (-8.60 m):	Calculado: 0.00047	Cumple
- Intradós (-6.90 m):	Calculado: 0.00047	Cumple
Cuantía mínima mecánica vertical cara comprimida: <i>Norma EHE, artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta)</i>		
- Tramo 1. Intradós (-4.50 m):	Mínimo: 2e-005 Calculado: 0.00075	Cumple
- Tramo 2:	Calculado: 0.00047	
- Intradós (-8.60 m):	Mínimo: 3e-005	Cumple
- Intradós (-6.90 m):	Mínimo: 2e-005	Cumple
Cuantía máxima geométrica de armadura vertical total: <i>EC-2, art. 5.4.7.2</i>	Máximo: 0.04	
- Tramo 1. (0.00 m):	Calculado: 0.00236	Cumple
- Tramo 2:		
- (-4.50 m):	Calculado: 0.00292	Cumple
- (-6.90 m):	Calculado: 0.00538	Cumple
Separación libre mínima armaduras verticales: <i>Norma EHE. Artículo 66.4.1 (pag.235).</i>	Mínimo: 2.5 cm	
- Tramo 1:		
- Trasdós:	Calculado: 21.8 cm	Cumple
- Intradós:	Calculado: 27.6 cm	Cumple
- Tramo 2:		
- Trasdós:	Calculado: 8.7 cm	Cumple
- Intradós:	Calculado: 27.6 cm	Cumple
Separación máxima entre barras: <i>Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag.149).</i>	Máximo: 30 cm	
- Tramo 1:		
- Armadura vertical Trasdós:	Calculado: 25 cm	Cumple
- Armadura vertical Intradós:	Calculado: 30 cm	Cumple
- Tramo 2:		
- Armadura vertical Trasdós:	Calculado: 25 cm	Cumple
- Armadura vertical Intradós:	Calculado: 30 cm	Cumple
Comprobación a flexión compuesta: <i>Comprobación realizada por unidad de longitud de muro</i>		
- Tramo 1:		Cumple
- Tramo 2:		Cumple
Comprobación a cortante: <i>Artículo 44.2.3.2.1 (EHE-98)</i>		
- Tramo 1:	Máximo: 15.9 Tn/m Calculado: 8.37 Tn/m	Cumple
- Tramo 2:	Máximo: 35.13 Tn/m Calculado: 21.15 Tn/m	Cumple
Comprobación de fisuración: <i>Artículo 49.2.4 de la norma EHE</i>		
- Tramo 1:	Máximo: 0.3 mm Calculado: 0.252 mm	Cumple
- Tramo 2:	Calculado: 0.231 mm	Cumple
Longitud de solapes: <i>Artículo 66.6.2 de la norma EHE</i>		
- Tramo 1:		

Selección de listados

Nombre Obra: MINT3B

Fecha: 12/02/18

MURO INTERIOR 3b. COLEGIO VALDEBEBAS. FASE III

Referencia: Muro: MINT3B (MURO INTERIOR 3b. COLEGIO VALDEBEBAS. FASE III)		
Comprobación	Valores	Estado
- Base trasdós:	Mínimo: 0.56 m Calculado: 0.6 m	Cumple
- Base intradós:	Mínimo: 0.3 m Calculado: 0.3 m	Cumple
- Tramo 2:		
- Base trasdós:	Mínimo: 1.69 m Calculado: 1.7 m	Cumple
- Base intradós:	Mínimo: 0.3 m Calculado: 0.3 m	Cumple
Comprobación del anclaje del armado base en coronación: <i>Criterio J.Calavera. Muros de contención y muros de sótano.</i>		
- Trasdós:	Mínimo: 39 cm Calculado: 39 cm	Cumple
- Intradós:	Mínimo: 0 cm Calculado: 40 cm	Cumple
Área mínima longitudinal cara superior viga de coronación: <i>J.Calavera (Muros de contención y muros de sótano)</i>	Mínimo: 6.2 cm ² Calculado: 9.4 cm ²	Cumple
Se cumplen todas las comprobaciones		
Información adicional: - Tramo 1 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -4.50 m - Tramo 1 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -4.50 m - Tramo 1 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -4.50 m, Md: 15.81 mTn/m, Nd: 5.62 Tn/m, Vd: 9.05 Tn/m, Tensión máxima del acero: 4.289 Tn/cm ² - Tramo 1 -> Sección crítica a cortante: Cota: -4.05 m - Tramo 1 -> Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -4.50 m, M: 9.70 mTn/m, N: 8.10 Tn/m - Tramo 2 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Trasdós: -8.60 m - Tramo 2 -> Cota de la sección con la mínima relación 'cuantía horizontal / cuantía vertical' Intradós: -8.60 m - Tramo 2 -> Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -8.05 m, Md: 67.55 mTn/m, Nd: 24.38 Tn/m, Vd: 22.29 Tn/m, Tensión máxima del acero: 4.432 Tn/cm ² - Tramo 2 -> Sección crítica a cortante: Cota: -7.85 m - Tramo 2 -> Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -8.60 m, M: 48.91 mTn/m, N: 16.30 Tn/m		
Referencia: Zapata corrida: MINT3B (MURO INTERIOR 3b. COLEGIO VALDEBEBAS. FASE III)		
Comprobación	Valores	Estado
Comprobación de estabilidad: <i>Valor introducido por el usuario.</i>		
- Coeficiente de seguridad al vuelco:	Mínimo: 1.8 Calculado: 1.81	Cumple
- Coeficiente de seguridad al deslizamiento:	Mínimo: 1.5 Calculado: 1.54	Cumple
Canto mínimo:		
- Zapata: <i>Norma EHE. Artículo 59.8.1.</i>	Mínimo: 25 cm Calculado: 110 cm	Cumple
Tensiones sobre el terreno: <i>Valor introducido por el usuario.</i>		
- Tensión media:	Máximo: 2.5 Kp/cm ² Calculado: 1.324 Kp/cm ²	Cumple
- Tensión máxima:	Máximo: 3.125 Kp/cm ² Calculado: 3.024 Kp/cm ²	Cumple
Flexión en zapata: <i>Comprobación basada en criterios resistentes</i>		
- Armado superior trasdós:	Mínimo: 8.38 cm ² /m Calculado: 12.56 cm ² /m	Cumple

Selección de listados

Nombre Obra: MINT3B

Fecha: 12/02/18

MURO INTERIOR 3b. COLEGIO VALDEBEBAS. FASE III

Referencia: Zapata corrida: MINT3B (MURO INTERIOR 3b. COLEGIO VALDEBEBAS. FASE III)		
Comprobación	Valores	Estado
- Armado inferior trasdós:	Mínimo: 0 cm ² /m Calculado: 15.7 cm ² /m	Cumple
- Armado inferior intradós:	Mínimo: 11.07 cm ² /m Calculado: 15.7 cm ² /m	Cumple
Esfuerzo cortante: <i>Norma EHE. Artículo 44.2.3.2.1.</i>	Máximo: 28.62 Tn/m	
- Trasdós:	Calculado: 14.67 Tn/m	Cumple
- Intradós:	Calculado: 20 Tn/m	Cumple
Longitud de anclaje: <i>Norma EHE. Artículo 66.5.</i>		
- Arranque trasdós:	Mínimo: 41 cm Calculado: 101 cm	Cumple
- Arranque intradós:	Mínimo: 20 cm Calculado: 101 cm	Cumple
- Armado inferior trasdós (Patilla):	Mínimo: 0 cm Calculado: 0 cm	Cumple
- Armado inferior intradós (Patilla):	Mínimo: 0 cm Calculado: 0 cm	Cumple
- Armado superior trasdós (Patilla):	Mínimo: 0 cm Calculado: 0 cm	Cumple
- Armado superior intradós:	Mínimo: 40 cm Calculado: 90 cm	Cumple
Recubrimiento: <i>Norma EHE. Artículo 37.2.4.</i>		
- Inferior:	Mínimo: 4 cm Calculado: 5 cm	Cumple
- Lateral:	Mínimo: 7 cm Calculado: 7 cm	Cumple
- Superior:	Mínimo: 4 cm Calculado: 5 cm	Cumple
Diámetro mínimo: <i>Norma EHE. Artículo 59.8.2.</i>		
- Armadura transversal inferior:	Mínimo: Ø12 Calculado: Ø20	Cumple
- Armadura longitudinal inferior:	Calculado: Ø16	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: Ø20	Cumple
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: Ø16	Cumple
Separación máxima entre barras: <i>Norma EHE. Artículo 42.3.1 (pag. 149).</i>	Máximo: 30 cm	
- Armadura transversal inferior:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: 25 cm	Cumple
- Armadura longitudinal inferior:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: 20 cm	Cumple
Separación mínima entre barras: <i>J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cementación' 4ª edición, INTEMAC. Apartado 3.16 (pag. 129).</i>	Mínimo: 10 cm	
- Armadura transversal inferior:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armadura transversal superior:	Calculado: 25 cm	Cumple
- Armadura longitudinal inferior:	Calculado: 20 cm	Cumple
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: 20 cm	Cumple
Cuantía geométrica mínima: <i>Criterio de CYPE Ingenieros.</i>	Mínimo: 0.001	
- Armadura longitudinal inferior:	Calculado: 0.00091	No cumple
- Armadura longitudinal superior:	Calculado: 0.00091	No cumple
- Armadura transversal inferior:	Calculado: 0.00142	Cumple

Selección de listados

Nombre Obra: MINT3B

Fecha: 12/02/18

MURO INTERIOR 3b. COLEGIO VALDEBEBAS. FASE III

Referencia: Zapata corrida: MINT3B (MURO INTERIOR 3b. COLEGIO VALDEBEBAS. FASE III)		
Comprobación	Valores	Estado
- Armadura transversal superior:	Calculado: 0.00114	Cumple
Quantía mecánica mínima: - Armadura longitudinal inferior: <i>Norma EHE. Artículo 56.2.</i> - Armadura longitudinal superior: <i>Norma EHE. Artículo 56.2.</i> - Armadura transversal inferior: <i>Norma EHE. Artículo 42.3.2.</i> - Armadura transversal superior: <i>Norma EHE. Artículo 42.3.2.</i>	Mínimo: 0.00035 Calculado: 0.00091 Mínimo: 0.00028 Calculado: 0.00091 Mínimo: 0.00117 Calculado: 0.00142 Mínimo: 0.00095 Calculado: 0.00114	Cumple Cumple Cumple Cumple
Hay comprobaciones que no se cumplen		
Información adicional: - Momento flector pésimo en la sección de referencia del trasdós: 37.79 mTn/m - Momento flector pésimo en la sección de referencia del intradós: 49.74 mTn/m		

Selección de listados

Nombre Obra: MINT3B

Fecha: 12/02/18

MURO INTERIOR 3b. COLEGIO VALDEBEBAS. FASE III

13.- MEDICIÓN

Referencia: Muro		B 500 S, CN				Total
Nombre de armado		Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	
Armado longitudinal	Longitud (m)		15x9.86			147.90
	Peso (Kg)		15x15.56			233.44
Armado base transversal	Longitud (m)				41x5.39	220.99
	Peso (Kg)				41x20.77	851.55
Armado longitudinal	Longitud (m)		17x9.86			167.62
	Peso (Kg)		17x15.56			264.56
Armado base transversal	Longitud (m)	34x4.84				164.56
	Peso (Kg)	34x4.30				146.10
Armado longitudinal	Longitud (m)	19x9.86				187.34
	Peso (Kg)	19x8.75				166.32
Armado base transversal	Longitud (m)		41x4.83			198.03
	Peso (Kg)		41x7.62			312.56
Armado longitudinal	Longitud (m)	19x9.86				187.34
	Peso (Kg)	19x8.75				166.32
Armado viga coronación	Longitud (m)			3x9.86		29.58
	Peso (Kg)			3x24.32		72.95
Armadura inferior - Transversal	Longitud (m)			51x3.76		191.76
	Peso (Kg)			51x9.27		472.91
Armadura inferior - Longitudinal	Longitud (m)		20x9.86			197.20
	Peso (Kg)		20x15.56			311.25
Armadura superior - Transversal	Longitud (m)			41x2.38		97.58
	Peso (Kg)			41x5.87		240.65
Armadura superior - Longitudinal	Longitud (m)		9x9.86			88.74
	Peso (Kg)		9x15.56			140.06
Armado base transversal	Longitud (m)	34x4.40				149.60
	Peso (Kg)	34x3.91				132.82
Arranques	Longitud (m)		41x1.46			59.86
	Peso (Kg)		41x2.30			94.48
Arranques - Transversal - Izquierda	Longitud (m)	34x1.61				54.74
	Peso (Kg)	34x1.43				48.60
Arranques - Transversal - Derecha	Longitud (m)				41x3.00	123.00
	Peso (Kg)				41x11.56	473.96
Arranques - Transversal - Derecha	Longitud (m)				40x3.00	120.00
	Peso (Kg)				40x11.56	462.40
Totales	Longitud (m)	743.58	859.35	318.92	463.99	
	Peso (Kg)	660.16	1356.35	786.51	1787.91	4590.93
Total con mermas (10.00%)	Longitud (m)	817.94	945.29	350.81	510.39	
	Peso (Kg)	726.18	1491.98	865.16	1966.70	5050.02

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero)

Elemento	B 500 S, CN (Kg)					Hormigón (m3)	
	Ø12	Ø16	Ø20	Ø25	Total	HA-25, Control estadístico	Limpieza
Referencia: Muro	726.17	1491.99	865.16	1966.70	5050.02	98.20	3.90
Totales	726.17	1491.99	865.16	1966.70	5050.02	98.20	3.90