

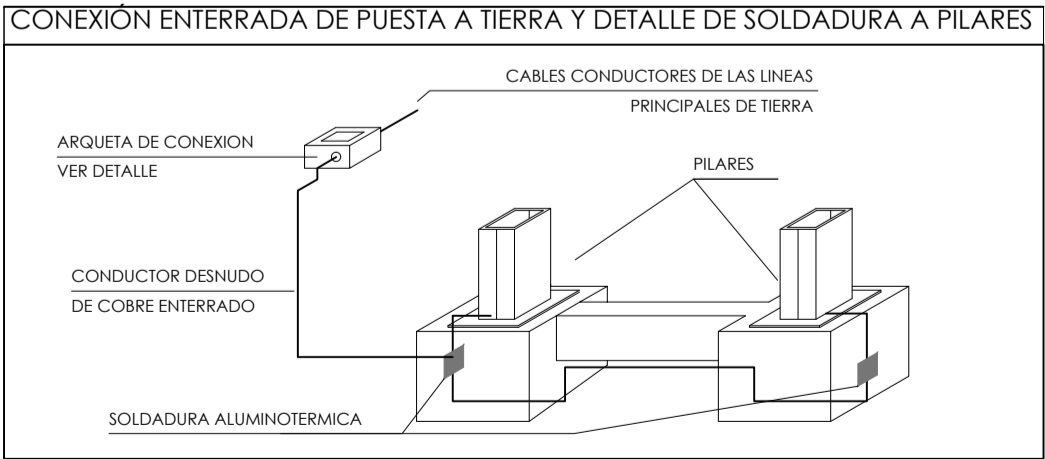


FASE ANTERIOR

PLANTA CIMENTACIÓN

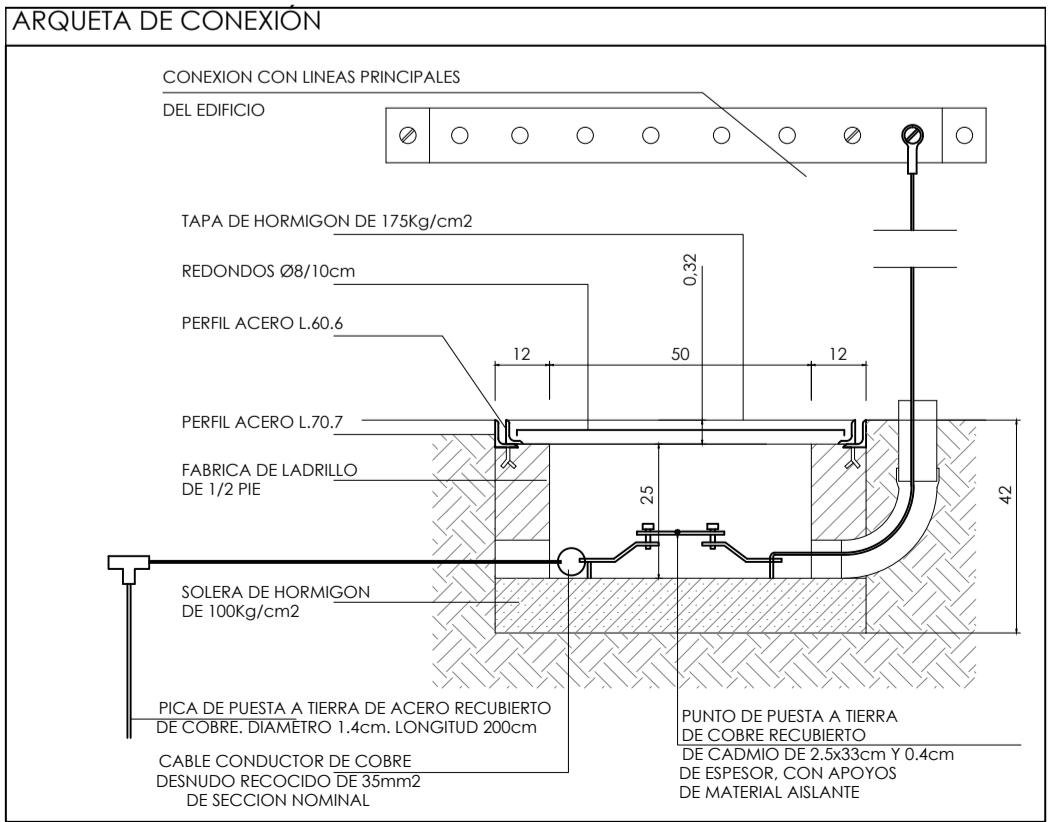

- NOTAS DE RED DE TIERRA:
- EL ELECTRODO EN ANILLO ESTARA CONSTITUIDO POR CONDUCTOR DE COBRE DE SECCION MINIMA 35mm². A UNA PROFUNDIDAD MINIMA DE 80cm
 - LAS LINEAS DE ENLACE CON TIERRA TENDRAN UNA SECCION MINIMA DE 35mm²
 - LA SECCION MINIMA DE LAS LINEAS DE CONEXIÓN DE LAS PICAS SERA DE 16mm²
 - LAS PICAS ESTARÁN FORMADAS POR PIEZAS DE ACERO COBREADO CON BAÑO ELECTROLÍTICO DE 15mm de DIÁMETRO Y 2m DE LONGITUD.
 - A LA TOMA DE TIERRA SE CONECTARÁ TODOS LOS SISTEMA DE TUBERÍAS METÁLICAS ACCESIBLES DESTINADAS A LA CONDUCCIÓN DE AGUA
 - LA CONDUCCIÓN ENTERRADA SE SITUARÁ A UNA PROFUNDIDAD NO INFERIOR A 80cm
 - AL ELECTRODO EN ANILLO SE CONECTARÁ LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL EDIFICIO

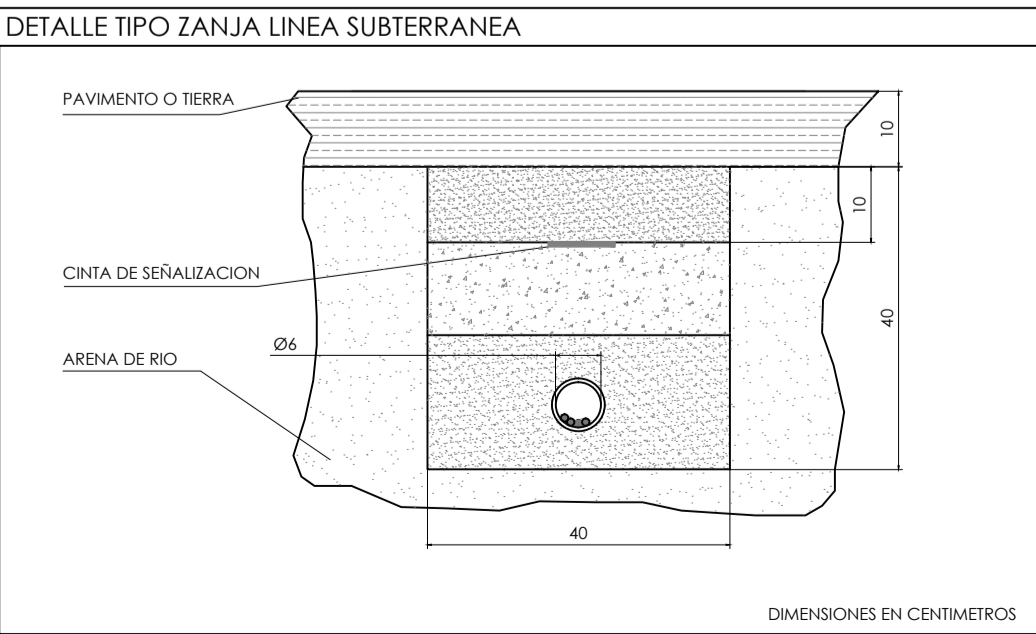

LEYENDA DE INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA			
	ARQUETA DE CONEXIÓN		PUNTO DE CONEXIÓN CON SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA
	LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA		PICA DE ACERO COBREADO Ø14mm Y 2m DE LONGITUD