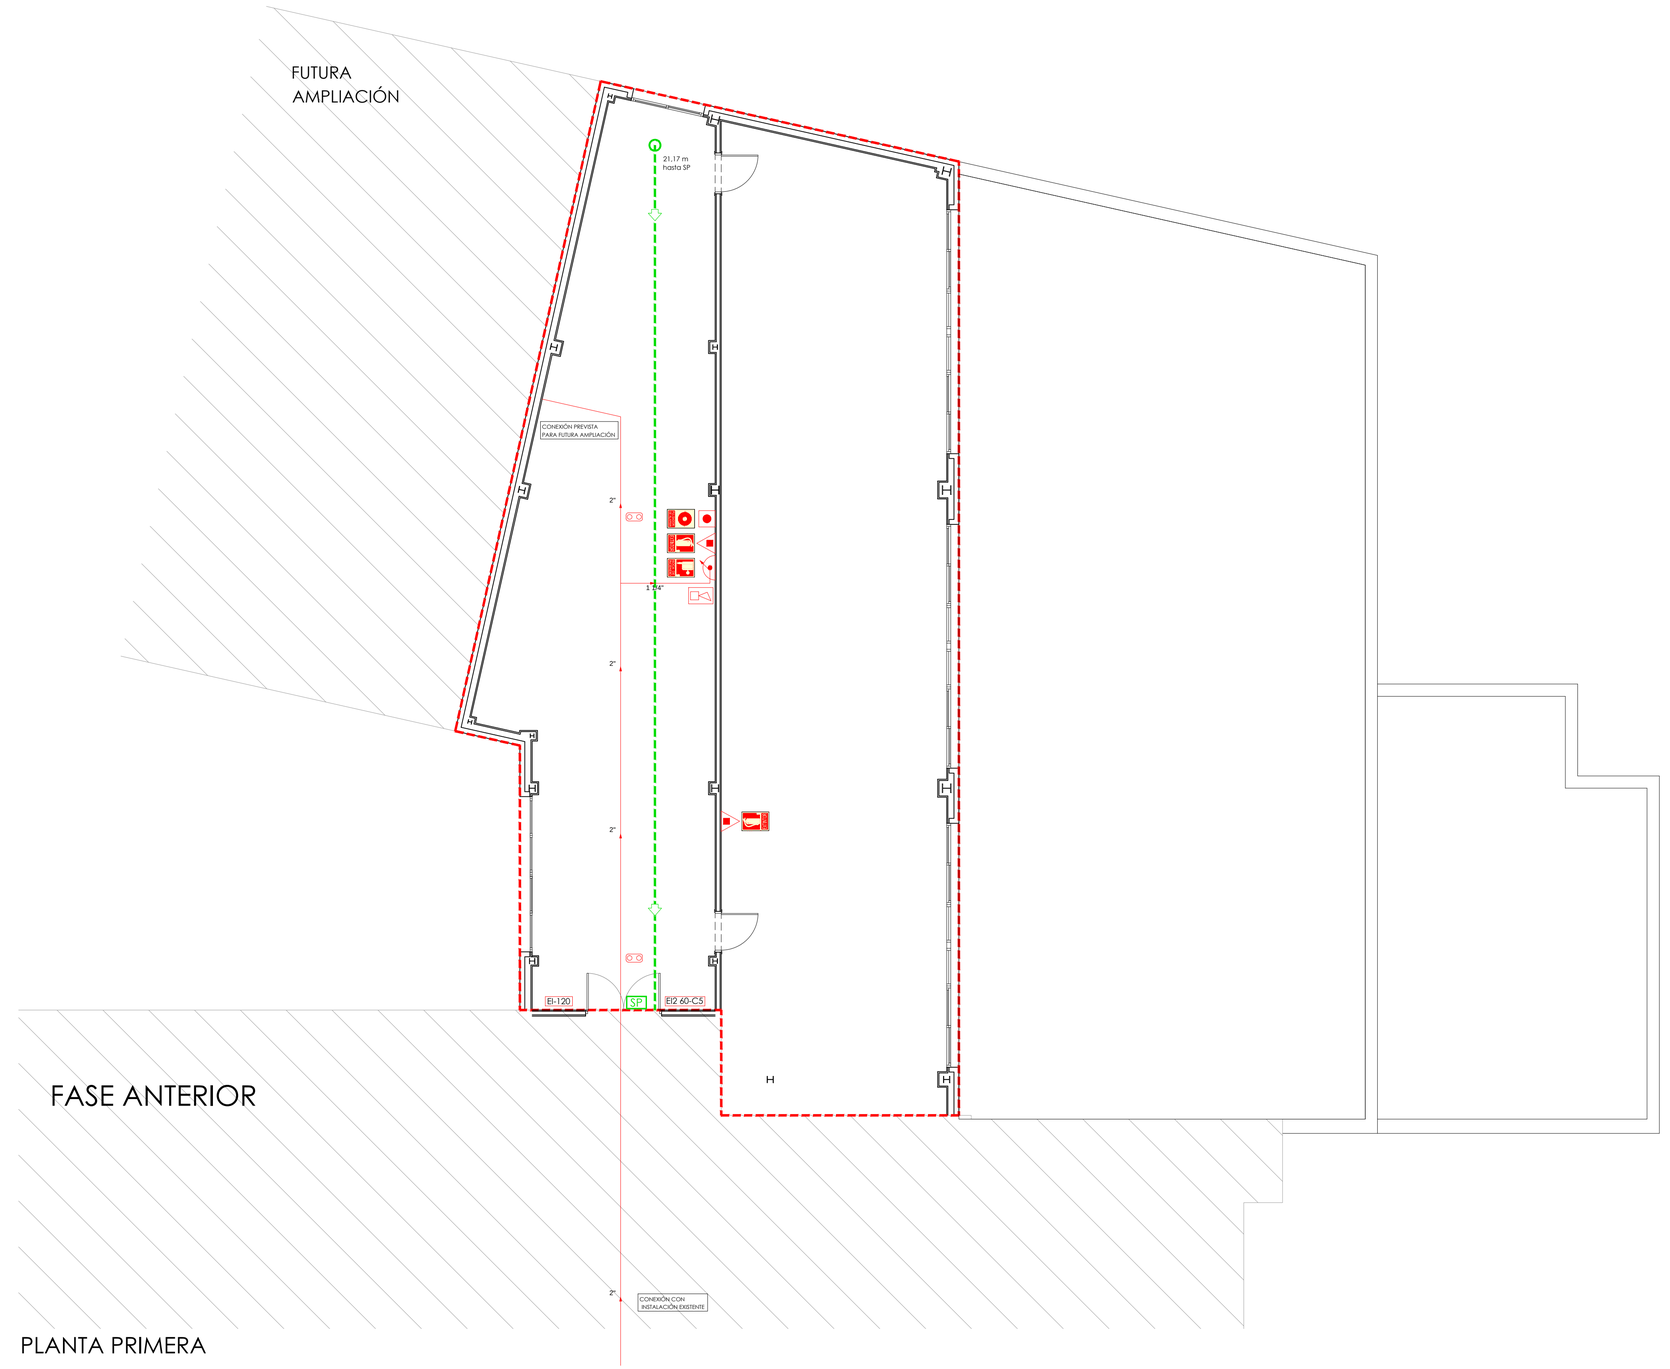

INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS

	RECORRIDO DE EVACUACIÓN		DELIMITACIÓN DE SECTOR DE INCENDIOS
	CENTRAL DETECCION AUTOMATICA INCENDIOS		ILUMINACION DE EMERGENCIA ESTANCA
	ILUMINACION DE EMERGENCIA		EXTINTOR POLVO QUIMICO ABC POLIVALENTE 34 A 183B
	SEÑALIZACIÓN MEDIOS DE EVACUACION		EXTINTOR DE NIEVE CARBONICA CO2 34B
	BOCA DE INCENDIOS EQUIPADA 25 mm		DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO
	AVISADOR SONORO DE ALARMA		PULSADOR DE ALARMA
	DETECTOR IÓNICO DE HUMOS		GRUPO DE PRESIÓN
SDI-1	SECTOR DE INCENDIOS	Z - RB	ZONA DE RIESGO BAJO

REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS DECORATIVOS Y DE MOBILIARIO

SITUACIÓN DEL ELEMENTO	REVESTIMIENTO			
	DE TECHOS Y PAREDES		DE SUELOS	
	NORMA	PROYECTO	NORMA	PROYECTO
ZONAS COMUNES DEL EDIFICIO	C-s2,d0	C-s2,d0	E.	E.
RECINTOS DE RIESGO ESPECIAL	B-s1,d0	B-s1,d0	B. - s1	B. - s1
PASILLOS Y ESCALERAS PROTEGIDOS	B-s1,d0	B-s1,d0	C. - s1	C. - s1
ESPACIOS OCULTOS NO ESTANCOS: PATINILLOS, FALSOS TECHOS, SUELOS ELEVADOS, ETC.	B-s3,d0		B. - s2	B. - s2

ESQUEMA B.I.E.´s

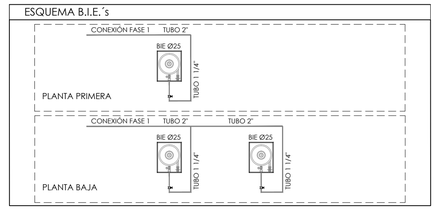

Dirección General
de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN
Comunidad de Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN
CEIP MARGARET THATCHER
Comedor

SITUACION
C/ de Monzón C/V Glorieta Playa de San Lorenzo (Madrid)

PLANO
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

ARQUITECTURA
PCI02

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la Consejería de Educación e Investigación de la Comunidad de Madrid
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO (ASISTENCIA TÉCNICA)
D. José María García Nates Col. - 13.338

ESCALA DINA1 1/75
FECHA enero 2018
REVISADO enero 2018