


PLANTA CIMENTACIÓN

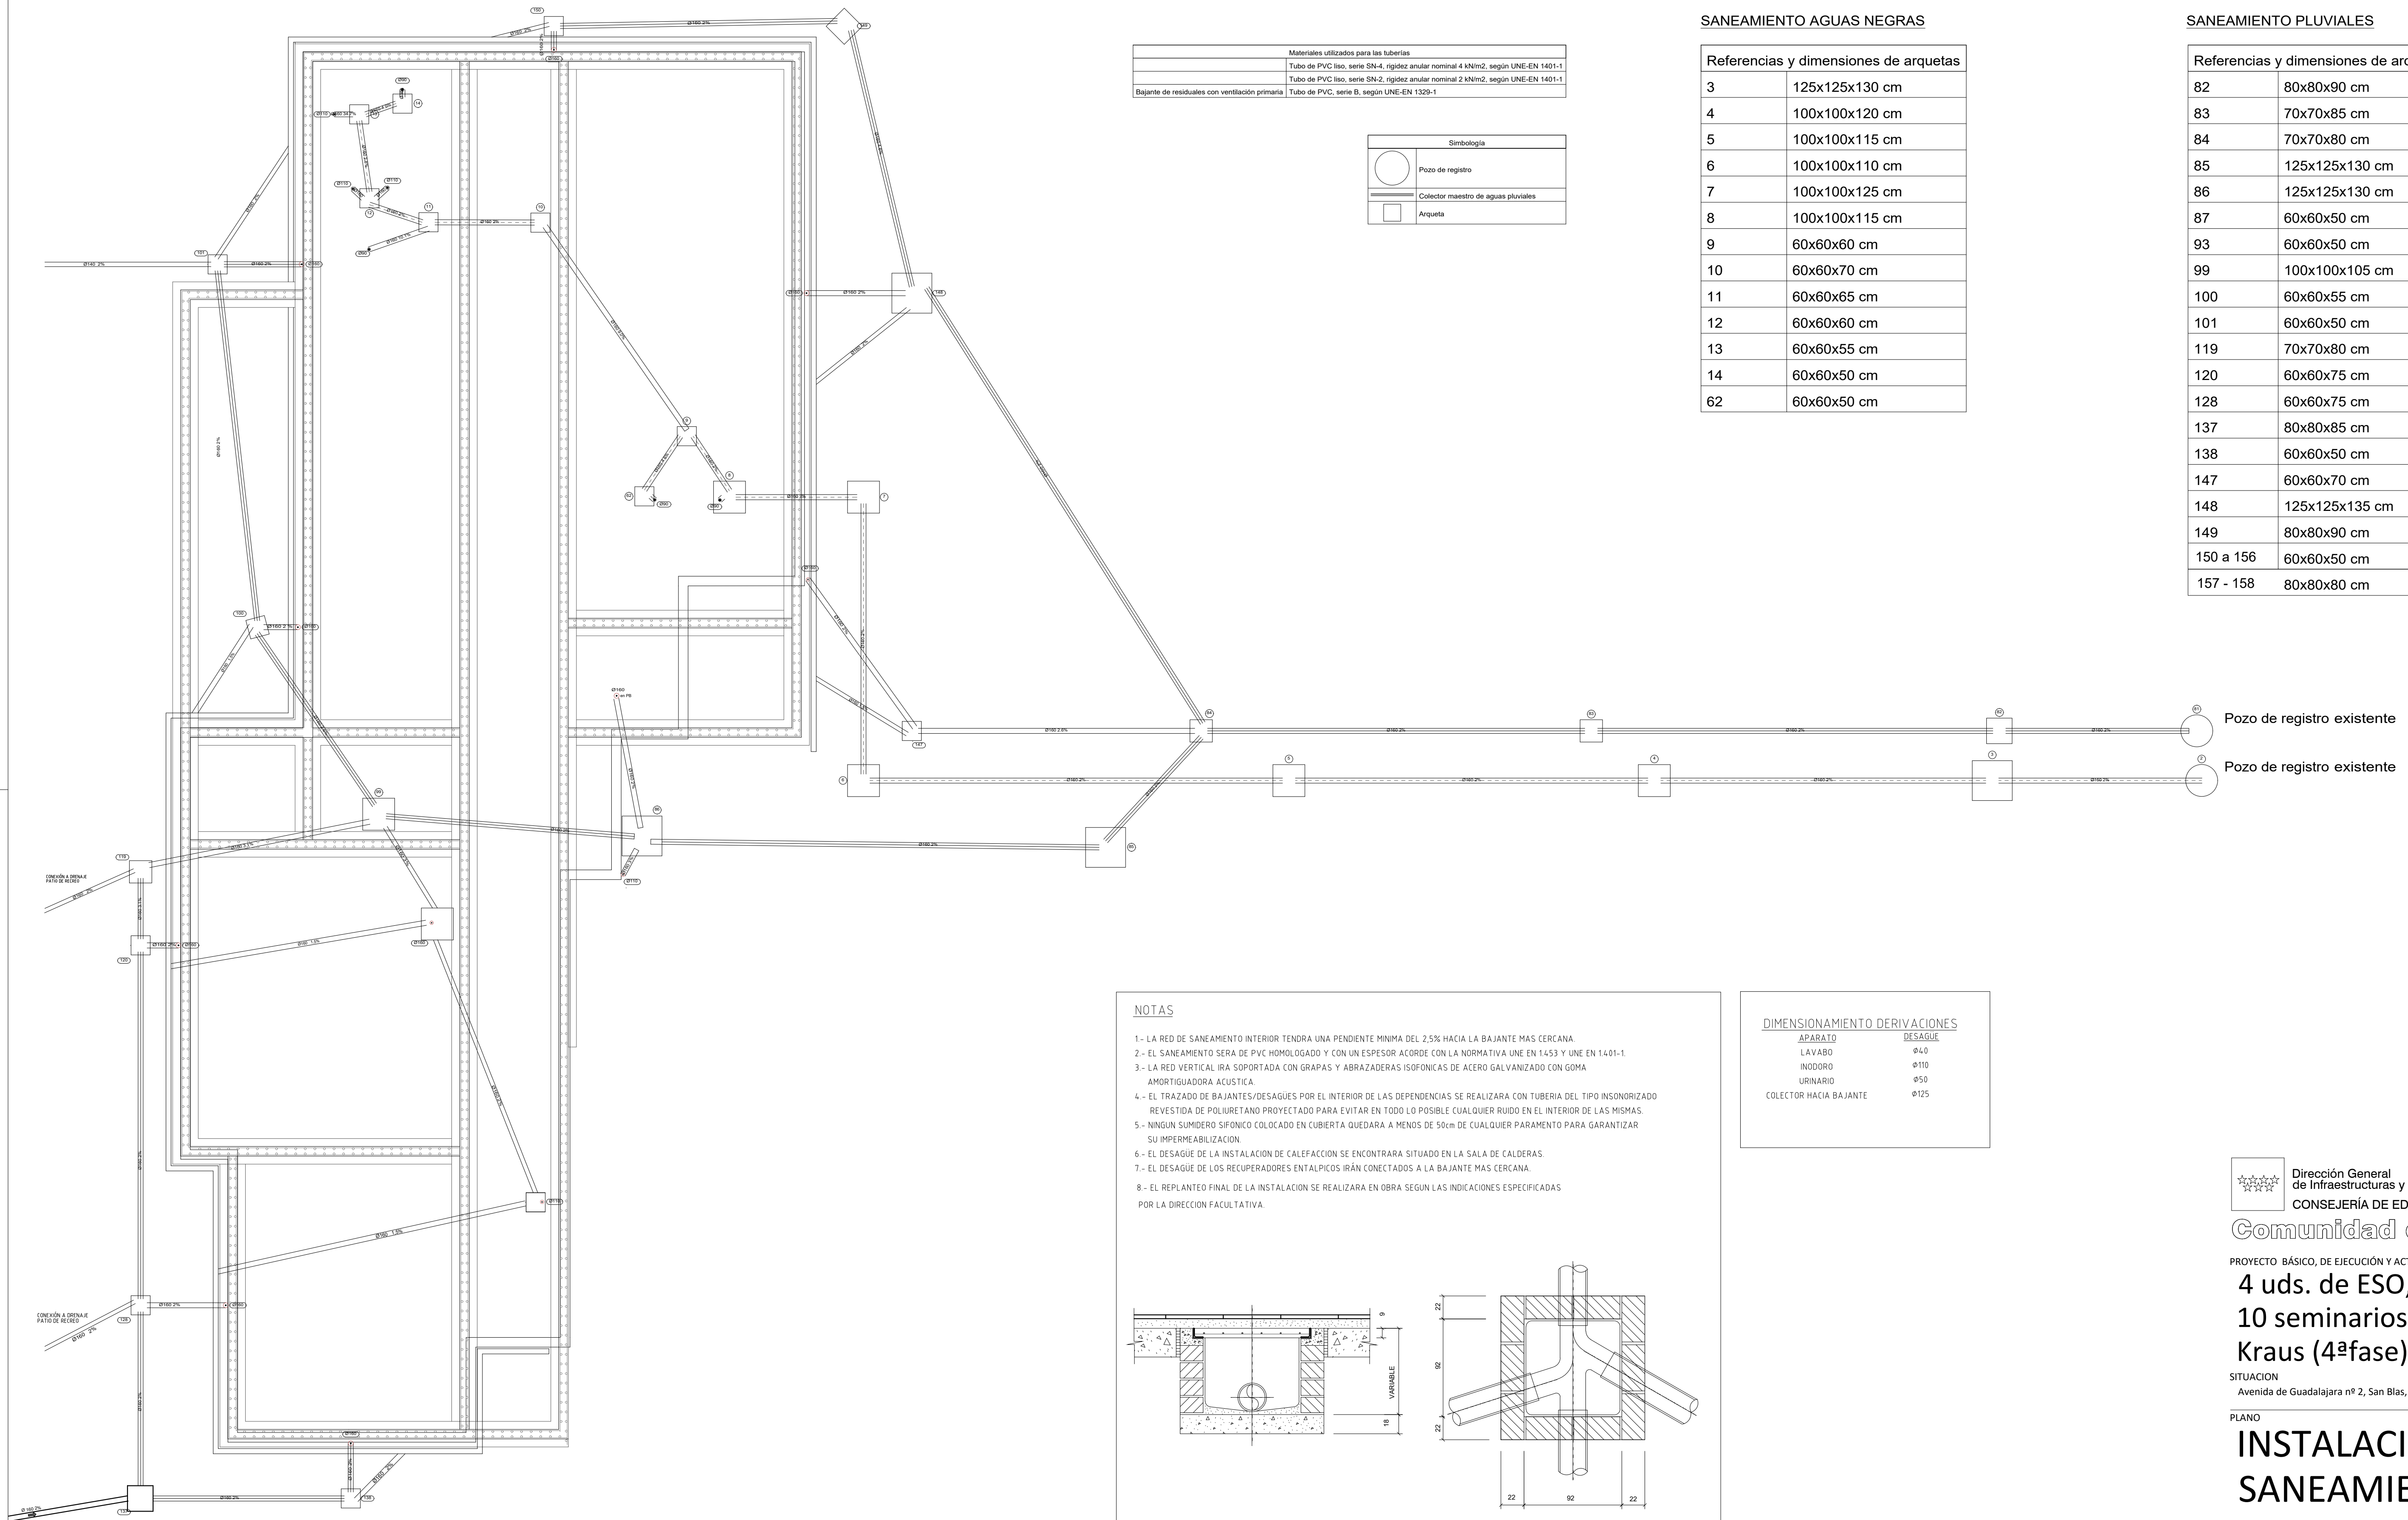

SANEAMIENTO AGUAS NEGRAS

Referencias y dimensiones de arquetas	
3	125x125x130 cm
4	100x100x120 cm
5	100x100x115 cm
6	100x100x110 cm
7	100x100x125 cm
8	100x100x115 cm
9	60x60x60 cm
10	60x60x70 cm
11	60x60x65 cm
12	60x60x60 cm
13	60x60x55 cm
14	60x60x50 cm
62	60x60x50 cm

SANEAMIENTO PLUVIALES


Referencias y dimensiones de arquetas	
82	80x80x90 cm
83	70x70x85 cm
84	70x70x80 cm
85	125x125x130 cm
86	125x125x130 cm
87	60x60x50 cm
93	60x60x50 cm
99	100x100x105 cm
100	60x60x55 cm
101	60x60x50 cm
119	70x70x80 cm
120	60x60x75 cm
128	60x60x75 cm
137	80x80x85 cm
138	60x60x50 cm
147	60x60x70 cm
148	125x125x135 cm
149	80x80x90 cm
150 a 156	60x60x50 cm
157 - 158	80x80x80 cm

NOTAS

- 1- LA RED DE SANEAMIENTO INTERIOR TENDRÁ UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 25% HACIA LA BAJANTE MÁS CERCA.
- 2- EL SANEAMIENTO SERÁ DE PVC HOMOLOGADO Y CON UN ESPESOR ACORDE CON LA NORMATIVA EN 1453 Y UNE 140-1.
- 3- LA RED VERDICAL IRÁ SOPORTADA CON GRAPAS Y ABRAZADERAS ISOFONICAS DE ACERO GALVANIZADO CON GOMA AMORTIGUADORA ACÚSTICA.
- 4- EL TRAZADO DE BAJANTES/DESAGÜES POR EL INTERIOR DE LAS DEPENDENCIAS SE REALIZARÁ CON TUBERÍA DEL TIPO INSONORIZADO, REVESTIDA DE POLIURETANO PROYECTADO PARA EVITAR LO POSIBLE CUALQUIER RUÍDO EN EL INTERIOR DE LAS MISMAS.
- 5- NINGÚN SUMIDERO SIFÓNICO COLOCADO EN CUBIERTA QUEDARÁ A MENOS DE 50cm DE CUALQUIER PARAMENTO PARA GARANTIZAR SU IMPERMEABILIZACIÓN.
- 6- EL DESAGÜE DE LA INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN SE ENCONTRARÁ SITUADO EN LA SALA DE CALDERAS.
- 7- EL DESAGÜE DE LOS RECUPERADORES ENTALPICOS IRÁN CONECTADOS A LA BAJANTE MÁS CERCA.
- 8- EL REPLANTEO FINAL DE LA INSTALACIÓN SE REALIZARÁ EN OBRA SEGÚN LAS INDICACIONES ESPECIFICADAS POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

DIMENSIONAMIENTO DERIVACIONES

APARATO	DESAGUE
LAVABO	ø40
INODORO	ø110
URINARIO	ø50
COLECTOR HACIA BAJANTE	ø125

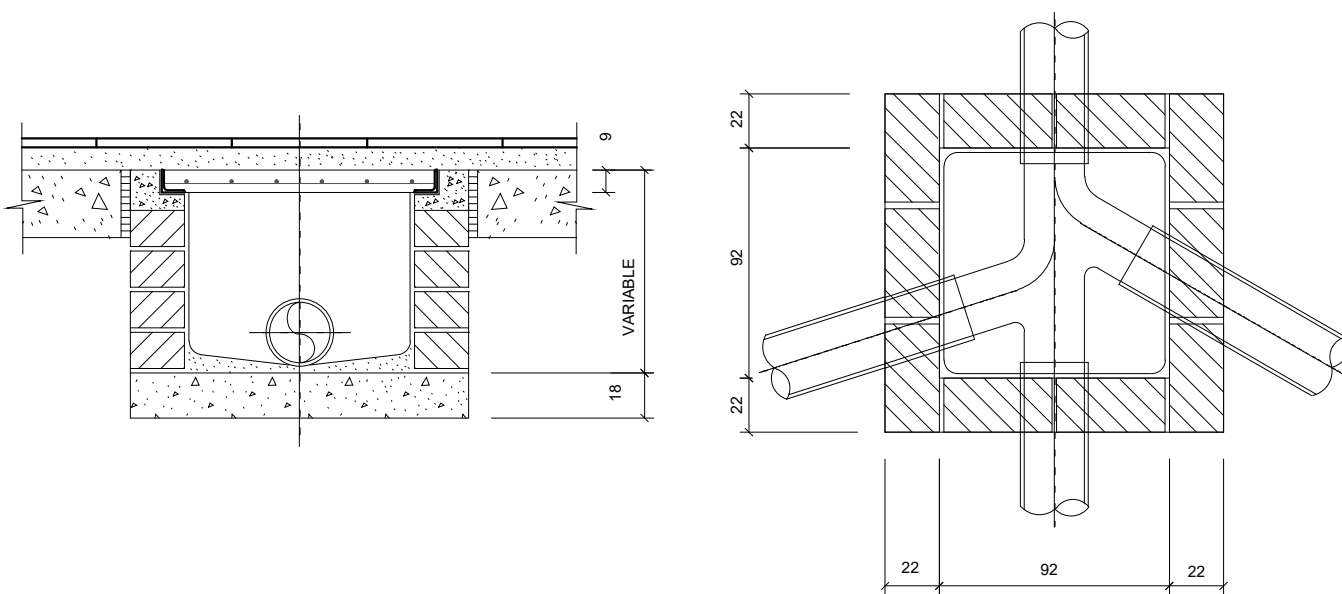

Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD

4 uds. de ESO, 6 específicas y 10 seminarios en el IES Alfredo Kraus (4ª fase)

SITUACION
Avenida de Guadalajara nº 2, San Blas, Madrid 28032

PLANO

INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO CIMENTACIÓN

PROPIEDAD **SAN-01**
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte

c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO Rocío Varela de Seijas

ARQUITECTO Rocío Varela de Seijas
COAM-9396 **VASE**arq
r.vasearq@gmail.com 630964010

DINA1 1/100

HA	Agosto 2017
VISADO	Octubre 2017