


PLANTA PRIMERA



Lista de luminarias							
Índice	Fabricante	Nombre del artículo	Lámpara	Flujo luminoso	Factor de degradación	Potencia de conexión	Cantidad
AINF	PHILIPS	TBS318 C 4xTL-D18W HFE M2_830	4xTL-D18W/830	5400 lm	0.80	0 W	96
1	PHILIPS	TMS028 1xTL-D58W HFP_830	1xTL-D58W/830	5150 lm	0.80	55 W	1

PLANTA BAJA

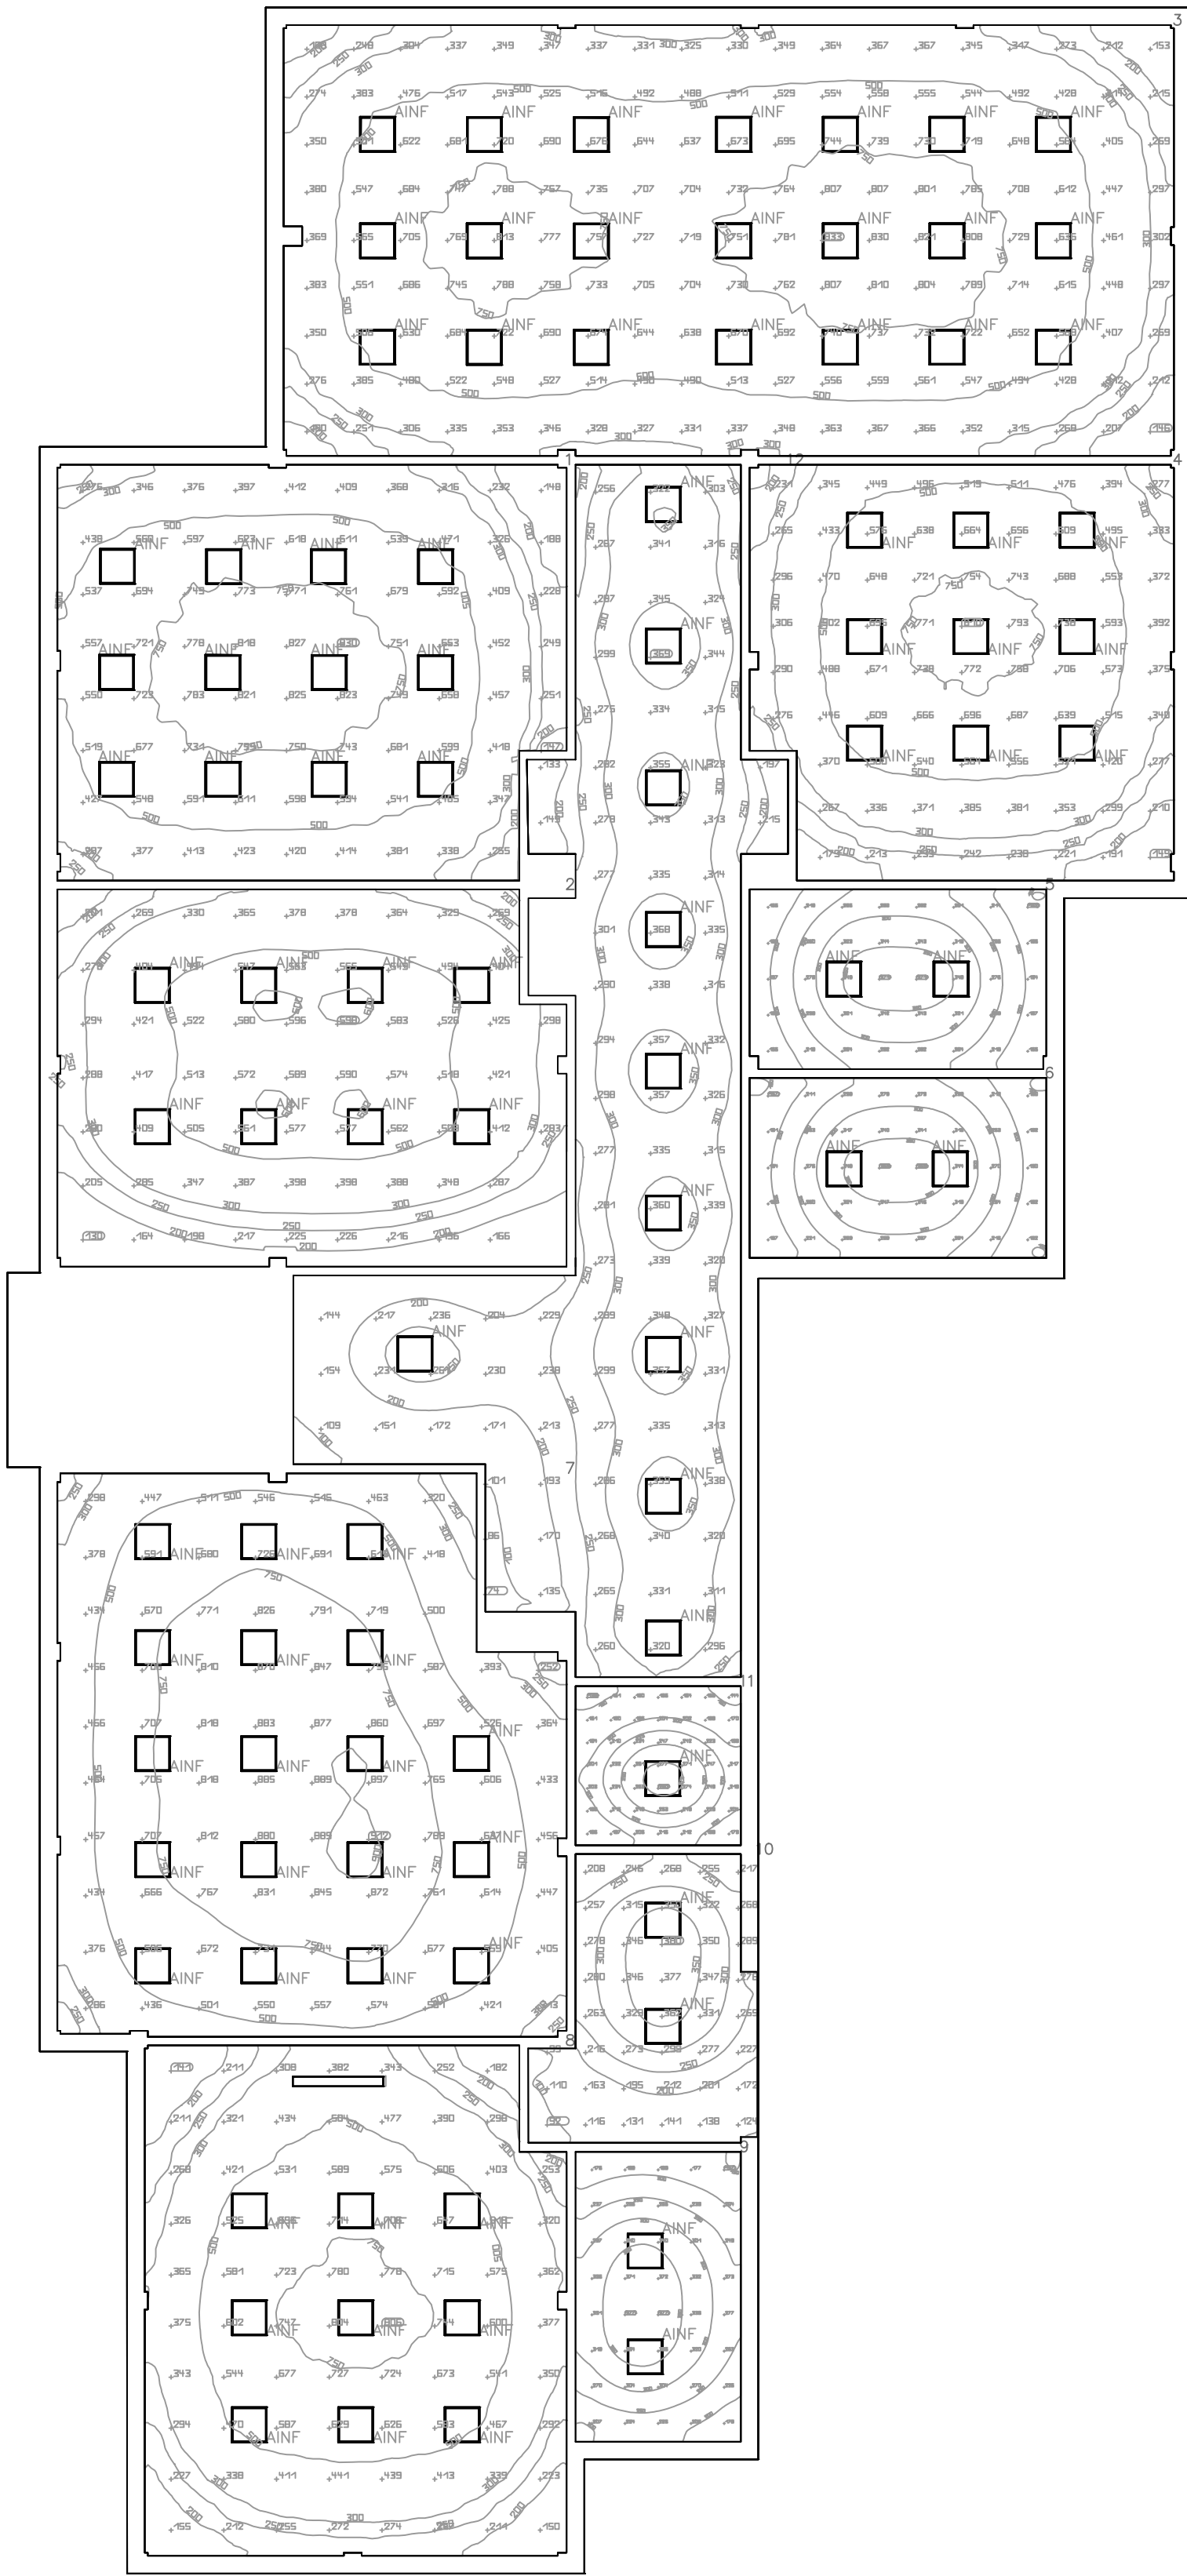


Lista de luminarias							
Índice	Fabricante	Nombre del artículo	Lámpara	Flujo luminoso	Factor de degradación	Potencia de conexión	Cantidad
AINF	PHILIPS	TBS318 C 4xTL-D18W HFE M2_830	4xTL-D18W/830	5400 lm	0.80	0 W	65
1	PHILIPS	TBS318 C 2xTL-D18W HFE P_830	2xTL-D18W/830	2700 lm	0.80	0 W	13
2	PHILIPS	TMS028 1xTL-D58W HFP_830	1xTL-D58W/830	5150 lm	0.80	55 W	2

PLANTA PRIMERA

#	Nombre	Parámetros	Min	Max	Media	Mín./medio	Mín./máx.
1	Aula informática	Intens. lum .perp. (Adaptable)	131 lx	852 lx	538 lx	0.24	0.15
2	Aula ESO 1	Intens. lum .perp. (Adaptable)	111 lx	611 lx	392 lx	0.28	0.18
3	Aula Tecnología	Intens. lum .perp. (Adaptable)	136 lx	853 lx	538 lx	0.25	0.16
4	Aula ESO 2	Intens. lum .perp. (Adaptable)	123 lx	823 lx	479 lx	0.26	0.15
5	Seminario 1	Intens. lum .perp. (Adaptable)	148 lx	372 lx	263 lx	0.56	0.40
6	Seminario 2	Intens. lum .perp. (Adaptable)	143 lx	370 lx	262 lx	0.55	0.39
7	Biblioteca	Intens. lum .perp. (Adaptable)	207 lx	920 lx	622 lx	0.33	0.23
8	Aula Plástica	Intens. lum .perp. (Adaptable)	123 lx	827 lx	453 lx	0.27	0.15
9	Seminario 3	Intens. lum .perp. (Adaptable)	144 lx	384 lx	276 lx	0.52	0.38
10	Pasillo P.Alta S.1	Intens. lum .perp. (Adaptable)	80.1 lx	380 lx	251 lx	0.32	0.21
11	Vestíbulo independencia	Intens. lum .perp. (Adaptable)	134 lx	284 lx	210 lx	0.64	0.47
12	Pasillo P.Alta S.2	Intens. lum .perp. (Adaptable)	66.1 lx	376 lx	277 lx	0.24	0.18

PLANTA BAJA

#	Nombre	Parámetros	Min	Max	Media	Mín./medio	Mín./máx.
1	Aseo Chicos	Intens. lum .perp. (Adaptable)	11.4 lx	312 lx	197 lx	0.06	0.04
2	Seminario 4	Intens. lum .perp. (Adaptable)	121 lx	381 lx	258 lx	0.47	0.32
3	Aula ESO 4	Intens. lum .perp. (Adaptable)	134 lx	812 lx	469 lx	0.29	0.17
4	Aseo Chicas	Intens. lum .perp. (Adaptable)	107 lx	289 lx	209 lx	0.51	0.37
5	Pasillo Aseos	Intens. lum .perp. (Adaptable)	130 lx	235 lx	196 lx	0.66	0.55
6	Seminario 5	Intens. lum .perp. (Adaptable)	122 lx	370 lx	261 lx	0.47	0.33
7	Seminario 6	Intens. lum .perp. (Adaptable)	122 lx	373 lx	261 lx	0.47	0.33
8	Seminario 7	Intens. lum .perp. (Adaptable)	120 lx	372 lx	261 lx	0.46	0.32
9	Seminario 8	Intens. lum .perp. (Adaptable)	124 lx	366 lx	260 lx	0.48	0.34
10	Laboratorio	Intens. lum .perp. (Adaptable)	137 lx	846 lx	526 lx	0.26	0.16
11	Seminario 9	Intens. lum .perp. (Adaptable)	125 lx	324 lx	244 lx	0.51	0.39
12	Pasillo P.Baja S.2	Intens. lum .perp. (Adaptable)	25.8 lx	379 lx	247 lx	0.10	0.07
13	Seminario 10	Intens. lum .perp. (Adaptable)	122 lx	381 lx	258 lx	0.47	0.32
14	Aula ESO 5	Intens. lum .perp. (Adaptable)	116 lx	692 lx	430 lx	0.27	0.17
15	Aula de Música	Intens. lum .perp. (Adaptable)	121 lx	827 lx	451 lx	0.27	0.15
16	Pasillo P.Baja S.1	Intens. lum .perp. (Adaptable)	26.1 lx	331 lx	182 lx	0.14	0.08
17	Cortavientos	Intens. lum .perp. (Adaptable)	206 lx	310 lx	258 lx	0.80	0.66
18	Aula de Música	Intens. lum .perp. (Adaptable)	129 lx	284 lx	210 lx	0.61	0.45

 Dirección General de Infraestructuras y Servicios
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Comunidad de Madrid

PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD

4 uds. de ESO, 6 específicas y
10 seminarios en el IES Alfredo
Kraus (4ªfase)

SITUACION
Avenida de Guadalajara nº 2, San Blas, Madrid 28032

PLANO

CÁLCULOS
LUMÍNICOS

PROPIEDAD
D.G. Infraestructuras y Servicios de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte
c/ Santa Hortensia, 30. 28002. Madrid

ARQUITECTO Rocio Varela de Seijas
COAM-9396
r.vasearq@gmail.com

VASEarq
630964010

ESCALA
DINA1 1/100

FECHA Agosto 2017
REVISADO Octubre 2017

ILM-02