



PLANTA SUPERIOR

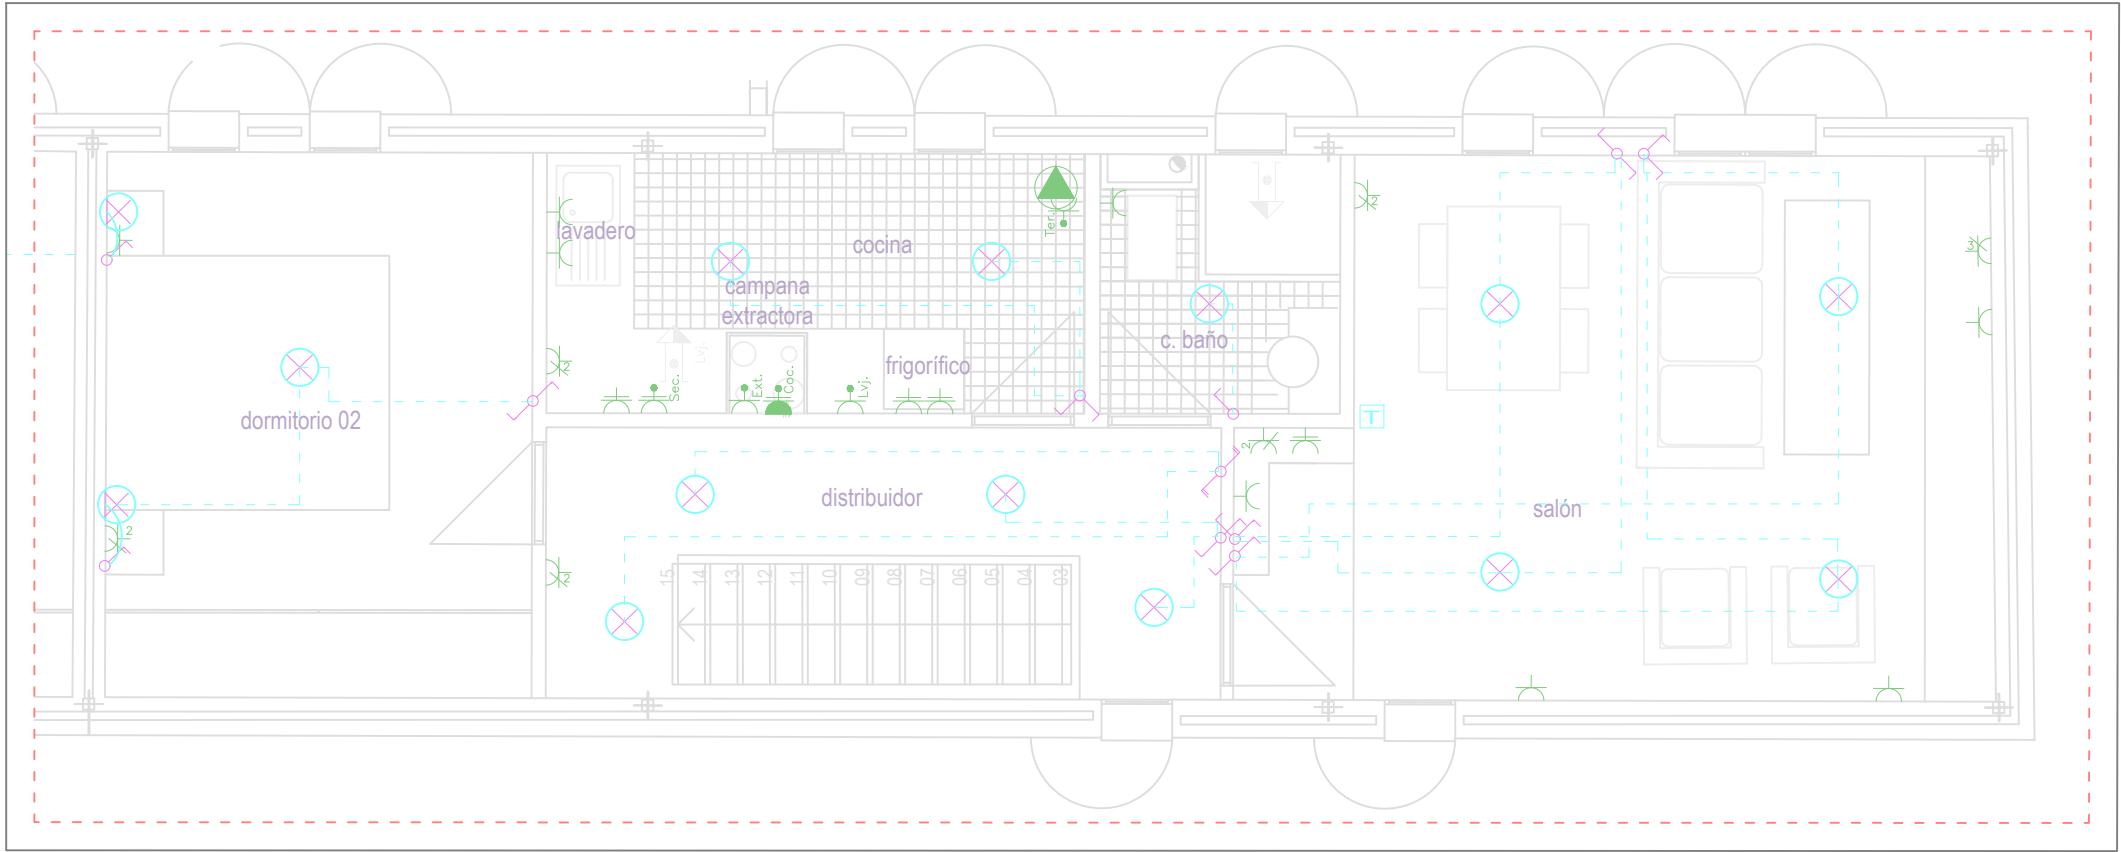

PLANTA CUBIERTA

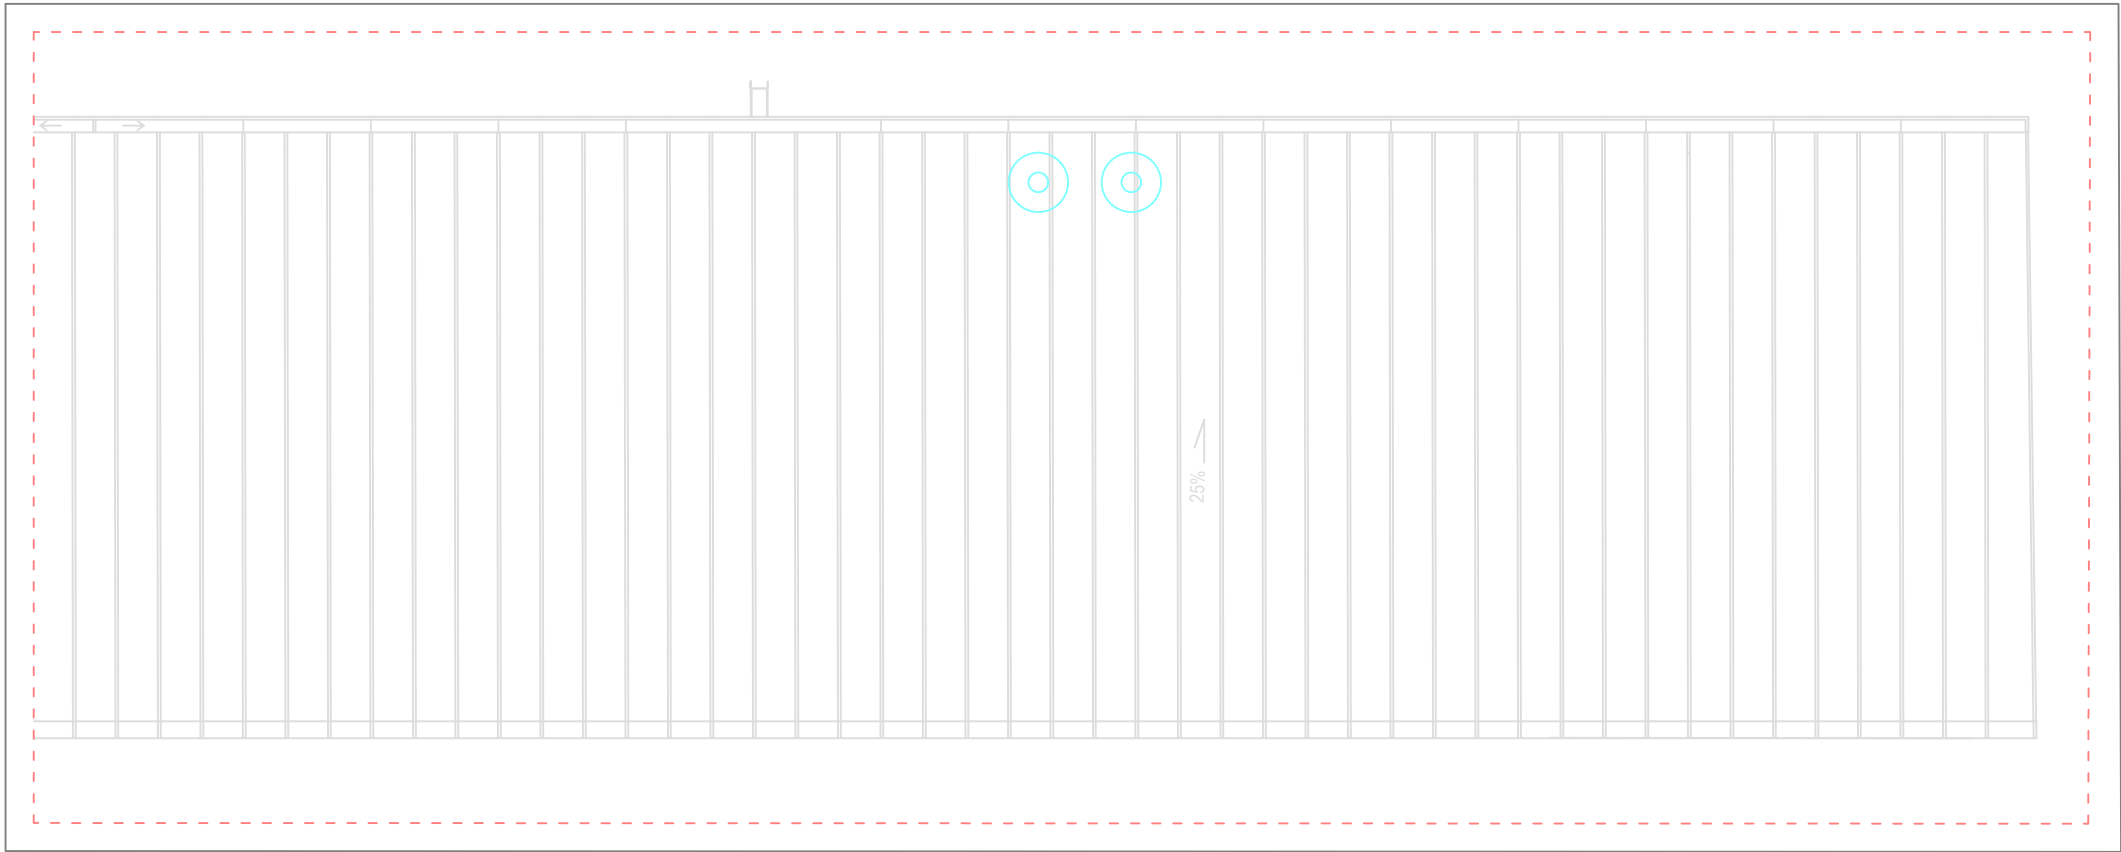

LEYENDA PROYECTO DE ELECTRICIDAD

- | | | | |
|--|---------------------------------|--|---|
| | SERVICIO MONOFÁSICO | | TOMA DE BAÑO/ AUXILIAR DE COCINA |
| | INTERRUPTOR DOBLE | | TOMA DE SECADORA |
| | INTERRUPTOR | | TOMA DE LAVAVAJILLAS |
| | CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA | | TOMA DE EXTRACTOR |
| | CUADRO INDIVIDUAL | | CONMUTADOR ELÉCTRICO DE LA VENTILACIÓN HÍBRIDA |
| | POSICIÓN DE TOMA DE ILUMINACIÓN | | TOMA DE ILUMINACIÓN EN LA PARED |
| | ZUMBADOR | | SALIDA PARA LÁMPARA INCANDESCENTE, VAPOR DE MERCURIO O SIMILAR, ADOSADA O COLGADA EN LA PARED |
| | CONMUTADOR DOBLE | | TERMOSTATO DE CALEFACCIÓN |
| | PULSADOR | | ASPIRADOR PARA VENTILACIÓN HÍBRIDA |
| | LAVADORA DOMÉSTICA | | |
| | LAVAVAJILLAS DOMÉSTICO | | |
| | TOMA DE TERMO ELÉCTRICO | | |
| | TOMA DE USO GENERAL DOBLE | | |
| | BOMBA DE CIRCULACIÓN | | |
| | TOMA DE USO GENERAL TRIPLE | | |
| | TOMA DE USO GENERAL | | |
| | TOMA DE COCINA | | |
| | TOMA DE LAVADORA | | |
| | TOMA DE INTERFONO | | |



NOTAS:

SE DEBERÁN CUIDAR LA UBICACIÓN DE ENCHUFES Y ROZAS PARA QUE NO ESTÉN ENFRENTADOS Y NO REDUCIR LAS CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN

RETACAR BIEN LAS ROZAS Y COLOCAR UNA LÁMINA DE AISLANTE ACÚSTICO ENTRE LAS CAJAS EN EL CASO DE QUE TENGAN QUE ESTAR PRÓXIMAS

NOTAS:

Todos los conductores serán de cobre.
Las tomas de corriente y luminarias instaladas en la terraza tendrán un grado de protección IP44.
Los puntos de utilización de la calefacción y el aire acondicionado serán del tipo caja de conexión con regleta de conexión y dispositivo de retención de cables.
En los cuartos de baño se colocarán los mecanismos y los puntos de luz a más de 0,60m de la bañera o plato de ducha.
El anillo de puesta a tierra se colocará en contacto con el terreno antes de disponer el hormigón de limpieza de la cimentación.

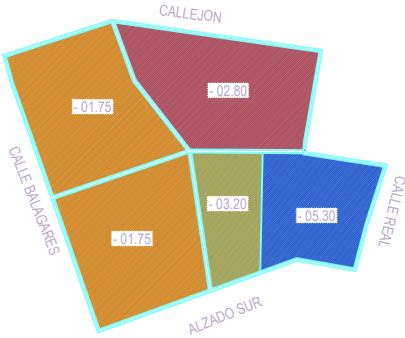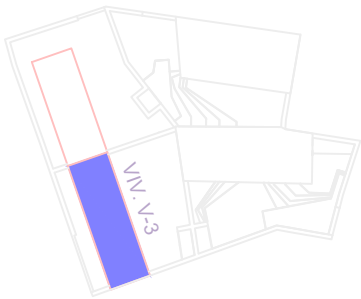

Agencia de la
Vivienda Social
de Madrid

PROYECTO DE: EJECUCIÓN. 4 VIVIENDAS EN RÉGIMEN DE ALQUILER VPPA
ACTUALIZACIÓN AGOSTO DE 2018
SITUACIÓN: C/ Balagares nº12.
28755 Robregordo. Comunidad de Madrid

TÉCNICO D.JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ IZQUIERDO ARQUITECTO
Nº Col. COAM 12757
José Manuel González Izquierdo 51066266X
C/ Sancho Dávila, 25- 2º 1 CP 28028 Madrid
t: 91 926 70 18, m: 677 20 35 61 mgestudio@hotmail.com

PLANO ELECTRICIDAD VIVIENDA V-3
PLANTA SUP Y CUBIERTA

PLANO V-03
EL-02
FECHA
AGOSTO 2018

ESCALA
1/50