

NOTA: ARQUETA SUMIDERO CUNETA Y SU ACOMETIDA A EJECUTAR CONECTAR CON POZO EN LA AMPLIACIÓN DE ESTA ACTUACIÓN (NO COMPRENDIDA EN ESTA ACTUACIÓN)

NOTAS:

1. PARA REGISTROS CON PROFUNDIDAD MAYOR DE 1.60m

Labels and Dimensions:

- Top Labels:** CALZADA, ACERA, CUNETA, TERRENO VEGETADO, CALZADA
- Internal Structure:**
 - EXPLANADA DE TERRENO NATURAL O TERRAPLEN CONTROLADO
 - SUELO SELECCIONADO COMPACTADO 95% PROCTOR MODIFICADO
 - MALLAZO 15x15x6
 - HORMIGÓN IMPRESO HA-25/P/20/QA (CEM SR)
 - BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO IV 20x14 cm
 - BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO III 28x17 cm
 - FABRICA DE LADRILLO MACIZO RECIBIDA CON MORTERO M-10
 - COTA TAPA
 - PATES
 - PROFUNDIDAD 3.00
 - 0.30
 - 0.50
 - ENLUCIDO
 - COTA CUNA
 - $H \leq 1.70$
 - 0.20
 - COTA CULATÓN
 - 0.25
 - $\varnothing 1.10$
 - 0.25
 - $\varnothing 1.60$
 - HORMIGÓN HM-20
 - GRAVA FILTRANTE $\varnothing 2,5-5\text{cm}$; $H < 1.60\text{m}$
 - FABRICA DE LADRILLO TOSCO PERFORADO Y/O JUNTA ABIERTA
 - ENLUCIDO Y BRUÑIDO CON CSIV-W2
 - VARIABLE (MAX. 1.50)
 - ENFOSCADO FRATASADO CON CSIV-W2 PARA FABRICA DE LADRILLO
 - PARTE COMUN
 - ARQUETA SUMIDERO DE CUNETA
 - CERCO Y TAPA DE FUNDICIÓN
 - 0.50
 - 0.25
 - 1.50
 - 0.70
 - 2%
 - 5%
 - $\varnothing 1.20$
 - $\varnothing 0.70$

BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
TIPO III 28

1. PARA REGISTROS CON PROFUNDIDAD MAYOR DE 2 m, SE INSTALARÁ UN ASIDERO O PATE EN EL EXTERIOR QUE FACILITE EL ACCESO. SE COLOCARÁ EN FORMA DE "U" INVERTIDA (GIRADO 90º RESPECTO A LOS INTERIORES DEL POZO). SU UBICACIÓN NO SUPONDRÁ RIESGO DE TROPIEZO PARA TERCEROS.
2. EN LOS REGISTROS Y CÁMARAS CUYO ACCESO EXTERIOR SE ENCUENTRE SOBRE EL NIVEL DEL TERRENO, CON RIESGO DE CAÍDA SUPERIOR A 2 m, SE DEBERÁ HABILITAR ACCESO SEGURO Y PROTEGER ADECUADAMENTE MEDIANTE BARANDILLAS U OTROS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD EQUIVALENTE.

DIAMETRO TUBULAR Ø (cm)	a (m)	b (m)
30	0,30	0,40
40	0,40	0,35
50	0,50	0,30
60	0,60	0,25

LA PROPIEDAD:

 Dirección General de Administración Local
CONSEJO DE REGIDO AMBIENTE,
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Comunidad de Madrid

Prisma 08/11

PRORROGADO

VER PLANO 4.2)

COTA RASANTE

Ø 1,20

0,25 Ø 0,70 0,25

CERCO Y TAPA

ALTURA CERCO

FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO CON M-10

ENFOSCADO FRATASADO CON MORTERO HIDRÓFUGO BRUÑIDO

0,25-0,30

≥ 0,12

0,70 PARTE COMÚN

PROFUNDIDAD ≤ 2,60

≥ 0,25

≥ 0,25

ENLUCIDO VARIABLE

VARIABLE (MAX. 1,50)

r

0,30 Ø/2

COTA CUNA

EN FUNCIÓN DE LA ALTURA EN ENTONQUE DE ACOMETIDA $0,50\text{ m} \leq h \leq 1\text{ m}$

ENLUCIDO Y BRUÑIDO CON M-CS-IV-W2

b a b


0,25 Ø 1,10 0,25

Ø 1,60

HORMIGÓN HM-20 U HA-25

SECCIÓN A-A

SECCIÓN A-A

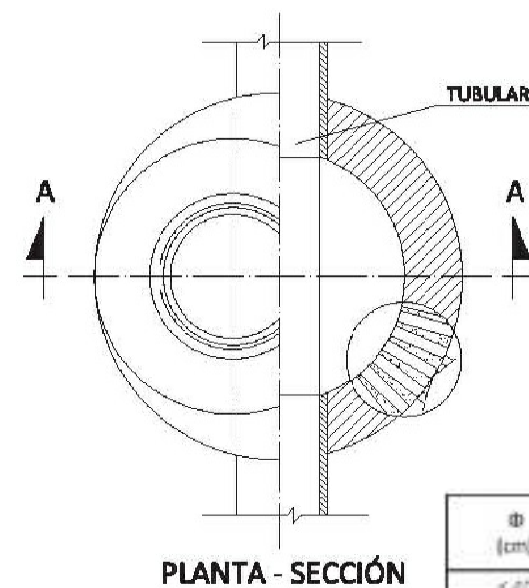

PLANTA - SECCIÓN

	Resalto en cm para colector tubular $\Phi < 140$ cm	
Φ (cm)	Resalto mínimo a correas $r = \Phi + 5$ (cm)	Resalto máximo a correa (cm)
≤ 40	45	100
50	55	100
60	65	100
80	85	100
90	95	100
100	100	
120	100	
130	100	

6.5